

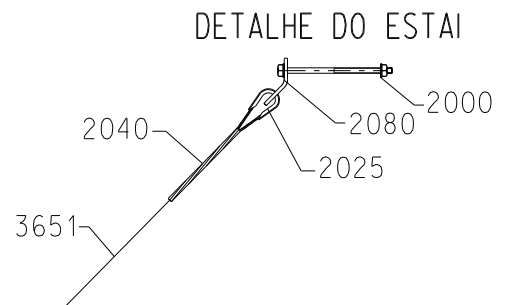



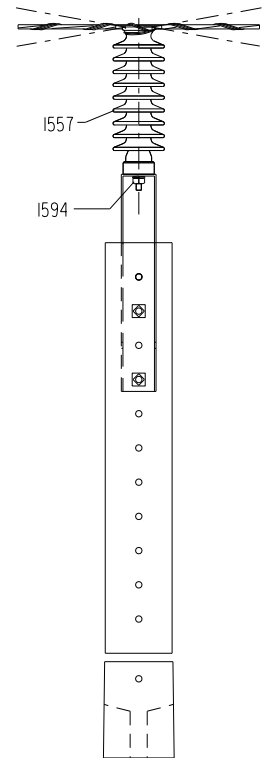

ESTRUTURA

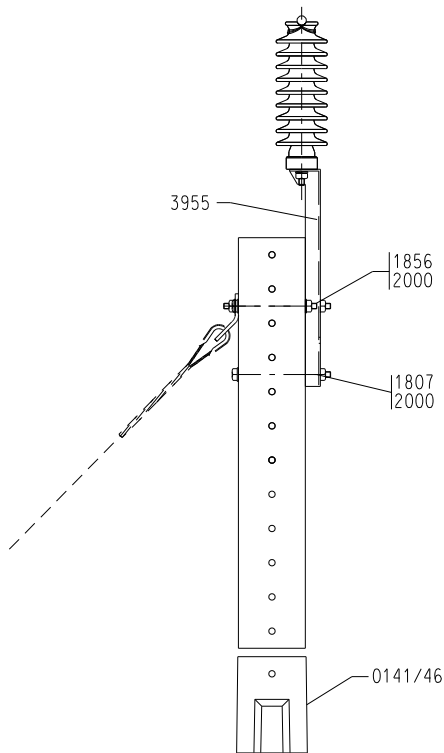

Obs:

1. Os ângulos de deflexão máxima dos condutores estão especificados na NTC 856195.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 100

ESTRUTURA
U1

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

ESTRUTURA

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		
			AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS
1557	15004707	Isolador Pilar NBI 170 kV - porcelana	1	-	1
1557	15010398	Isolador Pilar NBI 170 kV - polimérico	-	1	-
1594	15010564	Pino Auto-Travante para Isolador Pilar 38 mm	1	1	1
2000	15011477	Arruela Quadrada	3	3	3
3955	15004838	Suporte para Isolador Pilar	1	1	1
MÓDULO COM ISOLADOR PILAR NBI 170 kV - PORCELANA			U14011	-	U14011
MÓDULO COM ISOLADOR PILAR NBI 170 kV - POLIMÉRICO			-	U14010	-

FIXAÇÃO - POSIÇÃO NORMAL

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) E TIPO NTC DO POSTE	10,5 D ou B 810141 ou 810143/46
		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada 250mm	1
1856	15011267	Parafuso de Rosca Dupla 250mm	1
MÓDULO			U2352

AMARRAÇÃO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA	MÓDULO
2221	15011916	Laço de Topo, CA e CAA - 4 AWG	1	U3144
2180	15010635	Laço Simples Lateral, CA e CAA - 4 AWG	1	U3176