

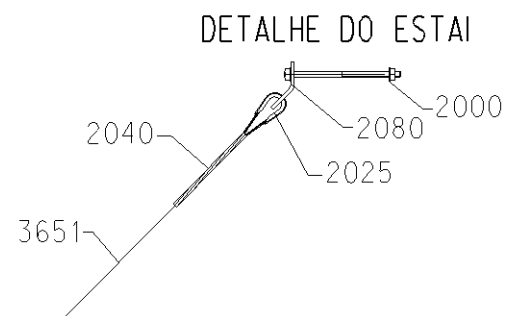
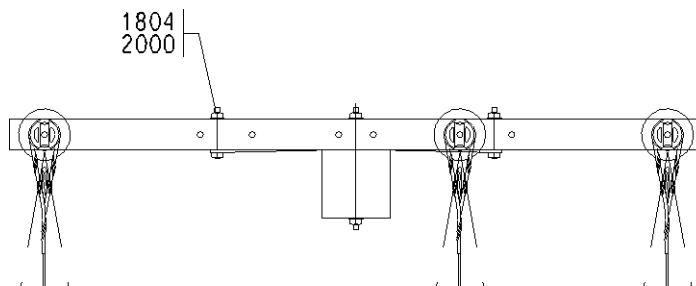


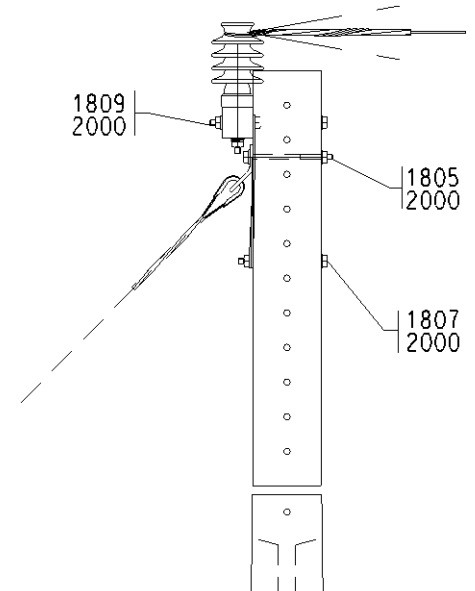

ESTRUTURA

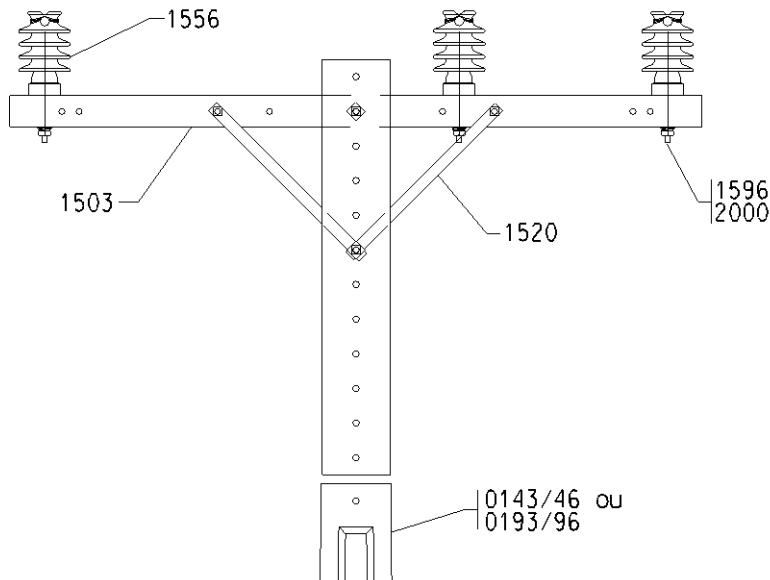

OBS.:

1. Aplicável somente em 13,8 kV, para condutores 2 AWG/CA. Exceção feita aos condutores 35 e 70 mm²/Cu, aplicável somente quando a tração for reduzida (máximo 100 daN a 0 ° C).
2. Se utilizar o isolador pilar 170 kV(NTC 811557), para os condutores acima citados, aplicar tração máxima de 50daN, por condutor.

 COPEL Companhia Paranaense de Energia	 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	NTC 856 112
		ESTRUTURA
		N1F
Montagem de Redes de Distribuição Aérea		

ESTRUTURA 13,8kV			
NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	1
1520	15010295	Mão Francesa Plana - 619mm	2
1556	15004733	Isolador Pilar NBI 110 kV - Porcelana	3
1556	15010393	Isolador Pilar NBI 110 kV - Polimérico	-
1596	15010569	Pino Auto-Travante para Isolador Pilar 140 mm	3
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	2
2000	15011477	Arruela Quadrada	3
		MÓDULO COM PILAR PORCELANA	U13201
		MÓDULO COM PILAR POLIMÉRICO	-
			U13200

FIXAÇÃO - POSIÇÃO NORMAL			
NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m)	10,5 ou 12,0
		NTC DO POSTE	810143/146 ou 810193/196
		TIPO	B
		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200mm	1
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada - 250mm	1
2000	15011477	Arruela Quadrada	2
		MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA	U2002

AMARRAÇÃO				
NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA	MÓDULO
2102	15004401	Alça CA e CAA 2 AWG	3	U3010