



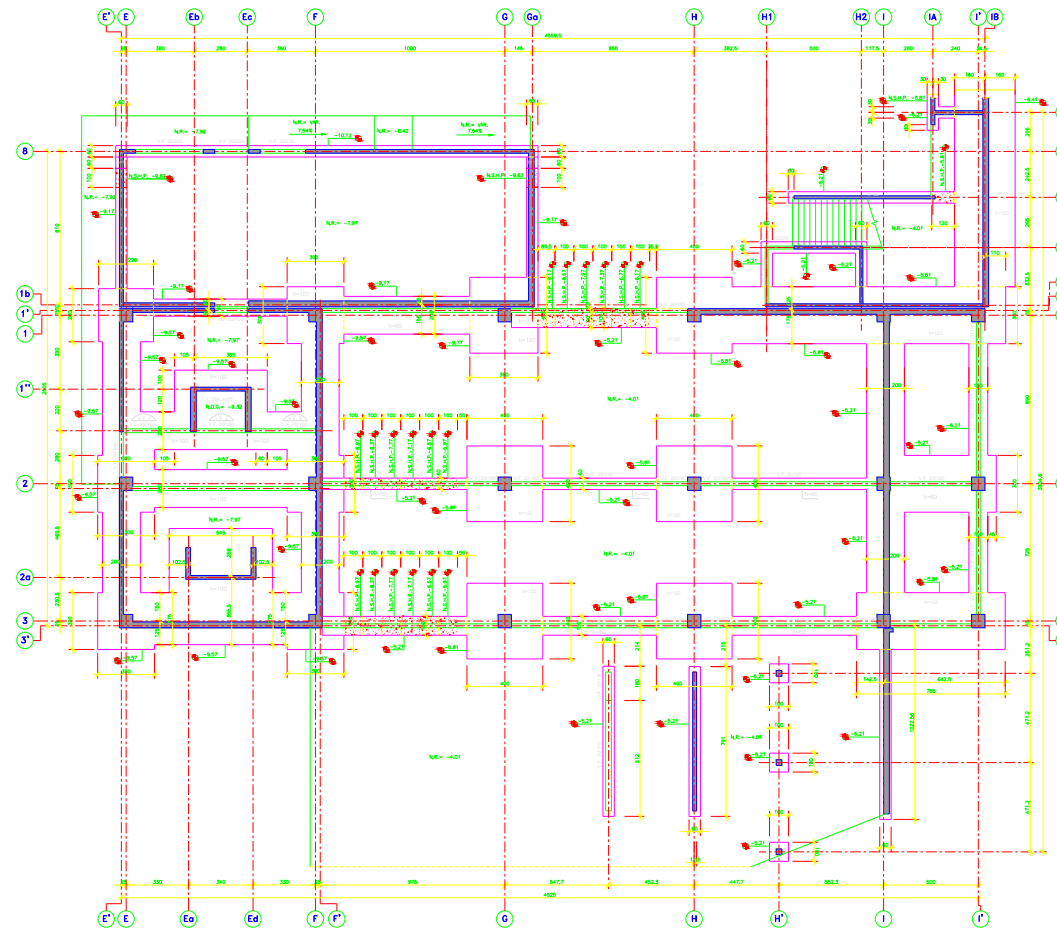

(NIVEL SUPERIOR RADIER 5/PLANTA)
PLANTA FUNDACIONES
ESCALA 1:100

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	CONCRETO	1.00	m ³	1.00
2	ACERO	1.00	kg	1.00
3	GRASA	1.00	kg	1.00
4	CEMENTO	1.00	kg	1.00
5	AGUA	1.00	m ³	1.00
6	ARENA	1.00	m ³	1.00
7	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
8	GRASA	1.00	kg	1.00
9	CEMENTO	1.00	kg	1.00
10	AGUA	1.00	m ³	1.00
11	ARENA	1.00	m ³	1.00
12	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
13	GRASA	1.00	kg	1.00
14	CEMENTO	1.00	kg	1.00
15	AGUA	1.00	m ³	1.00
16	ARENA	1.00	m ³	1.00
17	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
18	GRASA	1.00	kg	1.00
19	CEMENTO	1.00	kg	1.00
20	AGUA	1.00	m ³	1.00
21	ARENA	1.00	m ³	1.00
22	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
23	GRASA	1.00	kg	1.00
24	CEMENTO	1.00	kg	1.00
25	AGUA	1.00	m ³	1.00
26	ARENA	1.00	m ³	1.00
27	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
28	GRASA	1.00	kg	1.00
29	CEMENTO	1.00	kg	1.00
30	AGUA	1.00	m ³	1.00
31	ARENA	1.00	m ³	1.00
32	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
33	GRASA	1.00	kg	1.00
34	CEMENTO	1.00	kg	1.00
35	AGUA	1.00	m ³	1.00
36	ARENA	1.00	m ³	1.00
37	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
38	GRASA	1.00	kg	1.00
39	CEMENTO	1.00	kg	1.00
40	AGUA	1.00	m ³	1.00
41	ARENA	1.00	m ³	1.00
42	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
43	GRASA	1.00	kg	1.00
44	CEMENTO	1.00	kg	1.00
45	AGUA	1.00	m ³	1.00
46	ARENA	1.00	m ³	1.00
47	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
48	GRASA	1.00	kg	1.00
49	CEMENTO	1.00	kg	1.00
50	AGUA	1.00	m ³	1.00
51	ARENA	1.00	m ³	1.00
52	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
53	GRASA	1.00	kg	1.00
54	CEMENTO	1.00	kg	1.00
55	AGUA	1.00	m ³	1.00
56	ARENA	1.00	m ³	1.00
57	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
58	GRASA	1.00	kg	1.00
59	CEMENTO	1.00	kg	1.00
60	AGUA	1.00	m ³	1.00
61	ARENA	1.00	m ³	1.00
62	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
63	GRASA	1.00	kg	1.00
64	CEMENTO	1.00	kg	1.00
65	AGUA	1.00	m ³	1.00
66	ARENA	1.00	m ³	1.00
67	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
68	GRASA	1.00	kg	1.00
69	CEMENTO	1.00	kg	1.00
70	AGUA	1.00	m ³	1.00
71	ARENA	1.00	m ³	1.00
72	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
73	GRASA	1.00	kg	1.00
74	CEMENTO	1.00	kg	1.00
75	AGUA	1.00	m ³	1.00
76	ARENA	1.00	m ³	1.00
77	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
78	GRASA	1.00	kg	1.00
79	CEMENTO	1.00	kg	1.00
80	AGUA	1.00	m ³	1.00
81	ARENA	1.00	m ³	1.00
82	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
83	GRASA	1.00	kg	1.00
84	CEMENTO	1.00	kg	1.00
85	AGUA	1.00	m ³	1.00
86	ARENA	1.00	m ³	1.00
87	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
88	GRASA	1.00	kg	1.00
89	CEMENTO	1.00	kg	1.00
90	AGUA	1.00	m ³	1.00
91	ARENA	1.00	m ³	1.00
92	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
93	GRASA	1.00	kg	1.00
94	CEMENTO	1.00	kg	1.00
95	AGUA	1.00	m ³	1.00
96	ARENA	1.00	m ³	1.00
97	GRANULADO	1.00	m ³	1.00
98	GRASA	1.00	kg	1.00
99	CEMENTO	1.00	kg	1.00
100	AGUA	1.00	m ³	1.00

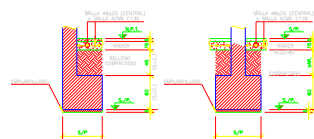

CORTE TIP. FUNDACIONES
ESCALA 1:100

ANTECEDENTES SISMICOS

ZONA SISMICA 2
TIPO DE SUELO C

PRESIONES ADMISIBLES DEL SUELO

CASO NORMAL = 4.0 kg/cm²
CASO ESPECIAL = 5.0 kg/cm²

NOTA
LOS MEJORAMIENTOS DE SUELO DEBERAN SER SEGUN LO INDICADO EN INFORME DE MECANICA DE SUELOS EMITIDO POR R Y Y INGENIEROS CON FECHA JUNIO 2017.

NORMAS DE DISEÑO

- NHA 433 DT, 88 MODIF. 2009
- CODIGO ACI 318-08
- DECRETO SUPLENDO N° 60 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE FECHA 12/12/2011
- DECRETO SUPLENDO N° 61 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE FECHA 12/12/2011

MATERIALES

- HORMIGON 635-16 (Desde fundaciones a Cielo plus 2°)
- RESISTENCIA A COMPRESION PROBETA CILINDRICA FC = 35 MPa, EQUIVALENTE A RESISTENCIA A COMPRESION PROBETA CUBICA FCB = 40 MPa Y 505 kg
- HORMIGON 635-16 (Resistencia mínima: FCB = 20 kg como C-257)
- RESISTENCIA A COMPRESION PROBETA CILINDRICA FC = 20 MPa, EQUIVALENTE A RESISTENCIA A COMPRESION PROBETA CUBICA FCB = 25 MPa Y 505 kg
- TAMAÑO MÁXIMO DE ARDO Y ASENTAMIENTO DE CONO DEBERÁN SER DEFINIDOS POR LA CONSTRUCTORA DE MODO DE GARANTIZAR EL CORRECTO HOMOGENEADO DE LOS ELEMENTOS.
- LA COMPOSICION DEL HORMIGON DEBERA CONSIDERAR LOS PARAMETROS DE DURABILIDAD ESTABLECIDOS EN MONITGO2016. LOS GRADOS DE EXPOSICION DEBERAN SER DEFINIDOS POR UN ESPECIALISTA EN MATERIA DE HORMIGONES, DE ACUERDO A:
 - ENTORNO
 - TIPO DE EXPOSICION
 - USO DE MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCION
 - EXISTENCIA DE ESTUDIOS ESPECIALES

A FALTA DE ESPECIALISTA SE DEBE CONSIDERAR LAS CONDICIONES MAS SEVERAS ESTABLECIDAS EN MONITGO2016. EN CASO QUE SE REQUIERA, POR CONDICIONES DE DURABILIDAD, UN HORMIGON DE GRADO SUPERIOR AL ESPECIFICADO, ESTO DEBE SER INFORMADO A RLE.
ACERO REFORZADO: A430-420H
ACERO ESTRUCTURAL: A36-420H
BOLAPUNAS ELECTRODOS: E75-35