

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE RETA FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 100

MP VALVULAS

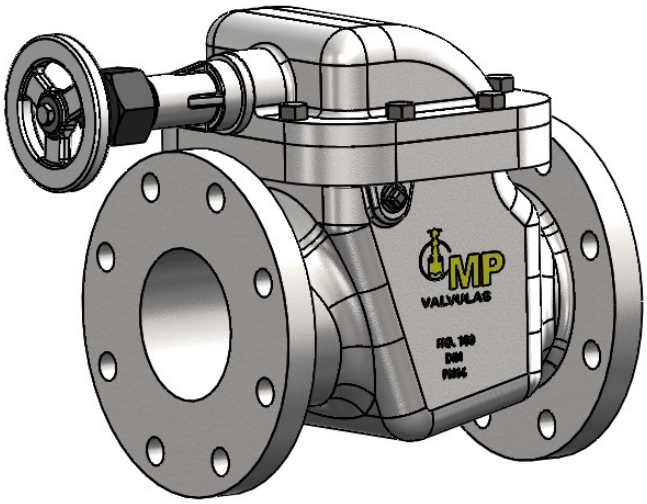

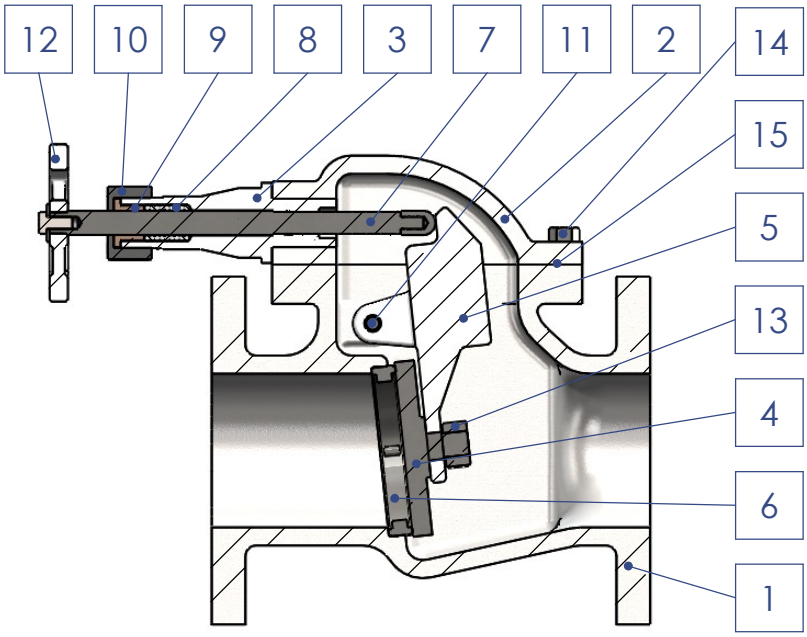

1	CORPO	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
2	TAMPA	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
3	CASTELO	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
4	CONTRA SEDE	AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
5	BRAÇO	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
6	ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
7	HASTE	AÇO INOX AISI 410
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PREME GAXETA	LATÃO LAMINADO ASTM B16
10	PORCA PREME	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
11	EIXO	AÇO INOX AISI 410
12	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
13	PORCA CONTRA SEDE	A 563 - GR.A
14	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
15	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040

OBS. Opção da Contra sede com anel em Borracha Buna-N ou Neoprene.


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.100FX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 24/04/25 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE RETA FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 100

MP VALVULAS

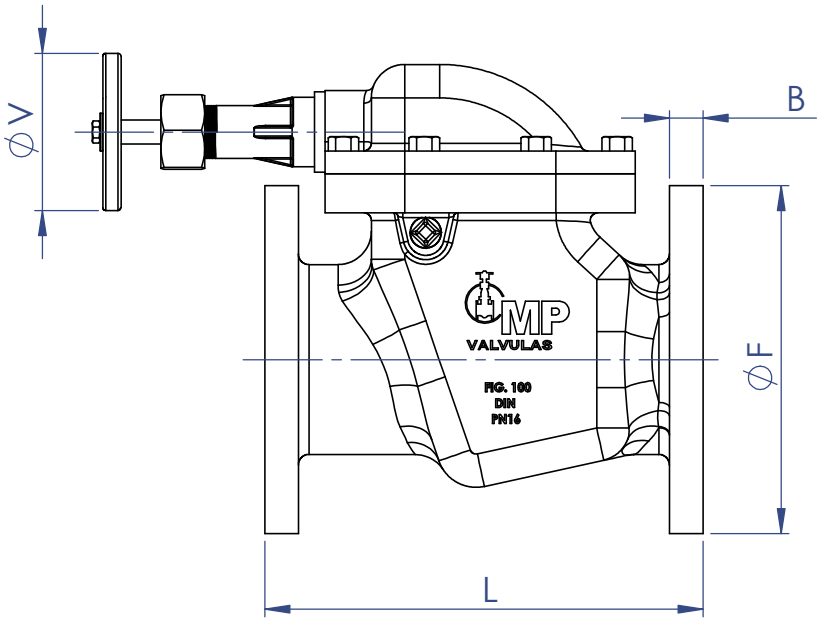

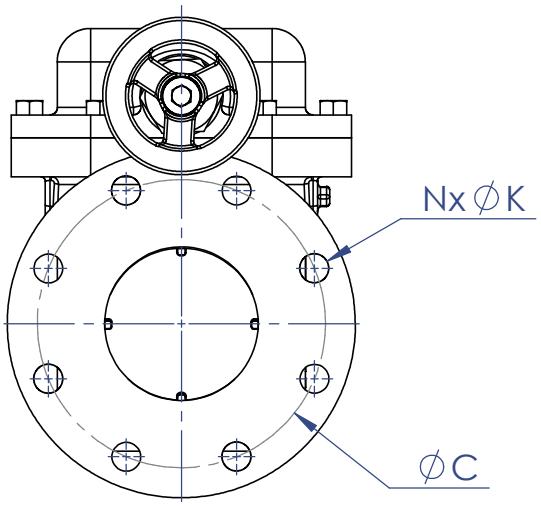

DN	L	F	B	C	N	K	V
50	200	165	18	125	4	19	100
	220	165	18	125	4	19	100
65	241	185	18	145	4	19	100
	241	185	18	145	8	19	100
75	241	194	18	154	4	19	100
	260	194	18	154	4	19	100
80	241	200	20	160	8	19	100
	260	200	20	160	8	19	100
100	293	220	22	180	8	19	100
125	330	250	22	210	8	19	100
150	356	285	22	240	8	23	100
200	496	340	24	295	8*	23	100
	496	340	24	295	12	23	100

OBS. Flanges Padrão DIN EN 1092-1
DN. 65 opção 4 ou 8 furos.
*Dimensão PN10

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br