

# VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE ANGULAR FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 109

MP VALVULAS

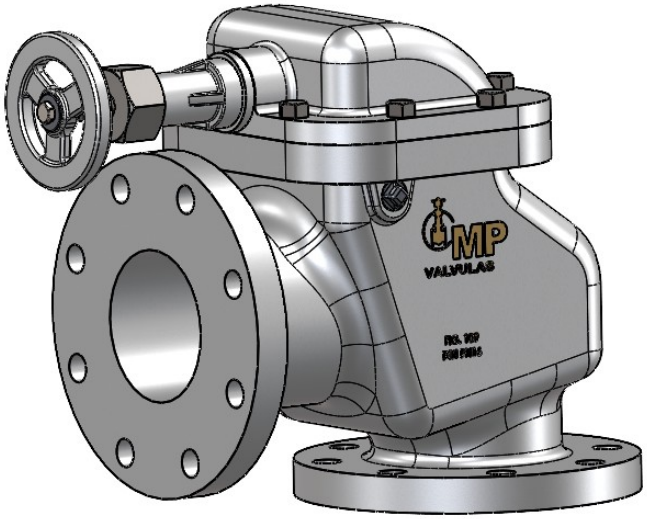


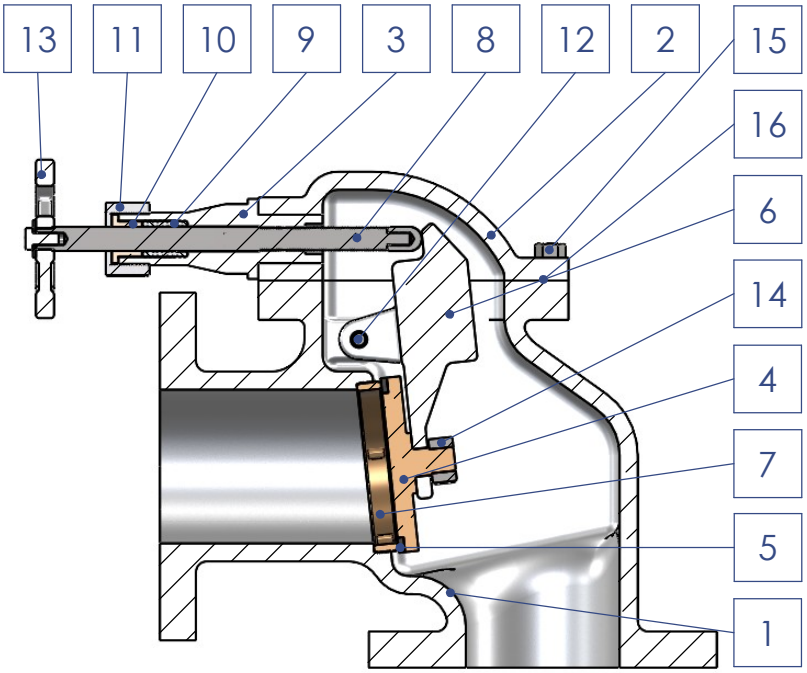


| | | |
|---|---|---|
| **1** | CORPO | FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12 |
| **2** | TAMPA | FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12 |
| **3** | CASTELO | FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12 |
| **4** | CONTRA SEDE | BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62 |
| **5** | ANEL DA CONTRA SEDE | BORRACHA NEOPRENE |
| **6** | BRAÇO | FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12 |
| **7** | ANEL DE VEDAÇÃO | BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62 |
| **8** | HASTE | AÇO INOX AISI 410 |
| **9** | GAXETA | TEFLON LUBRIFICADO |
| **10** | PREME GAXETA | LATÃO LAMINADO ASTM B16 |
| **11** | PORCA PREME | FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12 |
| **12** | EIXO | AÇO INOX AISI 410 |
| **13** | VOLANTE | FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12 |
| **14** | PORCA CONTRA SEDE | A 563 - GR.A |
| **15** | PARAFUSOS | A 307 - GR.A |
| **16** | JUNTA | PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040 |

**Desenhista:** Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.109FB.D **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 24/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

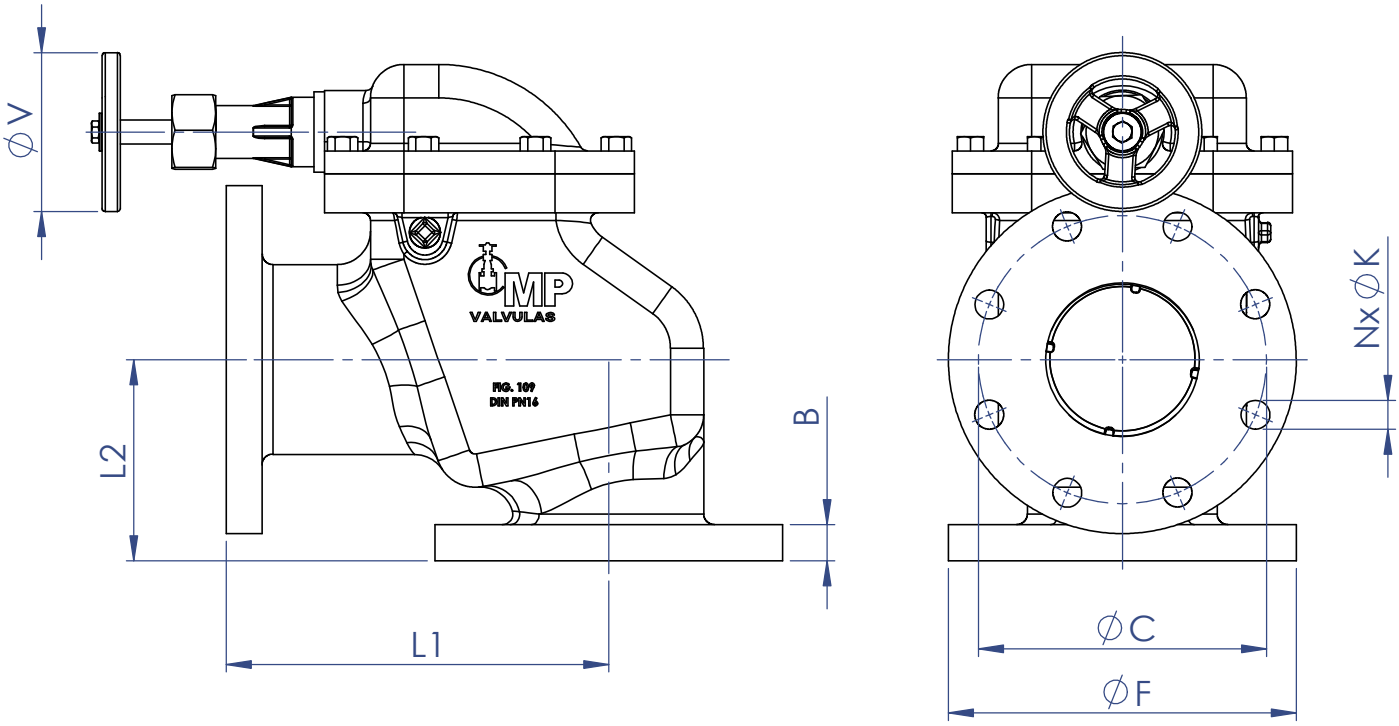


| DN mm | L1 | L2 | F | B | C | N | K | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 170 | 90 | 165 | 19 | 125 | 4 | 18 | 100 |
| **75** | 153 | 110 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 100 |
| **80** | 153 | 110 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 100 |
| **100** | 253 | 133 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 100 |
| **125** | 274 | 143 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 100 |
| **150** | 320 | 170 | 285 | 22 | 240 | 8 | 23 | 100 |



(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br