VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5
ACIONAMENTO POR ALAVANCA


MP VALVULAS



1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800

5. VEDAÇÃO
RPTFE
PTFE
**METAL METAL

6. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316
AÇO INOX 17.4PH

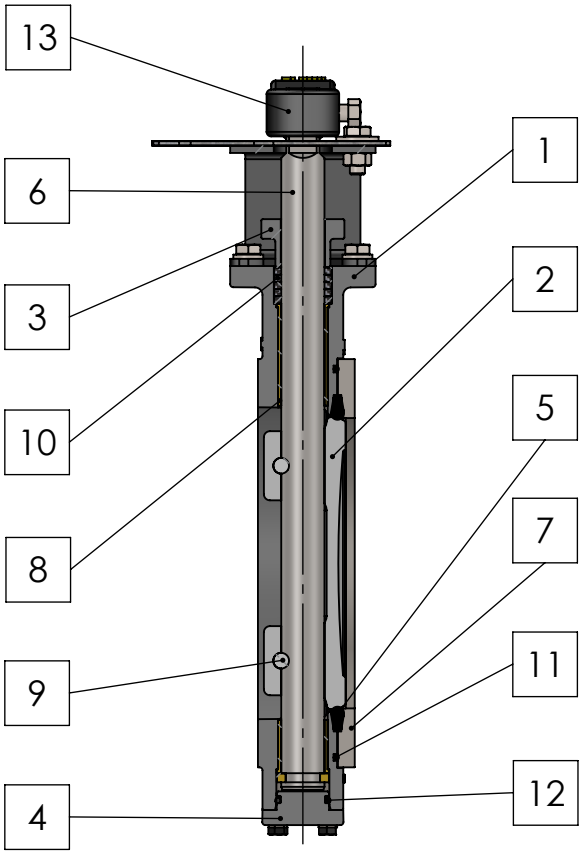

7	ANEL DE APERTO	AÇO CARBONO
8	BUCHA DO EIXO	BRONZE
9	PINO CÔNICO	AÇO INOX
10	GAXETAS	**PTFE
11	ANEL O´RING	**VITON
12	ANEL O´RING	**VITON
13	ALAVANCA COM 10 POSIÇÕES	

[1] O MATERIAL DO ANEL DE APERTO É EQUIVALENTE AO MATERIAL DO CORPO

**ORINGS SÃO SUBISTITUIDOS POR PAPELÃO HIDRÁULICO E O MATERIAL DA GAXETA É GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE CARBONO.
CLASSE IV DE VEDAÇÃO CONFORME FCI 70-2

OBSERVAÇÕES:
AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.

CARACTERÍSTICAS
NORMA DE CONSTRUÇÃO - API 609 B
NORMA DE TESTE - API 598

DN. 2" a 10"

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.143.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 06/05/25 **REV.:** 01


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5
ACIONAMENTO POR ALAVANCA

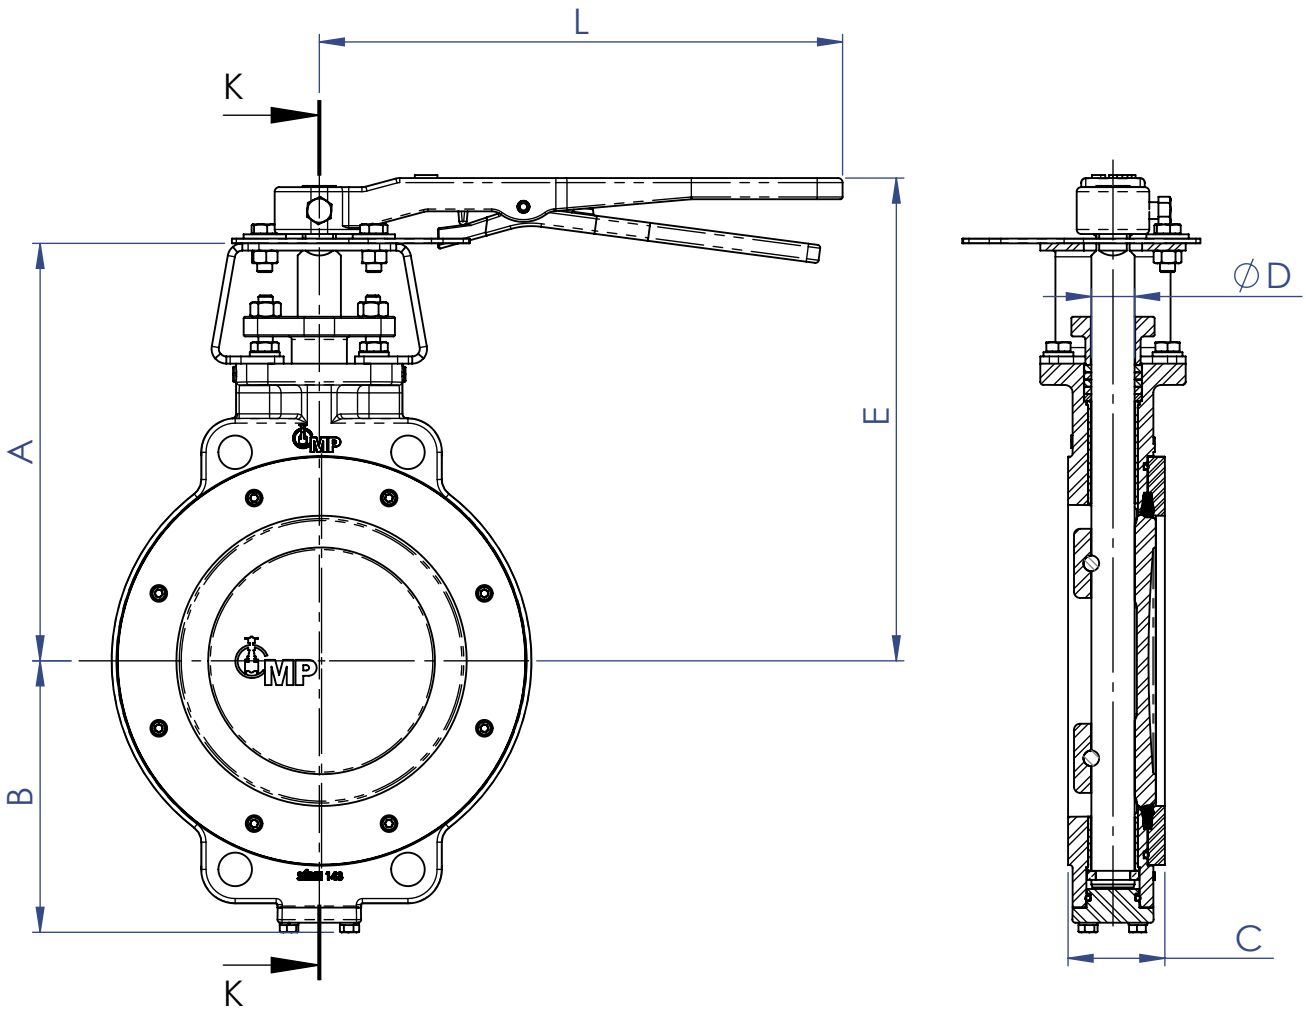

DN	A	B	C	D	E	L
2"	165	95	44	9/16"	205	265
2.1/2"	180	110	48	5/8"	220	265
3"	188	115	48	5/8"	228	265
4"	208	130	54	7/8"	248	265
5"	225	150	57	7/8"	265	265
6"	250	170	57	7/8"	290	265
8"	310	210	64	1.1/8"	350	350
10"	325	270	71	1.1/2"	375	445

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.143.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 06/05/25 **REV.:** 01

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br