

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE ANGULAR FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 309

MP VALVULAS

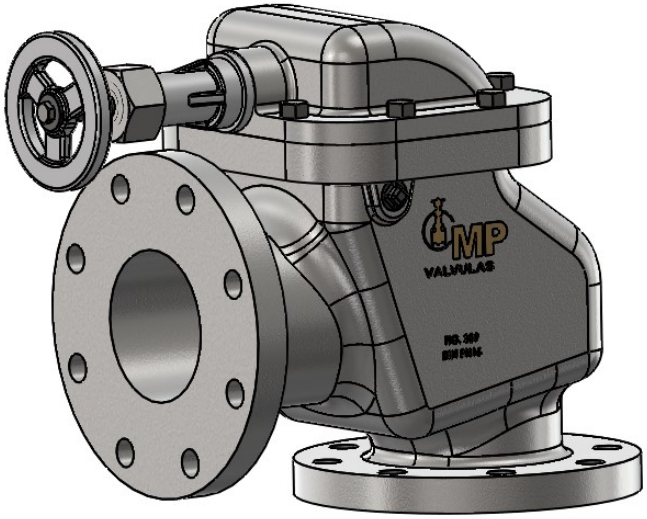

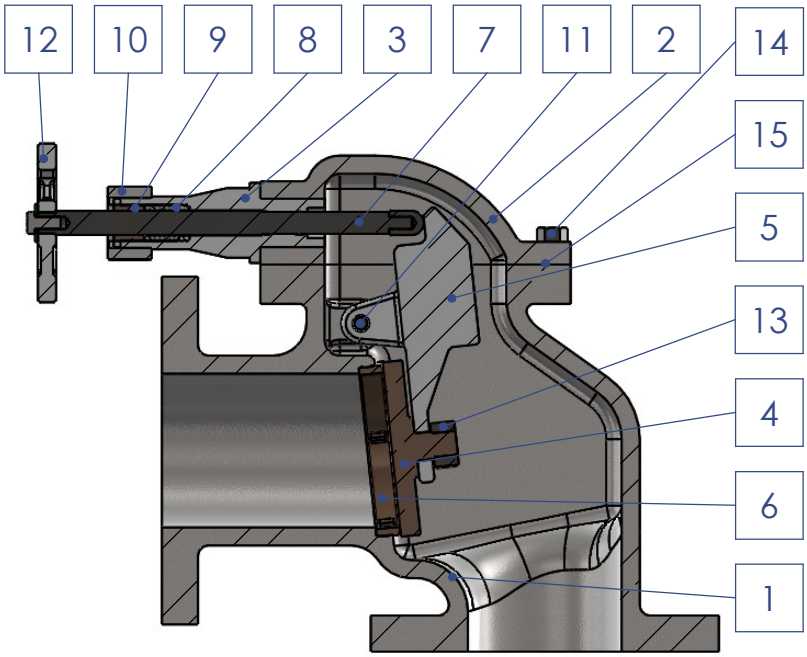

1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
2	TAMPA	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
3	CASTELO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
4	CONTRA SEDE	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62
5	BRAÇO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
6	ANEL DE VEDAÇÃO	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62
7	HASTE	AÇO INOX AISI 410
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PREME GAXETA	LATÃO LAMINADO ASTM B16
10	PORCA PREME	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
11	EIXO	AÇO INOX AISI 410
12	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
13	PORCA CONTRA SEDE	A 563 - GR.A
14	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
15	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040

OBS. Opção da Contra sede com anel em Borracha Buna-N ou Neoprene.


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.309AB.D **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 25/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE ANGULAR FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 309

MP VALVULAS

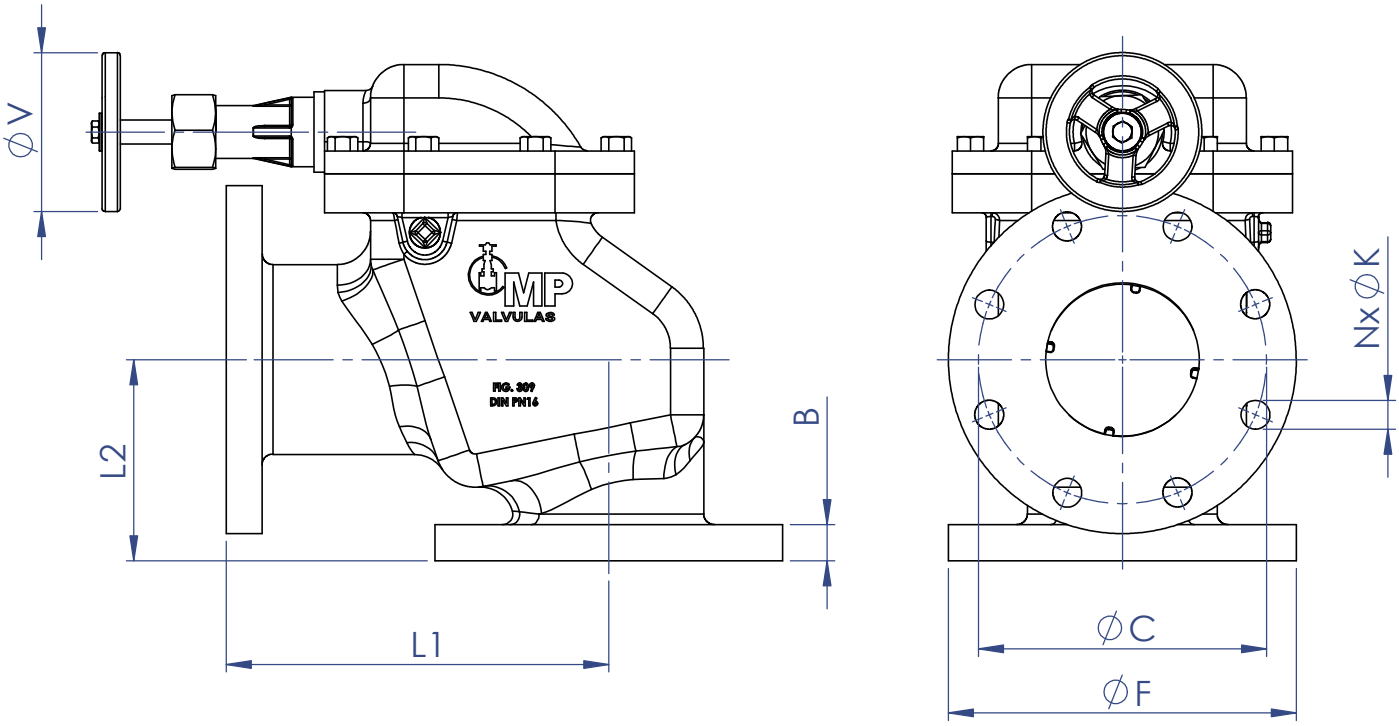

DN mm	L1	L2	F	B	C	N	K	V
65	153	110	185	18	145	4	18	100
80	153	110	200	20	160	8	18	100
100	253	133	220	20	180	8	18	100
125	274	143	250	22	210	8	18	100
150	320	170	285	22	240	8	23	100

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.309AB.D **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 25/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br