

# VÁLVULA BORBOLETA WAFER PTFE - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS / PN10

FIG.: CE140

MP VALVULAS

## ACIONAMENTO POR ALAVANCA

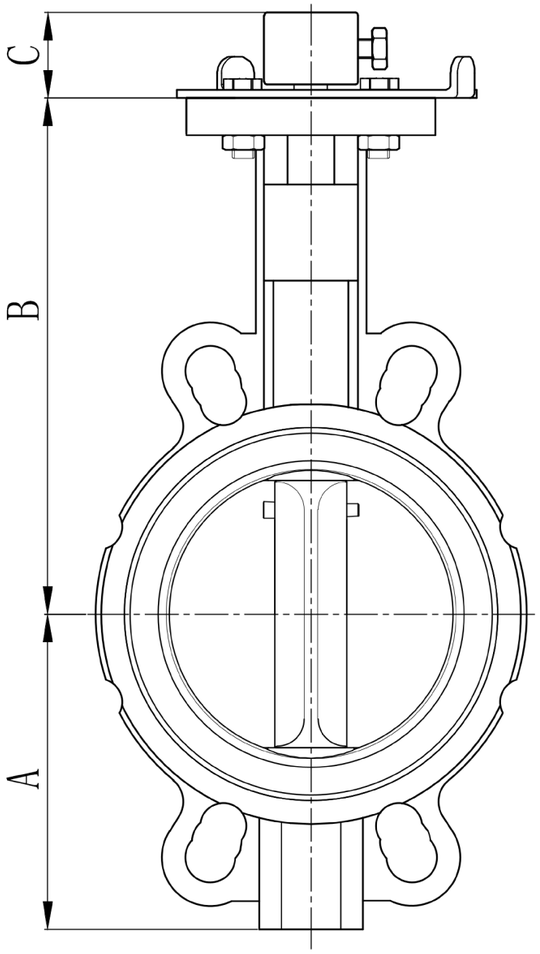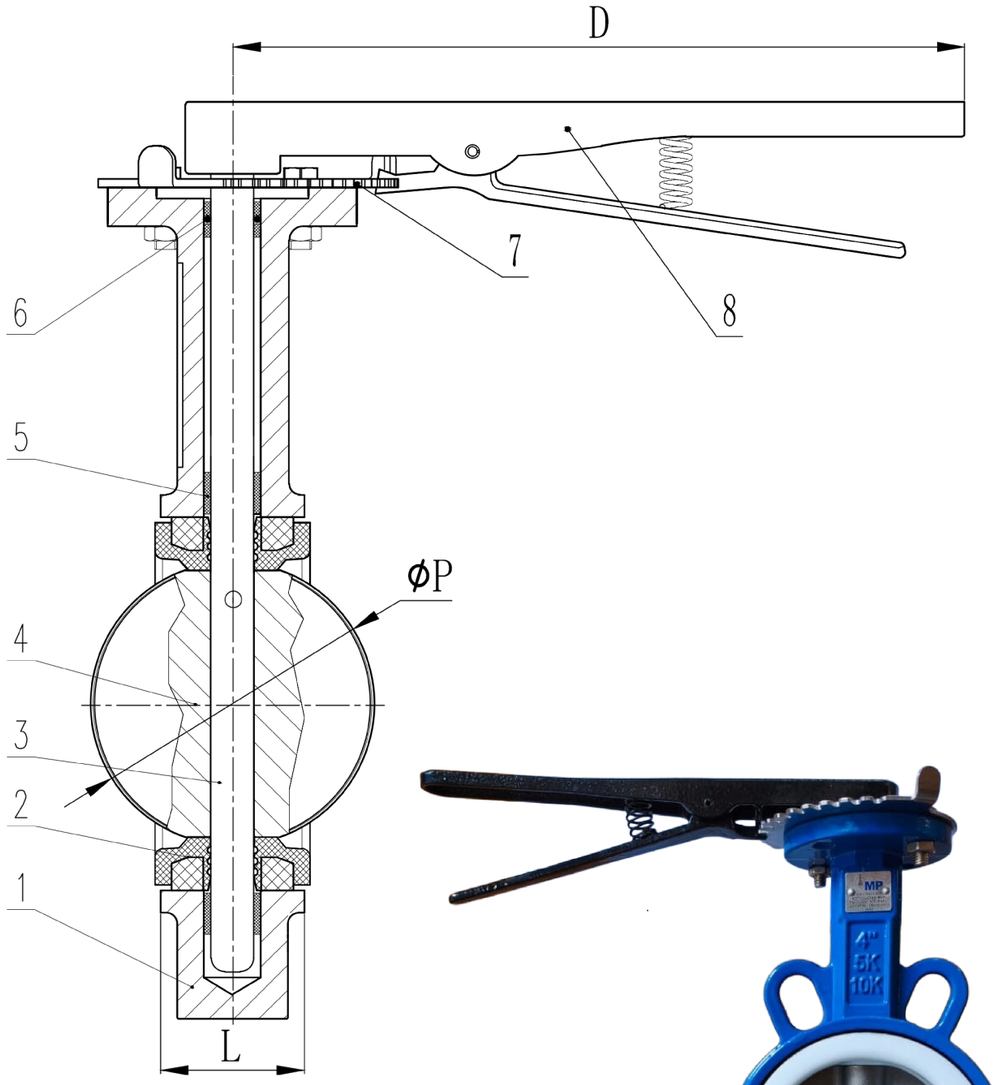


**1. CORPO**
FERRO NODULAR

**2. SEDE**
PTFE

**3. EIXO**
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410

**4. DISCO**
AÇO INOX ASTM A351 Gr. CF8M

| | | |
|---|---|---|
| **5** | BUCHA | PTFE |
| **6** | O´ring | NBR |
| **7** | POSICIONADOR | AÇO GALVANIZADO |
| **8** | ALAVANCA | AÇO CARBONO |




| DN | L | ØP | A | B | C | D | Flange ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2"** | 41 | 53 | 70 | 140 | 27 | 255 | F05 - Q9 |
| **2.1/2"** | 44 | 64 | 75 | 151 | 27 | 255 | F05 - Q9 |
| **3"** | 44 | 79 | 95 | 161 | 27 | 255 | F05 - Q9 |
| **4"** | 51 | 104 | 110 | 175 | 30 | 265 | F07 - Q11 |
| **5"** | 55 | 123 | 125 | 188 | 30 | 265 | F07 - Q14 |
| **6"** | 55 | 155 | 140 | 205 | 30 | 265 | F07 - Q14 |
| **8"** | 59 | 202 | 165 | 237 | 37 | 390 | F10 - Q17 |

| **CLASSE DE PRESSÃO** | | **150# / PN10** | |
|---|---|---|---|
| PRESSÃO DE TESTE | CORPO | 11 | bar |
| | VEDAÇÃO | 15 | |
| | FLUÍDO | ÁGUA | |

**NOTAS TÉCNICAS:**

1. CONSTRUÇÃO CONFORME API 609;
2. FACE-FACE CONFORME API 609-A
3. EXTREMIDADE WAFER
4. TESTES CONFORME API 598;
5. INDICAMOS O USO DE FLANGES COM PESCOÇO E ENCAIXE PARA SOLDA

**Desenhista:** IBB **Des. Nº.:** FT.CE140.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 08/04/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br