

VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE FLANGEADA PADRÃO ANSI 150LBS - VOLANTE

FIG.: CE351

MP VALVULAS



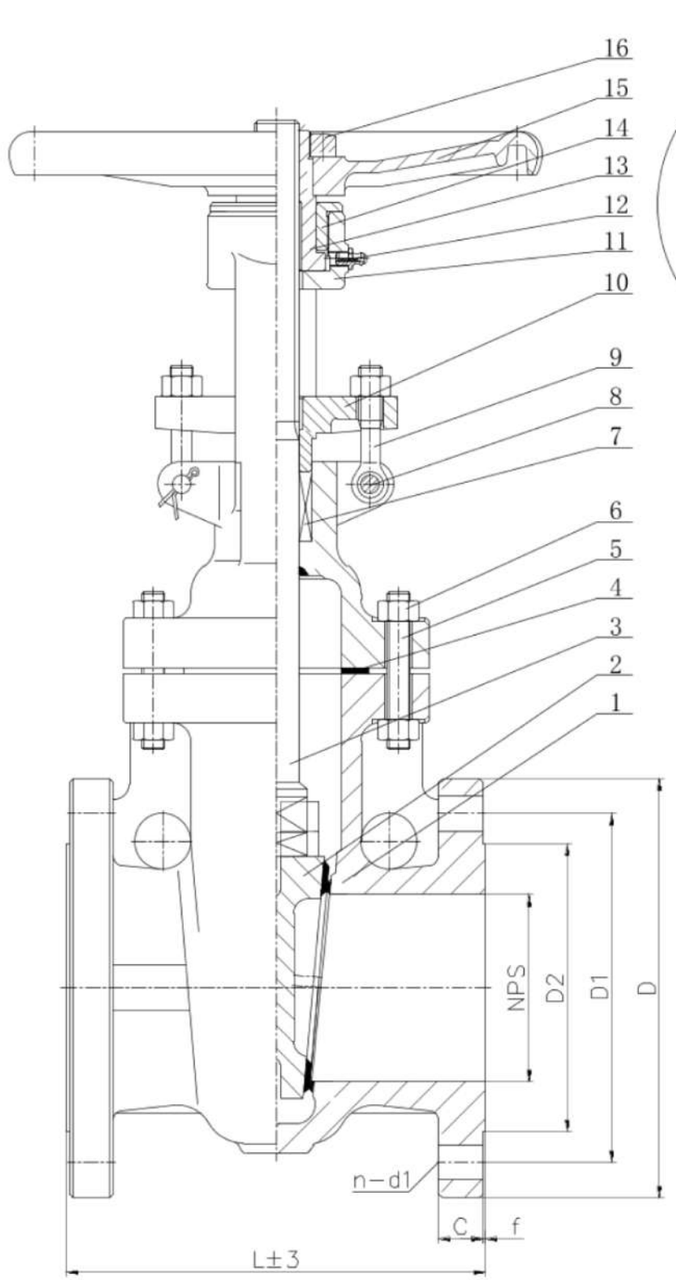

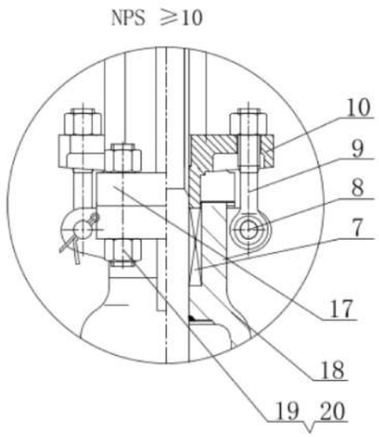

1	CORPO [1]	ASTM A216 WCB + 13%Cr	**11**	TAMPA CASTELO	ASTM A216 WCB + 13%Cr
2	CUNHA	ASTM A216 WCB + 13%Cr	**12**	ENGRAXADEIRA	AÇO CARBONO
3	HASTE	AÇO INOX 420	**13**	BUCHA ROSCADA	LATÃO
4	JUNTA	AÇO INOX + GRAFITE	**14**	LUVA DA BUCHA	AÇO CARBONO
5	PRISIONEIRO	ASTM A193 B7	**15**	VOLANTE	FERRO NODULAR
6	PORCA	ASTM A194 2H	**16**	PORCA DO VOLANTE	AÇO CARBONO
7	GAXETAS	GRAFITE FLEXÍVEL	**17**	CASTELO	ASTM A216 WCB + 13%Cr
8	PINO COM CABEÇA	AÇO CARBONO	**18**	TAMPA	ASTM A216 WCB + 13%Cr
9	PARAFUSO OLHAL	ASTM A193 B7	**19**	PRISIONEIRO	ASTM A193 B7
10	PREME GAXETA	ASTM A216 WCB	**20**	PORCA	ASTM A194 2H

(1) - OPÇÃO DE SEDE EM STELLITE

DN	L	NPS	D2	D1	D	C	f	n-d1	Ø Volante
2"	178	50	92	120,7	150	14,3	2	4-19	200
2.1/2"	190	65	105	139,7	180	15,7	2	4-19	200
3"	203	80	127	152,4	190	17,5	2	4-19	250
4"	229	100	157	190,5	230	22,3	2	8-19	300
5"	254	125	185	216	255	22,3	2	8-22	300
6"	267	150	216	241,3	280	23,9	2	8-22	350
8"	292	200	270	298,5	345	27	2	8-22	350
10"	330	250	324	362	405	28,6	2	12-25	400
12"	356	300	381	431,8	485	30,2	2	12-25	450

CLASSE DE PRESSÃO		**150#**	
PRESSÃO DE TESTE	CORPO	30	bar
	CONTRA VEDAÇÃO	22	
	VEDAÇÃO	22	
	PNEUMÁTICO	6	
TEMPERATURA DE TRABALHO		-29 a 425°C	

NOTAS TÉCNICAS:

1. CONSTRUÇÃO CONFORME ASME B16.34/API600;
2. FACE-A-FACE CONFORME ASME B16.10;
3. FLANGES CONFORME ASME B16.5;
4. TESTES CONFORME API 598;

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br