
VÁLVULA RETENÇÃO TIPO PORTIHOLA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150LBS

FIG.: CE364

MP VALVULAS

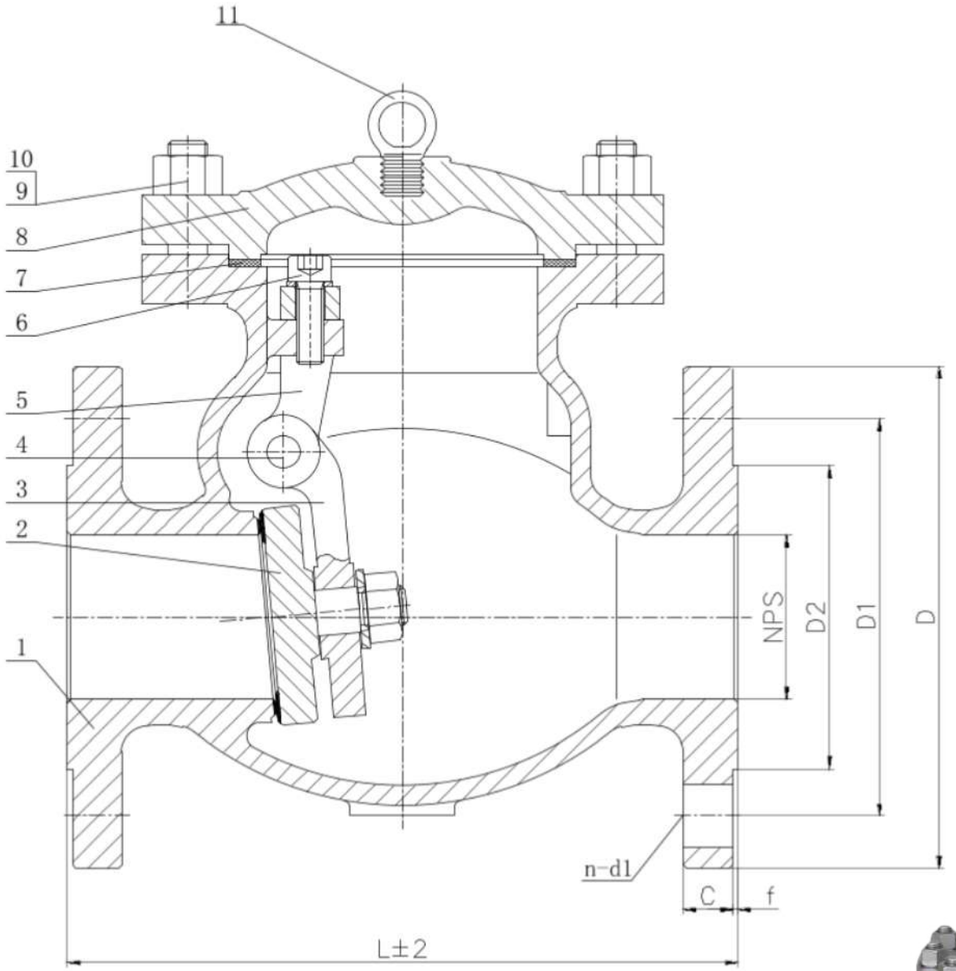

1	CORPO (1)	ASTM A216 WCB + 13%Cr
2	PORTINHOLA	ASTM A216 WCB + 13%Cr
3	BRAÇO	AÇO CARBONO
4	EIXO	AÇO INOX 420
5	SUPORTE	ASTM A216 WCB
6	PARAFUSO	AÇO INOX 304
7	JUNTA	GRAFITE FLEXÍVEL
8	TAMPA	ASTM A216 WCB
9	PRISIONEIRO	ASTM A193 B7
10	PORCA	ASTM A194 2H
11	PARAFUSO OLHAL (NPS≥4)	AÇO CARBONO

(1) - OPÇÃO DE SEDE EM STELLITE

DN	L	NPS	D2	D1	D	C	f	n-d1
2"	203	50	92	120,7	150	14,3	2	4-19
2.1/2"	216	65	105	139,7	180	15,7	2	4-19
3"	241	80	127	152,4	190	17,5	2	4-19
4"	292	100	157	190,5	230	22,3	2	8-19
5"	330	125	185	216	255	22,3	2	8-22
6"	356	150	216	241,3	280	23,9	2	8-22
8"	495	200	270	298,5	345	27	2	8-22
10"	622	250	324	362	405	28,6	2	12-25
12"	698	300	381	431,8	485	30,2	2	12-25



CLASSE DE PRESSÃO		**150#**	
PRESSÃO DE TESTE	CORPO	30	bar
	CONTRA VEDAÇÃO	22	
	VEDAÇÃO	22	
	PNEUMÁTICO	6	
TEMPERATURA DE TRABALHO		-29 a 425°C	

NOTAS TÉCNICAS:

1. CONSTRUÇÃO CONFORME ASME B16.34/BS1868;
2. FACE-A-FACE CONFORME ASME B16.10;
3. FLANGES CONFORME ASME B16.5;
4. TESTES CONFORME API 598;

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.CE364.VT **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 08/04/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br