LEIKKAUS B - B

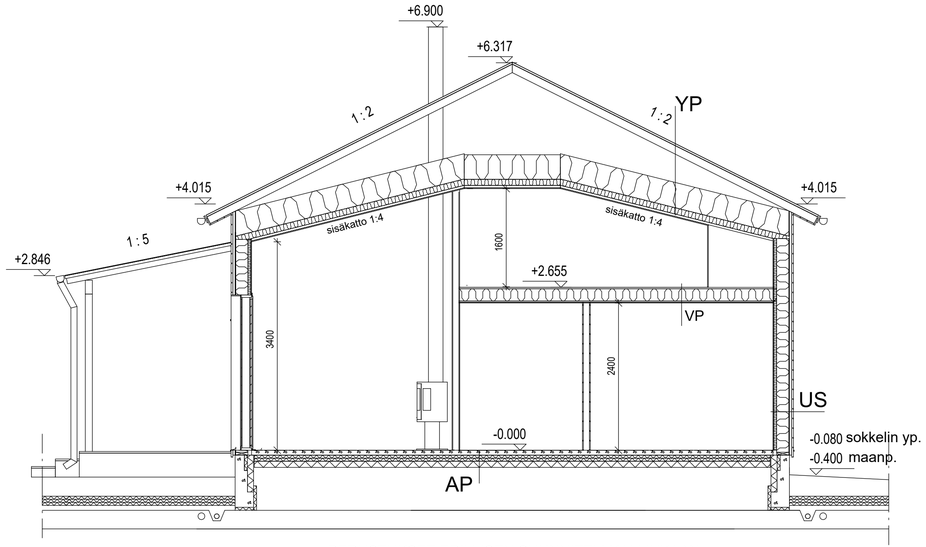

PERUSTUKSET ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

HUOM. MITAT JA LATTIAKOROT BETONIN JA KIPSILEVYN PINNOISTA

HORMI 1:20

TAKAN SAVUHORMI

TYYPPIHYVÄKSYTTY HORMI

SUOJAETÄISYYDET VALMISTAJAN OHJEEN MUKAISESTI

HORMIN PALOLUOKKA T600

YP1 VESIKATTO/YLÄPOHJA (Rw+Ctr=49 dB)

HUOPAKATE
KATELEVY
KATTORISTIKOT
LÄMMÖNERISTE 500mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
KOOLAUS 48mm
MDF-PANEELI STP 10 mm

US1 ULKOSEINÄ (Rw+Ctr=43 dB)
SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm
VAAKAKOOLAUS 48mm + LÄMMÖNERISTE 50mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
PYSTYRUNKO 198mm + LÄMMÖNERISTE 200mm
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9mm
KOOLAUS 39mm
VAAKAULKOVERHOUSPANEELI UTW 28x170

US2 VARASTON ULKOSEINÄ
PYSTYRUNKO
VAAKAULKOVERHOUSPANEELI UTW 28 x 170

VP VÄLIPOHJA
PONTATTU LASTULEVY 22 mm
VÄLIPOHJAPALKIT 198 mm + ERISTE 100 mm
MUOVI
KOOLAUS 48 x 48 k400
MDF-PANEELI STP 10 mm

AP1 ALAPOHJA

MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA 80mm
SOLUMUOVIERISTE 200mm, esim. EPS LATTIA 100
koko asuinrakennuksen lattia-alueella
KAPILLAARIKATKO

RAKENTEIDEN SUUNNITELLUT U-ARVOT		YM ASETUS 1010/2017:N VERTAILUARVO
ULKOSEINÄ US1	U-arvo 0.16 W/m2K	0.17 W/m2K
YLÄPOHJA YP 1	U-arvo 0.09 W/m2K	0.09 W/m2K
ALAPOHJA AP1	U-arvo 0.14 W/m2K	0.16 W/m2K
IKKUNAT	U-arvo 1.00 W/m2K	1.00 W/m2K
OVET	U-arvo 1.00 W/m2K	1.00 W/m2K
KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN. LÄMMÖNSIIRTIMEN TULOILMAN LÄMPÖTILAHYÖTYSUHDE VÄHINTÄÄN 50%		