



# Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten

Information och råd till  
fastighetsägare och verksamhetsutövare



## Varför ska man ha en fettavskiljare?

Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från hushåll, till exempel vatten från toalett, hygien, tvätt och disk. Spillvatten från lokaler där livsmedel produceras eller behandlas kan inte tas emot utan att en fettavskiljning har gjorts innan spillvattnet lämnar fastigheten eftersom det ofta innehåller mycket fett.

*Om önskade ämnen tillförs spillvattnet ska dessa ämnen skiljas ut ur spillvattnet innan det släpps ut i den allmänna VA-anläggningen. (LAV 2006:412)*

Fett som släpps ut i spillvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettets fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk vilket kan orsaka stopp som medför källaröversvämning eller utsläpp av orenat spillvatten direkt till vattenmiljön. Ledningarna skadas genom frätning då fett bryts ner, samtidigt som hälsofarliga, illaluktande gaser bildas till exempel giftigt svavelväte. Fettet kan även locka till sig råttor i fastigheten via ledningsnätet.

*I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare och system för fettåtervinning för att minska utsläppen av fett. Vi lämnar också information om de regler som gäller för utformning, placering och tömning av fettavskiljaren. Vill du veta mer, kontakta VA-huvudmannen, miljökontoret i din kommun eller Gästrike Återvinnare. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.*



## Hur fungerar fettavskiljaren?

Där fetthaltigt spillvatten uppstår måste fettavskiljare installeras. Fettavskiljaren är fastighetens säkerhetsanordning som förhindrar att fetthaltigt spillvatten och sediment släpps ut till ledningsnätet.


Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett har lägre densitet än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fett stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack och ett renat vatten kan sedan ledas vidare till avloppet (se figur 1, nästa sida). En fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med det kommer den dimensionerade fettvolymen att överskridas med fettutsläpp som följd.

Det är viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad och att avskiljaren töms tillräckligt ofta för att bibehålla sin funktion. Mängden redan avskilt sediment och fett påverkar hur effektivt fettavskiljaren fortsätter avskilja inkommande fetthaltigt vatten. Är intervallet mellan tömningar för långt finns risken att fett inte hinner avskiljas, utan följer med spillvattnet ut. Risken finns också att avskilt fett bryts ned så att gaser bildas med dålig lukt och hälsorisker i lokalen.

Endast mindre mängder fett ska tillföras en fettavskiljare. Avskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större mängder fett såsom frityrolja, då den endast är avsedd att avskilja fetthaltigt vatten. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska istället samlas upp och återvinnas.

## Fettavskiljarens funktion

Figur 1.

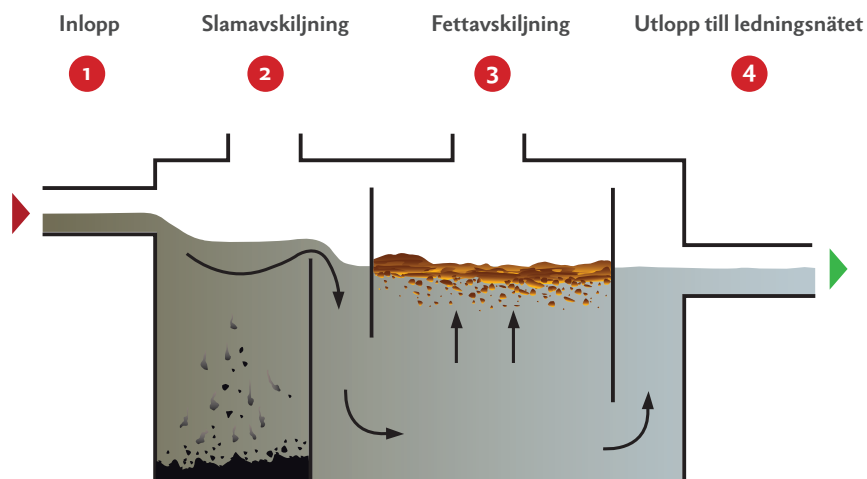

## Fettavfall ska återvinnas

Fettavfall är ett hushållsavfall som ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt riktigt sätt av avfallsproducenten. Man skiljer på överblivet fettavfall och fettavskiljaravfall. Överblivet använt fett, till exempel frityrolja, stekfett och inläggningsolja ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för fettåtervinning. Fastighetsägaren ska se till att det finns ett hämtningsabonnemang genom Gästrike Återvinnarens försorg. *Observera att det inte går att lämna frityrolja på återvinningscentraler.*

### Fettutsläpp kan:

- Skada ledningar genom frätning
- Orsaka källaröversvämning på grund av igensättning
- Ge luktproblem i lokalen och för grannar
- Orsaka skadliga utsläpp i sjöar och vattendrag
- Locka råttor till ledningsnät



## När behövs en fettavskiljare?

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering. Exempel på verksamheter som släpper ut mycket fett:

- |                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| • Bageri         | • Storkök        | • Pizzeria             |
| • Catering       | • Salladsbar     | • Friteringsanläggning |
| • Konditori      | • Rökeri         | • Livsmedelsbutik      |
| • Charkuteri     | • Hamburgerbar   | • Livsmedelsindustri   |
| • Café           | • Mottagningskök | • Förskolor            |
| • Personalmatsal | • Gatukök        | • Skolkök              |
| • Restaurang     | • Slakteri       |                        |

*Om verksamheten har en industriell diskmaskin så är den förmodligen av sådan karaktär att en fettavskiljare behöver installeras, oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs.*

Observera att spillvatten från exempelvis mejeri, osttillverkning och fiskberedning ofta inte renas tillräckligt effektivt med fettavskiljare. Här kan behövas ytterligare reningssteg, till exempel slamavskiljning.

## Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet inför VA-huvudmannen, och för att rätt dimensionerad och typgodkänd fettavskiljare finns installerad utifrån den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Därför är det viktigt att fastighetsägaren har kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs. Fastighetsägaren är ansvarig för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler och att kontroll av anläggningens funktion sker minst en gång om året.

*Om det saknas fettavskiljare i en verksamhet kan VA-huvudmannen ställa krav på fastighetsägaren att installera en inom en viss tid.*

## Verksamhetsutövarens ansvar

Om verksamheten upphör och avskiljaren inte längre används eller om verksamheten förändras eller utökas kan hanteringen av fett och andra produkter ändras. Därför ska verksamhetsutövaren alltid anmäla alla förändringar till Bygg- och miljöförvaltningen eller motsvarande i kommunen. I egenkontrollen ingår att kartlägga och bedöma de risker som verksamheten ger upphov till, till exempel bräddning av orenat avloppsvatten till följd av stopp i ledningar.

## Skötsel, kontroll och tömning av fettavskiljare

Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ansvar för att anläggningen fungerar tillfredställande samt att tillsyn och underhåll genomförs. Det regleras inom ramen för förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). I egenkontrollen ingår att kartlägga och bedöma de risker som verksamheten ger upphov till, till exempel bräddning av orenat spillvatten till följd av stopp i ledningar. I egenkontrollen bör även kontroll av larm och fettskikt ingå.

Drift och underhåll måste ske löpande enligt standard SS EN 1825-2.

- Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov – minst en gång per månad.
- Hela avskiljaren ska tömmas och rengöras.
- Fettavskiljaren måste fyllas med vatten direkt efter tömningen, i annat fall kan fett följa med ut i avloppet när nivån når utloppsroret. Fastighetsägaren ansvarar för återfyllnad.
- Kontroll av ljud- och ljussignal i larmet om sådant finns genom att givaren lyfts upp. Rengöring av givaren i samband med kontrollen.

Fettavskiljarens lock ska lätt kunna öppnas av en person och inga föremål, jord, grus, snö, is, rost eller liknande får blockera vägen till eller runt avskiljaren. Om fettavskiljaren har larm installerat är det viktigt att se till att den som vistas dagligen i lokalen vet vad ljus- och ljudlarmet avser. Om fett- eller slamskiktet blir för tjockt innan ordinarie tömning, behöver extra tömning beställas.



**TIPS VID ÅTERFYLLNING EFTER TÖMNING!**  
*En vanlig kökskran som är fullt öppen i en timme släpper ut ca 500 l = 0,5 m³.*

## Besiktning

En gång per år i samband med tömning och rengöring av fettavskiljaren ska fastighetsägaren tillsammans med tömningsentreprenören utföra en större besiktning. Följande ska besiktas: Fettavskiljarens kondition, skiljeväggarna, in och utloppet samt larmgivaren och larmdisplayen. Fastighetsägaren ska upprätta ett besiktningsprotokoll och ansvarar för att eventuella fel åtgärdas. Fastighetsägaren ger en kopia av besiktningsprotokollet till tömningsentreprenören, en till verksamhetsutövaren samt skickar en till VA-huvudmannen.

- Enzymer får inte hällas ner eller doseras i fettavskiljaren och ersätter aldrig behovet av tömning.
- Dosering av bakterier utan drift och underhåll ses som en generell luktbekämpningsmetod.
- Gästrike Vatten och Sandviken Energi Vatten AB rekommenderar inte bänkaavskiljare.
- Godkännande av alternativa metoder, som till exempel biologisk behandling görs uteslutande av VA-huvudmannen.



## Installation av fettavskiljare

1. Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren baserat på verksamhet och vattenflöde, för val av storlek och typ, lämplig placering och tömningsinstallation.
2. Samråd tidigt med Gästrike Återvinnare, avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning.
3. Ansök om bygglov alternativt gör en anmälan minst 6 veckor före installation, till Bygg- och miljöförvaltningen eller motsvarande i kommunen. De samråder därefter med VA-huvudmannen. Redovisa dimensioneringsunderlag, fettavskiljarens storlek, fabrikat och installation i bygglovets alternativt i anmälan.
4. Teckna ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren med Gästrike Återvinnare.
5. Anmäl till VA-huvudmannen och Bygg- och miljöförvaltningen eller motsvarande när installationen är klar.

### Bifoga till bygglov/anmälan

- Fackmannamässigt utförd installationsritning.
- Ritning över avskiljarens placering.
- Kontrollplan enligt PBL.
- Namn på kontrollansvarig.

*På Gästrike Vattens och Sandviken Energi Vattens hemsidor finns en lista på entreprenörer och konsulter som genomgått en utbildning om fettavskiljare.*



## För att en fettavskiljarinstallation ska vara godkänd gäller:

- Storlek, installation, drift och underhåll ska utföras enligt SS-EN 1825-2 och SS-EN 1825-1.
- Fettavskiljaren ska vara typgodkänd inklusive slamdel.
- Fasta tömningsrör i fettavskiljaren är inte tillåtet.
- Brunnar till markförlagda fettavskiljare ska vara försedda med godkänt fallskydd.
- Avskiljaren ska ha en avluftning ut från fastigheten och utrymmet där avskiljaren placeras ska ha tillfredställande ventilation för att förhindra dålig lukt.
- Avskiljaren får inte placeras i en lokal där man hanterar livsmedel eller i liknande utrymmen där man vid tömning måste passera eller dra slang därigenom.
- Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men inte avlopp från toalett och hygienutrymmen.
- Teckna ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren med Gästrike Återvinnare.

### Råd vid placering av fettavskiljaren

- Fettavskiljaren placeras lämpligen utomhus i mark.
- För tömningspersonalens säkerhet ska en lämplig ställning finnas att stå på vid besökstillfället om avskiljaren är hög eller placerad på ett högt underlag, eller fallskydd på den nedgrävda fettavskiljaren.
- Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning och invändig rengöring.
- God belysning i, ovanför och vid avskiljaren är också nödvändigt för tömningsentreprenören att kunna utföra ett bra arbete.
- För att underlätta rengöring i samband med tömning är det bra om det finns tillgång till spolslang med varmvatten i närheten.

## Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA

### VA-huvudmannen

- VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i en väsentlig mån avviker från hushållsspillvatten.
- Om problem med fett i ledningsnätet uppstår kan VA-huvudmannen ställa krav på omedelbara åtgärder hos den aktuella fastighetsägaren, ex underhållsspolning.
- VA-huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet att nyttja avloppsanläggningen, genom vattenavstängning.

### Fastighetsägaren

- Fastighetsägare får inte tillföra avloppet vätskor, ämnen eller föremål, till exempel fett i större mängd, som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet, till exempel stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning och försämrad slamkvalitet.
- Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig vid stopp, skada eller annan olägenhet som orsakats av att fettavskiljare saknas eller inte fungerar som den ska.
- Om en fastighetsägare trots skriftlig tillsägning inte installerar en rätt dimensionerad fettavskiljare eller följer dessa riktlinjer kan vattnet stängas av.

## Boverkets Byggregler (BFS 2011:6, BBR18)

I spillvatteninstallationer där vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras. Utformningen av avskiljare ska säkerställa att det avskilda inte kan släppas ut okontrollerat eller oavsiktligt.

### Allmänt råd

Avskiljare bör finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av:

- Slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar
- Fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning
- Olja och andra i vatten olösliga ämnen

Fettavskiljare kan utformas enligt SS-EN 1825-2.



## Kostnader för fettavskiljare

- Projekteringskostnader ca 10 000 kr totalt från en vvs-konsult

### Inomhusmontage

- Materialkostnad ca 40 – 70 000 kr
- Installation mellan 50 – 100 000 kr

### Utomhus

- Materialkostnad ca 40 – 100 000 kr
- Schaktning ca 50 – 100 000 kr
- Installation ca 10 – 30 000 kr

### Löpande kostnader

- Besiktningens kostnader ca 2 000 kr
- Tömning ca 1 500 – 3 000 kr/tömning
- Service ca 500 – 1 500 kr/gång
- Biologisk behandling inkl. service ca 1 000 kr/månad
- Kostnader för åtgärder (till exempel spolningskostnad och skadestånd) om fettutsläpp sker på grund av dålig funktion hos avskiljaren, bristande drift/underhåll, för gles tömning eller avsaknad av fettavskiljare.

*Genom att avskilja och hantera fettavfall på ett säkert sätt förhindrar du skador i vattenmiljön, reningsverkens processer, ledningsnätet och människors arbetsmiljö.*



## Bygg- och miljöförvaltningar

Samhällsbyggnad Gävle ..... 026-17 80 00  
[www.gavle.se](http://www.gavle.se)

Bygg- och miljökontoret, Hofors ..... 0290-290 00  
[www.hofors.se](http://www.hofors.se)

Bygg och miljö, Ockelbo ..... 0297-555 00  
[www.ockelbo.se](http://www.ockelbo.se)

Bygg- och miljökontoret, Sandviken ..... 026-24 00 00  
[www.sandviken.se](http://www.sandviken.se)

Bygg- och miljökontoret, Älvkarleby ..... 026-830 00  
[www.alvkarleby.se](http://www.alvkarleby.se)

## Ansvariga för vatten och avlopp i kommunerna

Gästrike Vatten AB (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby) ..... 020-37 93 00  
[www.gastrikevatten.se](http://www.gastrikevatten.se)

Sandviken Energi Vatten AB ..... 026-24 16 00  
[www.sandvikenenergi.se](http://www.sandvikenenergi.se)

## Renhållningsansvarig

Gästrike Återvinnare ..... 020-63 00 63  
[www.gastrikeraddningstjanst.se](http://www.gastrikeraddningstjanst.se)

*Mer information om fettauskiljare, riktlinjer och blanketter finns på våra hemsidor:*

[www.gastrikevatten.se/fett](http://www.gastrikevatten.se/fett)

[www.sandvikenenergi.se/vatten](http://www.sandvikenenergi.se/vatten)

