


主2：政府感知误差 ·  $\alpha=0.75$  · 全部17个登记对比

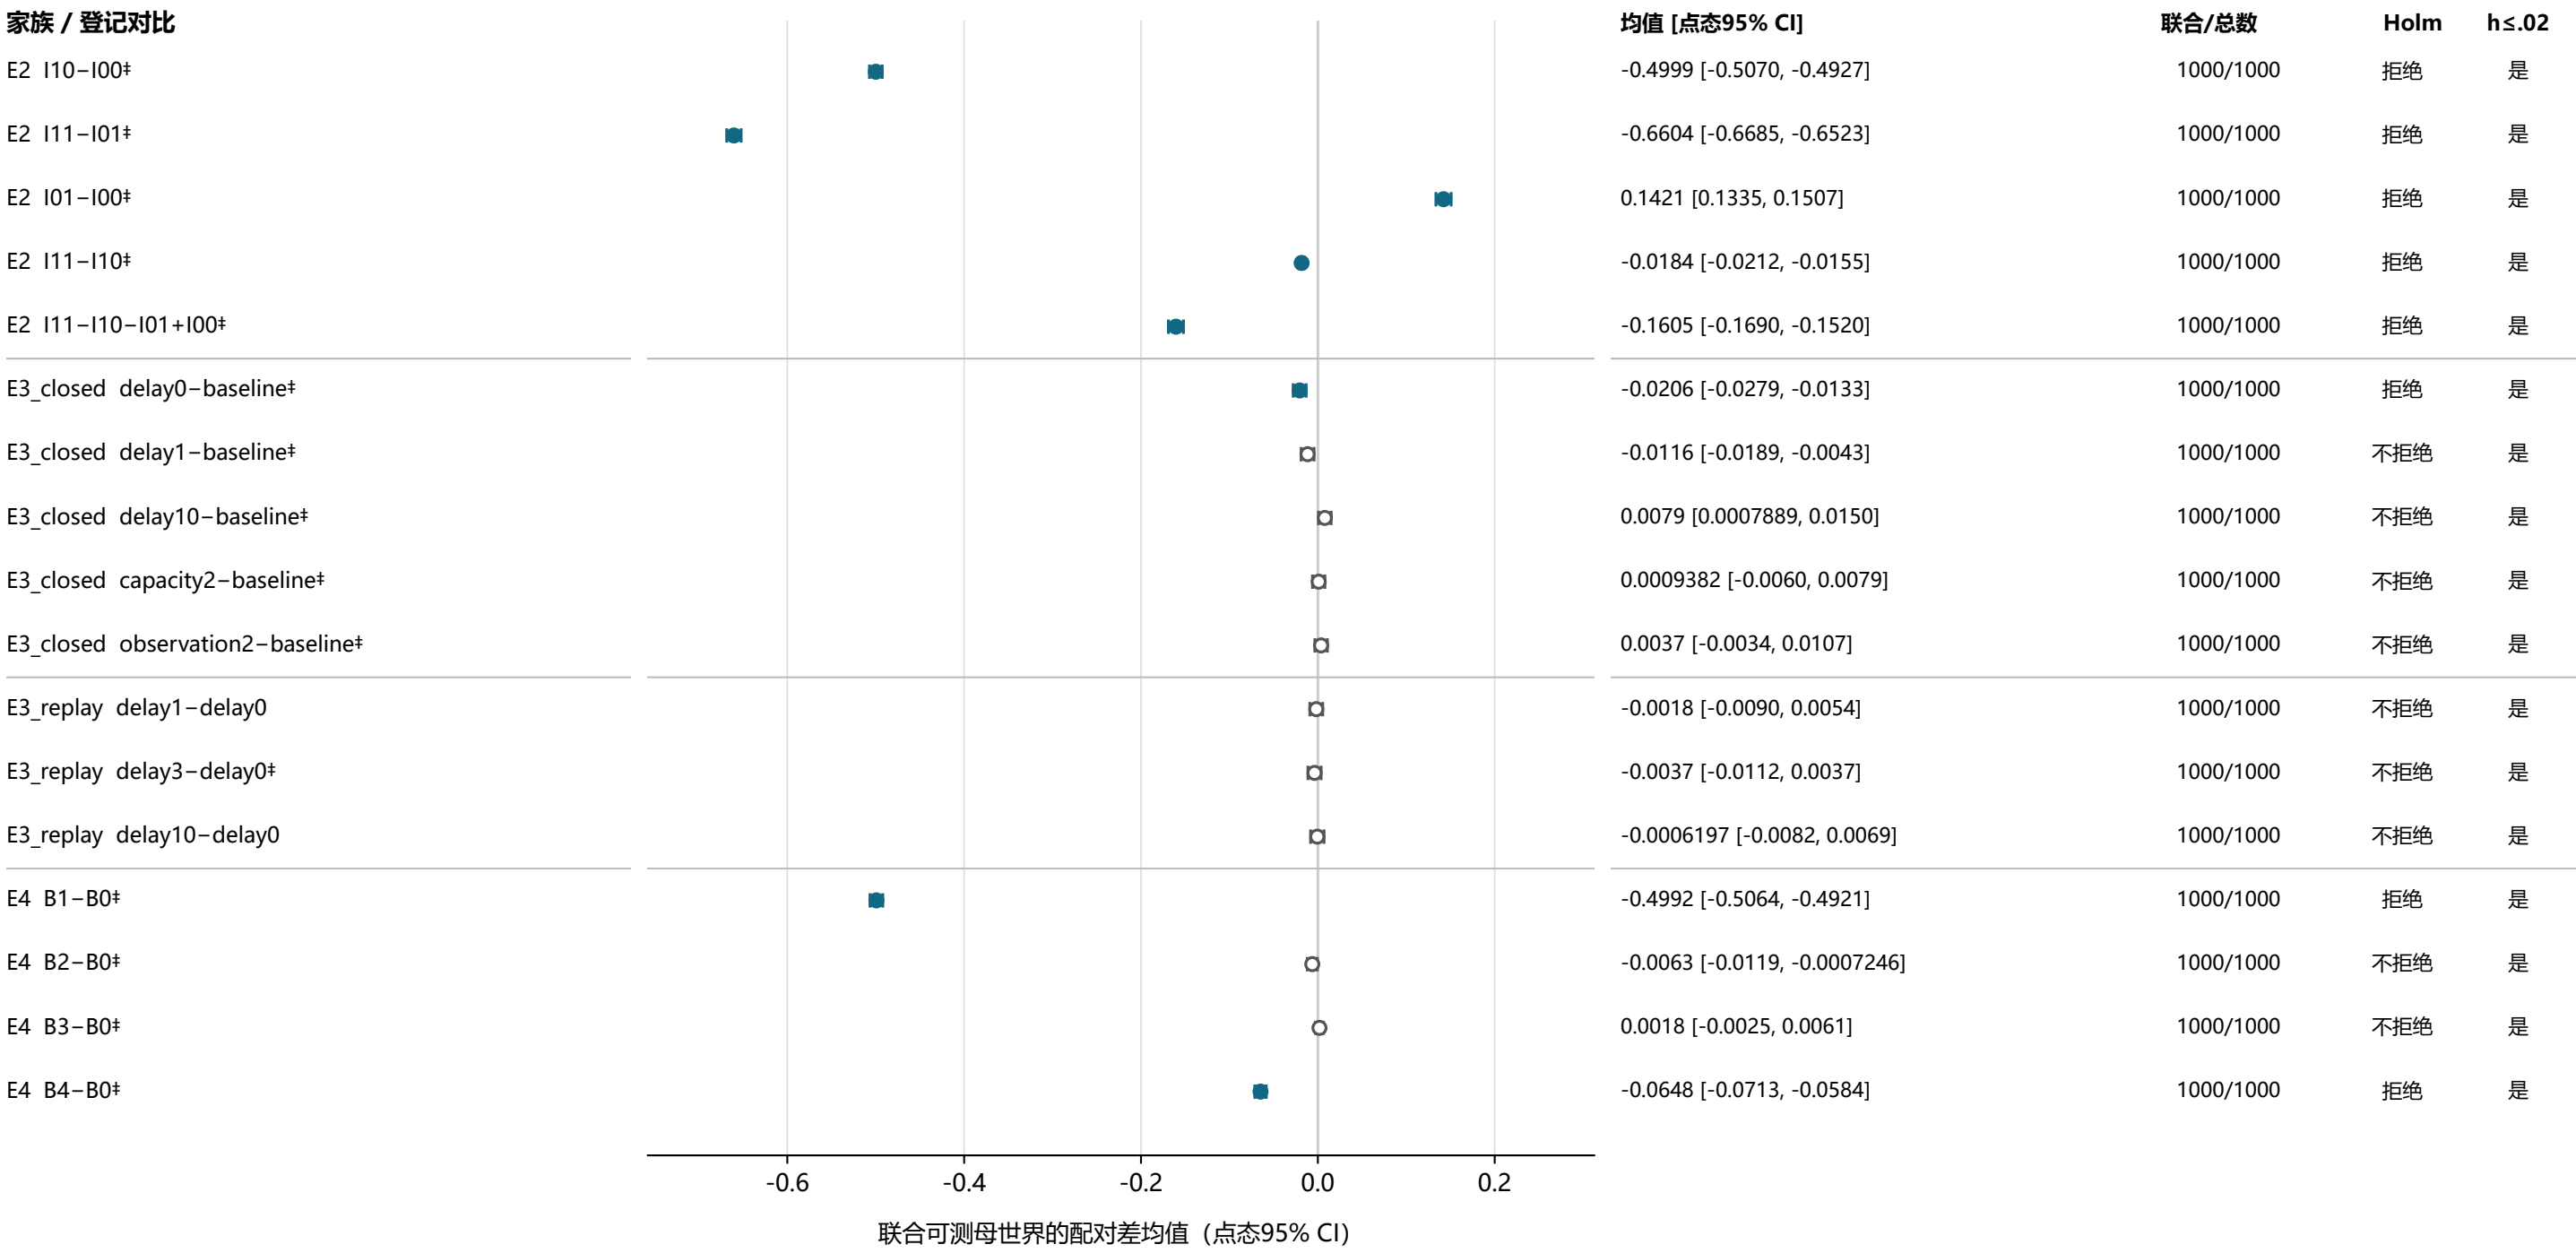

● Holm校正后拒绝（全102项）；○ 不拒绝；× 仅描述均值、无可用区间。点态区间不具有同时覆盖含义。

† pilot预算不足项；‡ pilot方差不稳定项。所有标记保留，正式精度按当前半宽描述，不补样。

估计条件为每项对比的共同可测支持；回应/覆盖可能随处理变化。E3回放是固定供体计划的时间机制诊断。

两层 $\alpha$ 采用同一指标轴范围；E3闭环baseline行政延迟为3。不新增跨 $\alpha$ 检验，不将条件差值外推为总体政策效果。