


Figure 1

型號: 100-1000

세대간 벽체마감

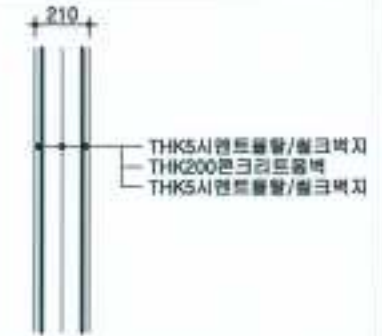

구분	항목	대강자재 적용 기준
견적	계단	W 800 • H (높이) 210 높이를 측정하여 적용
	세탁공간	W 1000 • H 2200
	장롱주춧돌	방수처리 (방수주춧돌 및 방수판)
	창문주춧돌	세탁공간은 바닥면적 1.5이상 계단공간은 바닥면적 1.1/0.1이상
	다용도실	유도폭 1000 이상 확보할것
	단열재	직접포기 실내벽면 (단열10 이상)
구조	중근골격설계 fy=400Mpa, 콘크리트강도 fc=24Mpa 이상 (중근은 ka 사용금지)	
	슬라브두께는 210 이상 (방수재, 역사, 내마모층 180 이상) 외벽, 계단실벽두께는 180, 내부벽두께는 150, 세로간벽두께는 200이상 * 지문높이는 바닥과상행선시 기구 용량 지문폭을 최소 200mm 이상설치함 측정 1450	
기타	거실 에어컨콘덴서배출 덕플이름 H 1800 스팀드열 H 350	
	침실 에어컨콘덴서배출 덕플이름 H 1800	

NAME	RELATION	DATE
------	----------	------

圖例	J SCALE
----	---------

11

11

1000

2578

최도 / DRAWN BY

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

655 / CHRON. BY

100



2000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Figure 1. A schematic diagram of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a modified training program. The subjects were then tested on a series of tasks, and their performance was compared between the two groups.

[illegible]

	樊林
--	----

출판사: 도서출판 사모수

Architects Consulting Engineers

▲ 附註事項：本報刊載之各項新聞，均經本報採訪人員親自採訪，並經本報編輯部核對，其內容之真實性，本報概不負責。

(附註: 請用正楷填寫)

Table 1


© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]


— 100 —

Page 10 of 10

A 2~3층 평면도
축척 A3 : 1/100

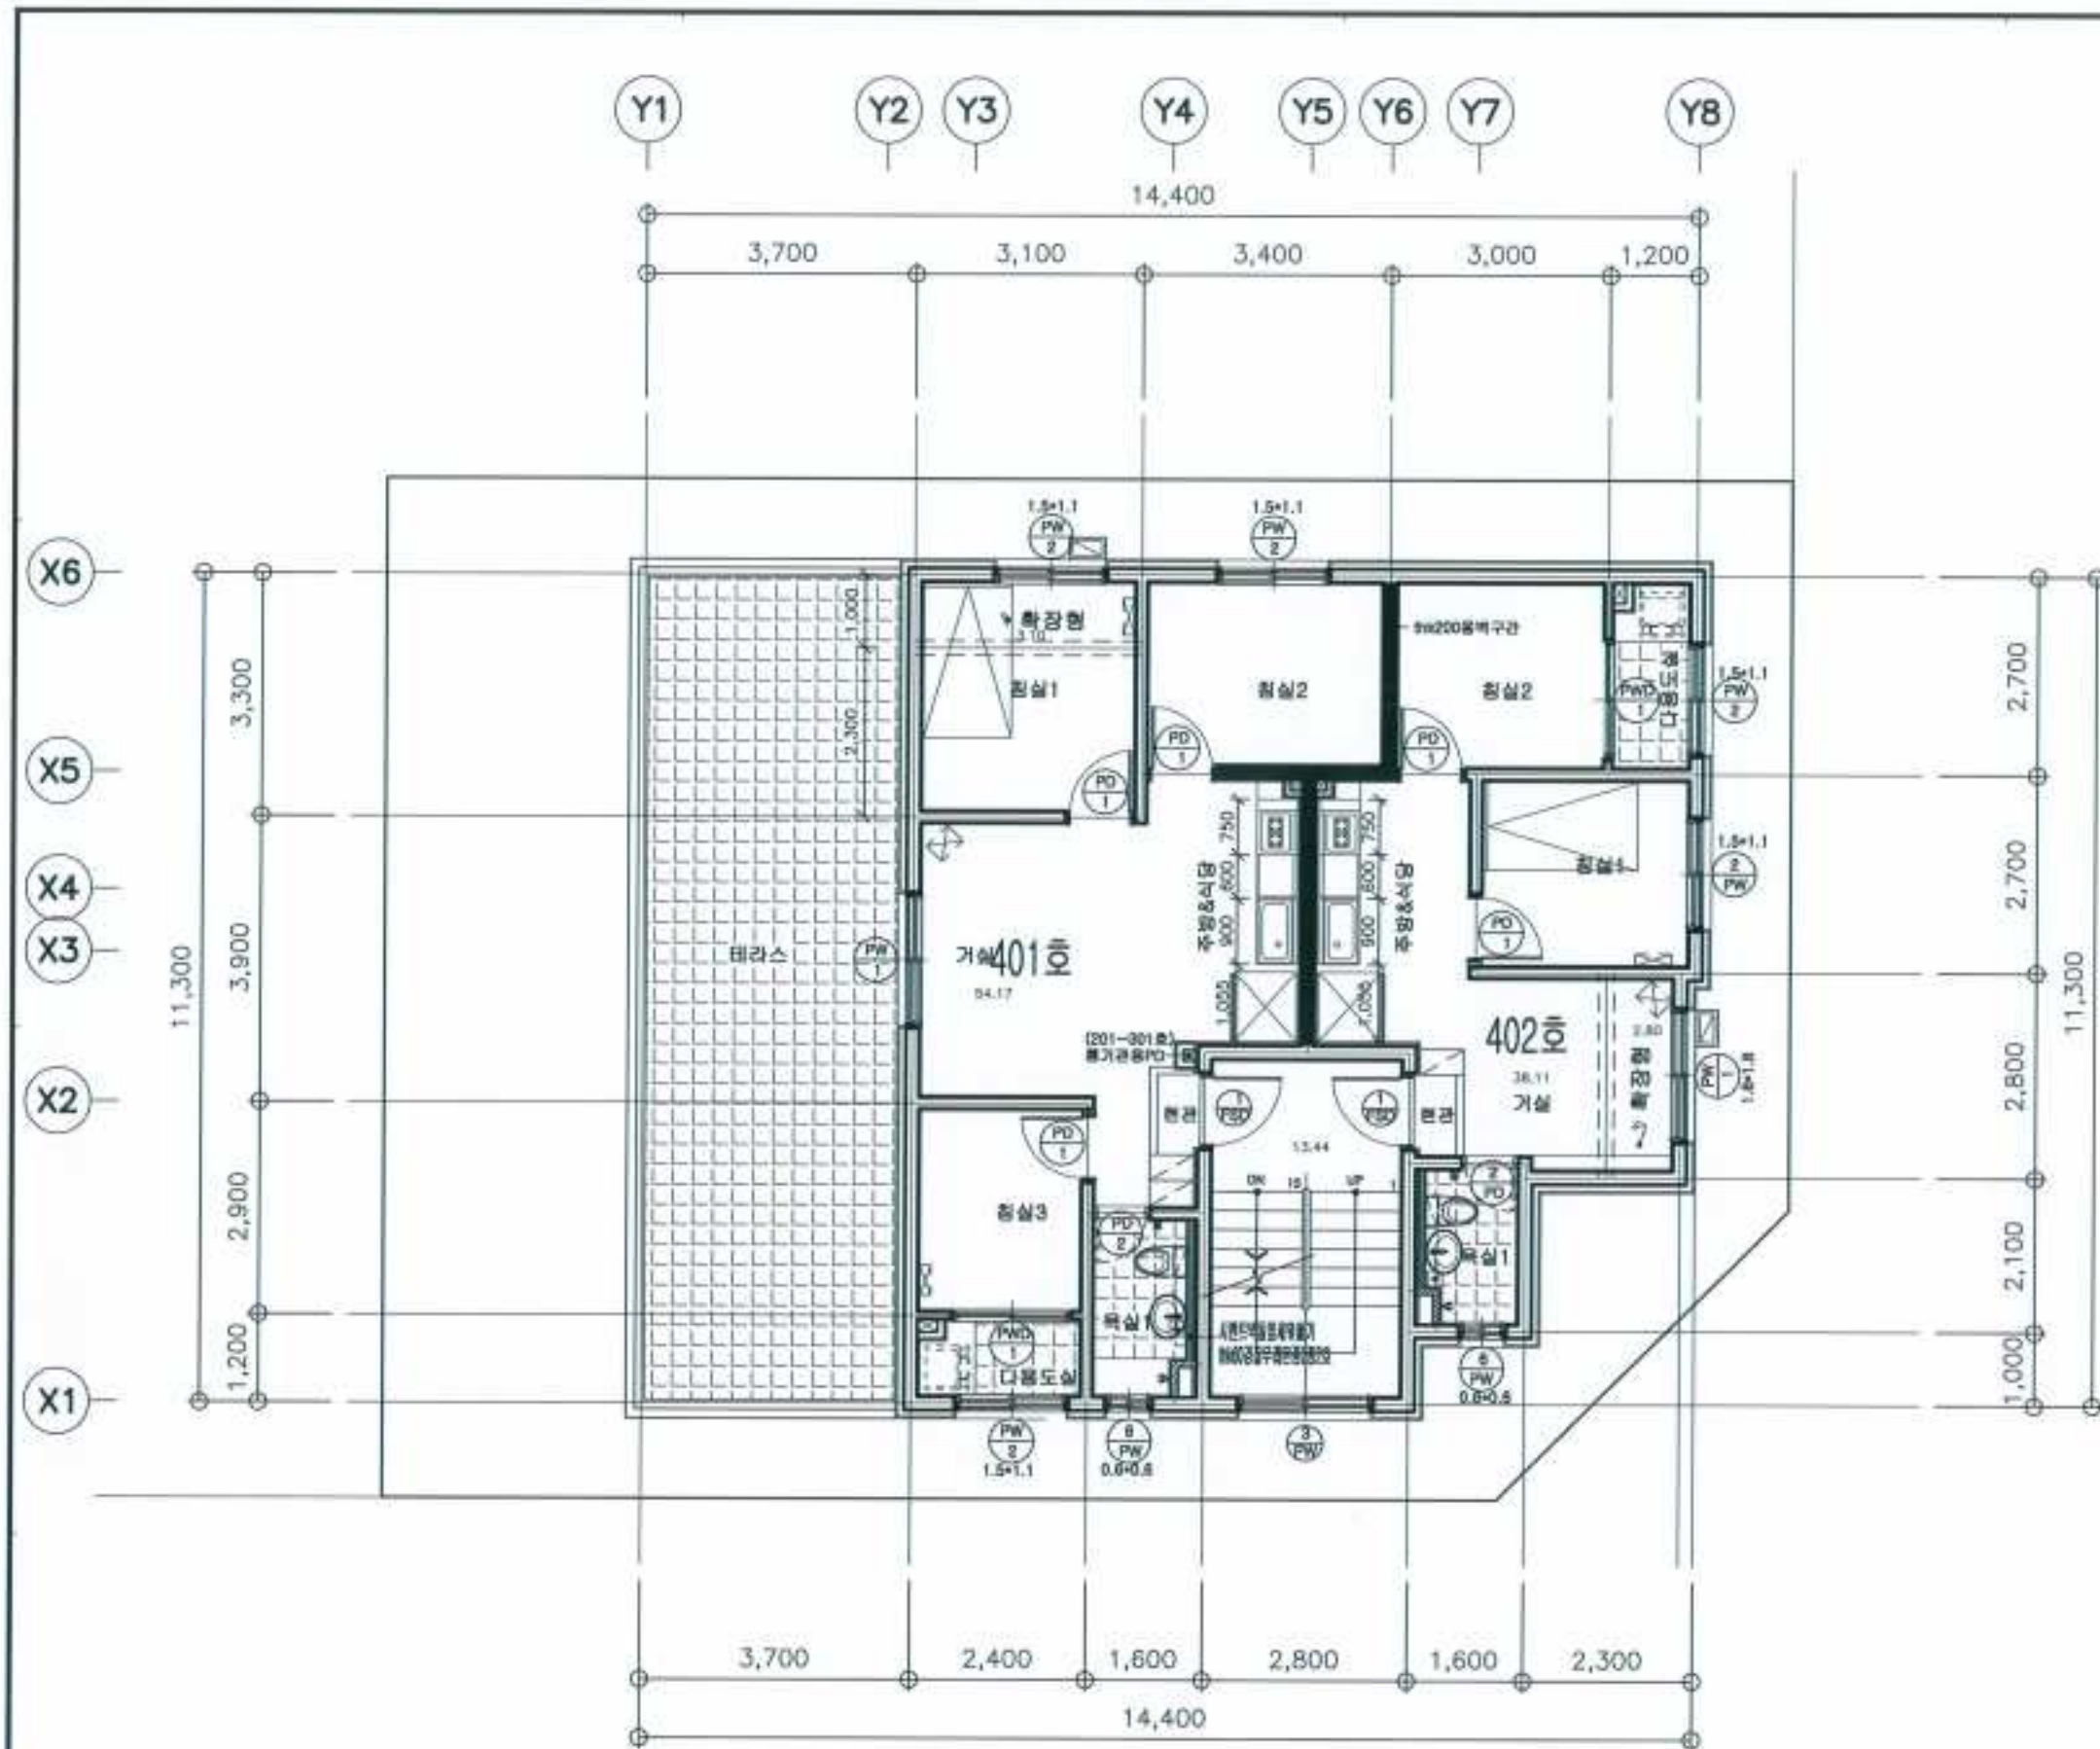

세대간 벽체마감

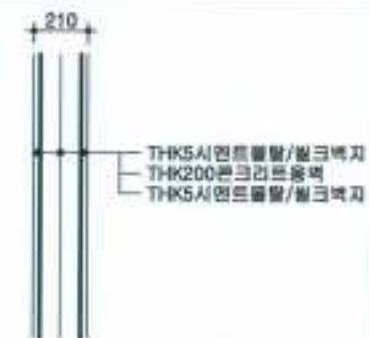

구분	항목	마감재료/기준
건축	계단	W300×H(2019)노리플로팅계단
	세대현관	W1000×H2200
	침실주변	블록처리(침실주변 벽 마감부분)
	침실벽	세대장분리 벽면면적 1/5이상
	계단상면	계단상면 분리면적 1/10이상
	다용도실	유도벽 1000 이상 확보필요
구조	단열재	벽면외기 실내벽면 (합계 10 이상)
	구분	충진재강도 f _{ck} =40MPa, 콘크리트강도 f _{ck} =24MPa 이상 (충진재는 비 사용의무)
기타	슬라브두께	210 이상(침실, 욕실벽면은 180 이상)
	벽, 바닥슬라브두께	벽, 바닥슬라브두께는 180, 내부벽은 150, 세대간벽은 200이상
	기타	기타는 비의 방벽벽에서 기구 문장, 지붕벽
	벽, 바닥	벽, 바닥 슬라브 두께를 확인 1450
기타	거실	거실 벽면면적 100 이상 H 1800 스탠드형 H 250
	침실	침실 벽면면적 100 이상 H 1800

A 4층 평면도
축척 A3 : 1/100

발주처 / ORDER OFFICE
 시공사 / PROJECT SITE
 승인번호 56-37번지
 □세대주택 신축공사

주가 / NO.

세대간 벽체마감

구분 항목 마감재료/기준

건축

구조

기타

1 / 1

일자 / DATE
 2018 . . .

제도 / DRAWN BY

검토 / CHECK BY


승인 / APPROVED BY

美林
 美林건축사사무소
 Architects Consulting Engineers

서울특별시 강남구 테헤란로215길 15 (강남구, 테헤란로215길 15)
 TEL : 02-557-8987
 FAX : 02-557-8988

도면명 / DRAWING TITLE


도면번호
 DRAWING NO.

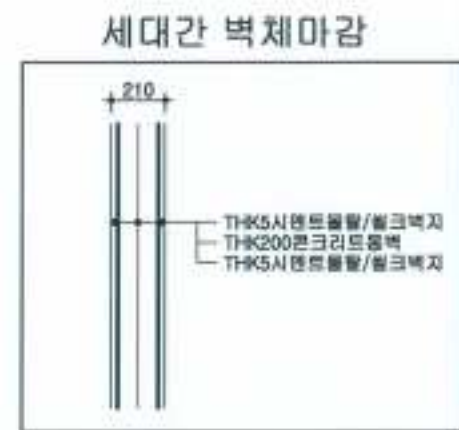

구분	항목	시험자료 적용 기준
전 출	제 단	W 200 × H (중) 2150 / 노면 밑판에 사용
	상대응력	W 1000 × H 2200
	정형부재	물당치리(물당부재 및 앞선부재)
	충진크기	상대응력은 배차간격 1/5 이상 계단층은 배차간격 1/10 이상
	다용도성	유호율 1000 이상 확보할 것
	단열방	적립외거 실내벽면 (합출 10 이상)
구조	콜강철콘크리트는 40MPa, 콘크리트강도는 fcd=24MPa 이상 (표준치는 no. 사용가능)	
	슬라브두께는 210 이상 (물당), 옥상층두께는 180 이상 보통 계단실 바닥두께는 180, 입구벽두께는 150, 세화구벽두께는 200 이상 ※ 거문눈이는 방화하강선에서 기구 층영 차순계를 비교모든 기술이탈을 확인 1450	
개 요	거실 외터렌센트룸 벽돌이름 H 1800 스텝드롬 H 350	
	침실 외터렌센트룸 벽돌이름 H 1800	

[illegible]

A 5 층 평면도
축척 A3 : 1/100



114



1 좌측면도
 축척 A3:1/100

1 우측면도
 축척 A3:1/100


NO.	REVISION	DATE
1	1	

설계 / DATE 2018 . . .
 제도 / DRAWN BY
 검토 / CHECK BY
 승인 / APPROVED BY
 원형제공 / Provided, TAY


美林
 송민동건축사 사무소
 Architects Consulting Engineers

서울특별시 송파구 송파동 56-37번지 (송민동, 송파구지정 56-37)
 Tel : 02-000-0000
 Email : 000000@000000.net

도면명 / DRAWING TITLE
 도면번호 / DRAWING NO.

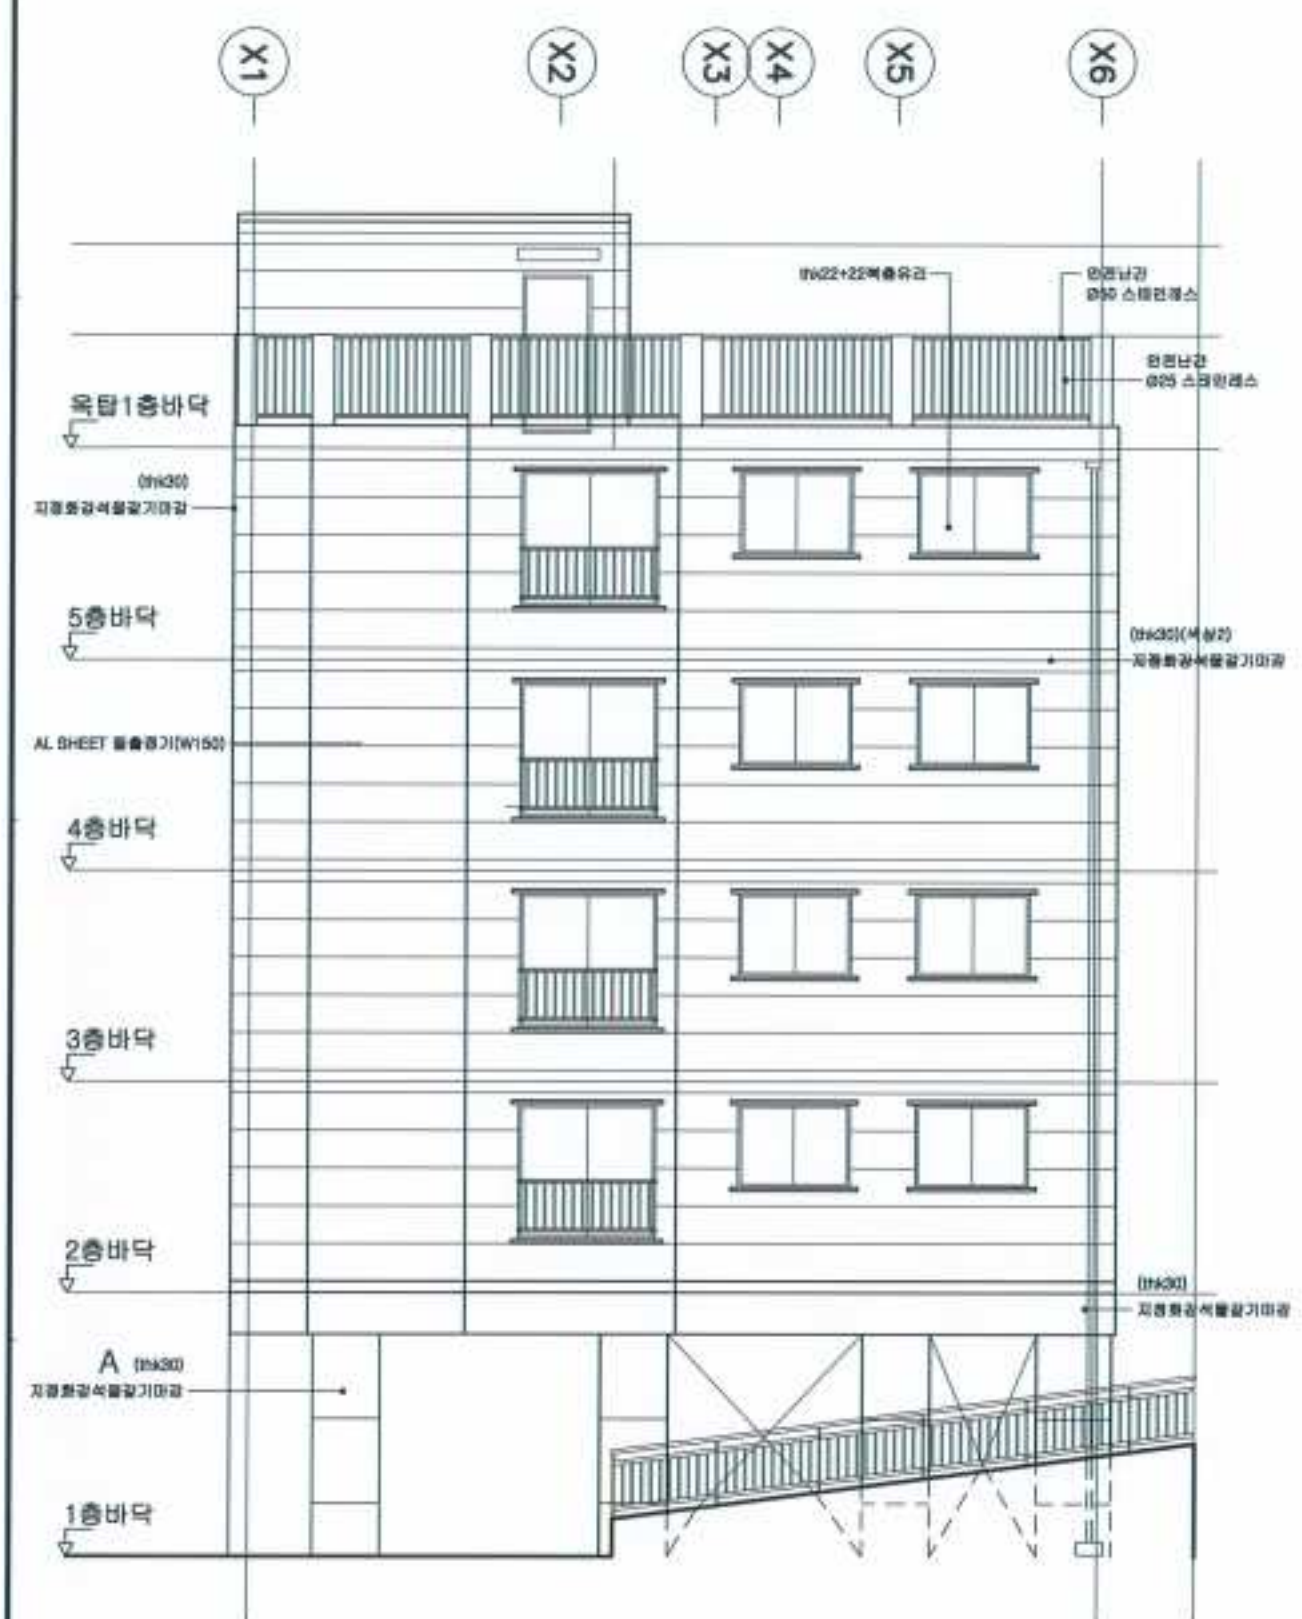

1 정면도
 축척 A3 : 1/100

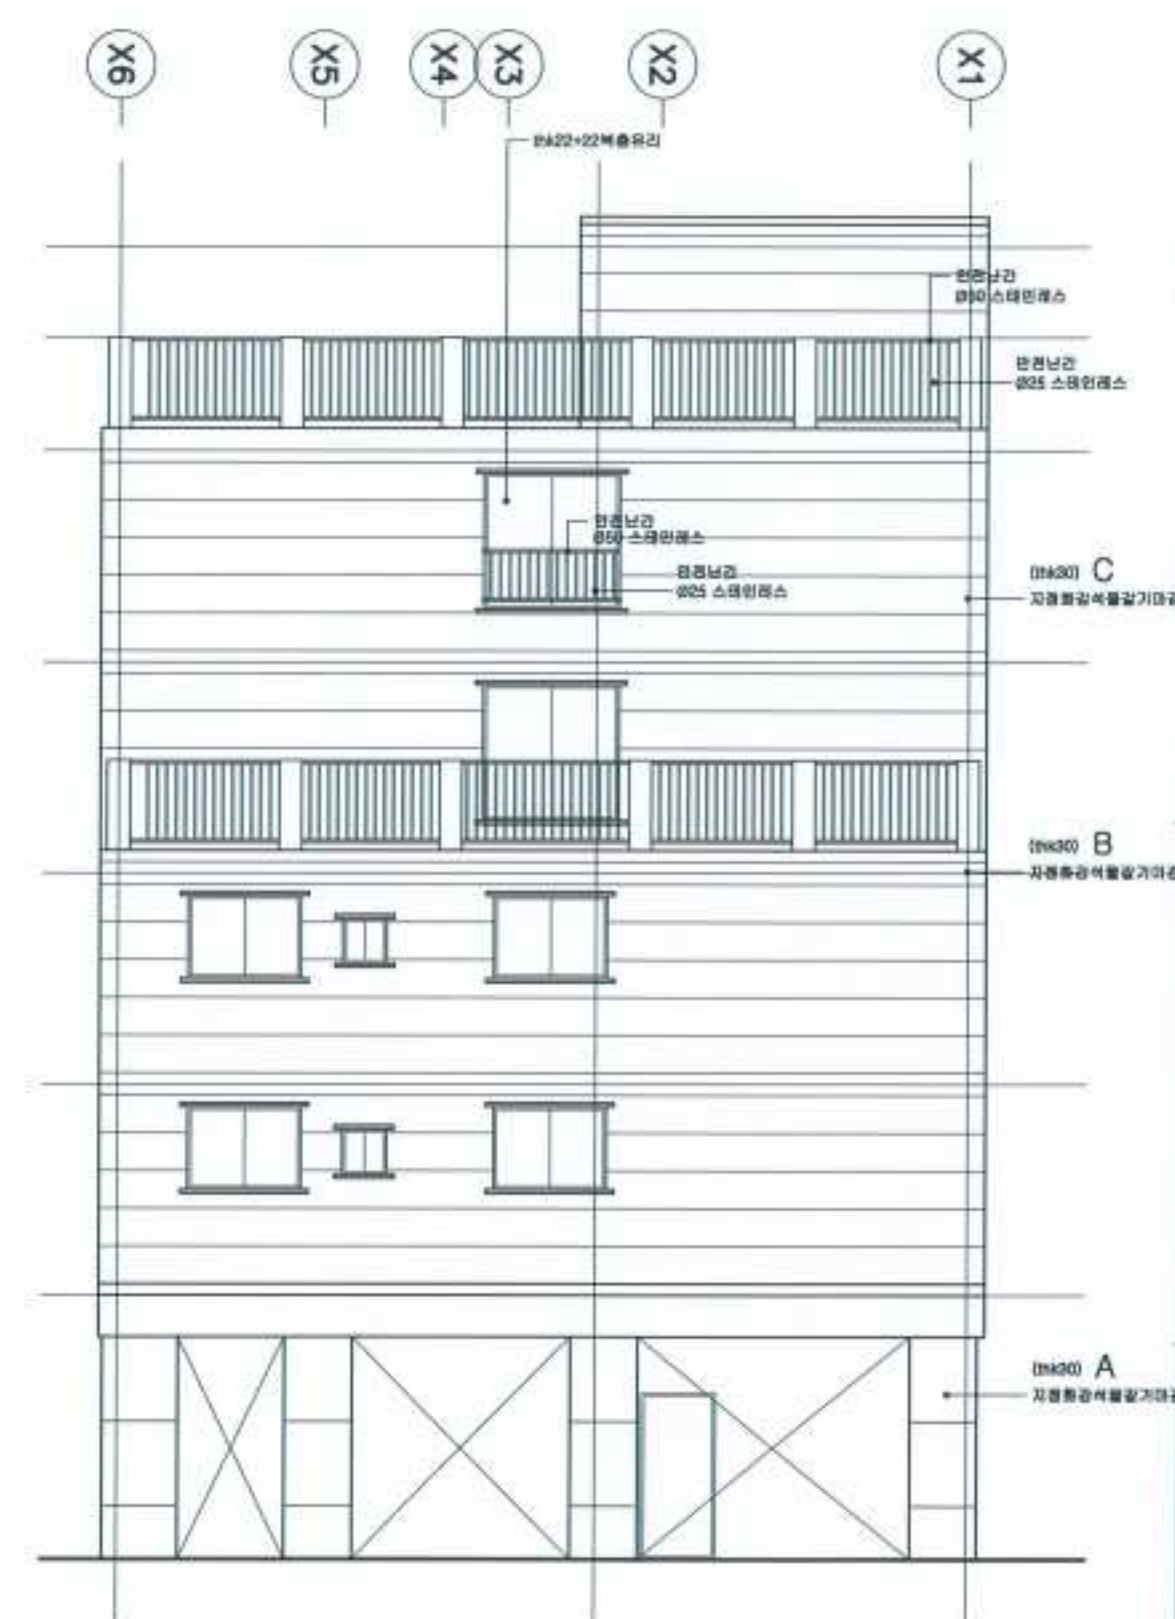

1 배면도
 축척 A3 : 1/100

제출	제출일	일
축척	/ SCALE	1 /
일지	/ DATE	2018 . . .
제도	/ DRAWN BY	
검토	/ CHECK BY	
승인	/ APPROVED BY	
제출처	/ GAMBL TMT	
奧林 영원건축사 사무소 Architects Consulting Engineers		
서울특별시 송파구 송파대로121-1 (송파구, 송파대로121-1) Tel : 02-000-0000 Email : amel@amel.net		
도면명	/ DRAWING TITLE	
도면번호	/ DRAWING NO.	