


图3 · fusion 删突变鲁棒性 (§3.3.4; 30 种子子采样, geomean 高亮)

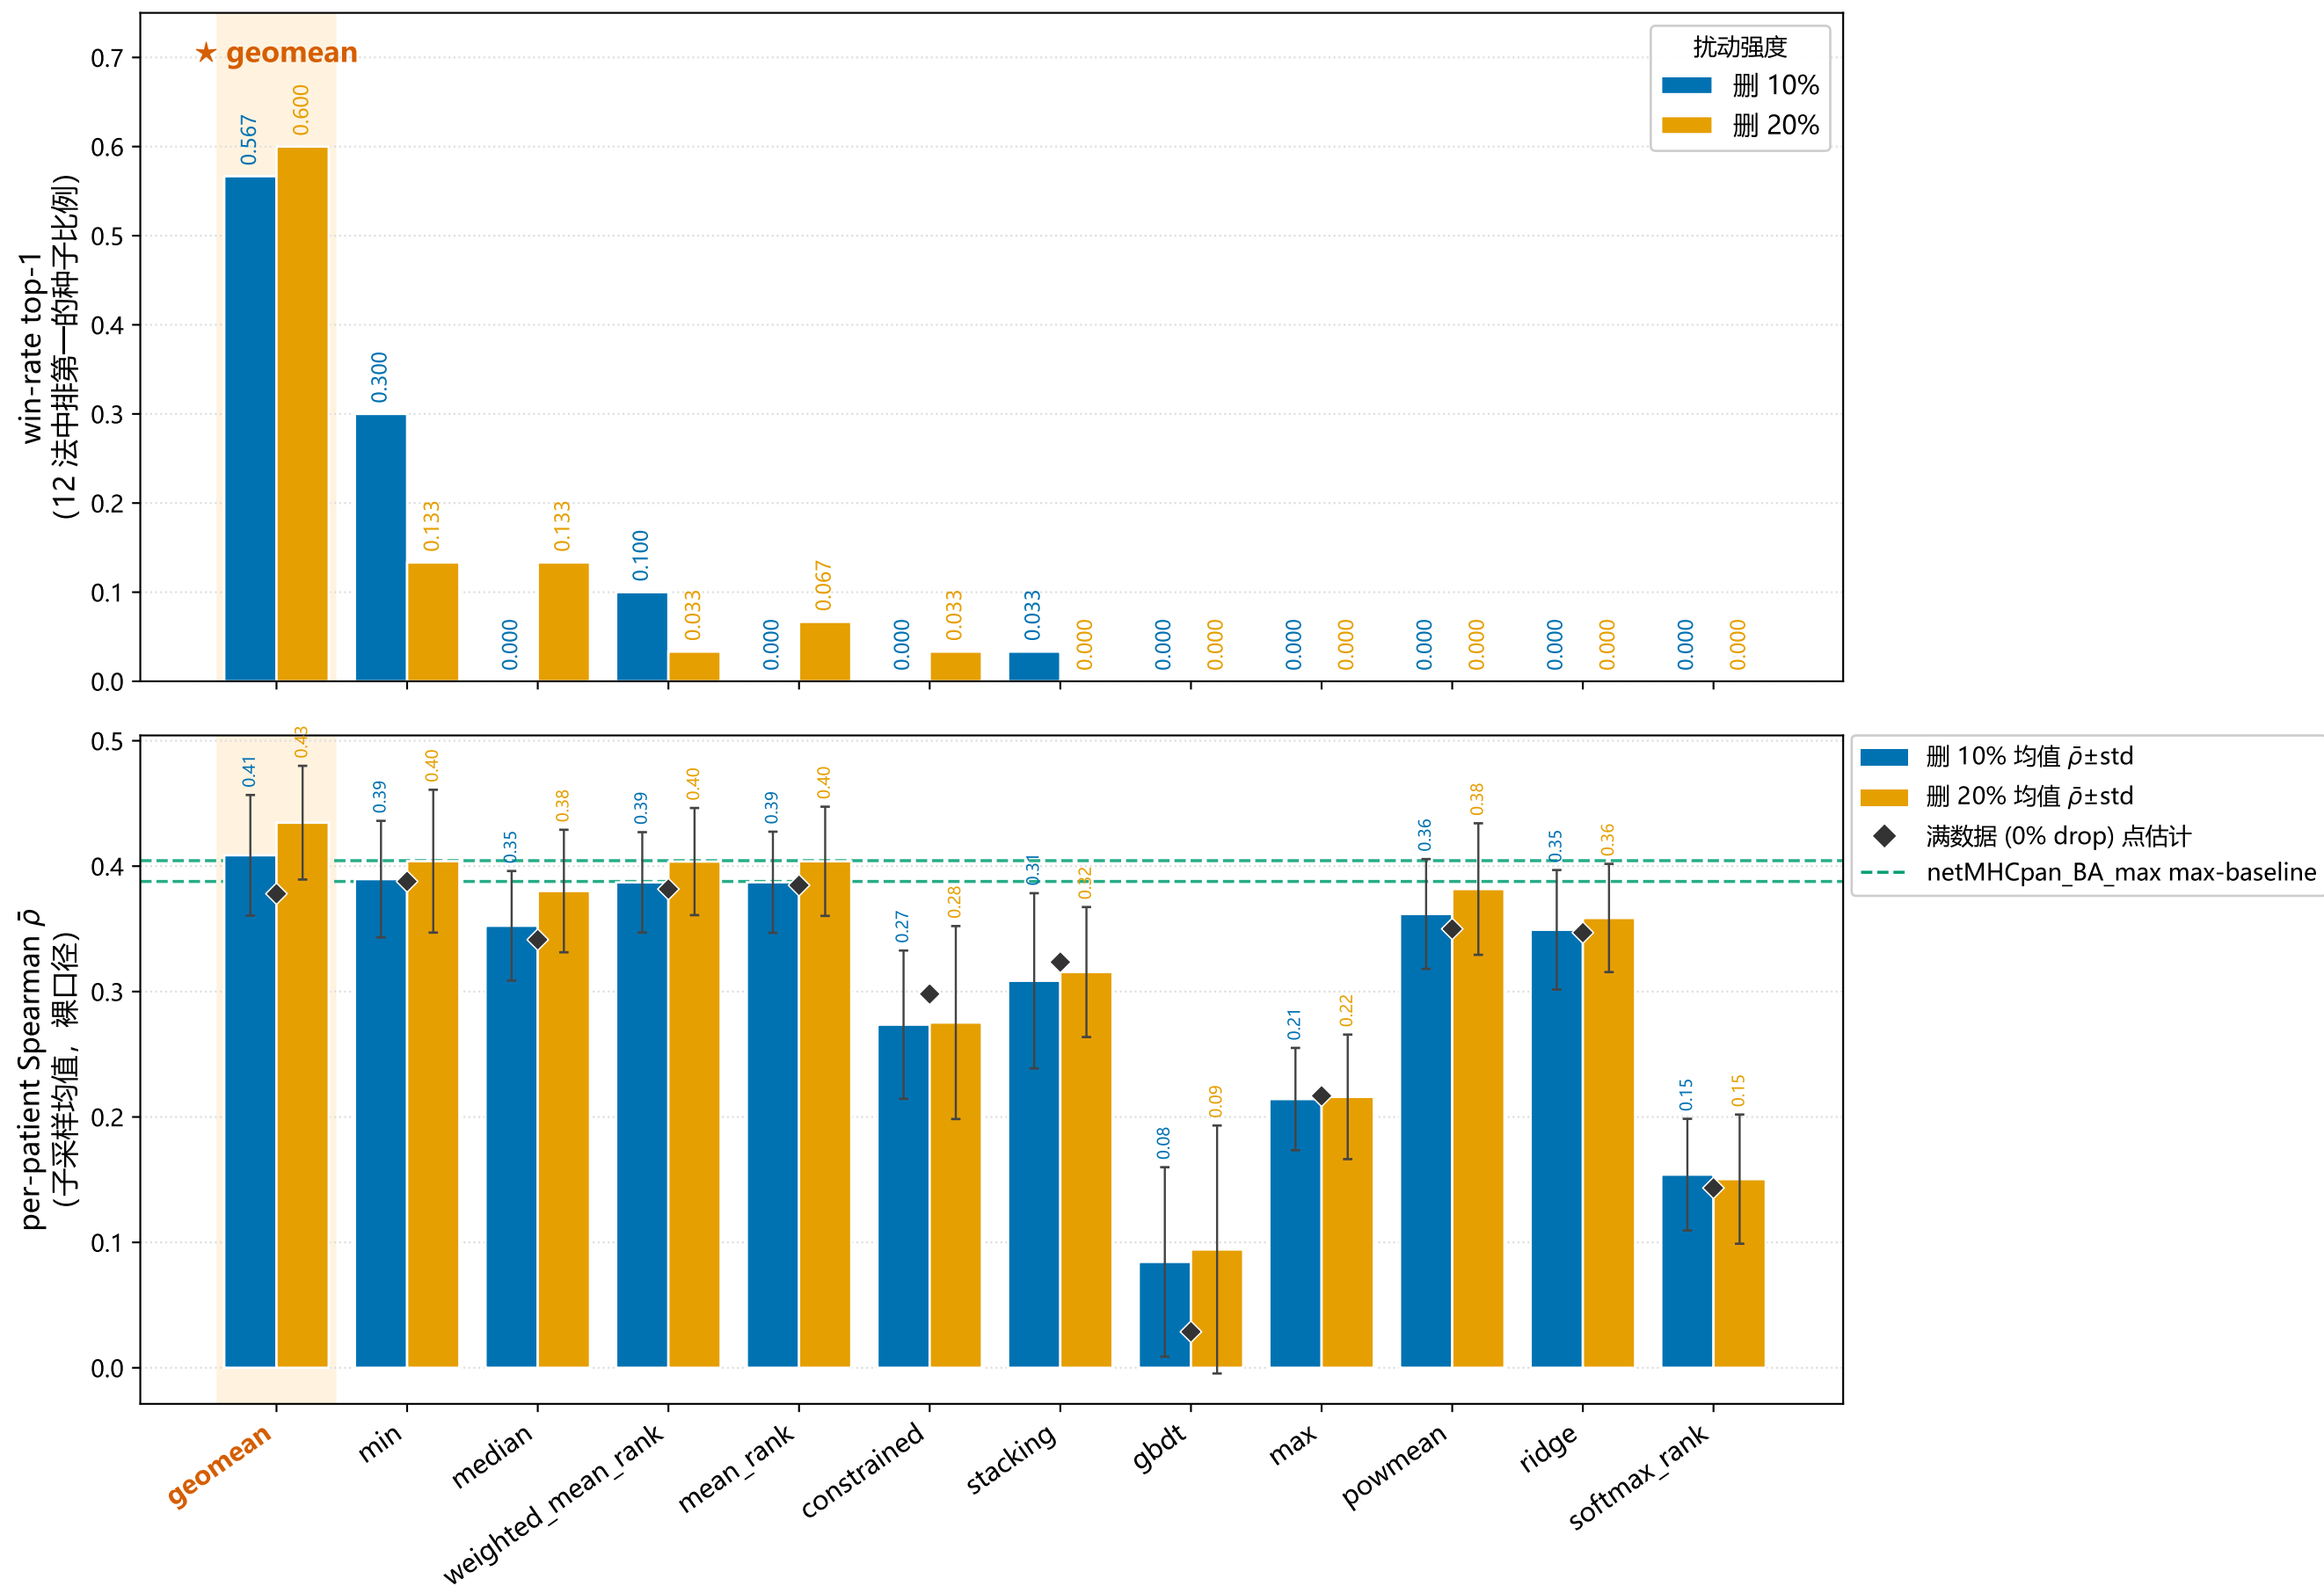

win-rate top-1 (outline §3.3.4 headline 口径) = 该 fusion 法在多少比例子采样种子中为 12 法中第一; 误差棒 = 30 种子 std。
 满数据点估计 (菱形) vs 子采样均值 (条): 前者可能虚高、后者更反映真信号 —— outline「点估计陷阱」反面教材。 $\bar{\rho}$ = per-patient Spearman 跨患者 Fisher-z 等权 (裸口径)。