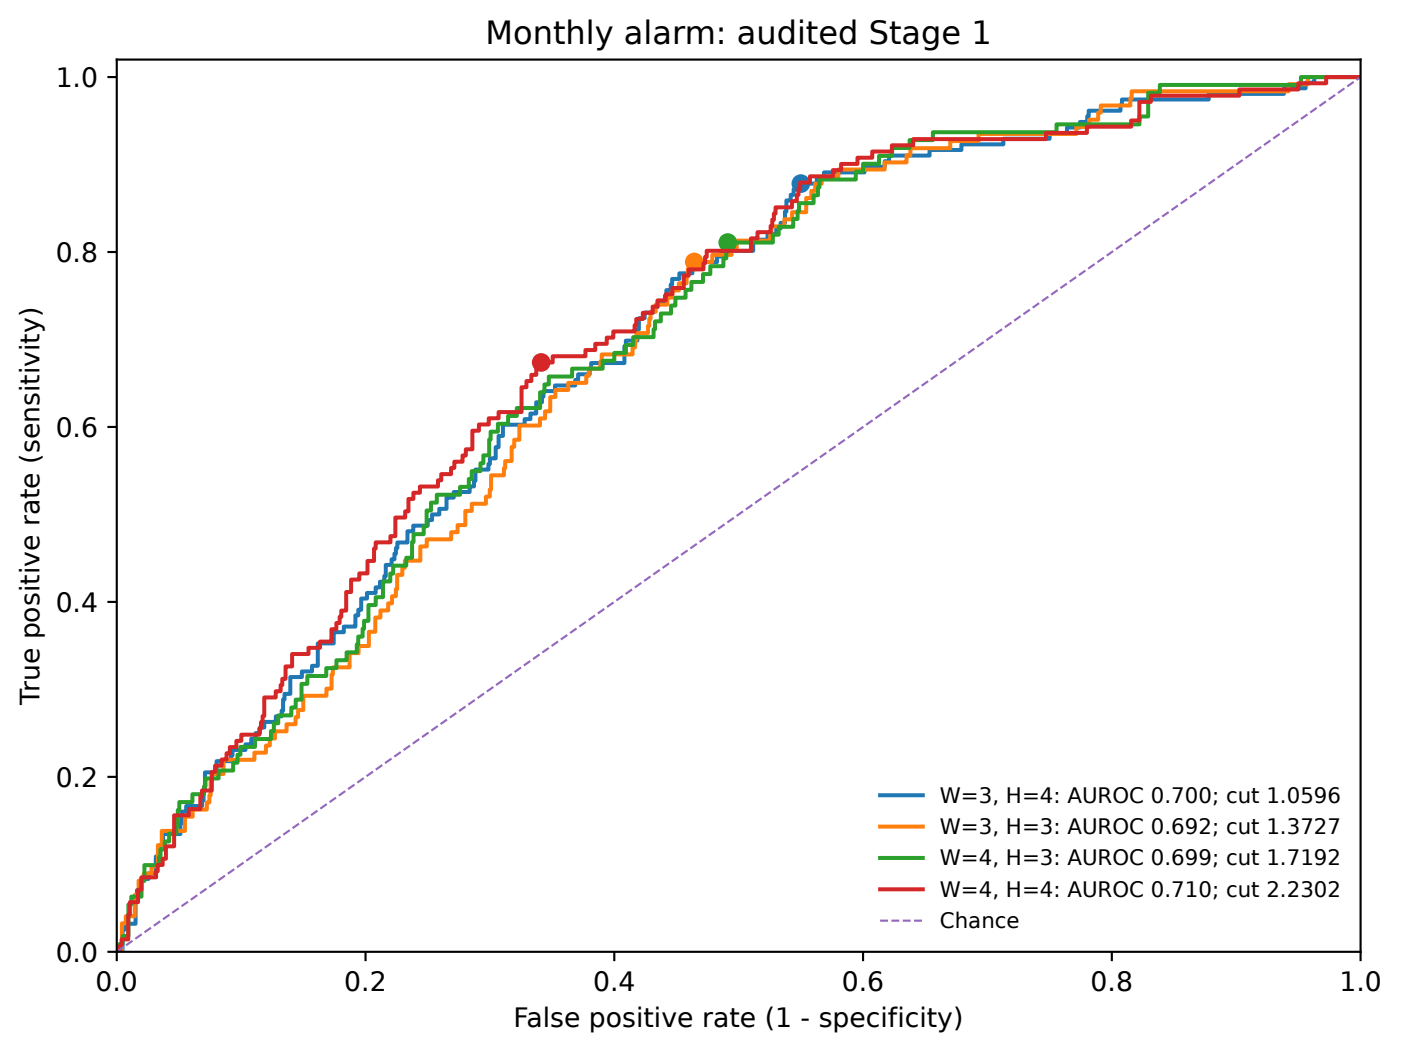
Monthly alarm: audited Stage 1
True positive rate (sensitivity)
False positive rate (1 - specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
W=3, H=4: AUROC 0.700; cut 1.0596
W=3, H=3: AUROC 0.692; cut 1.3727
W=4, H=3: AUROC 0.699; cut 1.7192
W=4, H=4: AUROC 0.710; cut 2.2302
Chance