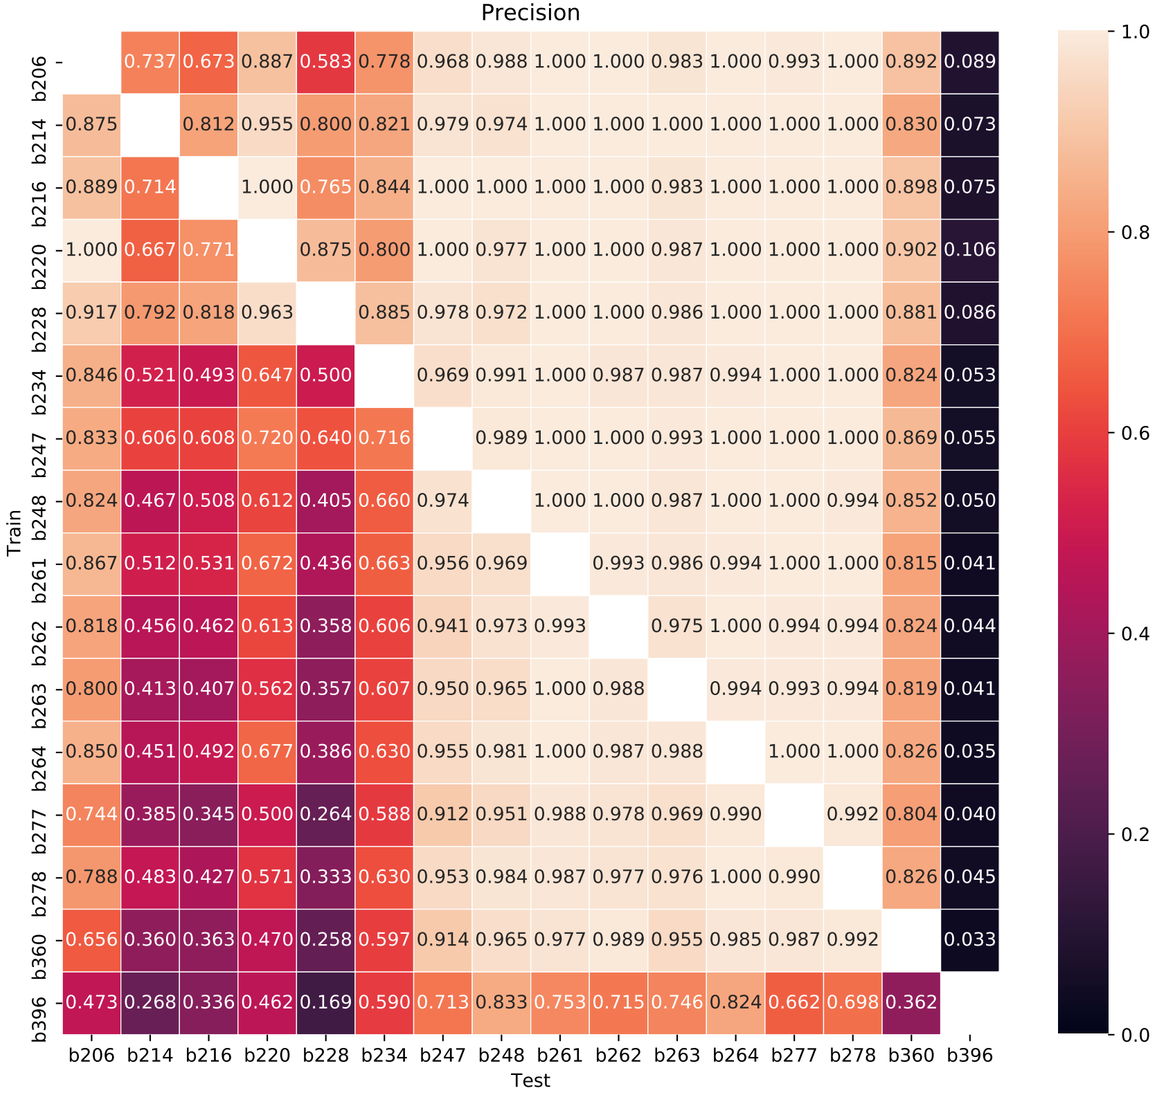
Precision
Train
Test
b206 b214 b216 b220 b228 b234 b247 b248 b261 b262 b263 b264 b277 b278 b360 b396
b206 - 0.737 0.673 0.887 0.583 0.778 0.968 0.988 1.000 1.000 0.983 1.000 0.993 1.000 0.892 0.089
b214 0.875 - 0.812 0.955 0.800 0.821 0.979 0.974 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.830 0.073
b216 0.889 0.714 - 1.000 0.765 0.844 1.000 1.000 1.000 1.000 0.983 1.000 1.000 1.000 0.898 0.075
b220 1.000 0.667 0.771 - 0.875 0.800 1.000 0.977 1.000 1.000 0.987 1.000 1.000 1.000 0.902 0.106
b228 0.917 0.792 0.818 0.963 - 0.885 0.978 0.972 1.000 1.000 0.986 1.000 1.000 1.000 0.881 0.086
b234 0.846 0.521 0.493 0.647 0.500 - 0.969 0.991 1.000 0.987 0.987 0.994 1.000 1.000 0.824 0.053
b247 0.833 0.606 0.608 0.720 0.640 0.716 - 0.989 1.000 1.000 0.993 1.000 1.000 1.000 0.869 0.055
b248 0.824 0.467 0.508 0.612 0.405 0.660 0.974 - 1.000 1.000 0.987 1.000 1.000 0.994 0.852 0.050
b261 0.867 0.512 0.531 0.672 0.436 0.663 0.956 0.969 - 0.993 0.986 0.994 1.000 1.000 0.815 0.041
b262 0.818 0.456 0.462 0.613 0.358 0.606 0.941 0.973 0.993 - 0.975 1.000 0.994 0.994 0.824 0.044
b263 0.800 0.413 0.407 0.562 0.357 0.607 0.950 0.965 1.000 0.988 - 0.994 0.993 0.994 0.819 0.041
b264 0.850 0.451 0.492 0.677 0.386 0.630 0.955 0.981 1.000 0.987 0.988 - 1.000 1.000 0.826 0.035
b277 0.744 0.385 0.345 0.500 0.264 0.588 0.912 0.951 0.988 0.978 0.969 0.990 - 0.992 0.804 0.040
b278 0.788 0.483 0.427 0.571 0.333 0.630 0.953 0.984 0.987 0.977 0.976 1.000 0.990 - 0.826 0.045
b360 0.656 0.360 0.363 0.470 0.258 0.597 0.914 0.965 0.977 0.989 0.955 0.985 0.987 0.992 - 0.033
b396 0.473 0.268 0.336 0.462 0.169 0.590 0.713 0.833 0.753 0.715 0.746 0.824 0.662 0.698 0.362 -
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

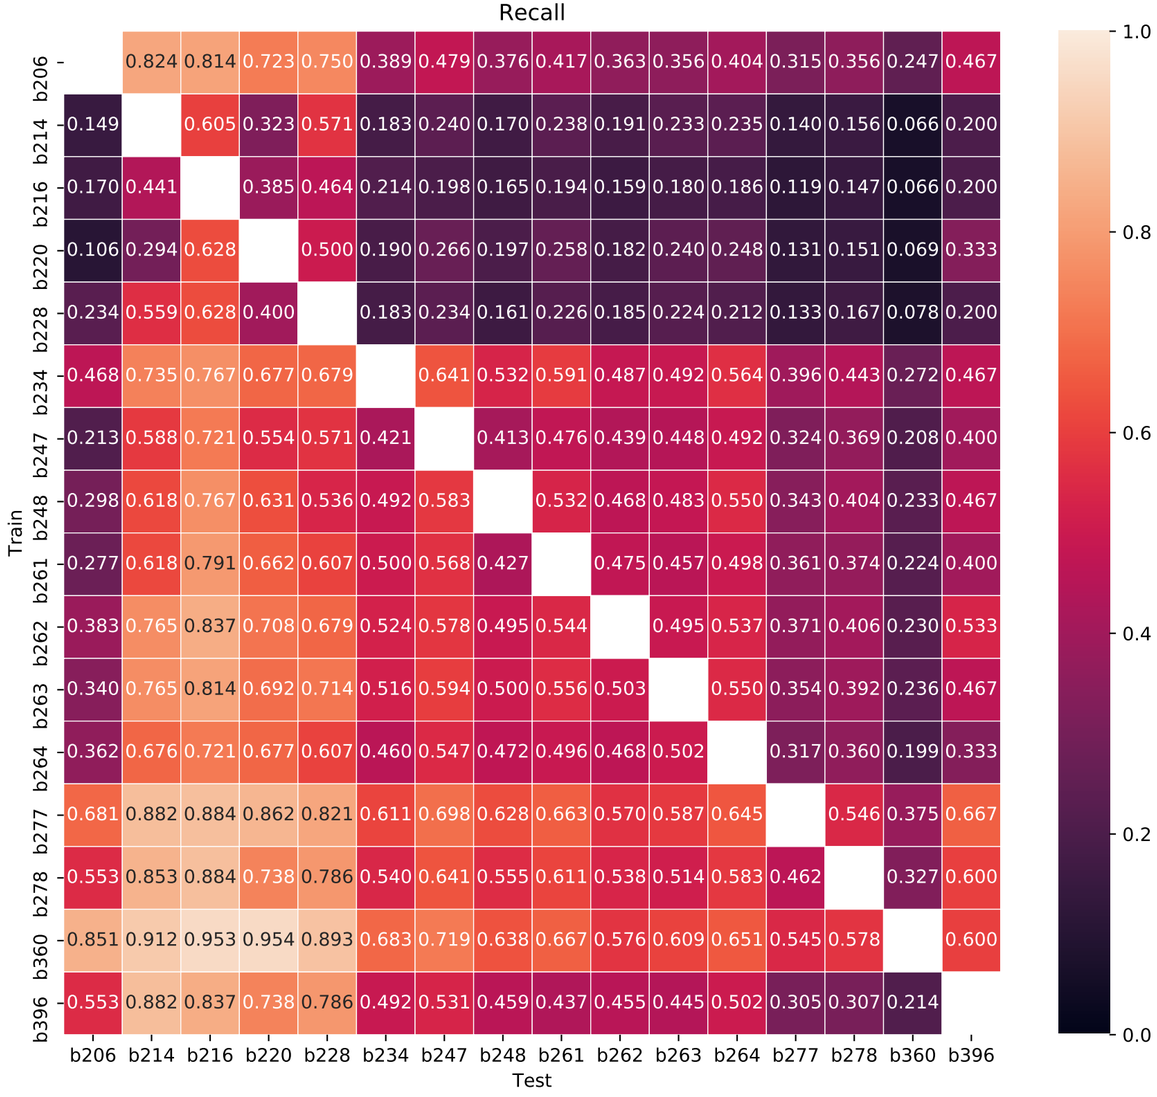
Recall
Train
Test
b206 b214 b216 b220 b228 b234 b247 b248 b261 b262 b263 b264 b277 b278 b360 b396
b206 - 0.824 0.814 0.723 0.750 0.389 0.479 0.376 0.417 0.363 0.356 0.404 0.315 0.356 0.247 0.467
b214 0.149 - 0.605 0.323 0.571 0.183 0.240 0.170 0.238 0.191 0.233 0.235 0.140 0.156 0.066 0.200
b216 0.170 0.441 - 0.385 0.464 0.214 0.198 0.165 0.194 0.159 0.180 0.186 0.119 0.147 0.066 0.200
b220 0.106 0.294 0.628 - 0.500 0.190 0.266 0.197 0.258 0.182 0.240 0.248 0.131 0.151 0.069 0.333
b228 0.234 0.559 0.628 0.400 - 0.183 0.234 0.161 0.226 0.185 0.224 0.212 0.133 0.167 0.078 0.200
b234 0.468 0.735 0.767 0.677 0.679 - 0.641 0.532 0.591 0.487 0.492 0.564 0.396 0.443 0.272 0.467
b247 0.213 0.588 0.721 0.554 0.571 0.421 - 0.413 0.476 0.439 0.448 0.492 0.324 0.369 0.208 0.400
b248 0.298 0.618 0.767 0.631 0.536 0.492 0.583 - 0.532 0.468 0.483 0.550 0.343 0.404 0.233 0.467
b261 0.277 0.618 0.791 0.662 0.607 0.500 0.568 0.427 - 0.475 0.457 0.498 0.361 0.374 0.224 0.400
b262 0.383 0.765 0.837 0.708 0.679 0.524 0.578 0.495 0.544 - 0.495 0.537 0.371 0.406 0.230 0.533
b263 0.340 0.765 0.814 0.692 0.714 0.516 0.594 0.500 0.556 0.503 - 0.550 0.354 0.392 0.236 0.467
b264 0.362 0.676 0.721 0.677 0.607 0.460 0.547 0.472 0.496 0.468 0.502 - 0.317 0.360 0.199 0.333
b277 0.681 0.882 0.884 0.862 0.821 0.611 0.698 0.628 0.663 0.570 0.587 0.645 - 0.546 0.375 0.667
b278 0.553 0.853 0.884 0.738 0.786 0.540 0.641 0.555 0.611 0.538 0.514 0.583 0.462 - 0.327 0.600
b360 0.851 0.912 0.953 0.954 0.893 0.683 0.719 0.638 0.667 0.576 0.609 0.651 0.545 0.578 - 0.600
b396 0.553 0.882 0.837 0.738 0.786 0.492 0.531 0.459 0.437 0.455 0.445 0.502 0.305 0.307 0.214 -
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0