
GTB tertiaire / décret BACS

BAT-TH-116 · Tertiaire · Ateliers Métallurgiques de la Vallée du Gier et Fils

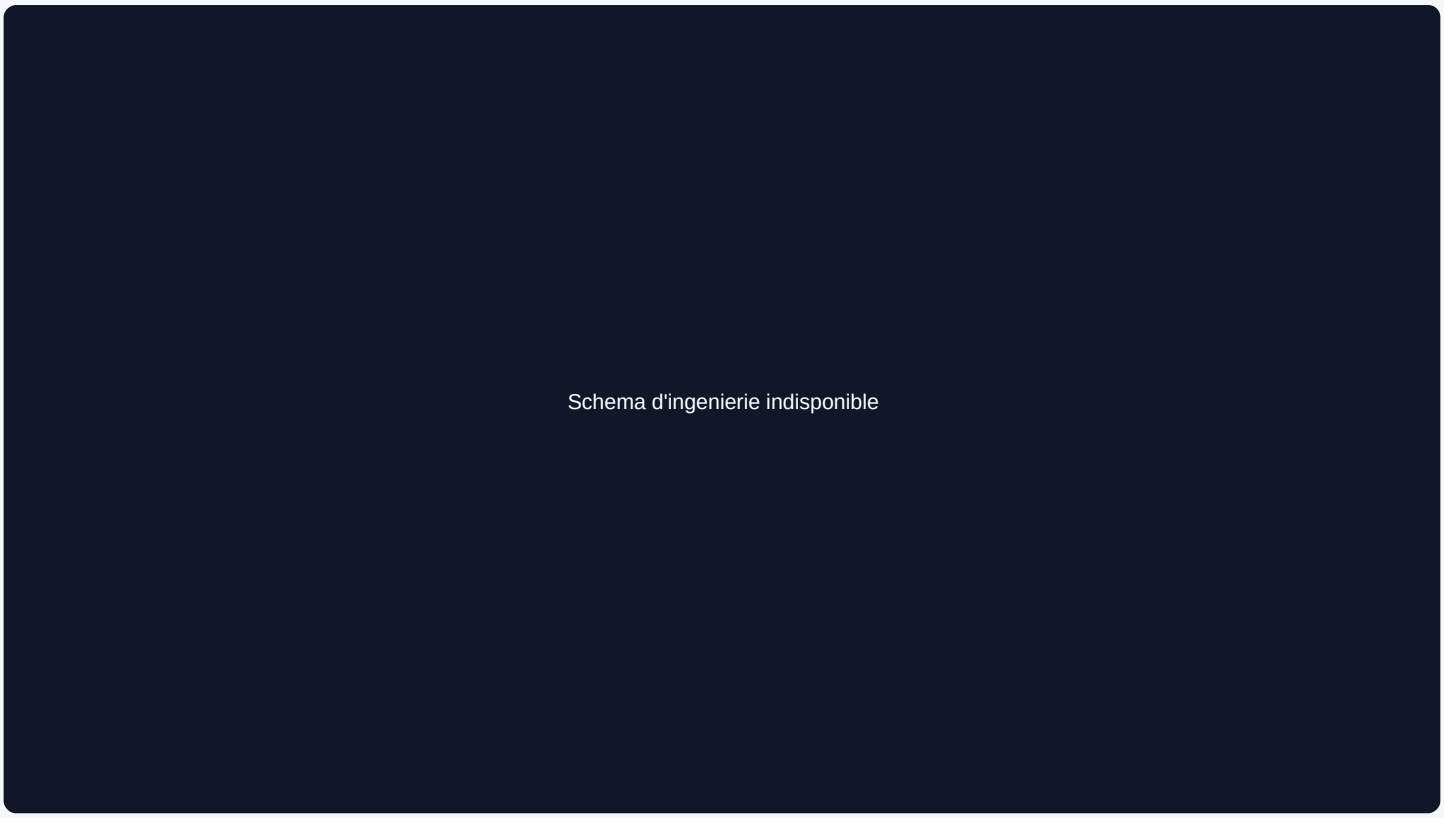

Sondes et capteurs

Automate central BACS

Pilotage PAC, VMC et chauffage

PRIME CEE INDICATIVE

75 000 € à 180 000 €

Équipements majeurs requis

Automates CVC (Schneider, Siemens ou Sauter).
Sondes de température et de CO,.
Vannes modulantes BACnet ou Modbus.
Passerelle et écran de supervision.
Comptage énergétique par usage.

Corps d'état recommandés

Intégrateur GTB / automaticien tertiaire
Électricien courants faibles
Exploitant de maintenance CVC
Bureau d'études fluides

Éligibilité CEE et volume MWh cumac

10 067 à 24 161 MWh cumac
Cours EMMY officiel retenu : 7,45 €/MWh cumac classique | 8,70 €/MWh cumac précarité
Bâtiment tertiaire existant, en pratique au-delà de 1 000 m².
GTB de classe B minimum (NF EN ISO 52120-1) couvrant chauffage, eau chaude, refroidissement, éclairage et auxiliaires.
Échéance décret BACS : 2027 pour les assujettis concernés.

Financement client

Prix de vente conseillé	Prime CEE	Reste à charge net
55/000 € HT	38/000 € HT	17/000 € HT

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. Ce document n'est pas un devis et ne vaut pas accord CEE.