
Pompe à chaleur collective tertiaire (air/eau ou eau/eau)

BAT-TH-140 · Tertiaire · Ateliers Métallurgiques de la Vallée du Gier et Fils

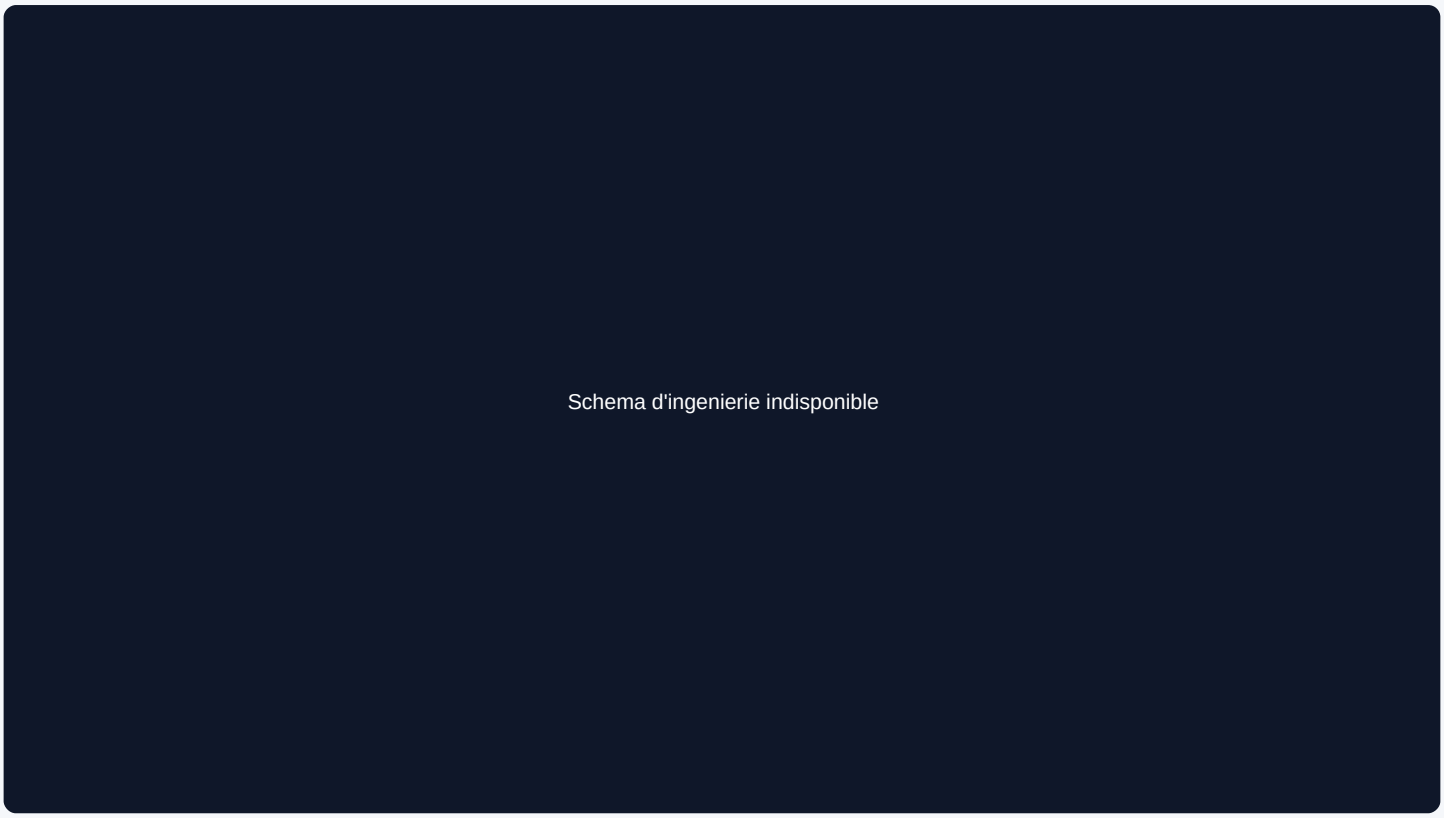

Groupe extérieur	Module hydraulique	Ballon tampon	Émetteurs

PRIME CEE INDICATIVE

40 000 € à 110 000 €

Équipements majeurs requis

Cascade de PAC air/eau tertiaire haute performance (COP supérieur à 3,8).

Ballon tampon de découplage hydraulique gros volume.

Circulateurs collectifs haute efficacité.

Armoire électrique dédiée avec délestage.

Corps d'état recommandés

Installateur génie climatique tertiaire (CVC gros tertiaire)

Frigoriste industriel fluides sous pression

Électricien fort calibre (raccordement TGBT)

Grutier levage terrasse

Éligibilité CEE et volume MWh cumac

5 400 à 14 800 MWh cumac

Cours EMMY officiel retenu : 7,45 €/MWh cumac classique | 8,70 €/MWh cumac précarité

Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) d'au moins 115 % en moyenne ou haute température, ou d'au moins 126 % en basse température.

Puissance thermique collective.

Dimensionnement après isolation de l'enveloppe.

Financement client

Prix de vente conseillé	Prime CEE	Reste à charge net
75/000 € HT	48/000 € HT	27/000 € HT

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. Ce document n'est pas un devis et ne vaut pas accord CEE.