
状态控制必须进入全站功率核算

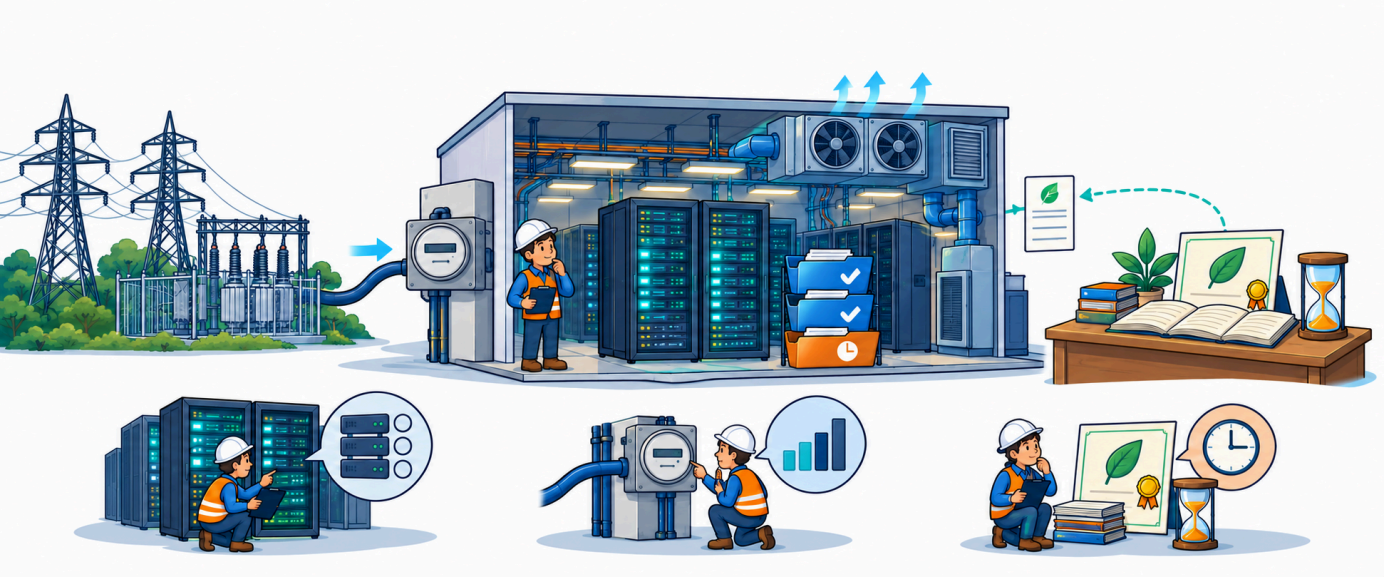

设备与任务

执行 / 暂停 / 保存 / 恢复
GPU、CPU、内存与网络
计入必要设施支撑

功率与计量边界

全站消费与本地电源
明确净进口功率平衡
分钟取电汇总小时电量

共同履约判据

网络与适用调用合同
小时清洁属性归属
状态与原任务期限

保活功率须按完整路径核对

GPU低功率比例 ≠ 全站保活门槛；本地电源需核实可用性。
清洁属性与物理供电分别核算；同一负荷不重复计量。