# 电缆送电，证书记账：同一中心的两类核查

任务怎样形成实际用电，又怎样接受网络与小时CFE核查？

**供电来自当前建成电网**

粗蓝线：实际供电线路

→


**同一中心形成实际取电P**

计算、待机和配套均计入

→

**CFE按同小时归属核算**

细虚线：记录与属性的核对

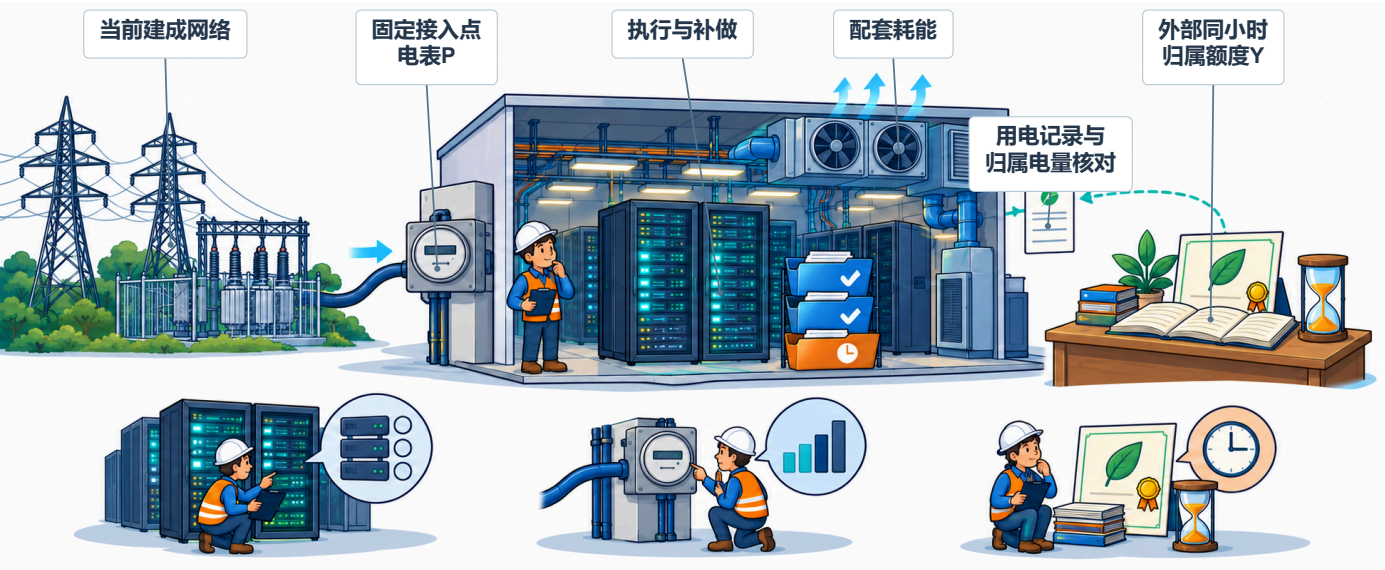


**电表记录 + 外部同小时额度Y → 核对目标份额α所需的清洁电量**

**① 先检查计算资源**

执行与补做不超过已投运K
延期与补做共享：q+r≤D
债务与原任务期限继续检查
待机与配套也产生用电

→

**② 汇总电表取电P**

计算量按设备映射换算为电力MW
P含执行、补做、待机与配套
同一计量边界包括全部设备
小时用电量为PΔt

→

**③ 同一P接受两类核查**

运行：当前网络下检查实际P
接入额度：正常状态检查F+X
故障：检查F及合同允许的X调用
同小时清洁：αPΔt≤y≤Y
Y为外部同小时可归属电量

**同一中心同时接受计算资源、网络供电与小时清洁匹配检查。**