业务和设备到位时，电网可能仍在施工

三条进度不同步时，哪些运行条件会改变?

早期运行

业务较少，设备逐批到位

→


业务设备先到，电网仍施工

只有已投运资源提供当期能力

→

电网扩建实际投运

按新建成网络重新评价

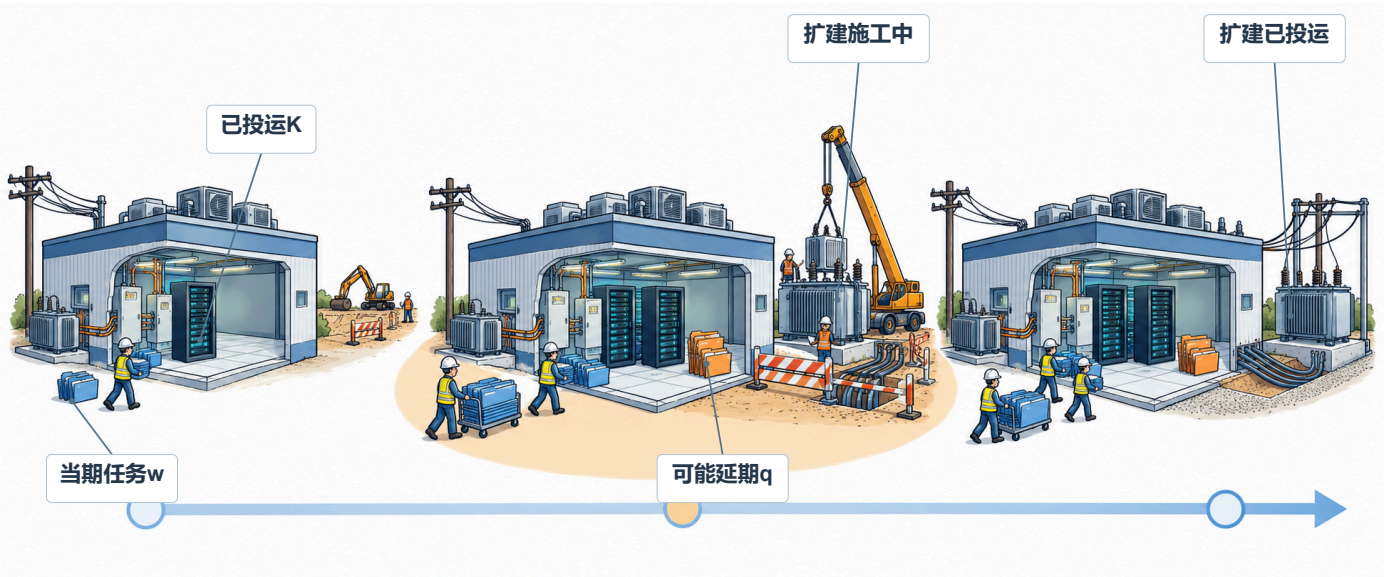

同一中心沿连续时间推进 → 已有债务与预算跨阶段保留

① 业务与设备

w：本小时的外生任务
K：已投运的计算能力
任务少：可延期工作可能少
设备有余量：才可能接纳补做

→

② 扩建尚未投运

业务已到，计算设备可用
供电仍按现有建成电网检查
由当前网络重算调用要求
补做还要有供电与清洁余量

→

③ 投运后重新评价

新网络改变调用与补做供电条件
已欠任务与预算继续传递
重新检查响应、补做与期限
阶段履约结论由完整检查确定

进度错位 → 当期响应与后续补做条件变化 → 阶段判断可能变化