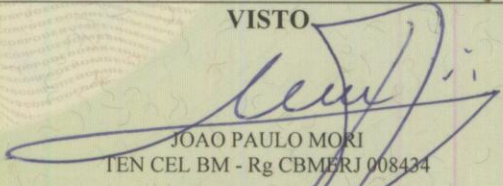


CORPO DE BOMBEIROS



VISTO


JOAO PAULO MORI
TEN CEL BM - Rg CBMERJ 008434

6ºGBM
NOVA FRIBURGO

LAUDO DE EXIGÊNCIAS Nº P019/09

LOCAL: Rua Virginia Ribeiro, nº 1865.

BAIRRO: Mury – Nova Friburgo – RJ.

FIM A QUE SE DESTINA: Residencial Transitório – Hotel.

Nº DE PAVIMENTOS: 02 (dois) total de 846,45 m² de ATC.

RAZÃO SOCIAL: REGENESIS HOTEL LTDA.


REQUERIMENTO: PROTOCOLADO SOB O Nº 14/051/09, em 10/02/2009.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO


- Extintores: 05 (cinco) sendo: 01 (um) extintor de Água Pressurizada – AP de 10 litros (NBR 11.715) e 01 (um) extintor de Gás Carbônico - CO₂ de 6Kg (NBR 11.716) e 03 (três) extintores de Pó Químico Seco - PQS de 6 Kg (NBR 10.721), plotados conforme projeto arquitetônico anexo ao processo, de acordo com a NBR 12.693, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Portaria n.º 237 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e Norma n.º NIG-DQUAL-022 do INMETRO;
 - Os extintores deverão ser instalados em local visível e de modo que não hajam materiais bloqueando o seu acesso, e de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) do solo, os extintores não poderão ficar em contato direto com solo;
 - A recarga dos extintores só será aceita mediante a apresentação de nota fiscal, expedida por firma credenciada na Diretoria Geral de Serviços Técnicos - DGST/CBMERJ;
 - Somente serão aceitas instalações, equipamentos, ignifugações, montagem e conservação de equipamentos preventivos, quando executados por firmas credenciadas no CBMERJ;
 - Dotar a edificação de sinalização visual nos equipamentos preventivos (sinalização de equipamentos), áreas de proibido fumar (sinalização de proibição), estacionamento e tráfego de veículos, PC de luz e força e as saídas da edificação (sinalização de orientação e salvamento), tudo de acordo com a NBR 14.434-2, da ABNT;
 - As instalações elétricas deverão obedecer a NBR-5410 e serem protegidas por chave de desarme automático;
 - Quando a edificação for suprida por GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, os botijões ou cilindros somente poderão ficar no pavimento TÉRREO e fora da projeção da mesma, de acordo com a NBR – 13.523, NBR – 13.932, NBR – 14.024 e NBR 14.570, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, no que couber. Caso a edificação seja abastecida por gás canalizado, deverá apresentar documento que comprove o cumprimento das normas técnicas de projeto e instalação do referido sistema;
 - A conservação das instalações preventivas contra incêndio é obrigatória e de responsabilidade dos proprietários, síndicos ou aqueles que, devidamente inscritos junto a DGST/CBMERJ, assumam a responsabilidade correspondente;
 - Os tetos, rebaxamentos de tetos, revestimentos, jiraus, vitrinas, divisões, tapetes, cortinas, prateleiras para materiais inflamáveis ou de fácil combustão serão de material incombustível;
 - Em consonância com a Resolução Estadual nº 097, de 04 de novembro de 1991, que regulamenta a Lei nº 1535, de 26 de setembro de 1989, o estabelecimento em tela deverá elaborar avisos orientadores, que deverão ser impressas (na forma de planta baixa ou croquis, assinalado no mesmo a posição onde se encontra o observador. Confeccionado na dimensão mínima de formato A-4, e em quantidade de um para 250 metros quadrados ou cada 20 metros) serão afixadas atrás das portas de entradas dos quartos, das portas dos banheiros, próximos aos elevadores, no corredor do prédio e em quadro de aviso, citando os dispositivos existentes no estabelecimento para prevenção e combate a princípios de incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos;
 - O presente não isenta os proprietários das exigências ambientais a que o estabelecimento deva ter por força da legislação específica;
 - Caso haja informações incorretas no presente requerimento, este documento perderá a sua validade.
- xxxxxxxxxxxxxx Término da Redação.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2009.

ELABORADOR


MARCIO ROSA CARDOSO COLLARES
1º TEN BM - Rg CBMERJ 031282

CONFERE


RAPHAEL DE MELLO PESSOA
1º TEN BM - Rg CBMERJ 020980

ATENÇÃO:

- Cumpridas as exigências, deverá ser requerido o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, juntando este Laudo de Exigências;
- O presente NÃO é DOCUMENTO HÁBIL para OBTENÇÃO de HABITE-SE e/ou ALVARÁ;
- Mantenha este Laudo de Exigências junto ao Alvará, em local visível.

SÉRIE AA
Nº 0207857

