Relatorio Biomecanico

DF

Media: 2.01

Desvio: 3.46

Min: 0.06

Max: 14.99

Regressao ML: $R^2 = 0.362$

Maior valor: Controle 20 (14.99)

Menor valor: Grupo P1 50 (0.06)

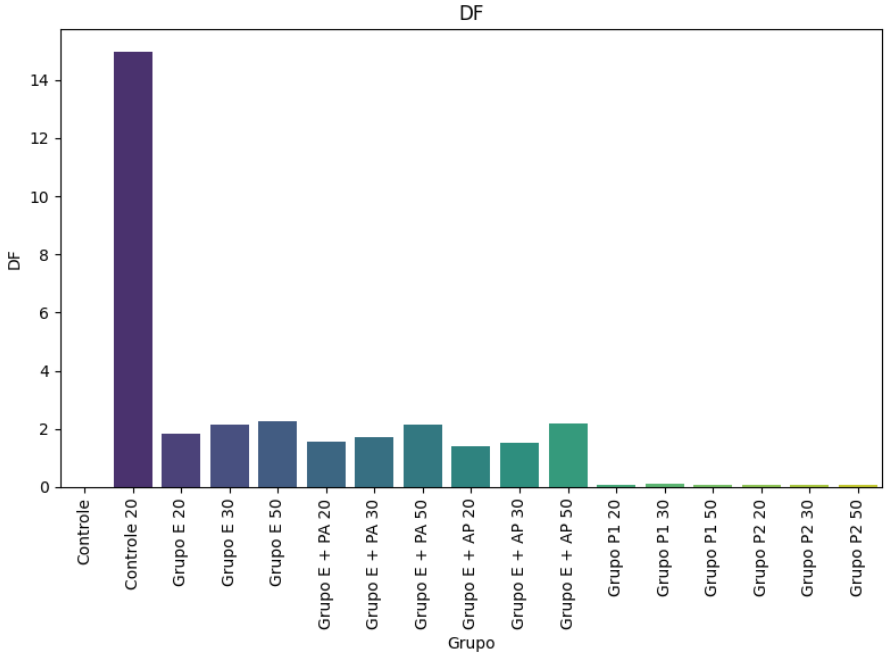

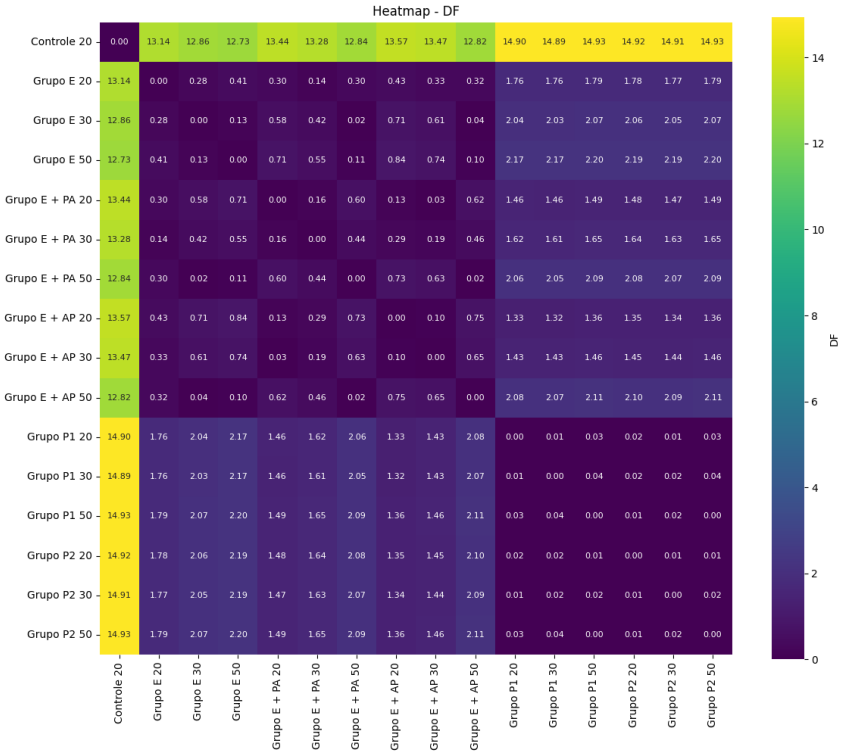

Tmax

Media: 599.03

Desvio: 259.32

Min: 302.06

Max: 953.13

Regressao ML: $R^2 = 0.722$

Maior valor: Grupo P1 50 (953.13)

Menor valor: Grupo E + PA 50 (302.06)

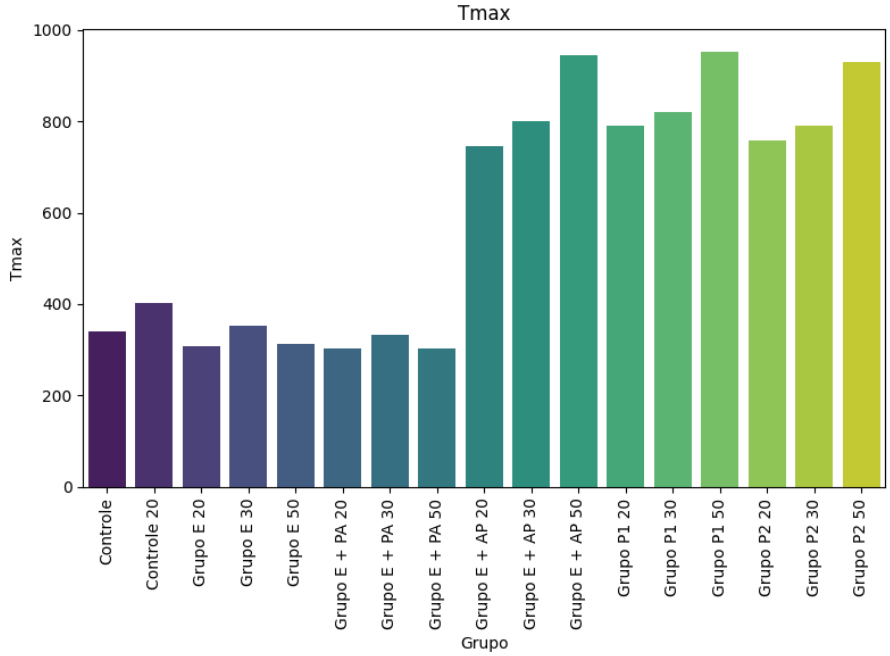

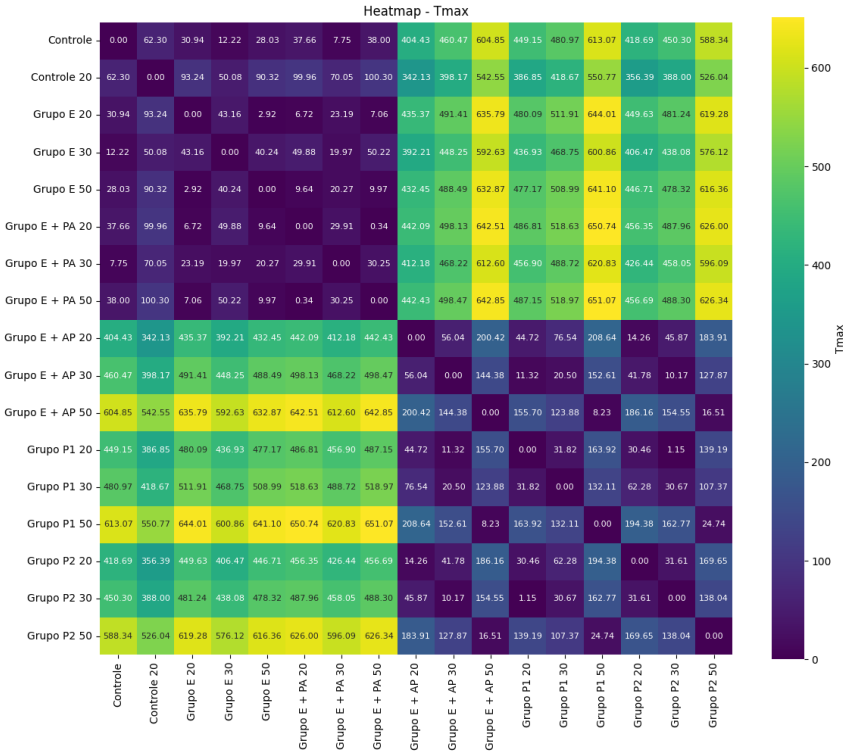

Tmin

Media: -406.88

Desvio: 78.69

Min: -565.53

Max: -287.75

Regressao ML: $R^2 = 0.308$

Maior valor: Grupo P2 50 (-287.75)

Menor valor: Grupo E 50 (-565.53)

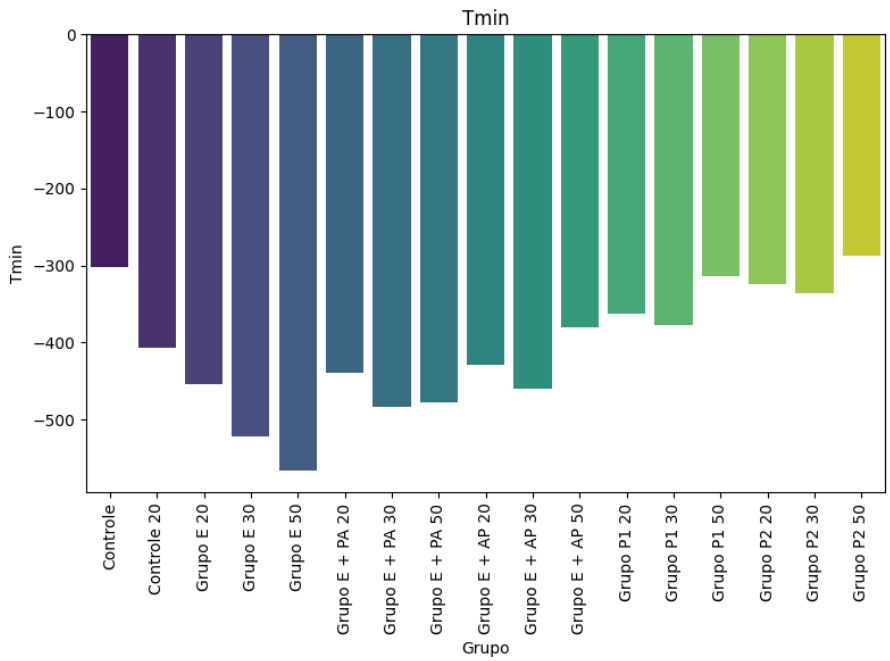

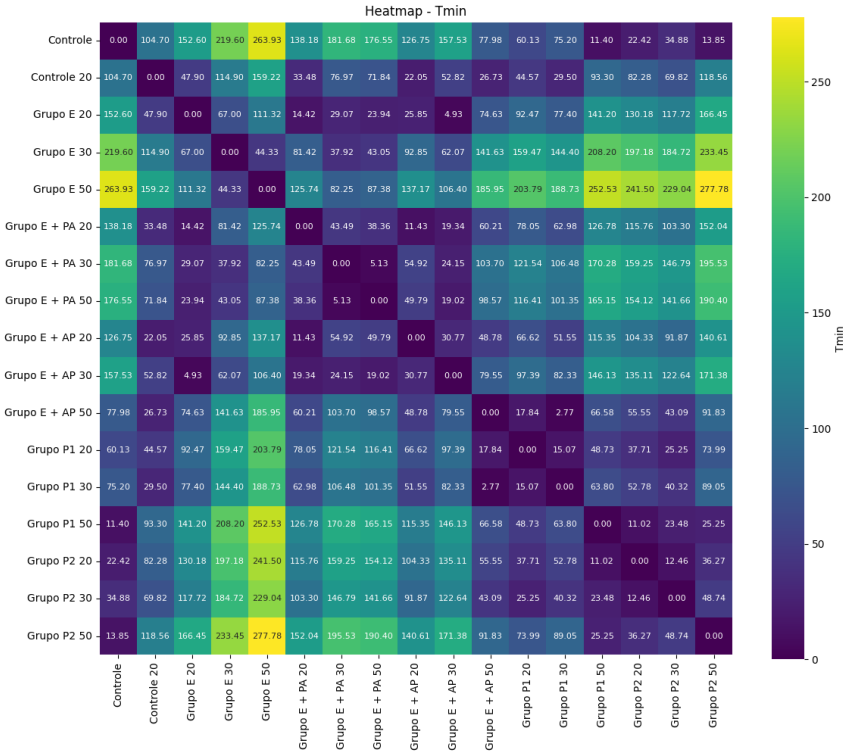

Tvon

Media: 285.43

Desvio: 141.31

Min: 100.27

Max: 565.08

Regressao ML: $R^2 = 0.687$

Maior valor: Grupo E 50 (565.08)

Menor valor: Grupo P2 20 (100.27)

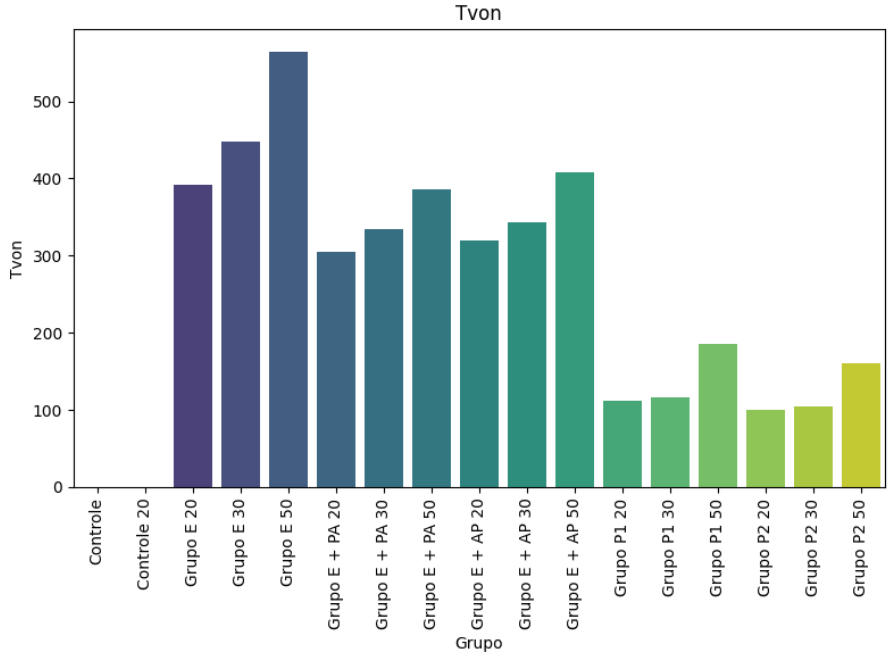

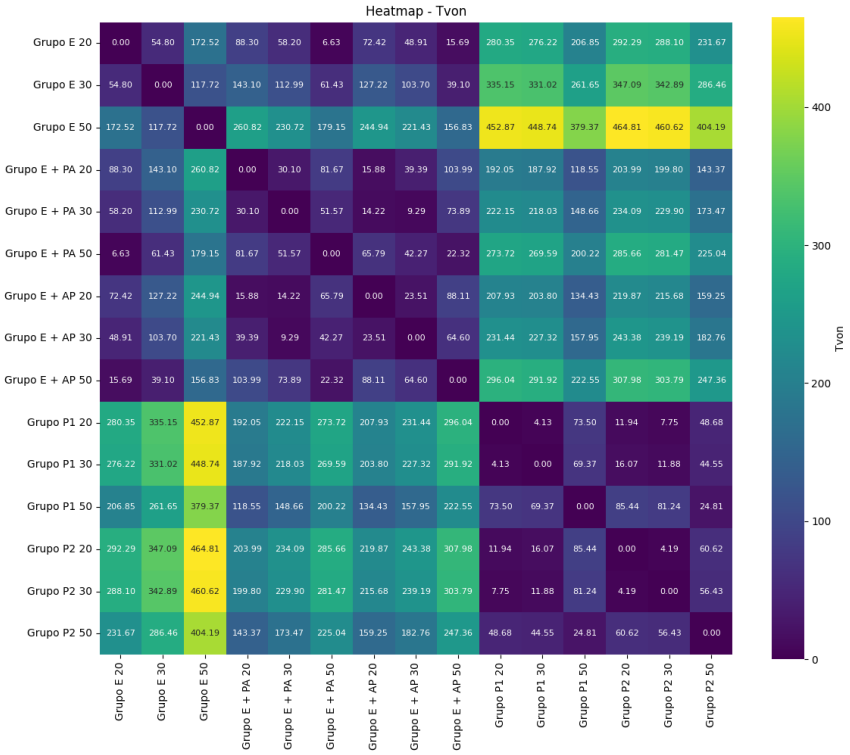

LTFP

Media: 19.18

Desvio: 3.22

Min: 14.40

Max: 27.28

Regressao ML: $R^2 = 0.073$

Maior valor: Grupo E 50 (27.28)

Menor valor: Controle (14.40)

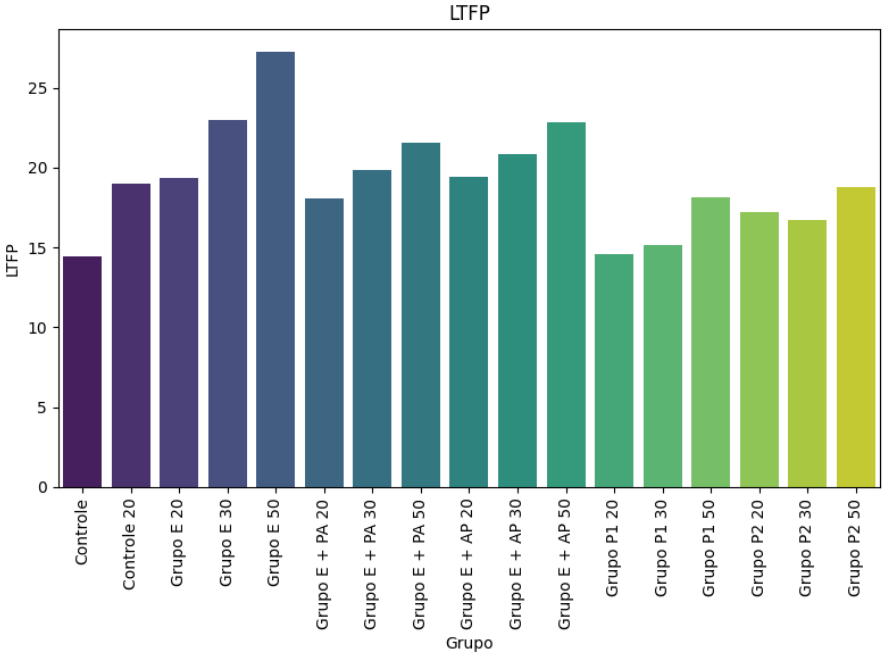

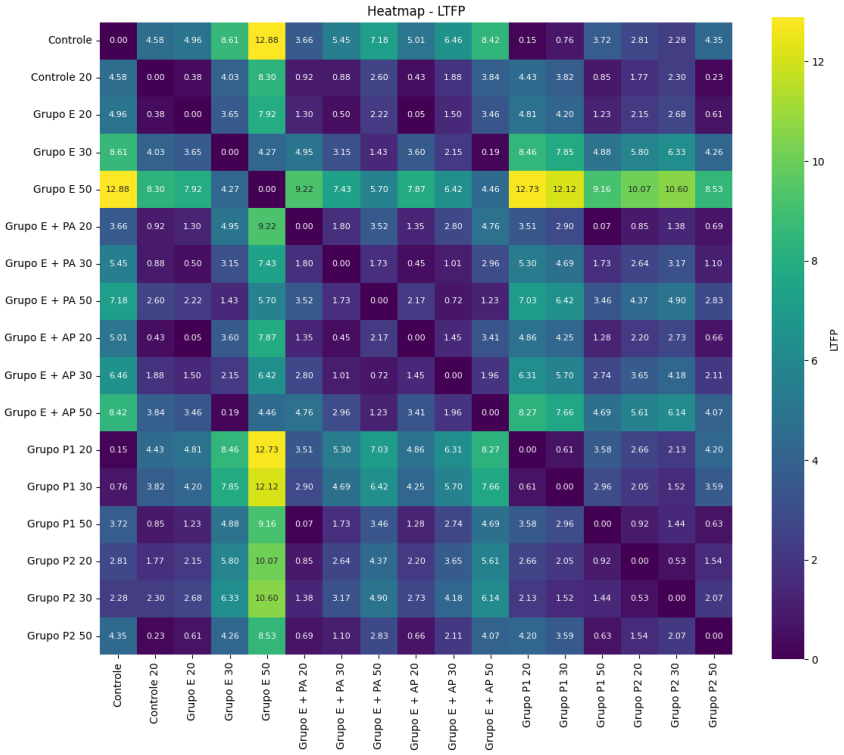

Simd

Media: 15.31

Desvio: 2.39

Min: 12.41

Max: 21.65

Regressao ML: $R^2 = 0.125$

Maior valor: Controle 20 (21.65)

Menor valor: Grupo E + PA 20 (12.41)

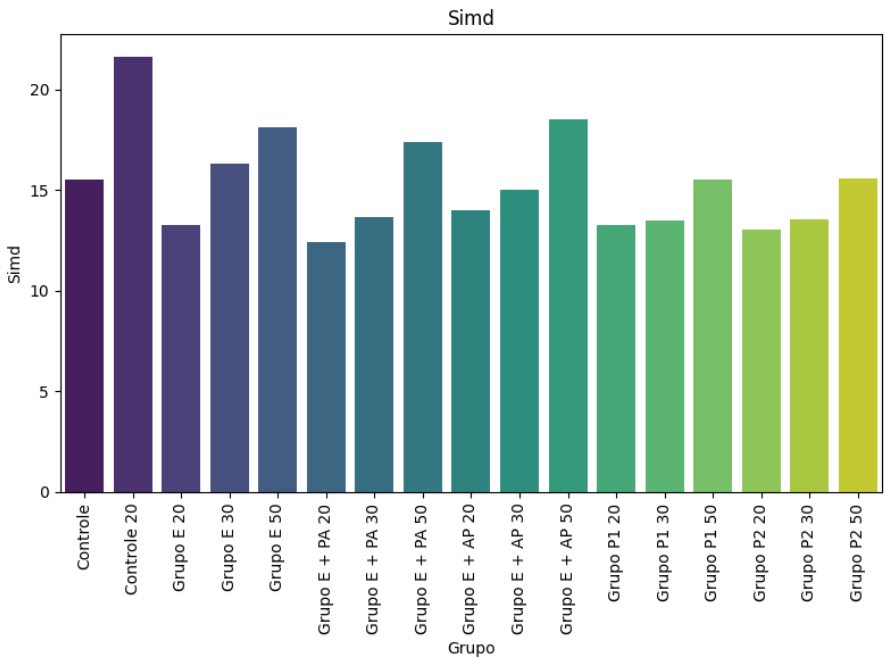

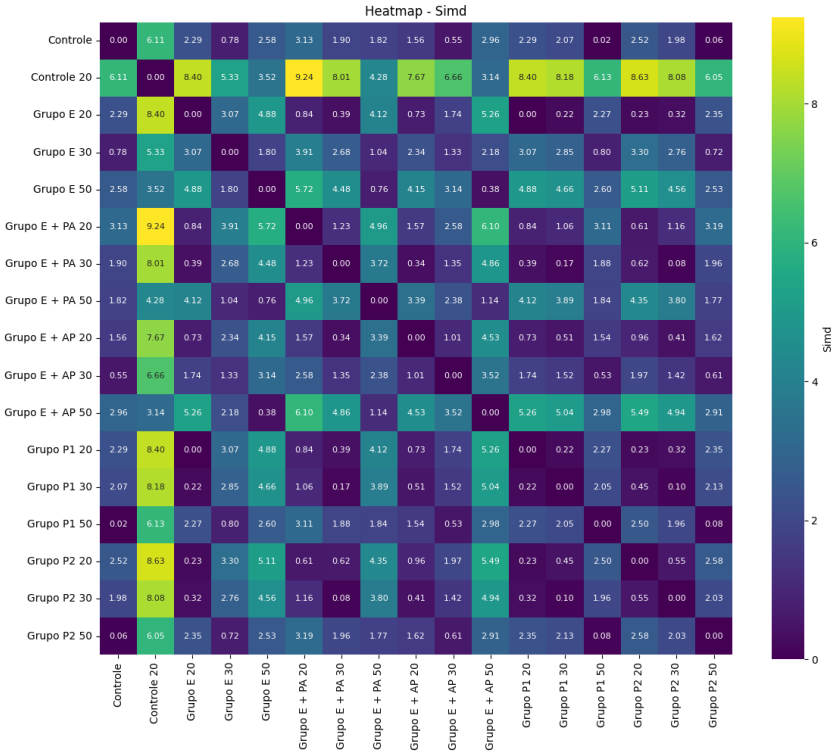
Heatmap - Simd
Controle 0.00 6.11 2.29 0.78 2.58 3.13 1.90 1.82 1.56 0.55 2.96 2.29 2.07 0.02 2.52 1.98 0.06
Controle 20 6.11 0.00 8.40 5.33 3.52 9.24 8.01 4.28 7.67 6.66 3.14 8.40 8.18 6.13 8.63 8.08 6.05
Grupo E 20 2.29 8.40 0.00 3.07 4.88 0.84 0.39 4.12 0.73 1.74 5.26 0.00 0.22 2.27 0.23 0.32 2.35
Grupo E 30 0.78 5.33 3.07 0.00 1.80 3.91 2.68 1.04 2.34 1.33 2.18 3.07 2.85 0.80 3.30 2.76 0.72
Grupo E 50 2.58 3.52 4.88 1.80 0.00 5.72 4.48 0.76 4.15 3.14 0.38 4.88 4.66 2.60 5.11 4.56 2.53
Grupo E + PA 20 3.13 9.24 0.84 3.91 5.72 0.00 1.23 4.96 1.57 2.58 6.10 0.84 1.06 3.11 0.61 1.16 3.19
Grupo E + PA 30 1.90 8.01 0.39 2.68 4.48 1.23 0.00 3.72 0.34 1.35 4.86 0.39 0.17 1.88 0.62 0.08 1.96
Grupo E + PA 50 1.82 4.28 4.12 1.04 0.76 4.96 3.72 0.00 3.39 2.38 1.14 4.12 3.89 1.84 4.35 3.80 1.77
Grupo E + AP 20 1.56 7.67 0.73 2.34 4.15 1.57 0.34 3.39 0.00 1.01 4.53 0.73 0.51 1.54 0.96 0.41 1.62
Grupo E + AP 30 0.55 6.66 1.74 1.33 3.14 2.58 1.35 2.38 1.01 0.00 3.52 1.74 1.52 0.53 1.97 1.42 0.61
Grupo E + AP 50 2.96 3.14 5.26 2.18 0.38 6.10 4.86 1.14 4.53 3.52 0.00 5.26 5.04 2.98 5.49 4.94 2.91
Grupo P1 20 2.29 8.40 0.00 3.07 4.88 0.84 0.39 4.12 0.73 1.74 5.26 0.00 0.22 2.27 0.23 0.32 2.35
Grupo P1 30 2.07 8.18 0.22 2.85 4.66 1.06 0.17 3.89 0.51 1.52 5.04 0.22 0.00 2.05 0.45 0.10 2.13
Grupo P1 50 0.02 6.13 2.27 0.80 2.60 3.11 1.88 1.84 1.54 0.53 2.98 2.27 2.05 0.00 2.50 1.96 0.08
Grupo P2 20 2.52 8.63 0.23 3.30 5.11 0.61 0.62 4.35 0.96 1.97 5.49 0.23 0.45 2.50 0.00 0.55 2.58
Grupo P2 30 1.98 8.08 0.32 2.76 4.56 1.16 0.08 3.80 0.41 1.42 4.94 0.32 0.10 1.96 0.55 0.00 2.03
Grupo P2 50 0.06 6.05 2.35 0.72 2.53 3.19 1.96 1.77 1.62 0.61 2.91 2.35 2.13 0.08 2.58 2.03 0.00
Controle
Controle 20
Grupo E 20
Grupo E 30
Grupo E 50
Grupo E + PA 20
Grupo E + PA 30
Grupo E + PA 50
Grupo E + AP 20
Grupo E + AP 30
Grupo E + AP 50
Grupo P1 20
Grupo P1 30
Grupo P1 50
Grupo P2 20
Grupo P2 30
Grupo P2 50
Simd
0
2
4
6
8