РАО "ЕЭС РОССИИ"

Предприятие ЭНЕРГОНАДЗОР АООТ "НОВОСИБИРСКЭНЕРГО"

ДОГОВОР № 157

на отпуск и потребление электрической энергии

г.Новосибирск "06" апреля 1995 г.

Абонент 37-2770

Мы, нижеподписавшиеся:

АООТ "Новосибирскэнерго", именуемое в дальнейшем "Энергоснабжающая организация", в лице директора предприятия "Энергонадзор"

Кузичева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество

действующего на основании генеральной доверенности № 4 от "30" 03. 1993 г., выданной АООТ "Новосибирскэнерго", и Садоводческое товарищество "Березка-4" Новосибирской городской телефонной сети

именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице председателя Соколова Виктора Ивановича
должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании устава, зарегистрированного постановлением Администрации Первомайского района г. Новосибирска № 92 от 4.06.92г.

с другой стороны, заключили настоящий договор об отпуске "Энергоснабжающей организацией" и потреблении "Абонентом" электрической энергии.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Настоящий договор определяет условия отпуска и режимы потребления электрической энергии, взаимоотношения сторон в вопросах электроснабжения "Абонента" и их взаимную ответственность.

I.2. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться:

- Инструкцией о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию;
- Постановлениями Правительства Российской Федерации;
- Правилами пользования электрической и тепловой энергией;
- Постановлениями и решениями региональной и федеральной энергетических комиссий по вопросам, входящим в их компетенцию;
- другими нормативными актами, утвержденными в установленном порядке.

2. Количество и качество электрической энергии

2.I. "Энергоснабжающая организация" отпускает электроэнергию "Абоненту" в соответствии с определенными ежегодно объемами отпуска (~~Приложение I~~), исходя из наличия ресурсов энерго-

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

Российская Федерация г.Новосибирск Товарищество Садоводческое Березка-4

системы, заявки "Абонента", в пределах 60 квт мощности, разрешенной к использованию.
по ТУ № 4-14 от 20.04.93г. для садоводческого товарищества на острове Мамонта

Присоединенная мощность "Абонента" (Приложение № 1).

2.2. "Энергоснабжающая организация" задает "Абоненту" экономические значения потребления реактивной энергии (~~см Приложение 3~~). За потребление реактивной энергии, превышающей экономические значения взимается надбавки.

Фактические значения потребляемой реактивной энергии определяются по приборам учета (приложение 2). При отсутствии учетов их значения принимают равными в соответствии с п.I.5 "Правил применения скидок и надбавок..."

2.3. "Энергоснабжающая организация" и "Абонент" для обеспечения нормальной работы обязаны поддерживать на границе балансовой принадлежности эл.сети показатели качества электрической энергии.

2.4. Контроль ПКЭ на границе балансовой принадлежности каждая сторона производит самостоятельно, при необходимости, по требованию одной из сторон, проводятся совместные проверки.

2.5. Ответственность за невыполнение ПКЭ определяется действующими Правилами пользования эл.энергией и Инструкцией о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

3.I. "Энергоснабжающая организация" обязуется:

3.I.I. Отпускать электрическую энергию "Абоненту" и его субабонентам в объемах, установленных настоящим договором (Приложение I).

3.I.2. Уплачивать абоненту, в случаях перерывов электроснабжения по ее вине, штраф в размере десятикратной стоимости недоотпущенной электрической энергии.

Величина недоотпуска определяется двухсторонним актом, составленным в течение месяца.

Выплатой штрафа за недоотпуск электрической энергии ограничивается ответственность "Энергоснабжающей организации".

"Энергоснабжающая организация" не несет материальной ответственности перед "Абонентом"за недоотпуск электрической энергии, вызванный по вине самого "Абонента", в.т.ч. при невыполнении им соответствующего предписания инспектора Энергонадзора в указанный в акте срок, а также не несет экономической имущественной ответственности за последствия ограничения и прекращения подачи электрической энергии "Абоненту" и его субабонентам при неоплате им задолженности.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЕЗКА-4»

3.1.3. Осуществлять замену и проверку расчетных приборов учета в установленные ГОСТом сроки, а также по заявкам "Абонента".

3.1.4. Сообщать об изменении тарифов (см. п.6.1 настоящего договора).

3.2. "Энергоснабжающая организация" имеет право:

3.2.1. Прекращать отпуск эл.энергии полностью или частично в следующих случаях:

- за неуплату предъявляемых в банк платежных документов в установленные сроки;

- за присоединение токоприемников помимо счетчиков или нарушение схем учета электроэнергии;

- за самовольное присоединение токоприемников к сети "Энергоснабжающей организации" или увеличение мощности сверх значений, обусловленных договором;

- за неудовлетворительное состояние электроустановок "Абонента", угрожающее аварией, пожаром и создающее угрозу жизни обслуживающему персоналу и населению;

- за недопуск должностного лица "Энергоснабжающей организации" к электроустановкам "Абонента" или к приборам учета;

- в случае недопуска инспектора Энергонадзора для ограничения потребления энергии при задержке платежей и невыполнении его требований по ограничению "Абонента" отключать с центра питания в течение 3-х суток после предупреждения актом инспектора и снижать договорные величины эл.потребления до аварийной брони;

- за расход эл.энергии сверх суточной договорной величины электропотребления или нарушение установленного режима электропотребления.

- за пользование электроэнергией без согласованной величины электропотребления;

- за самовольное включение субабонентов и подключение эл.нагревательных установок и использование их в часы максимума нагрузки энергосистемы.

3.2.2. При возникновении аварийных режимов проводить ограничение отпуска эл.энергии и мощности в объемах, определенных графиками ограничений, а также производить отключение "Абонента" полностью или частично с питающих центров энергосистемы в соответствии с графиками отключения потребителей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "АБОНЕНТА"

4.1. "Абонент" имеет право:

4.1.1. По согласованию с "Энергоснабжающей организацией" производить изменение договорной величины эл.потребления каждый месяц при подаче заявки за месяц до начала месяца намечаемого изменения.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4" Федерация г.Новосибирск

4.I.2. Взыскивать в безакцептном порядке штраф за недоотпуск электроэнергии согласно двухстороннему акту, утвержденному "Энергоснабжающей организацией" и "Абонентом".

4.I.3. Требовать проверки и замены приборов учета при обнаружении их неисправности.

4.2. "Абонент" обязуется:

4.2.I. Оплачивать платежи по настоящему договору безакцептно за расчетный период и принимать к расчету тарифы утвержденные региональной энергетической комиссией.

4.2.2. Вести учет потребляемой энергии в журнале установленной формы.

4.2.3. Сообщать в "Энергоснабжающую организацию" о всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов учета электрической энергии.

4.2.4. Ежемесячно представлять "Энергоснабжающей организации" отчет о расходе эл.энергии по установленной макетированной форме письменно с 25- 28 числа ~~[illegible]~~ и расшифровку расхода эл.энергии по субабонентам до 4 числа послеотчетного периода.

Представлять заявку электропотребления на очередной год с месячной разбивкой не позднее I5 мая текущего года.

4.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток работников "Энергоснабжающей организации" к действующим электроустановкам и приборам коммерческого учета.

4.2.6. Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, воздушных и кабельных линий электропередачи, приборов учета электроэнергии и других электроустановок, принадлежащих "Энергоснабжающей организации".

4.2.7. Сообщать в течение I0 дней в "Энергоснабжающую организацию" об изменениях банковских реквизитов, наименования "Абонента", ведомственной принадлежности и выезде и др.

4.2.8. Выполнять требования "Положения о взаимоотношениях оперативного персонала сетевых предприятий энергосистемы "Новосибирскэнерго" с оперативным персоналом "Абонентов".

4.2.9 . В осенне-зимний период (с I октября по I апреля включительно) отключать в часы максимума энергосистемы разрешенные к использованию электронагреватели.

4.2.I0. Не подключать самовольно, без осмотра инспектора электроустановки, в.т.ч. электронагреватели.

4.2.II. Предоставлять транспорт инспектору во время обследования эл.установок, проверки знаний персонала и т.д.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ СН
«БЕРЁЗКА-4»

Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-4» Российская Федерация г. Новосибирск

5. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

5.1. Учет отпущенной и потребленной электрической энергии осуществляется приборами учета, перечисленными в Приложении 1.

5.2. При установке расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности электросети количество учтенной ими электроэнергии корректируется на величину потерь эл.энергии в сети от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности электросети (Приложение 1)

6. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

6.1. Тарифы на отпускаемую "Абоненту" электрическую энергию устанавливаются согласно "Положению о государственном регулировании тарифов", "Инструкции о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию", по решениям региональной или федеральной энергетических комиссий, вводится в сроки, оговоренные указанными решениями.

Тарифы доводятся до сведения "Абонента" путем сообщения в газете "Советская Сибирь" и банковскими платежными документами.

6.2. Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления.

7. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

7.1. Плата за всю эл.энергию производится в сроки:

расчетный период: месяц- по фактическому потреблению;

промежуточные расчеты:

- 1 числа и 15 числа ежемесячно в объеме договорной величины текущего месяца по действующим тарифам;

- окончательный расчет по фактическому потреблению электрической энергии производится до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Расчеты по реактивной энергии производятся в окончательном расчете.

Оплата производится "Абонентом" не позднее трех дней со срока, установленного договором.

При неоплате электрической и тепловой энергии по истечении трех дней со срока, установленного договором, "Абонент" предупреждается, что в случае неуплаты задолженности в последующие семь дней будет произведено ограничение отпуска электроэнергии и одновременно вводится пеня в размере 0,5% суммы платежа за каждый просроченный день.

При задержке платежей в течение десяти дней будет введено ограничение потребления электроэнергии до уровня аварийной брони.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-4» Российская Федерация г. Новосибирск

При неуплате "Абонентом" задолженности в течение следующих 5 дней со дня введения ограничения потребления электрической энергии "Энергоснабжающая организация" прекращает подачу эл.энергии "Абоненту".

Подача электрической энергии возобновляется после уплаты задолженности с учетом пени и возмещения затрат "Энергоснабжающей организации", исходя из калькуляции на затраты.

7.2. Расчеты за потребляемую электрическую энергию могут производится рублями, а также с использованием векселей и Казначейских Обязательств министерства финансов РФ по соглашению сторон.

После зачисления Казначейского Обязательства на счет депо "Энергоснабжающей организации" в уполномоченном депозитории обязательства "Абонента" по оплате электрической энергии по настоящему договору считаются выполненными.

7.3. При наличии взаимной задолженности "Абонента" и "Энергоснабжающей организации" по согласованию между ними могут проводиться взаимные зачеты задолженности, оформленные двухсторонним актом.

7.4. В случае превышения за расчетный период потребления электрической энергии сверх количества по настоящему договору более чем на 2% "Абонент" оплачивает потребленную сверх договорного количества по 10-кратной стоимости, рассчитанного по среднеотпускному тарифу.

7.5. В случае потребления эл.энергии в размере менее, чем на 2% установленной квартальной договорной величины "Абонент" возмещает "Энергоснабжающей организации" расходы по обеспечению технической готовности за каждый кВтч невостребованной эл.энергии по тарифу, определенному как разность между среднеотпускным тарифом по энергосистеме по форме № 46- ЭС и топливной составляющей.

7.6. В случае занижения "Абонентом" показаний расчетных эл. счетчиков расчет производится по мощности без последующего перерасчета.

7.7. При непредставлении "Абонентом" показаний электросчетчиков расчет производится по присоединенной мощности и часам работы "Абонента" без последующего перерасчета с учетом пункта 7.4.

7.8. За самовольное подключение электроустановок к сети "Энергоснабжающей организации", использования электронагревателей в часы максимума нагрузки энергосистемы, подключения субабонентов без оформления в Энергонадзоре, "Абонент" уплачивает 10-кратную стоимость электрической энергии, потребленной такими установками.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.I. Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности эл.сетей, приложенным к настоящему договору. Приложение 2.

Акт составляется "Абонентом" с предприятиями электросетей или ТЭЦ.

8.2. Для проведения ремонтов в электросети "Энергоснабжающей организации" - "Абонент" будет отключен (ограничен) согласно графику горэлектросети

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.I. Настоящий договор состоит из основного текста и приложений к нему № I - 2 на 2 листах.

9.2. Договор заключается на срок по 3I декабря I995 г., вступает в силу со дня его подписания и считается автоматически пролленным на следующий договорный срок, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон до окончания срока его действия при обращении одной из сторон с заявлением за один месяц до срока намечаемого расторжения.

9.3. Изменения отдельных положений договора, включая приложения, оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами, либо путем обмена письмами, телетайпограммами и.т.п.

Сторона, получившая предложения об изменении договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 20 дней после получения предложения. В случае не получения ответа в указанные сроки, изменения договора считается принятым.

9.4. Все споры по данному договору, в.т.ч. возникающие при заключении, изменении и расторжении договора, рассматриваются руководителями сторон, а при недостижении сторонами соглашения передаются для разрешения в Арбитражном суде.

9.5. Споры сторон по величинам поставки электрической энергии и мощности, по техническим вопросам, компенсации реактивной мощности, качеству эл.энергии, учету правильности применения скидок и надбавок к тарифам разрешаются региональными управлениями Госэнергонадзора, Востокэнергонадзор (г.Кемерово).

9.6. Со дня подписания этого договора ранее действующий договор утрачивает свою силу.

9.7. "Абонент" обязан в I0-дневный срок возвратить "Энергоснабжающей организации" оформленный договор.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

Российская Федерация г.Новосибирск Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4"

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА:

10.1. "Энергоснабжающей организации" г.Новосибирск,93, ул.Свердлова,7, АООТ "Новосибирскэнерго".
г.Новосибирск,5, ул.Некрасова,54, предприятие "Энергонадзор"
Телетайп 1662 УЧЕТ Телефакс 91-11-95
Расчетный счет 00722021 5 в АКБ "Алмазар" МФО 000874
кор.счет 800761574 ГКЦ НБ МФО 224024.

10.2. "Абонента" г. Новосибирск, 93, ул. Октябрьская 17
Садоводческое товарищество "Березка-4" НГПС
Телефон: 23-28-82 79-78-25 Телефакс _____
Расчетный счет чз сбербанка _____
МФО _____

Данный договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у "Энергоснабжающей организации", а другой у "Абонента".

Подписи:

"Энергоснабжающая организация".

М.П. "Энергоснабжающей организации"

М.П. "Абонента"

ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»
КОПИЯ ВЕРНА
ДОВЕРЕННОСТЬ № 12-Д
ОТ 16.02.2012 Г.
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДО ЭПОВА Л.С.

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.НОВОСИБИРСК Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4"

Приложение 7
к договору № 157
от 06 апреля 1995 г.

Учет отпущенной и потребленной электрической энергии "Абонента" осуществляется приборами учета установленными:
на стороне 0,4 кВ тр-ра 100 кВа ТП-3267, Абонента
счетчик СА4У-И672М; N772095; Т/Т 100/5; ном. 6576
присоединенная мощность - 60 кВт

Потери эл.энергии в трансформаторах 100 кВа 1,9 кВт
составляют 5,1 % от расхода эл.энергии по указанным трансформаторам, входят в полезный отпуск эл.энергии "Абонента" и оплачиваются по тарифу 31,50 руб за I кВтч пропорционально потреблению

При установке расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности электросети количество учтенной ими электроэнергии увеличивается на величину потерь электроэнергии в сети от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности электросети на: _____ по тарифу _____ за I кВтч

Расчеты за эл.энергию производятся по тарифу
- за I кВтч 31,50 руб.

Электрическая энергия, расходуемая другими потребителями непроизводственного характера, оплачивается "Абонентом" по одноставочным тарифам соответствующих групп потребителей:

Подписи сторон:
"Энергоснабжающая организация"

М.П. "Энергоснабжающей организации" М.П. "Абонента"

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
«БЕРЕЗКА-4»

Открытое акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», 630099, г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, тел.: 8 (383) 229-89-89, факс: 8 (383) 229-86-99, ОГРН: 1065407151127, ИНН: 5407025576, www.новосибирскэнергосбыт.рф, www.nskes.ru, e-mail: info@nskes.ru

010916 № 20-6501
На № б/н от 18.08.2016 г.
№ вх. 23937 от 18.08.2016 г.

Председателю
СНТ "Березка-4"
В.И.Кабанову

Абонент № 372770

ул. Невельского, д.55, кв.134, г. Новосибирск, Новосибирская обл., Россия, 630121

О внесении изменений в договор

Настоящим сообщаем, что на основании Вашего обращения с **01.08.2016 г.** в договор **№157 от 06.04.1995 г.** внесено изменение в части режима работы объекта электроснабжения: *садовое общество* по адресу: *пос. матвеевка, г.Новосибирск, Новосибирская обл., Россия,* – 30 дней, 24 часа в сутки.

Данный режим работы будет применяться при определении объема приобретаемой электрической энергии расчетным способом в случаях, предусмотренных договором энергоснабжения **№157 от 06.04.1995 г.** и действующим законодательством (например, при выходе прибора учета из строя и т.д.).

Обращаем Ваше внимание, что при необходимости Вы можете увеличить максимальную (разрешенную) мощность объекта электроснабжения: *садовое общество* по адресу: *пос. матвеевка, г.Новосибирск, Новосибирская обл., Россия,* оформив соответствующее технологическое присоединение посредством самостоятельного обращения в сетевую организацию для увеличения мощности, либо обратиться за услугой по такому оформлению в многофункциональный офис ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по телефону +7(383)22-99-777 или заказать данную услугу на сайте Гарантирующего поставщика в сети Интернет (www.новосибирскэнергосбыт.рф).

Зам. начальника договорного отдела **Ю.Е. Фоменко**

Д.П.Волкова,
тел. 229-86-44

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» оказывает услуги:

получение технических условий и подготовка документов для договоров электро- и теплоснабжения

проектные, электромонтажные работы, проведение измерений и испытаний

продажа и установка электросчетчиков, установка приборов учета тепла и воды

продажа товаров и оборудования для энергоснабжения

(383) 22-99-777

www.новосибирскэнергосбыт.рф

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4" г.Новосибирск

АБОНЕНТ № 372770

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
от 10.12.2012г.
к договору № 157 от 06.04.1995г.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик, в лице заместителя начальника договорного отдела Эповой Л.С., действующей на основании доверенности № 12-2 от 10.02.2012г., с одной стороны, и **Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4"**, именуемое в дальнейшем Абонент, в лице председателя Бабанова В.Ч.

действующего на основании

с другой стороны, договорились о внесении следующих изменений в договор № **157** от **06.04.1995**г. (далее договор):

1. Изменить срок восстановления измерительных комплексов, изложив условие договора о восстановлении их работоспособности в следующей редакции:

«Осуществлять восстановление работоспособности измерительных комплексов и/или их замену в случае неисправности, выхода из строя или утраты, истечения срока эксплуатации, поверки, Абонент обязан в течение не более **2-х месяцев**».

2. Дополнить договор следующим правом Абонента:

«Взыскивать с Гарантирующего Поставщика в соответствии с действующим законодательством реальный ущерб, который возник по его вине, в случаях перерывов энергоснабжения сверх сроков, определенных категорией надежности энергоснабжения, за исключением случаев, когда перерывы в энергоснабжении были введены в соответствии с условиями договора или действующего законодательства; нарушения порядка полного и/или частичного ограничения режима потребления электрической энергии; при подаче энергии пониженного качества с отклонением от установленных параметров сверх допустимых пределов».

3. Дополнить договор следующим правом Гарантирующего Поставщика:

«Вносить изменения в настоящий договор в части банковских реквизитов Гарантирующего Поставщика путем письменного уведомления об их изменении Абонента».

4. Дополнить договор следующим порядком взаимодействия сторон по договору:

«Гарантирующий Поставщик ежемесячно не позднее 3-х рабочих дней после публикации на своем официальном сайте информации о величинах предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) доводит до Абонента акт приема-передачи (далее - акт) путем его размещения в системе “Сервис” (service.nskes.ru). Акт считается согласованным Абонентом в полном объеме в случае отсутствия со стороны Абонента письменных возражений, полученных Гарантирующим Поставщиком в течение 10-ти рабочих дней с момента доведения до Абонента акта вышеуказанным способом. Акт на бумажном носителе может быть подписан сторонами при необходимости по инициативе одной из Сторон».

5. Принять порядок начисления пени по договору в следующей редакции:

«При неисполнении или ненадлежащем исполнении Абонентом обязательств по оплате электрической энергии в установленные сроки, вводится пеня в размере 0,05 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент возникновения просрочки, за каждый просроченный день».

6. Все прочие условия договора, не измененные настоящим дополнительным соглашением, действуют с учетом ранее внесенных изменений и дополнений.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с 1-го числа месяца, в котором данное дополнительное соглашение подписано Абонентом и возвращено Гарантирующему поставщику. Датой возврата считается дата входящей регистрации у Гарантирующего поставщика.

Гарантирующий поставщик

_____ Л.С. Эпова
м.п. (доверенность № 12-2 от 10.02.2012г.)

Абонент

_____
м.п.

Чибизова Е. О. 229-86-49
111683

КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТСН
«БЕРЁЗКА-4»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
от 12.11.2020 г.
к договору № 157 от 06.04.1995 г.

г. Новосибирск **АБОНЕНТ№Н372770**

Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт" (сокращённое наименование - АО "Новосибирскэнергосбыт"), именуемое в дальнейшем **Гарантирующий Поставщик**, в лице руководителя группы договорного отдела Новосибирского отделения Бадера Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № ЭП-157 от 27.04.2020 г., и **Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4"** (сокращенное наименование **СНТ "Березка-4"**), именуемое в дальнейшем **АБОНЕНТ,** в лице председателя Бучельникова Романа Николаевича ,
действующего на основании Устава ,
с другой стороны, именуемые вместе **СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ**, заключили настоящее соглашение к договору **№ 157 от 06.04.1995 г.** (далее по тексту – «договор») о нижеследующем:

1. Внести изменение в части наименования и увеличить максимальную мощность энергопринимающих устройств объекта:

- «Дачные дома», расположенный по адресу: пос. Матвеевка, г.Новосибирск, Новосибирская обл., Россия, с 60,0 до 140,0 кВт.

2. Все прочие условия договора, не измененные настоящим дополнительным соглашением, действуют с учетом ранее внесенных изменений и дополнений.

3. Условия настоящего дополнительного соглашения вступают в действие с даты подписания сетевой организацией и Абонентом акта о технологическом присоединении в отношении соответствующего энергопринимающего устройства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента подписания и возврата экземпляра Гарантирующему поставщику. Датой возврата считается дата входящей регистрации у Гарантирующего поставщика.

«Гарантирующий поставщик»

_____ А.В. Бадер
(доверенность №ЭП-157 от 27.04.2020 г.)
М.П.

АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ"
Подписано цифровой подписью: АО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ"
Дата: 2020.11.12 11:41:22 +07'00'

Исполнитель: _____/И.И.Калиниченко/

«Абонент»

_____ Р.Н. Бучельников
М.П.

Садоводческое некоммерческое товарищество г.Новосибирск Российская Федерация "Березка-4"

5

Новосибирскэнергосбыт

Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32,
сайт: новосибирскэнергосбыт.рф, единый многоканальный номер: 8 (383) 273-98-98,
ОГРН: 1065407151127, ИНН: 5407025576

№ 41982 от 09.12.2021г.
На №_____ от _____
На вх. NES01250842 от 25.11.2021г.

Руководителю
СНТ "Березка-4"
Абонент № Н372770

ул.Восход, д.26/1, кв.108, г.Новосибирск, Новосибирская обл., Россия, 630102

О внесении изменений в договор

В ответ на Ваше обращение, в связи с предоставлением актуализированного Акта об осуществлении технологического присоединения №183624/5337460 от 03.09.2021г. предлагаем внести изменения в договор №157 от 06.04.1995г. в части увеличения максимальной (разрешенной) мощности объектов СНТ "Березка-4" до 140,0 кВт.

Для этого направляем Вам два экземпляра проекта дополнительного соглашения к договору №157 от 06.04.1995г.г. Просим Вас подписать, скрепить печатью и в 10-дневный срок вернуть один экземпляр надлежаще оформленного документа в договорный отдел АО «Новосибирскэнергосбыт» (630099, г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32).

Обращаем Ваше внимание, что в случае невозврата Вами надлежаще оформленного экземпляра документов, расчет за потребленную электрическую энергию вышеуказанным объектом энергоснабжения будет производиться с 01.12.2021г. с учетом информации, указанной в акте о технологическом присоединении №183624/5337460 от 03.09.2021г.

Приложение:

1. *Проект дополнительного соглашения от 09.12.2021г. к договору №157 от 06.04.1995г.г. с приложением – в 2экз.*

Руководитель группы договорного отдела **О.А. Эстраих**

Елена Александровна Тимакова

Получение и реализация технических условий, заключение договоров технологического присоединения
Создание автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)
Проектные, электромонтажные, пусконаладочные работы Проведение измерений и испытаний
Энергоаудит, тепловизионные обследования Установка устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ)
Установка электросчетчиков, приборов учета тепла, воды
Продажа товаров для электро-, тепло-, водоснабжения
интернет-магазин: новосибирскэнергосбыт.рф

Абонент Н372770

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
от 09.12. 2021г.
к договору №157 от 06.04.1995г.г.

АО «Новосибирскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем **ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК**, в лице руководителя группы договорного отдела Эстраих Ольги Анатольевны, действующего на основании доверенности №12-37 от 08.09.2020г., и **СНТ "Березка-4"** в лице _____ ,
(Должность, Ф.И.О. руководителя заполняется Абонентом)
действующего на основании _____,
с другой стороны, именуемые вместе **СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ,** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №157 от 06.04.1995г.г. (далее - договор) о нижеследующем:

1. Увеличить максимальную (разрешенную) мощность объектов СНТ "Березка-4" до 140,0 кВт.

2. Изложить Приложение №2 «Объекты, учет электрической энергии (мощности), потери» на 1 стр. к договору в редакции *Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.*

3. Заменить Приложение №1 к договору Актом об осуществлении технологического присоединения №183624/5337460 от 03.09.2021г. на 3 стр., в отношении в редакции *Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению*.

4. Все прочие условия договора, не измененные настоящим дополнительным соглашением, действуют с учетом ранее внесенных изменений и дополнений.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с 01.12.2021г. Датой возврата считается дата входящей регистрации у Гарантирующего Поставщика.

Гарантирующий поставщик

_____ /О.А. Эстраих/
(доверенность №12-37 от 08.09.2020 г.)

Абонент

_____

Елена Александровна Тимакова

Новосибирскэнергосбыт

Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32,
сайт: новосибирскэнергосбыт.рф, единый многоканальный номер: 8 (383) 273-98-98,
ОГРН: 1065407151127, ИНН: 5407025576

11.07.2024г. № 23683/2024
№NES03408758 от 01.07.2024г.

Руководителю СНТ "Летняя березка"
Абонент №Н372770

630059, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, тер. СНТ Летняя березка, д. 15

О внесении изменений в договор

Настоящим сообщаем, что на основании Вашего обращения внесены изменения в договор энергоснабжения № 157 от 06.04.1995г. в части смены наименования стороны по вышеуказанному договору с Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4" на Садоводческое некоммерческое товарищество "Летняя березка".

Руководитель
Управления по договорной работе **Ю.Е. Фоменко**

Исп. Ирина Сергеевна Курникова

Новосибирскэнергосбыт

Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32,
сайт: новосибирскэнергосбыт.рф, единый многоканальный номер: 8 (383) 273-98-98,
ОГРН: 1065407151127, ИНН: 5407025576

11.07.2024г. № 23683/2024
№NES03408758 от 01.07.2024г.

Руководителю СНТ "Летняя березка"
Абонент №Н372770

630059, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, тер. СНТ Летняя березка, д. 15

О внесении изменений в договор

Настоящим сообщаем, что на основании Вашего обращения внесены изменения в договор энергоснабжения № 157 от 06.04.1995г. в части смены наименования стороны по вышеуказанному договору с Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4" на Садоводческое некоммерческое товарищество "Летняя березка".

Руководитель
Управления по договорной работе **Ю.Е. Фоменко**

Исп. Ирина Сергеевна Курникова

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А, тел. (383) 289-45-60, факс (383) 289-39-59, e-mail: info@eseti.ru
Получатель АО «РЭС» р/счет 40702810703290002638 в Филиале "Газпромбанк" (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»
к/счет 30101810400000000783 в Сибирском ГУ Банка России, ИНН 5406291470, КПП 775050001, БИК 045004783

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по одному источнику электроснабжения (третья категория надежности электроснабжения от электрических сетей сетевой организации))

№ 53-04-16/183624 18.11.2020

Акционерное общество «Региональные электрические сети»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Садовое некоммерческое товарищество «Березка-4»
(полное наименование заявителя - юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: дачные дома.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: дачные дома по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Матвеевка, Садовое Некоммерческое Товарищество «Березка-4» (кадастровые номера земельных участков: 54:35:081875:626, 54:35:081875:988, 54:35:081875:989, 54:35:081875:1033, 54:35:081875:1034, 54:35:081875:1035, 54:35:081875:1036, 54:35:081875:1038, 54:35:081875:1040, 54:35:081875:1041, 54:35:081875:1042, 54:35:081875:1044, 54:35:081875:1045, 54:35:081875:1046, 54:35:081875:1066, 54:35:081875:1067, 54:35:081875:1068, 54:35:081875:1069, 54:35:081875:1075, 54:35:081875:1076, 54:35:081875:1080, 54:35:081875:1081, 54:35:081875:1101, 54:35:081875:1103, 54:35:081875:1104, 54:35:081875:1105, 54:35:081875:1108, 54:35:081875:1110, 54:35:081875:1111, 54:35:081875:1343, 54:35:081875:1344, 54:35:081875:1345, 54:35:081875:1346, 54:35:081875:1348, 54:35:081875:1350, 54:35:081875:1351, 54:35:081875:1352, 54:35:081875:1353, 54:35:081875:1354, 54:35:081875:1356, 54:35:081875:1357, 54:35:081875:1359, 54:35:081875:1360, 54:35:081875:1361, 54:35:081875:1362, 54:35:081875:2264, 54:35:081875:2280, 54:35:081875:2583).
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 140 кВт, в том числе:

– 60 кВт – существующая мощность, оформленная договором электроснабжения между СНТ «Березка-4» и АО «Новосибирскэнергосбыт» №157 от 06.04.1995 для садового общества по адресу: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пос. Матвеевка;
– 80 кВт – дополнительная мощность.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020.

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность в точке присоединения: существующая ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-5802 (яч. 9) – максимальная мощность 140 кВт (в т.ч. 60 кВт – существующая мощность).

8. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ ТП-3267 (РП-5802 (яч. 9), ПС 110 кВ Инская, фидер 10-177).

9. Резервный источник питания: отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Установка одного трехфазного прибора учёта электрической энергии (мощности) прямого включения на уровне напряжения 10 кВ. Класс точности устанавливаемого прибора учёта 0,5S и выше по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии. Прибор учета подлежит установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики.

10.2. Установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности в пределах 140 кВт. В качестве таких устройств, возможно использование приборов учёта электрической энергии, обладающих функцией контроля величины максимальной мощности.

10.3. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Электроснабжение энергопринимающих устройств с использованием существующей сети 10/0,4 кВ. Необходимость реконструкции существующей сети 10/0,4 кВ (ТП-3267, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ) с учетом подключения дополнительной нагрузки определить проектом.

11.2. Обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания существующих и вновь устанавливаемых защитных аппаратов.

11.3. Заявитель вправе в инициативном порядке представить в Первомайский РЭС филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» (ул. Марата, д. 4) разработанную Заявителем проектную документацию на подтверждение соответствия проектной документации техническим условиям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01 9d d0 52 00 f2 ab ac a1 4f a9 4a 01 01 69 1a a2
Владелец: Кожухов Сергей Геннадьевич
Действителен с 08.07.2020 по 08.07.2021

(подпись)

Заместитель главного инженера филиала
«Новосибирские городские электрические сети»
С. Г. Кожухов
по доверенности № 109/20/2 от 21.02.2020
18.11.2020

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПРИОБСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

630099 г. Новосибирск, ул. Серебренникова, дом 2,
тел.: (383) 289-33-99, факс: (383) 289-33-22,
e-mail: SecretarPES@seven.ru
р/счет 40[illegible] в Филиале Территориальный (Западно-Сибирский) Западно-Сибирском ГУ Банка России,
к/счет 30101810500000000763 в Сибирском ГУ Банка России,
ИНН 5406291473, КПП 775050001

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ
03.12.21г

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

№183624/5337460 от «03» сентября 2021г.

Настоящий акт составлен *Акционерным обществом «Региональные электрические сети»*
(полное наименование сетевой организации)
именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице главного инженера филиала «Приобские электрические сети» Василенко Александра Валерьевича
(ф.и.о. лица – представителя сетевой организации)
действующего на основании доверенности №398/19 от 10.06.2019
(устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и *Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-4»*, ОГРН 1035403650765
(полное наименование заявителя – юридического лица, ф.и.о. заявителя – физического лица)
именуемым(ой) в дальнейшем заявителем, в лице председателя Кабановой Инны Николаевны
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)
действующего(ей) на основании Устава
(устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.11.2020 №183624/5337460 в полном объеме на сумму **26 400 руб. 00 коп.** (двадцать шесть тысяч четыреста рублей ноль копеек), в том числе НДС 20% - **4 400 руб. 00 коп.** (четыре тысячи четыреста рублей ноль копеек).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 18.11.2020 №53-04-16/183624.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства, объекты микрогенерации) сторон: дачные дома по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, п. Матвеевка, Садовое Некоммерческое Товарищество «Березка-4» (кадастровые номера земельных участков 54:35:081875:626, 54:35:081875:988, 54:35:081875:989, 54:35:081875:1033, 54:35:081875:1034, 54:35:081875:1035, 54:35:081875:1036, 54:35:081875:1038, 54:35:081875:1040, 54:35:081875:1041, 54:35:081875:1042, 54:35:081875:1044, 54:35:081875:1045, 54:35:081875:1046, 54:35:081875:1066, 54:35:081875:1067, 54:35:081875:1068, 54:35:081875:1069, 54:35:081875:1075, 54:35:081875:1076, 54:35:081875:1080, 54:35:081875:1081, 54:35:081875:1101, 54:35:081875:1103, 54:35:081875:1104, 54:35:081875:1105, 54:35:081875:1108, 54:35:081875:1110, 54:35:081875:1111, 54:35:081875:1343, 54:35:081875:1344, 54:35:081875:1345, 54:35:081875:1346, 54:35:081875:1348, 54:35:081875:1350, 54:35:081875:1351, 54:35:081875:1352, 54:35:081875:1353, 54:35:081875:1354, 54:35:081875:1356, 54:35:081875:1357, 54:35:081875:1359, 54:35:081875:1360, 54:35:081875:1361, 54:35:081875:1362, 54:35:081875:2264, 54:35:081875:2280, 54:35:081875:2583).

Акт о выполнении технических условий Заявителем от 03.09.2021 №54-ПРЭС-5337460.

Акт о выполнении технических условий Сетевой организацией от 03.09.2021 №183624/5337460.

Дата фактического присоединения 03.09.2021.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 140 кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 80 кВт;

[illegible] ТРАИХ О.А.
ДОВЕРЕННОСТЬ
№12-37 ОТ 08.09.20Г.

АБОНЕНТ

максимальная мощность 60,0 кВт (существующая мощность, оформленная договором электроснабжения между СНТ «Березка-4» и АО «Новосибирскэнергосбыт» №157 от 06.04.1995 для садового общества по адресу: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пос. Матвеевка);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов **250** кВА.

максимальная мощность объектов микрогенерации (всего) ---кВт.

Категория надежности электроснабжения: 3.

2. Перечень точек присоединения:

№	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Максимальная мощность объектов микрогенерации (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ПС 110 кВ Инская, ЛЭП-10 кВ Ф-10-177, РП-5802, яч.9, далее ЛЭП-10 кВ иных владельцев объектов электросетевого хозяйства	Опора №65 с установленным Сетевой организацией прибором учета прямого включения 10 кВ	10	140	---	250	0,4
в том числе опосредованно присоединенные							
1	ПС 110 кВ Инская, ЛЭП-10 кВ Ф-10-177, РП-5802, яч.9, далее ЛЭП-10 кВ иных владельцев объектов электросетевого хозяйства	Опора №65 с установленным Сетевой организацией прибором учета прямого включения 10 кВ	10	140	---	250	0,4

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
Между Сетевой организацией и иным владельцем объектов электросетевого хозяйства 1: на болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-10 кВ в РП-5802 РУ-10 кВ яч.9 Между иным владельцем объектов электросетевого хозяйства 3 и Заявителем: на контактах присоединения отпаечной ЛЭП-10 кВ Заявителя в сторону ТП-3267 к ЛЭП-10 кВ от яч.9 РП-5802 (на опоре №65)	Между Сетевой организацией и иным владельцем объектов электросетевого хозяйства 1: на болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-10 кВ в РП-5802 РУ-10 кВ яч.9 Между иным владельцем объектов электросетевого хозяйства 3 и Заявителем: на контактах присоединения отпаечной ЛЭП-10 кВ Заявителя в сторону ТП-3267 к ЛЭП-10 кВ от яч.9 РП-5802 (на опоре №65)

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) находятся следующие технологически

электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ПС 110 кВ Инская, ЛЭП-10 кВ Ф-10-177, РП-5802, яч.9 – для опосредованного присоединения РИМ 384.02 №УР-1 на опоре №65 отпаечной ЛЭП-10 кВ заявителя	От точки присоединения №1 до РУ-10 кВ вновь реконструируемой ТП-3267 (250 кВА) Заявителя: существующая ВЛ-10 кВ АС-50 протяженностью 6 м, вновь проложенная КЛ-10 кВ ААБ2л-10-3×70 20 м; реконструируемая ТП-3267 (250 кВА) Заявителя (взамен существующей); существующая сеть 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3267 до энергопринимающих устройств дачных домов

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
ПС 110 кВ Инская, ЛЭП-10 кВ Ф-10-177, РП-5802, яч.9 – для опосредованного присоединения РИМ 384.02 №УР-1 на опоре №65 отпаечной ЛЭП-10 кВ заявителя	От точки присоединения №1 до РУ-10 кВ вновь реконструируемой ТП-3267 (250 кВА) Заявителя: существующая ВЛ-10 кВ АС-50 протяженностью 6 м, вновь проложенная КЛ-10 кВ ААБ2л-10-3×70 20 м; реконструируемая ТП-3267 (250 кВА) Заявителя (взамен существующей); существующая сеть 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3267 до энергопринимающих устройств дачных домов

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте(ах) допуска прибора(ов) учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

ВМГ-10-630 в яч. 9 РП-5802

ВНАл-10/630, ПКТ 102-10-31,5 (в РУ-10 кВ ТП-3267)

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

Отсутствует

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:


Расчет потерь электрической энергии в Приложении к настоящему Акту.

Показания прибора учета: _A+0

~~Срок окончания временного присоединения~~

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

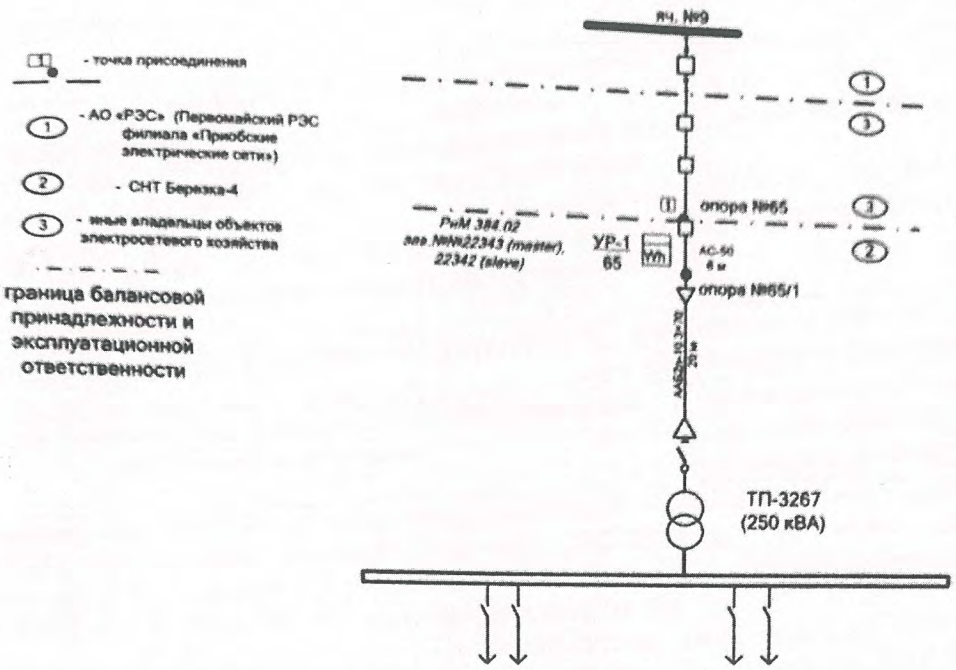

Прочее: Место установки прибора(ов) учета: РИМ 384.02 №УР-1 на опоре №65 отпаечной ЛЭП-10 кВ заявителя (в собственности Сетевой организации)

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов микрогенерации) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон:

Сетевая организация:
АО «РЭС»
Главный инженер филиала
«Приобские электрические сети»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0182B26E007DACA58B4222AF887ED9EF24
Владелец: Василенко Александр Валерьевич
Действителен: с 24.11.2020 до 24.11.2021

/А.В. Василенко/

мп (подпись) (ф.и.о.)

По доверенности №398/19 от 10.06.2019

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПРИОБСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

630059, г. Новосибирск, ул. Одоевского, дом 2,
тел. (383) 289-33-59, факс (383) 289-33-22,
e-mail: SecretarPES@eseti.ru
р/счет 40702810703290002638 в Филиале "Газпромбанк"
(Акционерное общество) «Западно-Сибирский»
к/счет 30101810400000000783 в Сибирском ГУ Банка России,
ИНН 5406291470, КПП 775050001, БИК 045004783

А К Т
о выполнении технических условий Сетевой организацией

№ **183624/5337460** от «03» сенятбря 2021г.

Акционерное общество «Региональные электрические сети», именуемое
(полное наименование сетевой организации)
в дальнейшем *«Сетевая организация»*,
(сокращенное наименование сетевой организации)
в лице главного инженера филиала «Приобские электрические сети» Василенко Александра Валерьевича, действующего на основании
(ф.и.о. лица – представителя сетевой организации)
доверенности №398/19 от 10.06.2019, с одной стороны, и
(устава, доверенности, иных документов)
Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-4», ОГРН 1035403650765
(полное наименование заявителя – юридического лица, ф.и.о. заявителя – физического лица)
именуемое в дальнейшем *«Заявитель»*,
(сокращенное наименование заявителя)
в лице председателя Кабановой Инны Николаевны,
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)
действующего(ей) на основании *Устава*, с другой стороны,
(устава, доверенности, иных документов)
в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 18.11.2020 №53-04-16/183624 к договору о технологическом присоединении от 24.11.2020 №183624/5337460 для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств: *дачные дома по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, п. Матвеевка, Садовое Некоммерческое Товарищество «Березка-4» (кадастровые номера земельных участков 54:35:081875:626, 54:35:081875:988, 54:35:081875:989, 54:35:081875:1033, 54:35:081875:1034, 54:35:081875:1035, 54:35:081875:1036, 54:35:081875:1038, 54:35:081875:1040, 54:35:081875:1041, 54:35:081875:1042, 54:35:081875:1044, 54:35:081875:1045, 54:35:081875:1046, 54:35:081875:1066, 54:35:081875:1067, 54:35:081875:1068, 54:35:081875:1069, 54:35:081875:1075, 54:35:081875:1076, 54:35:081875:1080, 54:35:081875:1081, 54:35:081875:1101, 54:35:081875:1103, 54:35:081875:1104, 54:35:081875:1105, 54:35:081875:1108, 54:35:081875:1110, 54:35:081875:1111, 54:35:081875:1343, 54:35:081875:1344, 54:35:081875:1345, 54:35:081875:1346, 54:35:081875:1348, 54:35:081875:1350, 54:35:081875:1351, 54:35:081875:1352, 54:35:081875:1353, 54:35:081875:1354, 54:35:081875:1356, 54:35:081875:1357, 54:35:081875:1359, 54:35:081875:1360, 54:35:081875:1361, 54:35:081875:1362, 54:35:081875:2264, 54:35:081875:2280, 54:35:081875:2583).*
2. В ходе проверки рассмотрено выполнение
Пункта 10 технических условий.
(перечень требований, пунктов технических условий)
3. Максимальная мощность (всего) 140 кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 80 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 60,0 кВт (существующая мощность, оформленная договором электроснабжения между СНТ «Березка-4» и АО «Новосибирскэнергосбыт» №157 от 06.04.1995 для садового общества по адресу: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пос. Матвеевка).

Максимальная мощность объектов микрогенерации (всего) ----- кВт.

Категория надежности электроснабжения 3.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Максимальная мощность объектов микрогенерации (кВт)
1	ПС 110 кВ Инская, ЛЭП-10 кВ Ф-10-177, РП-5802, яч.9, далее ЛЭП-10 кВ иных владельцев объектов электросетевого хозяйства	Опора №65 с установленным Сетевой организацией прибором учета прямого включения 10 кВ	10	140	----

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

однолинейная схема, акт о приемке выполненных работ Р-1 №09-5337460 от 03.09.2021, паспорт на счётчик электрической энергии, акт допуска в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии

(указываются наименования и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице

(должностное лицо сетевой организации)

с участием ---

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 18.11.2020 №53-04-16/183624 к договору о технологическом присоединении от 24.11.2020 №183624/5337460.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

прибор учета электрической энергии счётчик и устройство обеспечивающее контроль величины максимальной мощности №УР-1 на опоре №65 отпаечной ЛЭП-10 кВ Заявителя на ТП-3267: РиМ 384.02 , к.т. 0,5S, 10-200 А, с датчиками измерения энергии ДИЭ РиМ (№№022343 (master), 022342 (slave)), г.п. 4 кв.2020

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

ВМГ-10-630 в яч. 9 РП-5802

(виды релейной защиты, автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

Отсутствует

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные пунктом 10 технических условий, выполнены.

7. Прочие отметки:

Сетевая организация:
АО «РЭС»
Главный инженер филиала «Приобские электрические сети»

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0182B26E007DACA59B4222AF8B7ED9EF24
Владелец: Василенко Александр Валерьевич
Действителен: с 24.11.2020 до 24.11.2021

/ А.В. Василенко

мп подпись (ф.и.о.)

по доверенности №398/19 от 10.06.2019

Справка в АО "РЭС"

№ п/п	№ земельного участка	Кадастровый № участка	Ф.И.О.	Паспортные данные	Данные о величине мах мощности энергопринимающих устройств	Присоединение к эл.сетям
1	1	54:35:081875:1038	Санталов Анатолий Алексеевич	5003 №438703, 16.09.2002 Увд Ленинского района г. Новосибирска, НСО, Новосибирский район, р/п Краснообск, микрорайон №5 д.3/1, кв 9	1,67 кВт	требуется
2	3	54:35:081875:1036	Парфенов Сергей Иванович	5004 №192946, 05.09.2003 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 48, кв. 181	1,67 кВт	требуется
3	4	54:35:081875:1110	Хандрыкина Ольга Анатольевна	5004 №476809, 20.04.2004 ОВД Железнодорожного района г. Новосибирска, ул.Вокзальная магистраль, д.11, кв.221	1,67 кВт	требуется
4	5	54:35:081875:1343	Кныш Раиса Михайловна	5001 №834669, 09.01.2002 УВД Октябрьского района г.Новосибирска, ул.Б.Богаткова, д.184/1, кв.58	1,67 кВт	требуется
5	7	54:35:081875:2264	Митянин Дмитрий Викторович	5006 №049603 04.10.2006 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г.Новосибирск, ул. Новосибирская д.7, кв.36	1,67 кВт	требуется
6	9	54:35:081875:1111	Воликова Лариса Александровна	5009 №615956 09.07.2010 Отдел УФМС России по Новосибирской области в Железнодорожном районе г.Новосибирска, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д.17/1, кв.80	1,67 кВт	требуется
7	10	54:35:081875:1045	Левина Светлана Владимировна	5003 №138218, 29.04.2002 ОВД Советского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул. Полевая, д.16, кв.60	1,67 кВт	требуется
8	11	54:35:081875:1033	Синицина Татьяна Владимировна	5003 №666327, 09.12.2002 УВД Дзержинского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул. 1я Юргинская, д.36	1,67 кВт	требуется
9	12	54:35:081875:1075	Василькова Наталья Олеговна	5020 №004465, 16.08.2019 ГУ МВД России по Новосибирской области, г. Новосибирск, ул. 9ого ноября, д. 70, кв.12	1,67 кВт	требуется
10	15	54:35:081875:1076	Кабанова Наталья Дмитриевна	5003 №978088, 02.06.2003 УВД Кировского района г.Новосибирска, ул. Аникина, д.33, кв.31	1,67 кВт	требуется

11	16	54:35:081875:1344	Болдырева Тамара Ивановна	5003 №491161, 18.10.2002 ОВД Железнодорожного района г.Новосибирска, ул.Советская, д.19, кв.6	1,67 кВт	требуется
12	17	54:35:081875:1041	Тарасова Ольга Николаевна	5004 №666252, 31.01.2005 ОВД Октябрьского района г.Новосибирска, ул.Выборная, д.110, кв.131	1,67 кВт	требуется
13	18	54:35:081875:1040	Луковиков Игорь Юрьевич	5005 №978604, 20.10.2006 УВД Центрального района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.32, кв. 4	1,67 кВт	требуется
14	20	54:35:081875:1044	Антонова Татьяна Павловна	5004 №250929, 26.09.2005 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 26/1, кв. 12	1,67 кВт	требуется
15	21	54:35:081875:1345	Шамова Валентина Потаповна	5004 №029419, 24.07.2003 ОВД Советского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.7, кв. 28	1,67 кВт	требуется
16	22	54:35:081875:1046	Кокорин Сергей Александрович	5004 №475743, 14.05.2004 ОВД Первомайского района г.Новосибирска, г.Новосибирск,ул.Шукшина, д.7, кв.31	1,67 кВт	требуется
17	23	54:35:081875:1035	Попков Юрий Владимирович	5004 №521744, 29.04.2004 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, проспект К.Маркса, д.26/1 кв,18	1,67 кВт	требуется
18	24	54:35:081875:1034	Горелова Татьяна Николаевна	5009 №568065, 08.09.2009 отделом УФМС России поНовосибирской области в Ленинском районе г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина, д.1, кв. 79	1,67 кВт	требуется
19	25	54:35:081875:1042	Белослудцев Евгений Михайлович	5003 №491038, 16.10.2002 ОВД Железнодорожного района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 4/2, кв.41	1,67 кВт	требуется
20	26	54:35:081875:1346	Дуркина Елена Федоровна	5013 №104142, 06.07.2013 отдел УФМС России по Новосибирской области в Дзержинском районе г.Новосибирска, г.Новосибирск, проспект Дзержинского, д.20/1, кв. 4	1,67 кВт	требуется
21	27	54:35:081875:2583	Бучельников Роман Николаевич	5017 №784081, 26.02.2018 ГУ МВД России по Новосибирской области, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.18, кв. 69	1,67 кВт	требуется
22	28	54:35:081875:1067	Лазарева Ирина Ефимовна	5000 №337469, 13.08.2001 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г.Новосибирск, микрорайон Горский д.41, кв. 69	1,67 кВт	требуется

23	32	54:35:081875:1348	Осипова Людмила Яковлевна	5200 №401748, 30.12.2000 ОВД Советского района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Иванова д.32, кв.4	1,67 кВт	требуется
24	34	54:35:081875:1350	Кочергин Виктор Матвеевич	5000 №356971, 09.12.2000 ОВД Советского района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Труженников, д.7, кв.115	1,67 кВт	требуется
25	35	54:35:081875:1068	Дамирова Валентина Викторовна	5005 №918437, 03.02.2006 УВД Ленинского района г.Новосибирска, г. Новосибирск, ул.Широкая д.133, кв.52	1,67 кВт	требуется
26	36	54:35:081875:1351	Сучков Сергей Александрович	5004 №094700, 04.09.2003 ОВД Советсткого района г. Новосибирска, ул.Солнечногорская, д.11, кв.32	1,67 кВт	требуется
27	37	54:35:081875:1352	Кабанов Виктор Иванович	5003 №438321, 16.09.2002 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г. Новосибирск ул.Невельского, д.55, кв. 144	1,67 кВт	требуется
28	39	54:35:081875:1108	Пужилова Галина Ивановна	5004 №539284, 21.06.2004 ОВД Советсткого района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул.Демакова д.12/1, кв.171	1,67 кВт	требуется
29	40	54:35:081875:1103	Ноздрин Владимир Викторович	5002 №904743, 08.02.2002 ОВД Железнодорожного района г. Новосибирска, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.18 кв.67	1,67 кВт	требуется
30	42	54:35:081875:1353	Голубева Валентина Тимофеевна	5003 № 148392, 29.04.2002, УВД Кировского района г. Новосибирска, г. Новосибирск ул.ХХ Партсъезда д.11, кв.79	1,67 кВт	требуется
31	43	54:35:081875:1105	Исаев Владимир Иванович	5003 №234905 , 28.05.2002 УВД Кировского района г. Новосибирска, г. Новосибирск ул. Зорге д.239, кв.80	1,67 кВт	требуется
32	44	54:35:081875:1354	Артюхина Светлана Ивановна	5008 №418293, 31.10.2008 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Кировском районе, г. Новосибирск, ул. Зорге д.17, кв.35	1,67 кВт	требуется
33	45	54:35:081875:1101	Бондарцева Ольга Юрьевна	5004 № 578057, 29.10.2004 ОВД Железнодорожного района г.Новосибирска, г. Новосибирск ул.Восход, д.26/1, кв.108	1,67 кВт	требуется
34	47	54:35:081875:1081	Мустафина Светлана Владимировна	5003 №600205, 14.11.2002 УВД Ленинского района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.микрорайон Горский,д.72,кв.138	1,67 кВт	требуется
35	49	54:35:081875:1356	Веселов Владислав Александрович	5016 № 614925, 06.12.2016, отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе г.Новосибирска, г. Новосибирск, ул.Федосеева, д.12 кв.268	1,67 кВт	требуется

36	50	54:35:081875:1357	Бородулина Нина Николаевна	5000 №401909, 30.12.2000, ОВД Советского района г. Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Демакова д.1, кв.294	1,67 кВт	требуется
37	53	54:35:081875:1069	Попова Тамара Егоровна	1005 №947268, 08.02.2006 Зейским ГРОВД Амурской области, г. Зея, микрорайон Светлый, д.68, кв.23	1,67 кВт	требуется
38	55	54:35:081875:1066	Солодовникова Ольга Васильевна	5004 №596368, 25.08.2004 УВД Кировского района г.Новосибирска, г. Новосибирск, ул. Прокопьевская, д.46/5	1,67 кВт	требуется
39	56	54:35:081875:1080	Косых Лариса Александровна	5004, №008953, 03.06.2003 УВД Октябрьского района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул.Журавлева, д.11А, кв.72	1,67 кВт	требуется
40	57	54:35:081875:1359	Солодовников Виктор Алексеевич	5003 №558950, 06.11.2002 УВД Дзержинского района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Кошурникова, д.6, кв.1	1,67 кВт	требуется
41	58	54:35:081875:1362	Башмаков Александр Иванович	5002 №954228, 14.02.2002 ОВД Калининского района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.63, кв.11	1,67 кВт	требуется
42	61	54:35:081875:1360	Алексеева Нина Александровна	5009 №579447, 26.11.2009 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Заельцовском районе г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Линейная, д.41, кв.18	1,67 кВт	требуется
43	62	54:35:081875:626	Евченко Алена Сергеевна	3202 №716775, 16.082002 3 отделением милиции г.Прокопьевск Кемеровской области, НСО, Новосибирский район, р.п.Кольцов, д.32, кв.40	1,67 кВт	требуется
44	64	54:35:081875:1104	Аверкина Татьяна Борисовна	5000 №327548, 10.08.2001 УВД Центрального района г. Новосибирска, г. Новосибирск ул. Депутатская 58, кв.134	1,67 кВт	требуется
45	65	54:35:081875:1361	Шестаков Валерий Сергеевич	5001 №699904, 12.11.2001 УВД Ленинского района г. Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Горская д.16А, кв.8	1,67 кВт	требуется
46	67	54:35:081875:989	Наранович Александр Иванович	5003 №029317, 13.03.2002 УВД Центрального района г.Новосибирск, г. Новосибирск, ул.Ипподромская д.31, кв.212	1,67 кВт	требуется
47	68	54:35:081875:2280	Красовитов Илья Вячеславович	5004 №578611, 17.12.2004 ОВД Железнодорожного района г. Новосибирска, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.4/1, кв. 131	1,67 кВт	требуется

48	69	54:35:081875:988	Ковалева Маргарита Яковлевна	5002 №945425, 11.02.2002 УВД Октябрьского района г.Новосибирска, г.Новосибирск, ул.Сакко и Ванцетти, д.42, кв.131	1,67 кВт	требуется

Председатель СНТ "Березка-4" 10.10.2020 Р.Н.Бучельников

Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка-4" Российская Федерация г.Новосибирск