Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

ZIV-Arbeitsblatt Nr. 202

Arbeitshilfe für die elektronische Kehrbezirksverwaltung

Kennzeichnungssystem
Abkürzungen
Dachskizzen
Beispiele

– November 2021 –

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

ZIV-Arbeitsblatt Nr. 202

Arbeitshilfe für die elektronische Kehrbezirksverwaltung

Kennzeichnungssystem
Abkürzungen
Dachskizzen
Beispiele

– November 2021 –

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Herausgeber:
© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –
Westerwaldstraße 6, 53757 Sankt Augustin

Herstellung und Vertrieb:
Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH
Kalvarienbergstraße 22, 93491 Stamsried
Bestell-Nr. AB 202

ISSN 0943-4593

Dieses Arbeitsblatt wurde auf Papier aus 100 % Altpapier erstellt ...
... der Umwelt zuliebe.

Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfältigung des Werkes (Fotokopie/Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Vorwort

Aufgrund von zahlreichen Änderungen von gesetzlichen Vorschriften sowie der auch im Schornsteinfegerhandwerk weiter voranschreitenden Digitalisierung wurde eine Überarbeitung des Arbeitsblattes notwendig.

Der neue Titel des ZIV-Arbeitsblattes Nr. 202 lautet „Arbeitshilfe für die elektronische Kehrbezirksverwaltung“ (zuvor „Rationelle Arbeitshilfen“). Aufgrund der auch vor Ort stark zunehmenden elektronischen Arbeitsweise unter Nutzung eines Kehrbezirksverwaltungsprogrammes hat man sich für eine Anpassung des Titels entschieden.

Die Fassung dieses Arbeitsblattes richtet sich in erster Linie an Auszubildende, Gesellen und Meister im Schornsteinfegerhandwerk. Das Arbeitsblatt ist als Nachschlagewerk und nicht als **direktes Lehrwerk zu verstehen**.

Da die Zusammenhänge der Kennzeichnung teilweise komplex sind, ist als Unterstützung eine entsprechende Software fast unumgänglich. Das beschriebene Kennzeichnungssystem dient als wichtiges Hilfsmittel für die tägliche Arbeit. Die Anwender sollten die Zusammenhänge und Verknüpfungen der Kennzeichnungen in den Grundzügen verstanden haben.

Neben den Anwendern im Schornsteinfegerhandwerk richtet sich die Neufassung des Arbeitsblattes insbesondere auch an die Programmierer von Kehrbezirksverwaltungssoftware, die die Zusammenhänge und Verknüpfungen der einzelnen Elemente zueinander bringen müssen. Die Kehrbezirksverwaltungssoftware muss so programmiert sein, dass nach Eingabe entsprechender Daten die im Arbeitsblatt festgelegten Kennzeichnungen entstehen.

Durch einzelne Eingaben des Anwenders (wie z. B. Eintrag der Feuerstättenkategorie oder Eintrag der Art der Anlage gemäß 1. BImSchV etc.) wird durch das Kehrbezirksverwaltungsprogramm eine entsprechende Kennzeichnung für eine Feuerstätte erzeugt. Die Kennzeichnung entsteht somit durch die verwendete Software und nicht direkt durch den Anwender. Nach Auffassung des ZIV sollte ein Anwender die enthaltenen Informationen aus einer Kennzeichnung entnehmen können. Der Anwender muss nicht zwingend in der Lage sein, die Kennzeichnungen händisch zu erstellen.

Das ZIV-Arbeitsblatt Nr. 202 kann bereits kurz nach der Drucklegung nicht mehr aktuell sein. Das liegt nicht daran, dass die Autoren des ZIV-Arbeitsblattes nachlässig gearbeitet haben, sondern viel mehr daran, dass innerhalb des Kennzeichnungssystems, welches Abgasanlagen, Feuerstätten, Lüftungsanlagen, Dunstabzugsanlagen sowie deren anlagenunabhängige Kennzeichnung (Standort, Luftversorgung und Zubehör) mittels Kurzzeichen beschreibt, regelmäßig Anpassungen, Erweiterungen oder Ergänzungen einfließen. Mehrfach im Jahr werden Teile des Kennzeichnungssystems überarbeitet und/oder ergänzt und anschließend den Softwareherstellern von Kehrbezirksverwaltungsprogrammen zur Verfügung gestellt. Dennoch macht es Sinn, dass das große Ganze, also das Kennzeichnungssystem und deren Ausgestaltung, alle Jahre wieder mit dem aktuellen Stand zu Papier gebracht wird.

Die Anwendung der „Arbeitshilfe für die elektronische Kehrbezirksverwaltung“ ist nicht zwingend vorgeschrieben. Da die Anwendung aber von allen Kehrbezirksverwaltungsprogrammen sowie deren verschiedenen Schnittstellen unterstützt wird und ein eigens entwickeltes System für Dritte nicht zwingend verständlich und/oder einfach lesbar ist, hilft es dem einzelnen Betrieb bei der angestrebten rationellen Arbeitsausführung. Weiterhin ist die Weitergabe der Daten z. B. bei einer Übergabe eines Bezirks in der Regel problemlos an den Nachfolger möglich.

Erstmals neu aufgenommen wurden in den Kapiteln 7 und 8 die ZIV-Vorschläge zu Gebührenkürzeln für hoheitliche sowie nichthoheitliche Tätigkeiten. Weiterhin wurden Plausibilitätsbedingungen für die Erfassung von Feuerstätten aufgenommen. Die Kapitel 8 bis 9 wurden aufgrund der Datenmenge nicht abgedruckt, können aber über die entsprechende Bezugsquelle eingesehen werden.

Das vorliegende Arbeitsblatt wurde in einer Projektgruppe des ZIV bestehend aus dem Technischen Landesinnungswart und Mitglied des Technischen Auschusses Harald Eickhoff, dem Berufsbildungswart und Mitglied des Berufsbildungsausschusses Jürgen Welmert und dem Technischen Berater im ZIV Dipl.-Ing. Jörg Seelbach erstellt.

Sankt Augustin, im November 2021

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Oswald Wilhelm	Dipl.-Ing. Michael Erlhof	Robert Wagner
Präsident	Vorstand Technik	Vorstand Berufsbildung

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur Ausgabe Mai 2012

Aufgrund von Änderungen in der bundesweiten Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) gegenüber den früheren KÜO der Länder und der Novellierung der 1. BImSchV haben sich Änderungen in der Verwaltung der Kehrbezirke ergeben. Dadurch war auch eine Anpassung des AB 202 erforderlich. Ziel der Überarbeitung war es aber auch, die regional stark differierenden Bezeichnungen zu vereinheitlichen. So wurden einheitliche Kürzel als Kennzeichnungen von Abgasanlagen, Feuerstätten, Lüftungsanlagen und Dunstabzugsanlagen sowie für Nutzungseinheiten und Zubehör erarbeitet, die sowohl für eine rationelle Arbeitsausführung vor Ort als auch für die Kehrbezirksverwaltungsprogramme gleichermaßen verwendet werden können. Die Kennzeichnung von Abgasanlagen wurde an die Bezeichnungen in europäischen Normen und in der überarbeiteten DIN V 18160-1 angepasst. Eine Neugestaltung der Vorlage Belegungsplan/Dachskizze war daraufhin auch erforderlich.

Dieses Arbeitsblatt dient als Hilfsmittel für die tägliche Arbeit und soll als Vorlage für die Betriebe verwendet werden.

Wir bedanken uns für die Erstellung dieses Arbeitsblattes bei den Mitgliedern des ZIV-Arbeitskreises „Abnahmen“, dem stellv. Vorstand Technik Dipl.-Ing. Rainer Michel, dem ehemaligen ehrenamtl. Technischen Berater Dr. Michael Herrmann und dem ehemaligen Obermeister der Innung Unterfranken Ernst Richter und den Mitgliedern des ZIV-Arbeitskreises „Software“, dem Technischen Landesinnungswart von Bremen Harald Eickhoff, dem Technischen Landesinnungswart von Sachsen-Anhalt Ingo Wilsdorf, dem Technischen Berater des ZIV Dipl.-Ing. Jörg Seelbach sowie für die Anregungen seitens der Techn. Landesinnungswarte.

Die Federführung lag beim Berufsbildungsausschuss und beim Technischen Ausschuss des ZIV.

Sankt Augustin, im Mai 2012

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

H.-G. Beyerstedt	Dr. D. Stehmeier	G. Thomas
Präsident	Vorstand Technik	Vorstand Berufsbildung

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur Ausgabe Dezember 1996

Das aktualisierte Arbeitsblatt dokumentiert den technischen Fortschritt der Feuerungstechnik, lässt die Entwicklung der modernen Bürotechnik einfließen und gibt dem Handwerker Hilfen für die tägliche Arbeit.

Unter Beachtung dieser Bewertungspunkte ist ein System weiterentwickelt worden, das der Datensicherheit, dem Datenaustausch und der Datenverwaltung dient. Das Kennzeichnungssystem fördert die Rechtssicherheit bezüglich der erforderlichen Aufzeichnungen.

Die Informationen über Feuerungsanlagen für die Tätigkeitsgebiete

- Betriebssicherheit
- Umweltschutz
- Energieeinsparung
- neutrale Beratung

erfordern eine effiziente und gleichzeitig flexible Verwaltung der Datenmengen.

Die vorhandenen Informationen werden mit einem modernen Kehrbezirksverwaltungsprogramm zu verwalten sein.

Übersichten von Belegungsplänen und Dachskizzen können sowohl per Computer als auch handschriftlich erstellt werden.

Alle Abkürzungen und Grafiken sind für die EDV verarbeitungsfähig gestaltet. Das überarbeitete System eröffnet auch die Möglichkeiten von statistischen Auswertungen der Feuerungsanlagen.

Mit diesem Arbeitsblatt wird der Schornsteinfegerbetrieb in die Lage versetzt, den ihm anvertrauten Kehrbezirk zur Zufriedenheit seiner Kunden erfolgreicher und nutzbringender zu führen.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **3**

Vorwort zur Ausgabe Mai 2012 ..... **4**

Vorwort zur Ausgabe Dezember 1996 ..... **5**

1 Kennzeichnungssystem im Schornsteinfegerhandwerk **8**

2 Anlagenabhängig zu kennzeichnende Elemente **9**

2.1 Abgasanlagen **9**
2.1.1 Art der baulichen Anlage (BA) 9
2.1.2 Nummer der Abgasanlage (NR) 12
2.1.3 Kennzeichnung gemäß E DIN 18160-1 20
2.1.4 Material (MAT) 23
2.1.5 Querschnittsformen, Abmessungen und Wärmedurchlasswiderstand (AW) 24
2.1.6 Beispiele für die Kennzeichnung von Abgasanlagen 25

2.2 Feuerstätten **28**
2.2.1 Feuerstättenkategorie 29
2.2.2 Brennstoff 45
2.2.3 Feuerstättenarten 46
2.2.4 Zusätzliche Kennzeichnung zur Feuerstättenart 50
2.2.5 Art der Anlage 50
2.2.6 Art der energetischen Nutzung 50
2.2.7 Leistung 50
2.2.8 Ergänzende Kennzeichnung 51
2.2.9 Beispiele für die Kennzeichnung von Feuerstätten 51

2.3 Lüftungsanlagen **52**
2.3.1 Art der baulichen Anlage (BA) 52
2.3.2 Nummer der Lüftungsanlage (NR) 53
2.3.3 Material (MAT) 54
2.3.4 Abmessungen (AB) und Gestreckte Länge (GL) 54
2.3.5 Beispiele für die Kennzeichnung von Lüftungsanlagen 54

2.4 Dunstabzugsanlagen **55**
2.4.1 Art der baulichen Anlage (BA) 56
2.4.2 Nummer der Dunstabzugsanlage (NR) 56
2.4.3 Material (MAT) 57
2.4.4 Abmessungen (AB) 57
2.4.5 Gestreckte Länge (GL) 58
2.4.6 Beispiele für die Kennzeichnung von Dunstabzugsanlagen 58

3 Kennzeichnung zur Gebäudenutzung und Standort der Feuerstätte **59**

3.1 Gebäude Nutzung **59**
3.1.1 Art des Gebäudes 59
3.1.2 Geschoss im Gebäude 60
3.1.3 Nutzungseinheit 61
3.1.4 Raum in der Nutzungseinheit 61
3.1.5 Nummer der Feuerstätte oder Abluft-/Fortluftöffnung oder Dunstabzugsanlagen in der Nutzungseinheit 62
3.1.6 Beispiel Kennzeichnung Gebäude 63

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3.2 Luftversorgung 63
3.2.1 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten 64
3.2.2 Zuluftversorgung bei Lüftungsanlagen 66

3.3 Zubehör 66

4 Zusatzkennungen Anlagen (ZA) 68

4.1 Tätigkeiten nach KÜO und 1. BImSchV in Abhängigkeit der Benutzungsintensität (Feuerungsanlagen und Lüftungsanlagen etc.) 68

4.2 Bearbeitungszyklus Feuerstätten/Abgasanlagen etc. 69

5 Anfertigen von Dachskizzen und Belegungsplänen 70

5.1 Allgemeines 70

5.2 Zeichen, Symbole und Abkürzungen für Dachskizzen 70
5.2.1 Darstellung von Dachformen 70
5.2.2 Darstellung des Hauseinganges und der Lage des Hauses zur Straße 71
5.2.3 Kennzeichnung der Geschosse und Höhen von Abgasanlagen 71

5.3 Zeichen und Symbole 72
5.3.1 Darstellung von Abgasanlagen und der Benutzungsart 72
5.3.2 Darstellung der Anzahl der Begehungen 72
5.3.3 Darstellung von Lüftungsleitungen und Dunstabluftleitungen 73
5.3.4 Nummerierung der Abgasanlage 73
5.3.5 Darstellung der Querschnittsabmessungen von Abgasanlagen, abgleichen mit Datenmodell 74
5.3.6 Darstellung der Sohlengeschosse und Reinigungsöffnungen 74
5.3.7 Einsatz besonderer Kehr- und Überprüfungswerkzeuge 75
5.3.8 Darstellung von Aussteigöffnungen, Dachzu- bzw. -aufgängen, Arbeitsschutz 75

5.4 Anfertigung einer Dachskizze 75

5.5 Anfertigung eines Belegungsplanes 76

6 Beispiel für eine komplette Kennzeichnung einer Feuerungsanlage 78

7 Hoheitliche Gebührenkürzel (ZIV-Vorschlag) 79

8 Nichthoheitliche Kürzel für Tätigkeiten des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV-Vorschlag) 85

9 Plausibilitätsbedingungen für die Erfassung von Feuerstätten (ZStat) 85

10 Literaturverzeichnis 85

Anlage 1: Belegungsplan/Dachskizze (Kopiervorlage) 86

Anlage 2: Kürzelverzeichnis (Kopiervorlage) 87

Anlage 3: Begriffe in alphabetischer Reihenfolge 93

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

1 Kennzeichnungssystem im Schornsteinfegerhandwerk

Anlagenabhängig zu kennzeichnende Elemente

Abgasanlage
BA-NR-18160-MAT-AW-GL-ZA-Z

BA	Art der baulichen Anlage **Vgl. 2.1.1**
NR	Nr. der Abgasanlage
18160	Kennzeichnung DIN 18160-1
MAT	Material
AW	Querschnitt und Wärmedurchlasswiderstand
GL	Gestreckte Länge
ZA	Zusatzkennungen Anlagen
Z	Zubehör

Feuerstätte
1-2-3-4-5-6-7- 8-S-L-ZA-Z

1	Feuerstättenkategorie
2	Brennstoff
3	Feuerstättenart
4	Zusätzliche Kennzeichnung
5	Art der Anlage – 1. BImSchV
6	Art d. energetischen Nutzung
7	Leistung
8	Ergänzende Kennzeichnung
S	Standort der Feuerstätte
L	Luftversorgung
ZA	Zusatzkennungen Anlagen
Z	Zubehör

Lüftungsanlage
BA-NR-MAT-AB-GL-ZA-Z

BA	Art der baulichen Anlage
NR	Nr. der Lüftungsanlage
MAT	Material
AB	Querschnitt
GL	Gestreckte Länge
ZA	Zusatzkennungen Anlagen
Z	Zubehör

Dunstabzugsanlage
BA-NR-MAT-AB-GL-ZA-Z

BA	Art der baulichen Anlage
NR	Nr. der Dunstabzugsanlage
MAT	Material
AB	Querschnitt
GL	Gestreckte Länge
ZA	Zusatzkennungen Anlagen
Z	Zubehör



Anlagenunabhängig zu kennzeichnende Elemente

Standort
1-2-3-4-5

1	Gebäudefunktion
2	Geschoss im Gebäude
3	Nutzungseinheit im Gebäude
4	Raum in der Nutzungseinheit
5	Nummer der Feuerstätte/Abluft- oder Fortluftöffnung/Dunstabzugsanlagen in der Nutzungseinheit

Luftversorgung
L

- **Verbrennungsluftversorgung** für Feuerstätten
- **Zuluftversorgung** bei Lüftungsanlagen und bei Dunstabzugsanlagen
- **Raumlüftung des Aufstellraumes**

Zubehör
Z

Zubehörteile von
- Abgasanlagen
- Feuerstätten
- Lüftungsanlagen
- Dunstabzugsanlagen

2 Anlagenabhängig zu kennzeichnende Elemente

Die Definitionen der Begriffe sind den fachspezifischen Arbeitsblättern des ZIV zu entnehmen.

2.1 Abgasanlagen

Für die „Abgasanlagenkarte“ werden folgende Daten benötigt: Art der baulichen Anlage, Nummer der Abgasanlage, Kennzeichnung nach E DIN 18160 Teil 1 [1], Material des Abgas führenden Bauteils sowie der Querschnitt und der Wärmedurchlasswiderstand sowie die gestreckte Länge.

Das Verbindungsstück und der senkrechte Teil der Abgasanlage sind mindestens wie folgt zu kennzeichnen:

BA – NR – 18160 – MAT – AW – GL – ZA

Darüber hinaus können auf der „Abgasanlagenkarte“ noch Informationen zum Zubehör nach Kapitel 3.3 Verweis erforderlich sein, die auch in der Kennzeichnung angegeben werden können. Die Zusatzkennzeichnungen werden an die mindestens erforderliche Kennzeichnung angehängt:

BAx – NR – 18160 – MAT – AW – GL – ZA – Z_n

2.1.1 Art der baulichen Anlage (BA)

Die Abgasanlagen werden nach ihrer tatsächlichen Nutzung eingestuft und mit dem entsprechenden Kürzel gekennzeichnet.

Kürzel	Beschreibung	Erläuterung	Beispiele[1)]
AB	**Abführung von Verbrennungsgasen von BH, WP, WA, FC, VM, NO**	Anlage zur Abführung von Verbrennungsgasen für Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen, Brennstoffzellenheizgeräte, ortsfeste Verbrennungsmotoren, Notstromaggregate	Systemabgasanlagen, geschweißte vor Ort hergestellte Anlage zur Abführung von Verbrennungsgasen.
AI	**Abgasleitung im Schacht**	Nicht rußbrandbeständiges Innenrohr (Querschnittsanpassung) oder Abgasleitung verlegt in einem Schacht oder ehemaligen Schornstein mit Brandschutzanforderungen. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. Hinweis: Mit rußbrandbeständigem Innenrohr versehene Schornsteine und Anschluss einer Feuerstätte für feste Brennstoffe werden als „Schornstein (SN)“ eingestuft.	Abgasleitung einer Brennwertfeuerstätte, verlegt in einem gemauerten Schornstein.
			Mit einem Sanierungsrohr versehener Schornstein für Öl- oder Gasfeuerstätten.
AL	**Abgasleitung (ohne Schacht)**	Nicht rußbrandbeständige Abgasanlage. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden.	Dreischalige Abgasanlage ohne ausreichende Brandschutzabstände. Eine solche Konstruktion wird wie eine Anlage ohne Schacht eingestuft.

[1)] Die aufgeführten Beispiele sind nicht abschließend.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

			Abgasanlage einer raumluftunabhängig betriebenen Gasfeuerstätte auf dem Dachboden (C_{33x}).
			Edelstahlrohr ohne Schacht für Feuerstätten, die mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen betrieben werden.
AT	**Abgasschacht, nicht rußbrandbeständig**	Nicht rußbrandbeständiger abgasführender Teil als Abgasleitung. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden.	Faserzementrohr als Abgasleitung.
			Formstücke aus Leichtbeton eines dreischaligen Abgassystems.
AX	**Abgasschacht, rußbrandbeständig**	Rußbrandbeständiger, abgasführender Schacht als Abgasleitung für Feuerstätten mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen.	Gemauerter Schacht aus Mauerziegeln.
LA	**Abgasschacht im Luftschacht, nicht rußbrandbeständig**	Nicht rußbrandbeständiger abgasführender Teil eines Luft-Abgas-Systems aus mineralischen Baustoffen. Der Abgasschacht ist im Luftschacht angeordnet (konzentrisch). Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden.	Konzentrisches Luft-Abgas-System zum Anschluss von Feuerstätten des Typ C_4.
LU	**Luftschacht**	Für den Betrieb von Feuerstätten notwendiger Zu- oder Abluftschacht. Luftschächte können als Bestandteil eines Luft-Abgas-Systems oder als eigener Schacht ausgebildet sein.	Bestehender Luftschacht nach DIN 18017 für die Lüftung eines innenliegenden Badezimmers mit Anschluss eines Durchlaufwasserheizers.
LS	**Lüftungsschacht**	Lüftungsschacht, in den Abgase eingeleitet werden.	Raumentlüftung eines innenliegenden Badezimmers mit angeschlossener Gasfeuerstätte mit Strömungssicherung.
SC	**Schacht für Abgasleitung/ Lüftungsleitung**	Äußerer Schacht mit Brandschutzanforderung, in dem eine Abgasleitung oder Lüftungsleitung/Dunstabluftleitung eingebaut werden kann oder eingebaut wurde.	Verkleidung aus Calcium-Silikat-Platten mit brandschutztechnischen Anforderungen, in dem eine Dunstabluftleitung eingebaut wurde.
SM	**Sammelabgasanlage**	Eine ins Freie führende (senkrechte) Abgasanlage, an die zwei oder mehrere Brennereinheiten angeschlossen sind.	Abgassammelleitung siehe ZIV-Arbeitsblatt Nr. 904 „Abnahme an Feuerungsanlagen – Abnahme und Tätigkeiten an gasbefeuerten Dunkelstrahlern“.
SN	**Schornstein**	Abgasanlage für Feuerstätten mit festen Brennstoffen.	Gemauerter Schornstein aus Mauerziegeln nach DIN EN 771-1 (DIN 105).
			Dreischaliger Systemschornstein.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

SR	**Sammelrohr**	Ein (waagerechtes) abgasführendes Rohr, in welches die Abgase von zwei oder mehreren Zweigrohren geführt werden und das diese Abgase in den ins Freie führenden Teil der Abgasanlage leitet.	Abgassammelrohr siehe ZIV-Arbeitsblatt Nr. 904 „Abnahme an Feuerungsanlagen – Abnahme und Tätigkeiten an gasbefeuerten Dunkelstrahlern“.
VS	**Verbindungsstück**	Teil der Abgasanlage zwischen Feuerstätte und senkrechtem Teil der Abgasanlage.	Metallisches Rauchrohr nach DIN EN 1856-2 (DIN 1298).
			Gemauerter Kanal aus Mauerziegeln nach DIN EN 771-1 (DIN 105).
ZR	**Zweigrohr**	Ein abgasführendes Rohr, an dem nur eine Brennereinheit angeordnet ist und das die Abgase dieser Brennereinheit in ein Sammelrohr leitet	Siehe ZIV-Arbeitsblatt Nr. 904 „Abnahme an Feuerungsanlagen – Abnahme und Tätigkeiten an gasbefeuerten Dunkelstrahlern“.
AQ	**abgasführendes Rohr/ Innenrohr**	Abgasanlage als Sonderkonstruktion.	Einwandige Abgasanlagen für Hochdruckreiniger und Warmlufterzeuger.
LG	**Lüftungsanlage, rußbrandbeständig**	Lüftungsanlage, an die Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind.	Dunstabluftanlage, in die ein Holzkohlegrill die anfallenden Abgase und anfallende Fette einleitet.
SX	**LAS-Schornstein, rußbrandbeständig**	Rußbrandbeständiger abgasführender senkrechter Teil eines Luft-Abgas-Systems für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe.	Luft-Abgasanlage, an die eine Feuerstätte für feste Brennstoffe in der Art FC_{61x} angeschlossen ist.
LB	**Luft-Abgassystem, nicht rußbrandbeständig**	Nicht rußbrandbeständiger abgasführender senkrechter Teil eines Luft-Abgas-Systems aus mineralischen Baustoffen. Abgasschacht und Luftschacht sind nebeneinander angeordnet. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden.	Luft-Abgas-System mit nebeneinanderliegenden Schächten zum Anschluss von Feuerstätten des Typ C_4.
MK	**Mauerkasten**	Mauerkasten für Außenwandfeuerstätten und Abgasführung über Außenwand.	Zu- und Ablufteinrichtung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten des Typ C_1.
HT[2)]	**Hosenstück (bitte Abschnitt 2.1.1.1 beachten – Montage)**	Übergangsrohr mit einem oder mehreren Abzweigungen zum Anschluss an senkrechte Abgasanlagen. (Eine Feuerstätten an mehrere Abgasanlagen.)	

2) Das Kürzel „HT“ wird ergänzt mit der Anzahl der Abzweigungen z.B. HT2 (2 für zwei Abzweigungen).

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel:

An einem gemauerten rußbrandbeständigen Schacht ist ein Umlaufwasserheizer angeschlossen. Der Schacht ist grundsätzlich geeignet für den Anschluss einer Feuerstätte für feste Brennstoffe.

Die Abgasanlage wird gekennzeichnet mit dem Kürzel: **AX**

2.1.1.1 Zusätzliche Kennzeichnung zur baulichen Anlage

Für den Platzhalter x wird eine Unterscheidung hinsichtlich der Prüfnachweise ermöglicht. Bei Montageabgasanlagen ist dieses lediglich bei der resultierenden Kennzeichnung erforderlich. Der Platzhalter bleibt sonst unbesetzt, ansonsten kann dafür eingesetzt werden (kleine Buchstaben):

Beschreibung	Kurzbeschreibung	Kurzzeichen
Abgasanlage, die auf der Baustelle montiert oder eingebaut wurde unter Verwendung einer Kombination kompatibler Bauprodukte, die von einem oder verschiedenen Herstellern kommen dürfen (DIN 18160 Teil 1 Nr. 3.8). **Besonderheit – Hosenstück:** Ein Hosenstück ist immer eine Montagekomponente. In diesem Fall wird die Kennzeichnung „m“ nicht benötigt. Für die Kennzeichnung „m“ wird die Anzahl der Abgänge des Hosenstückes angegeben.	**Montage**	**m**
Abgasanlage, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde, die von einem Hersteller, der die Produkthaftung für die gesamte Anlage übernimmt, bezogen oder bestimmt wurde (DIN 18160 Teil 1)	**System**	**s**
Abgasanlage und Feuerstätte sind als Baueinheit zusammen geprüft.	**Systemzertifiziert**	**z**

Wird das Abgas führende Rohr mit einem Luft führenden Rohr ohne Feuerwiderstandsdauer ummantelt (z. B. Luft-Abgasführungen bei Gasfeuerungsanlagen der Art C_{12x} oder C_{32x}), kann das Luftrohr als Zubehör wie folgt berücksichtigt werden:

LFxxx = **Luf**trohr (Äußeres Rohr bei konzentrisch angeordneten Abgas führendem Rohr, wie Abgasleitung oder Verbindungsstück), hydraulischer Durchmesser in cm mit einer Kommastelle.

2.1.2 Nummer der Abgasanlage (NR)

Die gesamte Beschreibung der Nummer der Abgasanlage besteht aus drei Teilen. Teil 1 beschreibt den senkrechten Teil der Abgasanlage, Teil 2 beschreibt den waagerechten Teil der Abgasanlage und Teil 3 beschreibt die angeschlossene(n) Feuerstätte(n).

Der Teil 1, der die Abgasanlage beschreibt, besteht aus zwei Positionen (Position 1 und Position 2). Die Position 1 wird für die Nummerierung des senkrechten Teils der Abgasanlage genutzt. Die Position 2 ist zur Nummerierung und Darstellung der einzelnen Abschnitte des senkrechten Teils der Abgasanlage vorgesehen.

Der Teil 2, der den senkrechten Teil der Abgasanlage beschreibt, besteht ebenfalls aus zwei Positionen (Position 3 und Position 4). Die Position 3 wird für die Nummerierung des waagerechten Teils der Abgasanlage genutzt. Die Position 4 ist zur Nummerierung und Darstellung der einzelnen Abschnitte des waagerechten Teils der Abgasanlage vorgesehen.

Teil 3, der die angeschlossene(n) Feuerstätte(n) beschreibt, besteht aus einer Position (Position 5). Die Position 5 wird für die Nummerierung der angeschlossene(n) Feuerstätte(n) genutzt.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Teil 1 Senkrechter Teil der Abgasanlage		**Teil 2** Senkrechter Teil der Abgasanlage		**Teil 3** angeschlossene Feuerstätte(n)
Position 1 zur Nummerierung des senkrechten Teils der Abgasanlage	**Position 2** zur Nummerierung und Darstellung der einzelnen Abschnitte des senkrechten Teils der Abgasanlage	**Position 3** zur Nummerierung des waagerechten Teils der Abgasanlage	**Position 4** zur Nummerierung und Darstellung der einzelnen Abschnitte des waagerechten Teils der Abgasanlage	**Position 5** zur Nummerierung der angeschlossenen Feuerstätte(n)

In der Kennzeichnung werden die Teile 1 bis 3 durch das mit dem Symbol „/“ und die zusammengehörenden Positionen (z. B. Position 3 und 4) durch das Symbol „–“ getrennt.

Die Beschreibung des Schemas kann für eine Kurzdarstellung sowie für eine abschnittsweise Darstellung genutzt werden. Alle Teile der Abgasanlagen werden nummeriert.

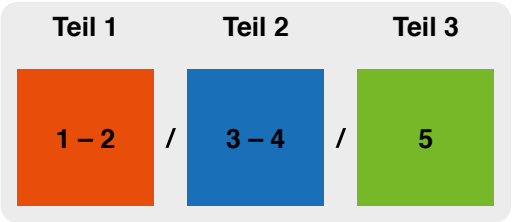
Schemabeispiel:	

Bild 1: Schemabeispiel Nummerierung der Abgasanlage Quelle: ZIV

1. Teil – senkrechter Abschnitt der Abgasanlage bestehend aus **Positionen 1 und 2**

2. Teil – waagerechter Abschnitt der Abgasanlage bestehend aus den **Positionen 3 und 4**

3. Teil – Feuerstätte besteht aus **Position 5**

Mit den drei Teilen bzw. fünf Positionen kann eine komplette Feuerungsanlage abgebildet werden.

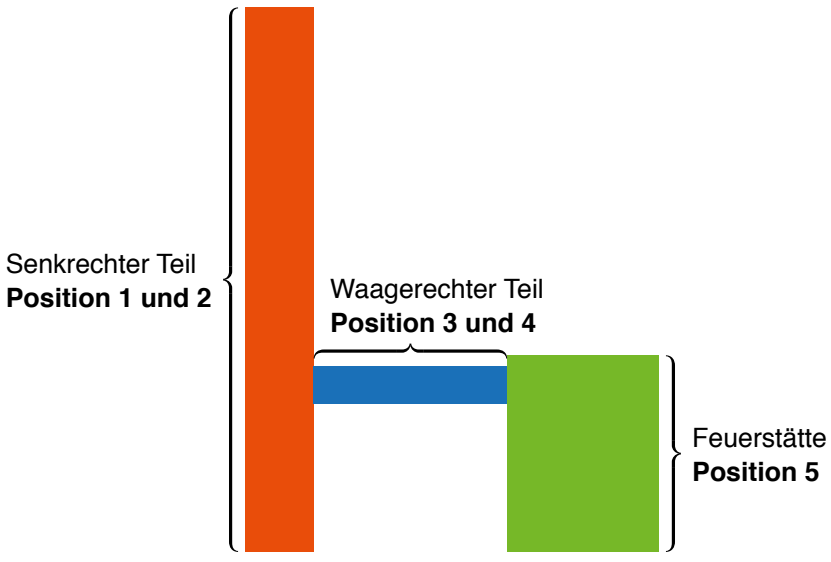


Bild 2: Bedeutung der Positionen Quelle: ZIV

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Hinweise: Wird nur der senkrechte Teil beschrieben, so ist für die Position 3 bis 5 jeweils „0“ einzusetzen. Wird das Verbindungsstück inkl. Feuerstätte beschrieben, so ist für die Position 1 und 2 jeweils „0“ einzusetzen. Die Positionen 3 bis 5 sind gefüllt.

Die Einschätzung, ob eine Aufteilung einer Abgasanlage in mehrere Abschnitte notwendig oder sinnvoll erscheint, unterliegt der fachgerechten Einschätzung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

Position	Beschreibung
1	**Kurzdarstellung sowie abschnittsweise Darstellung der Position 1:** Eindeutige zweistellige Nummer des senkrechten Teils der Abgasanlage. Die Nummerierung ist entsprechend der Dachskizze vorzunehmen. Der Nummerierung ist der Buchstabe „**S**“ (für **senkrecht**) voranzustellen. **Beispiel: S01**
2	**Kurzdarstellung der Position 2:** Besteht der senkrechte Teil einer Abgasanlage aus mehreren Abschnitten, wird in der Kurzdarstellung die Gesamtanzahl der Abschnitte in Klammern gesetzt und nicht weiter ausgeführt. **Beispiel:** **S01-02** → Der senkrechte Teil der Abgasanlage besteht aus zwei Abschnitten.
	Abschnittsweise Darstellung der Position 2: Zweistellige fortlaufende Nummer der Abschnitte der senkrechten Teile der Abgasanlage. Die Nummerierung beginnt an der Mündung der Abgasanlage. Der Nummerierung des Abschnitts ist der Buchstabe „**A**“ (für **Abschnitt**) voranzustellen. Mehrere Abschnitte werden durch Kommas getrennt. **Beispiele:** **S01-A01** → bei einem Abschnitt **S01-A01,A02** → bei zwei Abschnitten
3	**Kurzdarstellung sowie abschnittsweise Darstellung der Position 3:** Eindeutige zweistellige Nummer des waagerechten Teils der Abgasanlage (Verbindungsstück). Der Nummerierung ist der Buchstabe „**V**“ (für **Verbindungsstück**) voranzustellen. **Beispiel: V01**
4	**Kurzdarstellung der Position 4:** Besteht der waagerechte Teil (Verbindungsstück) einer Abgasanlage aus mehreren Abschnitten wird in der Kurzdarstellung die Gesamtanzahl der Abschnitte in Klammern gesetzt und nicht weiter ausgeführt. **Beispiel:** **V01-02** → Das Verindungsstück besteht aus zwei Abschnitten.
	Abschnittsweise Darstellung der Position 4: Zweistellige fortlaufende Nummer der Abschnitte der waagerechten Teile (Verbindungsstück) der Abgasanlage. Die Nummerierung beginnt am Stutzen der ersten Feuerstätte (untersten Feuerstätte). Der Nummerierung ist der Buchstabe „**A**“ (für **Abschnitt**) voranzustellen. Mehrere Abschnitte werden durch Kommas getrennt. Besitzt eine Feuerstätte mehrere Verbindungsstücke, werden die Verbindungsstücke nacheinander aufgelistet und durch das Symbol „+“ getrennt. Beispiele: **V01-A01** → bei einem Abschnitt **V01-A01,A02** → bei zwei Abschnitten **V01-A01+V02-A01** → bei einer Feuerstätte mit 2 Verbindungsstücken (Bsp. 3 + 4)

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Position	Beschreibung
5	**Kurzdarstellung sowie abschnittsweise Darstellung der Position 5:** Zweistellige fortlaufende Nummer der angeschlossenen Feuerstätt(e). Der Nummerierung ist der Buchstabe „**F**“ (für **Feuerstätte**) voranzustellen. Sind mehrere Anlagen an einen gemeinsamen Stutzen angeschlossen, werden diese durch Kommas getrennt. Bei Kaskaden wird zur eindeutigen Kennzeichnung des dazugehörenden Verbindungsstückes zur Feuerstätte das entsprechende Verbindungsstück in Klammern hinter die Feuerstätte geschrieben. Mehrere Feuerstätten werden durch Kommas getrennt. Besteht ein dazugehöriges Verbindungsstück aus mehreren Abschnitten, ist die Feuerstättennummer nur am ersten Abschnitt darzustellen. Beispiele: **F01** → bei einer Feuerstätte **F01,F02** → bei zwei Feuerstätten an gem. Stutzen **F01 V01, F02 V02** → bei Kaskaden (Bsp. 4)

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Beispielhafte bildliche Darstellungen des oben beschriebenen Nummerierungsverfahrens:

Beispiel 1:

Die Feuerstätte 01 ist über ein Verbindungsstück mit zwei Abschnitten (Rauchrohr, Rauchkanal) an einen Schornstein mit einem Abschnitt angeschlossen.

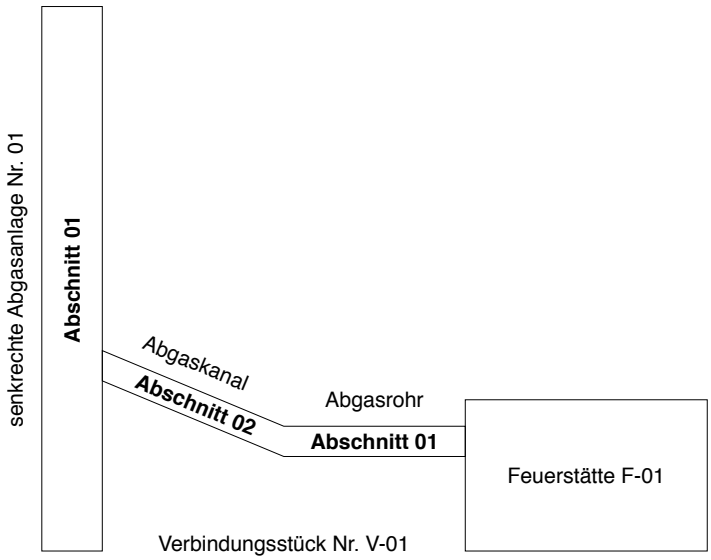


Bild 3: Darstellung zu Beispiel 1 Quelle: ZIV

Kurzdarstellung:

Beschreibung	Kennzeichnung
Senkrechter Teil der Abgasanlage	**S01-01**/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage mit Feuerstätte	0-0/**V01-02**/**F01**
Nur die Feuerstätte	0-0/0-0/**F01**
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	**S01-01**/**V01-02**/**F01**

Abschnittsweise Darstellung (ausführliche Darstellung):

Beschreibung	Kennzeichnung
Nur senkrechter Teil der Abgasanlage mit einem Abschnitt	**S01-A01**/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage und Feuerstätte	0-0/**V01-A01,A02**/**F01**
Nur die Feuerstätte	0-0/0-0/**F01**
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	**S01-A01**/**V01-A01,A02**/**F01**

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel 2:

Die Feuerstätte 01 ist über ein Verbindungsstück mit einem Abschnitt an eine gezogene Abgasanlage angeschlossen. Die senkrechte Abgasanlage wurde durch den Anwender der Verwaltungssoftware in drei Abschnitte aufgeteilt.

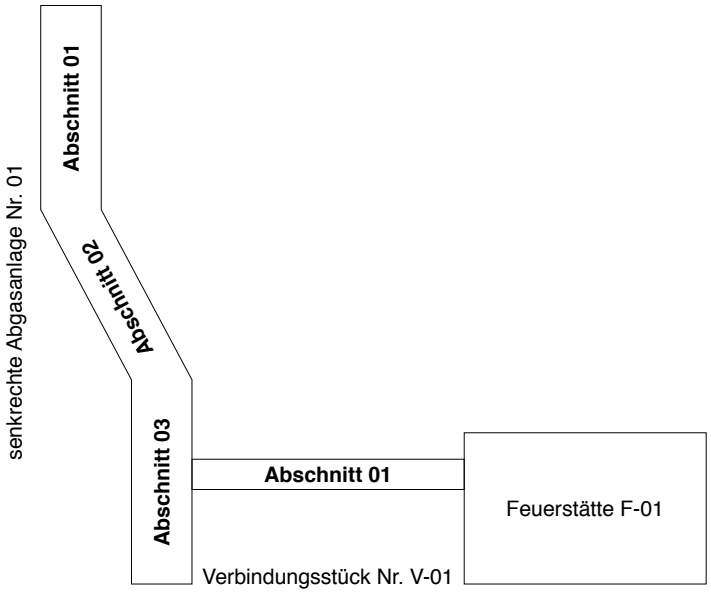


Bild 4: Darstellung zu Beispiel 2 Quelle: ZIV

Kurzdarstellung:

Beschreibung	Kennzeichnung
Senkrechter Teil der Abgasanlage	S01-03/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage mit Feuerstätte	0-0/V01-01/F01
Nur die Feuerstätte	0-0/0-0/F01
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	S01-03/V01-01/F01

Abschnittsweise Darstellung (ausführliche Darstellung):

Beschreibung	Kennzeichnung
Nur senkrechter Teil der Abgasanlage mit einem Abschnitt	S01-A01,A02,A03/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage und Feuerstätte	0-0/V01-A01/F01
Nur die Feuerstätte	0-0/0-0/F01
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	S01-A01,A02,A03/V01-A01/F01

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel 3:

Eine Feuerstätte ist mit zwei Verbindungsstücken an eine senkrechte Abgasanlage, die in vier Abschnitte aufgeteilt wurde, angeschlossen.

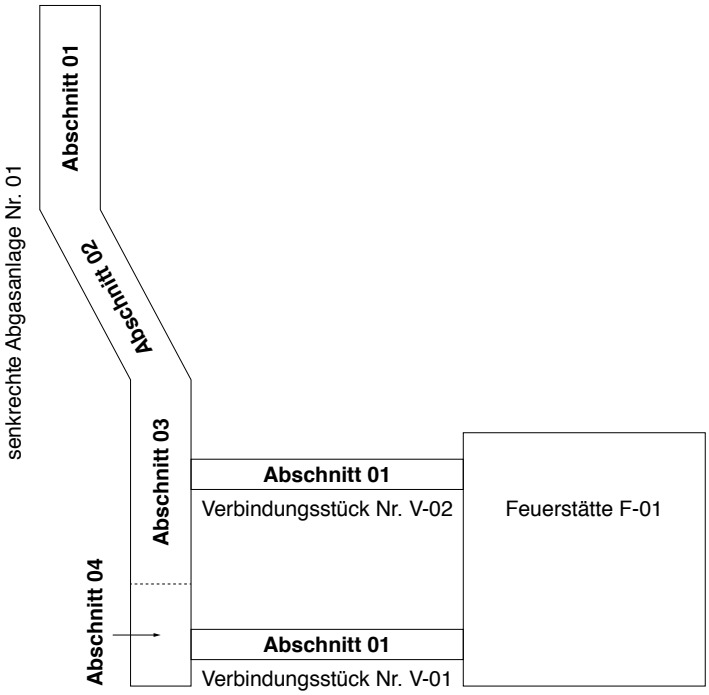


Bild 5: Darstellung zu Beispiel 3 Quelle: ZIV

Kurzdarstellung:

Beschreibung	Kennzeichnung
Senkrechter Teil der Abgasanlage	S01-04/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage mit Feuerstätte	0-0/V01-01+V02-01/F01
Nur die Feuerstätte	0-0/0-0/F01
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	S01-04/V01-01+V02-01/F01

Abschnittsweise Darstellung (ausführliche Darstellung):

Beschreibung	Kennzeichnung
Nur senkrechter Teil der Abgasanlage mit einem Abschnitt	S01-A01,A02,A03,A04/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage und Feuerstätte	0-0/V01-A01+V02-A01/F01
Nur die Feuerstätte	0-0/0-0/F01
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	S01-A01,A02,A03,A04/V01-A01+V02-A01/F01

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel 4:

Drei Feuerstätten werden über Zweigrohre an ein Verbindungsstück (Sammelabgasanlage) an eine senkrechte Abgasanlage angeschlossen.

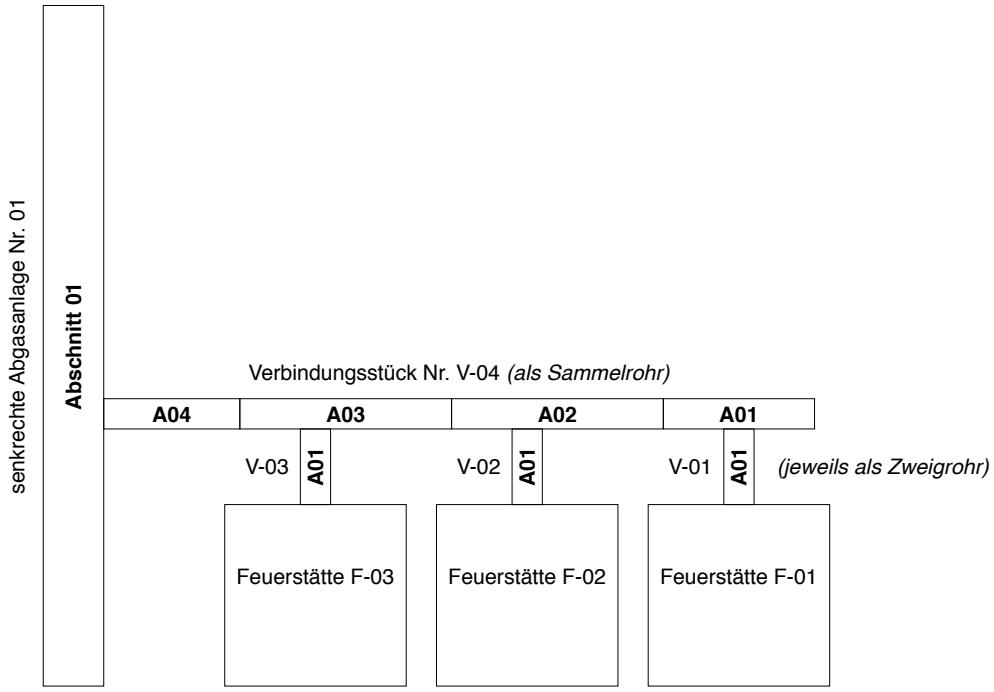


Bild 6: Darstellung zu Beispiel 4 Quelle: ZIV

Kurzdarstellung:

Beschreibung	Kennzeichnung
Senkrechter Teil der Abgasanlage	S01-01/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage mit Feuerstätten	0-0/V01-01+V02-01+V03-01+V04-04/ F01(V01),F02(V02),F03(V03)
Nur die Feuerstätten	0-0/0-0/F01,F02,F03
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	S01-01/V01-01+V02-01+V03-01+V04-04/ F01(V01),F02(V02),F03(V03)

Abschnittsweise Darstellung (ausführliche Darstellung):


Beschreibung	Kennzeichnung
Nur senkrechter Teil der Abgasanlage mit einem Abschnitt	S01-A01/0-0/0
Waagerechter Teil der Abgasanlage und Feuerstätte	0-0/V01-A01+V02-A01+V03-A01+V04-A01,A02,A03,A04/F01(V01),F02(V02),F03(V03)
Nur die Feuerstätten	0-0/0-0/F01,F02,F03
Senkrechter Teil sowie waagerechter Teil und Feuerstätte	S01-A01/V01-A01+V02-A01+V03-A01+V04-A01,A02,A03,A04/F01(V01),F02(V02),F03(V03)

Die Verfahrensanweisung zur Nummerierung der Abgasanlagen wird in **Kapitel 5** näher beschrieben.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.1.3 Kennzeichnung gemäß E DIN 18160-1

Die Kennzeichnung muss Angaben zur Temperaturklasse, Druckklasse, Kondensatbeständigkeitsklasse, Korrosionswiderstandsklasse und Rußbrandbeständigkeitsklasse sowie zum Mindestabstand zu brennbarem Material und Einbautyp (entspricht dem „Typ des Prüfstands, in dem das Produkt geprüft wurde“, gemäß DIN EN 1443:2019 [2]) sowie zur Feuerwiderstandsklasse enthalten.

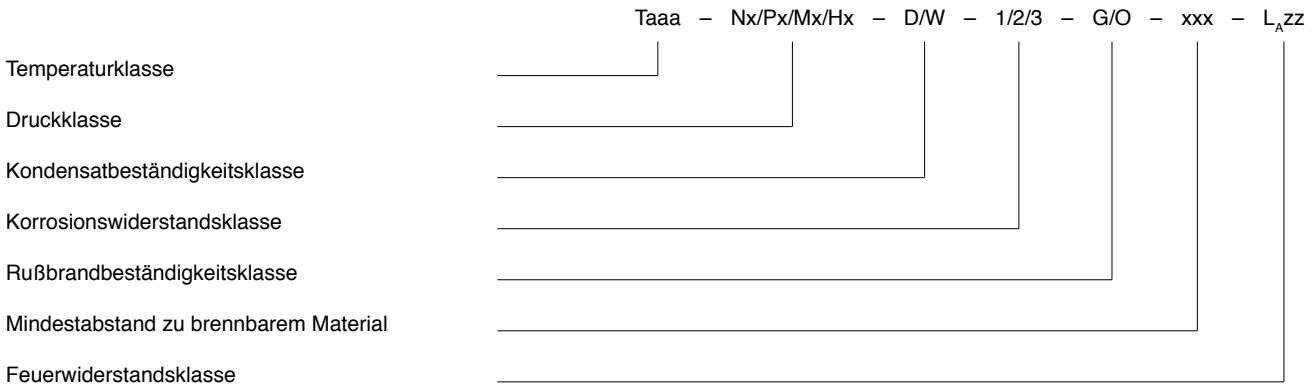

2.1.3.1 Temperaturklasse

Die Temperaturklasse gibt an, bis zu welcher Nennbetriebstemperatur das Bauprodukt für die ausgeführte Anlage einsetzbar ist.

Nennbetriebstemperatur [°C]	Temperaturklasse [°C]
≤ 80	**T080**
≤ 100	**T100**
≤ 120	**T120**
≤ 140	**T140**
≤ 160	**T160**
≤ 200	**T200**
≤ 250	**T250**
≤ 300	**T300**
≤ 400	**T400**
≤ 450	**T450**
≤ 600	**T600**
	<<Leerfeld>>

Hinweis zu einer nicht gekennzeichneten Abgasanlage: Eine nicht gekennzeichnete Abgasanlage wird durch Leerfelder dargestellt.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2.1.3.2 Druckklassen

Die Drucklasse gibt an für welche Betriebsweise das Produkt geeignet ist.

Druckklasse	Druck [Pa]
N1	≤ 0
N2	≤ 0
P1	≤ 200
P2	≤ 200
M1	≤ 1.500
M2	≤ 1.500
H1	≤ 5.000
H2	≤ 5.000
D0	> 5.000 (mit gesonderter Zulassung)
	<<Leerfeld>>

Hiweis zu M1 und M2: Diese Druckklassen sind bei der Drucklegung dieses Arbeitsblattes baurechtlich noch nicht umgesetzt worden (erfolgt über die Veröffentlichung der DIN 18160 Teil 1).

Hinweis zu D0: Druckklasse entsprechend abZ der Abgasanlage (5 Ziffern z. B. 50.000)

Hinweis zu einer nicht gekennzeichneten Abgasanlage: Eine nicht gekennzeichnete Abgasanlage wird durch Leerfelder dargestellt.

2.1.3.3 Kondensatbeständigkeitsklasse

Kondensatbeständigkeitsklasse	Kurzzeichen
für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile für trockene Betriebsweise	**W**
für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile für feuchte Betriebsweise	**D**
	<<Leerfeld>>

Hinweis zu einer nicht gekennzeichneten Abgasanlage: Eine nicht gekennzeichnete Abgasanlage wird durch Leerfelder dargestellt.

2.1.3.4 Korrosionswiderstandsklasse

Die Korrosionswiderstandsklasse gibt an, für welche Brennstoffe das Produkt geeignet ist.

Beschreibung	Korrosionswiderstandsklasse
Siehe nachfolgende Tabelle	**1**
	2
	3
	<<Leerfeld>>

Hinweis: Eine nicht gekennzeichnete Abgasanlage wird durch Leerfelder dargestellt.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Nachfolgende Tabellen zeigen die Einstufung von Brennstoffen hinsichtlich des Korrosionsverhaltens.

Korrosions-widerstands klasse	Gasförmige Brennstoffe	Flüssige Brennstoffe	Feste Brennstoffe
1	Gas: Schwefelgehalt ≤ 50 mg/m³ LNG (Erdgas) LPG (Flüssiggas)	–	–
2	Gas: Schwefelgehalt ≤ 2 000 mg/m³ LNG (Erdgas) LPG (Flüssiggas)	Öl: Schwefelgehalt ≤ 2.000 mg/kg Kerosin	chemisch unbehandeltes Holz und chemisch unbehandelte holzartige Biomasse[a]
3	Gas LNG (Erdgas) LPG (Flüssiggas)	Öl Kerosin	Holz Kohle Torf
ANMERKUNG: Tabelle 3 berücksichtigt nicht Prozessgase oder -flüssigkeiten.			

[a] Chemisch unbehandeltes Holz und chemisch unbehandelte holzartige Biomasse entsprechend Tabelle 4.

Holz und holzartige Biomasse gelten als chemisch unbehandelt, wenn sie DIN EN ISO 17225-1:2014, Tabelle 1 [3], entsprechen, mit der Einschränkung entsprechend Tabelle 4, und sofern zutreffend einer der Folgenden:

– DIN EN ISO 17225-2:2014 [4], Tabelle 1, Klasse A1;

– DIN EN ISO 17225-3:2014 [5], Tabelle 1, Klasse A1;

– DIN EN ISO 17225-4:2014 [6], Tabelle 2, Klasse A1 oder A2;

– DIN EN ISO 17225-5:2014 [7], Tabelle 1, Klasse A1.

Auszug aus DIN EN ISO 17225-1:2014, Tabelle 1

1. Holzartige Biomasse	1.1 Holz, Plantage und anderes Frischholz	1.1.3 Stammholz	1.1.3.1 Laubholz mit Rinde 1.1.3.2 Nadelholz mit Rinde 1.1.3.3 Laubholz ohne Rinde 1.1.3.4 Nadelholz ohne Rinde 1.1.3.5 Verschnitte und Mischungen
	1.2 Nebenprodukte und Rückstände der holzverarbeitenden Industrie	1.2.1 Chemisch unbehandelte Holznebenprodukte und Rückstände	1.2.1.1 Laubholz mit Rinde 1.2.1.2 Nadelholz mit Rinde 1.2.1.3 Laubholz ohne Rinde 1.2.1.4 Nadelholz ohne Rinde

2.1.3.5 Rußbrandbeständigkeitsklasse

Rußbrandbeständigkeitsklasse	Kurzzeichen
für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile ohne Rußbrandbeständigkeit	**O**
für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile mit Rußbrandbeständigkeit	**G**
	<<Leerfeld>>

Hinweis: Eine nicht gekennzeichnete Abgasanlage wird durch Leerfelder dargestellt.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.1.3.6 Einbautyp

Anmerkung: Der Einbautyp wird vorraussichtlich in der neuen DIN 18160 Teil 1 eingeführt. Sobald die DIN 18160 Teil 1 veröffentlicht wird, wird auch der Einbautyp an dieser Stelle erläutert.

2.1.3.7 Feuerwiderstandsklasse

Die Feuerwiderstandsklassen L (ohne Index $_A$) werden für Bestandsanlagen verwendet, für die es keinen Nachweis für die thermische Vorbehandlung nach DIN 18160 Teil 60 gibt. Die Feuerwiderstandklasse L_A gibt die Zeitspanne an, der die Abgasanlage bei Brandbeanspruchung Wirkrichtung von außen nach außen widersteht.

Feuerwiderstand/Zeitspanne (mindestens) in Minuten	Feuerwiderstandsklasse
0	**L00**
30*	**L30**
60*	**L60**
90*	**L90**
120*	**L120**
30	**L_A30**
90	**L_A90**
	<<Leerfeld>>

* Hier handelt es sich um Bestandsanlagen, bei denen die Feuerwiderstandsdauer ohne thermische Vorbehandlung nach DIN 18160 Teil 60 nachgewiesen war.

Hinweis: Eine nicht gekennzeichnete Abgasanlage wird durch Leerfelder dargestellt.

2.1.4 Material (MAT)

Bei Systemabgasanlagen wird das Material des abgasführenden Bauteils angegeben, bei Montageabgasanlagen kann neben dem Abgas führenden Bauteil zusätzlich die Materialangabe des Schachtes erforderlich sein.

AF = Aluminium, flexibel

AU = Aluminium, starr

AZ = Asbestzement

BE = Beton

DF = Dämmung, flexibel (Wolle, Schütt-)

DT = Dämmung, stehender Luftspalt

DS = Dämmung, starr (Schalen, Platten)

EF = Edelstahl, flexibel

ES = Edelstahl, starr

FZ = Faserzement

FK = Fibersilikat

GI = Gips

GL = Glas

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

KF = Kunststoff, flexibel

KS = Kunststoff, starr

MW = Mauerwerk

SE = Stahlblech, beschichtet

SK = Schamotte/Keramik

ST = Stahlblech, schwarz

2.1.5 Querschnittsformen, Abmessungen und Wärmedurchlasswiderstand (AW)

Folgende Angaben sind für die Kennzeichnung notwendig: Querschnittsform, lichter Durchmesser oder Seitenabmessungen des Abgas führenden Bauteils und ggf. Wärmedurchlasswiderstand.

Folgende Querschnittsformen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

Querschnittsform	Kurzzeichen	Hinweise
keine Angabe	**ka**	Wenn keine Querschnittsform angelegt ist wird dieses durch eine „ka“ dargestellt.
rund	**rd**	
rechteckig	**re**	
oval	**ov**	

Angabe des Durchmessers (z. B. 11,3) oder der Seitenabmessungen (z. B. 13,5*19,5) des Abgas führenden Teiles in **Zentimeter** (mit einer Nachkommastelle).

Angabe des Wärmedurchlasswiderstandes (z. B. 0,12) in m^2K/W (mit zwei Nachkommastellen).

2.1.5.1 Gestreckte Länge (GL)

Angabe der gestreckten Länge des Abgasweges (z. B. 12,7) in Metern (mit einer Nachkommastelle).

2.1.5.2 Zusatzkennzeichnungen Anlagen (ZA)

Die Zusatzkennzeichnungen sollen die

- eingestufte Benutzungsintensität,
- die Art der auszuführenden Arbeiten und den
- Bearbeitungszyklus


kenntlich machen.

Die Kürzel sind aus den Tabellen im Abschnitt 4.1 und 4.2 zu entnehmen. Als Trennzeichen wird ein Komma gesetzt.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks


2.1.6 Beispiele für die Kennzeichnung von Abgasanlagen

2.1.6.1 Gemauerter Schornstein mit 11,5 cm Wangendicke aus Mauerziegeln nach DIN 105 (ersetzt durch EN 771 Teil 1) [8]

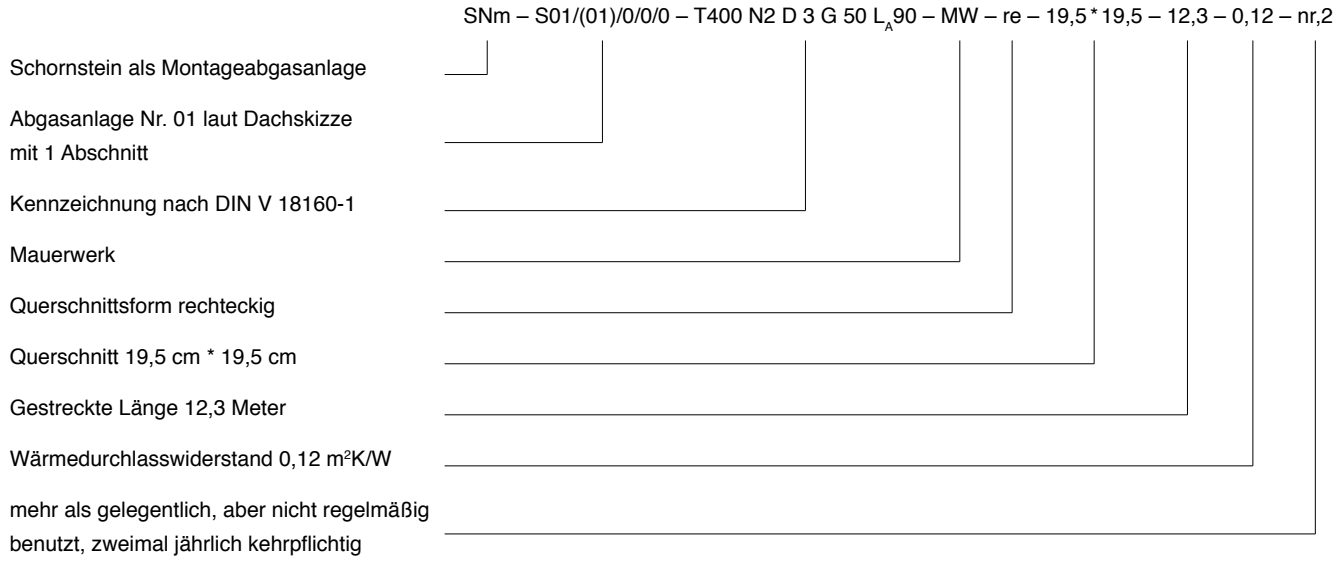


2.1.6.2 Abgasanlage, bestehend aus:

Abgasleitung aus Kunststoff

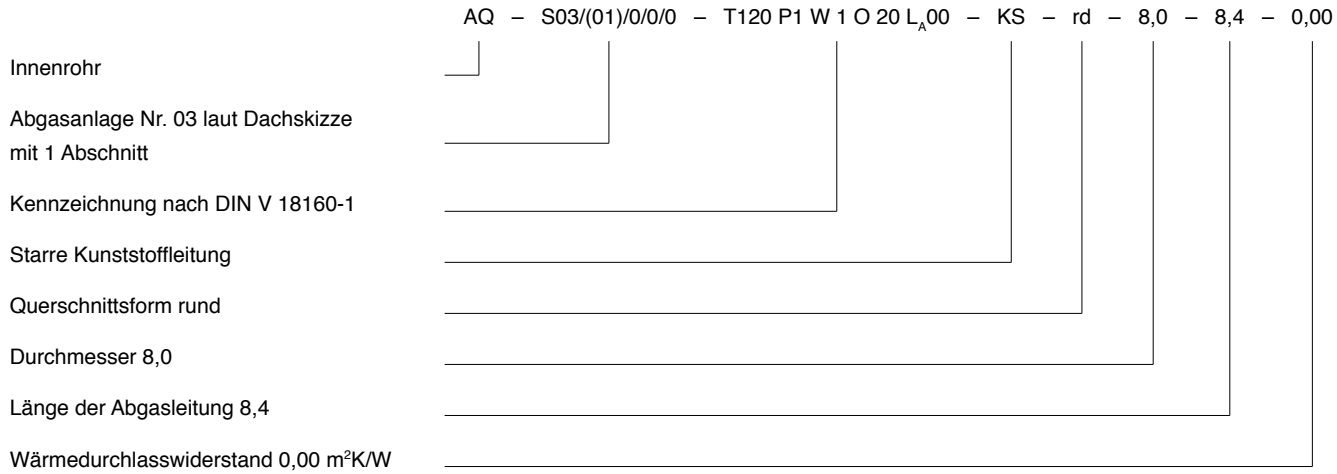


© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

in einem vorhandenen gemauerten Schornstein mit 11,5 cm Wangendicke aus Mauerziegeln nach DIN 105

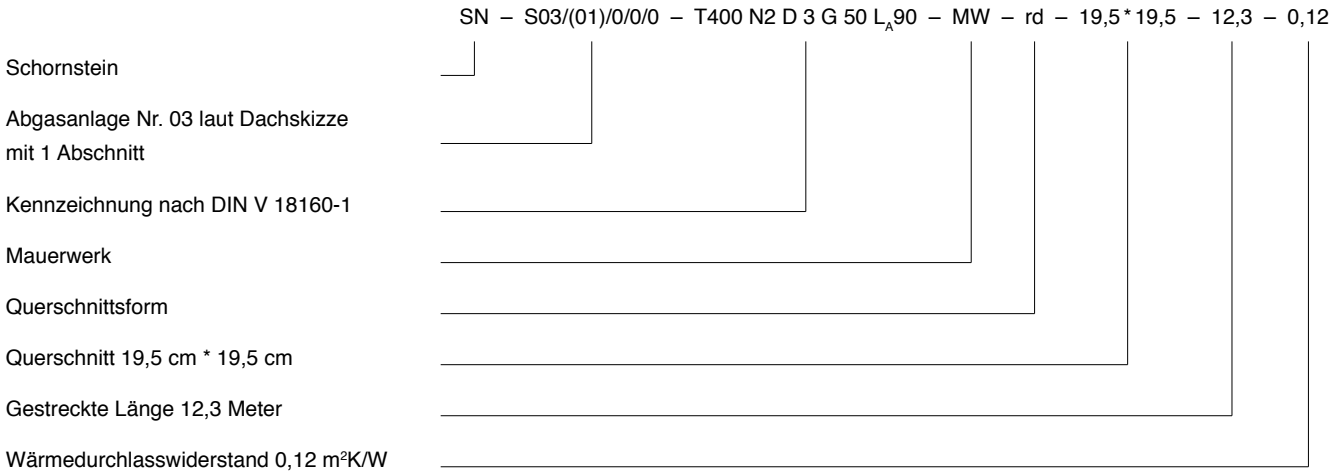


erhält damit folgende **resultierende Kennzeichnung** als Montageabgasanlage (hinterlüftet)

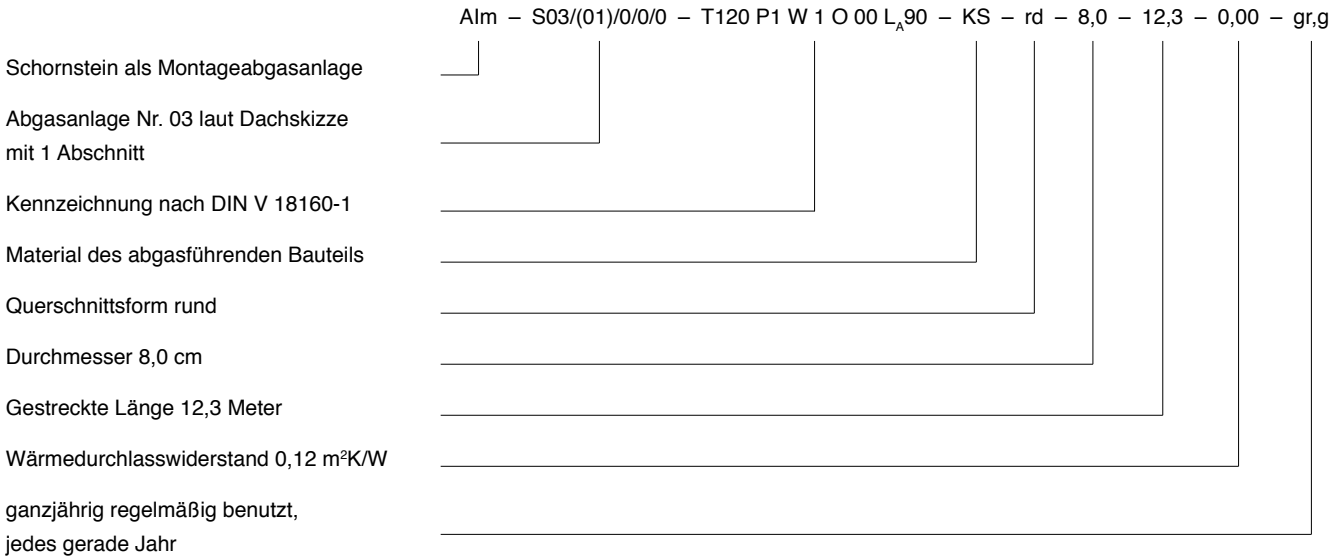

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.1.6.3 Verbindungsstück des Kombiwasserheizers im EG rechts, Bad mit Anschluss an Abgasanlage in abschnittsweiser Darstellung

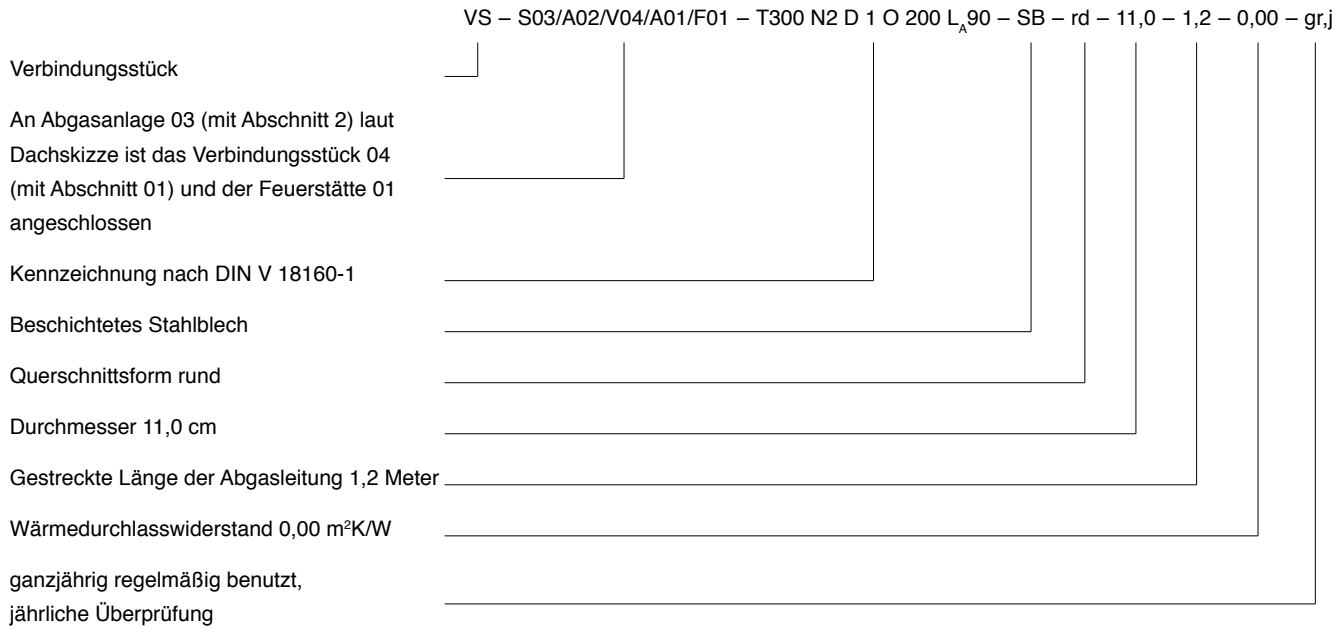

Nach Kapitel 3.1 ergibt sich Standort 04:

WG – MH – EG – v – 02 – BZ – 01

Hinweis: Wird der Abstand zu brennbaren Bauteilen von 200 mm nicht eingehalten, kann bei einer niedrigeren Abgastemperatur (z. B. ≥ 160 °C – bescheinigt durch Angaben des Feuerstättenherstellers) der Abstand auf 50 mm verringert werden. Aufgrund dieser Einschränkung verändert sich die Kennzeichnung für das Verbindungsstück in der abschnittsweisen Darstellung:

VS – S03/02/V04/A01/F01 – T160 N2 D 1 O 50 L_A00 – SB – 11,0 – 1,2 – 0,00 – gr,j

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2 Feuerstätten

Alle Feuerstätten sind eindeutig zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung setzt sich alphanumerisch zusammen und umfasst mindestens folgende Angaben:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Position	Beschreibung
1	Eindeutige zweistellige Nummer der Feuerstätte im Gebäude. Der Nummer wird der Buchstabe F (für Feuerstätte) vorangestellt (z. B. F02)
2	Feuerstättenkategorie
3	Brennstoff
4	Feuerstättenart (nach TRGI [9] oder Zulassungsgrundsätzen des DIBt)
5	zusätzliche Kennzeichnungen
6	Art der Anlage gemäß 1. BImSchV [10]
7	Art der energetischen Nutzung
8	Nennleistung
9	ergänzende Kennzeichnung

Für die „Feuerstättenkarte“ werden darüber hinaus weitere Informationen erforderlich. Die Zusatzkennzeichnungen werden an die mindestens erforderliche Kennzeichnung angehängt:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – S – L – ZA – Z

Position	Beschreibung
S	Standort der Feuerstätte (Kapitel 3.1)
L	Nummer(n) der Luftversorgung (Kapitel 3.2)
ZA	Zusatzkennungen Anlagen (Kapitel 4.1 und 4.2)
Z	Zubehör (Kapitel 3.3)

Werden nicht alle Zusatzkennzeichnungen aufgeführt, so sind die freien Stellen mit „0“ zu bezeichnen.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.1 Feuerstättenkategorie

Die Feuerstättenkategorie ist aus den Angaben des Typenschildes der Feuerstätte zu entnehmen.

Kurzzeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
BA	**Backofen/ Pizzaofen/ Wärme- und Gärraum**	DIN 18854:2015-03 Großküchengeräte – Backöfen – Anforderungen und Prüfung	Ein Backofen ist eine elektrisch- oder brennstoffbeheizte Anlage zum Backen, Braten und Grillen von Lebensmitteln.
		DIN 30683-2:1984-12 Gasgeräte für Bäckerei- und Konditoreianlagen; Backöfen mit Brennern mit Gebläse	Die Norm gilt für Anforderungen und Begriffe an Backöfen jeder Art mit einer Backfläche von mindestens 0,5 m^2, deren Beheizung mit Brennern mit Gebläse, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/I betrieben werden, erfolgt.
		DIN EN 203-2-2:2006-09 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-2: Spezifische Anforderungen – Backöfen; Deutsche Fassung EN 203-2-2:2007	
		Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau (TROL)	Bauaufsichtlich anerkannte und von der Europäischen Kommission notifizierte technische Regeln zur Planung, Dimensionierung und Erstellung von Warmluftöfen, Kachelöfen und Putzöfen, zentralen Warmluftschwerkraftanlagen, Feuerstätten über zwei Geschosse, Flächenheizungen, Hypokausten, Grundöfen, offenen Kaminen, Heizkaminen, Herden und Backöfen. Alle in Deutschland handwerklich errichteten Feuerstätten müssen dieser Technischen Regel entsprechen.
		DIN 18880-2:1991-08 Scheitholzbefeuerte Backöfen mit offenem oder geschlossenem Feuerraum	
BH	**Blockheizkraftwerk**	DVGW VP 109 Anschlussfertige Blockheizkraftwerke mit gasmotorisch angetriebenem Generator	Blockheizkraftwerk: Stationärer Motor oder Gasturbine, der oder die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung sowohl elektrischen Strom als auch Wärme produziert.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
		Maschinenrichtlinie	Die Maschinenrichtlinie regelt ein einheitliches Schutzniveau zur Unfallverhütung für Maschinen und unvollständige Maschinen beim Inverkehrbringen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Die Maschinenrichtlinie entfaltet wie alle Richtlinien, die auf Grundlage des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrags) erlassen werden, keine unmittelbare Wirkung. Sie muss in nationales Recht transformiert werden. In Deutschland ist dies durch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und die darauf gestützte Maschinenverordnung (9. ProdSV) erfolgt (vgl. Beurteilungskriterien des ZIV).
		DIN 6280-14 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotor	
BO	**Brennofen**		Ein Brennofen ist ein Ofen, der hohe Temperaturen erzeugt, um einem Brenngut eine thermisch aktivierte Stoffumwandlung zu ermöglichen. Ein Brennofen unterscheidet sich von einem Ofen im Wesentlichen dadurch, dass nicht die Erzeugung von Hitze der primäre Zweck des Ofens ist, sondern die gezielte thermische Behandlung eines Brennguts, das sich im Ofen befindet: das Material, das „gebrannt“ werden soll.
DW	**Durchlauf-wasserheizer**	DIN 3368-4 (1982-09) und -5 (1991-09) Gas-Durchlaufwasserheizer	Der Gas-Durchlaufwasserheizer (DWH) ist ein Gasgerät der Art A, B oder C, in dem durchlaufendes Trinkwasser zur Entnahme erwärmt wird.
		DIN EN 26 (2015-08) Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch	Zusätzlich/alternativ: Sie dienen der Erwärmung und direkten Entnahme von Warmwasser. Die erzeugte Wärme wird im Wärmetauscher (Lamellenblock) an das durchlaufende Wasser abgegeben.
		DIN EN 13203 (2015-12) Gasbeheizte Geräte für die sanitäre Warmwasserbereitung für den Hausgebrauch	

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
FC	**Brennstoffzelle (Fuel Cell)**	DIN EN 62282-2: 2013-01	„Brennstoffzellenheizgerät“: Stationäre Anlage, die die im Brennstoff gebundene chemische Energie in einer Brennstoffzelle direkt in elektrische Energie umwandelt und die dabei entstehende Wärme für Heizzwecke nutzt.
GK	**Gewerbliche Küchengeräte**		Kürzel zur Verwendung von nicht eindeutig bestimmbaren Küchengeräten.
GO	**Grundofen/Kachel-, verputzter, Gestell-**	Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau (TROL)	Einzelraumfeuerungsanlage als Wärmespeicherofen aus mineralischen Speichermaterialien, die an Ort und Stelle handwerklich gesetzt werden.
HD	**Herd**	DIN 4732:1990-01 Ölherde mit Verdampfungsbrennern	Einzelraumfeuerungsanlage, mit der auf einer Kochplatte und/oder in einem Back-/Bratfach gekocht/gebacken werden kann. Der Herd beheizt auch den Aufstellungsraum.
		DIN EN 12815:2005-09 Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 12815:2001 + A1:2004	Feuerstätten nach DIN 12815, als Ersatz für DIN 18880-1 und -2 und 18882, sind Feuerstätten (Herde) feste Brennstoffe, deren Hauptfunktion das Kochen (ggf. Backen) und deren weitere Funktion die Beheizung des Aufstellraumes ist. Herde nach DIN EN 12815 können auch wasserführende Bauteile besitzen (Heizungsherde).
		DIN 18880-1 und -2 Dauerbrandherde für feste Brennstoffe (Kohleprodukte)	Dauerbrand: Charakteristisch für den Dauerbrandofen ist der als trichterförmige Mulde konzipierte Feuerraum. Vorgegeben ist der Dauerbrand mit einer bestimmten Nennwärmeleistung laut der DIN EN 13240 „Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen“ wie folgt: Beim Brennstoff Kaminholz (Scheitholz) muss die Glut – unter Teillast mindestens 10 Stunden und – unter Volllast mindestens 1,5 Stunden gehalten werden. Beim Brennstoff Kohlebriketts (Braun- oder Steinkohle) muss die Glut – unter Teillast mindestens 14 Stunden und – unter Volllast mindestens 4 Stunden gehalten werden.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
		DIN 18880-1 und -2 Dauerbrandherde für feste Brennstoffe (Scheitholz)	
		DIN 18851 Großküchengeräte – Herde – Anforderungen und Prüfung	Diese Norm gilt für Herde, die nach Ausführung und Leistung für den Gebrauch vornehmlich in gewerbsmäßigen Küchen bestimmt sind und schließt Geräte mit Glaskeramik und induktiver Beheizung (es ist kein Wirkungsgrad vorgegeben) als auch Geräte mit Kochzonen mit geschlossenen Stahlplatten ein.
		EN 30-1-x Haushaltskochgeräte für gasförmige Brennstoffe	
HE	**Heizungsherd**	DIN 3360-4:1985-12 Gasgeräte; Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe; Heizherde	Feuerstätte, mit der auf einer Kochplatte und/oder in einem Back-/Bratfach gekocht/gebacken werden kann, die jedoch auch mit wasserführenden Bauteilen zur Erwärmung von Heiz- und/oder Brauchwasser ausgestattet ist.
		DIN EN 12815:2005-09 Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 12815:2001 + A1:2004	
HK	**Heizkessel**	DIN 4702 Heizkessel	Ein Gas-Heizkessel ist ein Gasgerät Art B oder C, in dem umlaufendes Heizungswasser und ggf. indirekt Trinkwasser erwärmt wird. Bodenstehende und wandhängende Ausführungen sind möglich.
		DIN EN 303-1 bis -7 Heizkessel	
		DIN EN 677 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe bis 70 kW – Brennwertkessel	
		DIN EN 297 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Heizkessel der Art B mit atmosphärischen Brennern mit einer Nennwärmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW	
		DIN EN 483 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Heizkessel des Typs C mit einer Nennwärmebelastung gleich oder kleiner 70 kW	

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
		DIN EN 656 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Heizkessel des Typs B mit einer Nennwärmebelastung größer 70 kW aber gleich oder kleiner als 300 kW	
		DIN EN 12809 Heizkessel für feste Brennstoffe – Nennwärmeleistung bis 50 kW – Anforderungen und Prüfungen	
		DIN EN 15034 Heizkessel – Öl-Brennwertkessel	
		DIN EN 15417 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Spezielle Anforderungen an Brennwert-Heizkessel mit einer Nennwärmebelastung von größer als 70 kW, aber gleich oder kleiner als 1.000 kW	
		DIN EN 14394 + A1: Heizkessel mit Gebläsebrennern – Nennwärmeleistung ≤ 10 MW und einer maximalen Betriebstemperatur von 110 °C	
		DIN EN 15502-2-1: Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-1: Heizkessel C und Heizkessel der Bauarten B_2, B_3 und B_5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1.000 kW	
		DIN EN 15502-2-2: Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-2: Heizkessel der Bauart B_1 DIN EN 17082: Häusliche – nicht häusliche gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zur Raumbeheizung, deren Nennwärmebelastung von 300 kW nicht übersteigt	
HO	**Hopfendarre**		Die Darre ist eine seit der Vorzeit bekannte Einrichtung zum Dörren, dem Trocknen von Lebensmitteln und Gebrauchsgütern mit Hilfe von Hitze.
KE	**Kamineinsatz, Kaminkassette**	DIN EN 13229:2005-10Kamineinsätze einschließlich offener Kamine für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2004	Feuerstätte mit Feuerraumtüren, die in eine Feuerstättennische, Verkleidung oder in den Feuerraum eines offenen Kamins eingebaut wird.
		DIN 18895-2 und -3 Offene Kamine	Vgl. Offener Kamin (OK)

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
		DIN 18892 Kachelofen- und/oder Putzofen-Heizeinsätze für feste Brennstoffe	
KH	**Kachelofen mit Heizeinsatz**	DIN EN 13229 Kamineinsätze einschließlich offener Kamine für feste Brennstoffe	Feuerstätte mit industriell gefertigtem Heizeinsatz und nachgeschalteter Heizflächen mit oder ohne Wärmespeicherfähigkeit. Die Wärmeabgabe erfolgt überwiegend durch Konvektion.
		DIN 18892 Kachelofen- und/oder Putzofen-Heizeinsätze für feste Brennstoffe	
		DIN 3364 Raumheizer – Schornsteingebundene Heizeinsätze mit atmosphärischem Brenner	
		DIN 4731 Ölheizeinsätze mit Verdampfungsbrennern; Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung	Ein Verdampfungsbrenner ist ein Ölbrenner mit atmosphärischer Verbrennung. Bei diesem Brenner wird das Heizöl durch die Flammenwärme aus einer Schale verdampft und in der umgebenden Luft verbrannt.
KK	**Kochkessel, Wurstkessel, Schnellkochkessel**	DIN EN 203-2-3 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-3: Spezifische Anforderungen – Kochkessel	
KO	**Kaminofen**	DIN 18891 Kaminöfen für feste Brennstoffe	Kaminöfen besitzen eine Zulassungsprüfung vor 10/2005.
KW	**Kombiwasserheizer***	DIN 3362-1 Gasgeräte mit atmosphärischen Brennern – zurückgezogen EN 297	Der Gas-Kombiwasserheizer (KWH) ist ein Gasgerät der Art B oder C, in dem durchlaufendes Trinkwasser erwärmt und direkt entnommen werden kann sowie umlaufendes Heizungswasser erwärmt wird.
		DIN EN 13203 Gasbeheizte Geräte für die sanitäre Warmwasserbereitung für den Hausgebrauch	

* ZIV-Hinweis: Mehr als 99 Prozent der wandhängenden Gasgeräte mit Warmwasserbereitung und Brennwertnutzung sind nach einer Heizkesselnorm geprüft. Diese Geräte sind somit als Heizkessel (HK) mit Warmwasserbereitung aufzunehmen.

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
LE	**Lufterhitzer**	DIN EN 525 Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Wärmetauscher mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Räumen für den nicht-häuslichen Gebrauch mit einer Nennwärmebelastung nicht über 300 kW	Gerät zur Erwärmung der Luft in einer Luftheizung oder Klimaanlage. Als Heizmittel werden entweder Heißwasser/Dampf verwendet oder Heizöl/Heizgas direkt im Lufterhitzer verbrannt (Feuerlufterhitzer).
		DIN EN 621 Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Räumen für den nicht-häuslichen Gebrauch mit einer Nennwärmebelastung nicht über 300 kW, ohne Gebläse zur Beförderung der Verbrennungsluft und/oder der Abgase	
		h DIN EN 778 Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Räumen für den häuslichen Gebrauch mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW, ohne Gebläse zur Beförderung der Verbrennungsluft und/oder der Abgase	
		DIN EN 14438 Heizeinsätze für gasförmige Brennstoffe zur Mehrraumheizung	
LT	**Luft-Trocknungs-anlage**	DIN EN 621 Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Räumen für den nicht-häuslichen Gebrauch mit einer Nennwärmebelastung nicht über 300 kW, ohne Gebläse zur Beförderung der Verbrennungsluft und/oder der Abgase	Unter einer Trocknung versteht man den Entzug von Flüssigkeiten aus einem Stoff oder Gegenstand, dem Trockengut, durch Verdunstung, Verdampfung, den Einsatz von Trocknungsmitteln oder anderen technischen wie chemischen Anwendungen. Merkmal einer Trocknung ist daher die Verringerung der Feuchtigkeit (Feuchteentzug, Entfeuchtung).
		Maschinenrichtlinie	
OK	**Offener Kamin**	DIN 18895-1 Offene Kamine, TROL	Kamine, deren Feuerraum im Betrieb sowohl offen als auch geschlossen sein kann.
		DIN EN 509 Dekorative Gasgeräte mit Brennstoffeffekt	

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
RA	**Räucheranlage**	DIN 3378 Gasverbrauchseinrichtungen für Fleischerei- und Räucheranlagen	Diese Norm gilt für Begriffe, Anforderungen und Prüfung von Gasverbrauchseinrichtungen für Fleischerei- und Räucheranlagen, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden, und zwar für Hockerkocher, Garschränke und Garkammern, Räuchereinrichtungen, Bratöfen, Flämmeinrichtungen, Kochkessel und Grills (Salamander).
RD	**Hochdruckreiniger/ Dampfreiniger**	Maschinenrichtlinie	Als Hochdruckreiniger wird ein Arbeitsgerät bezeichnet, das mit Hilfe von 15 bis über 1.000 bar Wasserdruck und gegebenenfalls unter Zusatz von Reinigungsmitteln hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Ein Dampfreiniger ist ein Gerät für den Einsatz in Industrie und Haushalt, das Wasser verdampft und in hohem Druck durch eine Düse abgibt.
RF	**Fischräucheranlage**	DIN 3378 Gasverbrauchseinrichtungen für Fleischerei- und Räucheranlagen	Vgl. Räucheranlage (RA)
RH	**Raumheizer**	DIN 18890 Dauerbrandöfen für feste Brennstoffe	
		DIN EN 13240:2005-10 Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 13240:2001 + A2:2004	
		DIN 18897-1:2005-06 Feuerstätten für feste Brennstoffe – Raumluftunabhängige Feuerstätten – Teil 1: Raumheizer	
		DIN EN 15821 Mehrfach befeuerbare Saunaöfen zur Verfeuerung von naturbelassenem Scheitholz – Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 15821:2010	
		DIN EN 1 Ölheizöfen mit Verdampfungsbrenner und Schornsteinanschluss Heizöfen für flüssige Brennstoffe mit Verdampfungsbrenner und Schornsteinanschluss	

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
		DIN EN 13278 Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe mit offener Verbrennungskammer	Ein Gas-Raumheizer ist ein Gasgerät Art A, B oder C, das die Wärme über Heizflächen unmittelbar an den Raum abgibt.
		DIN 3364-1:1982-04 Gasverbrauchseinrichtungen; Raumheizer; Begriffe, Anforderungen, Kennzeichnung, Prüfung (zurückgezogen)	Heizeinsätze im Sinne dieser Norm sind Bestandteile von Feuerstätten, die nur zum Einbau für Ein- und Mehrraum-Luftheizungen bestimmt sind.
		Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für raumluftunabhängige Feuerstätte für feste Brennstoffe	
RT	**Röstanlage**	Maschinenrichtlinie	Rösten bedeutet das Erhitzen von pflanzlichen Lebensmitteln ohne Zugabe von Flüssigkeit, um ihnen Feuchtigkeit zu entziehen, ihren Geschmack zu verändern, sie dunkler zu färben oder wegen des Feuchteentzugs ihre Haltbarkeit zu erhöhen.
SD	**Dunkelstrahler**	DIN EN 416:2020-04 Gasbefeuerte Dunkelstrahler und Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendung – Sicherheit und Energieeffizienz DIN EN 17175 Gasbefeuerte Dunkelstrahler und Wärmebänder und kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendung	Ein Dunkelstrahler ist ein gas- oder ölbefeuertes Heizgerät, welches Wärme hauptsächlich als Infrarot- oder Wärmestrahlung abgibt. Die Geräte werden überwiegend an der Hallendecke installiert, um den darunterliegenden Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Die Strahlungswärme wird von einem oder mehreren Brennern erzeugt. Die heißen Abgase durchströmen Strahlungsrohre, die dabei aufgeheizt werden.
		DIN 3372-6 Heizstrahler; Dunkelstrahler mit Brenner mit Gebläse	
		DIN EN 777 Gas-Systeme-Heizstrahler – Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Gebläse für gewerbliche und industrielle Anwendung	

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
SF	**Schmiedefeuer**		Die Esse bezeichnet eine offene Feuerstelle mit Abzug und zusätzlicher Luftzuführung, die dem Erwärmen (Erhitzen) von Metallteilen beim Schmieden dient. Durch die regulierbare Zuführung von Luft-Sauerstoff wird das Schmiedefeuer auf die zum Schmieden der Metallteile je nach Umformungsverfahren erforderliche bzw. gewünschte Temperatur gebracht und gehalten.
SG	**Speckstein-grundofen**	Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau (TROL)	Wärmespeicherofen aus Speckstein, ausgenommen SP.
SH	**Hellstrahler**	DIN 3372 Heizstrahler mit Brenner ohne Gebläse	Hellstrahler sind Heizstrahler ohne Gebläse, bei denen die Wärme durch Verbrennung eines Brennstoffes an oder in der Nähe der äußeren Oberfläche eines Werkstoffes erzeugt wird und bei denen die Strahlfläche (Glühfläche) aus perforiertem oder gasdurchlässigem, hochhitzebeständigem Material, z. B. Keramik, besteht.
		DIN EN 419-1 Gasgeräte-Heizstrahler – Hellstrahler mit einem Brenner ohne Gebläse für gewerbliche und industrielle Anwendung – Teil 1: Sicherheit (alt) DIN EN 419 Gasbefeuerte Hellstrahlerheizgeräte für gewerbliche und industrielle Anwendung – Sicherheit und Energieeffizienz	
SO	**Schmelzofen/ Glühofen**		Anlagen zum Schmelzen, Sintern usw. von Metall.
UW	**Umlaufwasserheizer***	DIN 3364-1:1982-04 Gasverbrauchseinrichtungen; Raumheizer; Begriffe, Anforderungen, Kennzeichnung, Prüfung (zurückgezogen)	Ein Umlaufwasserheizer ist ein Wandgerät (Therme), das für den reinen Heizbetrieb vorgesehen ist. Diese Geräte können zusätzlich mit einem Speicher-Wassererwärmer für die Trinkwassererwärmung kombiniert werden.

* ZIV-Hinweis: Mehr als 99 Prozent der wandhängenden Gasgeräte mit Warmwasserbereitung und Brennwertnutzung sind nach einer Heizkesselnorm geprüft. Diese Geräte sind somit als Heizkessel (HK) mit Heizungsbetrieb (Heizung/Zentralheizung) aufzunehmen.

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
		DIN EN 297:2005-10 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Heizkessel der Art B mit atmosphärischen Brennern, mit einer Nennwärmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW; Deutsche Fassung EN 297:1994 + A1:1994 + A2:1996 + A3:1996 + A4:2004 + A5:1998 + A6:2003 (zurückgezogen)	
		DIN EN 15502-2-2 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-2: Heizkessel der Bauart B1; Deutsche Fassung 2014-10	
VM	**Verbrennungsmotor**	Maschinenrichtlinie	Ein Verbrennungsmotor ist eine Verbrennungskraftmaschine, die chemische Energie in mechanische Arbeit umwandelt.
VW	**Vorratswasserheizer/ Badeofen**	DIN 3377 1980-02 Gas-Vorratswasserheizer	Der Gas-Vorratswasserheizer (Speicherwassererwärmer) ist ein Gasgerät Art B oder C, in dem Trinkwasser auf Vorrat direkt erwärmt wird.
		DIN 18889 Speicher-Kohle-Wasserheizer	
		DIN EN 89 Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch	
		DIN 4733 Öl-Speicher-Wasserheizer mit Verdampfungsbrennern	
WA	**Wärmepumpe, Adsorption**	DIN EN 12309-1 Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-Klimageräte und/oder Wärmepumpengeräte mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW – Teil 1: Sicherheit DIN EN 12309-2 Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW	Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die unter Aufwendung von technischer Arbeit thermische Energie aus einem Reservoir mit niedrigerer Temperatur (in der Regel ist das die Umgebung) aufnimmt und – zusammen mit der Antriebsenergie – als Nutzwärme auf ein zu beheizendes System mit höherer Temperatur (Raumheizung) überträgt.
WK	**Waschkessel**	DIN 3371 Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschkessel	
WL	**Wäschemangel**	Maschinenrichtlinie	

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
WM	**Waschmaschine**	DIN 3371 Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschkessel	
WP	**Wärmepumpe, Motor**	Maschinenrichtlinie	Nicht für ZStat wenn Brennstoff S.
WT	**Wäschetrockner**	DIN EN 1458-1 Direkt gasbeheizte Haushalts-Trommeltrockner der Typen B22D und B23D mit Nennwärmebelastungen nicht über 6 kW – Teil 1: Sicherheit	
NO	**Notstromaggregat**	Maschinenrichtlinie	Ein Stromerzeugungsaggregat (Notstromaggregat oder Netzersatzanlage) ist eine Einrichtung, die elektrische Energie bereitstellt, um insbesondere von Stromnetzen unabhängig zu sein. Ein Antriebsaggregat, meistens eine Verbrennungskraftmaschine (z. B. Diesel- oder Benzinmotor), und ein Generator, der mechanische Energie des Antriebs in elektrische Energie wandelt, bilden hierbei eine Einheit.
PO	**Pelletofen**	DIN EN 14785 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets	
		DIN 18894:2005-02 Feuerstätten für feste Brennstoffe – Pelletöfen – Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung	
BP	**Brat-/Grill-/Glüh-/ Griddle-Platte/ Mongolengrill/ Paellapfanne**	DIN EN 203-2-8 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-8: Spezifische Anforderungen – Brat- und Paellapfannen DIN EN 203-2-9 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-9: Spezifische Anforderungen – Glüh-/Grill- und Griddle-Platten	Eine Grillplatte oder Griddleplatte ist ein Gerät zur Speisenzubereitung, bei dem die Lebensmittel auf einer glatten oder geriffelten von unten beheizten Oberfläche gegart werden.
		DIN EN 203-2-10 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-10: Spezifische Anforderungen – Grillgeräte	
EA	**Essen-/Speisenausgabenanlage Wärmeplatte**		

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
FT	**Friteuse**	DIN EN 203-2-4 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-4: Spezifische Anforderungen – Friteusen	Eine Friteuse ist ein Gerät zum Ausbacken (Frittieren) von Lebensmitteln in heißem Öl oder Fett.
GY	**Drehspieß (Gyros, Döner)**	DIN EN 203-2-10 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-10: Spezifische Anforderungen – Grillgeräte	Der Drehspieß ist ein Hilfsmittel zum Grillen oder Braten. Er wird heute entweder von Hand oder elektrisch betrieben und kann waagerecht oder senkrecht stehen.
KB	**Kippbratpfanne**		Die Kippbratpfanne ist in Großküchen zu finden. Sie ist mit dem Heizgerät verbunden und lässt sich von Hand oder elektrisch kippen, sodass der Inhalt der Pfanne nach vorne rutscht. Sie ist mit einem Auslass zum punktgenauen Ausgießen versehen; dieser ermöglicht auch problemlos das komplette Entleeren der Pfanne.
KV	**Konvektomat/ Dampfschrank/ Kombidämpfer**	DIN 18866 Großküchengeräte – Heißumluftgeräte und Heißluftdämpfer	Ein Konvektomat (auch Kombidämpfer oder Konvektionsofen) wird für das entkoppelte Zubereiten von Speisen mit anschließendem Regenerieren angewandt (sogenanntes Cook and Chill).
SI	**Strahlungsgrill (Salamander)**	DIN EN 203-2-7 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-7: Spezifische Anforderungen – Salamander und Grillgeräte	
WB	**Wasserbad (Bainmarie)**		Ein Wasserbad ist ein mit warmem oder heißem Wasser gefüllter Behälter, in dem sich ein Gefäß mit einem zu erwärmenden Stoff befindet. Wasserbäder finden z. B. Anwendung bei der Zubereitung und Aufbewahrung von Speisen.
WO	**Wok, Hockerköcher**	DIN EN 203-2-1 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-1: Spezifische Anforderungen – Offene Brenner und Wok-Brenner	Ein Wok ist eine hohe, durchgehend gewölbte Pfanne.
SP	**Speichereinzelfeuerstätte**	h DIN EN 15250 Speicherfeuerstätten für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfverfahren	
		Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau (TROL)	

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
DE	**Destille (Alkoholerstellung)**		
KG	**Kachelofen mit Heizeinsatz im Grundofenprinzip**	DIN EN 13229:2005-10 Kamineinsätze einschließlich offener Kamine für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2004	Feuerstätte mit industriell gefertigtem Heizeinsatz und nachgeschalteter Heizflächen mit oder ohne Wärmespeicherfähigkeit. Die Wärmeabgabe erfolgt überwiegend durch Strahlung. Der Heizeinsatz ist im Gegensatz zum KH fest eingemauert.
HG	**Heizeinsatz Gas**	DIN EN 613 Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe	
GF	**Gewerbliche Feuerstätten anderer Art**	DIN EN 203-2-6 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-6: Spezifische Anforderungen – Wasserkocher für Getränkezubereiter	Feuerstätten besonderer Art in Gewerbe, Industrie oder Militär, die nicht anderweitig eingeordnet werden können.
		DIN EN 746-1 Industrielle Thermoprozessanlagen – Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen an industrielle Thermoprozessanlagen	
LP	**Luftprozessanlagen**	DIN EN 746-1 Industrielle Thermoprozessanlagen – Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen an industrielle Thermoprozessanlagen	Für Prozessanlagen mit Wärmeträger Luft, die konstruktionsbedingt die Grenzwerte nach § 10 Abs. 1 1. BImSchV nicht einhalten können.
		DIN EN 203-2-9 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-9: Spezifische Anforderungen – Glühplatten, Wärmeplatten und Griddleplatten	
KP	**Koch- und Glühplatten, Glaskeramik-Kochfelder**	DIN EN 60335 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke (gilt auch für Kochplatten für den gewerblichen Gebrauch)	
NR	**Nudel-/Reiskocher**	DIN EN 203-2-11 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 2-11: Spezifische Anforderungen – Nudelkocher	

Kurz-zeichen	Gerät	Beispielhafte Normen/Technische Regeln	Erläuterungen
FW	**Fern- und Nahwärme mit und ohne Wärmeübertrager**		Die Unterscheidung zwischen Nahwärme und Fernwärme ist vor allem sprachlicher Natur. Unter den Begriff Nahwärme fallen kleinere dezentrale Wärmenetze, während als Fernwärme größere Netze bezeichnet werden, die meist große Transportleitungen beinhalten. Technisch ist diese Unterscheidung allerdings nicht von großer Bedeutung. **Hinweis:** Diese Angabe wird wahrscheinlich nur in Baden-Württemberg zur Umsetzung des EEG benötigt.
BB	**Brennstoffzellen-heizgerät und Brennwertgerät (Kombigerät)**	DIN EN 50465 Gasgeräte – Geräte zur Kraft-Wärme-Kopplung mit einer Nennwärmebelastung kleiner oder gleich 70 kW; Deutsche Fassung EN 50465:2015	Brennwertgerät: Wärmeerzeuger, bei dem die Verdampfungswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht wird.
SA	**Saunaofen**	DIN EN 15821 Mehrfach befeuerbare Saunaöfen zur Verbrennung von naturbelassenem Scheitholz DIN EN 17175 Gasbefeuerte Dunkelstrahler und Wärmebänder und kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendung	
HT	**Hot Tube**	Badezuber (CE-Zeichen über EMV-Richtlinie)	Hot Tubes sind im Freien stehende Badezuber. Als Feuerstätte werden sie mit Scheitholz oder Flüssiggas beheizt. Je nach Landesrecht unterliegen sie einer Messpflicht gemäß 1. BImSchV.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.1. Zusatzkennzeichnung 1 bis 5 zur Feuerstättenkategorie

Die Zusatzkennzeichnungen sind in die Gruppen 1 bis 5 aufgeteilt. Aus jeder Gruppe kann nur ein Merkmal ausgewählt werden, dabei ist der Brennstoff zu beachten.

2.2.1.1 Zusatzkennzeichnung 1

Kürzel	Erläuterung	Brennstoffe
w	wasserführend	F
nw	nicht wasserführend	F

2.2.1.2 Zusatzkennzeichnung 2

Kürzel	Erläuterung	Brennstoffe
d	Verdampfungsbrenner	O
z	Zerstäuberbrenner	O

2.2.1.3 Zusatzkennzeichnung 3

Kürzel	Erläuterung	Brennstoffe
f	Flachfeuerung (Zeitbrand)	F
ü	Füllfeuerung (Dauerbrand)	F

2.2.1.4 Zusatzkennzeichnung 4

Kürzel	Erläuterung	Brennstoffe
h	handbeschickt	F
a	mechanisch beschickt	F

2.2.1.5 Zusatzkennzeichnung 5

Kürzel	Erläuterung	Brennstoffe
o	oberer Abbrand	F
t	unterer Abbrand	F
x	Sturzbrand	F
n	Unterschubfeuerung	F
v	Vorofenfeuerung	F
b	Einblasfeuerung	F
y	Feuerung anderer Art	F

Beispiel 1: Pelletofen: wasserführend, mechanisch beschickt

→ **PO w, a**

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel 2: Holzvergaserheizkessel: wasserführend, Füllfeuerung, handeschickt, Sturzbrand

→ HK w, ü, h, x

Beispiel 3: Ölheizkessel: Verdampfungsbrenner

→ HK d

2.2.1.6 Zusatzkennzeichnung 6 zur Feuerstättenkategorie (Feuerstätten, Dunstabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Abgasanlagen etc.)

Die Zusatzkennzeichnung 6 zur Feuerstättenkategorie steht aktuell noch nicht zur Verfügung.

2.2.1.7 Zusatzkennzeichnung 7 zur Feuerstättenkategorie (Art der Feuerungsanlage nach der 44. BImSchV)

Die Zusatzkennzeichnung der Art der Feuerungsanlage nach der 44. BImSchV.

Kürzel	Feuerungsanlage
SU	Sonstige Feuerungsanlage
MD	Dieselmotoranlage
GT	Gasturbine
ZM	Zweistoffmotoranlage
MO	Sonstige Motoranlage

2.2.2 Brennstoff

Kürzel	Erläuterung
F	Feste Brennstoffe
O	Flüssige Brennstoffe
G	Gasförmige Brennstoffe
FO	Feste und flüssige Brennstoffe
FG	Feste und gasförmige Brennstoffe
OG	Flüssige und gasförmige Brennstoffe
FOG	Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe
S	Strom
FS	Feste Brennstoffe + Strom
OS	Flüssige Brennstoffe + Strom
GS	Gasförmige Brennstoffe + Strom
FOS	Feste und flüssige Brennstoffe + Strom
FGS	Feste und gasförmige Brennstoffe + Strom
OGS	Flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom
FOGS	Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.3 Feuerstättenarten

Die Kennzeichnung gilt auch für Ölfeuerstätten und Festbrennstofffeuerstätten. Dazu ist eine Kombination aus der Kennzeichnung 2.2.2, 2.2.3 sowie 2.2.4 ggf. erforderlich.

	nur informativ			Art	
2.2.3.1	**G**	**O**	**F**	**Art A**	**Feuerstätten ohne Abgasanlage. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen.**
A_1	**X**	**–**	**X**		ohne Gebläse
A_2	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Brenner/Wärmetauscher
A_3	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.2				**Art B**	**Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig)**
2.2.3.2.1	**G**	**O**	**F**	**Art B_1**	**Feuerstätte mit Strömungssicherung.**
B_{11}	**X**	**–**	**–**		ohne Gebläse
B_{12}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
B_{13}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
B_{14}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter der Strömungssicherung
2.2.3.2.2	**G**	**O**	**F**	**Art B_2**	**Feuerstätte ohne Strömungssicherung.**
B_{21}	**X**	**X**	**X**		ohne Gebläse
B_{22}	**X**	**X**	**X**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
B_{23}	**X**	**X**	**X**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.2.3	**G**	**O**	**F**	**Art B_3**	**Feuerstätte ohne Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung, bei der alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges verbrennungsluftumspült sind.**
B_{31}	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
B_{32}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
B_{33}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.2.4	**G**	**O**	**F**	**Art B_4**	**Feuerstätte mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung.**
B_{41}	**X**	**–**	**–**		ohne Gebläse
B_{42}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
B_{43}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
B_{44}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter der Strömungssicherung

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.3.2.5	**G**	**O**	**F**	**Art B_5**	**Feuerstätte ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung.**
B_{51}	**X**	**–**	**–**		ohne Gebläse
B_{52}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
B_{53}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3	**G**	**O**	**F**	**Art C**	**Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig).**
2.2.3.3.1	**G**	**O**	**F**	**Art C_1**	**Feuerstätte mit zugehöriger horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.**
C_{11}	**X**	**–**	**–**		ohne Gebläse
C_{12}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{13}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.2	**G**	**O**	**F**	**Art C_2**	**Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an einen einfach oder mehrfach belegten Schacht für Verbrennungsluft und Abgas.**
C_{21}	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
C_{22}	**–**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{23}	**–**	**–**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.3	**G**	**O**	**F**	**Art C_3**	**Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.**
C_{31}	**X**	**–**	**X**		ohne Gebläse
C_{32}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{33}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.4	**G**	**O**	**F**	**Art C_4**	**Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS).**
C_{41}	**–**	**–**	**X**		ohne Gebläse
C_{42}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{43}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.5	**G**	**O**	**F**	**Art C_5**	**Feuerstätte mit zugehöriger getrennter Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen.**
C_{51}	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
C_{52}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{53}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.3.3.6	**G**	**O**	**F**	**Art C_6**	**Feuerstätte, vorgesehen für den Anschluss an eine nicht mit der Feuerstätte geprüfte Verbrennungsluftzu und Abgasabführung.**
C_{61}	**X**	**–**	**X**		ohne Gebläse
C_{62}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{63}	**X**	**X**	**X**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.8	**G**	**O**	**F**	**Art C_8**	**Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien und zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage. Die Abgasabführung im Schacht erfolgt im Unterdruck.**
C_{81}	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
C_{82}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{83}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.9	**G**	**O**	**F**	**Art C_9**	**Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Abgasabführung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung erfolgt über eine zugehörige Leitung im Aufstellraum und einen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.**
C_{91}	**X**	**–**	**X**		ohne Gebläse
C_{92}	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
C_{93}	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.10	**G**	**O**	**F**	**Art $C_{(10)}$**	**Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.**
$C_{(10)1}$	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
$C_{(10)2}$	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
$C_{(10)3}$	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.11	**G**	**O**	**F**	**Art $C_{(11)}$**	**Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung sowie zugehöriger einfach oder mehrfach belegter senkrechter Luft-Abgas-Leitung. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.**
$C_{(11)1}$	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
$C_{(11)2}$	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
$C_{(11)3}$	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.3.3.12	**G**	**O**	**F**	**Art $C_{(12)}$**	**Feuerstätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.**
$C_{(12)1}$	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
$C_{(12)2}$	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
$C_{(12)3}$	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.13	**G**	**O**	**F**	**Art $C_{(13)}$**	**Feuersatätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte zugehörige Abgasleitung und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.**
$C_{(13)1}$	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
$C_{(13)2}$	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
$C_{(13)3}$	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.14	**G**	**O**	**F**	**Art $C_{(14)}$**	**Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luft-Abgas-Leitung bis zur zugehörigen einfach oder mehrfach belegten senkrechten Abgasleitung und zum bauseits vorhandenen Schacht. Die Verbrennungsluftzuführung bis zur Luft-Abgas-Leitung erfolgt über den bauseits vorhandenen Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen der senkrechten Abgasleitung und des Schachtes befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.**
$C_{(14)1}$	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
$C_{(14)2}$	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
$C_{(14)3}$	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner
2.2.3.3.15	**G**	**O**	**F**	**Art $C_{(15)}$**	**Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luftleitung bis zum bauseits vorhandenen Schacht und zugehöriger einfach belegter Abgasleitung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung von der Mündung bis zur Luftleitung erfolgt für ein Gasgerät oder mehrere Gasgeräte über den gemeinsamen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.**
$C_{(15)1}$	**–**	**–**	**–**		ohne Gebläse
$C_{(15)2}$	**X**	**–**	**–**		mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
$C_{(15)3}$	**X**	**X**	**–**		mit Gebläse vor dem Brenner

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.4 Zusätzliche Kennzeichnung zur Feuerstättenart

Kürzel	Erläuterung
AS	Raumluftüberwachungseinrichtung
BS	Abgasüberwachungseinrichtung
X	zusätzliche Dichtheitsanforderungen
P	bestimmungsgemäße Abgasabführung unter Überdruck
D	Abführung von feuchter Trocknungsluft gemeinsam mit Abgasanteilen über eine Leitung direkt ins Freie
0	keine zusätzliche Kennzeichnung
S	Abgasleitung im bauseits vorhandenen hinterlüfteten Schacht

2.2.5 Art der Anlage

Kürzel	Erläuterung
1	Heizung/Zentralheizung
2	Heizung/Zentralheizung mit Brauchwasser
3	Brauchwasseranlage
4	Lufterhitzer/Luftheizung
5	Einzelraumfeuerungsanlage
6	Feuerstätte anderer Art
7	Unterliegt nicht der 1. BImSchV

2.2.6 Art der energetischen Nutzung

Kürzel	Energetische Nutzung	
B	Brennwertfeuerstätte	Wärmeerzeuger (Feuerstätte), bei dem die Verdampfungswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht wird. (Definition: 1. BImSchV/KÜO)
H	Heizwertfeuerstätte, außer N und S	Wärmeerzeuger (Feuerstätte) ohne bestimmungsgemäße Kondensation.
N	Heizwertfeuerstätte, Niedertemperatur	Niedertemperatur-Heizkessel ist ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umständen zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommt.
S	Heizwertfeuerstätte nach EWG-Richtlinie	Standardheizkessel, die einen 1 % höheren Abgasverlust als nach § 10 Abs. 1 1. BImSchV haben dürfen (Ausnahmefälle).

Hinweis: Im Sinne der BMWi-Altanlagenkennzeichnung wird dafür auch der Begriff **„Kesselgruppe“** verwendet. H und S sind dabei die Standardkessel.

2.2.7 Leistung


Nennleistung oder der höchste Wert des Nennleistungsbereiches in kW. *(mit einer Nachkommastelle)*


© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.8 Ergänzende Kennzeichnung

Kürzel	Ergänzende Kennzeichnung
V	Feuerstätte zugehörig zu bivalentem Heizungssystem
W	Feuerstätte, die neben weiteren Feuerstätten zu einem Heizungssystem gehört
0	keine ergänzende Kennzeichnung

2.2.9 Beispiele für die Kennzeichnung von Feuerstätten

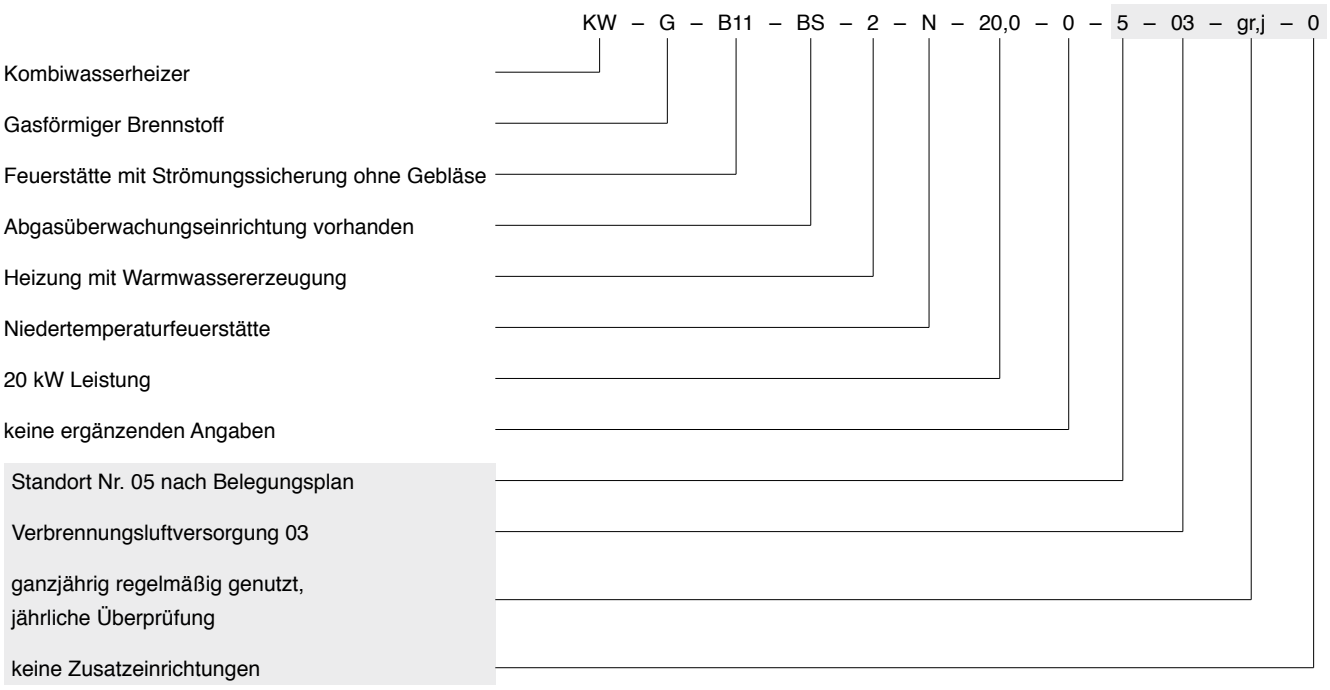

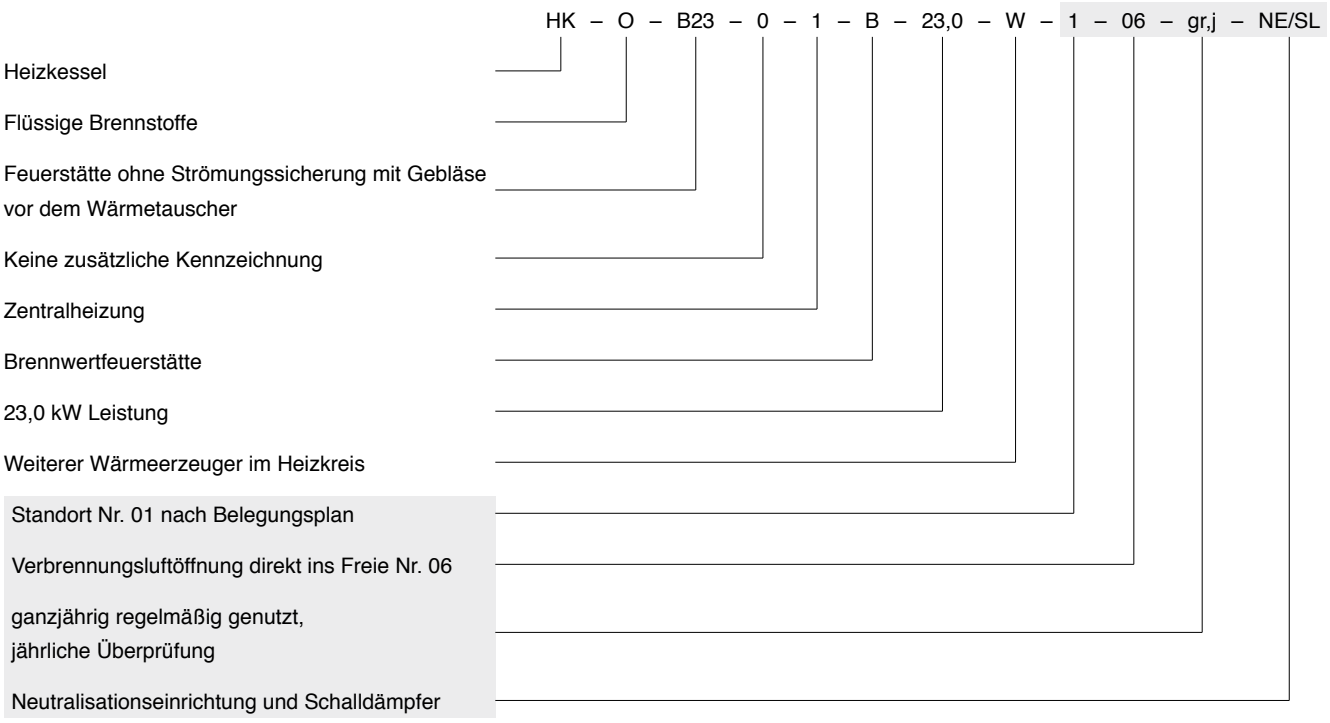

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die anlagenunabhängige Kennzeichnung für den Standort ergibt sich nach Kapitel 3.1

Standort 01: WG – EH – K1 – 01 – KR – 01



2.3 Lüftungsanlagen

Für die „Lüftungsanlagenkarte“ werden folgende Daten benötigt: Art der baulichen Anlage, Nummer der Lüftungsanlage, Material, Querschnitt und gestreckte Länge des Luft führenden Bauteils. Sind aus brandschutztechnischen Gründen Schächte oder Kanäle erforderlich, in denen Luft führende Bauteile verlaufen, so sind auch diese in gleicher Art zu kennzeichnen.

Lüftungsanlagen oder auch Teile von ihnen sind mindestens wie folgt zu kennzeichnen:

BA – NR – MAT – AB – GL

Darüber hinaus können auf der „Lüftungsanlagenkarte“ noch Angaben zum Zubehör nach Kapitel 3.3 erforderlich sein, die auch in der Kennzeichnung angegeben werden können. Die Zusatzkennzeichnung wird an die mindestens erforderliche Kennzeichnung angehängt:

BA – NR – MAT – AB – GL – ZA – Z

2.3.1 Art der baulichen Anlage (BA)

Freie Lüftung

Kürzel	Erläuterung
E1	freie Lüftung, Einzelschachtanlage[3)]
E2	freie Lüftung, Einzelschachtanlage[1)]
V1	freie Lüftung, Einzelverbundschachtanlage[3)]
V2	freie Lüftung, Doppelverbundschachtanlage[3)]

Mechanische Lüftung

Kürzel	Erläuterung
V3	mechanische Lüftung, Einzelverbundschachtanlage[4)]
V4	mechanische Lüftung, Doppelverbundschachtanlage[4)]
S1	mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen[4)]
S2	mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit unveränderlichen Volumenströmen[4)]

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

E3	mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit eigener Abluftleitung[2)]
E4	mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit gemeinsamer Abluftleitung[2)]
Z1	mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom[2)]
Z2	mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumeströmen[2)]
Z3	mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit unveränderlichen Volumenströmen[2)]

Bauteile:

Kürzel	Erläuterung
AE	Abluftleitung
AG	Abluftkanal
AO	Abluftschacht
AP	Ausblasleitung
AW	Anschlussleitung
FK	Kanal für Lüftungsleitung
HL	Hauptleitung
HS	Hauptschacht
NS	Nebenschacht
SC	Schacht für Abgasleitung/Lüftungsleitung

1) Lüftungsanlage nach DIN 18017-1

2) Lüftungsanlage nach DIN 18017-3

3) Lüftungsanlage nach TGL 34700-2, gilt nur zur Beurteilung von Anlagen im Bestand

4) Lüftungsanlage nach TGL 34700-3, gilt nur zur Beurteilung von Anlagen im Bestand

2.3.2 Nummer der Lüftungsanlage (NR)

Alle Teile der Lüftungsanlagen werden nummeriert. Die gesamte Beschreibung der Nummer besteht aus fünf Positionen. Die einzelnen Positionen werden mit dem Symbol „/“ getrennt.

Schemabeispiel: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Anmerkung: Bei der Nummerierung der Lüftungsanlagen gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Nummerierung der Abgasanlagen (siehe Kapitel 2.1.2).

Position	Beschreibung
1	Eindeutige zweistellige Nummer des senkrechten Teiles der Lüftungsanlage. Die Nummerierung ist entsprechend der Dachskizze vorzunehmen. Der Nummerierung ist der Buchstabe „L“ (für Lüftungsanlage) voranzustellen. Beispiel: **L01**
2	Einstellige fortlaufende Nummern der Abschnitte der senkrechten Teile der Lüftungsanlage beginnend vom untersten Anschluss eines Verbindungsstückes. Der Nummerierung des Abschnitts ist der Buchstabe „A“ (für Abschnitt) voranzustellen. Mehrere Abschnitte werden durch Kommas getrennt. Beispiele: **A02** (bei einem Abschnitt) oder **A02,03** (bei zwei Abschnitten)

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3	Eindeutige zweistellige Nummer des Verbindungsstückes. Der Nummerierung ist der Buchstabe „V“ voranzustellen. Beispiel: **V01**
4	Zweistellige fortlaufende Nummern der Abschnitte des Verbindungsstückes beginnend am Stutzen der ersten/untersten Feuerstätte. Der Nummerierung ist der Buchstabe „A“ (für Abschnitt) voranzustellen. Mehrere Abschnitte werden durch Kommas getrennt. Die Nummerierung beginnt mit „01“ am Stutzen der untersten Feuerstätte. Beispiele: **A01** (bei einem Abschnitt) **A01,02** (bei zwei Abschnitten)
5	Zweistellige fortlaufende Nummer der Anlage. Der Nummerierung ist in Abhängigkeit der Anlagenart der Buchstabe „F“ (für Feuerstätte), „L“ (für Abluft- o. Fortluftöffnung) oder „D“ (für Dunstabzugsanlage) voranzustellen. Mehrere Anlagen angeschlossen an einen gemeinsamen Stutzen werden durch Kommas getrennt. Beispiele: **F01** (bei einer Feuerstätte) oder **F01,02** (bei zwei Feuerstätten an gem. Stutzen) **L01** (für Abluft- o. Fortluftöffnung) **D01** (für Dunstabzugsanlage)

Hinweis: Wird nur der senkrechte Teil beschrieben, so ist für die 3. bis 5. Stelle jeweils „0“ einzusetzen.

Die Beispiele aus 2.1.2 gelten sinngemäß.

Die Verfahrensanweisung zur Nummerierung der Lüftungsanlagen wird in Kapitel 5 näher beschrieben.

2.3.3 Material (MAT)

Es wird grundsätzlich das Material des Luft führenden Bauteils angegeben. Es sind die Kurzzeichen wie bei Abgasanlagen zu verwenden (Kapitel 2.1.4).

2.3.4 Abmessungen (AB) und Gestreckte Länge (GL)

Es gelten die Ausführungen an die Abmessungen (Kapitel 2.1.5 bzw. 2.1.5.1).

2.3.4.1 Zusatzkennzeichnungen Anlagen (ZA)

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 4.1 und 4.2.

2.3.5 Beispiele für die Kennzeichnung von Lüftungsanlagen


2.3.5.1 Einzellüftungsanlage mit eigener Abluftleitung




© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.3.5.2 Doppelverbundschachtanlage


Schachtanlage, allgemein

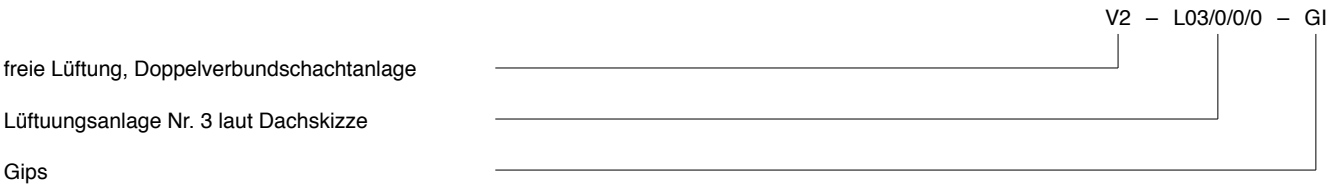

Hauptschacht dieser Anlage

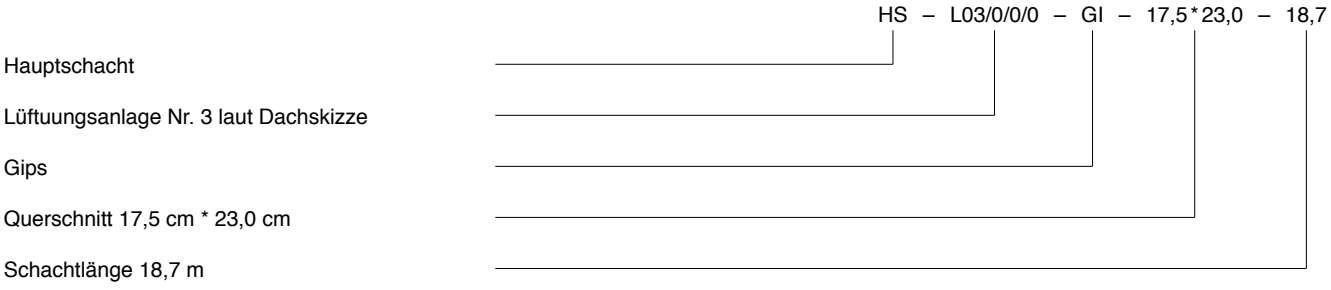

ein Nebenschacht dieser Anlage

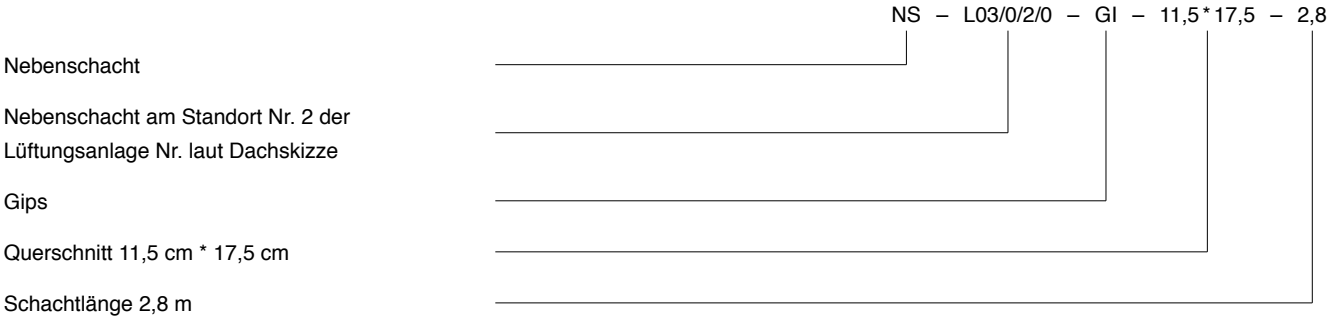

2.4 Dunstabzugsanlagen

Für die „Dunstabzugsanlagenkarte“ werden folgende Daten benötigt: Art der baulichen Anlage, Nummer der Dunstabzugsanlage, Material und Abmessungen des Luft führenden Bauteils. Die Kennzeichnung der Dunstabzugsanlagen gliedert sich in eine Kennzeichnung

- von der Haube/Lüftungsdecke mit anschließender Abluftleitung bis vertikalen Abluftschacht und
- vom vertikalen Abluftschacht.

Sind aus brandschutztech nischen Gründen Schächte oder Kanäle erforderlich in denen Luft führende Bauteile verlaufen, so sind auch diese in gleicher Art zu kennzeichnen.

Dunstabzugsanlagen oder auch Teile von ihnen sind mindestens wie folgt zu kennzeichnen:

BA – NR – MAT – AB – GL

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Darüber hinaus sind auf der „Dunstabzugsanlagenkarte“ noch Angaben zum Zubehör nach Kapitel 3.3 möglich, die auch in der Kennzeichnung angegeben werden können. Die Zusatzkennzeichnung wird an die mindestens erforderliche Kennzeichnung angehängt:

BA – NR – MAT – AB – GL – ZA – Z

2.4.1 Art der baulichen Anlage (BA)

Kürzel	Erläuterung
DA	Dunstabzugsanlage als Haubenanlage
DD	Dunstabzugsanlage als Lüftungsdecke
DU	Dunstabzugsanlage als Kombination von Haubenanlage und Lüftungsdecke
DL	Dunstabluftleitung
AO	Abluftschacht
FK	Kanal für Lüftungsleitung
SC	Schacht für Lüftungsleitung
LG	Lüftungsanlage, rußbrandbeständig
DC	Dunstabzugsanlage als Deckenhaube
MB	Dunstabzugsanlage als Mittelhaube
WN	Dunstabzugsanlage als Wandhaube

2.4.2 Nummer der Dunstabzugsanlage (NR)

Alle Teile der Dunstabzugsanlagen werden nummeriert. Die gesamte Beschreibung der Nummer besteht aus fünf Positionen. Die einzelnen Positionen werden mit dem Symbol „–“ getrennt.

Schemabeispiel: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Anmerkung: Bei der Nummerierung der Dunstabzugsanlagen gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Nummerierung der Abgasanlagen (siehe Kapitel 2.1.2).

Position	Beschreibung
1	Eindeutige zweistellige Nummer des senkrechten Teiles der Dunstabzugsanlage. Die Nummerierung ist entsprechend der Dachskizze vorzunehmen. Der Nummerierung ist der Buchstabe „D“ (für Dunstabzugsanlage) voranzustellen. Beispiel: **D01**
2	Einstellige fortlaufende Nummern der Abschnitte der senkrechten Teile der Dunstabzugsanlage beginnend vom untersten Anschluss eines Verbindungsstückes. Der Nummerierung des Abschnitts ist der Buchstabe „A“ (für Abschnitt) voranzustellen. Mehrere Abschnitte werden durch Kommas getrennt. Beispiele: **A02** (bei einem Abschnitt) oder **A02,03** (bei zwei Abschnitten)
3	Eindeutige zweistellige Nummer des waagerechten Teils der Dunstabluftleitung. Der Nummerierung ist der Buchstabe „V“ voranzustellen. Beispiel: **V01**

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks


4	Zweistellige fortlaufende Nummern der Abschnitte des waagerechten Teils der Dunstabluftleitung am Stutzen der ersten/untersten Dunstablufthaube oder Feuerstätte. Der Nummerierung ist der Buchstabe „A“ (für Abschnitt) voranzustellen. Mehrere Abschnitte werden durch Kommas getrennt. Die Nummerierung beginnt mit „01“ am Stutzen der untersten Feuerstätte. Beispiele: **A01** (bei einem Abschnitt) **A01,02** (bei zwei Abschnitten)
5	Zweistellige fortlaufende Nummer der Anlage. Der Nummerierung ist in Abhängigkeit der Anlagenart der Buchstabe „F“ (für Feuerstätte), „L“ (für Abluft- o. Fortluftöffnung) oder „D“ (für Dunstabzugsanlage) voranzustellen. Mehrere Anlagen angeschlossen an einen gemeinsamen Stutzen werden durch Kommas getrennt. Beispiele: **F01** (bei einer Feuerstätte) oder **F01,02** (bei zwei Feuerstätten an gem. Stutzen) **L01** (für Abluft- o. Fortluftöffnung) **D01** (für Dunstabzugsanlage)

Hinweis: Wird nur der senkrechte Teil beschrieben, so ist für die 3. bis 5. Stelle jeweils „0“ einzusetzen.

Die Verfahrensanweisung zur Nummerierung der Dunstabzugsanlage wird in Kapitel 5 näher beschrieben.

Die Beispiele aus 2.1.2 gelten sinngemäß.

Dunstabluftanlagen können recht komplex aufgebaut sein. Nachfolgende Skizze soll die Zusammenhänge verdeutlichen.

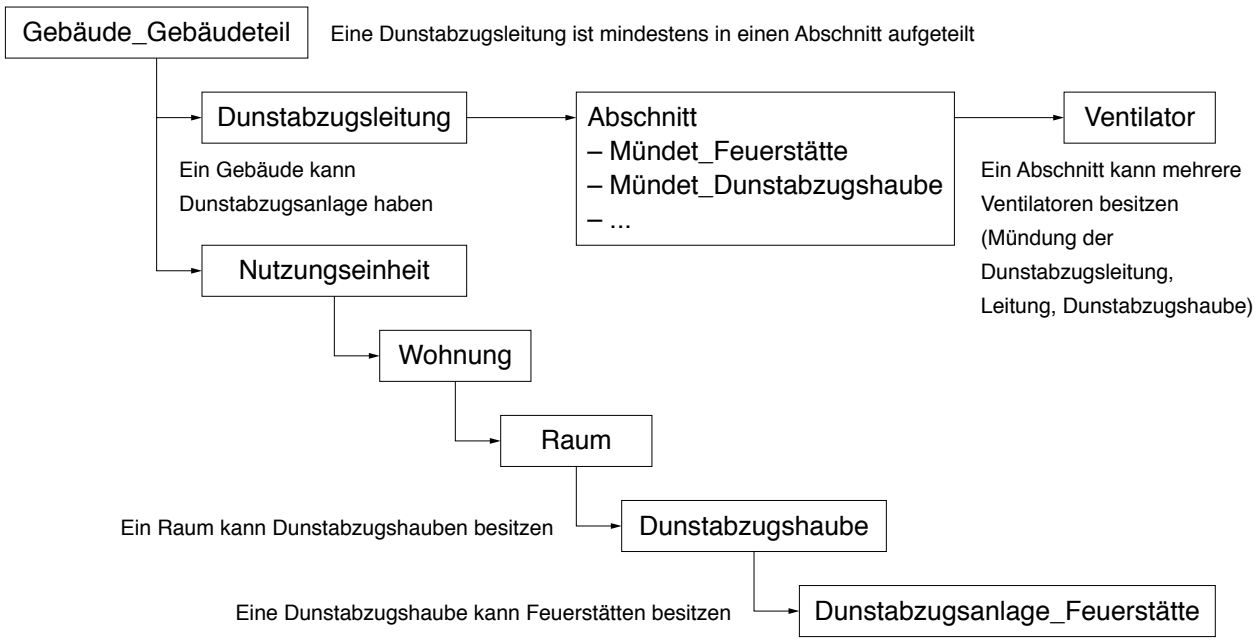

2.4.3 Material (MAT)

Es wird grundsätzlich das Material des Luft führenden Bauteils angegeben. Es sind die Kurzzeichen wie bei Abgasanlagen zu verwenden (siehe Kapitel 2.1.4).

2.4.4 Abmessungen (AB)

Als Abmessungen sind für die Kennzeichnung der lichte Durchmesser/Seitenabmessungen der Dunsthaube/Lüftungsdecke notwendig. Diese sind in Meter (mit einer Nachkommastelle) anzugeben. Die unterschiedlichen Maße sind durch Schrägstriche („/“) zu trennen. Bei wechselnden Abmessungen der Leitung sind nur die Abmessungen unmittelbar nach der Ablufthaube maßgebend.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die Ausführungen an die Abmessungen aus Kapitel 2.1.5 gelten sinngemäß.

Beispiel:

Eine Dunstablufthaube hat ein Öffnungsmaß von 1,0 Meter/2,0 Meter. Der rechteckige Stutzen hat die Abmessungen 30,0 cm mal 30,0 cm.

Die Kennzeichnung lautet:


2,0*1,0/30,0*30,0

2.4.5 Gestreckte Länge (GL)


Die gestreckte Länge der Dunstabluftanlage wird in Meter mit einer Kommastelle angegeben (z.B. 12,3 Meter).

2.4.6 Beispiele für die Kennzeichnung von Dunstabzugsanlagen

2.4.6.1 Dunstabzugsanlage als Haubenanlage mit anschließender Abluftleitung aus Stahlblech. Unter der Haube ist ein Gasherd (F04) und eine elektrischen Friteuse (F05) installiert.

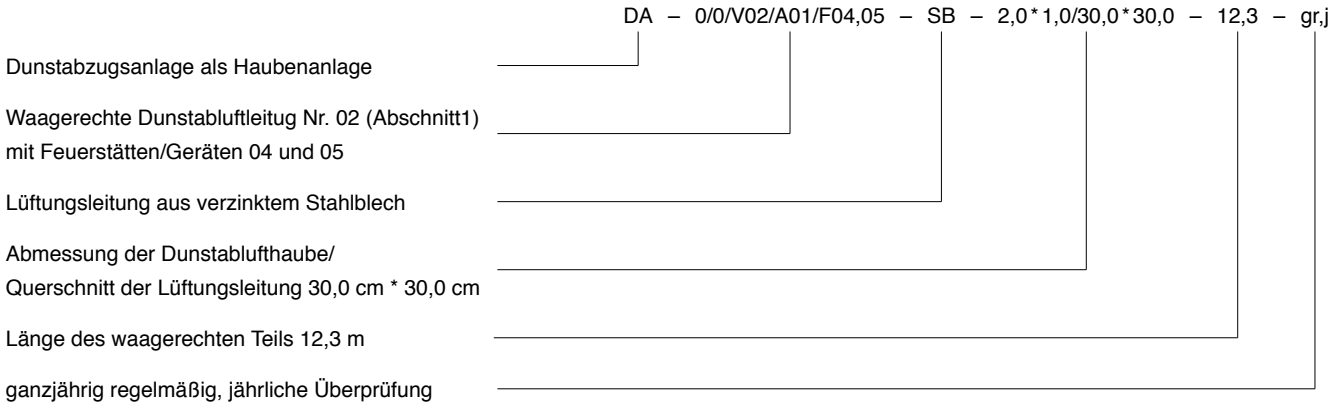

2.4.6.2 Dunstabluftleitung aus Stahlblech im Schacht durch das Gebäude zu vorherigem Beispiel. Der Abluftventilator ist im Schacht im 2. Obergeschoss installiert.

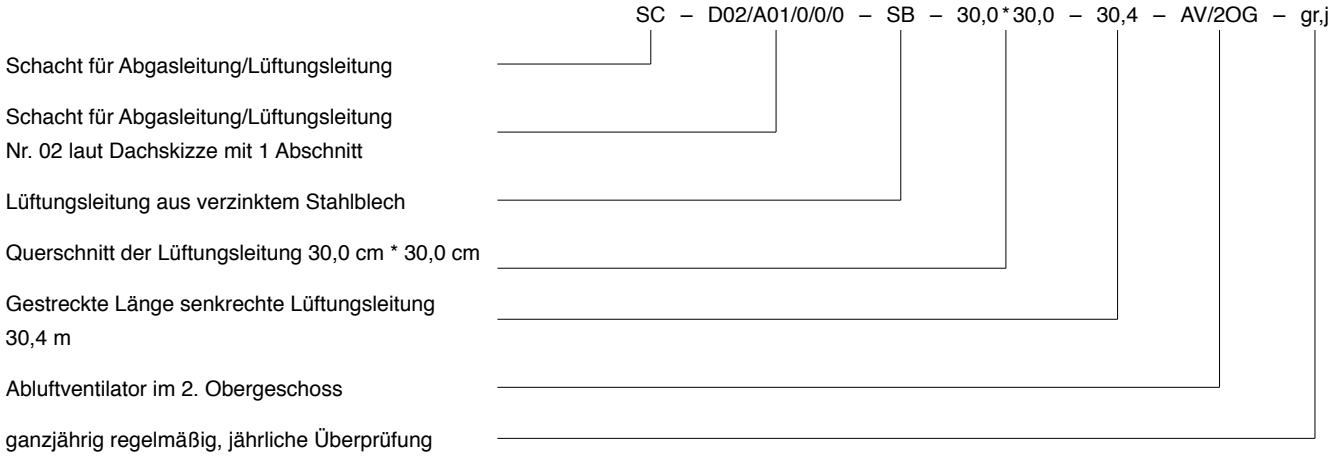

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3 Kennzeichnung zur Gebäudenutzung und Standort der Feuerstätte

Die Standortnummer ist eine interne Angabe und wird für die Kennzeichnung benötigt. Auf der „Feuerstättenkarte“, „Lüftungsanlagenkarte“ und der „Dunstabzugsanlagenkarte“ werden die Angaben zum Standort weiterhin unverschlüsselt dargestellt. Die Standortnummer umfasst folgende Angaben zum Standort:

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

0 = Gebäude Nutzung

1 = Art des Gebäudes

2 = Geschoss im Gebäude

3 = Lagebeschreibung

4 = Nutzungseinheit im Gebäude

5 = Raum in der Nutzungseinheit

6 = fortlaufende Nummer der Feuerstätte/Abluft-/Fortluftöffnung/Dunstabzugsanlage in der Nutzungseinheit

3.1 Gebäude Nutzung

Die Kennzeichnung der Nutzung des Gebäudes dient der emissionsschutzrechtlichen Auswertung im Rahmen des SchfHwG [11].

Hinweis: Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte – gemessen am Anteil der Wohnfläche (zu berechnen nach der Verordnung der Wohnfläche [Wohnflächenverordnung – WoFlV vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)] an der Nutzfläche nach DIN 277 [12] (in der jeweils gültigen Fassung) – Wohnzwecken dienen (50 % Regelung ist auch hier anzuwenden).

Zu den Wohngebäuden rechnen auch Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser mit einer Mindestgröße von 50 m^2 Wohnfläche.

Gebäude von weniger als 50 m^2 Wohnfläche sind Garten-, Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser.

Öffentliche Gebäude sind z. B. Schulen, Rathäuser und Strafanstalten.

Kurzzeichen	Bedeutung
WG	Wohngebäude
GH	Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD)
IN	Industrie
ÖG	Öffentliche Gebäude (Schulen, Rathäuser, Strafanstalten etc.)
GT	Garten-, Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser
BW	Bundeswehr

3.1.1 Art des Gebäudes

Kurzzeichen	Bedeutung
AN	Anbau
EH	Ein- oder Zweifamilienhaus
GA	Garage

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

HA	Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle)
LR	Lager- und Abstellhalle
MH	Mehrfamilienhaus
WI	Wirtschaftsgebäude
ÖG	Öffentliches Gebäude (Schule, Kita, Verwaltung usw.)
GR	Gartenlaube
UB	U-Bahnhof
SB	S-Bahnhof
GW	Gewächshaus
MZ	Mehrzweckgebäude
KI	Kirche
BN	Bahnhof
BG	Bürogebäude
BT	Beherbergungsstätte
VU	Veranstaltungsgebäude (z. B. Sporthalle, Messehalle)

3.1.1.1 Zusatzkennzeichnung des Gebäudes (GEG)

Kurzzeichen	Bedeutung
eb	Eigentümer bewohnt
vv	Vollständig vermietet

Die Zusatzkennzeichnung wird für die Kennung von Ein-/Zweifamilienhäusern nach GEG benötigt.

3.1.2 Geschoss im Gebäude

Bezeichnung der Geschosse im Gebäude, in denen sich die Feuerstätte, Dunstabzugsanlage oder die Abluft-/Fortluftöffnung befinden. Die Bezeichnungen lauten:

Keller K1 bis K9, wobei K1 = 1. Kellergeschoss, K2 = 2. Kellergeschoss usw.

Erdgeschoss EG

Obergeschosse 01 bis 99, wobei 01 = 1. Obergeschoss., 02 = 2. Obergeschoss usw.

Dachgeschosse D1 bis D9, wobei D1 = 1. Dachgeschoss, D2 = 2. Dachgeschoss usw.

Hinweis: Abschnitte von Abgas- und/oder Lüftungsanlagen, die sich über Dach befinden, werden mit Ü1 bis Ü9 bezeichnet.

3.1.2.1 Lagebeschreibung eines Gebäudeobjektes

Insbesondere für große Gebäude mit mehreren Nutzungseinheiten oder Grundstücke mit mehreren Gebäuden kann es sinnvoll sein, diese Gebäudeobjekte mit einer Lagebeschreibung zu versehen.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Kurzzeichen	Bedeutung
	ohne
v	vorne
h	hinten
l	links
r	rechts
m	mitte
vl	vorne links
vr	vorne rechts
hl	hinten links
hr	hinten rechts
ml	mitte links
mr	mitte rechts
wl	weit links
wr	weit rechts
whl	weit hinten links
whr	weit hinten rechts

3.1.3 Nutzungseinheit

Die Nutzungseinheiten werden im Gebäude fortlaufend numerisch, in der Form 01, 02, usw., angegeben, wobei mit der untersten Nutzungseinheit begonnen werden sollte. Befinden sich mehrere Nutzungseinheiten in einer Etage, werden diese im Uhrzeigersinn, beginnend mit der am weitesten links liegenden Nutzungseinheit nach Betreten des Geschosses durchnummeriert. Nutzungseinheiten, die noch keine Feuerstätten, Dunstabzugsanlage oder Abluft-/Fortluftöffnung enthalten, oder verpflichtend zu begehende Wohnungen sind zu nummerieren.

3.1.4 Raum in der Nutzungseinheit

Kurzzeichen	Bezeichnung
AR	Aufstellraum
BL	Brennstofflagerraum
BR	Betriebsraum/Werkstatt
BÜ	Arbeitszimmer (Büro)
BZ	Badezimmer/Dusche
DB	Dachboden/Speicherraum/Bodenraum
EZ	Esszimmer
FL	Flur/Treppenhaus/Diele
GA	Garage
GZ	Gästezimmer
HA	Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle)

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

HP	Hobby-, Bastel- oder Partyraum
HR	Heizraum
HW	Hauswirtschaftsraum
JZ	Jugend-/Kinderzimmer
KR	Kellerraum
KÜ	Küche
LR	Lager- und Abstellraum
SZ	Schlafzimmer
TR	Technikraum/Hausanschlussraum
VR	Verkaufsraum/Laden/Geschäft/Gastraum
WC	Toilette
WG	Wintergarten
WÜ	Waschküche
WZ	Wohnzimmer
VO	Speisekammer/Vorratsraum
SU	Sonstiger Raum
ER	Eigener Aufstellraum
IF	im Freien

3.1.4.1 Zusatzkennzeichnung für Raum in der Nutzungseinheit

Für die Erstellung bzw. Überprüfung der Aufstellbedingungen von Feuerstätten und der Verbrennungsluftversorgung im Raumluftverbund ist der Rauminhalt der Räume maßgeblich. Dafür kann eine Zusatzkennzeichnung nach dem Kürzel für den jeweiligen Raum angegeben werden. Ein Beispiel für die Kennzeichnung eines Raumluftverbundes ist im Abschnitt 3.2.1 gegeben.

Kurzzeichen	Beschreibung
MF_{xx}	Raum mit Fenster oder Tür ins Freie, das geöffnet werden kann, mit xx m^3 Rauminhalt
OF_{xx}	Raum ohne Fenster oder Tür ins Freie, das geöffnet werden kann, mit xx m^3 Rauminhalt

3.1.5 Nummer der Feuerstätte oder Abluft-/Fortluftöffnung oder Dunstabzugsanlagen in der Nutzungseinheit


Die Feuerstätten, Abluft-/Fortluftöffnungen oder Dunstabzugsanlagen werden in jeder Nutzungseinheit fortlaufend, beginnend mit 01, nummeriert.


Beispiel:


Mehrfamilienhaus (2 Wohnungen je Etage)
- Erdgeschoss: ohne gesetzlich vorgeschriebene Schornsteinfegerarbeiten (Standort 01 und 02)
- Obergeschoss linke Wohnung: 1 Kombiwasserheizer (Küche, Rauminhalt 26 m^3) und 1 Kaminofen (Wohnzimmer)
- Obergeschoss rechte Wohnung: 1 Kombiwasserheizer (Badezimmer).

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3.1.6 Beispiel Kennzeichnung Gebäude

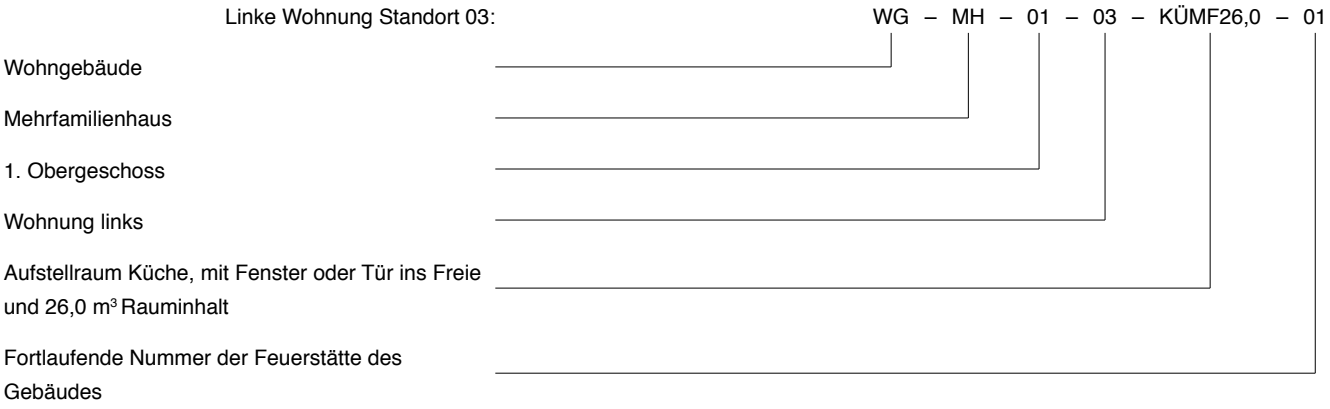

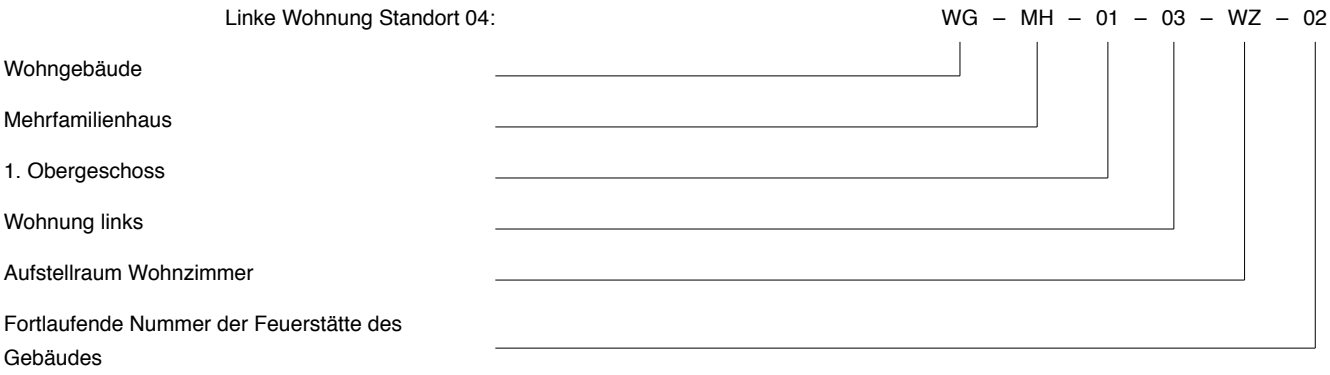

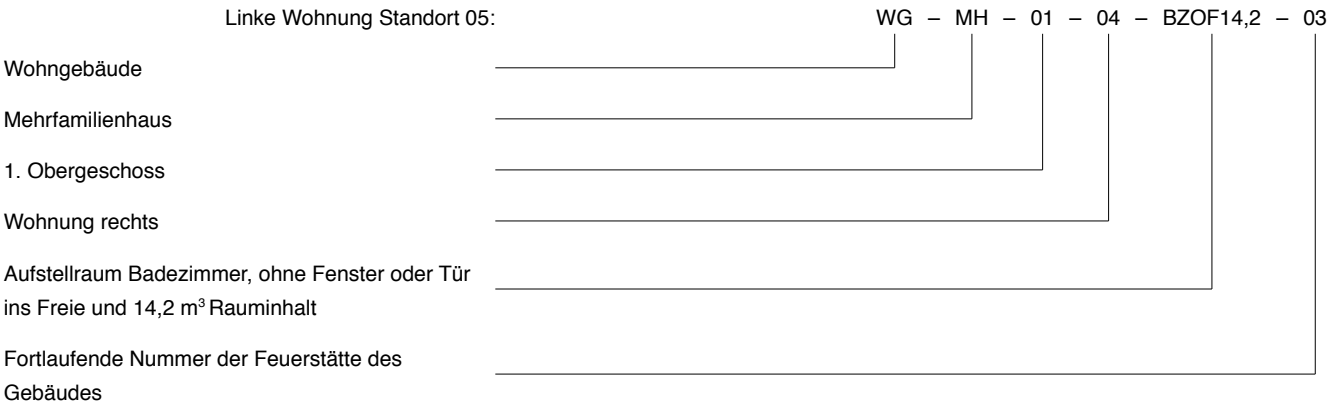

3.2 Luftversorgung

HT-NR-RaumFensterRauminhaltKurzzeichenVerbrennungsluftversorgung$_n$

Die Haustypen nach TRGI beschreiben die Luftdichtheiten der Nutzungseinheiten. Den Haustypen sind Luftwechselraten zugeordnet.

Haustypen nach TRGI

Kurzzeichen	N_{50}-Wert	Haustyp
HT1	1,0	Haustyp 1
HT2	1,0	Haustyp 2

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

HT3	1,5	Haustyp 3
HT4	1,5	Haustyp 4
HT5	2,0	Haustyp 5
HT6	2,0	Haustyp 6
HT7	3,0	Haustyp 7
HTz,z	z,z	n_{50}-Messwert mit einer Nachkommastelle

3.2.1 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten


Bei der Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten werden die Lüftungseinrichtungen bezeichnet. Werden mehrere Lüftungseinrichtungen benötigt (z. B. beim Verbrennungsluftverbund), so werden die Bezeichnungen alle aufgeführt und durch Schrägstrich „/“ getrennt. Ist der Verbrennungsluftraum (mit der Lüftungseinrichtung) auf den vorherigen Verbundraum bezogen, so wird der weitere Verbrennungsluftraum mit „Komma“ angehängt. Bei größeren Verbrennungsluftverbunden mit vielen Räumen ist ggf. eine andere Darstellung der Räume sinnvoller. So könnten die zu einem Verbundraum lüftungstechnisch angebundenen Verbrennungslufträume untereinander in Form eines Explorers aufgelistet werden. Es wird immer mit der Lüftungseinrichtung im Aufstellraum der Feuerstätte begonnen.

Sind mehrere Verbrennungsluftverbunde und Lüftungseinrichtungen innerhalb einer Nutzungseinheit vorhanden werden diese fortlaufend nummeriert.

Kurzzeichen	Beschreibung
ADyy	Außenluftdurchlasselement mit yy,y m³/h Luftdurchlass bei 4 Pa (mit einer Nachkommastelle)
T0	Tür ohne Luftdurchlässigkeit
T1	Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und ungekürztem Türblatt
T2	Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und 1,0 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufende Dichtung und mit ungekürztem Türblatt oder mit Überstromdichtung und ungekürztem Türblatt
T3	Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und 1,5 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufende Dichtung und mit 1,0 cm gekürztem Türblatt oder Innentür mit Überstromdichtung und 1 cm gekürztem Türblatt
T4	Innentür/Innenwand mit Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm² freien Querschnitts
T5	Innentür/Innenwand mit 2 Lüftungsöffnungen von je 150 cm² freien Querschnitts
T6	Wandöffnung oder keine Tür
VLxxxx/yyyy	Verbrennungsluftleitung in den Raum mit einem Querschnitt von xxxx cm² und einer Länge von yyyy m
VOxxxx	Verbrennungsluftöffnung direkt ins Freie mit einem Querschnitt von xxxx cm²
VB	Richtungsänderung in Verbrennungsluftleitung
VG	Gitter an Verbrennungsluftöffnung oder Verbrennungsluftleitung
RGzz	Verbrennungsluftzuführung im Gegenstrom (Ringspalt) mit zz cm Abstand in cm (mit einer Nachkommastelle)
VFxxxx/yyyy	Verbrennungsluftleitung mit direktem Feuerstättenanschluss mit einem Querschnitt von xxxx cm² und einer Länge von yyyy m

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks


Die Verbrennungsluftversorgung kann sehr komplex aufgebaut sein. Nachfolgende Skizze soll die Zusammenhänge verdeutlichen.

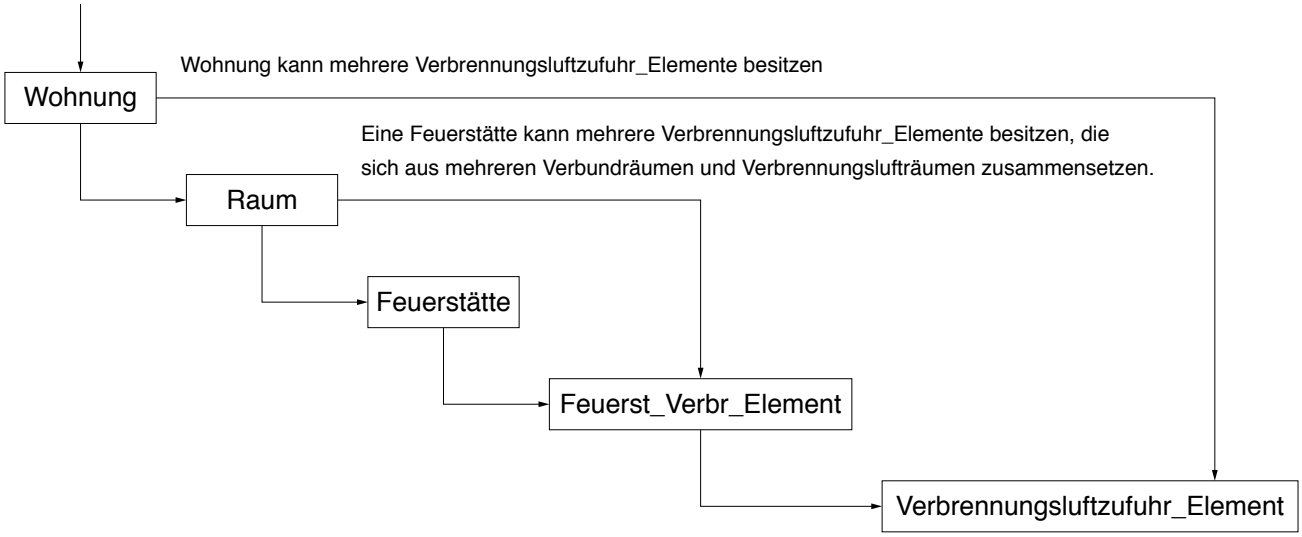

Beispiel:

Einem Gebäude, Baujahr 1972, wurden im Jahr 2004 neue Fenster eingebaut. Eine Lüftungsanlage ist in dem Gebäude nicht eingebaut. In der eingeschossigen Wohnung/Nutzungseinheit ist eine atmosphärische Gasfeuerstätte mit 18 kW Nennwärmeleistung in einem fensterlosen Aufstellraum (Hauswirtschaftsraum Nr. 6) mit 6 m^3 aufgestellt. Der Verbrennungsluftverbund Nr. 01 erfolgt über fensterlosen Flur (Nr. 1 mit 12,2 m^3 Rauminhalt) und zwei weiteren Räumen mit Fenstern. Die Tür zum Aufstellraum hat 2*150 cm^2 Lüftungsöffnungen, eine Innentür ohne umlaufende Dichtung (Nr. 5 Büro – 44,8 m^3 Rauminhalt) wurde um 1 cm gekürzt und eine weitere Innentür (Nr. 7 Küche – 33,0 m^3 Rauminhalt) ist mit einer Verbrennungsluftöffnung von 150 cm^2 versehen.


Beispiel:

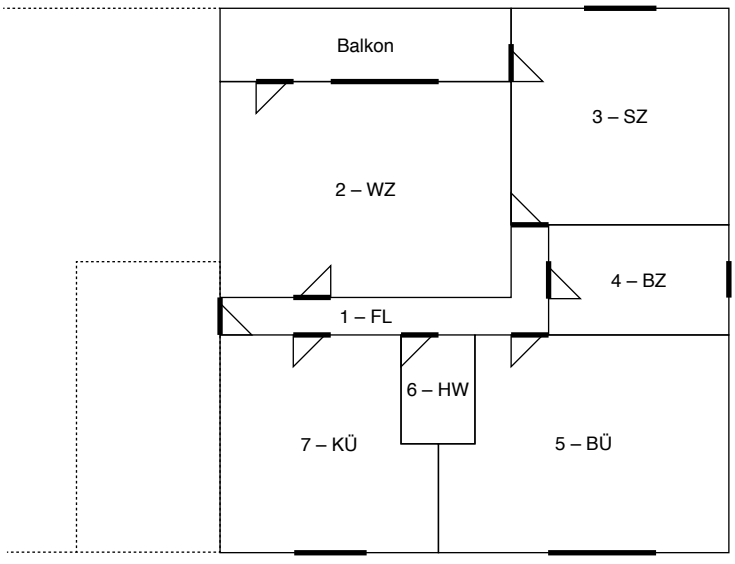

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Grundschema: Haustyp – Nr. der Verbrennungsluftversorgung – Beschreibung Luftverbund

Kennzeichnung: HT3 – 01 – HWOF6T5/FLOF12,2/BÜMF44,8T3, KÜMF33,0T4 **oder**

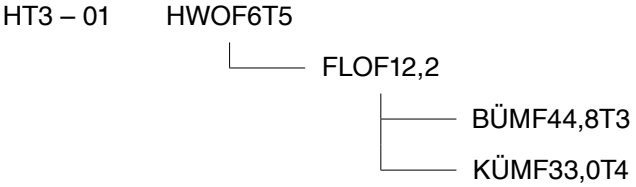

3.2.2 Zuluftversorgung bei Lüftungsanlagen

Kurzzeichen	Beschreibung
NÖ	Nachströmöffnung
ZK	Zuluftkanal
ZU	Zuluftschacht
ZÖ	Zuluftöffnung

3.3 Zubehör

Das Zubehör wird entweder auf der Abgasanlagenkarte, der Feuerstättenkarte, der Lüftungsanlagenkarte oder der Dunstabzugsanlagenkarte vermerkt. Sind mehrere Zubehörteile vorhanden, sind diese durch ein „/“ zu verbinden.

Kurzzeichen	Beschreibung
AA	Aufsatz und Verlängerungen für Abgasanlagen
AK	Abgasklappe, thermisch
AM	Abgasklappe, motorisch
AV	Abgasventilator
BK	Brandschutzklappe
BS	Abgasüberwachungseinrichtung
DH	Drossel- oder Absperreinrichtung, handgesteuert
DK	Druckwächter
DM	Drossel- oder Absperreinrichtung, motorisch
FA	Abgasfilter/Staubabscheider
FE	Abgasfilter/Staubabscheider elektrisch
KA	Kondensatabführung/Siphon
LF	Luftrohr bei konzentrisch angeordnetem VS
NE	Neutralisationseinrichtung
NK	Nebenluftvorrichtung, kombiniert
NM	Nebenluftvorrichtung, motorisch

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

NV	Nebenluftvorrichtung, selbsttätig
RÖ	Prüf- und Reinigungsöffnung
RV	Verschluss der Prüf- und Reinigungsöffnung
SL	Schalldämpfer/Schallschutzhaube
TB	Temperaturbegrenzer
VA	Ventil/Öffnung in Lüftungsanlagen
VV	Vorrang-, Verriegelungsschaltung
ZD	Zusatzwärmedämmung
ZG	Zusatzgebläse
ZW	Zusatzwärmetauscher
BF	Brandschutzfilter
BV	Brandschutzventil
FM	Maschenfilter
FV	Aktivkohlefilter
UV	UV-Röhren/Ozonanlage

Für die Dunstabzugsanlagenkarte werden die Abkürzungen für die Küchengeräten der Feuerstättenkategorie verwendet (Kapitel 2.2.1). Die unter der Dunstabzugsankagen befindlichen Feuerstätten und Geräte werden nach Abschnitt 2.2 gekennzeichnet.

Für die Dunstabzugsanlagenkarte werden die Abkürzungen der Zubehörteile nach Kapitel 3.3 verwendet.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

4 Zusatzkennungen Anlagen (ZA)

Die Kürzel für die Benutzungsintensität und der Bearbeitungszyklen werden, durch Komma getrennt, in den anlagenabhängig zu kennzeichnenden Elementen aufgeführt.

4.1 Tätigkeiten nach KÜO und 1. BImSchV in Abhängigkeit der Benutzungsintensität (Feuerungsanlagen und Lüftungsanlagen etc.)

Aus den festgelegten Benutzungsintensitäten von Anlagen können die auszuführenden Arbeiten abgeleitet werden.

Kürzel	Benutzungsintensität	Tätigkeit nach KÜO [13]		Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist)
		Kehrpflichtige Anlagen Feste und flüssige Brennstoffe	Flüssige Brennstoffe überprüfungspflichtig und gasförmige Brennstoffe, Offene Kamine	
du	betriebsbereit, jedoch dauernd unbenutzt (KÜO)	Nein[1)]	Überprüfung (ggf. mit CO-Messung)	Ja
gb	gelegentlich benutzt	Kehrung	Überprüfung	Ja
nr	mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzt	Kehrung	Überprüfung	Ja
rH	regelmäßig in der üblichen Heizperiode	Kehrung	Überprüfung	Ja
gr	ganzjährig regelmäßig benutzt	Kehrung	Überprüfung	Ja
sK	stillgelegt im Sinne der KÜO/ 1. BImSchV (keine Arbeiten)	Nein	Nein	Nein
s1	stillgelegt im Sinne der 1. BImSchV-Außerbetriebnahme[2)]	Überprüfung	Überprüfung	Nein
dB	defekt oder kein Brennstoff	Kehrung	Überprüfung (ohne CO-Messung)	Nein

[1)] Nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KÜO sind von der Kehr- und Überprüfungspflicht ausgenommen:
„Heizgaswege von betriebsbereiten, jedoch dauernd unbenutzten Anlagen nach Anlage 1 Nummer 1.9 und 2.5 sowie in Feuerstätten von kehrpflichtigen Anlagen, ***sofern es sich bei der Feuerstätte nicht um einen offenen Kamin handelt.“***

[2)] Die Einstufung einer Anlage mit dem Kürzel s1 ist nur in Bundesländern möglich, in denen eine ordnungsrechtliche Grundlage hierfür besteht (z. B. Einstufung von Feststoffheizkessel als Notkessel).

Anmerkung: Sofern vorgeschriebene Arbeiten nicht ausgeführt werden können, sollte ein entsprechender Eintrag im Kehrbuch-Kommentar erfolgen.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

4.2 Bearbeitungszyklus Feuerstätten/Abgasanlagen etc.

Die möglichen gesetzlichen Bearbeitungszyklen von Anlagen sind an dieser Stelle aufgeführt.

Kürzel	Bearbeitungszyklus
k	kein Bearbeitungszyklus
j	jährlich
g	gerades Jahr
u	ungerades Jahr
d	in jedem durch drei teilbaren Jahr
e	jeweils ein Jahr nach einem durch drei teilbaren Jahr
z	jeweils zwei Jahre nach einem durch drei teilbaren Jahr
f	in jedem durch fünf teilbaren Jahr
ef	jeweils ein Jahr nach einem durch fünf teilbaren Jahr
zf	jeweils zwei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
df	jeweils drei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
vf	jeweils vier Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
em	einmalig
aÜ	anlassbezogene Überprüfung (§ 15 SchfHwG)
1	einmal im Jahr
2	zweimal im Jahr
3	dreimal im Jahr
4	viermal im Jahr
6	sechsmal im Jahr (alle 8 Wochen)[1)]
8	achtmal im Jahr (alle 6 Wochen)[1)]

[1)] Diese Kürzel können für nach Landesrecht vorgeschriebene Tätigkeit verwendet werden (z. B. Bremen).

Hinweis: Für zusätzlich behördlich festgelegte Bearbeitungszyklen kann im Leerfeld dargestellt werden.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

5 Anfertigen von Dachskizzen und Belegungsplänen

5.1 Allgemeines

Dachskizzen sind bildhafte Darstellungen von Daten eines Gebäudes. Sie sind Hilfen für den ausführenden Schornsteinfeger bei den wiederkehrenden Tätigkeiten. Belegungspläne hingegen sind Übersichtspläne für die Zuordnung von Feuerstätten, Abgas- und Lüftungsanlagen und werden in der Regel bei der Feuerstättenschau oder der Abnahme nach Landesrecht benötigt. Beide dienen zur Weiterverarbeitung durch den Schornsteinfegermeister bzw. den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Dachskizzen und Belegungspläne müssen auch für Dritte eindeutig und nachvollziehbar sein.

Eine einheitliche Darstellung der Dachskizzen und Belegungspläne ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund müssen betriebsinterne Regeln angewendet werden. Dennoch ist eine einheitliche, flächendeckende Darstellungsform wünschenswert, da diese von allen Anwendern ohne größere Hürden gelesen und angewendet werden kann. Werden eigene betriebsinterne Formen von Dachskizzen und Belegungspläne verwendet, müssen diese ohne besondere Aufwand oder Hilfsmittel von Dritten lesbar und anwendbar sein. Einheitliche Darstellungen ermöglichen einen vereinfachten Austausch von Daten z. B. bei Bezirksübergaben.

Dachskizzen und Belegungspläne sind keine technischen Zeichnungen oder Pläne, sie werden ohne besondere Hilfsmittel handschriftlich oder mit Hilfe einer geeigneten Software erstellt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bei einer Bezugnahme auf eine Dachskizze und/oder eines Belegungsplanes innerhalb eines Feuerstättenbescheides die Dachskizze bzw. der Belegungsplan Bestandteil des Feuerstättenbescheides ist.

Papier mit karierter Unterteilung ist zur Unterteilung/Aufteilung sinnvoll. Die Skizzen sollen zur Anlage von Hausakten für die Kehrbezirksverwaltung herangezogen werden können.

Dachskizzen und Belegungspläne sollten beim Ausdruck auf das gewünschte Papierformat so skaliert werden können, dass sie übersichtlich und gut lesbar sind.


Nachfolgend wird das vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks vorgeschlagene System dargestellt.

5.2 Zeichen, Symbole und Abkürzungen für Dachskizzen


5.2.1 Darstellung von Dachformen

Bruchkanten der Dachformen wie First, Grat, Kehle sowie die Gebäudeenden werden durch Linien gekennzeichnet.

Beispiele:

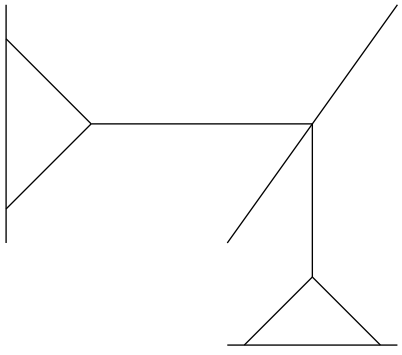	
Haus mit Satteldach	Eckhaus mit Krüppelwalmdach

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

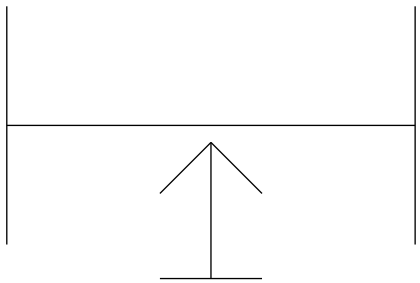

Haus mit Satelldach und Gaube

5.2.2 Darstellung des Hauseinganges und der Lage des Hauses zur Straße

Die Dachskizzen können auf zwei Arten ausgerichtet werden.

Die Straßenseite verläuft parallel zur unteren waagerechten Blattkante. Die Straßenbenennung wird in Richtung des Straßenverlaufes eingetragen. Der Hauseingang wird durch ein Rechteck mit aufgesetztem Dreieck dargestellt. In diesem Zeichen wird die Anzahl der jährlichen Begehungen eingetragen.

Alternative

Der Hauseingang liegt an der unteren waagerechten Blattkante. Der Straßenverlauf wird entsprechend gekennzeichnet. Die Straßenbenennung kann in Richtung des Straßenverlaufs oder mit der Hausnummer unterhalb des Einganges eingetragen werden. Bei mehreren Hauseingangen sollte der „Haupteingang“ unten liegen.



Musterstraße 24

Das Haus liegt parallel zur Musterstraße. Der Hauseingang liegt an der Straßenseite. Es erfolgen 3 Begehungen pro Jahr.

Mehrjährige Begehungsintervalle der Feuerungsanlage werden durch Eintrag des Kürzels gemäß Kapitel 4.2 beschrieben.

5.2.3 Kennzeichnung der Geschosse und Höhen von Abgasanlagen

Die Geschosse können bei Bedarf in einer Spalte eingetragen werden, die mit dem Kellergeschoss unten beginnt und mit dem obersten Geschoss endet. Die Geschosszahl wird in eine daneben liegende Spalte von unten beginnend eingetragen.

In eine weitere Spalte können die Geschosshöhen einschließlich Decken in Meter eingetragen werden.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel:





Geschoss	Geschosszahl	Geschosshöhe
Ü1	07	1,5
D1	06	3,5
03	05	3,0
02	04	2,5
01	03	2,5
EG	02	2,5
K1	01	2,3

5.3 Zeichen und Symbole

Zeichen, Symbole und Skizzendarstellungen, welche in anderen ZIV-Arbeitsblättern beschrieben wurden, können für die Erstellung von Skizzen ebenfalls verwendet werden.

5.3.1 Darstellung von Abgasanlagen und der Benutzungsart

Abgasanlagen werden als Quadrat dargestellt. Gruppen von Abgasanlagen entstehen durch Aneinanderreihung von Quadraten. Der eingesetzte Brennstoff wird durch die Buchstaben entsprechend Abschnitt 2.2.2 *„Brennstoff“* im Rechteck ersichtlich. Abgasanlagen für Feuerstätten der Art C_1 und C_3 werden besonders hervorgehoben. Dieses Symbol kann bei Dachskizzen und Skizzen von Hausfassaden verwendet werden.

Unbenutzte Abgasanlage			Abgasanlage für Feuerstätte der Art C_3	
Abgasanlage mit Feuerstättenanschluss für feste Brennstoffe			Luft-Abgas-System	
Abgasanlage für Feuerstätten der Art C_1			Unbenutzte, abgedeckte Abgasanlage	

5.3.2 Darstellung der Anzahl der Begehungen

Die Anzahl der Begehungen für Kehrungen oder Überprüfungen wird, soweit erforderlich, als Ziffer in das Symbol der Abgasanlage eingetragen. Bei einmaliger Kehrung oder Überprüfung kann die Ziffer entfallen; bei mehrjährigen Überprüfungsintervallen kann ein Buchstabe nach Abschnitt 4.2 *„Bearbeitungszyklus Feuerstätten/Abgasanlagen etc.“* verwendet werden.

	An dieser Abgasanlage sind Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe angeschlossen, die Kehrung erfolgt dreimal im Jahr.








Ist innerhalb des Symbols zu wenig Platz für die Abkürzung, wird sie neben dem Symbol eingetragen.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

5.3.3 Darstellung von Lüftungsleitungen und Dunstabluftleitungen


Lüftungsleitungen oder Dunstabluftleitungen werden nach den Grundabkürzungen aus Abschnitten 2.2.3 „Feuerstättenarten“ und 2.2.4 „Zusätzliche Kennzeichnung“ bezeichnet.

Ist innerhalb des Rechtecks zu wenig Platz für die Abkürzung, wird sie neben dem Rechteck eingetragen.

Prüföffnung		FW-Verkleidung	
Referenzaufkleber		Brandschutzklappe	
Haube		Leitung ohne FW	
Decke		Leitung mit FW	
Ventilator		Filter	
Zuluft/Abluft		Schalldämpfer	

5.3.4 Nummerierung der Abgasanlage


Die Abgasanlagen werden in der Dachskizze von links oben nach rechts unten durchnummeriert. Gruppen von Abgasanlagen/Schornsteinen werden durchgehend nummeriert. Die Nummerierung sollte links bzw. unterhalb der Abgasanlage eingetragen werden. Die Ausrichtung der Dachskizze erfolgt nach dem Straßenverlauf.

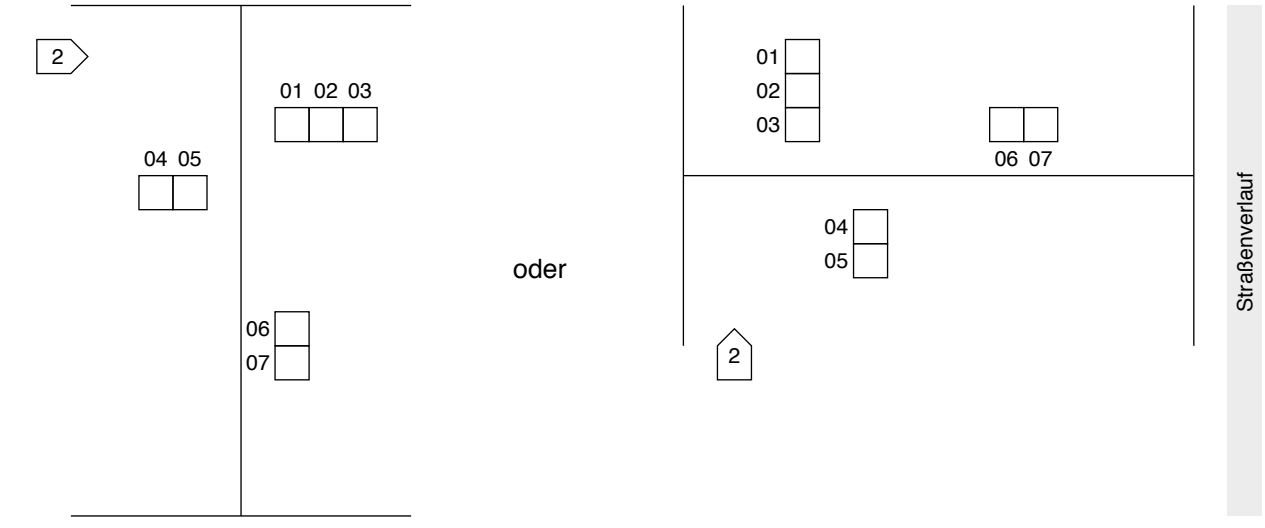

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

5.3.5 Darstellung der Querschnittsabmessungen von Abgasanlagen, abgleichen mit Datenmodell



Seitenlängen/Durchmesser von Querschnittsflächen sind in der Maßeinheit „cm“ anzugeben

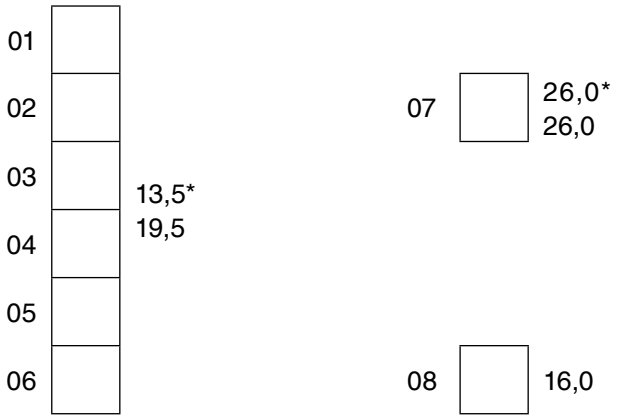

Haben alle Abgasanlagen den gleichen Querschnitt, wird die Querschnittsfläche nur einmal angegeben.

5.3.6 Darstellung der Sohlengeschosse und Reinigungsöffnungen

Das Geschoss mit der Sohle der Abgasanlage wird an der Seite der Abgasanlage eingetragen, in der sich die Reinigungs- oder Überprüfungsöffnung befindet.

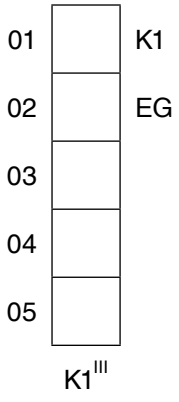	Die Sohle der Abgasanlage und die Reinigungsöffnungen sind für den Schornstein 01 im 1. OG, für die Schornsteine 02 und 03 im EG und für Schornstein 04 im 1. Kellergeschoss.
	Sind Reinigungsverschlüsse untereinander angeordnet, wird die Anzahl der Verschlüsse durch senkrechte Striche neben der Geschossbezeichnung dargestellt.

Obere Reinigungsöffnungen unterhalb der Mündung können unter „Bemerkungen“ auf der Dachskizze/Belegungsplan näher beschrieben werden.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

5.3.7 Einsatz besonderer Kehr- und Überprüfungswerkzeuge

Wird zur Reinigung oder Überprüfung der Abgasanlage ein Stoßbesen/Haspel benötigt, werden diese wie folgt unter „Bemerkungen“ auf der Dachskizze/Belegungsplan eingetragen.

S5	Stoßbesen 5 m
H11	Haspel mit einer Länge von 11 m erforderlich

Baustoffe und/oder Art der baulichen Anlage (BA), die besondere Reinigungsgeräte erfordern, können in der Dachskizze/Belegungsplan entsprechend des Punktes 2.1.4 „Material (MAT)“ besonders gekennzeichnet und eingetragen werden.

5.3.8 Darstellung von Aussteigöffnungen, Dachzu- bzw. -aufgängen, Arbeitsschutz

=	Laufstege
#3	Leiter (3 Meter Länge erforderlich)
	Aussteigeöffnung/Dachaufstieg/Dachzugang
	Achtung! Stromleitung im Schacht

Die Anordnungen der Symbole für Leiter und/oder Ausstieg kann innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes erfolgen und sind an der Stelle der Gebäudeskizze zu vermerken, wo diese Objekte sich befinden oder benötigt werden. Der Zugang zu Aussteigöffnungen, Dachzu- bzw. -aufgängen durch eine Wohnung/Nutzungseinheit ist unter „Bemerkungen“ auf der Dachskizze/Belegungsplan einzutragen. Das Stromsymbol wird einem Schacht zugeordnet.


5.4 Anfertigung einer Dachskizze

Dachskizzen sollen einen schnellen Überblick vermitteln über:

- die Lage der Abgasanlage innerhalb der Dachfläche und damit im Gebäudegrundriss
- die auszuführenden Tätigkeiten, abhängig von der Benutzungsart
- die erforderlichen Daten von Abgasanlagen, wie Länge, Lage der Sohle, obere Reinigungsöffnung unterhalb der Mündung, Querschnitt, Bauart zur Auswahl der geeigneten Kehr- und Überprüfungsgeräte

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel

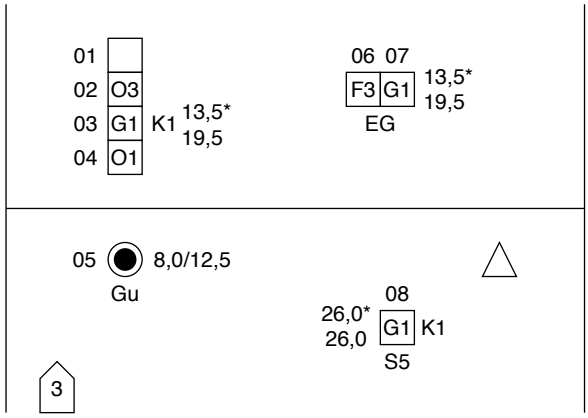

Musterstraße 99

D1	07	3,5
04	06	3,0
03	05	3,0
02	04	2,5
01	03	2,5
EG	02	2,5
K1	01	2,5

Aus dieser Dachskizze geht hervor, dass es sich um ein siebengeschossiges Haus handelt, die Dachform ist ein Satteldach, der Hauseingang ist im linken Drittel der Frontseite zur Straße. Das Haus wird jährlich dreimal begangen. Die Kehr- und Überprüfungsgeräte sind auf Querschnitte 13,5*19,5 cm, 26,0*26,0 cm und 8,0 cm abzustimmen.

Im Bereich der Abgasanlage Nr. 08 befindet sich eine Aussteigeöffnung. Die Abgasanlagen Nr. 02 und Nr. 06 werden 3 x gereinigt, die Abgasanlagen Nr. 03, Nr. 04, Nr. 07 und Nr. 08 werden einmal jährlich gereinigt oder überprüft. An die Abgasanlagen Nr. 02 und Nr. 04 sind Feuerstätten für flüssige Brennstoffe, an die Abgasanlagen Nr. 03, Nr. 07 und Nr. 08 Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe und an der Abgasanlage Nr. 06 Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen. Die Sohlen der Abgasanlagen Nr. 02 bis Nr. 04 und Nr. 08 befinden sich im ersten Kellergeschoss, die Sohlen der Abgasanlagen Nr. 06 und Nr. 07 befinden sich im Erdgeschoss. Unterhalb der Mündung der Abgasanlagen Nr. 06, Nr. 07 und Nr. 08 besteht eine obere Reinigungsöffnung. Die Abgasanlage Nr. 05 ist eine senkrechte Dachdurchführung einer Feuerstätte mit gasförmigen Brennstoffen. Diese Abgasanlage wird alle ungeraden Jahre überprüft.

5.5 Anfertigung eines Belegungsplanes

Der Belegungsplan ist ein Arbeitsmittel für die Feuerstättenschau, Bauabnahme nach Landesrecht und Beratung in feuerungstechnischen Fragen.

Wurden in der Dachskizze die Lage der Abgasanlagen, Lüftungsleitungen und Dunstabzugsanlagen und die Brennstoffe vermerkt, so informiert der Belegungsplan, welche Feuerstätten an die einzelnen Abgasanlagen angeschlossen sind. Dadurch können schnell und präzise Daten für den Anschluss von Feuerstätten oder/und Änderungen der Brennstoffanwendung ermittelt werden.

Im Musterblatt wurden Dachskizzen und Belegungsplan kombiniert.

Der Belegungsplan enthält Daten über Eigentümer (z. B. Kundennummer), Ort, Straße, Daten zur Wohnungslage und zu baulichen Anlagen, ebenso Angaben zur Kennzeichnung entsprechend DIN 18160 Teil 1, gestreckter Länge der Abgasanlage. Angaben über Querschnitt und Material sind selbstverständlich. Die Spalten werden von links mit Standort, Geschoss, NE im Geschoss und Nutzer beschrieben. Dabei ist unten zu beginnen (das Haus steht nicht auf dem Kopf).


Die in den Geschossen angeschlossenen Feuerstätten werden mit den Abkürzungen Raum in der Nutzungseinheit (Abschnitt 3.1.4), der Feuerstättenkategorie (Abschnitt 2.2.1), dem Brennstoff (Abschnitt 2.2.2) und der Leistung (Abschnitt 2.2.7) den Schornsteinen zugeordnet und eingetragen.

Nicht durchfahrene Geschosse von einzelnen Abgasanlagen werden im Belegungsplan mit ☒ im Rechteck entwertet.

Je nach Anzahl der Abgasanlagen kann der Belegungsplan mehrere Seiten umfassen.

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Kd.-Nr. 1-2-3-4			Art der baulichen Anlage ▶		SN	AI	SN	AIm	AQz	AIm	SNs	Bemerkung
Straße: Florianstraße 112					**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	
Ort:												
Standort	Geschoss	NE im Geschoss	Kennzeichnung entsprechend E DIN 18160 Teil 1	Taaa	400	200	400	120	80	200	400	
				Nx/Px/Hx	N2	N1	N2	P1	P1	N2	N2	
				D/W	D	W	D	W	W	D	D	
				1/2/3	3	2	3	1	1	2	3	
				Gxx/Oxx	G50	O50	G50	O00	O00	O50	G50	
				a-l	a	b	a	b	a	b	a	
				$L_A$zz	L_A90	L_A90	L_A90	L_A00	L_A00	L_A90	L_A90	
				WDLW	0,12	0,20	0,12			0,20	0,64	in $m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$
			Nutzer ▼									
12	D1	01	Schlott						BZ C32x 18,2			
11	02	03	Leer			KÜ KWG 18,2						
10	02	02	Lehmann									Heizung und WW elektrisch
09	02	01	Schrader					FL KWG 20,0				
08	01	04	Maier			KÜ KWG 20,0						
07	01	03	Vogel				KÜ RHG 3,5				WZ RHG 6,0	WW elektrisch
06	01	02	Baum							BZ UWG 10,9		
05	01	01	”							KÜ DWG 18,2		
04	EG	03	Müller							BZ UWG 10,9		
03	EG	02	”							KÜ DWG 18,0		
02	EG	01	Schulz		WZ KOF 5,5	KÜ KWG 18,2						
01	K1	01	Alle		WP KEF 8,0							
Querschnitt in cm					13,5 · 19,5	20,0	13,5 · 19,5	8,0	7,0	22,5	14,0 · 14,0	
Gestreckte Länge der Abgasanlage in mm					15,0	15,0	12,5	2,5	1,5	15,0	15,0	
Material des abgasführenden Bauteils					MW	ES	MW	KS	KS	ES	SK	

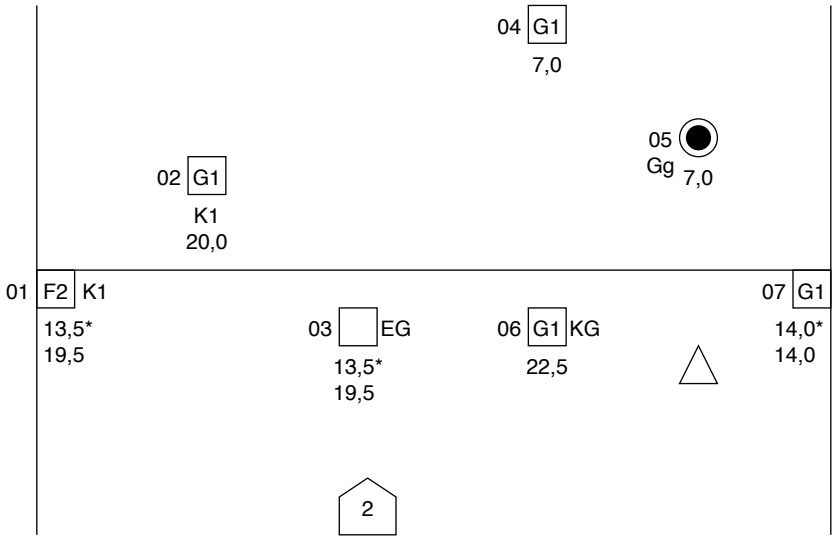

Ü1	06
D1	05
02	04
01	03
EG	02
K1	01

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6 Beispiel für eine komplette Kennzeichnung einer Feuerungsanlage

Abgasschacht, rußbrandbeständig, Montageabgasanlage, Abgasanlagen-Nr. mit einem Abschnitt, Kennzeichnung DIN V 18160-1, Mauerwerk, Abmessungen, WDW

Axm – S03-01/0-0/0 – T400N2D3G50L90 – MW – 19,5*19,5/0,12 – 12 – gr,j

Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Erdgeschoss, **Nr.-Nutzungseinheit, Badezimmer,** fortlaufende Nr. Feuerstätte

WG – MH – EG – 02 – Bz – 01

Verbindungsstück Nr. 1 mit 1 Abschnitt, Anschluss an Abgasanlage-Nr. 3, Abschnitt 1, Anschluß der Feuerstätte 01, Kennzeichnung DIN V 18160-1, Stahlblech, Abmessungen, WDW, gestreckte Länge, ganzjährig genutzt, jährliche Bearbeitung

VS – S03-A01/V01-A01/F01 – T300N2D1O50L90 – SB – 13,0/0 – 1,2 – gr,j

Kombiwasserheizer, gasförmige Brennstoffe, raumluftabhängig mit Strömungssicherung, AÜE, Heizung mit Warmwasser, **Niedertemperaturanlage,** 20 kW NWL, keine ergänzende Angaben

KW – G – B11 – BS – 2 – N – 20,0 – 0 – gr,j

Beschreibung Verbrennungsluftversorgung
Haustyp 3, Nummer der Verbrennungsluftversorgung, Badezimmer mit Fenster mit 18,4 m^3 Rauminhalt und 2 * 150 cm^2 in Badezimmertür, Flur ohne Fenster mit 12,1 m^3 Rauminhalt, Büro mit Fenster mit 44,7 m^3 Rauminhalt und Innentür mit Überströmdichtung und 1 cm gekürztem Türblatt, Küche mit Fenster mit 34,2 m^3 Rauminhalt, Innentür mit Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm^2 freien Querschnitt, ganzjährig genutzt, jährlich bearbeitet

HT3 – 01 – BZMF18,4T5/FLOF12,1/BÜMF44,7T3/KÜMF34,2T4 – gr,j

© 2021 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

7 Hoheitliche Gebührenkürzel (ZIV-Vorschlag)

Vorschlag für Kürzel- und Gebührenverzeichnis für hoheitliche Tätigkeiten mit Bezug auf die KÜO
Anlage 1 (Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen) und
Anlage 3 (Gebührenverzeichnis) sowie Vorschlag für zugehörigen Rechnungstext
KÜO vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert am 26.10.2021 (BGBl. I S. 4740)

Bundesland: **ZIV-Vorgabe**

Kürzel	Nr. in Anlage 3	Bezeichnung im erweiterten Gebührenverzeichnis	Vorschlag für Rechnungstext	Anzahl der Arbeitswerte
FB	1	**Feuerstättenbescheid (§ 14a SchfHwG)** Ausstellung und, soweit vom Eigentümer veranlasst, Änderung eines Feuerstättenbescheids	**Feuerstättenbescheid**	
FB**D**	1.1	– bei bis zu **d**rei Feuerungsanlagen	Feuerstättenbescheid bis zu drei Feuerungsanlagen	10,0
FB**M**	1.2	– bei **m**ehr als drei Feuerungsanlagen	Feuerstättenbescheid für xx weitere Feuerungsanlagen	zusätzlich 2,0 für jede weitere Feuerungsanlage, insgesamt höchstens 30,0 je Feuerstättenbescheid
FB**Z**	1.3	Je **z**usätzliche Ausfertigung eines Feuerstättenbescheids	Zusätzliche Ausfertigung eines Feuerstättenbescheids	2,0
FS	**2**	**Feuerstättenschau (§ 14 Abs. 1 SchfHwG)**	**Feuerstättenschau**	
FSG	2.1	**G**rundwert je Gebäude einschließlich der ersten Nutzungseinheit	Grundwert je Gebäude einschließlich der ersten Nutzungseinheit	11,7
FS**N**	2.2	Grundwert für jede weitere **N**utzungseinheit	Grundwert für jede weitere Nutzungseinheit	4,0
	2.3	Feuerstättenschau an alleinstehenden Abgasanlagen und Gruppen von Abgasanlagen:		
FS**M**	2.3.1	für jeden vollen und angefangenen **M**eter von senkrechten Teilen	Feuerstättenschau an senkrechten Teilen von Abgasanlage bzw. Abgasanlagegruppe/bis xx m	1,0

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kürzel	Nr. in Anlage 3	Bezeichnung im erweiterten Gebührenverzeichnis	Vorschlag für Rechnungstext	Anzahl der Arbeitswerte
FS**L**	2.3.2	für jeden vollen und angefangenen Meter von waagerechten Teilen ab einer **L**änge von 10 Metern	Feuerstättenschau an waagerechten Teilen von Abgasanlagen über 10 Metern/ab xx m	1,0
		Anmerkung: Bei Abgasanlagen außerhalb von Gebäuden werden maximal 3 Meter berechnet.		
FS**F**	2.4	Zuschlag je **F**euerstätte	Feuerstättenschau an Feuerstätte	6,0
FS**E**	2.5	Zuschläge für **e**rhöhten Arbeitsaufwand		
	2.5.1	– auf den Inseln und Halligen, mit Ausnahme der Inseln, die mit einer festen Straßenverbindung mit dem Festland verbunden sind, und der Hamburger Hallig, erhöhen sich die Gebühren nach Nummer 2.1 bis Nummer 2.4		
FSE**I**		1. für Bezirke auf einer **I**nsel oder Hallig und für Kehrbezirke, die sich auf das Festland und Teile von einer Insel erstrecken, um 10 Prozent und	Inselzuschlag/10 %	
FSE**M**		2. für Bezirke, die sich auf **m**ehrere Inseln oder Halligen oder das Festland und andere als die unter Nummer 1 fallenden Inseln und Halligen erstrecken, um 25 Prozent.	Inselzuschlag/25 %	
FSE**G**	2.5.2	– wenn das **G**ebäude besonders schwer erreichbar ist, insbesondere Berggasthof, Alm, Jagdhütte, Forstdiensthütte, je Minute der Wegezeit sowie besondere Auslagen	Zuschlag bei besonders schwer erreichbaren Gebäuden/xx Minuten	0,7
FS**A**	2.6	Zuschlag je Begehung einer Nutzungseinheit, die zweimal jeweils mindestens fünf Arbeitstage vor der beabsichtigten Durchführung **a**ngekündigt und ohne sachlichen Grund verhindert wurde	Zuschlag Zusatzbegehung	15,0
FS**W**	2.7	Zuschlag zu den angefallenen Arbeitswerten je Feuerstättenschau, die auf besonderen **W**unsch ausgeführt wird		

Kürzel	Nr. in Anlage 3	Bezeichnung im erweiterten Gebührenverzeichnis	Vorschlag für Rechnungstext	Anzahl der Arbeitswerte
FSW**N**	2.7.1	von Montag–Freitag vor 6.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr (**n**achts) oder am Samstag	Zuschlag für Arbeiten, die auf besonderen Wunsch von Montag–Freitag 18.00 bis 6.00 Uhr oder am Samstag ausgeführt wurden	in Höhe von 50 Prozent der Beträge
FSW**F**	2.7.2	an Sonn- und gesetzlichen **F**eiertagen	Zuschlag für Arbeiten, die auf besonderen Wunsch an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ausgeführt wurden	in Höhe von 100 Prozent der Beträge
F	**3**	**Sonstige Arbeitsgebühren**		
F**I** (alt FZI)		Tätigkeiten nach 1. B**I**mSchV		
F**IF** (alt FZIF)	3.1	Überprüfung des **F**euchtegehalts fester Brennstoffe im Rahmen der Feuerstättenschau (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 15 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 3 1. BImSchV)	Überprüfung des Feuchtegehalts fester Brennstoffe an Einzelraumfeuerungsanlagen	6,0
F**IZ** (alt FZIZ)	3.2	Überprüfung des **Z**eitpunktes der Einhaltung der Grenzwerte (§ 25 Absatz 1 1. BImSchV), Überprüfung des Datums auf dem Typschild der Einzelraumfeuerungsanlagen und Information an den Betreiber (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26 Absatz 5 1. BImSchV)	Überprüfung des ordnungsgemäßen technischen Zustands sowie der Brennstoffeignung bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe	3,0
F**G** (alt FZV)		Tätigkeiten nach **G**EG		
FG**B** (alt FZVD)	3.3 (alt 3.3 1. Teil)	Überprüfung, ob ein Heizkessel, der außer **B**etrieb genommen werden musste, weiterhin betrieben wird (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 1 GEG)	Überprüfung der Außerbetriebnahme von Heizkesseln gemäß GEG	1,5
FG**D** (alt FZVD)	3.4 (alt 3.3 2. Teil)	Überprüfung, ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die ge**d**ämmt werden mussten, weiterhin ungedämmt sind (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG)	Überprüfung der Wärmedämmung von Leitungen und Armaturen gemäß GEG	1,5

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kürzel	Nr. in Anlage 3	Bezeichnung im erweiterten Gebührenverzeichnis	Vorschlag für Rechnungstext	Anzahl der Arbeitswerte
FG**O**	3.5	Überprüfung, ob ein mit Heiz**ö**l beschickter Heizkessel entgegen der Regelung nach § 72 Absatz 4 und 5 GEG ab dem 1. Januar 2026 eingebaut wurde (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 3 GEG)	Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus von Ölheizkessel nach GEG **Hinweis**: Freischaltung erst ab 31. 12. 2025	10,0
FG**V**	3.6 (alt 3.4)	Überprüfung des **V**erschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)		
FGV**K** (alt FZVV)	3.6.1	bei Feststellung **k**einer Verschlechterung (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)	Überprüfung des Verschlechterungsverbots gemäß GEG	5,0
FGV**V**	3.6.2	bei Feststellung einer **V**erschlechterung (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)	Überprüfung des Verschlechterungsverbots gemäß GEG	30,0
FG**E** (alt FZVA)	3.7 (alt 3.5)	Überprüfung, ob eine Zentralheizung mit bestimmten **E**inrichtungen ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 2 GEG)	Überprüfung der regelungstechnischen Ausstattung von Heizungsanlagen gemäß GEG	3,0
FG**P** (alt FZVP)	3.8 (alt 3.6)	Überprüfung, ob eine Umwälz**p**umpe in einer Zentralheizung mit einer bestimmten Vorrichtung ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 3 GEG)	Überprüfung der Umwälzpumpe gemäß GEG	1,0
FG**W** (alt FZVW)	3.9 (alt 3.7)	Überprüfung der Begrenzung der **W**ärmeabgabe bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 4 GEG)	Überprüfung der Begrenzung der Wärmeabgabe gemäß GEG	2,0
FG**N**	3.10	Überprüfung, ob der Eigentümer zur **N**achrüstung der Ausstattung von Zentralheizungen in bestehenden Gebäuden verpflichtet ist und diese Pflicht erfüllt wurde (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 4 GEG)	Überprüfung der Nachrüstung von Ausstattungen von Zentralheizungen in bestehenden Gebäuden/Pflichterfüllung	7,0
K		Tätigkeiten nach **K**ÜO		
K**AL**	3.11	**A**nlassbezogene Überprüfung der Verbrennungs**l**uftversorgung oder der Rauch- oder Abgasführung nach baulichen Maßnahmen (§ 1 Absatz 8), soweit eine Bescheinigung über das Ergebnis ausgestellt wird, je Arbeitsminute		

Kürzel	Nr. in Anlage 3	Bezeichnung im erweiterten Gebührenverzeichnis	Vorschlag für Rechnungstext	Anzahl der Arbeitswerte
KAL**A**	3.11.1	bei Überprüfung nach **A**ktenlage pro Nutzungseinheit je Arbeitsminute jedoch maximal 35 AW **Hinweis:** entspricht nicht eins zu eins dem KÜO-Text!	Anlassbezogene Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung/Abgasführung nach Aktenlage pro Nutzungseinheit	0,8 **Hinweis:** entspricht nicht eins zu eins dem KÜO Text
KAL**O**	3.11.2	bei Überprüfung mit Termin vor **O**rt pro Nutzungseinheit je Arbeitsminute jedoch maximal 45 AW **Hinweis:** entspricht nicht eins zu eins dem KÜO-Text!	Anlassbezogene Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung/Abgasführung vor Ort pro Nutzungseinheit	0,8 **Hinweis:** entspricht nicht eins zu eins dem KÜO Text
S		Tätigkeit nach **S**chfHwG		
S**AP** (alt FZU)	3.12 (alt 3.8)	**A**nlassbezogene Über**p**rüfungen (§ 15 SchfHwG) je Arbeitsminute	Anlassbezogene Überprüfungen nach § 15 SchfHwG (ggf. Arbeit beschreiben)/xx min	0,8
BG (alt BZV)		Tätigkeiten nach **G**EG im Rahmen der **b**aurechtlichen Abnahme in Bestandsgebäuden		
BG**V** (alt BZVV)	3.6 (alt 3.4)	Überprüfung des **V**erschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)	Überprüfung des Verschlechterungsverbots gemäß GEG	
BGV**K** (alt BZVV)	3.6.1	bei Feststellung **k**einer Verschlechterung (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)	Überprüfung des Verschlechterungsverbots gemäß GEG	5,0
BGV**V** (alt BZVV)	3.6.2	bei Feststellung einer **V**erschlechterung (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)	Überprüfung des Verschlechterungsverbots gemäß GEG	30,0
BG**E** (alt BZVA)	3.7 (alt 3.5)	Überprüfung, ob eine Zentralheizung mit bestimmten **E**inrichtungen ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 2 GEG)	Überprüfung der regelungstechnischen Ausstattung von Heizungsanlagen gemäß GEG	3,0
BG**P** (alt BZVP)	3.8 (alt 3.6)	Überprüfung, ob eine Umwälz**p**umpe in einer Zentralheizung mit einer bestimmten Vorrichtung ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 3 GEG)	Überprüfung der Umwälzpumpe gemäß GEG	1,0

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kürzel	Nr. in Anlage 3	Bezeichnung im erweiterten Gebührenverzeichnis	Vorschlag für Rechnungstext	Anzahl der Arbeitswerte
BG**W** (alt BZVW)	3.9	Überprüfung der Begrenzung der **W**ärmeabgabe bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 4 GEG)	Überprüfung der Begrenzung der Wärmeabgabe gemäß GEG	2,0
	4	**Mahnung**		
MAHN	4	**Mahn**ung (§ 20 Absatz 1 Satz 2 SchfHwG) einer rückständigen Gebühr für eine Tätigkeit nach dieser Anlage	Mahnung für rückständige Gebühr – hoheitliche Tätigkeiten	5,0
EV	**5**	**Ersatzvornahme (§ 26 SchfHwG)**		
EV**G**	5.1	**G**rundwert	Grundwert für Ersatzvornahme	60
EV**A**	5.2	Je **A**rbeitsminute	Zeitaufwand für Ersatzvornahme vor Ort einschließlich Wartezeit	1,0
		Anmerkung: Der Zeitaufwand umfasst die Tätigkeiten und Wartezeiten vor Ort.		

8 Nichthoheitliche Kürzel für Tätigkeiten des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV-Vorschlag)

Aufgrund des Umfangs und laufender Anpassungen wurde auf eine Veröffentlichung im ZIV-Arbeitsblatt Nr. 202 verzichtet. Das Verzeichnis der nichthoheitlichen Kürzel für Tätigkeiten des Schornsteinfegerhandwerks steht online zur Verfügung.

Siehe www.ziv-handwerksregeln.de → (aktuell noch nicht verfügbar)

9 Plausibilitätsbedingungen für die Erfassung von Feuerstätten (ZStat)

Aufgrund des Umfangs und laufender Anpassungen wurde auf eine Veröffentlichung im ZIV-Arbeitsblatt Nr. 202 verzichtet. Die Übersicht der Plausibilitätsbedingungen für die Erfassung von Feuerstätten steht online zur Verfügung.

Siehe www.ziv-handwerksregeln.de → (aktuell noch nicht verfügbar)

10 Literaturverzeichnis

[1] E DIN 18160 Teil 1 „Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausführung von Abgasanlagen“ (Entwurf Juli 2021)

[2] ZIV-Arbeitsblatt Nr. 904 „Abnahme an Feuerungsanlagen – Abnahmen und Tätigkeiten an gasbefeuerten Dunkelstrahlern – Dez. 2018

[3] EN 17225 Teil 1 Biogene Festbrennstoffe – Brennstoffspezifikationen und -klassen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 17225-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17225-1:2014

[4] EN 17225 Teil 2 Biogene Festbrennstoffe – Brennstoffspezifikationen und -klassen – Teil 2: Klassifizierung von Holzpellets (ISO 17225-2:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17225-2:2014

[5] EN 17225 Teil 3 Biogene Festbrennstoffe – Brennstoffspezifikationen und -klassen – Teil 3: Klassifizierung von Holzbriketts (ISO 17225-3:2021); Deutsche Fassung EN ISO 17225-3:2021

[6] EN 17225 Teil 4 Biogene Festbrennstoffe – Brennstoffspezifikationen und -klassen – Teil 4: Klassifizierung von Holzhackschnitzeln (ISO 17225-4:2021); Deutsche Fassung EN ISO 17225-4:2021

[7] EN 17225 Teil 5 Biogene Festbrennstoffe – Brennstoffspezifikationen und -klassen – Teil 5: Klassifizierung von Stückholz (ISO 17225-5:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17225-5:2014

[8] DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel; Deutsche Fassung EN 771-1:2011+A1:2015

[9] Technische Regel – Arbeitsblatt DVGW G 600 (A) Sept. 2018 – Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)

[10] Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissiosschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen 1. BImSchV) vom 26. Jan. 2010 (BGBl. I S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Jun. 2019 (BGBl. I S. 804)

[11] Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 26. Nov. 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch Artikel 57 Abs. 7 des Gesetzes vom 12. Dez. 2019 (BGBl. I S. 2652)

[12] DIN 277-1:2016-01 Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau

[13] Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Jun. 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Jul. 2020 (BGBl. I S. 1544)

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Anlage 1: Belegungsplan/Dachskizze (Kopiervorlage)

Kd.-Nr.	Art der baulichen Anlage ▶								Bemerkung
Straße:		**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	
Ort:									
Standort / Geschoss / NE im Geschoss	Kennzeichnung entsprechend E DIN 18160 Teil 1: Taaa								
	Nx/Px/Hx								
	D/W								
	1/2/3								
	Gxx/Oxx								
	a-l								
	$L_A$zz								
	WDLW								in $m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$
	Nutzer ▼								
Querschnitt in cm									
Gestreckte Länge der Abgasanlage in mm									
Material des abgasführenden Bauteils									

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Anlage 2: Kürzelverzeichnis (Kopiervorlage)

2.1.1 Art der baulichen Anlage (BA)

AB = Abführung von Verbrennungsgasen von BH, WP, WA, FC, VM, NO
AI = Abgasleitung im Schacht
AL = Abgasleitung (ohne Schacht)
AQ = abgasführendes Rohr/Innenrohr
AT = Abgasschacht, nicht rußbrandbeständig
AX = Abgasschacht, rußbrandbeständig
HT[2)] = Hosenstück (bitte Abschnitt 2.1.1.1 beachten – Montage)
LA = Abgasschacht im Luftschacht, nicht rußbrandbeständig
LB = Luft-Abgassystem, nicht rußbrandbeständig
LG = Lüftungsanlage, rußbrandbeständig
LS = Lüftungsschacht
LU = Luftschacht
MK = Mauerkasten
SC = Schacht für Abgasleitung/Lüftungsleitung
SM = Sammelabgasanlage
SN = Schornstein
SX = LAS-Schornstein, rußbrandbeständig
SR = Sammelrohr
VS = Verbindungsstück
ZR = Zweigrohr

[2)] Das Kürzel „HT" wird ergänzt mit der Anzahl der Abzweigungen z. B. HT2 (2 für zwei Abzweigungen).

2.1.1.1 Zusätzliche Kennzeichnung zur baulichen Anlage

m = Montage
s = System
z = Systemzertifiziert

2.1.3.1 Temperaturklasse

Nennbetriebstemperatur [°C]	Temperaturklasse [°C]
≤ 80	T080
≤ 100	T100
≤ 120	T120
≤ 140	T140
≤ 160	T160
≤ 200	T200
≤ 250	T250
≤ 300	T300
≤ 400	T400
≤ 450	T450
≤ 600	T600

2.1.3.2 Druckklassen

Druckklasse	Druck [Pa]
N1	≤ 0
N2	≤ 0
P1	≤ 200
P2	≤ 200
M1	≤ 1.500
M2	≤ 1.500
H1	≤ 5.000
H2	≤ 5.000
D0	> 5.000 (mit gesonderter Zulassung)

2.1.3.3 Kondensatbeständigkeitsklasse

W für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile für trockene Betriebsweise
D für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile für feuchte Betriebsweise

2.1.3.4 Korrosionswiderstandsklasse

1 = Gasförmige Brennstoffe
2 = Gasförmige Brennstoffe/Flüssige Brennstoffe/ Feste Brennstoffe
3 = Gasförmige Brennstoffe/Flüssige Brennstoffe/ Feste Brennstoffe

2.1.3.5 Rußbrandbeständigkeitsklasse

O für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile ohne Rußbrandbeständigkeit
G für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile mit Rußbrandbeständigkeit

2.1.3.7 Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstand/Zeitspanne (mindestens) in Minuten	Feuerwiderstandsklasse
0	L00
30*	L30
60*	L60
90*	L90
120*	L120
30	L_A30
90	L_A90

* Hier handelt es sich um Bestandsanlagen bei denen die Feuerwiderstandsdauer ohne thermische Vorbehandlung nach DIN 18160 Teil 60 nachgewiesen war.

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.1.4 Material (MAT)

AF = Aluminium, flexibel
AU = Aluminium, starr
AZ = Asbestzement
BE = Beton
DT = Dämmung, stehender Luftspalt
DF = Dämmung, flexibel (Wolle, Schütt-)
DS = Dämmung, starr (Schalen, Platten)
EF = Edelstahl, flexibel
ES = Edelstahl, starr
FK = Fibersilikat
FZ = Faserzement
GI = Gips
GL = Glas
KF = Kunststoff, flexibel
KS = Kunststoff, starr
MW = Mauerwerk
SE = Stahlblech, beschichtet
SK = Schamotte/Keramik
ST = Stahlblech, schwarz

2.1.5 Querschnittsformen

ka = keine Angabe (Wenn keine Querschnittsform angelegt ist, wird dieses durch „ka“ dargestellt.)
ov = oval
rd = rund
re = rechteckig

2.2.1 Feuerstättenkategorie

BA = Backofen/Pizzaofen/Wärme- und Gärraum
BB = Brennstoffzellenheizgerät und Brennwertgerät (Kombigerät)
BH = Blockheizkraftwerk
BO = Brennofen
BP = Brat-/Grill-/Glüh-/Griddle-Platte/Mongolengrill/Paellapfanne
DE = Destille (Alkoholerstellung)
DW = Durchlaufwasserheizer
EA = Essen-/Speisenausgabenanlage, Wärmeplatte
FC = Brennstoffzelle (Fuel Cell)
FT = Friteuse
FW = Fern- und Nahwärme mit und ohne Wärmeübertrager
GF = Gewerbliche Feuerstätten anderer Art
GK = Gewerbliche Küchengeräte
GO = Grundofen/Kachel-, verputzter, Gestell-
GY = Drehspieß (Gyros, Döner)
HD = Herd
HE = Heizungsherd
HG = Heizeinsatz Gas
HK = Heizkessel
HO = Hopfendarre
HT = Hot Tube
KB = Kippbratpfanne
KE = Kamineinsatz, Kaminkassette
KG = Kachelofen mit Heizeinsatz im Grundofenprinzip
KH = Kachelofen mit Heizeinsatz
KK = Kochkessel, Wurstkessel, Schnellkochkessel
KO = Kaminofen
KP = Koch- und Glühplatten, Glaskeramik-Kochfelder
KV = Konvektomat/Dampfschrank/Kombidämpfer
KW = Kombiwasserheizer
LE = Lufterhitzer
LT = Luft-Trocknungsanlage
LP = Luftprozessanlagen
NO = Notstromaggregat
NR = Nudel-/Reiskocher
OK = Offener Kamin
PO = Pelletofen
RA = Räucheranlage
RD = Hochdruckreiniger/Dampfreiniger
RF = Fischräucheranlage
RH = Raumheizer
RT = Röstanlage
SA = Saunaofen
SD = Dunkelstrahler
SF = Schmiedefeuer
SG = Specksteingrundofen
SH = Hellstrahler
SI = Strahlungsgrill (Salamander)
SO = Schmelzofen/Glühofen
SP = Speichereinzelfeuerstätte
UW = Umlaufwasserheizer
VM = Verbrennungsmotor
VW = Vorratswasserheizer/Badeofen
WA = Wärmepumpe, Adsorption
WB = Wasserbad (Bainmarie)
WK = Waschkessel
WL = Wäschemangel
WM = Waschmaschine
WO = Wok, Hockerköcher
WP = Wärmepumpe, Motor
WT = Wäschetrockner

2.2.1.1 Zusatzkennzeichnung 1

w = wasserführend
nw = nicht wasserführend

2.2.1.2 Zusatzkennzeichnung 2

d = Verdampfungsbrenner
z = Zerstäuberbrenner

2.2.1.3 Zusatzkennzeichnung 3

f = Flachfeuerung (Zeitbrand)
ü = Füllfeuerung (Dauerbrand)

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2.1.4 Zusatzkennzeichnung 4

h = handbeschickt
a = mechanisch beschickt

2.2.1.5 Zusatzkennzeichnung 5

o = oberer Abbrand
t = unterer Abbrand
x = Sturzbrand
n = Unterschubfeuerung
v = Vorofenfeuerung
b = Einblasfeuerung
y = Feuerung anderer Art

2.2.1.7 Zusatzkennzeichnung 7 Art der Feuerungsanlage nach der 44. BImSchV

SU = Sonstige Feuerungsanlage
MD = Dieselmotoranlage
GT = Gasturbine
ZM = Zweistoffmotoranlage
MO = Sonstige Motoranlage

2.2.2 Brennstoff

F = Feste Brennstoffe
O = Flüssige Brennstoffe
G = Gasförmige Brennstoffe
FO = Feste und flüssige Brennstoffe
FG = Feste und gasförmige Brennstoffe
OG = Flüssige und gasförmige Brennstoffe
FOG = Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe
S = Strom
FS = Feste Brennstoffe + Strom
OS = Flüssige Brennstoffe + Strom
GS = Gasförmige Brennstoffe + Strom
FOS = Feste und flüssige Brennstoffe + Strom
FGS = Feste und gasförmige Brennstoffe + Strom
OGS = Flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom
FOGS = Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom

2.2.3 Feuerstättenarten

Die Kennzeichnung erfolgt gemäß der TRGI-Kennzeichnung. Die Kennzeichnung gilt auch für Ölfeuerstätten und Festbrennstofffeuerstätten

2.2.4 Zusätzliche Kennzeichnung zur Feuerstättenart

AS = Raumluftüberwachungseinrichtung
BS = Abgasüberwachungseinrichtung
X = zusätzliche Dichtheitsanforderungen
P = bestimmungsgemäße Abgasabführung unter Überdruck
D = Abführung von feuchter Trocknungsluft gemeinsam mit Abgasanteilen über eine Leitung direkt ins Freie
0 = keine zusätzliche Kennzeichnung
S = Abgasleitung im bauseits vorhandenen hinterlüfteten Schacht

2.2.5 Art der Anlage

1 = Heizung/Zentralheizung
2 = Heizung/Zentralheizung mit Brauchwasser
3 = Brauchwasseranlage
4 = Lufterhitzer/Luftheizung
5 = Einzelraumfeuerungsanlage
6 = Feuerstätte anderer Art
7 = Unterliegt nicht der 1. BImSchV

2.2.6 Art der energetischen Nutzung

B = Brennwertfeuerstätte
H = Heizwertfeuerstätte, außer N und S
N = Heizwertfeuerstätte, Niedertemperatur
S = Heizwertfeuerstätte nach EWG-Richtlinie

2.2.8 Ergänzende Kennzeichnung

V = Feuerstätte zugehörig zu bivalentem Heizungssystem
W = Feuerstätte, die neben weiteren Feuerstätten zu einem Heizungssystem gehören
0 = keine ergänzende Kennzeichnung

2.3.1 Art der baulichen Anlage (BA)

Freie Lüftung

E1 = freie Lüftung, Einzelschachtanlage[3)]
E2 = freie Lüftung, Einzelschachtanlage[1)]
V1 = freie Lüftung, Einzelverbundschachtanlage[3)]
V2 = freie Lüftung, Doppelverbundschachtanlage[3)]

Mechanische Lüftung

V3 = mechanische Lüftung, Einzelverbundschachtanlage[4)]
V4 = mechanische Lüftung, Doppelverbundschachtanlage[4)]
S1 = mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen[4)]
S2 = mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit unveränderlichen Volumenströmen[4)]
E3 = mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit eigener Abluftleitung[2)]
E4 = mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit gemeinsamer Abluftleitung[2)]
Z1 = mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom[2)]

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Z2 = mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen[2)]

Z3 = mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit unveränderlichen Volumenströmen[2)]

Bauteile

AE = Abluftleitung
AG = Abluftkanal
AO = Abluftschacht
AP = Ausblasleitung
AW = Anschlussleitung
FK = Kanal für Lüftungsleitung
HL = Hauptleitung
HS = Hauptschacht
NS = Nebenschacht
SC = Schacht für Abgasleitung/Lüftungsleitung

[1)] Lüftungsanlage nach DIN 18017-1
[2)] Lüftungsanlage nach DIN 18017-3
[3)] Lüftungsanlage nach TGL 34700-2, gilt nur zur Beurteilung von Anlagen im Bestand
[4)] Lüftungsanlage nach TGL 34700-3, gilt nur zur Beurteilung von Anlagen im Bestand

2.4.1 Art der baulichen Anlage (BA)

DA = Dunstabzugsanlage als Haubenanlage
DD = Dunstabzugsanlage als Lüftungsdecke
DU = Dunstabzugsanlage als Kombination von Haubenanlage und Lüftungsdecke
DL = Dunstabluftleitung
AO = Abluftschacht
FK = Kanal für Lüftungsleitung
SC = Schacht für Lüftungsleitung
LG = Lüftungsanlage, rußbrandbeständig
DC = Dunstabzugsanlage als Deckenhaube
MB = Dunstabzugsanlage als Mittelhaube
WN = Dunstabzugsanlage als Wandhaube

3.1 Gebäude Nutzung

WG = Wohngebäude
GH = Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD)
IN = Industrie
ÖG = Öffentliche Gebäude (Schulen, Rathäuser, Strafanstalten etc.)
GT = Garten-, Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser
BW = Bundeswehr

3.1.1 Art des Gebäudes

AN = Anbau
BG = Bürogebäude
BN = Bahnhof
BT = Beherbergungsstätte
EH = Ein- oder Zweifamilienhaus
GA = Garage
GR = Gartenlaube
GW = Gewächshaus
HA = Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle)
KI = Kirche
LR = Lager- und Abstellhalle
MH = Mehrfamilienhaus
MZ = Mehrzweckgebäude
ÖG = Öffentliches Gebäude (Schule, Kita, Verwaltung usw.)
SB = S-Bahnhof
UB = U-Bahnhof
VU = Veranstaltungsgebäude (z. B. Sporthalle, Messehalle)
WI = Wirtschaftsgebäude

3.1.1.1 Zusatzkennzeichnung des Gebäudes (GEG)

eb = Eigentümer bewohnt
vv = Vollständig vermietet

3.1.2 Geschoss im Gebäude

Keller	K1 bis K9, wobei K1 = 1. Kellergeschoss, K2 = 2. Kellergeschoss usw.
Erdgeschoss	EG
Obergeschosse	01 bis 99, wobei 01 = 1. Obergeschoss., 02 = 2. Obergeschoss usw.
Dachgeschosse	D1 bis D9, wobei D1 = 1. Dachgeschoss, D2 = 2. Dachgeschoss usw.

Hinweis: Abschnitte von Abgas- und/oder Lüftungsanlagen, die sich über Dach befinden, werden mit Ü1 bis Ü9 bezeichnet.

3.1.2.1 Lagebeschreibung eines Gebäudeobjektes

= ohne
v = vorne
h = hinten
l = links
r = rechts
m = mitte
vl = vorne links
vr = vorne rechts
hl = hinten links
hr = hinten rechts
ml = mitte links
mr = mitte rechts
wl = weit links
wr = weit rechts
whl = weit hinten links
whr = weit hinten rechts

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3.1.4 Raum in der Nutzungseinheit

AR = Aufstellraum
BL = Brennstofflagerraum
BR = Betriebsraum/Werkstatt
BÜ = Arbeitszimmer (Büro)
BZ = Badezimmer/Dusche
DB = Dachboden/Speicherraum/Bodenraum
ER = Eigener Aufstellraum
EZ = Esszimmer
FL = Flur/Treppenhaus/Diele
GA = Garage
GZ = Gästezimmer
HA = Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle)
HP = Hobby-, Bastel- oder Partyraum
HR = Heizraum
HW = Hauswirtschaftsraum
IF = im Freien
JZ = Jugend-/Kinderzimmer
KR = Kellerraum
KÜ = Küche
LR = Lager- und Abstellraum
SU = Sonstiger Raum
SZ = Schlafzimmer
TR = Technikraum/Hausanschlussraum
VR = Verkaufsraum/Laden/Geschäft/Gastraum
WC = Toilette
WG = Wintergarten
WÜ = Waschküche
WZ = Wohnzimmer
VO = Speisekammer/Vorratsraum

3.1.4.1 Zusatzkennzeichnung für Raum in der Nutzungseinheit

MF_{xx} = Raum mit Fenster oder Tür ins Freie, das geöffnet werden kann, mit xx m^3 Rauminhalt
OF_{xx} = Raum ohne Fenster oder Tür ins Freie, das geöffnet werden kann, mit xx m^3 Rauminhalt

3.2 Luftversorgung

Kurzzeichen	N_{50}-Wert
HT1	1,0
HT2	1,0
HT3	1,5
HT4	1,5
HT5	2,0
HT6	2,0
HT7	3,0
HTz,z	z,z

3.2.1 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

ADyy = Außenluftdurchlasselement mit yy,y m³/h Luftdurchlass bei 4 Pa (mit einer Nachkommastelle)
T0 = Tür ohne Luftdurchlässigkeit
T1 = Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und ungekürztem Türblatt
T2 = Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und 1,0 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufende Dichtung und mit ungekürztem Türblatt oder mit Überstromdichtung und ungekürztem Türblatt
T3 = Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und 1,5 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufende Dichtung und mit 1,0 cm gekürztem Türblatt oder Innentür mit Überstromdichtung und 1 cm gekürztem Türblatt
T4 = Innentür/Innenwand mit Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm² freien Querschnitts
T5 = Innentür/Innenwand mit 2 Lüftungsöffnungen von je 150 cm² freien Querschnitts
T6 = Wandöffnung oder keine Tür
VLxxxx/yyyy = Verbrennungsluftleitung in den Raum mit einem Querschnitt von xxxx cm² und einer Länge von yyyy m
VOxxxx = Verbrennungsluftöffnung direkt ins Freie mit einem Querschnitt von xxxx cm²
VB = Richtungsänderung in Verbrennungsluftleitung
VG = Gitter an Verbrennungsluftöffnung oder Verbrennungsluftleitung
RGzz = Verbrennungsluftzuführung im Gegenstrom (Ringspalt) mit zz cm Abstand in cm (mit einer Nachkommastelle)
VFxxxx/yyyy = Verbrennungsluftleitung mit direktem Feuerstättenanschluss mit einem Querschnitt von xxxx cm² und einer Länge von yyyy m

3.2.2 Zuluftversorgung bei Lüftungsanlagen

NÖ = Nachströmöffnung
ZK = Zuluftkanal
ZU = Zuluftschacht
ZÖ = Zuluftöffnung

3.3 Zubehör

AA = Aufsatz und Verlängerungen für Abgasanlagen
AK = Abgasklappe, thermisch
AM = Abgasklappe, motorisch
AV = Abgasventilator
BF = Brandschutzfilter
BK = Brandschutzklappe
BS = Abgasüberwachungseinrichtung
BV = Brandschutzventil

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

DH = Drossel- oder Absperreinrichtung, handgesteuert
DK = Druckwächter
DM = Drossel- oder Absperreinrichtung, motorisch
FA = Abgasfilter/Staubabscheider
FE = Abgasfilter/Staubabscheider elektrisch
FM = Maschenfilter
FV = Aktivkohlefilter
KA = Kondensatabführung/Siphon
LF = Luftrohr bei konzentrisch angeordnetem VS
NE = Neutralisationseinrichtung
NK = Nebenluftvorrichtung, kombiniert
NM = Nebenluftvorrichtung, motorisch
NV = Nebenluftvorrichtung, selbsttätig
RÖ = Prüf- und Reinigungsöffnung
RV = Verschluss der Prüf- und Reinigungsöffnung
SL = Schalldämpfer/Schallschutzhaube
TB = Temperaturbegrenzer
UV = UV-Röhren/Ozonanlage
VA = Ventil/Öffnung in Lüftungsanlagen
VV = Vorrang-, Verriegelungsschaltung
ZD = Zusatzwärmedämmung
ZG = Zusatzgebläse
ZW = Zusatzwärmetauscher

4.1 Tätigkeiten nach KÜO und 1. BImSchV in Abhängigkeit der Benutzungsintensität

dB = defekt oder kein Brennstoff
du = betriebsbereit, jedoch dauernd unbenutzt (KÜO)
gb = gelegentlich benutzt
gr = ganzjährig regelmäßig benutzt
nr = mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzt
rH = regelmäßig in der üblichen Heizperiode
s1 = stillgelegt im Sinne der 1. BImSchV-Außerbetriebnahme[2)]
sK = stillgelegt im Sinne der KÜO/1. BImSchV (keine Arbeiten)

[2)] Die Einstufung einer Anlage mit dem Kürzel s1 ist nur in Bundesländern möglich, in denen eine ordnungsrechtliche Grundlage hierfür besteht (z. B. Einstufung von Feststoffheizkessel als Notkessel).

4.2 Bearbeitungszyklus Feuerstätten/ Abgasanlagen etc.

k = kein Bearbeitungszyklus
j = jährlich
g = gerades Jahr
u = ungerades Jahr
d = in jedem durch drei teilbaren Jahr
e = jeweils ein Jahr nach einem durch drei teilbaren Jahr
z = jeweils zwei Jahre nach einem durch drei teilbaren Jahr
f = in jedem durch fünf teilbaren Jahr
ef = jeweils ein Jahr nach einem durch fünf teilbaren Jahr
zf = jeweils zwei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
df = jeweils drei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
vf = jeweils vier Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
em = einmalig
aÜ = anlassbezogene Überprüfung (§ 15 SchfHwG)
1 = einmal im Jahr
2 = zweimal im Jahr
3 = dreimal im Jahr
4 = viermal im Jahr
6 = sechsmal im Jahr (alle 8 Wochen)[1)]
8 = achtmal im Jahr (alle 6 Wochen)[1)]

[1)] Diese Kürzel können für nach Landesrecht vorgeschriebene Tätigkeit verwendet werden (z. B. Bremen).

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Anlage 3: Begriffe in alphabetischer Reihenfolge

0 = keine zusätzliche Kennzeichnung
1 = einmal im Jahr
2 = zweimal im Jahr
3 = dreimal im Jahr
4 = viermal im Jahr
6 = sechsmal im Jahr (alle 8 Wochen)
8 = achtmal im Jahr (alle 6 Wochen)

a = mechanisch beschickt
AA = Aufsatz und Verlängerungen für Abgasanlagen
AB = Abführung von Verbrennungsgasen von BH, WP, WA, FC, VM, NO
ADyy = Außenluftdurchlasselement mit yy,y m³/h Luftdurchlass bei 4 Pa (mit einer Nachkommastelle)
AE = Abluftleitung
AF = Aluminium, flexibel
AG = Abluftkanal
AI = Abgasleitung im Schacht
AK = Abgasklappe, thermisch
AL = Abgasleitung (ohne Schacht)
AM = Abgasklappe, motorisch
AN = Anbau
AO = Abluftschacht
AP = Ausblasleitung
AQ = abgasführendes Rohr/Innenrohr
AR = Aufstellraum
AS = Raumluftüberwachungseinrichtung
AT = Abgasschacht, nicht rußbrandbeständig
AU = Aluminium, starr
aÜ = anlassbezogene Überprüfung (§ 15 SchfHwG)
AV = Abgasventilator
AW = Anschlussleitung
AX = Abgasschacht, rußbrandbeständig
AZ = Asbestzement

b = Einblasfeuerung
B = Brennwertfeuerstätte
BA = Backofen/Pizzaofen/Wärme- und Gärraum
BB = Brennstoffzellenheizgerät und Brennwertgerät (Kombigerät)
BE = Beton
BF = Brandschutzfilter
BG = Bürogebäude
BH = Blockheizkraftwerk
BK = Brandschutzklappe
BL = Brennstofflagerraum
BN = Bahnhof
BO = Brennofen
BP = Brat-/Grill-/Glüh-/Griddle-Platte/Mongolengrill/Paellapfanne
BR = Betriebsraum/Werkstatt
BS = Abgasüberwachungseinrichtung
BT = Beherbergungsstätte
BÜ = Arbeitszimmer (Büro)
BV = Brandschutzventil
BW = Bundeswehr
BZ = Badezimmer/Dusche

d = in jedem durch drei teilbaren Jahr
d = Verdampfungsbrenner
D = Abführung von feuchter Trocknungsluft gemeinsam mit Abgasanteilen über eine Leitung direkt ins Freie
D = Kondensatbeständigkeitsklasse für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile für feuchte Betriebsweise
DA = Dunstabzugsanlage als Haubenanlage
dB = defekt oder kein Brennstoff
DB = Dachboden/Speicherraum/Bodenraum
DC = Dunstabzugsanlage als Deckenhaube
DD = Dunstabzugsanlage als Lüftungsdecke
DE = Destille (Alkoholerstellung)
df = jeweils drei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
DF = Dämmung, flexibel (Wolle, Schütt-)
DH = Drossel- oder Absperreinrichtung, handgesteuert
DK = Druckwächter
DL = Dunstabluftleitung
DM = Drossel- oder Absperreinrichtung, motorisch
DS = Dämmung, starr (Schalen, Platten)
DT = Dämmung, stehender Luftspalt
du = betriebsbereit, jedoch dauernd unbenutzt (KÜO)
DU = Dunstabzugsanlage als Kombination von Haubenanlage und Lüftungsdecke
DW = Durchlaufwasserheizer
Dx = Dachgeschoss x

e = jeweils ein Jahr nach einem durch drei teilbaren Jahr
E1 = freie Lüftung, Einzelschachtanlage
E2 = freie Lüftung, Einzelschachtanlage
E3 = mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit eigener Abluftleitung
E4 = mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit gemeinsamer Abluftleitung
EA = Essen-/Speisenausgabenanlage, Wärmeplatte
eb = Eigentümer bewohnt
ef = jeweils ein Jahr nach einem durch fünf teilbaren Jahr
EF = Edelstahl, flexibel
EG = Erdgeschoss
EH = Ein- oder Zweifamilienhaus
em = einmalig
ER = Eigener Aufstellraum
ES = Edelstahl, starr
EZ = Esszimmer

f = Flachfeuerung (Zeitbrand)
f = in jedem durch fünf teilbaren Jahr
F = Feste Brennstoffe
FA = Abgasfilter/Staubabscheider
FC = Brennstoffzelle (Fuel Cell)

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

FE = Abgasfilter/Staubabscheider elektrisch
FG = Feste und gasförmige Brennstoffe
FGS = Feste und gasförmige Brennstoffe + Strom
FK = Fibersilikat
FK = Kanal für Lüftungsleitung
FL = Flur/Treppenhaus/Diele
FM = Maschenfilter
FO = Feste und flüssige Brennstoffe
FOG = Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe
FOGS = Feste und flüssige und gasförmige
FOS = Feste und flüssige Brennstoffe + Strom
FS = Feste Brennstoffe + Strom
FT = Friteuse
FV = Aktivkohlefilter
FW = Fern- und Nahwärme mit und ohne Wärmeübertrager
FZ = Faserzement

g = gerades Jahr
G = Gasförmige Brennstoffe
G = Rußbrandbeständigkeitsklasse für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile mit Rußbrandbeständigkeit
GA = Garage
gb = gelegentlich benutzt
GF = Gewerbliche Feuerstätten anderer Art
GH = Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD)
GI = Gips
GK = Gewerbliche Küchengeräte
GL = Glas
GO = Grundofen/Kachel-, verputzter, Gestell-
gr = ganzjährig regelmäßig benutzt
GR = Gartenlaube
GS = Gasförmige Brennstoffe + Strom
GT = Garten-, Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser
GT = Gasturbine
GW = Gewächshaus
GY = Drehspieß (Gyros, Döner)
GZ = Gästezimmer

h = handbeschickt
h = hinten
H = Heizwertfeuerstätte, außer N und S
HA = Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle)
HD = Herd
HE = Heizungsherd
HG = Heizeinsatz Gas
HK = Heizkessel
hl = hinten links
HL = Hauptleitung
HO = Hopfendarre
HP = Hobby-, Bastel- oder Partyraum
hr = hinten rechts
HR = Heizraum
HS = Hauptschacht
HT = Hosenstück
HT = Hot Tube
HW = Hauswirtschaftsraum

IF = im Freien
IN = Industrie

j = jährlich
JZ = Jugend-/Kinderzimmer

k = kein Bearbeitungszyklus
ka = keine Angabe (Querschnittsform)
KA = Kondensatabführung/Siphon
KB = Kippbratpfanne
KE = Kamineinsatz, Kaminkassette
KF = Kunststoff, flexibel
KG = Kachelofen mit Heizeinsatz im Grundofenprinzip
KH = Kachelofen mit Heizeinsatz
KI = Kirche
KK = Kochkessel, Wurstkessel, Schnellkochkessel
KO = Kaminofen
KP = Koch- und Glühplatten, Glaskeramik-Kochfelder
KR = Kellerraum
KS = Kunststoff, starr
KÜ = Küche
KV = Konvektomat/Dampfschrank/Kombidämpfer
KW = Kombiwasserheizer
Kx = Kellergeschoss x

l = links
LA = Abgasschacht im Luftschacht, nicht rußbrandbeständig
LB = Luft-Abgassystem, nicht rußbrandbeständig
LE = Lufterhitzer
LF = Luftrohr bei konzentrisch angeordnetem VS
LG = Lüftungsanlage, rußbrandbeständig
LP = Luftprozessanlagen
LR = Lager- und Abstellraum/ Lager- und Abstellhalle
LS = Lüftungsschacht
LT = Luft-Trocknungsanlage
LU = Luftschacht

m = mitte
m = Montage
MB = Dunstabzugsanlage als Mittelhaube
MD = Dieselmotoranlage
MF_{xx} = Raum mit Fenster oder Tür ins Freie, das geöffnet werden kann, mit xx m^3 Rauminhalt
MH = Mehrfamilienhaus
MK = Mauerkasten
ml = mitte links
MO = Sonstige Motoranlage
mr = mitte rechts
MW = Mauerwerk
MZ = Mehrzweckgebäude

N = Heizwertfeuerstätte, Niedertemperatur
n = Unterschubfeuerung
NE = Neutralisationseinrichtung
NK = Nebenluftvorrichtung, kombiniert
NM = Nebenluftvorrichtung, motorisch
NO = Notstromaggregat

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

NÖ = Nachströmöffnung
nr = mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzt
NR = Nudel-/Reiskocher
NS = Nebenschacht
NV = Nebenluftvorrichtung, selbsttätig
nw = nicht wasserführend

o = oberer Abbrand
O = Flüssige Brennstoffe
O = Rußbrandbeständigkeitsklasse für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile ohne Rußbrandbeständigkeit
OF_{xx} = Raum ohne Fenster oder Tür ins Freie, das geöffnet werden kann, mit xx m^3 Rauminhalt
OG = Flüssige und gasförmige Brennstoffe
ÖG = Öffentliche Gebäude (Schulen, Kita, Rathäuser, Verwaltung, Strafanstalten etc.)
OGS = Flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom
OK = Offener Kamin
OS = Flüssige Brennstoffe + Strom
ov = oval
Ox = Obergeschoss x

P = bestimmungsgemäßer Abgasabführung unter Überdruck
PO = Pelletofen

r = rechts
RA = Räucheranlage
RD = Hochdruckreiniger/Dampfreiniger
rd = rund
re = rechteckig
RF = Fischräucheranlage
RGzz = Verbrennungsluftzuführung im Gegenstrom (Ringspalt) mit zz cm Abstand in cm (mit einer Nachkommastelle)
rH = regelmäßig in der üblichen Heizperiode
RH = Raumheizer
RÖ = Prüf- und Reinigungsöffnung
RT = Röstanlage
RV = Verschluss der Prüf- und Reinigungsöffnung

s = System
S = Heizwertfeuerstätte nach EWG-Richtlinie
S = Strom
S = Abgasleitung im bauseits vorhandenen hinterlüfteten Schacht
s1 = stillgelegt im Sinne der 1. BImSchV-Außerbetriebnahme
S1 = mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen
S2 = mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit unveränderlichen Volumenströmen
SA = Saunaofen
SB = S-Bahnhof
SC = Schacht für Abgasleitung/Lüftungsleitung
SC = Schacht für Lüftungsleitung
SD = Dunkelstrahler
SE = Stahlblech, beschichtet
SF = Schmiedefeuer
SG = Specksteingrundofen
SH = Hellstrahler
SI = Strahlungsgrill (Salamander)
sK = stillgelegt im Sinne der KÜO/1. BImSchV (keine Arbeiten)
SK = Schamotte/Keramik
SL = Schalldämpfer/Schallschutzhaube
SM = Sammelabgasanlage
SN = Schornstein
SO = Schmelzofen/Glühofen
SP = Speichereinzelfeuerstätte
SR = Sammelrohr
ST = Stahlblech, schwarz
SU = Sonstiger Raum
SU = Sonstige Feuerungsanlage
SX = LAS-Schornstein, rußbrandbeständig
SZ = Schlafzimmer

t = unterer Abbrand
T0 = Tür ohne Luftdurchlässigkeit
T1 = Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und ungekürztem Türblatt
T2 = Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und 1,0 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufende Dichtung und mit ungekürztem Türblatt oder mit Überstromdichtung und ungekürztem Türblatt
T3 = Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung und 1,5 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufende Dichtung und mit 1,0 cm gekürztem Türblatt oder Innentür mit Überstromdichtung und 1 cm gekürztem Türblatt
T4 = Innentür/Innenwand mit Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm^2 freien Querschnitts
T5 = Innentür/Innenwand mit 2 Lüftungsöffnungen von je 150 cm^2 freien Querschnitts
T6 = Wandöffnung oder keine Tür
TB = Temperaturbegrenzer
TR = Technikraum/Hausanschlussraum

u = ungerades Jahr
ü = Füllfeuerung (Dauerbrand)
UB = U-Bahnhof
UV = UV-Röhren/Ozonanlage
UW = Umlaufwasserheizer

v = vorne
v = Vorofenfeuerung
V1 = freie Lüftung, Einzelverbundschachtanlage
V2 = freie Lüftung, Doppelverbundschachtanlage
V3 = mechanische Lüftung, Einzelverbundschachtanlage
V4 = mechanische Lüftung, Doppelverbundschachtanlage
VA = Ventil/Öffnung in Lüftungsanlagen

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

VB = Richtungsänderung in Verbrennungsluftleitung
vf = jeweils vier Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
VFxxxx/yyyy = Verbrennungsluftleitung mit direktem Feuerstättenanschluss mit einem Querschnitt von xxxx cm² und einer Länge von yyyy m
VG = Gitter an Verbrennungsluftöffnung oder Verbrennungsluftleitung
vl = vorne links
VLxxxx/yyyy = Verbrennungsluftleitung in den Raum mit einem Querschnitt von xxxx cm² und einer Länge von yyyy m
VM = Verbrennungsmotor
VO = Speisekammer/Vorratsraum
VOxxxx = Verbrennungsluftöffnung direkt ins Freie mit einem Querschnitt von xxxx cm²
vr = vorne rechts
VR = Verkaufsraum/Laden/Geschäft/Gastraum
VS = Verbindungsstück
VU = Veranstaltungsgebäude (z. B. Sporthalle, Messehalle)
vv = Vollständig vermietet
VV = Vorrang-, Verriegelungsschaltung
VW = Vorratswasserheizer/Badeofen

w = wasserführend
W = Kondensatbeständigkeitsklasse für Abgasanlagen, Innenrohre, Verbindungsstücke, Bauteile und Zubehörteile für trockene Betriebsweise
WA = Wärmepumpe, Adsorption
WB = Wasserbad (Bainmarie)
WC = Toilette
WG = Wohngebäude
WG = Wintergarten
whl = weit hinten links
whr = weit hinten rechts
WI = Wirtschaftsgebäude
WK = Waschkessel
wl = weit links
WL = Wäschemangel
WM = Waschmaschine
WN = Dunstabzugsanlage als Wandhaube
WO = Wok, Hockerköcher
WP = Wärmepumpe, Motor
wr = weit rechts
WT = Wäschetrockner
WÜ = Waschküche
WZ = Wohnzimmer

x = Sturzbrand
X = zusätzliche Dichtheitsanforderungen

y = Feuerung anderer Art

z = Systemzertifiziert
z = Zerstäuberbrenner
z = jeweils zwei Jahre nach einem durch drei teilbaren Jahr
Z1 = mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamt volumenstrom
Z2 = mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen
Z3 = mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit unveränderlichen Volumenströmen
ZD = Zusatzwärmedämmung
zf = jeweils zwei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr
ZG = Zusatzgebläse
ZK = Zuluftkanal
ZM = Zweistoffmotoranlage
ZÖ = Zuluftöffnung
ZR = Zweigrohr
ZU = Zuluftschacht
ZW = Zusatzwärmetauscher

© 2021 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks



Zum Glück gibt´s
den Schornsteinfeger