SNPH 电路板规格书

——电路板专用号：0060900378

编制：韩凤才 2020.12.15

审核：武德涛 2020.12.15

批准：冯恩栋 2020.12.15

A	**2020.12.15**
版　次	时　间

- 对应电路板专用号 0060900378，总成号 1060801044。
- 依据标准

  排风扇输入额定电压：120 V～，额定频率：60 Hz

  执行标准：UL 507/ CSA C22.2 NO.113-08
- 配合普通交流电容电机使用

功能说明：

一、排气扇湿度感应原理：使用湿度感应传感器，感知环境相对湿度变化。

二、功能和技术要求

1、依据周围环境相对湿度，感应转换运行状态，排气扇进行自动感应转换高速运行换气；

用户需要在墙壁上设置排气扇感应器的开关（开关需连接于墙壁开关），两种状态：

a. 闭合感应开关和电机开关，关闭自动感应功能，电机持续以额定转速工作；

b. 闭合感应开关，断开电机开关，开启自动感应功能，电机以电路板设定的状态工作；

2、自动感应性能要求

连接完毕通电后，排风扇电机不动作

(1) 当湿度达到或超过设定湿度值，电机高速动作；


(2) 当湿度变化增加时，检测到第一个信号（湿度变化超过 5%）开始计时，下一个三分钟内湿度变化超过 5%，则电机启动运行。

3、时间、湿度范围

(1)时间可调，范围 5-60min，顺时针方向为时间增大；


(2)湿度可调，范围 30-80%RH，顺时针方向为增大。

4、与电机的接线

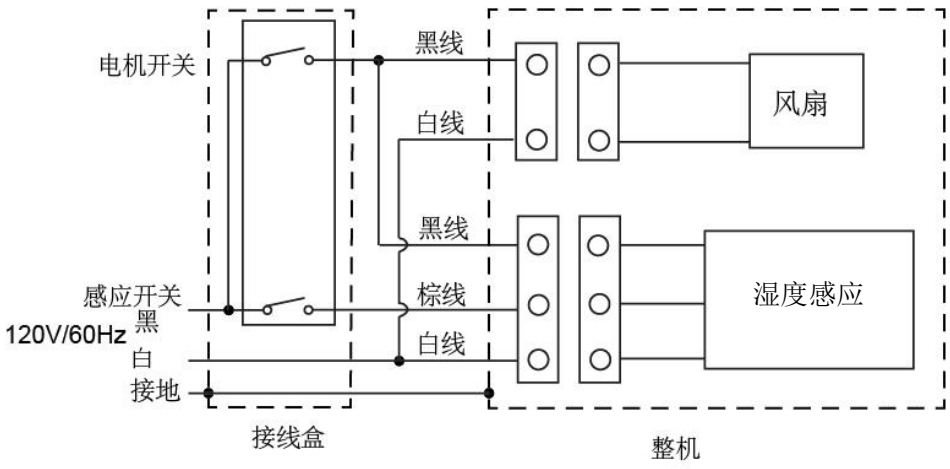


三、零部件说明


1、电路板包含两个电位器旋钮，分别调节湿度及延时时间。

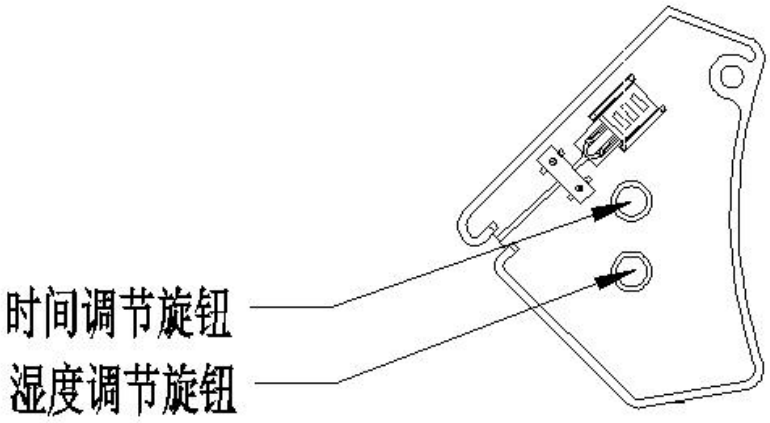

2、电路板外形尺寸

4-1060801044



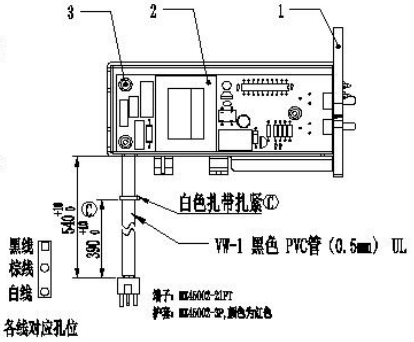

技术要求

1、电路板使用螺钉固定在电源盒上，电源盒部分灌胶，密封胶为硅胶，厚度高出PCB板面3mm以上，要均匀无明显漏封、气孔等缺陷；

2、端子和护套由唯一的供应商浙江乐清虹星电业提供，认证号E229500；PVC引线，105℃，600V，VW-1，18AWG，UL，图示所标引线长度为电源盒外露长度(从图示位置出线，不含端子和护套长度)；

3、正式生产必须经过技术部门确认；

4、电源板输入电压为120V/AC，60Hz；

5、黑线：FAN，棕线：E，白线：N；

6、电路板上粘贴专用号区分，不得出现中文字样；电路板上着日期识别码，规则按照JL/XBC140915-001进行；

C	2020.04.22
B	2019.03.21
A	2018.06.04
版次	年、月、日

2	0060900378	SEP湿度板		1				
1	0060200194	SNP电路板盒		1	4	0060200027	压线帽	1
序号	专用号	名称		数量	3	0020600011	十字槽盘头自攻螺钉	3

C	2	JL/XB200422-001	武德涛	2020.04.22	
B		JL/XB190321-001	韩凤才	2019.03.21	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计	武德涛	2020.04.23	工艺		
制图			标准化		
会签	杨福朴	2020.04.23	第一角		
审核	韩凤才	2020.04.23	批准	冯恩标	2020.04.23

组件			青岛兴邦
			SEP湿度板总成
阶段标记	重量	比例	
S A B			4-1060801044
共 1 张，第 1 张			

