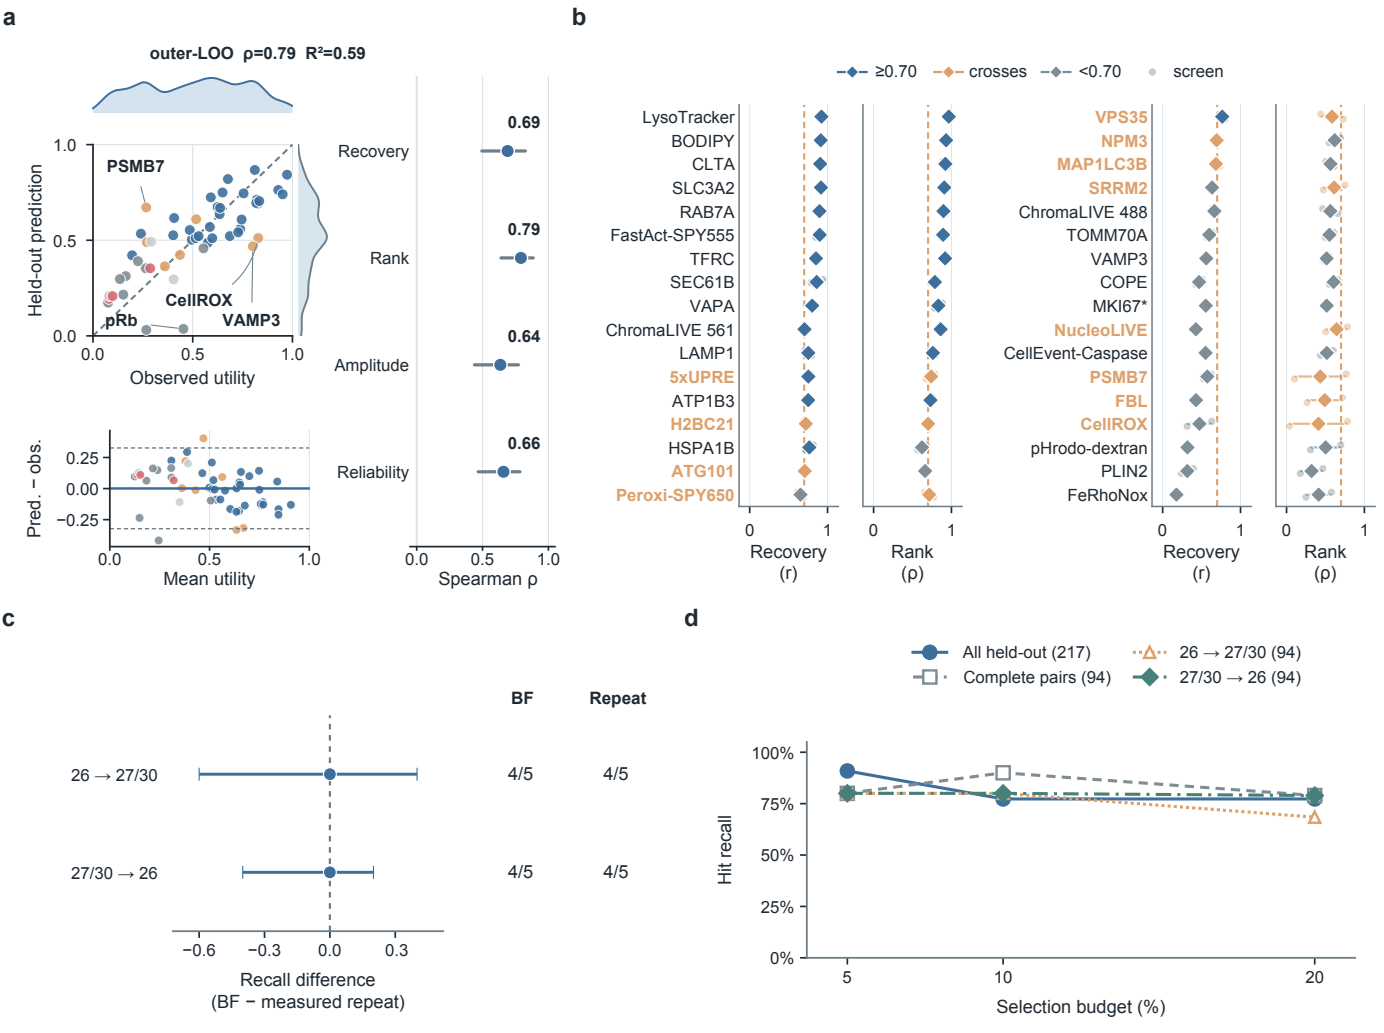

a
outer-LOO ρ=0.79 R²=0.59
Held-out prediction
Observed utility
PSMB7
CellROX
VAMP3
pRb
Pred. − obs.
Mean utility
Recovery
Rank
Amplitude
Reliability
0.69
0.79
0.64
0.66
Spearman ρ
b
≥0.70
crosses
<0.70
screen
LysoTracker
BODIPY
CLTA
SLC3A2
RAB7A
FastAct-SPY555
TFRC
SEC61B
VAPA
ChromaLIVE 561
LAMP1
5xUPRE
ATP1B3
H2BC21
HSPA1B
ATG101
Peroxi-SPY650
VPS35
NPM3
MAP1LC3B
SRRM2
ChromaLIVE 488
TOMM70A
VAMP3
COPE
MKI67*
NucleoLIVE
CellEvent-Caspase
PSMB7
FBL
CellROX
pHrodo-dextran
PLIN2
FeRhoNox
Recovery (r)
Rank (ρ)
c
BF
Repeat
26 → 27/30
27/30 → 26
4/5
Recall difference
(BF − measured repeat)
d
All held-out (217)
Complete pairs (94)
26 → 27/30 (94)
27/30 → 26 (94)
Hit recall
Selection budget (%)