



## FLUJO PARA LA CREACION Y REPOSICION DE UN DESCARGO

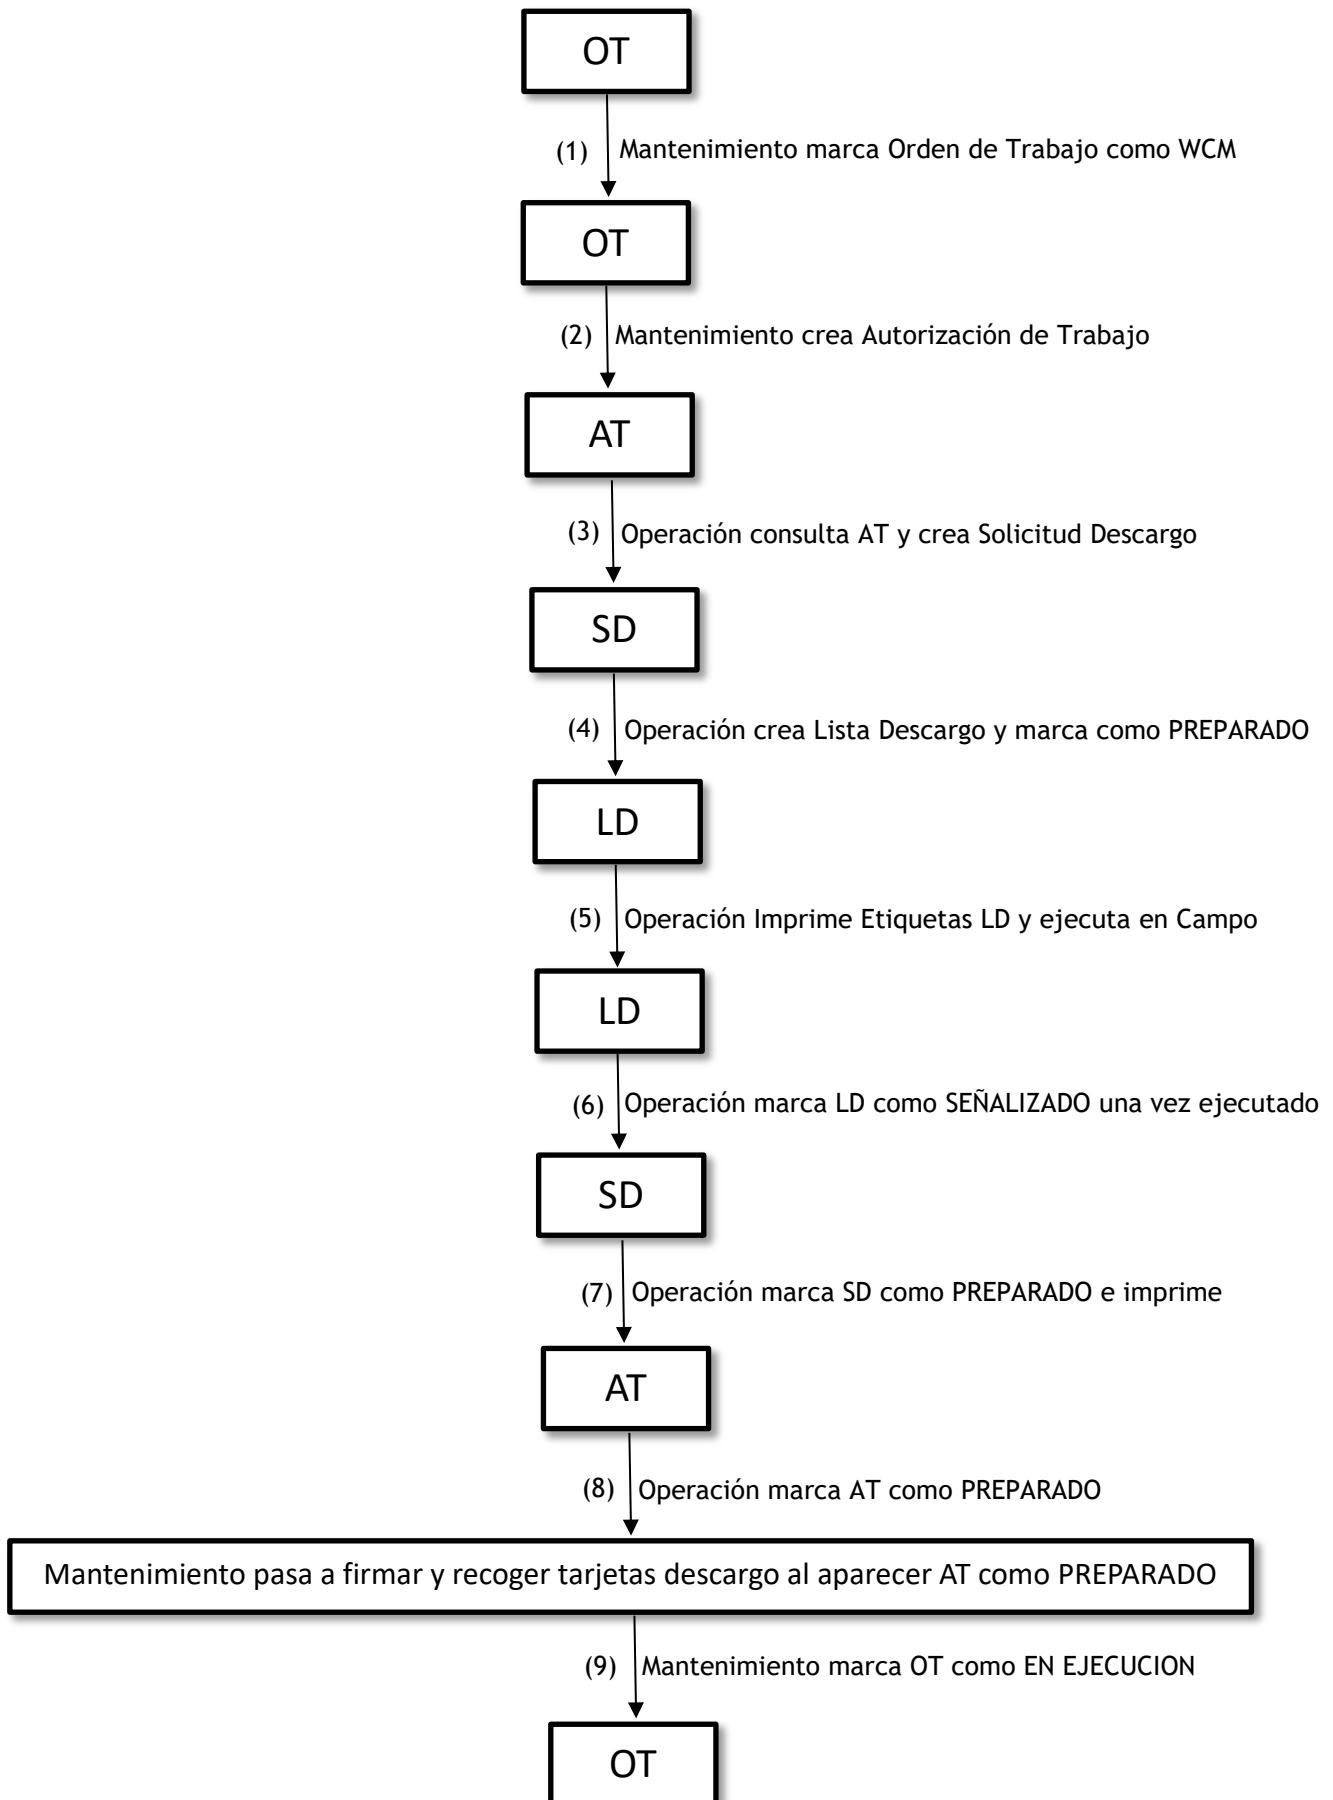

## FLUJO PARA LA CREACION Y REPOSICION DE UN DESCARGO

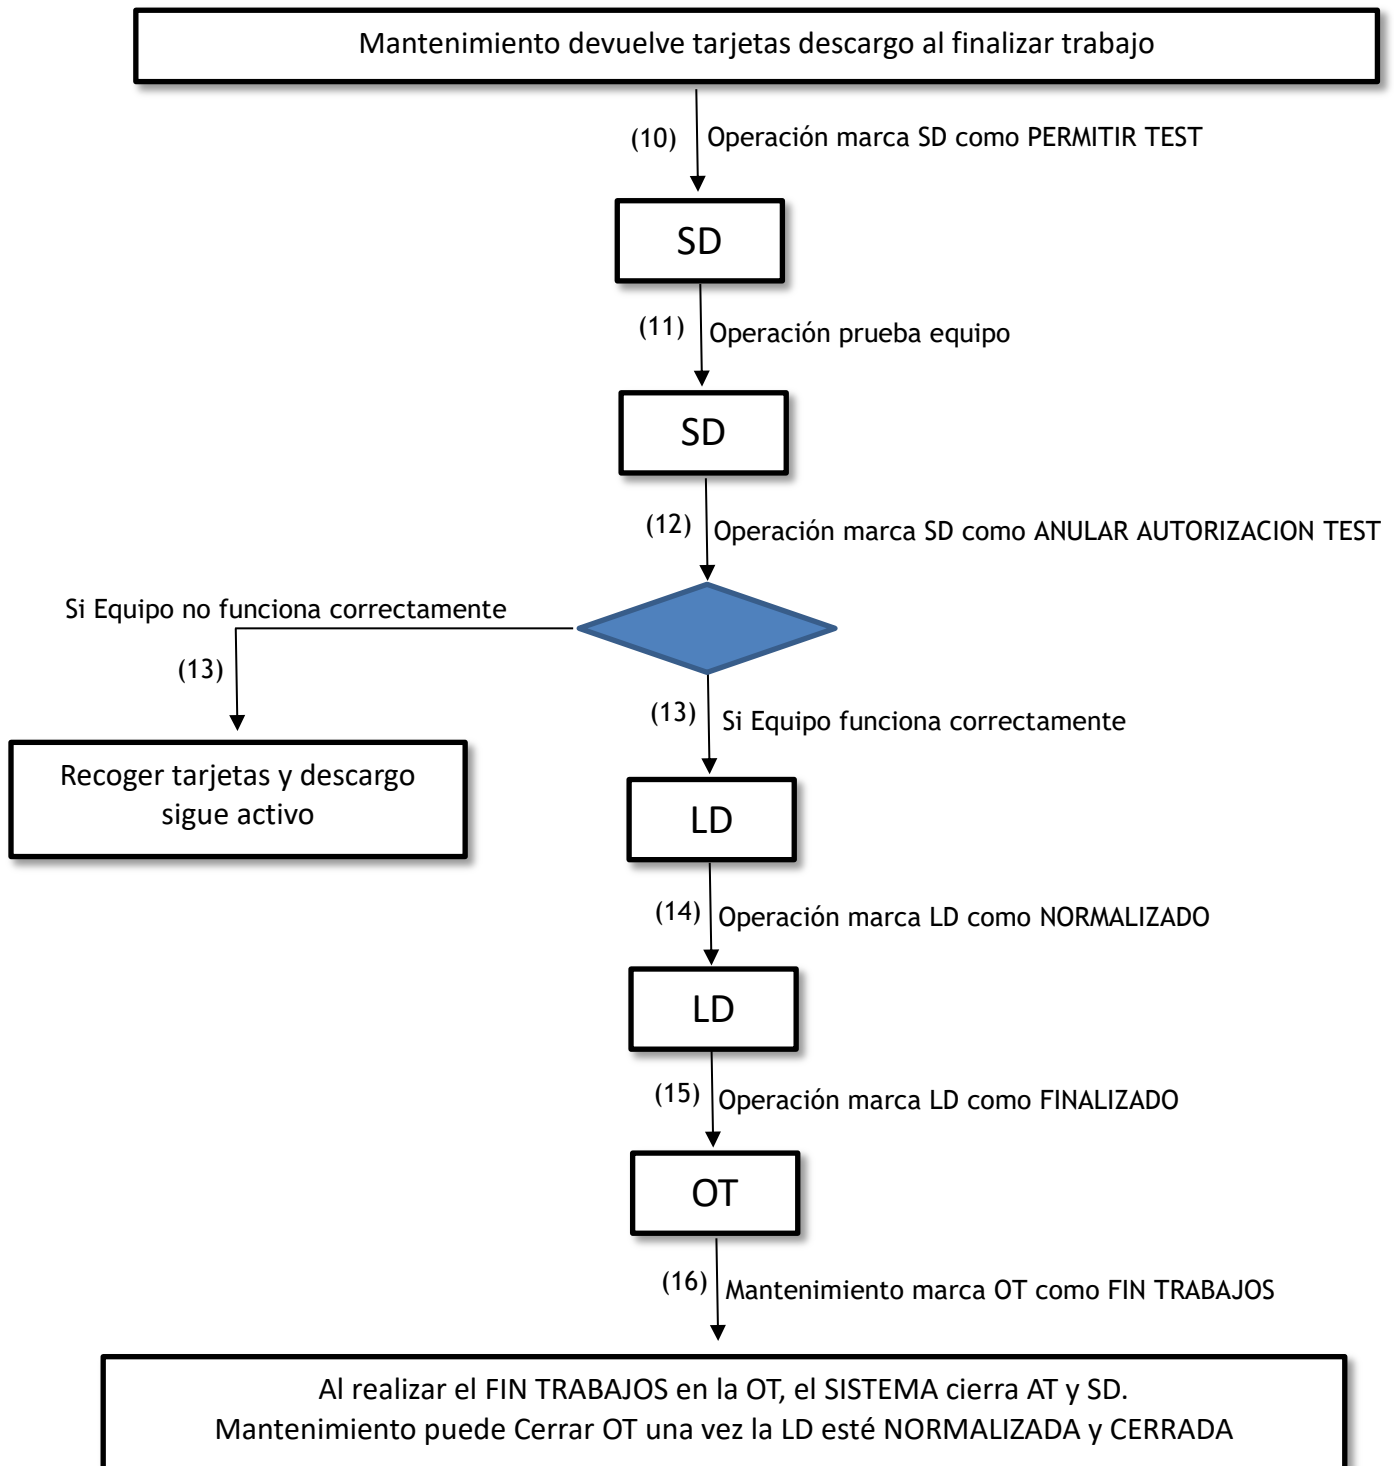

# 1. Mantenimiento marca Orden de Trabajo(OT) como WCM

**Modificar Orden de Mantenimiento Preventivo Tirme 5685603:**

Orden: ZPM2 5685603 REV SEMANAL PUENTE GRUA RESIDUOS L14

Stat.sist. GESE LIB. KKMP LINA NLIQ PREC ZPEN

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Em

Responsable

Gpo.plan. ZMA 01 Mantenimiento

Rs.pto.tr. 01-ST / 01 MTTO. SERVICIO ...

Aviso

Costes 0,00 EUR

Cl.activ.PM ZSI Sistemático

EstadInstal

Dirección

Fechas

Inic.extr. 13.09.2021 15:00 Prioridad Prioridad Normal

Fin extr. 13.09.2021 18:00 Revisión

Objeto de referencia

Ubic.técn. 01-112-017-001-001 SISTEMA PUENTE GRUA PG-RU.1

Equipo 12-PG-RU1 PUENTE GRUA RESIDUOS URBANOS N1 L12

Primera operación

Operación LIMPIEZA PUENTES GRUA RU L14 ClvCá

PtoTrab/Ce PM20003 / 01 ClvCtrl WCM Cl.activ.

TrabInvert Cantidad Dur.oper.

Nº pers.

MAF Comp.

## 2. Mantenimiento crea Autorización de Trabajo(AT)

**Modificar Orden de Mant. Reglamentario Tirme 5685981: Cabecera central**

Cierre comercial

Orden: ZPM3 5685981 REV SEMANAL PURGA CALDERA ACS PIRE

Stat.sist. LIB. KMP LINA NLIQ PREC ZPEN

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control **Ampliación**

Recurso preventivo  
Empresa externa

**Asignaciones**

01  
5685981 REV SEMANAL PURGA CALDERA ACS PIRE 13.09.2021 01-200-002-005-011 ELEMENTO ACTUAL  
LIB. KMP LINA NLIQ PREC ZPEN

Hijo: Autoriz.tbjo.

**Crear Autoriz.tbjo.**

Órdenes Solicitudes desc. Asignaciones

Autoriz.tbjo. INFORME ANUAL APQ 1

Status CREA PREP

Válido de 13.09.2021 00:00:00 Validez a 13.09.2021 00:00:00

Prioridad Tiempo repos.

Est.sist.técn.

Fase revisión

Objeto de referencia

Ubic.técn. 01-200-005-002-001 REA PLANIFICACION MANTENMI...

Equipo

División bloque

Responsabilidades Datos emplazamiento **Datos planificación**

|               | Fecha de inicio |          | Fecha fin  |          |
|---------------|-----------------|----------|------------|----------|
| Fecha extrema | 01.09.2021      | 00:00:00 | 01.09.2021 | 00:00:00 |
| Programado    | 14.09.2021      | 08:00:00 | 14.09.2021 | 14:00:00 |
| Fecha real    |                 | 00:00:00 |            | 00:00:00 |

**Crear Sol.dscargo**

















































Solcitud

Status

Válido de   Valdez a

Prioridad

Est.sist.téc.

Fase revisión

Objeto de referencia

Ubic.téc.

Equipo  PUENTE GRUA RESIDUOS URBANOS N2 L12

División bloque

Responsabilidades  Datos emplatamiento  Datos planificación

Grupo planif.  /  Mantenimiento

Puesto trabajo  /  MTT. SERVICIOS TECNICOS EXP-I

Grupo autoriz.

#### 4. Operación crea Lista Descarga(LD) y marca como **PREPARADO**

**Modificar Sol.descargo**

Autoriz.tbjo. LDs operativas **Asignaciones** 1

Solicitud: 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1

Status: CREA PREP

Válido de: 16.09.2021 00:00:00 Validez a: 16.09.2021 00:00:00

Prioridad: Tiempo repos.:

Est.sist.técn.:

Fase revisión:

Objeto de referencia: 01

Ubic.técn.:

Equipo:

División bloque:

Responsabilidad:

Grupo planif.:

Puesto trabajo:

Grupo autoriz.:

Asignaciones

- 01
  - 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021-00.00.0000 01-112-021-002  
LIB. KOMP NLIQ PREC ZPEN
  - 100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
CREA PREP
  - 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 ELEMENTO ACTUAL  
CREA PREP

Hijo: LD operativa 2

**Modificar LD operativa: Pant.actualiz.**

Lista descarga: 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 / 1

Status: CREA PREP

Objeto técnico: 12-MB-01

Texto breve: MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12

Emplazamiento: 01

GD CO señal. BFP SecDe TpG Fs ES FIES CondONormal IN SecNor

Comentario de desconexión: QUITAR TENSION

Lugar señalización/normalización: 1 EV 1 XXXX REV 1

Cie.:

**Modificar Sol.descargo**

Autoriz.tbjo. LDs operativas **Asignaciones**

Solicitud: 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1

Status: CREA PREP

Válido de: 16.09.2021 00:00:00 Validez a: 16.09.2021 00:00:00

Prioridad: Tiempo repos.:

Est.sist.técn.:

Fase revisión:

Objeto de referencia: 01

Ubic.técn.:

Equipo:

División bloque:

Responsabilidad:

Grupo planif.:

Asignaciones

- 01
  - 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021-00.00.0000 01-112-021-002  
LIB. KOMP NLIQ PREC ZPEN
  - 100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
CREA PREP
  - 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 ELEMENTO ACTUAL  
CREA PREP
  - 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP PREP

## 5. Operación imprime Etiquetas LD y ejecuta en Campo

**Modificar LD operativa: Pant.operat.**

Etiqueta seguridad

Lista descarga: 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 / 1

Status: PREP INSE PREP

ECON INSE IMPS SENO NORO NOAC  
0 1 0 0 0 0

Objeto técnico: 12-MB-01  
Texto breve: MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12  
Status sistema: INSE

GD CO señal: 1  
Comentario de desconexión: QUITAR TENSION  
Status de usuario: REV

CondONormal: REV  
TN: 1  
SecNor: 0

Cie: 400000017...

## 6. Operación marca LD como SEÑALIZADO una vez ejecutado

**Modificar LD operativa: Pant.operat.**

Señalizados

Lista descarga: 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 / 1

Status: PREP ENCU NOBL IMPS PREP

ECON INSE IMPS SENO NORO NOAC  
0 0 1 0 0 0

Objeto técnico: 12-MB-01  
Texto breve: MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12  
Status sistema: IMPS

GD CO señal: 1  
Comentario de desconexión: QUITAR TENSION  
Status de usuario: REV

CondONormal: REV  
TN: 1  
SecNor: 0

Cie: 400000017...

**Modificar Sol.descarga**

Autoriz.tbjo. LDs operativas Asignaciones

Solicitud: 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1

Status: C Asignaciones

Válido de: 1

Prioridad: 01

Est.sist.téc.: 1

Fase revisión: 1

Objeto de referencia: 12-MB-01

Ubic.téc.: 12-MB-01

Equipo: 12-MB-01

División bloque: 12-MB-01

Responsabilidades: 12-MB-01

5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021-00.00.0000 01-112-021-002  
LIB. KMP NLIQ PREC ZPEN

100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
CREA PREP 00

200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 ELEMENTO ACTUAL  
CREA PREP 00

500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP ENCU NOBL SENO PREP 00

## 7. Operación marca SD como PREPARADO e imprime

**Modificar Sol.descargo**

  Autoriz.tbjo.  LDs operativas  Asignaciones

Solicitud: 200000007000 **FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION** 1

Status: CREA PREP

Válido de: 16.09.2021 00:00:00 Validez a: 16.09.2021 00:00:00

Prioridad:  Tiempo repos.:

Est.sist.técn.:

Fase revisión:

**Objeto de referencia**

Ubic.técn.:

Equipo: 12-MB-01 MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12

División bloque:

**Modificar Autoriz.tbjo.**

  Órdenes  Solicitudes desc.  Asignaciones

Autoriz.tbjo.: 100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1

Status: CREA PREP

Válido de: 16.09.2021 00:00:00 Validez a: 16.09.2021 00:00:00

Prioridad:

Est.sist.técn.:

Fase revisión:

**Objeto de referencia**

Ubic.técn.:

Equipo:

División bloque:

**Asignaciones**

- 01
  - 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021-00.00.0000 01-112-021-002 LIB. KRMP NLIQ PREC ZPEN
  - 100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 ELEMENTO ACTUAL CREA PREP 
  - 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 **PREP** PREP 
  - 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 PREP ENCU NOBL SENC PREP 

Responsabilidad:

Grupo planif.:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                              |                                     |                                                                                                                |                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  | <b>Documento de descargo</b> |                                     | Impreso: 16.09.2021<br>Página: 1                                                                               |                |                    |
| Concedido por: OLIVER PASCUAL, JUAN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                              | A petición de: OLIVER PASCUAL, JUAN |                                                                                                                |                |                    |
| N° OT: 000005480680<br>Equipo: 12-MB-01<br>Descripción equipo: MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12<br>Acta: No<br>Recurso Preventivo: No Designación RP:<br>Trabajo Especial: No<br>Ejecuta contrata Externa: Si Nombre contrata: AIS BALEAR MECANICA<br>Descargo Especial: Si / No<br>LOTO: 00000 |                                  |                              |                                     | N° Descargo<br>200000007000<br><br>Fecha y hora:<br>16.09.2021 10:51:02<br><br>N° Autorización<br>100000007100 |                |                    |
| <b>Detalles bloqueo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                              |                                     |                                                                                                                |                |                    |
| Lista de maniobras del descargo:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                              |                                     |                                                                                                                |                |                    |
| N° lista                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lista                            | Objeto técnico               | Descripción                         | Emplaz.                                                                                                        | Comentario     | Lugar señalización |
| 500000007200                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION | 12-MB-01                     | MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12 | 01                                                                                                             | QUITAR TENSION |                    |



## 8. Operación marca AT como PREPARADO

**Modificar Autoriz.tbjo.**


 Órdenes   Solicitudes desc.       Asignaciones

|                |              |                                  |                                                                                     |                     |
|----------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Autoriz.tbjo.  | 100000007100 | FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION |  | 1                   |
| Status         | CREA         | PREP                             |  |                     |
| Válido de      | 16.09.2021   | 00:00:00                         | Validez a                                                                           | 16.09.2021 00:00:00 |
| Prioridad      |              | Tiempo repos.                    |                                                                                     |                     |
| Est.sist.técn. |              |                                  |                                                                                     |                     |
| Fase revisión  |              |                                  |                                                                                     |                     |

Objeto de referencia

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubic.técn.      |          | <br><br> |
| Equipo          | 12-MB-01 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| División bloque |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12

**Modificar Autoriz.tbjo.**


 Órdenes   Solicitudes desc.       Asignaciones

|                |              |                                  |                                                                                       |                     |
|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Autoriz.tbjo.  | 100000007100 | FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION |     | 1                   |
| Status         | PREP         | PREP                             |  |                     |
| Válido de      | 16.09.2021   | 00:00:00                         | Validez a                                                                             | 16.09.2021 00:00:00 |
| Prioridad      |              |                                  |                                                                                       |                     |
| Est.sist.técn. |              |                                  |                                                                                       |                     |
| Fase revisión  |              |                                  |                                                                                       |                     |

Objeto de referencia

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ubic.técn.      |  |
| Equipo          |  |
| División bloque |  |

Responsable

Grupo planif

**Asignaciones**

- 01
  - 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021-00.00.0000 01-112-021-002  
LIB. KGMP NLIQ PREC ZPEN
  - 100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01 ELEMENTO ACTUAL  
PREP PREP 
  - 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP PREP 
  - 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP INCU NOBY SENO PREP 

## 9. Mantenimiento marca OT como EN EJECUCION

**Modificar Orden de Mantenimiento Correctivo Tirme 5480680:**

Autoriz.tbjo. **En ejecución**

Orden

FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION

Stat.sist.

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Er

Responsable

Gpo.plan.   Mantenimiento

Rs.pto.tr.  /  MANTENIMIENTO ...

Aviso

Costes  EUR

## 10. Operación marca SD como PERMITIR TEST

**Modificar Sol.descargo**

**Permitir**

Solicitud

Status

Válido de   Validez a

Prioridad

Est.sist.téc.

Fase revisión

Objeto de referencia

Ubic.téc.


Equipo  MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12

División bloque

## 11. Operación prueba Equipo

Operación realiza las verificaciones y acciones necesarias para poder probar el **Equipo** que ha sido puesto en descargo.

## 12. Operación marca SD como ANULAR AUTORIZACION TEST

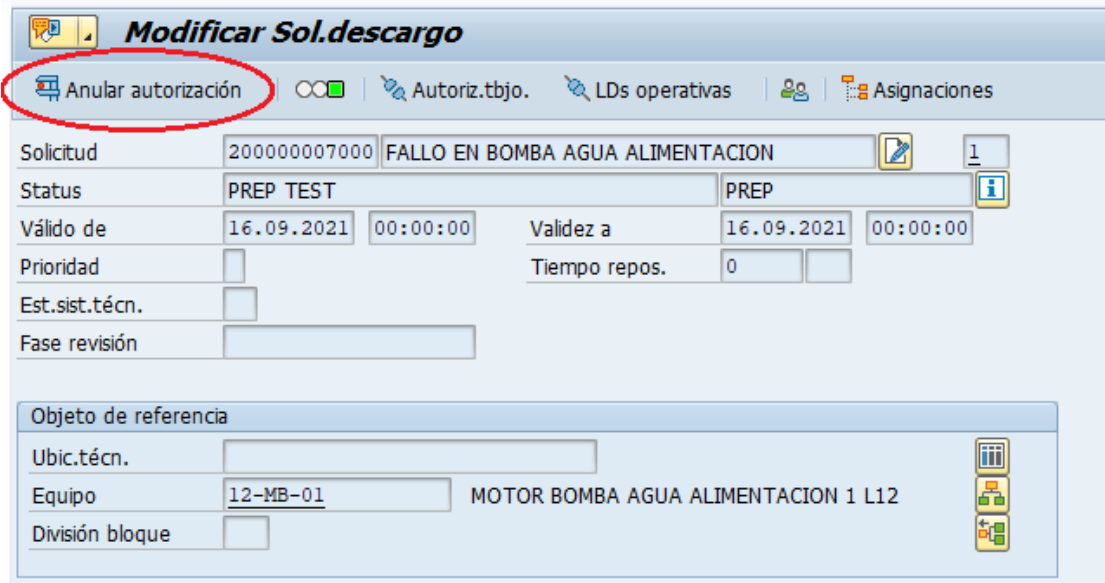

**Modificar Sol.descargo**

**Anular autorización** | Autoriz.tbjo. | LDs operativas | Asignaciones

|                |                     |                                  |                     |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Solicitud      | 200000007000        | FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION | 1                   |
| Status         | PREP TEST           | PREP                             |                     |
| Válido de      | 16.09.2021 00:00:00 | Validez a                        | 16.09.2021 00:00:00 |
| Prioridad      |                     | Tiempo repos.                    | 0                   |
| Est.sist.técn. |                     |                                  |                     |
| Fase revisión  |                     |                                  |                     |

**Objeto de referencia**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Ubic.técn.      |                                              |
| Equipo          | 12-MB-01 MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12 |
| División bloque |                                              |

## 13. Si **Equipo funciona o no** correctamente

Si el **Equipo no funciona** correctamente se procede a dejar el Equipo descargado en Campo, para que Mantenimiento pueda recuperar nuevamente las tarjetas de descargo y seguir el Equipo en Descargo.

Si el **Equipo funciona** correctamente, se puede continuar con el proceso de **NORMALIZAR** el descargo.

## 14. Operación marca LD como NORMALIZADO

**Modificar LD operativa: Pant.operat.**

Normalizados


Lista descarga: 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 / 1

Status: PREP ENCU NOBL SENO PREP



| ECON | INSE | IMPS | SENO | NORO | NOAC |
|------|------|------|------|------|------|
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |

Objeto técnico: 12-MB-01  
 Texto breve: MOTOR BOMBA AGUA ALIMENTACION 1 L12  
 Status sistema: 10

GD CO señal. BFP SecDe IpG Fs ES FIES CondONormal TN SecNor  
 Comentario de desconexión: QUITAR TENSION  
 Status de usuario: 1 REV 1 0 XXXX REV 1 0  
 Etq.seg. 400000017...

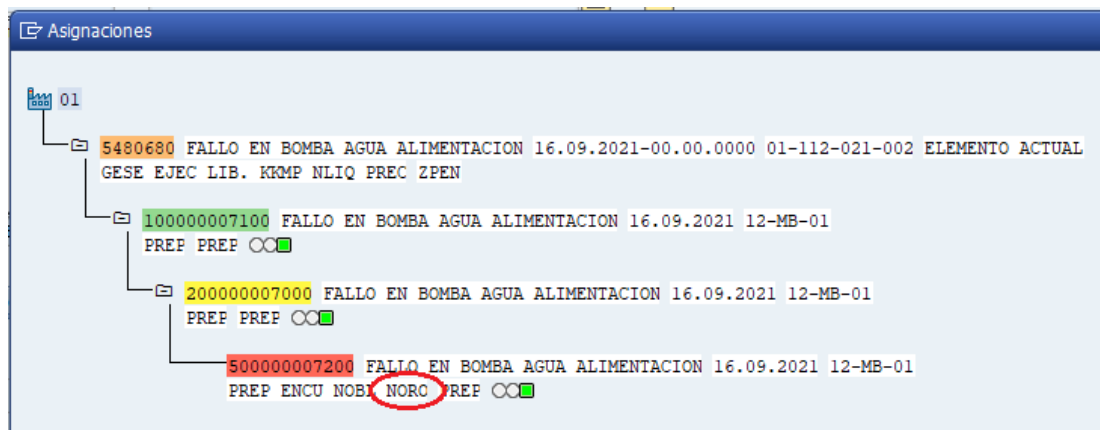

## 15. Operación marca LD como FINALIZADO

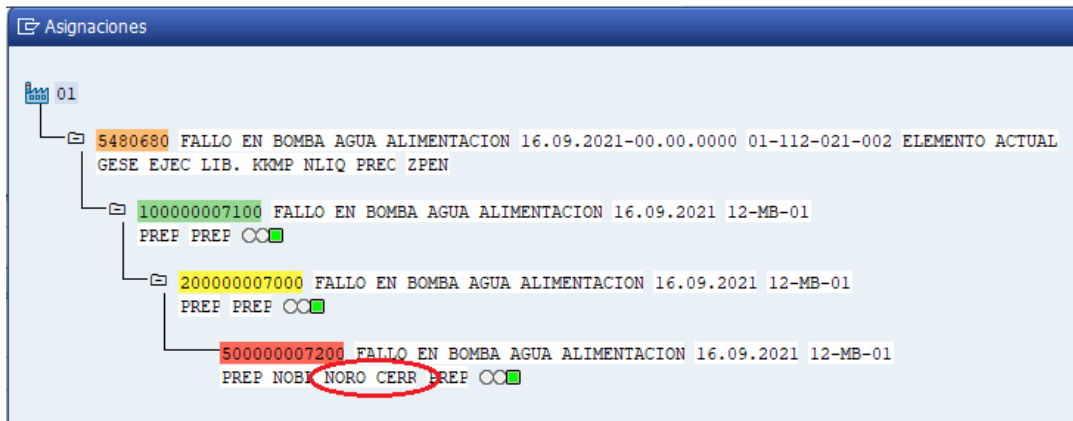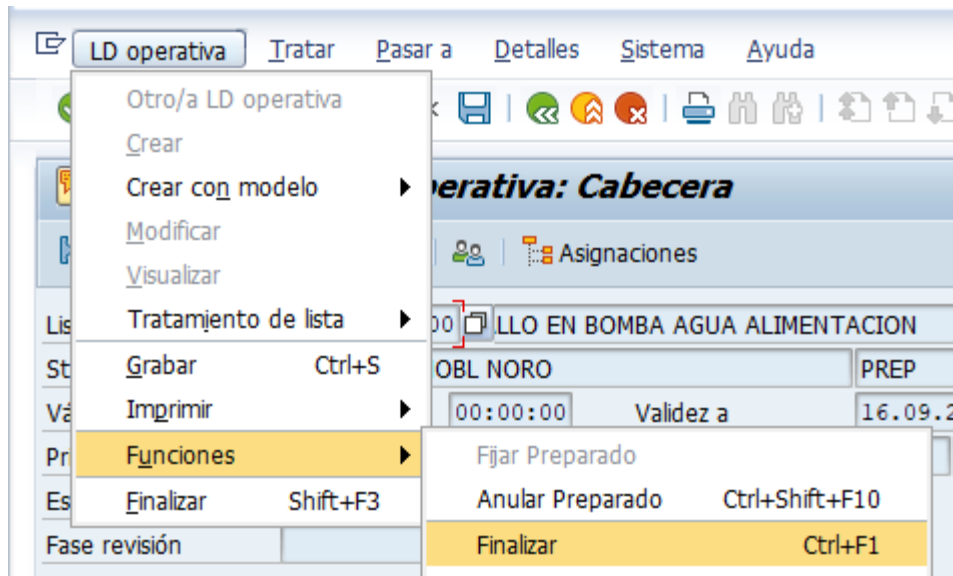

## 16. Mantenimiento marca OT como FIN TRABAJOS

**Modificar Orden de Mantenimiento Correctivo Tirme 5480680:**

Autoriz.tbjo. **Fin de trabajos**

Orden ZPM1 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION

FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION

Stat.sist. GESE EJEC LIB. KKMP NLIQ PREC ZPEN

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Er

Responsable

Gpo.plan. ZMA 01 Mantenimiento

Rs.pto.tr. 01-TM / 01 MANTENIMIENTO...

Aviso 10106211

Costes 0,00 EUR

**Modificar Orden de Mantenimiento Correctivo Tirme 5480680: Cabecera ce**

Autoriz.tbjo. Cierre comercial

Orden ZPM1 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION

FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION

Asignaciones

01

Stat.sist. 5480680 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021-00.00.0000 01-112-021-002 ELEMENTO ACTUAL  
GESE TRTA LIB. KKMP NLIQ PREC ZPEN

Dato 100000007100 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP CERR PREP

Recurso 200000007000 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP CERR PREP

Empresa 500000007200 FALLO EN BOMBA AGUA ALIMENTACION 16.09.2021 12-MB-01  
PREP NOBI NORO CERR PREP