



因果实时平衡控制过程：储能按实际净负荷与计划偏差双向调整


2025-03-20 (当日紧急购电 560 kWh)

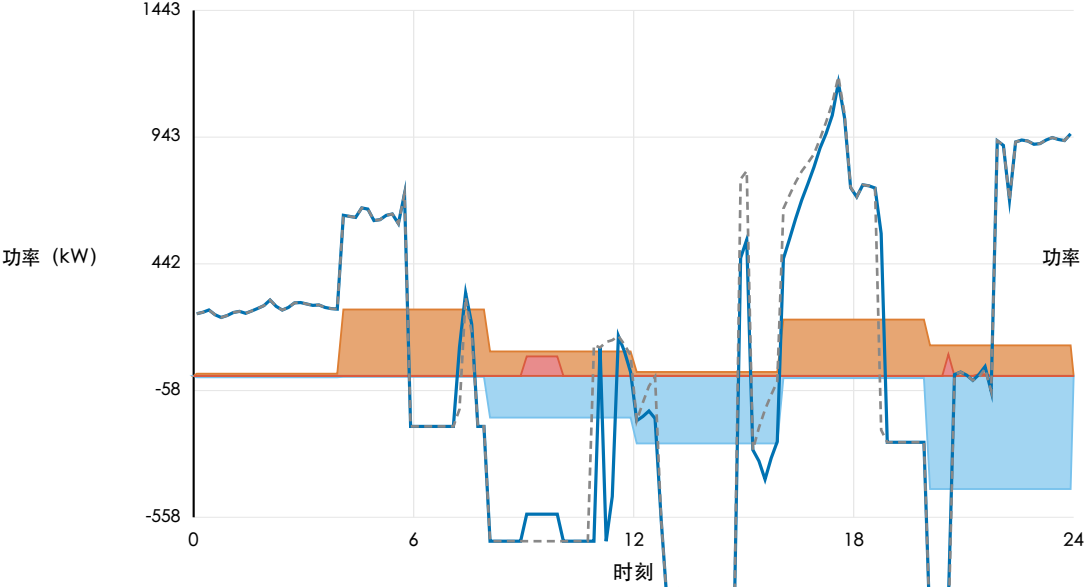


2025-06-21 (当日紧急购电 0 kWh)

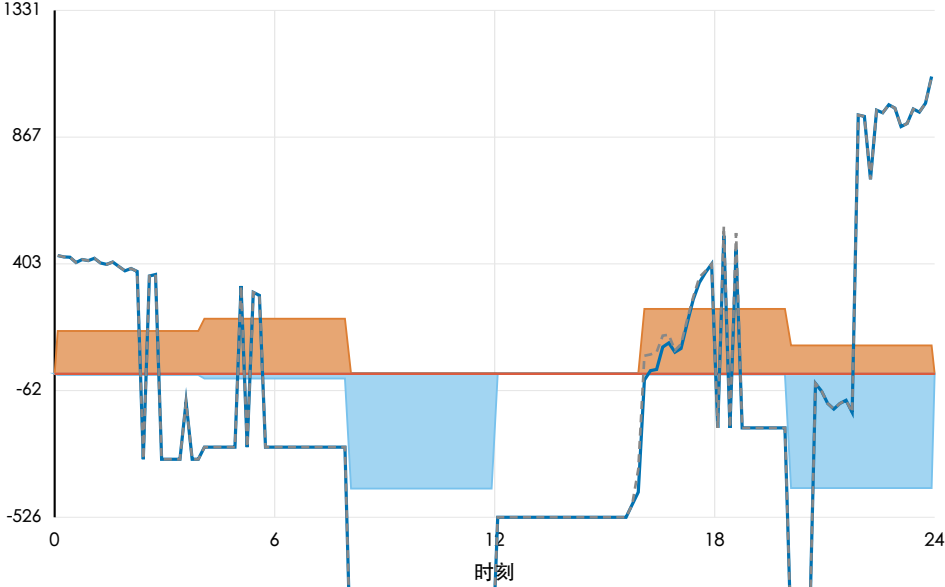

2025-09-23 (当日紧急购电 419 kWh)

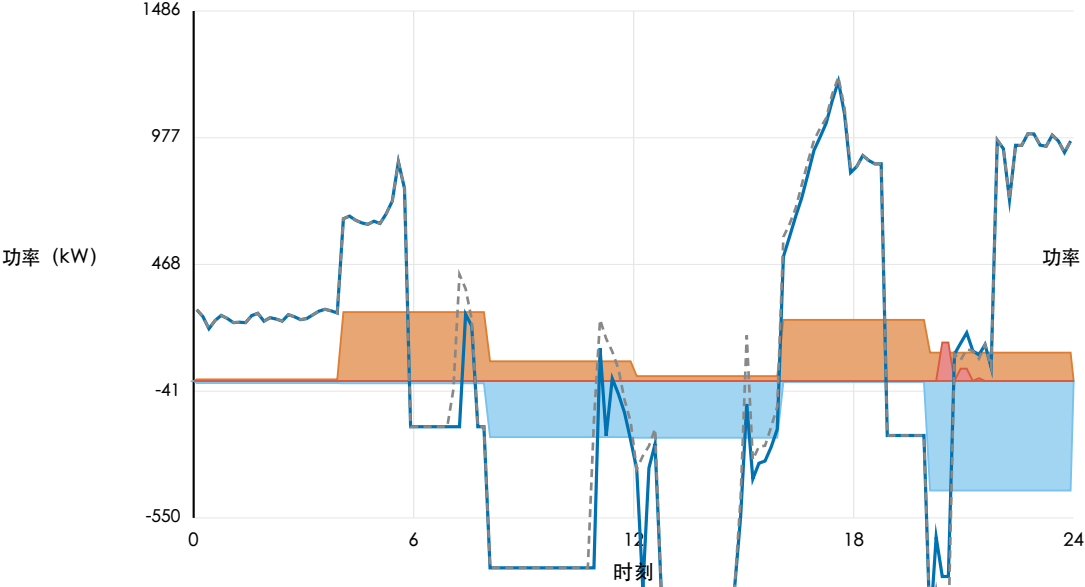

2025-12-21 (当日紧急购电 308 kWh)

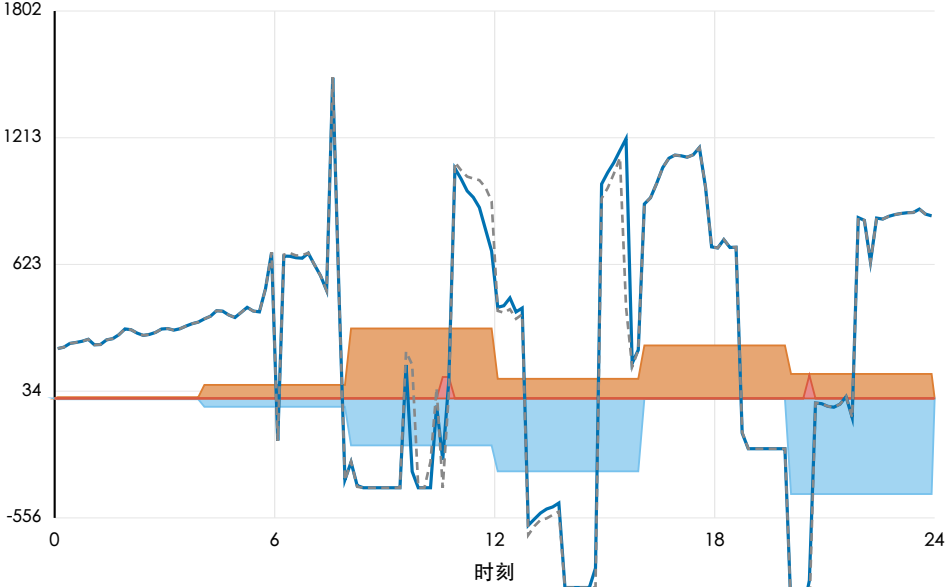

放电 充电 实际净负荷 计划所用预测净负荷 紧急购电