

Datenblatt Wasserstoff-Konzentrationssensor NEO1005, NEO1010, und NEO1100, Version 14.6

Produktbeschreibung:

Sensorsystem zur Messung der Wasserstoffkonzentration in Luft, Sauerstoff, Stickstoff oder sauerstoffabgereicherter Luft mit temperatur-, druck- und luftfeuchte-kompensierter Signalauswertung für Automobil Anwendungen. Anwendbar im Bereich: 0,6 – 1,5 bara, 0 – 100% r.h. (nicht kondensierend) und -40°C – 85°C. Ein mathematischer Vorhersage-Algorithmus sorgt für sehr kurze An- und Abklingzeiten.

Eigenschaften:

- Messungen im Bereich von 0-5 Vol.-% H₂ (**NEO1005**), 0-10 Vol.-% H₂ (**NEO1010**) und 0-100 Vol.-% H₂ (**NEO1100**)
- Trägergase Luft, N₂, O₂, Sauerstoff abgereicherte Luft möglich
- Verschlüsselte CAN-Kommunikation auf Nachfrage
- Messsignal unabhängig von Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Die Gaskonzentration wird durch die Messung nicht verändert.
- Sauerstoff wird für die Messung nicht benötigt.
- Signalausgabe mittels CAN 2.0A oder CAN 2.0B
- Stecker und Kontakte zum Vercrippen liegen bei
- Werks kalibriert und fertig zur sofortigen Verwendung
- CAN-Wakeup Funktion bei der Detektion einer bestimmten H₂ Konzentration
- Durch die große Vielfalt an möglichen Betriebsbedingungen ist eine Probenextraktion nur selten notwendig.

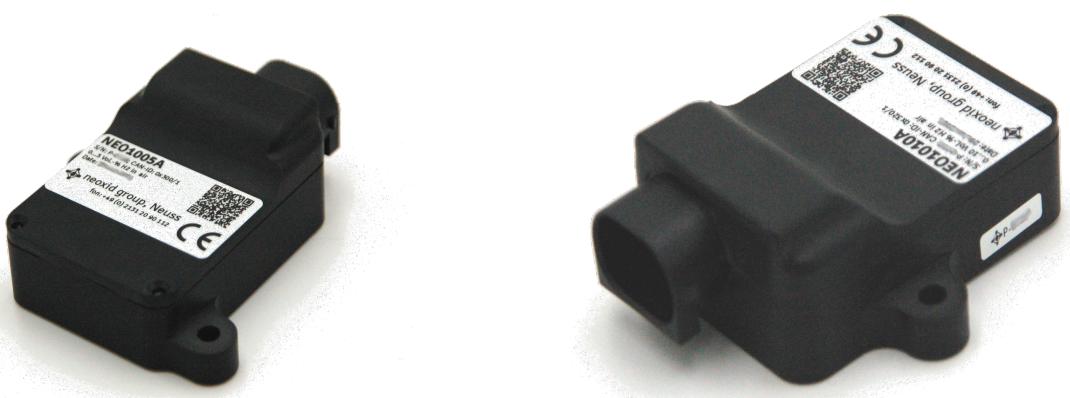


Abbildung 1a: H₂-Sensorsystem NEO1XXX Serie



...go to English version

Sensorsystemkenndaten:

Versorgungsspannung:	9 - 30V DC
Energieverbrauch:	< 2,4 W
Mögliche H ₂ -Sensitivität:	0 – 100 Vol.-% H ₂ 0 – 10 Vol.-% H ₂ 0 – 5 Vol.-% H ₂
	NEO1100 NEO1010 NEO1005
Genauigkeit:	± 0,3 Vol.-% H ₂ ¹ oder ± 2 Vol.-% H ₂ ²
Detektionsgrenze:	< 0,3 Vol.-% H ₂ ¹ oder < 0,5 Vol.-% H ₂ ²
Ansprechzeit t ₉₀ :	< 3 s ¹ , < 5 s ²
Abklingzeit t ₁₀ :	< 3 s ¹ , < 5 s ²
Anlaufzeit nach Kaltstart:	< 5 s bis zur ersten Nachricht < 70 s bis zur Quantifizierung der H ₂ -Konzentration ³
Medientemperatur:	- 40°C – 85°C/105°C ⁴
Umgebungstemperatur:	- 40°C – 85°C/105°C ⁴ Der Kaltstart bei -40°C wurde getestet.
Druckbereich:	0,6 – 1,5 bar absolut
Luftfeuchtigkeit:	0 – 100 % r.h. (nicht kondensierend)
Trägergas:	Luft, abgereicherte Luft, Stickstoff, Sauerstoff
Querempfindlichkeiten:	Helium, tbd
CAN-Signal:	CAN 2.0A / B (500kbit/s oder 250kbit/s) auf Seite 9
Ausgabe- /Messintervall:	100 ms / 10 Hz
Auflösung:	100 ppm
Gehäuse:	Größe: 84 x 82 x 29 mm ³ , Material: PA 6.6
Leckrate:	10 ⁻⁵ mbar l / s ⁵
Langzeitstabilität/Drift:	<0,1 Vol.-% in den ersten 5.000h Betriebszeit
IP Code:	IP6K7

1 Für 5% und 10% H₂ Systeme

2 Für 100% H₂ Systeme

3 Das System ist für den Dauerbetrieb konstruiert

4 105°C sind nicht für Dauerbetrieb geeignet

5 Gemessen mit Formiergas 90/10, 1,5 bar absolut, Raumtemperatur

Gewicht:	80 g
ASIL:	ASIL B wird angestrebt
ATEX:	-
Lebensdauer:	IP6K7-Gehäuse qualifiziert mit einer erwarteten Lebensdauer von 5 Jahren. ⁶ Das System wurde mit 100.000 An- und Abschaltzyklen getestet.
Langzeitstabilität:	Abweichung <0,1 Vol.-% in den ersten 5000h Betriebszeit
Wartungsintervall :	Wir empfehlen, den H ₂ -Sensor alle 6 Monate zu prüfen.
Messverhalten:	Das zu prüfende Gas darf eine maximale Geschwindigkeit von 25m/s haben. Außerdem ist eine laminare Strömung empfohlen. Bei abweichender Spezifikation muss der Sensor in der Anlage auf Funktionalität geprüft werden.
Anschluss:	Anschlussstecker und 8x Kontakte zum Vercrippen liegen bei. Auf Wunsch kann auch ein Kabel gefertigt werden.
RoHS konform:	Ja
Zolltarifnummer:	90271010
COO:	Deutschland / NRW
EC-79/2009	Nicht typengenehmigungspflichtig gemäß Anhang I b), Anhang I definiert die zu prüfenden Bauteile nur für flüssig Wasserstoff Teile und welche ab 30bar

Genauigkeiten der Messwerte:⁷

Größe	Genauigkeit
Wasserstoffkonzentration	± 0,3 Vol.-% H ₂ ⁸ oder ± 2 Vol.-% H ₂ ⁹
Wasserdampfkonzentration	± 0,15 Vol.-% H ₂ O
Temperatur ¹⁰	± 0,3 °C
Druck	± 20 mbar

⁶ Mess-Komponenten sind rein anorganisch und verbrauchen sich nicht bei Messung

⁷ Alle Angaben von Genauigkeiten bei 50% r.H., 25°C und einem Druck von 1018 mbar

⁸ Für 0-5 Vol.-% und 0-10 Vol.-% H₂ Systeme

⁹ Für 100Vol.-% H₂ Systeme

¹⁰ Die Temperatur in der Messkammer wird immer zu hoch gemessen, da die Sensorelemente die Messkammer aufheizen

Tabelle 1: statistische Fehler auf einzelne Messgrößen

Betriebsanleitung:

Die Betriebsanleitung kann unter folgendem Link herunter geladen werden:

https://neoxid-cloud.de/Betriebsanleitung-NEO1XXX-V08_DE_EN.pdf

Dort sind weitere Information zu dem Sensor so wie zur Erstinbetriebnahme enthalten.

Montage:

Das Stepfile sowie 2-D Zeichnung des Sensors gibt es hier:

<https://neoxid-cloud.de/NEO1XXX.zip>

Bei der Montage muss sichergestellt werden, dass die Öffnung nicht verschlossen wird z.B. durch einen kondensierenden/flüssigen/gefrierenden Wasserfilm oder durch Staub/Partikel (Rost). Wir empfehlen, das Sensorsystem wie in Abbildung 1a zu montieren. Sollte der Sensor in einer anderen Raumrichtung montiert werden entsteht ein kleiner Offset¹¹, dieser ist über eine spezifische CAN-Nachricht auf der ID 0x680 zu korrigieren¹². Die Haltestifte oder -schrauben dürfen einen maximalen Durchmesser von 5,5 mm bzw. 6,5 mm haben. Wir empfehlen ein Anzugdrehmoment von 1 Nm.

Einsatz in sehr feuchtem Gas / Gefahr der Kondensatbildung

Bei der Nutzung des Sensors unter kondensierenden Bedingungen oder in Anlagen in denen signifikante Mengen flüssiges Wasser vorhanden ist, muss dafür Sorge getragen werden, dass sowohl dieses flüssige Wasser nicht direkt auf den Sensor gegeben wird, als auch, dass der Sensor vor Kondensation geschützt wird. Bitte beachten Sie, dass es auch nach Abstellen der Brennstoffe/des Elektrolyseurs/des Wasserstoffbrenners/... zu einer Wasser-Kondensation in der Anlage und auch im Sensor kommen kann! Flüssiges Wasser im Sensor kann zu Korrosion an den Sensorelementen und damit zu einer Beschädigung des Sensors führen! Um den Sensor vor Kondensation zu schützen muss entweder der Taupunkt im zu messendem Medium gesenkt werden, durch beispielsweise eine Kondensatfalle, oder die Temperatur im Sensor erhöht werden, durch zusätzliche Wärmequellen. Als Schutzmaßnahme vor geringen Mengen Spritzwasser ist der Sensor mit einem Rippenstopfen versehen. Es ist drauf zu achten, dass der Sensor so installiert wird, dass dieser Stopfen ordnungsgemäß funktioniert, sofern eine Installation mit einem vorbei strömenden Gas verwendet wird.

11 Bei Verkipfung um $\pm 40^\circ$ in alle Richtungen ist der Fehler kleiner als $\pm 0,05$ vol.-%.

12 Siehe CAN Matrix Message Layout



Abbildung 1b: H_2 -Sensorsystem NEO1XXX Serie von unten

Abbildung 2a: Montage Rippenstopfen entgegen der Anströmrichtung

Lochbild:

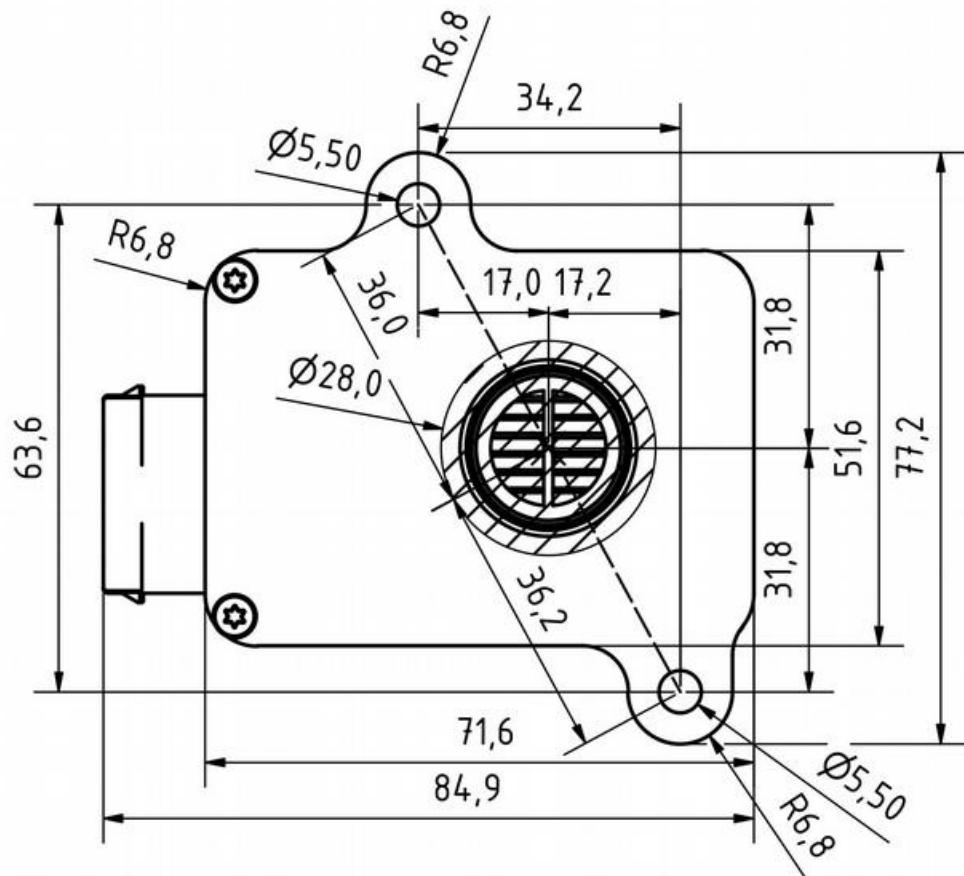


Abbildung 3a: Lochbild vom H_2 -Sensorsystem von unten

Bohrsabblone:

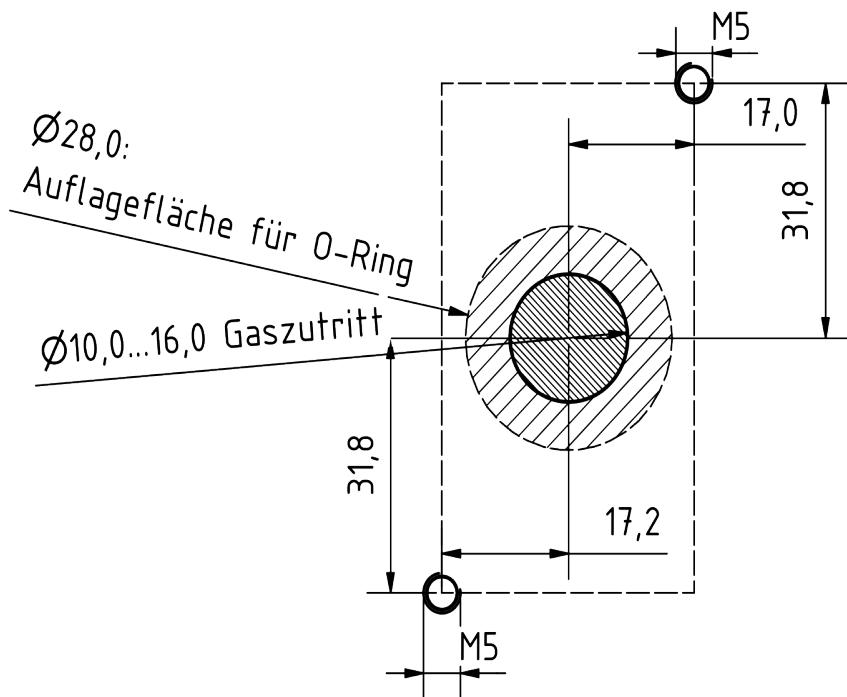


Abbildung 3b: Bohrschablone

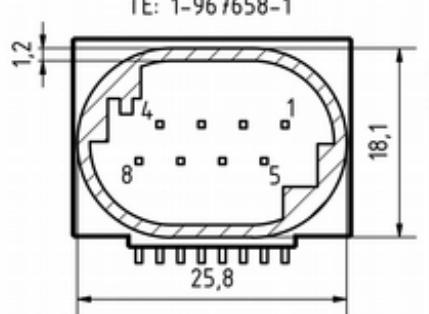
 PIN Belegung <ul style="list-style-type: none"> Pin 1: 9...+30V DC (min.: 2,4W) Pin 2: 0V DC (GND) Pin 3: CAN-High Pin 4: CAN-Low Pin 5: Terminierung 1a* Pin 6: Terminierung 1b* Pin 7: Terminierung 2a* Pin 8: Terminierung 2b* <p>*) kurzschließen von 1a mit 1b und 2a mit 2b terminiert die CAN Leitung.</p>
8-Poliger Gehäuse Buchse: TE Connectivity MQS 1-967658-1



Abbildung 4: Sensorkabel (muss separat bestellt werden)

Informationen zur Wasserstoffentzündung durch den NEO1XXX Serie der neo hydrogen sensors GmbH gemäß J2578 SAE international:

Im H₂-Sensor wird ein Heizelement genutzt, das mit 5V aus einem Festspannungsbauteil geheizt wird. Bei den durchgeführten Explosions- und Detonationsversuchen wurde die Versorgungsspannung der Heizung sukzessive erhöht, was mit dem im Sensor verbauten Festspannungsbauteil nicht möglich ist (eine Zenerdiode verhindert Betriebsspannungen > 15 V). Bei 32 V brannte das Heizelement durch und brachte trotzdem die explosive stöchiometrische Gasmischung nicht zur Explosion. In der aktuellen Sensor-Version wird der durch das Heizelement fließende Strom durch den Mikrocontroller überwacht und es wird ein Fehler über den Statusbyte herausgegeben, wenn der Heizstrom außerhalb des Normbereichs liegen sollte. Die Heiztemperatur beträgt 320°C und ist somit 265°C unter der Wasserstoff-Zündtemperatur von 585°C. Das Heizelement befindet sich in einer 120 mm³ kleinen Mess-Kaverne. Das Messgas muss durch eine Membran diffundieren.

Katalytische Materialien sind nicht im H₂-Sensor verbaut, sodass es nicht zu einer Selbstentzündung und somit zu einer Gefährdung kommen kann.

Mit den H₂-Sensoren wurden hausintern umfangreiche Explosions- und Detonations-versuche durchgeführt. Dabei konnte im Normalbetrieb weder eine Explosion noch eine Detonation, auch nicht mit einer stöchiometrischen H₂/O₂-Mischung, herbeigeführt werden.

Auflösung und Ansprechverhalten:

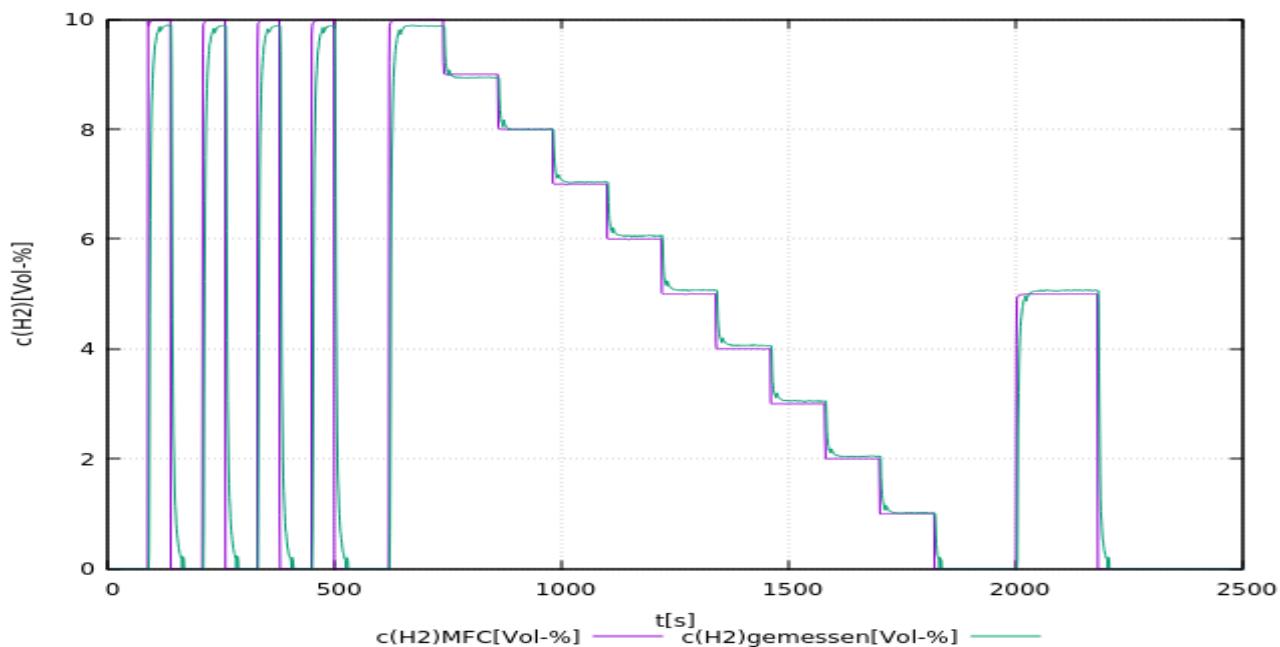


Abbildung 5a: Test von einem Sensorsystem NEO1010 bis 10 Vol.-% H_2 in 13 Vol.-% O_2 .
Gemessen mit einem Gesamtflow von 2.000 sccm.

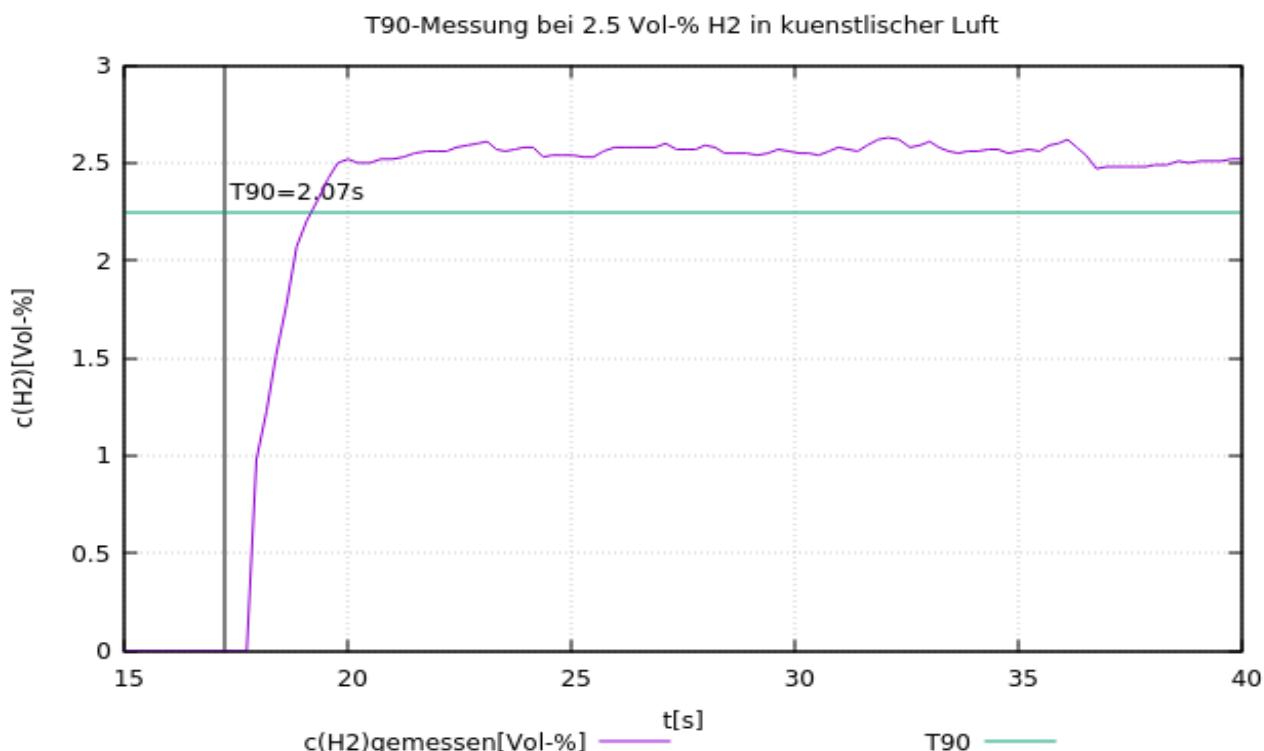


Abbildung 5b: t_{90} -Zeit-Bestimmung bei einem NEO1005 Sensorsystem durch Umschaltung von 0 Vol.-% H_2 auf 2,5 Vol.-% H_2 . Gemessen mit einem Gesamtflow von 4.000 sccm.

Erklärung zu "Substances of Very High Concern (SVHC)" entsprechend Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SVHC (substances of very high concern) sind chemische Verbindungen (oder Teil einer

Gruppe von chemischen Verbindungen), für welche die Genehmigung der Verwendung in der EU unter die REACH-Verordnung fällt.

Die erste Liste von SVHC wurde am 28. Oktober 2008 publiziert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 08. Juli 2021. Diese Liste umfasst aktuell 219 Substanzen.

Basierend auf den uns gegenwärtig vorliegenden Angaben unserer Materiallieferanten können wir versichern, dass keine der nach o.g. Ausgabestand als SVHC gelisteten Stoffe in den von der neoxid group in Verkehr gebrachten Geräte und Produkte einer Konzentration oberhalb von 0,1 Massenprozent enthalten sind.

Signalerläuterung

CAN2.0A – Serie A (11-Bit-Identifier / „Base frame format“)

Die Daten werden über CAN mit dem CAN-Controller MCP2515 und dem CAN-Tranceiver MCP2562 gesendet. Die CAN-Leitungen sind standardmäßig nicht terminiert. Der Sensor kann von außen über die Anschlusspins 5-8 terminiert werden.

Die erste CAN-Nachricht wird 5s nach Systemstart geliefert. Es ist möglich, dass der Sensor auf Wunsch bei einer bestimmten Wasserstoffkonzentration eine vorher definierte Nachricht auf einer gewünschten ID sendet(CAN-Wakeup). Damit könnten andere Geräte im Netzwerk gezielt aus dem sleep mode geweckt werden.

Die CAN-ID's des Sensors lauten:

	CAN-ID 1	CAN-ID 2	CAN-ID 3	CAN-ID 4
NEO1005A (0-5 Vol.-% H₂)	0x300 & 0x301	0x308 & 0x309	0x310 & 0x311	0x318 & 0x319
NEO1010A (0-10 Vol.-% H₂)	0x320 & 0x321	0x328 & 0x329	0x330 & 0x331	0x338 & 0x339
NEO1100A (0-100 Vol.-% H₂)	0x340 & 0x341	0x348 & 0x349	0x350 & 0x351	0x358 & 0x359

Nullpunktjustierung (CAN2.0A):

Durch eine spezifische 8 Byte Nachricht auf der CAN-ID 0x680 kann eine nach Justierung vorgenommen werden. Diese ist permanent und wirkt sich auf alle ausgehenden H2-Signale aus.
0x680 0x14 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Um eine Justierung vor zu nehmen, sollte das System Wasserstofffrei und mit dem richtigen Trägergas (Luft, Sauerstoff, Stickstoff oder sauerstoffabgereicherte Luft) umspült sein.¹³

Der Sensor gibt die folgende Antwort zurück:

0x361 0x14 0x97 0xCD 0xE7 0xXX* 0xXX* 0xB3 0xYY¹⁴

*entspricht der Seriennummer des individuellen Sensorsystems.

CAN-ID setzen (CAN2.0A):

Um die ID zu ändern, auf welcher der NEO1XXXA sendet, kann eine CAN-Nachricht gesendet

13 Details sind der Betriebsanleitung unter Kapitel: „Instandhaltung und Service“ zu entnehmen

14 0xYY beschreibt ein Maß für die eingestellte Nullpunktjustierung

werden:

0x680 0x64 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

erhöht die Adresse um 0x08

und

0x680 0x6E 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Reduziert die Adresse um 0x08 wobei die Standard ID das Minimum vorgibt.

Die digitale Änderung der CAN-ID wird vom Sensor gespeichert und auch bei Neustart des Systems behalten.

CAN2.0B – Serie A (29-Bit-Identifier / „Extended frame format“)

Die Daten werden über CAN mit dem CAN-Controller MCP2515 und dem CAN-Tranceiver MCP2562 gesendet. Die CAN-Leitungen sind standardmäßig nicht terminiert. Der Sensor kann von außen über die Anschlusspins 5-8 terminiert werden. CAN 2.0B mit 29 bit CAN ID in Anlehnung an J1939!

Die erste CAN-Nachricht nach 5s bei Systemstart liefert.

Die CAN-ID's des Sensors lauten:

	CAN-ID 1	CAN-ID 2	CAN-ID 3	CAN-ID 4
NEO1005A (0-5 Vol.-% H₂)	0x0CFF0C59 & 0x0CFF0D59	0x0CFF0E59 & 0x0CFF0F59	0x0CFF1059 & 0x0CFF1159	0x0CFF1259 & 0x0CFF1359
NEO1010A (0-10 Vol.-% H₂)	0x0CFF1459 & 0x0CFF1559	0x0CFF1659 & 0x0CFF1759	0x0CFF1859 & 0x0CFF1959	0x0CFF1A59 & 0x0CFF1B59
NEO1100A (0-100 Vol.-% H₂)	0x0CFF1C59 & 0x0CFF1D59	0x0CFF1E59 & 0x0CFF1F59	0x0CFF2059 & 0x0CFF2159	0x0CFF2259 & 0x0CFF2359

CAN-ID setzen (CAN2.0B):

Um die ID zu ändern, auf welcher der NEO1XXXA sendet, kann eine CAN-Nachricht gesendet werden:

0x0CFF6000 0x64 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

erhöht die Adresse um 0x08

und

0x0CFF6000 0x6E 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Reduziert die Adresse um 0x08 wobei die Standard ID das Minimum vorgibt.

Die digitale Änderung der CAN-ID wird vom Sensor gespeichert und auch bei Neustart des Systems behalten.

Nullpunktjustierung (CAN2.0B):

Durch eine spezifische 8 Byte Nachricht auf der CAN-ID 0x0CFF6000 kann eine Nachjustierung vorgenommen werden. Diese ist permanent und wirkt sich auf alle ausgehenden H2-Signale aus.

0x0CFF6000 0x14 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Um eine Justierung vorzunehmen, sollte das System Wasserstofffrei und mit dem richtigen Trägergas (Luft, Sauerstoff, Stickstoff oder sauerstoffabgereicherte Luft) umspült sein.¹⁵

Der Sensor gibt die folgende Antwort zurück:

0x0CFFFF59 0x14 0x97 0xCD 0xE7 0xXX* 0xXX* 0xB3 0xYY¹⁶

15 Details sind der Betriebsanleitung unter Kapitel: „Instandhaltung und Service“ zu entnehmen

16 0xYY beschreibt ein Maß für die eingestellte Nullpunktjustierung

*entspricht der Seriennummer des individuellen Sensorsystems.

CAN Wakeup Funktion (CAN 2.0A & CAN2.0B):

Der Sensor gibt auf der ID: 0x112 bzw. 0x0CFF0059 eine Wakeup Nachricht raus. Diese wird jeweils nur ein mal gesendet, wenn die gemessene Wasserstoffkonzentration die 0,5 Vol.-% Grenze überschreitet ($c(H_2)$ von <0,5 Vol.-% auf $\geq 0,5$ Vol.-%).

Dabei wird folgende Nachricht gesendet:

Msg 0(Bit 0-15): Wasserstoffkonzentration[vol.-%]: $c(H_2) = (Msg0-20)/100$

Msg 1(Bit 16-23): Rohwert: Ausgabe des Rohwertes zur Fehlerüberprüfung. Bei Messungen mit dem definiertem Trägergas, ohne Feuchte, Normalsdruck und unter Abwesenheit von H_2 gilt: Rohwert = 100 ± 1

Msg 2(Bit 24-31): Statusbyte: s.u.

Msg 3(Bit 32-47): Seriennummer

Msg 4(Bit 48-55): Softwareversion: $Version = (Msg4 / 10)$

Msg 6(Bit 56-63): Durchlaufender Nachrichtenzähler

CAN Matrix Message Layout (CAN 2.0A & CAN2.0B):

Das dazu passende DBC File ist unter folgendem Link erhältlich:

https://neoxid-cloud.de/H2-Sensor_NE01XXX_V146dbc.zip

1. CAN-Nachricht z.B. 0x300 bzw. 0x0CFF0C59:

Msg 0(Bit 0-15): Wasserstoffkonzentration[Vol.-%]: $c(H_2) = (Msg0-20)/100$

Msg 1(Bit 16-31): Wasserkonzentration[Vol.-%]: $c(H_2O) = (Msg1-20)/100$

Msg 2(Bit 32-47): Druck[mbar]: $p = Msg2$

Msg 3(Bit 48-55): Temperatur[°C]: $T = (Msg3-60)$

Temperatur der Messkammer, üblicherweise höher als im Medium

Msg 4(Bit 56-63): CRC – SAE J1850 ZERO: $CRC(0x00 0x14 0x00 0x14 0x20 0x34 0x5A) = 0xAA$

2. CAN-Nachricht z.B. CAN-ID 0x301 bzw. 0x0CFF0D59:

Msg 0(Bit 0-15): Wasserstoffkonzentration_RAW[Vol.-%]: $c(H_2) = (Msg0-20)/100$

Messung der Wasserstoffkonzentration, ohne innere Logik

Msg 1(Bit 16-23): Rohwert: Ausgabe des Rohwertes zur Fehlerüberprüfung. Bei Messungen mit dem definiertem Trägergas, ohne Feuchte, Normalsdruck und unter Abwesenheit von H_2 gilt: Rohwert = 100 ± 1

Msg 2(Bit 24-31): Statusbyte: s.u.

Msg 3(Bit 32-47): Seriennummer

Msg 4(Bit 48-55): Softwareversion: $Version = (Msg4 / 10)$

Msg 5(Bit 56-63): Durchlaufender Nachrichtenzähler

Beispiel für die Interpretation von CAN-Nachrichten:

Hex Message von Sensor:

CAN Msg1: CAN ID1 320 00 14 00 CE 03 ED 68 D8

CAN Msg2: CAN ID2 321 00 0A 63 00 50 D 92 CA

Decimal Übersetzung:

CAN Msg1: Byte0+1: 20, Byte 2+3: 206, Byte 4+5: 1005 Byte 6: 104, Byte 7: 216

CAN Msg2: Byte0+1: 10, Byte 2: 99, Byte 3: 0, Byte 4+5: 1293 Byte 6: 146, Byte 7: 202

Sensor Übersetzung:

CAN Msg1: $c(H_2)[vol.\%-] = 0$, $c(H_2O)[vol.\%-] = 1.86$, $p[mbar] = 1005$, $T[^\circ C] = 44$, CRC: 216

CAN Msg2: $c(H_2)_raw[vol.\%-] = -0.1$, raw: 99, status: 0, serial#: 1293, SV: 14.6 Counter: 202

Erläuterung zum Statusbyte:

Bit 24	Immer 0	
Bit 25	0: Rahmenparameter im definiertem Bereich	1: Ein Parameter außerhalb des definierten Bereiches
Bit 26	0: Sensor i.O.	1: Sensor defekt
Bit 27	0: Sensor im Regelbetrieb	1: Sensor in Aufheizphase
Bit 28	0: Kein Wasserstoff	1: Wasserstoff >0,5 Vol.-%
Bit 29	0: Keine Wartung erforderlich	1: Sensor bitte Warten
Bit 30	0: Sensor ist kalibriert	1: Sensor neu kalibrieren
Bit 31	Immer 0	

Beispiel:

"Parameter außerhalb ..." → Statusbyte = 00000010 binär → 2 hexadezimal, 2 dezimal
 "Sensor defekt" → Statusbyte = 00000100 binär → 4 hexadezimal, 4 dezimal
 "Sensor in Aufheizphase" → Statusbyte = 00001000 binär → 8 hexadezimal, 8 dezimal
 "Wasserstoff >=0,5 Vol.-%" → Statusbyte = 00010000 binär → 10 hexadezimal, 16 dezimal
 "Sensor bitte Warten" → Statusbyte = 00100000 binär → 20 hexadezimal, 32 dezimal
 "Sensor neu kalibrieren" → Statusbyte = 01000000 binär → 40 hexadezimal, 64 dezimal

Weitere CAN-Befehle (CAN2.0A):

Baudrate auf 500 kbit/s oder 250 kbit/s verstellen:

0x680 0x78 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Wasserstoffsteigung neu kalibrieren bei 2% H2 in Trägergas:

0x680 0x19 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Beschleunigen des Vorhersage-Algorithmus:

0x680 0x82 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Verlangsamen des Vorhersage-Algorithmus:

0x680 0x8C 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Wartung initiieren:

0x680 0x00 0x77 0x61 0x72 0x74 0x75 0x6E 0x67

Mögliches Zubehör:

Für den Sensor gibt es verschiedenes Zubehör. Dieses kann zusätzlich zum Sensor erworben werden.

Adapter und Heizungen:

Zur Montage des Sensor gibt es verschiedene Adapter. Bei Einsatz in sehr feuchter Umgebung, oder einer Umgebung mit flüssigem Wasseranteil oder der Gefahr von Vereisung gibt es Heizpatronen, welche mit konstanter Spannung betrieben werden können. Diese können in die Adapter montiert werden. Dazu gehörige Produkte finden Sie unter:

<https://neoxid-cloud.de/>

[Datenblatt_Adapter_NEO120_NEO130_NEO150_NEO160_NEO170_NEO203_V146_DE_EN.pdf](#)

Anschlusskabel

Um die Sensoren an zu schließen liegen Stecker und Pins bei. Alternativ kann auch ein Standardkabel von 3m Länge bestellt werden. Sonderlängen sind auf Anfrage auch möglich.

neoCANLogger

Um die CAN-Daten des Sensors in menschlich lesbare Daten zu übertragen und auf zu zeichnen gibt es den neoCANLogger:

<https://neoxid-cloud.de/Datenblatt-neoCANLogger-Display-V01.pdf>

flammlose Wasserstoffbrenner:

Falls neben der Detektion von Wasserstoff dieser auch flammlos verbraucht werden soll, um entweder den Wasserstoff zu entfernen oder/und die Wärmeenergie von Wasserstoff zu nutzen, bieten wir auch katalytische Brenner in diversen Größen an:

Für einen Gasvolumenstrom von bis zu 7,5m³/h:

https://neoxid-cloud.de/Datenblatt-NEO305_V006_DE_EN.pdf

Für einen Gasvolumenstrom von bis zu 74m³/h:

https://neoxid-cloud.de/Datenblatt_NEO324_V003_DE_EN.pdf

Für einen Gasvolumenstrom von 205m³/h:

https://neoxid-cloud.de/Datenblatt_NEO342_V004_DE_EN.pdf

Größere Gasvolumenströme auf Anfrage. Die Katalysatoren sind auch zur Feinreinigung von Gasen durch Entfernen von minimalen Verunreinigungen.

FAQ:

Die FAQ's zu Sensoren und möglichem Zubehör sind hier zu finden:

https://neoxid-cloud.de/FAQ_V01_DE_EN.pdf

Data Sheet Hydrogen Concentration Sensor NEO1005, NEO1010, and NEO1100, Version 14.6

Product description:

Sensor system for measuring the hydrogen concentration in various gas mediums (air, oxygen, nitrogen, or oxygen-depleted air) with a temperature-, pressure-, and humidity-compensated signal evaluation. Designed for automotive applications. Suitable for the following ranges: 0.6 – 1.5 bar, 0 - 100% r.h. (non-condensing) and -40°C - 85°C. A mathematical predictive algorithm ensures very short response times.

Properties:

- Diverse measurement ranges of 0-5 Vol.-% H₂(**NEO1005**), 0-10 Vol.-% H₂(**NEO1010**) or 0-100 Vol.-% H₂(**NEO1100**)
- Air, N₂, O₂, and oxygen depleted air as possible carrier gases
- Measurement signal independent of pressure, temperature and humidity
- The gas concentration is not affected by the measurement
- Oxygen is not required for operation
- Signal output via CAN 2.0A and CAN 2.0B
- Factory calibrated and ready for use
- CAN wake-up message, when measuring a predefined hydrogen concentration
- Due to flexibility in possible operating conditions, sample extraction is rarely necessary
- Connectors and contacts for crimping are enclosed
- Encrypted CAN communication on demand

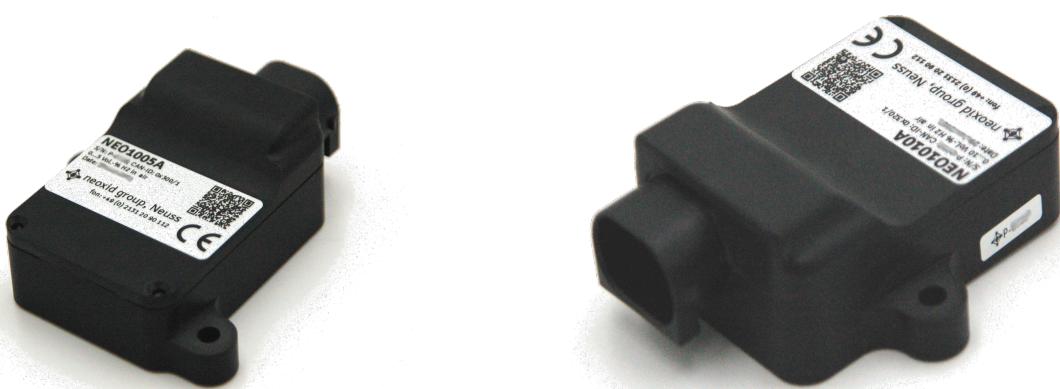


Figure 1a: H₂ sensor system NEO1XXX series

Sensor system characteristics:

Supply voltage:	9 – 30V DC	
Energy consumption:	< 2.4 W	
Possible H ₂ -Sensitivities:	0 – 100 Vol.-% H ₂ 0 – 10 Vol.-% H ₂ 0 – 5 Vol.-% H ₂	NEO1100 NEO1010 NEO1005
Accuracy:	± 0.3 Vol.-% H ₂ ¹⁷ or ± 2 Vol.-% H ₂ ¹⁸	
Detection limit:	< 0.3 Vol.-% H ₂ ¹⁵ or < 0.5 Vol.-% H ₂ ¹⁶	
Response time t ₉₀ :	< 3 s ¹² , < 5 s ¹³	
Decay time t ₁₀ :	< 3 s ¹² , < 5 s ¹³	
Start up time after cold start:	< 5 s until first message < 70 s until quantification of H ₂ concentration ¹⁹	
Media temperature:	- 40°C – 85°C/105°C ²⁰	
Ambient temperature:	- 40°C – 85°C/105°C ¹⁸ The cold start at -40°C was tested.	
Pressure range:	0.6 – 1.5 bar absolute	
Humidity:	0 – 100 % r.h. (non-condensing)	
Carrier gas:	Air, N ₂ , O ₂ , Oxygen, exhausted air	
Cross sensitivities:	helium, tbd	
Signal ²¹ :	CAN 2.0A / B (500kbit/s or 250kbit/s) on page 23	
Output-/Measurement interval:	100 ms / 10 Hz	
Resolution:	100 ppm	
Housing:	Dimensions: 85 x 78 x 29 mm ³ , Material: PA 6.6	
Leak rate:	10 ⁻⁵ mbar l / s ²²	
Long-term stability/drift:	<0.1 vol.-% in the first 5,000h operating time	

17 for 5% and 10% H₂ Systems

18 for 100% H₂ System

19 The system is constructed for continuous use

20 105°C are not suitable for continuous operation

21 Signals are described in the section "Signal Explanation"

22 Measured with forming gas 90/10, 1.5 bar absolute, room temperature

IP Code:	IP6K7
Weight:	80 g
ASIL:	ASIL B is targeted
ATEX:	-
Lifetime:	IP6K7 enclosure qualified with an expected Life span of 5 years ²⁴ . The system has been tested with 100,000 on and off cycles.
Long-term stability:	deviation <0.1 vol.-% in the first 5000h operating time
Maintenance interval:	It is recommended to check the H ₂ sensor every 6 months.
Measurement behaviour:	The gas to be tested may have a maximum velocity of 25m/s. Furthermore, a laminar flow is recommended. If the specifications are different the sensor must be tested for functionality in the actually operating conditions.
Connection:	Connector plug and 8x contacts for crimping are included. A cable can also be manufactured on request.
RoHS conformity:	Yes
Customs tariff number:	90271010
COO:	Germany / NRW
EC-79/2009:	Not subject to type-approval according to Appendix I b), Appendix I defines the components to be tested only for liquid hydrogen parts and which from 30bar

Accuracy of the measured values:²⁵

value	accuracy
hydrogen concentration	± 0.3 vol.-% H ₂ ²⁶ or ± 2 vol.-% H ₂ ²⁷
water vapour concentration	± 0.15 Vol.-% H ₂ O
temperature ²⁸	± 0.3 °C
pressure	± 20 mbar

24 Measuring components are purely inorganic and are not consumed during measurement

25 All data of accuracies at 50% r.h., 25°C and a pressure of 1018 mbar

26 For 0-5 vol.-% and 0-10 vol.-% H₂ systems

27 For 100 vol.-% H₂ systems

28 the temperature in the measuring chamber is often higher than the surroundings due to the self heating properties of the sensor elements.

Table 2: Statistical errors on individual measured variables

Operating instructions:

The operating instructions can be downloaded from the following link:
https://neoxid-cloud.de/Betriebsanleitung-NEO1XXX-V08_DE_EN.pdf

There you will find further information on the sensor as well as on the initial commissioning.

Mounting of the sensor:

The stepfile and 2-D drawing of the sensor are available here:

<https://neoxid-cloud.de/NEO1XXX.zip>

During installation, it must be ensured that the opening of the measuring chamber is not blocked, e.g. by a condensing/liquid/freezing water film or by dust/particles (rust). It is recommended to mount the sensor system as shown in Figure 1a so that the sensor's measuring chamber points downwards. If the sensor is mounted in a different spatial direction, a small offset²⁹ will occur, this must be corrected via a specific CAN message on ID 0x680³⁰.

The retaining pins or screws may have a maximum diameter of 5.5 mm or 6.5 mm. We recommend a tightening torque of 1 Nm.

Use in very humid gas / risk of condensate formation

When using the sensor under condensing conditions or in systems where significant amounts of liquid water are present, it must be ensured that liquid water is not poured directly onto the sensor and the sensor is protected against condensation. Please note that even after the fuel/electrolyser/hydrogen burner/... has been switched off, water condensation can still occur in the system and also in the sensor! Liquid water in the sensor can lead to corrosion on the sensor elements and thus to damage of the sensor! To protect the sensor from condensation, either lower the dew point in the measured medium, e.g. by a condensate trap, or raise the temperature in sensor with additional heat sources. The adapters mentioned above (with the exception of the NEO160) can be equipped with heating cartridges, which are available on request. As a further protective measure against small quantities of splashing water the sensor is fitted with a slotted plug. Take care to install the sensor in the correct orientation so that the slotted plug protects the measuring chamber from splashing water when a flowing gas is measured.

29 When tilted by $\pm 40^\circ$ in all directions, the error is less than ± 0.05 vol.%.

30 See CAN Matrix Message Layout



Figure 1b. Sensor system NEO1XXX series from below

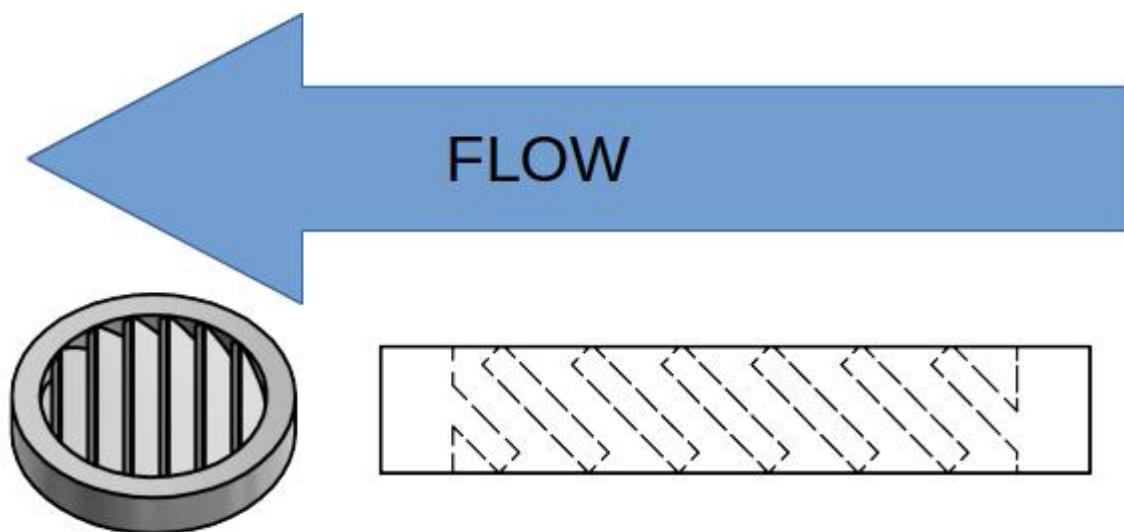


Figure 2a: mounting slatted plug against the direction of flow

Hole pattern:

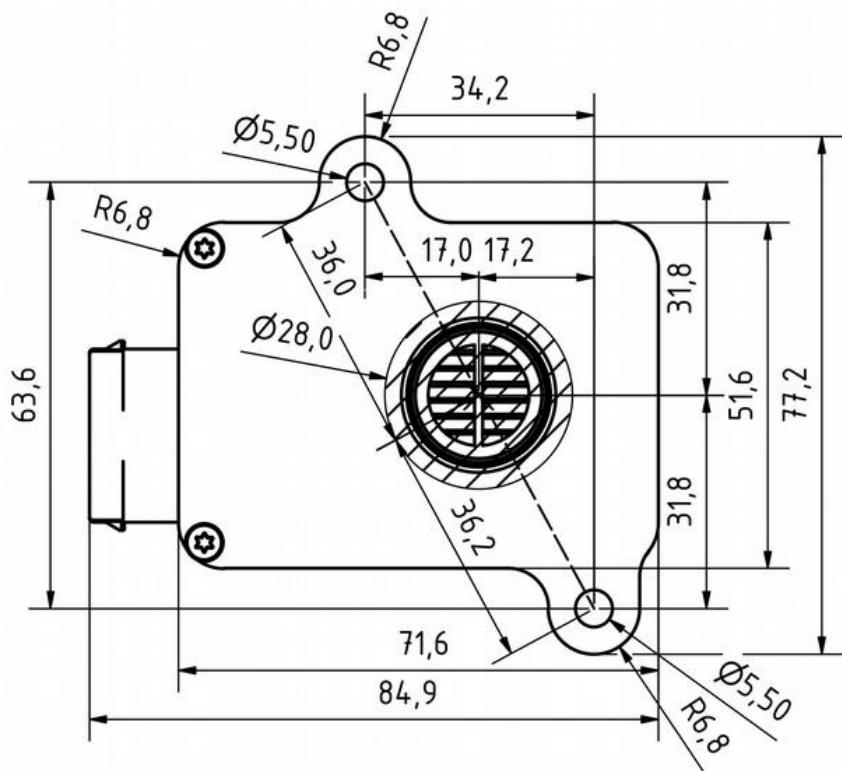


Figure 3a: hole pattern from H_2 sensor system from below

Drilling template:

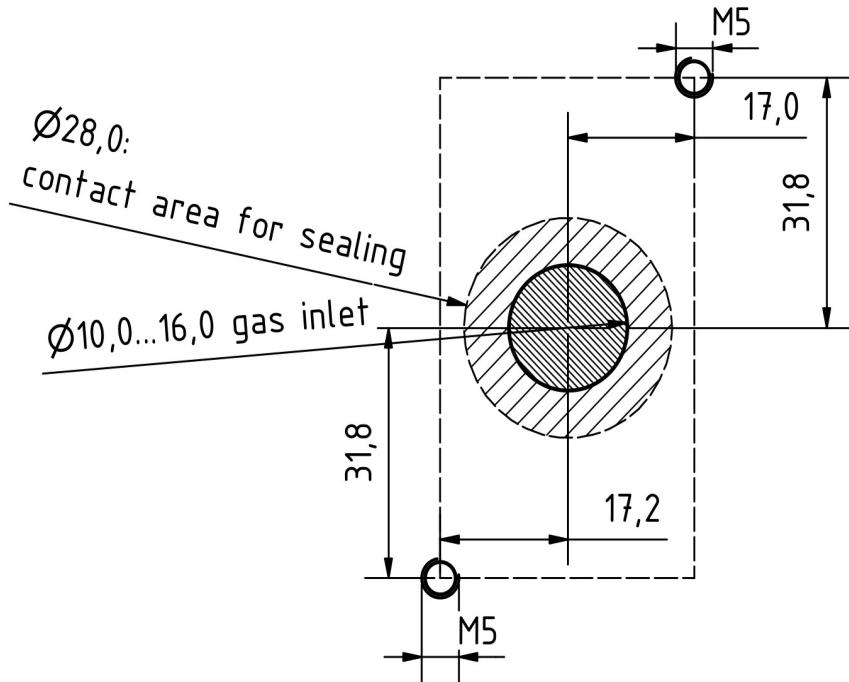


Figure 3b: Drilling template (all measurements are in mm)

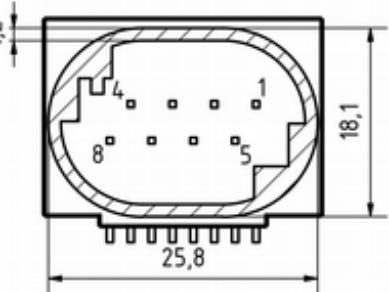
 <p>TE: 1-967658-1</p> <p>Pins: 0,63mm x 0,67mm</p>	<p>PIN assignment</p> <p>Pin 1: 9...+30V DC (min.: 2.4W) Pin 2: 0V DC (GND) Pin 3: CAN-High Pin 4: CAN-Low Pin 5: Termination 1a* Pin 6: Termination 1b* Pin 7: Termination 2a* Pin 8: Termination 2b*</p> <p>*) Short-circuiting 1a with 1b and 2a with 2b terminates the CAN line.</p>
<p>8-pin housing socket: TE Connectivity MQS 1-967658-1:</p>	



Figure 4: Sensor cable (must be ordered separately)

Information on hydrogen ignition by the NEO1XXX series of neo hydrogen sensors GmbH according to J2578 SAE international

In the H₂-sensor a heating element is used, which is heated with 5V from a fixed voltage component. During the explosion and detonation tests carried out, the supply voltage of the heater was incrementally increased. Even though this is not possible with the fixed voltage component installed in the sensor (a Zener diode prevents operating voltages > 15V). At 32V, the heating element burnt through and still did not cause the highly reactive, stoichiometric gas mixture to explode. In the current sensor version, the current flowing through the heating element is monitored by the microcontroller and an error is displayed

via the status byte if the heating current is outside the normal range. The heating temperature is 320°C; 265°C below the hydrogen ignition temperature of 585°C. The heating element is located in a 120mm³ small measuring chamber. The sample gas must diffuse through a membrane.

Catalytic materials are not built into the H₂ sensor, so self-ignition cannot occur.

Extensive in-house explosion and detonation tests have been carried out with the H₂-sensors. During normal operation, neither an explosion nor a detonation, even with a stoichiometric H₂/O₂ mixture, could be induced.

Resolution and response:

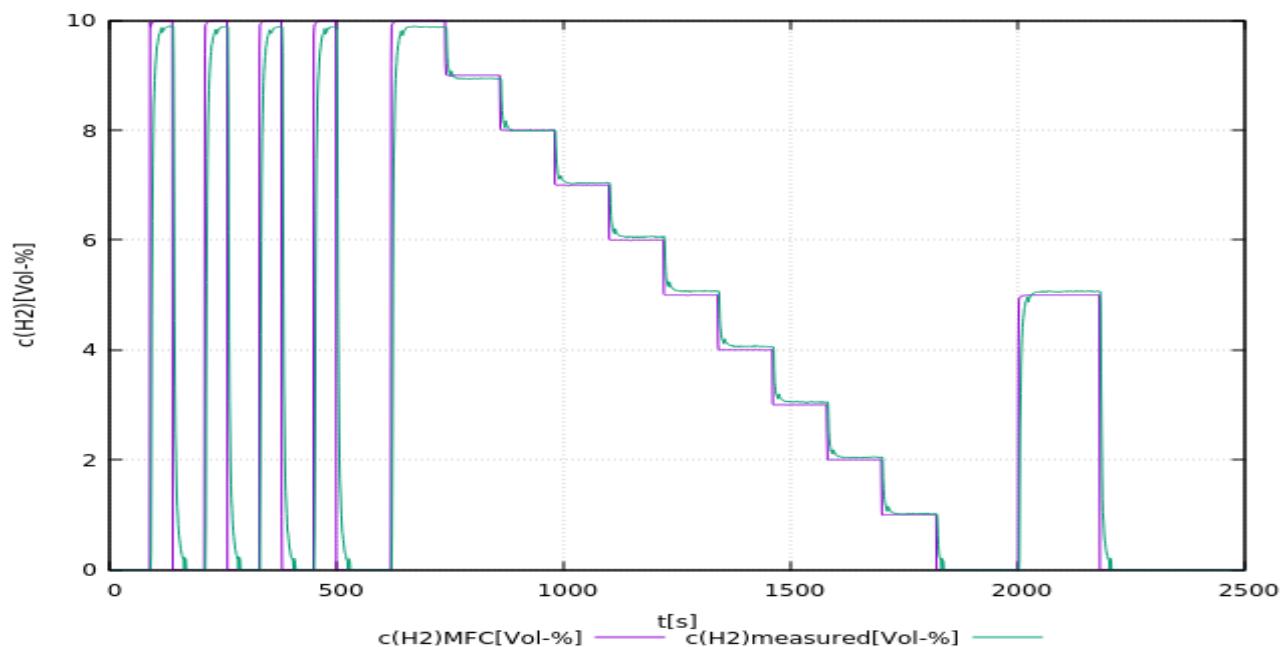


Figure 5a: Test of a NEO1010 sensor system up to 10 vol% H₂ in 13 vol% O₂. Measured with a total flow of 2,000 sccm.

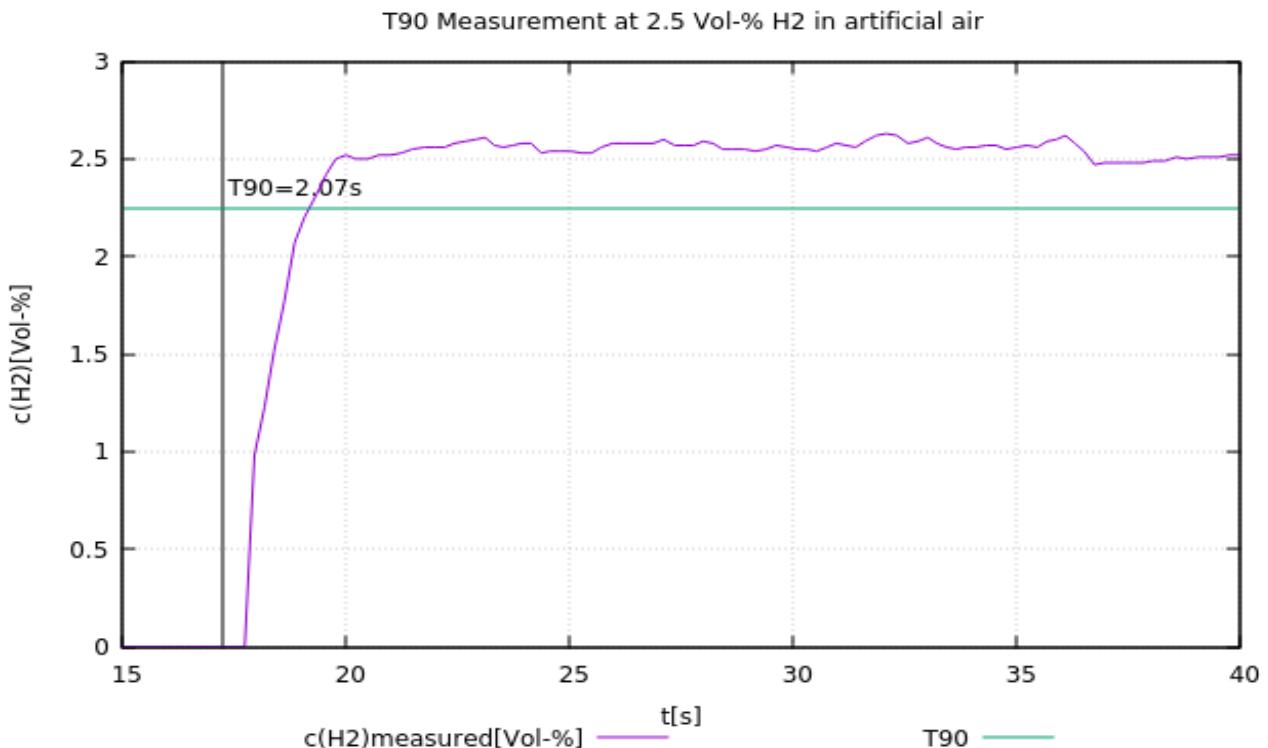


Figure 5b: t_{90} time determination for a NEO1005 sensor by switching from 0 vol% H₂ to 2.5 vol% H₂. Measured with a total flow of 4,000 sccm.

Declaration on "Substances of Very High Concern (SVHC)" according to Article 33 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH).

SVHC (substances of very high concern) are chemical compounds (or part of a group of chemical compounds) for which authorisation for use in the EU falls under the REACH Regulation.

The first list of SVHC was published on 28 October 2008. The last update was on 08 July 2021. This list currently includes 219 substances.

Based on the information currently available to us from our material suppliers, we can assure you that none of the substances listed as SVHC according to the above-mentioned issue status are contained in the devices and products placed on the market by the neoxid group in a concentration above 0.1 mass percent.

Signal explanation

CAN2.0A - Series A (11-Bit-Identifier / „Base frame format“)

The data is sent via CAN with the CAN controller MCP2515 and the CAN transceiver MCP2562. The CAN lines are not terminated by default. The Sensor can be terminated by the Pins 5-8.

It is possible for the sensor to send a predefined message on a desired ID at a certain hydrogen concentration (CAN wakeup). This could be used to wake up other devices in the network from sleep mode.

The first CAN message is delivered 5s after system start.

The CAN ID's of the sensor are:

	CAN-ID 1	CAN-ID 2	CAN-ID 3	CAN-ID 4
NEO1005A (0-5 Vol.-% H₂)	0x300 & 0x301	0x308 & 0x309	0x310 & 0x311	0x318 & 0x319
NEO1010A (0-10 Vol.-% H₂)	0x320 & 0x321	0x328 & 0x329	0x330 & 0x331	0x338 & 0x339
NEO1100A (0-100 Vol.-% H₂)	0x340 & 0x341	0x348 & 0x349	0x350 & 0x351	0x358 & 0x359

Set CAN ID (CAN2.0A):

A CAN message can be sent to change the address.

0x680_0x64 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

raises the address by 0x08, and

0x680_0x6E 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Reduces the address by 0x08 where the default ID sets the minimum.

The digital change of the CAN ID is stored by the sensor and retained even when the system is restarted.

Zero adjustment (CAN2.0A):

By means of a specific 8 byte message on the CAN-ID 0x680 a post adjustment can be made. This is permanent and affects all outgoing H2 signals.

0x680: 0x14 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

To make an adjustment, the system should be hydrogen-free and purged with the proper carrier gas (air, oxygen, nitrogen, or oxygen-depleted air).³¹

The sensor returns the following response:

0x361: 0x14 0x97 0xCD 0xE7 0xXX* 0xXX 0xB3 0xYY³²

* corresponds to the serial number of the individual sensor system.

CAN2.0B - Series A (29-Bit-Identifier / „Extended frame format“)

The data is sent via CAN with the CAN controller MCP2515 and the CAN transceiver MCP2562. The CAN lines are not terminated by default. The Sensor can be terminated by

³¹ Details can be found in the operating instructions under chapter: "Maintenance and service".

³² 0xYY describes a measure for the set zero point adjustment

the Pins 5-8. CAN 2.0B with 29 bit CAN ID following J1939!
First CAN message after 5s at system startup

The CAN ID's of the sensor are:

	CAN-ID 1	CAN-ID 2	CAN-ID 3	CAN-ID 4
NEO1005A (0-5 Vol.-% H₂)	0x0CFF0C59 & 0x0CFF0D59	0x0CFF0E59 & 0x0CFF0F59	0x0CFF1059 & 0x0CFF1159	0x0CFF1259 & 0x0CFF1359
NEO1010A (0-10 Vol.-% H₂)	0x0CFF1459 & 0x0CFF1559	0x0CFF1659 & 0x0CFF1759	0x0CFF1859 & 0x0CFF1959	0x0CFF1A59 & 0x0CFF1B59
NEO1100A (0-100 Vol.-% H₂)	0x0CFF1C59 & 0x0CFF1D59	0x0CFF1E59 & 0x0CFF1F59	0x0CFF2059 & 0x0CFF2159	0x0CFF2259 & 0x0CFF2359

Set CAN ID (CAN2.0B):

A CAN message can be sent to change the address.

0x0CFF6000 0x64 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

raises the address by 0x200, and

0x0CFF6000 0x6E 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Reduces the address by 0x200 where the default ID sets the minimum.

The digital change of the CAN ID is stored by the sensor and retained even when the system is restarted.

Zero adjustment (CAN2.0B):

By means of a specific 8 byte message on the CAN-ID 0x0CFF6000 a post adjustment can be made. This is permanent and affects all outgoing H₂ signals.

0x0CFF6000: 0x14 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

To make an adjustment, the system should be hydrogen-free and purged with the proper carrier gas (air, oxygen, nitrogen, or oxygen-depleted air).³³

The sensor returns the following response:

0x0CFFFF59: 0x14 0x97 0xCD 0xE7 0xXX* 0xXX 0xB3 0xYY³⁴

* corresponds to the serial number of the individual sensor system.

CAN Wakeup function (CAN 2.0A & CAN2.0B):

The sensor sends a wake-up message on ID: 0x112 or 0x0CFF0059. This is sent only once each time the measured hydrogen concentration exceeds the 0.5 vol.-% limit (c(H₂) from <0.5 vol.-% to >=0.5 vol.-%).

The following message is sent:

Msg 0(Bit 0-15): Hydrogen concentration [vol.-%]: c(H₂) = (Msg0-20)/100

Msg 1(Bit 16-23): Raw value: Output of the raw value for error checking. For measurements with the defined carrier gas, without humidity, normal pressure and in the absence of H₂, the following applies: Raw value = 100±1

Msg 2(Bit 24-31): Status byte: see below

Msg 3(Bit 32-47): Serial number

Msg 4(Bit 48-55): software version: *version* = (Msg4 / 10)

Msg 5(Bit 56-63): Continuous message counter

33 Details can be found in the operating instructions under chapter: "Maintenance and service".

34 0xYY describes a measure for the set zero point adjustment

CAN Matrix Message Layout (CAN 2.0A & CAN2.0B):

https://neoxid-cloud.de/H2-Sensor_NE01XXX_V146dbc.zip

1st CAN message e.g. 0x300 or 0x0CFF0C59:

- Msg 0(Bit 0-15): hydrogen concentration[Vol.-%]: $c(H_2) = (Msg0-20)/100$
measurement of the hydrogen content
- Msg 1(Bit 16-31): water concentration [Vol.-%]: $c(H_2O) = (Msg1-20)/100$
- Msg 2(Bit 32-47): pressure [mbar]: $p = Msg2$
- Msg 3(Bit 48-55): temperature [$^{\circ}$ C]: $T = (Msg3-60)$
temperature of the measuring chamber, usually higher than in the medium
- Msg 4(Bit 56-63): CRC – SAE J1850 ZERO: $CRC(0x00 0x14 0x00 0x14 0x20 0x34 0x5A) = 0xAA$

2nd CAN message e.g. CAN-ID 0x301 or 0x0CFF0D59:

- Msg 0(Bit 0-15): hydrogen concentration_RAW[Vol.-%]: $c(H_2) = (Msg0-20)/100$
measurement of the hydrogen content without internal logic
- Msg 1(Bit 16-23): raw value: output of the raw value for error checking. For measurements within hydrogen free carrier gas without humidity at normal pressure the following applies: raw value = 100 ± 1
- Msg 2(Bit 24-31): statusbyte: see below
- Msg 3(Bit 32-47): serial number
- Msg 4(Bit 48-55): software version: $version = (Msg4 / 10)$
- Msg 5(Bit 56-63): continuous message counter

Example Interpretation of CAN Messages:

Hex Message from the sensor:

CAN Msg1: CAN ID1 320 00 14 00 CE 03 ED 68 D8

CAN Msg2: CAN ID2 321 00 0A 63 00 50 D 92 CA

Decimal Translation:

CAN Msg1: Byte0+1: 20, Byte 2+3: 206, Byte 4+5: 1005 Byte 6: 104, Byte 7: 216

CAN Msg2: Byte0+1: 10, Byte 2: 99, Byte 3: 0, Byte 4+5: 1293 Byte 6: 146, Byte 7: 202

Sensor Translation:

CAN Msg1: $c(H_2)[vol.\%-] = 0$, $c(H_2O)[vol.\%-] = 1.86$, $p[mbar] = 1005$, $T[{}^{\circ}C] = 44$, CRC: 216

CAN Msg2: $c(H_2)_\text{raw}[vol.\%-] = -0.1$, raw: 99, status: 0, serial#: 1293, SV: 14.6 Counter: 202

Explanation of the status byte:

Bit 24	always 0	
Bit 25	0: Frame parameters in the defined range	1: A parameter outside the defined range
Bit 26	0: Sensor fully functional	1: Error: Sensor defective
Bit 27	0: Sensor in regular operation	1: Sensor in heating phase
Bit 28	0: no Hydrogen present	1: Hydrogen present (hydrogen concentration ≥ 0.5 vol.% measured)
Bit 29	0: No maintenance required	1: Sensor maintenance required

Bit 30	0: Sensor is calibrated	1: Recalibrate sensor
Bit 31	always 0	

Example:

- "A parameter outside ..." → status byte = 00000010 binary → 2 hexadecimal, 2 decimal.
- "Sensor defective" → status byte = 00000100 binary → 4 hexadecimal, 4 decimal
- "Sensor in heating phase" → status byte = 00001000 binary → 8 hexadecimal, 8 decimal
- "Hydrogen >=0.5 vol.-%" → status byte = 00010000 binary → 10 hexadecimal, 16 decimal
- "Please wait sensor" → status byte = 00100000 binary → 20 hexadecimal, 32 decimal
- "Recalibrate sensor" → status byte = 01000000 binary → 40 hexadecimal, 64 decimal

Additional CAN commands (CAN2.0A):

Set baud rate to 500 kbit/s or 250 kbit/s:

0x680 0x78 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Recalibrate hydrogen slope at 2% H2 in carrier gas:

0x680 0x19 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Speed up prediction algorithm:

0x680 0x82 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Slow down the prediction algorithm:

0x680 0x8C 0xB3 0xE7 0xCD 0x00 0x00 0x97 0x00

Initiate maintenance:

0x680 0x00 0x77 0x61 0x72 0x74 0x75 0x6E 0x67

Possible accessories:

There are various accessories for the sensor. These can be purchased in addition to the sensor.

Adapters and heaters:

There are various adapters for mounting the sensor. If the sensor is used in a very humid environment, or an environment with liquid water or the risk of icing, there are heating cartridges that can be operated with constant voltage. These can be mounted in the adapters. You will find the corresponding products at:

<https://neoxid-cloud.de/>

[Datenblatt_Adapter_NEO120_NEO130_NEO150_NEO160_NEO170_NEO203_V146_DE_EN.pdf](#)

Connection cable

Connectors and pins are included to connect the sensors. Alternatively, a standard cable of 3m length can be ordered. Special lengths are also possible on request.

neoCANLogger

The neoCANLogger is used to transfer and record the CAN data of the sensor into human readable data:

[https://neoxid-cloud.de/Datenblatt-neoCANLogger-Display-V01.pdf](#)

flameless hydrogen burners:

If, in addition to detecting hydrogen, it is also to be consumed without a flame, either to remove the hydrogen or/and to use the heat energy of hydrogen, we also offer catalytic burners in various sizes:

For a gas volume flow of up to 7.5m³/h:

[https://neoxid-cloud.de/Datenblatt-NEO305_V006_DE_EN.pdf](#)

For a gas volume flow of up to 74m³/h:

[https://neoxid-cloud.de/Datenblatt_NEO324_V003_DE_EN.pdf](#)

For a gas volume flow of 205m³/h:

[https://neoxid-cloud.de/Datenblatt_NEO342_V004_DE_EN.pdf](#)

Larger gas volume flows on request. The catalysts are also for fine purification of gases by removing minimal impurities.

FAQ:

The FAQ's for sensors and possible accessories can be found here:

[https://neoxid-cloud.de/FAQ_V01_DE_EN.pdf](#)