外部 IP 的 AXI 数据口与 Reg 控制口

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

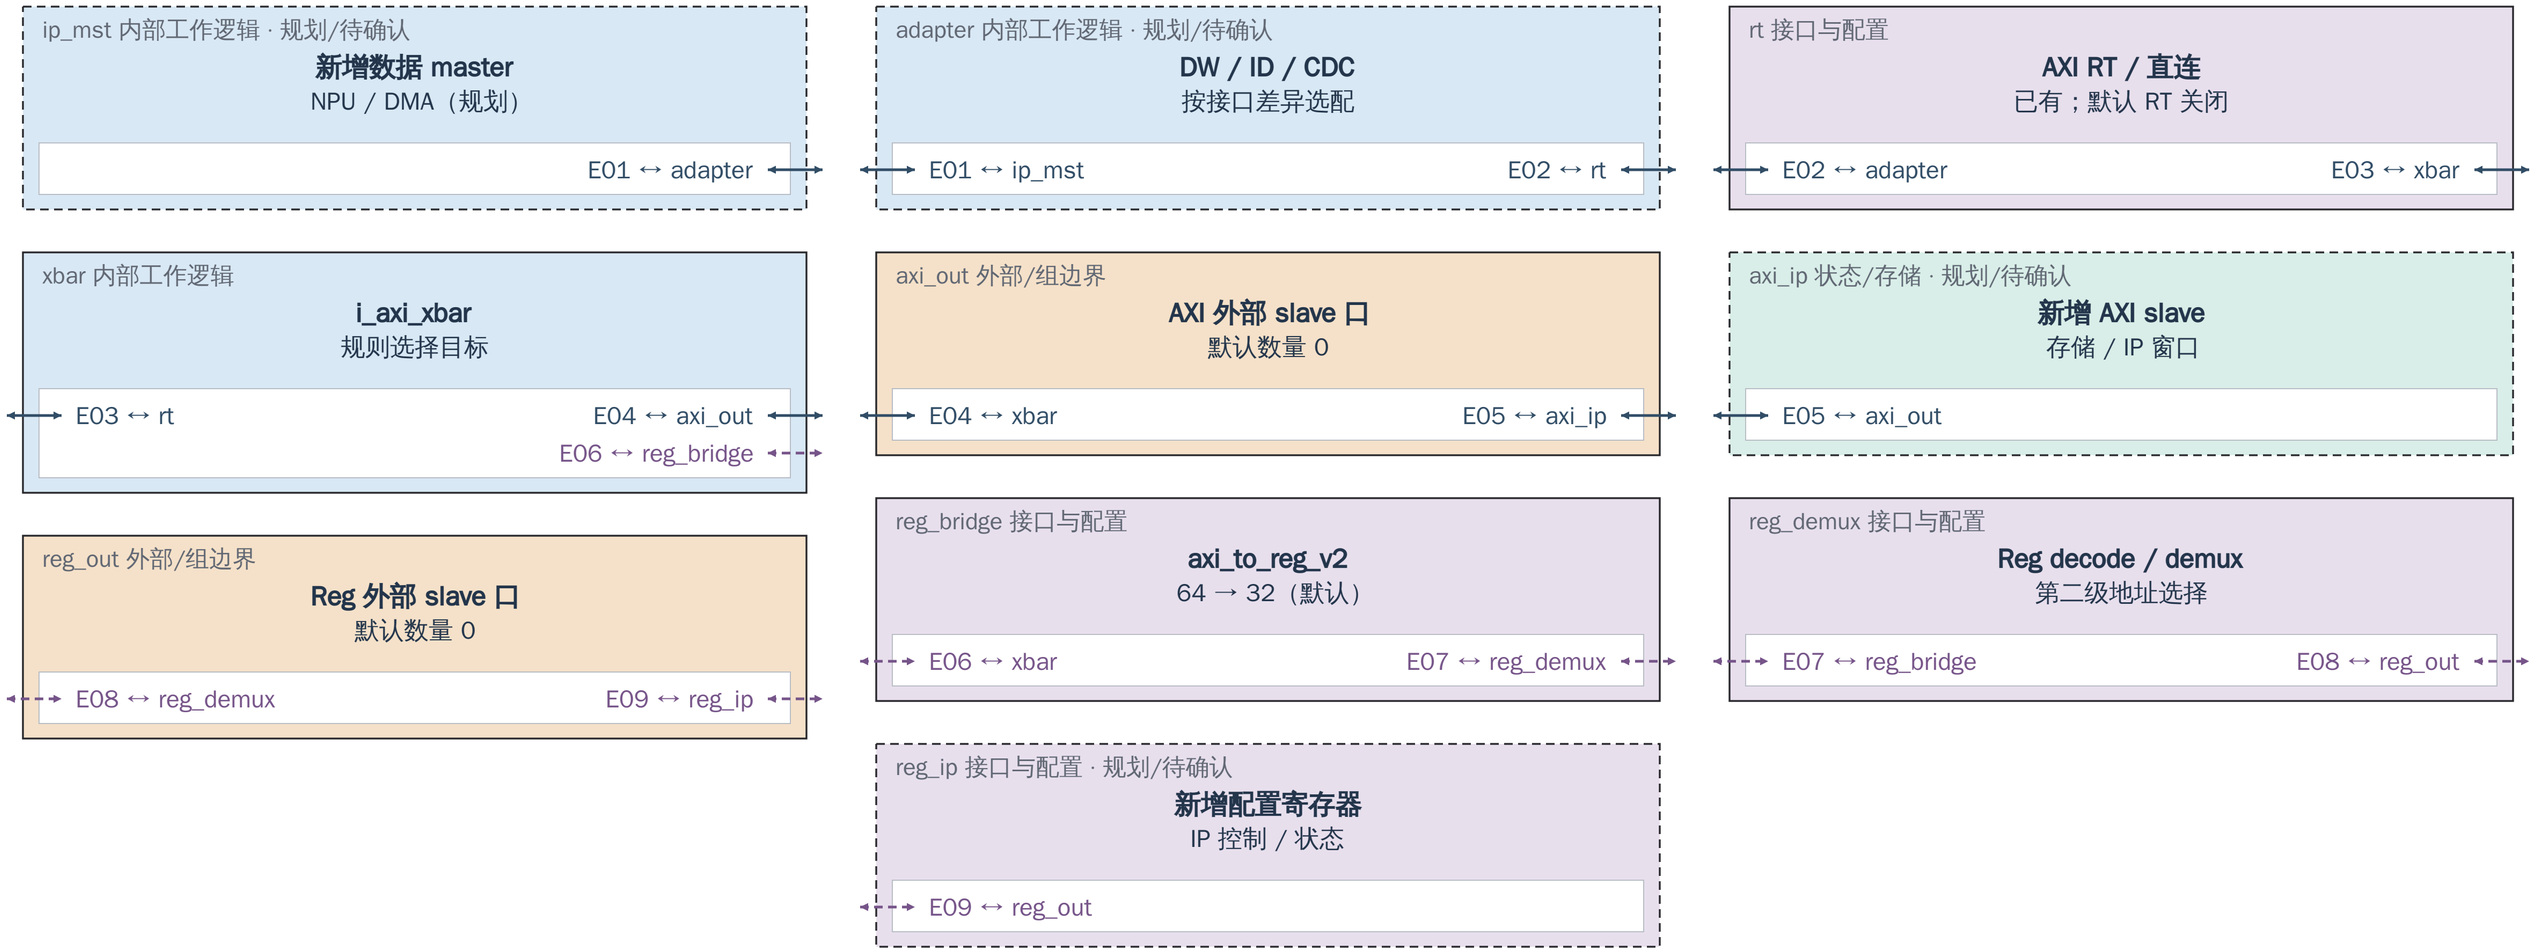

已有扩展逻辑默认端口数为 0。规划模块尚未接入；AXI 双箭头概括请求和响应，master 由边说明指定。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。