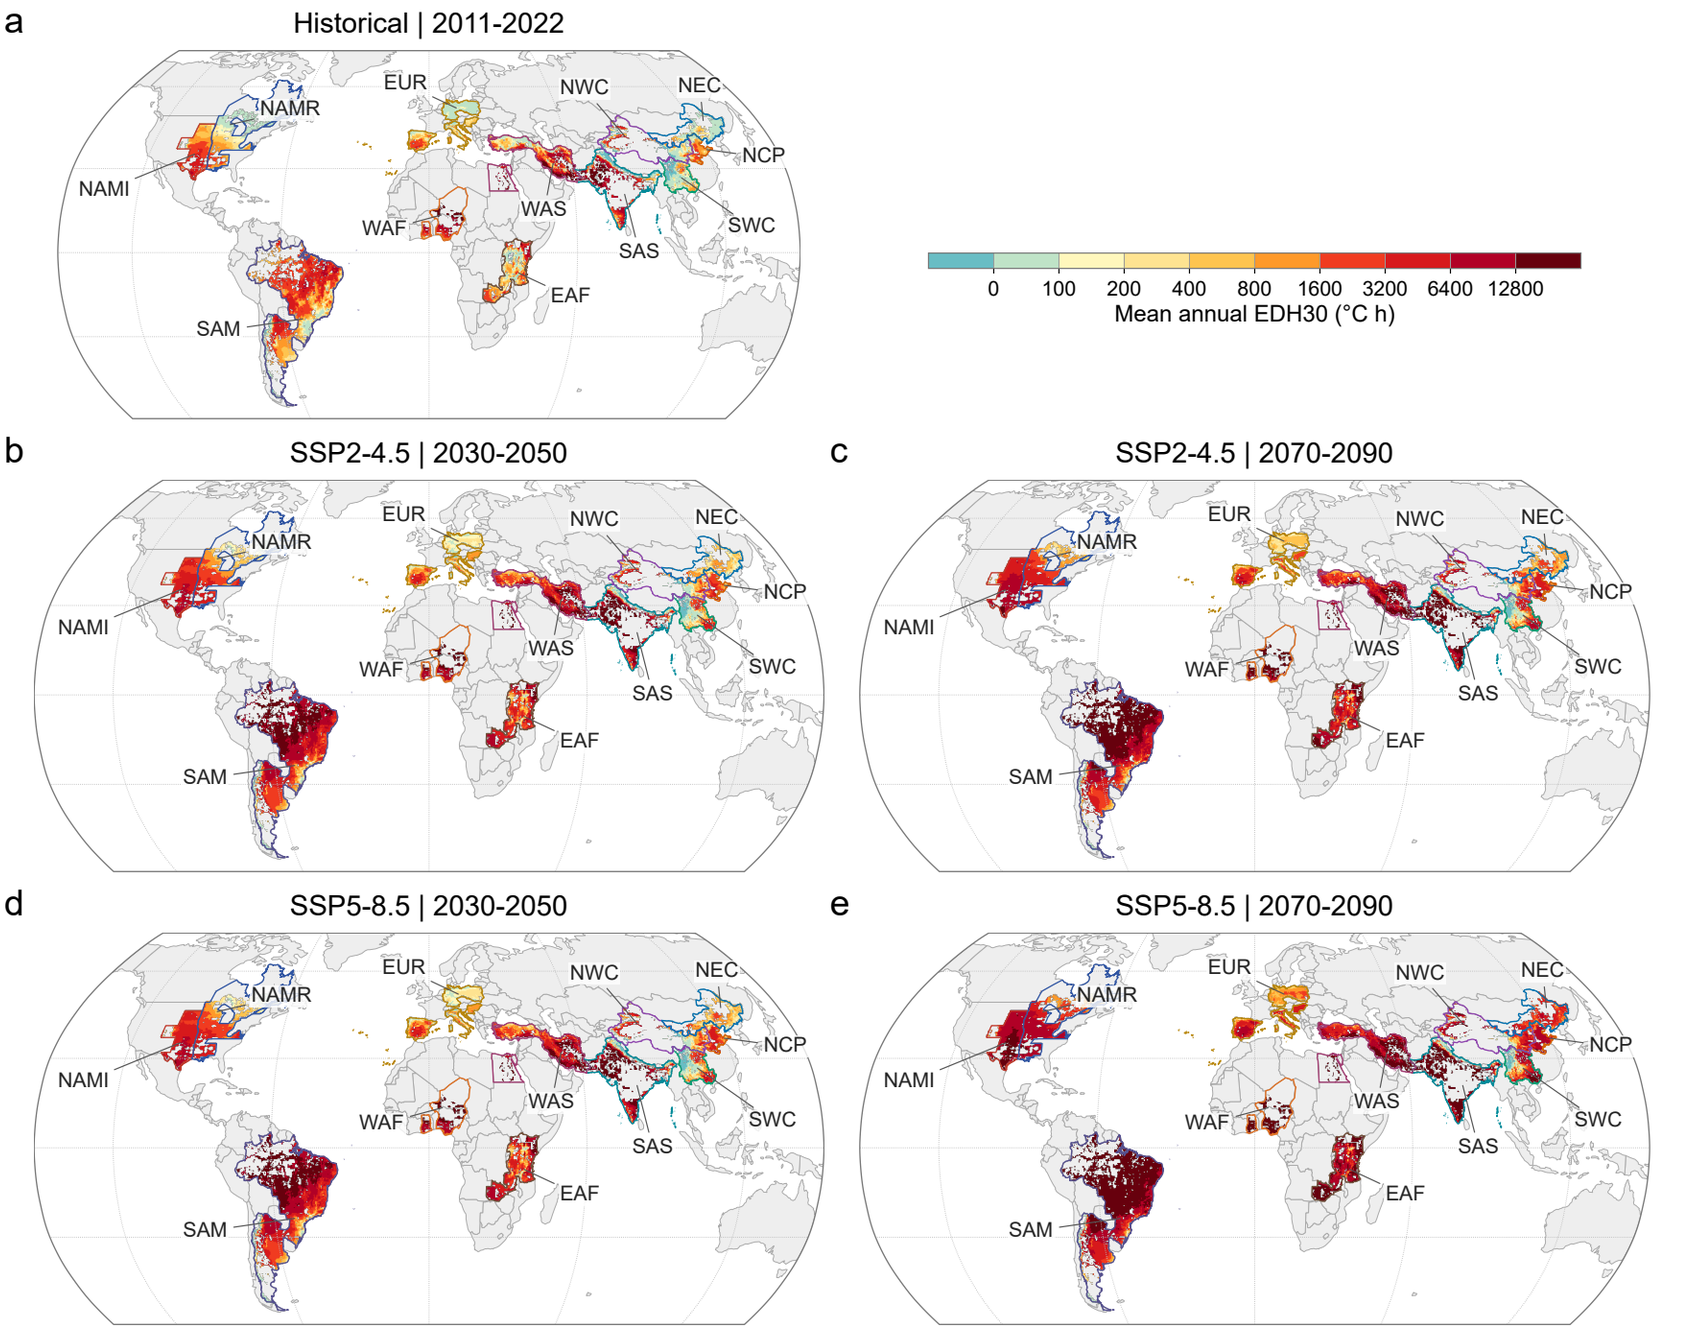


f

	Historical 2011-2022		SSP2-4.5 2030-2050		SSP5-8.5 2030-2050		SSP2-4.5 2070-2090		SSP5-8.5 2070-2090	
	N120	N240	N120	N240	N120	N240	N120	N240	N120	N240
NCP	1.81	2.99	1.68	3.36	1.72	3.43	1.73	3.52	1.68	3.41
NEC	3.21	4.48	3.14	4.50	3.04	4.43	2.81	4.23	2.22	3.78
NWC	2.31	3.94	2.10	3.87	2.07	3.84	1.95	3.73	1.81	3.52
SWC	2.31	3.35	2.28	3.44	2.24	3.39	2.11	3.23	1.98	3.06
NAMI	3.44	5.43	2.82	4.87	2.75	4.82	2.59	4.62	2.51	4.59
NAMR	3.42	5.20	2.75	4.75	2.68	4.70	2.53	4.57	2.41	4.50
EUR	3.10	4.52	2.89	4.37	2.90	4.38	2.72	4.32	2.39	4.15
SAM	2.18	3.66	2.01	3.59	2.00	3.57	1.96	3.52	1.90	3.40
SAS	1.80	2.76	1.75	2.64	1.74	2.63	1.71	2.59	1.71	2.57
WAS	1.90	2.84	1.73	2.69	1.73	2.69	1.70	2.67	1.68	2.68
EAF	1.40	2.55	1.40	2.50	1.41	2.50	1.40	2.47	1.39	2.43
WAF	1.87	2.38	1.80	2.28	1.80	2.28	1.77	2.27	1.76	2.26

Rainfed: ΔGrain yield from N0 to N120 and N240

g

	Historical 2011-2022		SSP2-4.5 2030-2050		SSP5-8.5 2030-2050		SSP2-4.5 2070-2090		SSP5-8.5 2070-2090	
	N120	N240	N120	N240	N120	N240	N120	N240	N120	N240
NCP	2.00	3.08	1.85	3.59	1.87	3.68	1.87	3.78	1.81	3.65
NEC	3.07	4.28	3.07	4.39	3.01	4.36	2.83	4.24	2.26	3.88
NWC	2.43	4.00	2.26	4.07	2.22	4.05	2.10	3.97	1.93	3.78
SWC	2.36	3.44	2.33	3.59	2.28	3.55	2.16	3.38	2.04	3.21
NAMI	3.60	5.67	2.96	5.13	2.89	5.08	2.71	4.88	2.63	4.87
NAMR	3.55	5.49	2.99	5.10	2.93	5.05	2.72	4.87	2.54	4.76
EUR	3.26	4.89	3.06	4.76	3.07	4.77	2.88	4.69	2.52	4.49
SAM	2.26	4.04	2.08	3.95	2.07	3.93	2.03	3.86	1.95	3.71
SAS	1.78	2.81	1.75	2.70	1.74	2.69	1.72	2.66	1.71	2.65
WAS	1.94	2.97	1.78	2.84	1.78	2.85	1.75	2.84	1.73	2.85
EAF	1.39	2.61	1.40	2.56	1.41	2.57	1.40	2.54	1.39	2.51
WAF	1.87	2.42	1.82	2.34	1.81	2.34	1.79	2.33	1.77	2.31

Irrigated: ΔGrain yield from N0 to N120 and N240

0.0 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7.0
Predicted yield difference relative to N0 (Mg/ha)