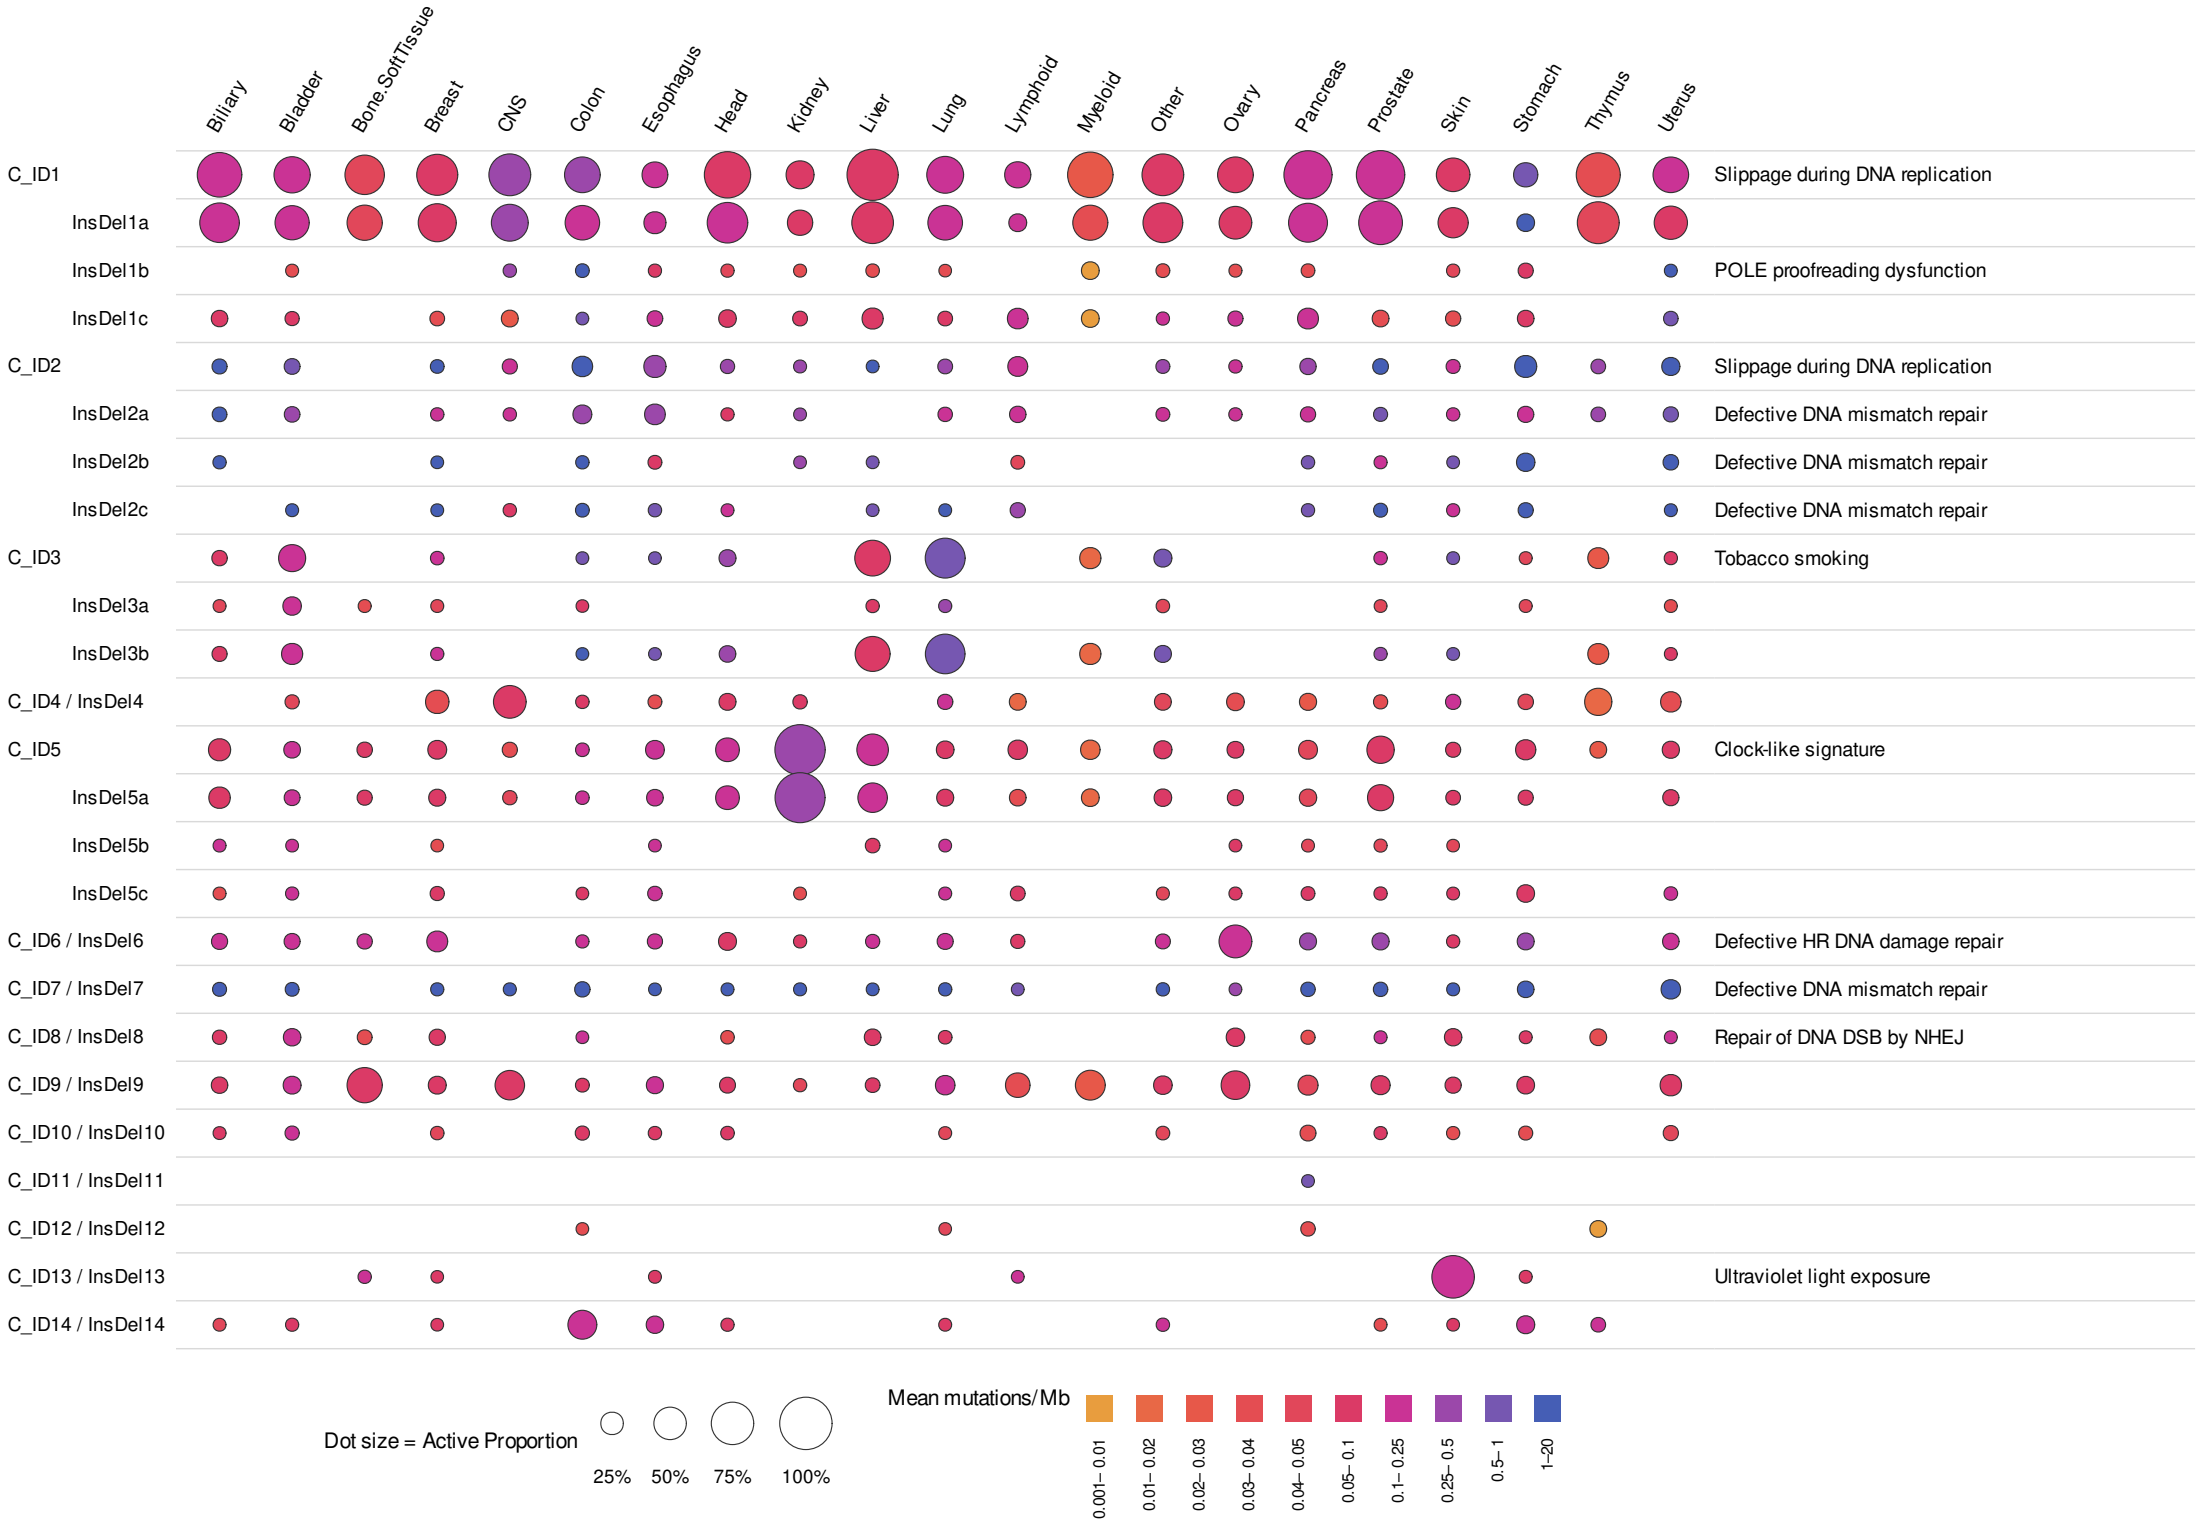
Biliary
Bladder
Bone.SoftTissue
Breast
CNS
Colon
Esophagus
Head
Kidney
Liver
Lung
Lymphoid
Myeloid
Other
Ovary
Pancreas
Prostate
Skin
Stomach
Thymus
Uterus
C_ID1
InsDel1a
InsDel1b
InsDel1c
C_ID2
InsDel2a
InsDel2b
InsDel2c
C_ID3
InsDel3a
InsDel3b
C_ID4 / InsDel4
C_ID5
InsDel5a
InsDel5b
InsDel5c
C_ID6 / InsDel6
C_ID7 / InsDel7
C_ID8 / InsDel8
C_ID9 / InsDel9
C_ID10 / InsDel10
C_ID11 / InsDel11
C_ID12 / InsDel12
C_ID13 / InsDel13
C_ID14 / InsDel14
Slippage during DNA replication
POLE proofreading dysfunction
Slippage during DNA replication
Defective DNA mismatch repair
Defective DNA mismatch repair
Defective DNA mismatch repair
Tobacco smoking
Clock-like signature
Defective HR DNA damage repair
Defective DNA mismatch repair
Repair of DNA DSB by NHEJ
Ultraviolet light exposure
Dot size = Active Proportion
25%
50%
75%
100%
Mean mutations/Mb
0.001– 0.01
0.01– 0.02
0.02– 0.03
0.03– 0.04
0.04– 0.05
0.05– 0.1
0.1– 0.25
0.25– 0.5
0.5– 1
1–20