编号 No.：SYZX-GW-26-081901

试 验 报 告

零件名称：B26-A 进气系统

零部件号：/

项目名称：压力损失

试验类型：委托检测

客户名称：长城汽车股份有限公司

编　　制：

审　　核：

批　　准：

签发日期：2026.8.20

成都万友滤机有限公司

机密

授权使用，禁止私自拍照、截屏、外发

试 验 报 告

注 意 事 项

1. 试验报告无“供应商试验室专用章”“供应商报告专用章”或“供应商单位公章”无效。

2. 试验报告无编制、审核、批准人签字无效。

3. 试验报告涂改无效。

4. 各种试验，试验样品数量必须符合试验标准、规范要求。

5. 报告语言：试验报告必须为中文版或中英文对照版。

机密

授权使用，禁止私自拍照、截屏、外发

试 验 报 告

试验结果：

样品名称	B26-A 进气系统	试验设备/型号	滤清器颗粒计数法综合性能测试台
试验项目	压力损失	设备有效日期	2026/3/5-2027/3/4
试验标准	按照客户要求	试验室温/湿度/大气压	25.7℃/57.8%RH/95.67kPa
样品数量	1 件	试验人员	文道春
送样日期	2026/7/17	样品状态	外观良好
试验地点	成都万友滤机有限公司实验室	试验日期	2026/7/17
委托方及地址	成都万友滤机有限公司 四川省成都市新都区新都镇黄鹤路 401 号		
试验要求	额定空气流量 8.7_m³/min（522m³/h）下，试验后进气系统压力损失≤5kpa		

测压管内径	60mm	测压管长度	6D 延长管	测压位置	4D 延长管

试验结果

流量比例	40%	60%	80%	100%	120%
1#-静压（非标）/kPa	0.23	0.64	1.23	2.03	3.02
1#-静压（标况）/kPa	0.22	0.59	1.14	1.88	2.79
2#-静压（非标）/kPa	1.07	2.33	4.10	6.51	9.64
2#-静压（标况）/kPa	0.99	2.16	3.80	6.03	8.93
2#-压力损失/kPa	0.77	1.57	2.66	4.15	6.14


备注	1#-治具；2#-B26-A 进气系统
结果判定	合格

机密


授权使用，禁止私自拍照、截屏、外发

试 验 报 告

阻力曲线

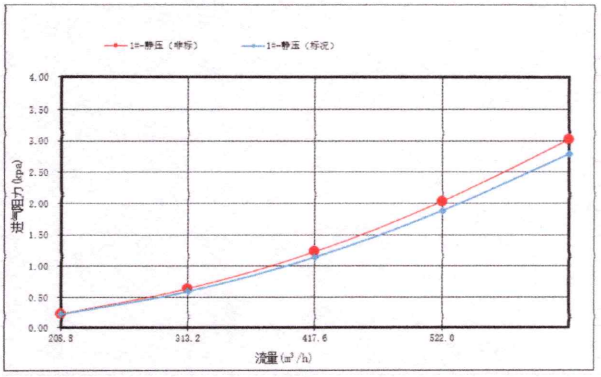

1#-治具

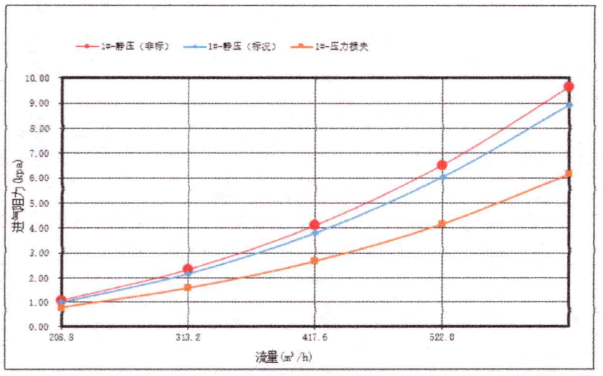

2#-B26-A 进气系统进气阻力曲线

试验过程照片



1#-治具



2#-B26-A 进气系统

******以下空白*****

机密

授权使用，禁止私自拍照、截屏、外发