




4.4. Reporte de interrupciones del servicio eléctrico

AGOSTO 2025



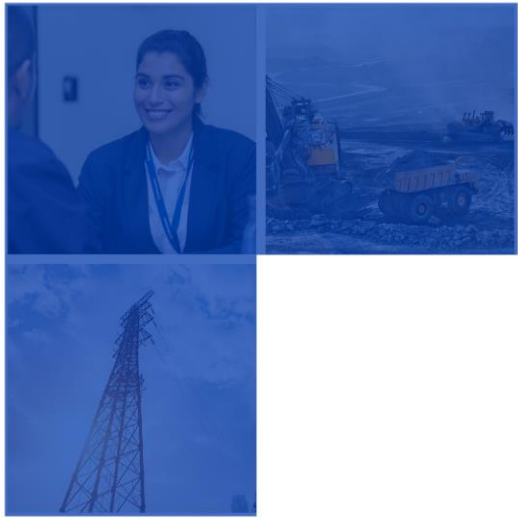

Supervisión de los sistemas eléctricos - Interrupciones



¿Qué es?

Osinergmin supervisa y fiscaliza de manera sistemática y en base a indicadores estandarizados, las interrupciones que afectan a los usuarios del servicio público de electricidad

¿Por qué?

En aplicación del literal c) del artículo 34° de la Ley de Concesiones Eléctricas, las Empresas de Distribución Eléctrica se encuentran obligadas a garantizar la calidad del servicio que fija su contrato de concesión y las normas aplicables.

En ese sentido, se han determinado tolerancias para la frecuencia y duración de las interrupciones, las cuales van desde un máximo de 3 interrupciones en el semestre con una duración acumulada de 6.5 para el sector típico 1 (Lima Metropolitana), hasta un máximo de 16 con duración acumulada de 40 horas para el sector típico 4 (zonas rurales)

¿Cómo?

Como parte de las acciones de fiscalización desarrolladas en aplicación de la RCD N° 074-2004-OS/CD, se consideran las siguientes:


- Supervisión de los indicadores SAIDI (duración de la interrupción) y SAIFI (frecuencia de interrupciones), según tolerancias establecidas por sector típico.
- Veracidad y oportunidad de los reportes de las empresas de distribución eléctrica.
- Mediante la instalación de equipos registradores de interrupciones en los usuarios, se verifican los parámetros de frecuencia y duración de las interrupciones.



Agentes Fiscalizados a nivel nacional y universo de supervisión.



Agentes Fiscalizados y Zonas de Responsabilidad Técnica

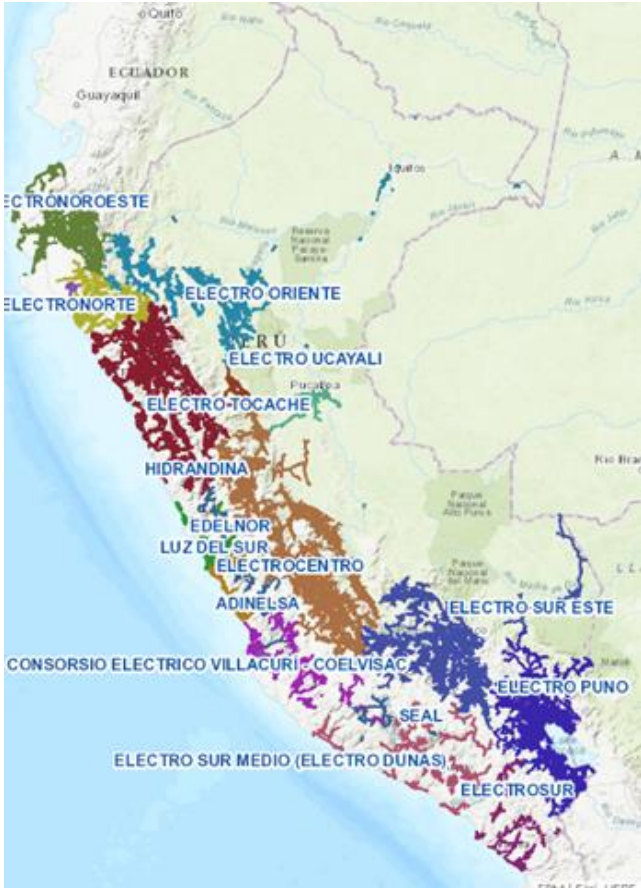

3 privadas, 10 de FONAFE y 9 Pequeñas, que atienden aproximadamente a 7 600 000 clientes a nivel nacional.

Unidades de Supervisión por Agente Fiscalizado

Empresa de Distribución Eléctrica (Agente Fiscalizado)	N° de sistemas Eléctricos Críticos al 2022
ENEL DISTRIBUCION PERU	12
LUZ DEL SUR	3
HIDRANDINA	35
ELECTROCENTRO	36
ELECTRO SUR ESTE	20
ELECTRONOROESTE	18
ELECTRO ORIENTE	26
SEAL	11
ELECTRONORTE	11
ELECTRO PUNO	10
ELECTRO DUNAS	20
ELECTROSUR	8
ELECTRO UCAVALI	4
TOTAL	214

Fuente: Mapa Energético Osinergmin





Resultados de la supervisión

A julio del año 2025, de los 214 sistemas eléctricos de distribución a cargo de las 13 principales Empresas de Distribución Eléctrica, 19 sistemas eléctricos superaron la tolerancia anual de los indicadores de desempeño:

- ✓ Al mes de agosto del 2025 se efectuaron 270 informes de supervisión de campo y gabinete que incluyen 27 de los 32 sistemas eléctricos que superaron el valor límite de control del año 2024.
- ✓ En el mes de setiembre del 2025 se programará la supervisión y fiscalización, tanto en gabinete como en campo, para los sistemas eléctricos que han superado el valor límite de control del año 2024.
- ✓ Se efectuaron 120 reportes gerenciales de avance mensual de la evolución de los indicadores SAIFI y SAIDI con resultados a junio del año 2025, para las Empresas de Distribución Eléctrica, con información declarada desde enero hasta junio 2025.
- ✓ Para las EDEs a cargo del FONAFE, se continuará con las reuniones de trabajo con FONAFE, el MINEM y los Gerentes Técnicos de las EDEs, con el objetivo de priorizar las acciones de mejora en las instalaciones de media tensión de los sistemas eléctricos críticos.


Ver información histórica click: [Aquí](#)



Sistemas Eléctricos que superaron las tolerancias por Agente Fiscalizado

Ítem	Grupo de Empresa	Empresa	Cantidad de Sistemas Eléctricos	Cantidad de sistemas eléctricos que superan las tolerancias para los indicadores SAIFI o SAIDI		
				< 1 vez [Tolerancia]	> 1 y < 1,3 veces [Tolerancia]	> 1,3 veces [Tolerancia]
1	Privadas	Enel	12	10	0	2
2		Luz del Sur	3	3	0	0
3		Electro Dunas	20	17	2	1
4	Distriluz (FONAFE)	Electrocentro	36	36	0	0
5		Electronorte	11	10	0	1
6		Electronoroeste	18	18	0	0
7		Hidrandina	35	30	1	4
8	Resto de empresas del FONAFE	Electrosur	8	7	0	1
9		Electro Oriente	26	24	1	1
10		Electro Puno	10	10	0	0
11		Electro Sur Este	20	19	0	1
12		Electro Ucayali	4	4	0	0
13		Seal	11	7	2	2
Totales			214	195	6	13
			Porcentaje	91%	3%	6%



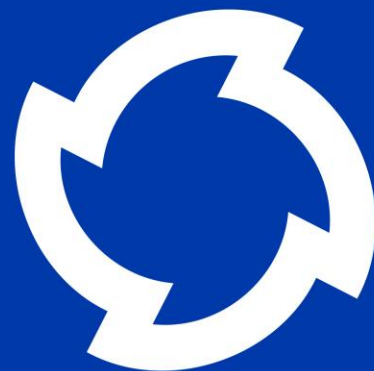

Osinergmin

