

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	60406344 002	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	326132588	Seite 1 von 59 Page 1 of 59
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2025-09-28	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	TWINCO (Xiamen) Office Supplies Co., Ltd. No. 105, Xiaguang Road, Xin Yang Industrial Area, Hai Cang District, Xiamen City, 361012 Fujian, P.R. China			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Rigid stair type steps			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool, 6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool, 6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool, 6900 Twin Heavy Duty Safety Stepstool (new model)			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	GS certificate for 5 years validation and adding a new model			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EK5/AK1 19-01:2019-07 Prüfgrundsatz für die Sicherheit von Tritten <i>Test Principles for the safety of step stools</i> AfPS GS 2019:01 PAK			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2025-10-13			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A004111966-009~014			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2025-10-13 - 2025-11-17			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Workshop 16, Pingqian (Taicang) Industrial Park			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Suzhou) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: <i>tested by:</i>	2025.12.1	genehmigt von: <i>authorized by:</i>	2025.12.1	
Datum: <i>Date:</i>	Bin Ma 1 13:13:02 +08'00'	Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i>	Chengjia Shi 1 13:49:04 +08'00'	
Stellung / Position:	Bin Ma / PE	Stellung / Position:	Chengjia Shi / Authorizer	
Sonstiges / <i>Other:</i>	Foreseeable use was considered. Currently neither a safeguard clause procedure has been invoked nor is an increase in accidents known for these products. The above standard EK5/AK1 19-01:2019-07 is made of DIN EN 14183:2004+actual EK5/AK1 decisions. Continued in page 3.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
* Legend:	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002
Test report no.:

Seite 2 von 59
Page 2 of 59

Anmerkungen
Remarks

1	Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden. <i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i>
2	Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. Informationen zur Verifizierung der Authentizität unserer Dokumente erhalten Sie auf folgender Webseite: go.tuv.com/digital-signature <i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. For information on verifying the authenticity of our documents, please visit the following website: go.tuv.com/digital-signature</i>
3	Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt. <i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report.</i> <i>Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i>
4	Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnissen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezüglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019. <i>The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.</i>

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002
Test report no.:

Seite 3 von 59
Page 3 of 59

Produktbeschreibung
Product description

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Rigid stair type steps (Claimed max. permissible load 150 kg)
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	Refer to CDF
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	./.
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	./.
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	Steel, plastic, etc.
6	Sonstiges <i>Other</i>	Test sample(s), as well sample information, description, product details and intended usage was provided by customer. This test report was for: • 5 years validation based on test report 60406344 001. • The material of foot is changed from Si-rubber to TPE for models 6600 and 6700. • Adding a new model "6900 Twin Heavy Duty Safety Stepstool" Construction check was performed to proof the conformity of the sample with the originally- certificated product. All tests are performed with positive results for new model. Details refer to report content. This test report is only valid with the below part: • Attachment 1: PAHs risk assessment • Attachment 2: Product control test acc. to 2 PfG 2516:2014-11
7	Prüfmusterbereitstellung: <i>Test sample obtaining</i>	☒ Sending by customer ☐ Sampling by TÜV Rheinland Group ☐ others:

6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



Prüfbericht-Nr.: 60406344 002
Test report no.:

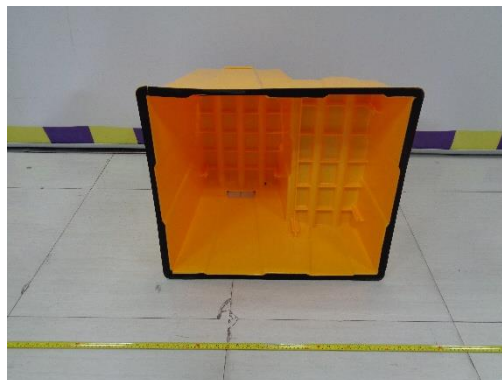
Seite 4 von 59
Page 4 of 59

Produktbeschreibung
Product description

6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



6900 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



6900 Twin Heavy Duty Safety Stepstool



Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 5 von 59

Test report no.:

Page 5 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

EK5/AK1 19-01:2019-07

Prüfgrundsatz für die Sicherheit von Tritten

Test Principles for the safety of step stools

1	Definition Tritt <i>Definition of step</i>
	Im Rahmen dieses Prüfgrundsatzes ist ein Tritt wie folgt definiert: Die maximale Standhöhe / Plattformhöhe ist kleiner gleich 1,00 m, wobei Ausführungen aus Leiterserien welche < 1,00 m sind hier von nicht erfasst sind. Als Definition einer Leiterserie werden hier Produkte gleicher Bauart und Konstruktion in verschiedenen Größen angesehen, wobei hierbei mindestens eine Ausführung eine Plattformhöhe > 1,00 m aufweist. <i>In the context of this testing principle, a step stool is defined as follows: The maximum stand height / platform height is less than or equal to 1.00 m, whereby designs from ladder series which are < 1.00 m are not covered here.</i> <i>As the definition of a ladder series, products of the same design and construction in different sizes are regarded here, whereby at least one version has a platform height of > 1.00 m.</i>
2	Bewertung und Prüfreihefolge <i>Verdict and test sequence</i>
	P ... Bestanden F ... Nicht Bestanden N/A ... Nicht Anwendbar N/T ... Nicht getestet <i>P ... Pass F ... FAIL N/A ... Not Applicable N/T ... Not tested</i>
	Prüfreihefolge gemäß Punkt 7 beachten. <i>Note the test sequence according to point 7.</i>

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 6 von 59

Test report no.:

Page 6 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
3	Allgemeines General		
	Es ist hier die EK5/AK1 Beschlussliste in der aktuellsten Fassung mit zu berücksichtigen <i>The latest version of the EK5 / AK1 decision list must be taken into account</i>		
Lfd. Nr	EK5/AK1 - Beschlüsse des Erfahrungsaustauschkreises „Gerüste, Leitern und Tritte“ EK5/AK1 – Decisions from the expert group “Scaffoldings, Ladders, and Stepstools”		
	Allgemeingültige Informationen <i>General informations</i>		
17	Materialdicken bei Aluminiumblindniete und Stahlstiften EN 131 2:1993 <i>Material thickness of aluminum blind rivets and steel pins EN 131-2:1993</i>		
48	Verwendungsbeschränkung bei Tritten nach DIN EN 14183. <i>Usage restrictions for step stools according to DIN EN 14183.</i>		
52	Unterer Stufenabstand bei mehrstufigen Tritten und Podestleitern. <i>Lower step distance with multi-step step stools and platform ladders.</i>		
54	Abmessungen an der oberen Stehfläche von Treppentritten. <i>Dimensions on the upper standing surface of step stools.</i>		
67	Übersicht zu PAK-Prüfungen. <i>Overview of PAHs test.</i>		
68	Festlegung von Messtoleranzen. <i>Determination of measurement tolerances.</i>		
76	Beschaffenheit des Untergrundes bei Festigkeitsprüfungen an Leitertritten nach EN 14183:2004 und Gelenkleitern nach EN 131-4:2007 sowie Stehleitern nach EN 131-2:2010, 5.8. <i>The properties of the ground for the strength test for step stools according to EN 14183:2004 and hinge-joint ladders according to EN 131-4:2007 and standing ladder according to EN 131-2:2010, clause 5.8.</i>		
92	Zeitpunkt der Messung der Verformung nach Kraftaufbringung <i>Moment of measuring of the deformation after load.</i>		
93	Formgebung des Prüfstempels/ der biegesteifen Unterlage bei Belastungsprüfungen. <i>Shape of test stamp/ the rigid base for loading test.</i>		
94	Ermittlung der Reibungszahl bei Tritten nach EN 14183. <i>Determination of friction coefficient of step stools according to EN 14183.</i>		
109	Bezeichnung der Prüfgrundsätze <i>Designation of the test principles</i>		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 7 von 59

Test report no.:

Page 7 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4	DIN EN 14183:2004 Tritte DIN EN 14183:2004 Step stools		
4.1	Anwendungsbereich Scope		
	Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Tritte fest. Dies umfasst Konstruktionsmerkmale, Maße, Werkstoffe, Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit, Prüfverfahren und Angaben zum Nutzungsbereich. Diese Norm gilt nicht für Leitern und Stufenleitern wie in EN 131-1:1993 definiert. Die Anforderungen beziehen sich auf eine höchste zulässige Gesamtlast von 150 kg. <i>This European Standard specifies the requirements for step stools, stairtype steps and dometype step stools. This includes design characteristics, dimensions, materials, performance requirements, test methods and the declaration of suitability of use. The standard excludes ladders and stepladders as defined by EN 131-1:1993.</i> <i>The requirements are based upon the maximum total load of 150 kg.</i>		
	Der Anwendungsbereich wurde für diesen Prüfgrundsatz erweitert (siehe Punkt 1: Definition Tritt) <i>The scope of application has been extended for this test principle (see point 1: Definition of step).</i>		
4.2	Normative Verweisungen Normative references		
	Siehe EN 14183 <i>See EN 14183</i>		
4.3	Begriffe Terms and definitions		
	Siehe EN 14183 <i>See EN 14183</i>		
4.4	Funktionsmaße, Bezeichnungen, Anforderungen Functional dimensions, designations requirements		
4.4.1	Allgemeines General		
	Die bildlichen Darstellungen sind nur Beispiele. Die Tritte brauchen ihnen nicht zu entsprechen, lediglich die angegebenen Maße sind einzuhalten. <i>The drawings are examples only and products need not correspond. However, dimensions are binding.</i>	Informative.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Die Abstände der Stufen eines Trittes müssen untereinander gleich sein. Die Grenzabmaße betragen ± 2 mm. <i>Step stools shall only be fitted with steps that are uniformly spaced to within a tolerance of ± 2 mm.</i>	Fulfilled the requirement.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 8 von 59

Test report no.:

Page 8 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Wenn die oberste Stehfläche eines Trittes kleiner als 240 mm × 400 mm ist, muss ab einer Höhe von mehr als 750 mm eine Haltevorrichtung angebracht sein. <i>If the top surface is less than 240 mm x 400 mm, the Step stool or stair type steps with a height of more than 750 mm shall have a handrail.</i>	For model 6900 The height is 999,2 mm but the surface size: 302 x 450 mm > 240 x 400 mm, no handrail needed. (6900 also with transport handle, which height is 595 mm < 600 mm) For other models The height is less than 750mm, no handrail needed.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Alle in dieser Norm beschriebenen Tritte können mit Rädern und Rollen ausgerüstet sein. <i>All types of products covered by this standard may be fitted with castors and wheels.</i>	For model 6900 with two wheels. Also refer to clause 5.2, tested ok. For other models, no wheels.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 9 von 59

Test report no.:

Page 9 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

Tabelle 1 — Bedeutung der Kennbuchstaben und Formelzeichen

Kennbuchstaben	A	Leitertritt mit feststehenden Schenkeln
	B	Leitertritt mit zusammenklappbaren, in Gebrauchsstellung ausgesteiften Schenkeln
	C	Treppentritt
	D	Tritthocker mit ausklappbaren Stufen
	E	Tritthocker mit ausziehbaren Stufen
	F	tonnenförmiger Tritt
Formelzeichen	h	lotrechte Gesamthöhe
	a	lotrechter Abstand von der Aufstellfläche bis Oberkante unterste Stufe und zwischen Stufen
	b_1	Breite der Plattform oder Sitzfläche
	b_2	Breite zwischen den Außenkanten des Steig- oder Stützschenkels, gemessen am Fußende des Trittes
	b_3	lichte Breite zwischen den Innenkanten der Stufen
	b_5	Tiefe der Plattform oder Sitzfläche
	b_6	Abstand zwischen den Außenkanten des Steig- und Stützschenkels, gemessen an der Aufstellfläche
	b_7	Tiefe der Stufen
	b_8	Tiefe der Stufen bei Treppentritten
	α	Winkel zwischen der Aufstellfläche und den Kanten der Auftritte
	β	Winkel zwischen Aufstellfläche und einer gedachten Linie zwischen der Hinterkante der hinteren Schenkel am Boden und der Hinterkante der Plattform oder Sitzfläche

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 10 von 59

Test report no.:

Page 10 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

Table 1 — Nomenclature and symbols

Symbols	A	Step stool with fixed legs
	B	Step stool with folding legs that are braced when in use
	C	Stair type steps
	D	Step stool with fold-out steps
	E	Step stool with pull-out steps
	F	Dome type step stool
Quantities	h	Height from the floor to the top surface of the platform or seat
	a	Height from the floor to the top surface of the lowest step and between the top surfaces of subsequent steps, platform or seat
	b_1	Width of platform or seat
	b_2	Width across the outer edges of legs at floor level
	b_3	Width of each step
	b_5	Depth of platform or seat
	b_6	Depth across the outer edges of the legs at floor level
	b_7	Depth of all steps
	b_8	Depth of stair type step stools
	α	Angle between the horizontal and the leading edges of all climbing supports.
	β	Angle between the horizontal and an imaginary line drawn between the rear edge of the rear legs at floor level and the rear edge of the platform or seat.

Tabelle 2 — Funktionsmaße für alle Typen von Tritten

Maße in Millimeter

	h	a	b_1	b_2	b_3	b_5	b_6	b_7	b_8	α	β
min.	—	—	300	$b_1 + 0,1 h$	250	200	$b_5 + 0,1 h$	80	150	45°	45°
max.	1 000 ^a	250	—	—	—	600	—	—	—	70° ^b	87°

^a 500 mm für tonnenförmige Tritte
^b 80° für Höhen ≤ 500 mm

Table 2 — Functional dimensions for all types of step stools

Dimensions in millimetres

	h	a	b_1	b_2	b_3	b_5	b_6	b_7	b_8	α	β
min.	—	—	300	$b_1 + 0,1 h$	250	200	$b_5 + 0,1 h$	80	150	45°	45°
max.	1 000 ^a	250	—	—	—	600	—	—	—	70° ^b	87°

^a 500 mm for dome type step stools
^b 80° for heights ≤ 500 mm

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 11 von 59

Test report no.:

Page 11 of 59

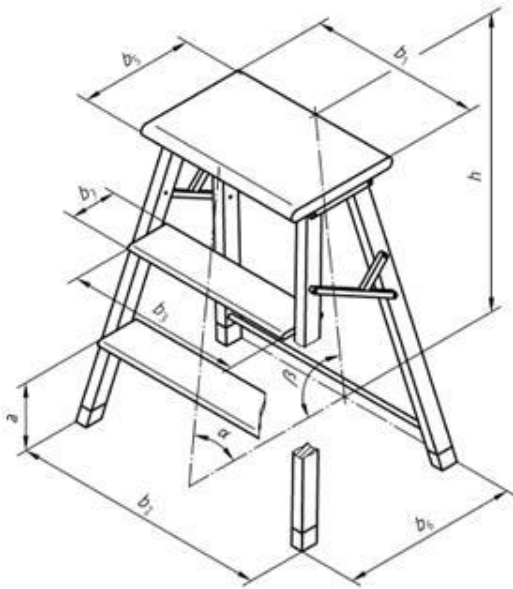
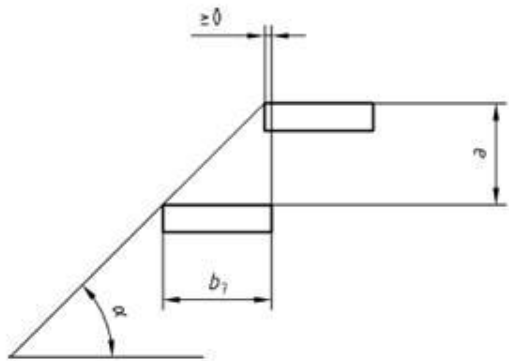
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.4.1.1	Funktionsmaße Functional dimensions		
	Funktionsmaße siehe Seite 53. Zusätzliche Festlegung des EK5/AK1 zur Bestimmung der Maße: Ermittlung des Maßes b2: Produktausführung: 1) Die Plattform liegt auf den Holmen (analog des Bildes 1a) Das Maß b1 ist entsprechend der Definition zu b1 zu ermitteln. Das Mindestmaß zu b2 ergibt sich aus der in der Tabelle aufgeführten Formel unter Berücksichtigung von b1. 2) Die Plattform liegt zwischen den Holmen (analog einer Stehleiter mit Plattform und Haltevorrichtung). Zur Ermittlung von b2 wird das lichte Maß zwischen den Innenseiten der Holme auf Höhe der Plattform anstatt b1 herangezogen. Anmerkung: Hier ist zu beachten, dass dieses Maß am Steigschenkel ein anderes Maß als auf der Stützschenkelseite aufweisen kann. Dementsprechend wird bei der Berechnung des Maßes b2 für die Steigholmseite bzw. die Stützholmseite die jeweilig ermittelten Werte zwischen den Holmen an der vorderen Plattformkante bzw. der hinteren Plattformkante berücksichtigt. <i>For the functional dimensions refer to page 53</i> <i>Additional definition of the EK5/AK1 to determine the dimensions:</i> <i>Determination of dimension b2:</i> <i>Product design:</i> 1) <i>The platform lies on the stiles (analogous to Fig. 1a)</i> <i>The minimum dimension for b2 results from the formula given in the table, taking b1 into account.</i> 2) <i>The platform is located between the stiles (similar to a stepladder with platform and holding device).</i> <i>To determine b2, the clearance between the inner sides of the uprights at platform level is used instead of b1.</i> <i>Note:</i> <i>It should be noted here that this measurement may be different on the ascending leg than on the supporting leg side. Accordingly, when calculating the dimension b2 for the ascending leg or the support leg, the respective values determined between the stile at the front edge of the platform and the rear edge of the platform are taken into account.</i>	Fulfilled. Details see record in last page.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 12 von 59

Test report no.:

Page 12 of 59

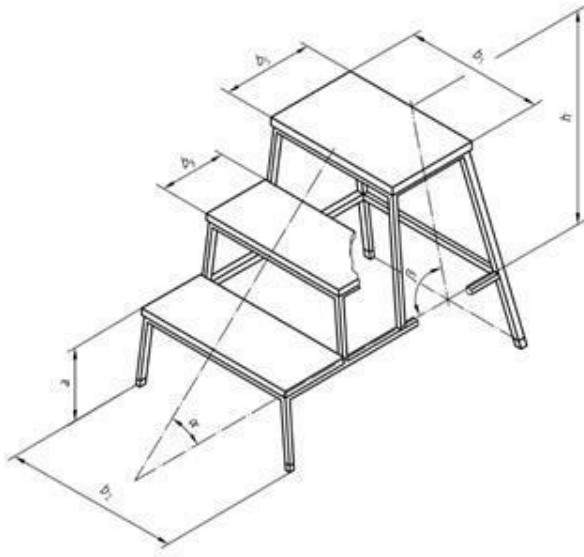
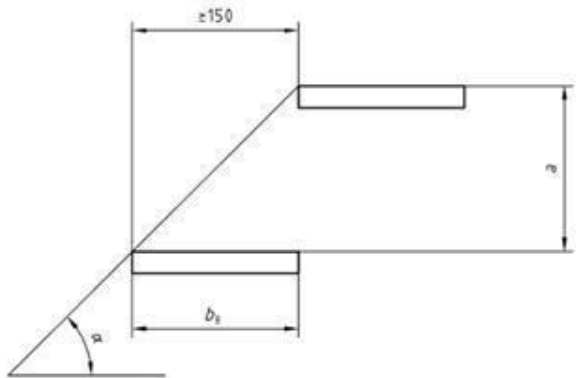
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.4.2	Leitertritt Step stool with fixed or folding legs		
	Eine Lücke zwischen der Projektion der Stufen auf die Aufstellfläche ist nicht zulässig (siehe Bild 1b). <i>There shall be no gap between the projection of the steps to the ground (see figure 1b).</i>	N/A, dome type step stool.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Bezeichnung eines Leitertrittes mit feststehenden Schenkeln (A) mit drei Stufen: Tritt EN 14183 - A - 3 Bezeichnung eines Leitertrittes mit zusammenklappbaren, in Gebrauchsstellung ausgesteiften Schenkeln (B) mit drei Stufen: Tritt EN 14183 - B - 3 <i>Designation of a step stool with fixed legs (A) with three steps: Step stool EN 14183 - A - 3 Designation of a step stool with folding legs that are braced when in use (B) with three steps: Step stool EN 14183 - B - 3</i>  Bild 1a — Leitertritt Figure 1a — Step stool with fixed or folding legs  Bild 1b — Überlappung von Stufen bei Leiterritten Figure 1b — Overlapping of steps for step stools		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 13 von 59

Test report no.:

Page 13 of 59

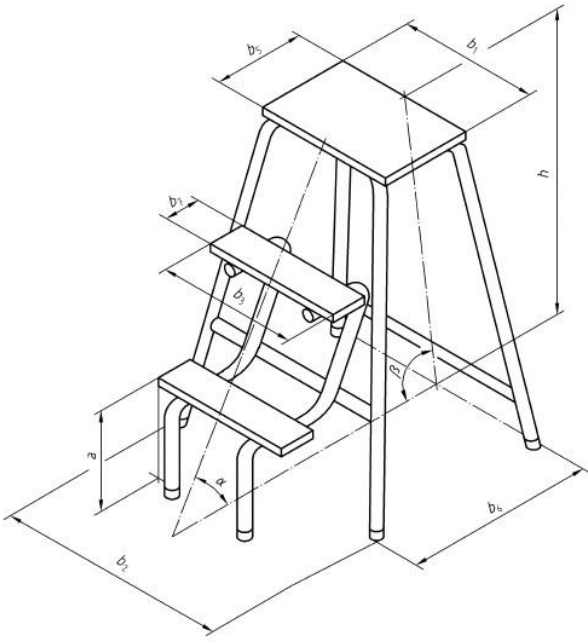
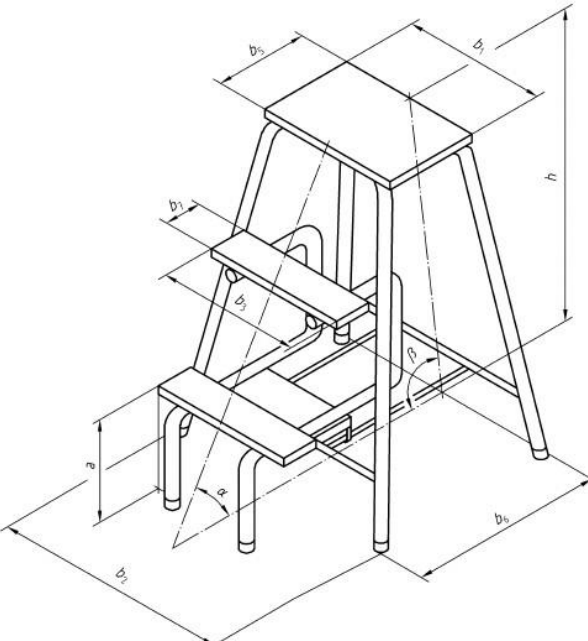
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse - Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.4.3	Treppentritt Rigid or folding stairtype steps		
	Es muss ein Bereich von mindestens 150 mm ohne Überlappung der Stufen vorhanden sein (siehe Bild 2b). <i>There shall be a minimum of 150 mm not overlapping distance between the steps (see figure 2b).</i>	The not overlapping distance between steps for 6700, 6800 and 6900 are larger than 150 mm. 6600 is single step.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Bezeichnung eines Treppentritts (C) mit drei Stufen: Tritt EN 14183 - C - 3 <i>Designation of stairtype steps (C) with three steps: Step stool EN 14183 - C - 3</i>  Bild 2a — Treppentritt Figure 2a — Stair type steps  Bild 2b — Überlappung der Stufen bei Treppentritten Figure 2b — Overlapping of steps for stair type steps		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 14 von 59

Test report no.:

Page 14 of 59

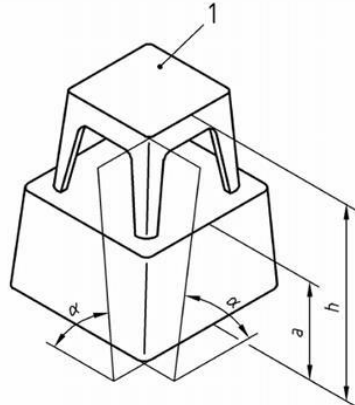
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.4.4	Tritthocker Fold-out / pull-out step stool		
		Bezeichnung eines Tritthockers mit ausklappbaren Stufen (D) mit drei Stufen: Tritt EN 14183 - D - 3 <i>Designation of a step stool with fold-out steps (D) with three steps: Step stool EN 14183 - D – 3</i>	
		Bezeichnung eines Tritthockers mit ausziehbaren Stufen (E) mit drei Stufen: Tritt EN 14183 - E - 3 <i>Designation of a step stool with pull-out steps (E) with three steps: Step stool EN 14183 - E – 3</i>	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 15 von 59

Test report no.:

Page 15 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.4.5	Tonnenförmiger Tritt Dometype step stool		
	Die Fläche der Plattform muss mindestens 600 cm² betragen, dabei muss ein Quadrat von 200 mm x 200 mm einbeschreibbar sein. <i>The platform shall have a minimum area of 600 cm² and allow integration of a square of 200 mm x 200 mm.</i>	N/A, rigid stair type steps.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	 Bild 5 — tonnenförmiger Tritt Figure 5 — Dome type step stool	Legende 1 Plattform Key 1 Top platform Bezeichnung eines tonnenförmigen Trittes (F): Tritt EN 14183 – F <i>Designation of a dometype step stool (F): Step stool EN 14183 - F</i>	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 16 von 59

Test report no.:

Page 16 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.5	Weitere Anforderungen <i>Additional requirements</i>		
4.5.1	Werkstoffe <i>Materials</i>		
4.5.1.1	Allgemeines <i>General</i>		
	Die Materialanforderungen gelten nur für tragende Teile. <i>The requirements for materials only apply to load-bearing components.</i>		
4.5.1.2	Kunststoff <i>Plastic</i>		
	Das Alterungs- und Temperaturverhalten des Kunststoffes ist zu berücksichtigen. Glasfaserverstärkte Kunststoffe müssen gegen Wasser- und Schmutzeinwirkung geschützt sein. Die Oberfläche muss glatt sein. Die Fasern dürfen nicht frei liegen. <i>When using plastics materials, ageing and temperature resistance have to be taken into account. Glass-fibre reinforced plastics shall be protected against penetration of water and dirt. The surface shall be smooth. The fibres shall be embedded.</i> Anmerkung EK5/AK1: Überprüfung der Bewitterung erfolgt nach EN 131-2:2010+A1 Absatz 5.16.1.3 und 5.16.1.4 Die Temperaturbeständigkeit wird nach EK5/AK1 Beschluss 74 überprüft. <i>Note EK5/AK1: The testing of the ageing will be conducted according EN 131-2:2010+A1 clause 5.16.1.3 and 5.16.1.4. The testing of the temperature resistance is conducted according EK5/AK1, decision 74.</i>	All products are made of HDPE. The difference before and after 500h aging is less than 3,9% < 20,0%.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 17 von 59

Test report no.:

Page 17 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.5.1.3	Stahl Steel		
	Teile aus Stahl müssen eine Dicke von mindestens 0,90 mm haben. <i>Parts made of steel shall have a thickness of at least 0,90 mm.</i>	6600, 6700, 6800: no steel parts. 6900: handrail is made of Q235. The thickness of handrail is more than 0,90 mm	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.5.1.4	Aluminium Aluminium		
	Teile aus Aluminium müssen eine Dicke von mindestens 1,20 mm haben. <i>Parts made of aluminium shall have a thickness of at least 1,20 mm.</i>	No use of aluminium parts.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
4.5.2	Stufen und Plattform Steps and platforms		
	Die Oberfläche der Stufen und Plattform muss rutschhemmend gestaltet sein. <i>Top surfaces of steps and platforms shall have resistance against slipping.</i>	Surfaces of platform and step are equipped with abrasive belt.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Die Berührungsfläche der Beläge muss flächig an den Stufen anliegen. <i>The contact surface of the coverings shall adhere firmly to the steps.</i>	The abrasive belt is fixed on the step by glue.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Stufen und Plattform müssen fest und dauerhaft mit den Holmen verbunden sein. <i>Steps and platforms shall be firmly and durably connected to the stiles.</i>	The products are a whole product, steps and platform are integrated.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.5.3	Rutschsicherheit Slip resistance		
4.5.3.1	Standflächen/Holmenden Feet or bottom end of stiles		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 18 von 59

Test report no.:

Page 18 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Standflächen/Holmenden von Tritten müssen rutschhemmend ausgebildet sein, z. B. durch profilierte Gummifüße. Die Anforderungen nach 4.5.3 gelten als erfüllt, wenn die Prüfung nach 4.6.3 bestanden wird. <i>Feet or bottom ends of stiles shall be soled with a slip resistant material (e. g. rubber). Requirements of 4.5.3 are considered to be met if successfully tested according to 4.6.3.</i>		
4.5.3.2	Rollen und Räder <i>Rollers and wheels</i>		
	Mit Räder oder Rollen ausgestattete Tritte müssen so beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Verschieben des belasteten Trites selbsttätig verhindert wird. Beim Betreten des Trites müssen sich die Rollen selbsttätig feststellen oder außer Betrieb setzen. <i>Where rollers or wheels are fitted, step stools and rigid steps shall be designed so as to prevent any accidental displacement when loaded. Rollers shall either be automatically locked or automatically disabled once the step stool or rigid steps are loaded.</i>	For model 6900 with two wheels Also refer to clause 5.2, tested ok. For other models, no wheels.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.5.4	Spreiz- und Drucksicherungen <i>Opening restraint and compression security devices</i>		
	Tritte müssen in Gebrauchsstellung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen gesichert sein. <i>Step stools and stairtype steps shall be automatically prevented from unintended folding when deployed for use.</i>	Checked for all models. Rigid stair type steps, no such risk.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.5.5	Ausführung <i>Design</i>		
	Scherstellen sind so weit wie möglich zu vermeiden. <i>Finger traps (shearing points) shall be avoided as far as possible.</i>	Checked for all models. No shearing points detected.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Alle Verbindungen müssen dauerhaft sein und eine der Beanspruchung entsprechende Festigkeit haben. Die Verbindungen sind so auszubilden, dass auftretende Kerbspannungen gering bleiben. <i>All connections shall be durable and have a strength corresponding to the strain. The connections shall be designed in a manner that arising notch tensions remain low.</i>	All connections are durable and strength. Tested with positive result.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 19 von 59

Test report no.:

Page 19 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Schrauben und Muttern sind gegen selbsttätiges Lösen, z. B. durch verklebend wirkende oder formschlüssige Sicherungen, zu sichern. <i>Screws and nuts shall be secured against self-acting slackening, e. g. by means of safety devices with a blocking effect or being positive.</i>	For model 6900 Handrail is fixed on the step by bolt and nut with spring washer, screw is used on handrail with spring washer and glue, which are be secured against self-acting slackening. For other models No screws and nuts.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Schweißverbindungen sind zulässig, wenn sowohl das Schweißverfahren als auch das Schweißpersonal entsprechend geeignet sind. EN 719 und EN 729-1 bis EN 729-4 sind zu beachten. <i>Welding of joints is permitted if welding procedures and welding personnel are suitable. EN 719 and EN 729-1 to EN 729-4 have to be observed.</i>	For model 6900 Welding part is found on handrail. Welding personnel certificate and welding report is provided. (report no. 01 220 CHN/T-2505717, issued date: 2025.10.31) For other models No welding parts.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.5.6	Oberflächenbeschaffenheit Surface finish		
	Zur Vermeidung von Verletzungen müssen zugängliche Kanten, Ecken und vorstehende Teile gratfrei, gebrochen oder gerundet sein. <i>In order to avoid injuries, accessible edges, corners, and protruding parts shall be free of burrs, chamfered or rounded.</i>	Checked on all models Free of burrs, chamfered and rounded.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Korrosionsgefährdete Teile aus Metall müssen durch Anstrich oder andere Beschichtungen geschützt sein. Unter üblichen Bedingungen sind Aluminiumlegierungen nicht korrosionsgefährdet. <i>Metal parts susceptible to corrosion shall be protected by means of a paint coating or other coating. Under normal conditions aluminium alloy products are not likely to corrode and need no protection.</i>	For models 6600, 6700, 6800: No steel parts. For model 6900: Steel handrails are coated.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Werden Holzteile durch Schutzanstrich behandelt, so muss der Anstrich durchsichtig und wasserdampfdurchlässig sein. <i>If wooden parts are coated, the coating shall be transparent and permeable to water vapour.</i>	No wooden parts.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 20 von 59

Test report no.:

Page 20 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.5.7	Gelenke (Scharniere) Hinges (turning points)		
	Gelenke müssen die Schenkel des Trittes dauerhaft miteinander verbinden. <i>Hinges shall connect the legs of the step stool durably.</i>	No hinge.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Gelenke sind so auszuführen, dass sich über dem Gelenk kein Widerlager der Leiterteile beim Gebrauch des Trittes bilden kann. <i>Hinges shall be designed in such a manner that no abutment of the step stool parts over the hinges is formed during use of the step stool.</i>	No hinge.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Der Gelenkbolzen ist gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern. <i>The hinge pin shall be secured against unintentional loosening.</i>	No hinge.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Der Durchmesser von Gelenkbolzen darf bei Stahl 5,0 mm oder Schraube M 6 nicht unterschreiten. Bolzen aus anderen Werkstoffen müssen mindestens die gleiche Festigkeit aufweisen. <i>The diameter of steel hinge pins shall not be less than 5,0 mm or screw M 6. Pins of other materials shall have at least the same strength.</i>	No hinge.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Wenn der Gelenkbolzen mehrere Scherstellen (Stangenscharnier) hat, gibt es keine Einschränkung für den Bolzendurchmesser. <i>If the pin has several shearing points (piano hinge) there is no restriction as to the hinge pin diameter.</i>	No Piano hinge.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
4.5.8	Polsterung Padding		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 21 von 59

Test report no.:

Page 21 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Eine Polsterung der Sitzfläche darf im unbelasteten Gebrauchszustand eine Dicke von 20 mm nicht überschreiten. <i>An assembled seat may have padding which shall not exceed a thickness of 20 mm in an unloaded state.</i>	No padding.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
4.6	Prüfverfahren <i>Test methods</i>		
4.6.1	Allgemeines <i>General</i>		
	Bei den in 4.6.2, 4.6.3 und 4.6.4 festgelegten Prüfungen ist eine Messunsicherheit von $\pm 1,0$ mm zugelassen. <i>An uncertainty of measurement of $\pm 1,0$ mm is permitted for the tests specified in 4.6.2, 4.6.3 and 4.6.4.</i>		
4.6.2	Senkrechte Belastung der Sprossen/Stufen und Plattformen (Fortsetzung) <i>Vertical static load test of steps and platforms (Continuation)</i>		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 22 von 59

Test report no.:

Page 22 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result								
	Bei allen in dieser Norm behandelten Typen von Tritten ist diese Prüfung an jeder Stufe, Plattform und Sitzfläche durchzuführen. Eine Polsterung der Sitzfläche ist vor der Prüfung zu entfernen. Der Tritt ist in Gebrauchstellung, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, auf eine feste, ebene Unterlage zu stellen. Die Last wird mittig und gleichmäßig über eine Fläche von 100 mm × 100 mm verteilt aufgebracht. Zunächst wird eine Vorlast von 200 N für die Dauer von 1 min aufgebracht. Die Lage nach Entfernen der Vorlast gibt den Nullpunkt an. Eine Prüfkraft von 2 600 N wird für die Dauer von 1 min langsam aufgebracht, wobei darauf zu achten ist, dass ein stoßweises Belasten vermieden wird. Nach der Entlastung ist die bleibende Verformung zu messen und aufzuzeichnen. Die Messung muss 1 min nach der Entlastung erfolgen. Außerdem ist die Breite der geprüften Oberfläche zu messen. <i>All types of products covered by this standard shall be subjected to this test on each step, platform and seat. The padding of a padded seat shall be removed for this test. The product shall be placed on a firm, flat surface and deployed for use as detailed in the instructions for use. Loading shall be applied centrally and evenly distributed over an area of 100 × 100 mm.</i> <i>Firstly apply a pre-load of 200 N for the duration of one minute. After this remove the pre-load and set measuring equipment to read the resulting position of the surface as a datum. A test load of 2 600 N shall be applied slowly for 1 minute, taking care to avoid shock-free loading and the remove the load. Measure and record the permanent deflection from the datum. Measurement shall be carried out 1 min after the load removal.</i> <i>Also measure the width of the surface being tested.</i>										
	Es ist zu prüfen und aufzuzeichnen, ob Risse oder Brüche an der Plattform und den Stufen aufgetreten sind. Es dürfen die Plattform und die Stufen keine Beschädigungen wie Brüche oder Risse aufweisen. <i>Examine and record any cracks or ruptures of materials. The platform and the steps shall show no signs of damage such as fractures or cracks.</i> <i>The platform and the steps shall show no signs of damage such as fractures or cracks.</i>	Test on model 6900. No cracks or ruptures after the test detectable. However, deformations (permissible) of the platform are visible at position 2 (refer to section 5.4). For other models Pruducts are not changed, refert to report 60406344 001.	<table><tr><td>P</td><td>☒</td></tr><tr><td>F</td><td>☐</td></tr><tr><td>N/A</td><td>☐</td></tr><tr><td>N/T</td><td>☐</td></tr></table>	P	☒	F	☐	N/A	☐	N/T	☐
P	☒										
F	☐										
N/A	☐										
N/T	☐										

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 23 von 59

Test report no.:

Page 23 of 59

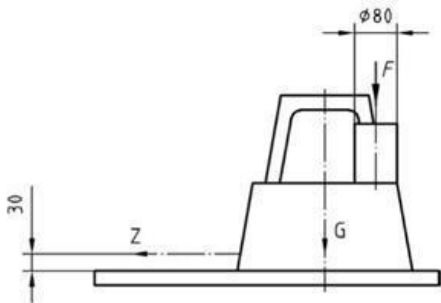
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Eine bleibende Verformung darf höchstens 0,5 % der Breite der Plattform oder der Stufe betragen. Die Messung muss innerhalb von 1 min nach der Entlastung erfolgen. <i>Any permanent deflection of metal or plastic parts shall be max. 0,5 % of the length of the platform or the step length. Measurement shall be carried out 1 min after load removal.</i>	Test at temperature test: Model 6900: Top surface: b = 450mm, f_{max} = 2,25mm f_{measured} = 0,89mm; 3rd step: b = 478mm, f_{max} = 2,39mm f_{measured} = 0,46mm; 2nd step: b = 502mm, f_{max} = 2,51mm f_{measured} = 0,79mm; Bottom step: b = 530mm , f_{max} = 2,65mm f_{measured} = 1,02mm; After -20°C test, no crack, breakage or damage is found. After +60°C test, no crack, breakage or damage is found. For other models Products are not changed, refer to report 60406344 001.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.6.3	Ermittlung der Reibungszahl Determination of friction coefficient		
	Der Tritt wird auf eine ebene, 2 mm dicke Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL) HPL EN 438- S333 gestellt. Eine Last F von 125 N wird in der Mitte der untersten Stufe, in gleicher Weise wie in 4.6.2, aufgebracht. Mit einer geeigneten Messeinrichtung wird die horizontale Mindest-Zugkraft gemessen, die erforderlich ist, um die Reibungskraft zu überwinden, so dass der Tritt zu Gleiten beginnt. Das Gewicht G des Trittes in Newton ist zu bestimmen. <i>Position the product on a 2 mm plain decorative high-pressure laminate (HPL) HPL EN 438-S333. Apply a load F of 125 N to the centre of the bottom step (positioned as in clause 5.2). Using appropriate measuring equipment measure the minimum horizontal pulling force Z required to overcome friction and cause the product to slide. Measure the weight of the product in Newtons G.</i> Anmerkung EK5/AK1: Für die Prüfung ist hier als Prüfuntergrund gemäß EK5/AK1 Beschluss 94 die glatte Seite der Siebdruckplatte zu verwenden. Remark EK5/AK1: For the test, the smooth side of the plywood plate shall be used as the test substrate in accordance with EK5/AK1 Decision 94.		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 24 von 59

Test report no.:

Page 24 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Die Reibungszahl wird wie folgt berechnet: Die Reibungszahl $\mu = \frac{Z}{G + F}$ muss $\geq 0,20$ sein. Prüftemperatur $(20 \pm 5) ^\circ \text{C}$, Prüfdauer: 1 min. Calculate the coefficient of friction using: Friction coefficient $\mu = \frac{Z}{G + F}$ shall be $\geq 0,20$ Test temperature $(20 \pm 5) ^\circ \text{C}$, Test duration: 1 min. μ...die Reibungszahl / friction coefficient Z...die horizontale Zugkraft in Newton / the horizontal pulling force in Newtons G...die Gewichtskraft des Trittes in Newton / G is the weight force of the step stool in Newtons F...die Zusatzlast von 125 N / additional load of 125 N	Feet are made of TPE. Test on 6900 $Z=124,5\text{N}$ $G=263,0\text{N}$ $F=125\text{ N}$ Tested friction coefficient: $\mu = 0,32 > 0,20$ For other models Products are not changed, refer to report 60406344 001.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Maße in Millimeter Dimensions in millimeters Maße in Millimeter Dimensions in millimetres  Bild 6 — Bestimmung der Reibungszahl am Beispiel eines tonnenförmigen Trittes Figure 6 — Determination of friction coefficient using a dome type step stool		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 25 von 59

Test report no.:

Page 25 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
4.6.4	Prüfung der Sitzfläche Seat Suitability Test		
	Diese Prüfung gilt nur für Tritte mit gepolsterter Sitzfläche. Zur Prüfung der Eignung der Sitzfläche als Standfläche wird eine Scheibe mit einer Masse von 0,1 kg und einem Durchmesser von 100 mm in die Mitte der Sitzfläche gelegt. Darauf wird ein zylindrisches Massestück von 2 kg gelegt. Nach 1 min wird die Absenkung der Scheibe durch die Masse von 2 kg gemessen und aufgezeichnet. <i>This test only applies to step stools with padded seats. To test the seat as suitable for use as a climbing support, place a disc with a mass of 0,1 kg and a diameter of 100 mm on the centre of the seat. Place a cylindrical mass of 2 kg with a diameter of 100 mm on the disc. Measure and record the settlement of the disc due to the 2 kg mass after 1 min.</i>		
	Die Absenkung darf nicht mehr als 10 mm betragen. <i>When tested, the settlement shall not exceed 10 mm.</i>	No padding seat.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
4.7	Gebrauchsanweisung Instructions for use		
	Geeignete Gebrauchsanweisungen sind durch den Hersteller zu geben. Dabei ist auf die höchste zulässige Gesamtlast von 150 kg hinzuweisen. <i>Suitable instructions for use have to be provided by the manufacturer. This shall include the maximum total load of not more than 150 kg</i>	The rated load is 150kg declared by client.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
4.8	Kennzeichnung Marking		
	Die Kennzeichnung muss deutlich, dauerhaft und gut sichtbar auf dem Produkt angebracht sein. Die Kennzeichnung muss folgende Punkte umfassen: <i>All marking shall be clear and durable and prominently positioned on the product. The marking shall include:</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Angabe des Herstellers zum Nutzungsbereich. Dabei ist vom Hersteller auf Nutzungsformen und Umgebungseinflüsse hinzuweisen, für die das Produkt nicht geeignet ist (z. B. nur zur Verwendung im Innenbereich) <i>The manufacturers declaration of suitability of use. The manufacturer shall advise of any limit of use to which the product is allowed and any environment for which it is unsuitable (e.g. "for indoor use only")</i>	For indoor use only exists in the marking.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 26 von 59

Test report no.:

Page 26 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Name des Herstellers und/oder des Händlers; <i>The name of the manufacturer and/or supplier;</i>	Exists in the marking.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Jahr und Monat der Herstellung und/oder Seriennummer; <i>The year and month of manufacture and/or serial number;</i>	Manufacture year and month exists in the marking.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	höchste zulässige Gesamtlast. Nur Produkte, die dieser Norm entsprechen, dürfen mit EN 14183. gekennzeichnet werden. <i>The maximum total load. Only products that comply with this standard may be marked EN 14183.</i>	The rated load 150kg exists in the marking. The products marked with EN 14183 but 6600 not marked EN 14183.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Anmerkung EK5/AK1: Der Tritt darf nur mit EN 14183 gekennzeichnet werden, wenn auch die Typenbezeichnung nach Absatz 4 angebracht wird. <i>Note EK5/AK1: Marking with EN 14183 is only allowed, if the typename according to clause 4 is also shown.</i>	6600: not marked EN 14183, because the height is 299mm which is deviated with EN 14183 but accepted by EK5/AK1 Clause 51. 6700: EN 14183-C-2 6800: EN 14183-C-3 6900: EN 14183-C-4	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
5	Zusätzliche Anforderungen des EK5/AK1 Additional requirements of EK5/AK1		
5.1	Scherstellen Shear points		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 27 von 59

Test report no.:

Page 27 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Scherstellen, welche bei flachklappenden Klapptritten sich durch die beiden Schenkel bilden können, sind dann zulässig wenn: - Der Stützschenkel nicht einklappt, wenn bei aufgestelltem Tritt der Steigschenkel senkrecht zum Boden steht - oder - Das Einklappen des Steigschenkels nur durch eine bewusste Handlung möglich ist (z.B. Lösen einer Entriegelung oder ähnlichem). - oder - andere Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Abstandhalter zwischen den Schenkel oder ähnlichem) vorhanden sind. <i>Shearing points, which can form through the two legs during flat folding steps, are permissible if:</i> - <i>The support leg does not fold in if the riser leg is perpendicular to the floor when the step is set up.</i> - or - <i>The folding of the ascending leg is only possible by a conscious action (e.g. releasing an unlocking device or similar).</i> - or - <i>other safety measures (e.g. spacers between the legs or similar) are in place.</i>	No shear points exist during use.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
5.2	Zusatzprüfung für Tritte mit Rollen Additional test for steps with castors		
	Eine Last von 125 N wird auf einer 100 mm x 100 mm großen Fläche an der äußersten rechten Seite der unteren Stufe, bündig abschließend mit der Vorderkante der Stufe aufgebracht. Anforderung: Der Tritt muss auf dem Boden stehen und die Rollen außer Funktion gesetzt sein. Anschließend ist die Prüfung an der äußerst linken Seite der unteren Stufe zu wiederholen. Anforderung: Der Tritt muss auf dem Boden stehen und die Rollen außer Funktion gesetzt sein.	For model 6900 Tested ok, the feet touch the ground with the load, and the wheel does not work. For other models, no wheels.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 28 von 59

Test report no.:

Page 28 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 5.2 <i>Continuation item 5.2</i> A 125 N load is applied to a 100 mm x 100 mm area on the extreme right side of the lowermost step, flush with the front edge of the step. Requirement: The step must stand on the floor and the castors must be disabled. The test shall then be repeated on the extreme left side of the lowermost step. Requirement: The step must stand on the floor and the castors must be disabled.	See above.	
5.3	Überprüfung der Dauerhaltbarkeit der Gelenkverbindung <i>Checking the durability of the joint connection</i>		
	Der Klapptritt wird bei dieser Prüfung auf und wieder zugeklappt. Dieser Zyklus wird 100 mal wiederholt. Nach dem Versuch muss der Tritt und die Gelenkverbindung noch voll funktionsfähig sein. Es darf zu keinem Klemmen und keinem offensichtlichen Verschleiß an dem Tritt kommen. <i>Perform a durability test with 100 cycles from completely folded to completely erected. After the test the step stool and the hinge connection must be still in function and no jamming and visible wear is allowed.</i>	No hinge.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
5.4	Überprüfung der Plattform <i>Testing the platform</i>		
	Die Plattform ist an zwei Stellen, in der Mitte und an einer Ecke der Vorderkante, zu prüfen (siehe Bild 7). Eine Prüflast F von 2600 N ist gleichmäßig über eine Fläche von 100 mm x 100 mm in Gebrauchsstellung der Leiter für die Dauer von 1 min aufzubringen. Position 1: Die bleibende Verformung nach Entfernung der Prüflast darf höchstens 0,5 % der lichten Weite b1 (siehe EN 131-1) betragen, gemessen an der Belastungsstelle der Plattform parallel zu den Sprossen oder Stufen. Position 2: Kein Bruch bzw. Riß nach Entfernung der Prüflast.	Tested for all models Position 1 refer to clause 4.6.2. Position 2 RT: No break or crack after removal of the test load. -20°C: No break or crack after removal of the test load. +60°C: No break or crack after removal of the test load.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 29 von 59

Test report no.:

Page 29 of 59

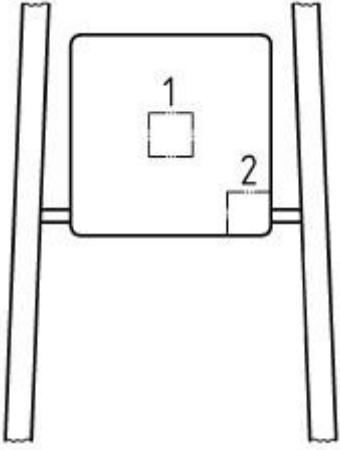
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 5.4 <i>Continuation item 5.4</i> Anmerkung 1: Der Prüfstempel (Fläche 100 mm x 100 mm) ist parallel zu den Außenkanten der Plattform anzuordnen. (keine „rautenförmige“ Auflage des Prüfstempels) Anmerkung 2: Speziell bei Kunststoffritten ist zu prüfen, ob neben den beiden Prüfpunkten weitere Schwachstellen in der Stufen / Plattformkonstruktion vorhanden sind (ggf. über andere Unterkonstruktion / Versteifungen als an den beiden Prüfpunkten). Ist dies der Fall, sind weitere Belastungsprüfungen an diesen Stellen notwendig. <i>The platform shall be tested at two positions, in the centre and at a corner of the front edge (see Figure 7).</i> <i>With the ladder positioned as in use, a test load F of 2600 N, uniformly distributed over an area of 100 mm x 100 mm shall be applied for the duration of one min.</i> <i>Position 1:</i> <i>The permanent deflection after removal of the test load shall not exceed 0,5 % of the clear width b1 (see EN 131-1) measured at the point of loading parallel to the rungs or steps.</i> <i>Position 2:</i> <i>No break or crack after removal of the test load.</i> <i>Note 1:</i> <i>The test punch (area 100 mm x 100 mm) shall be placed parallel to the outer edges of the platform.</i> <i>(no "rhombic" support of the inspection stamp)</i> <i>Note 2:</i> <i>Especially in the case of plastic steps, it must be checked whether, in addition to the two test points, there are other weak points in the steps / platform construction (if necessary via a different substructure / stiffeners than at the two test points).</i> <i>If this is the case, further load tests are necessary at these points.</i>	See above.	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 30 von 59

Test report no.:

Page 30 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	 Bild 7 – Durchbiegeprüfung von Sprossen/Stufen/Plattform Belastungsstellen <i>Figure 7 – Vertical load test on rungs/steps/platform Positions of load</i> Legende: Belastungsstelle 1 Belastungsstelle 2 <i>Key: position of load 1 position of load 2</i>		
	Typ Plattform Position 1 $b1 =$ $f_{zul} = 0,5 \% \times b1 =$ $f_{gemessen} =$ <i>Type platform position 1 $b1 =$ $f_{zul} = 0,5 \% \times b1 =$</i> <i>$f_{measured} =$</i> Typ Plattform Position 2 $b1 =$ Kein Bruch bzw. Riß <i>Type platform position 2 $b1 =$</i> <i>No break or crack</i>	See above.	

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / <i>Requirements – Tests</i>	Messergebnisse – Bemerkungen/ <i>Measuring results - Remarks</i>	Ergebnis Result
6	Kennzeichnung und Gebrauchsanleitungen <i>Marking and user instructions</i>		
6.1	Begriffe <i>Terms and definitions</i>		
	Siehe DIN EN 131-3:2018 <i>Refer to EN 131-3:2018</i>		
6.2	Bereitstellung der Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen <i>Provision of safety marking and user instructions</i>		
	Der Hersteller ist sowohl für den Inhalt der Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen verantwortlich als auch für die Bereitstellung der Anleitungen zusammen mit jedem Tritt. Die Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen müssen in der Sprache des Landes abgefasst sein, in dem der Tritt zuerst in den Verkehr gebracht wird. Der Händler muss dafür Sorge tragen, dass die Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen für jeden Tritt zur Verfügung stehen und dass die Gebrauchsanleitungen in den offiziellen Sprachen des Landes zur Verfügung gestellt werden, in dem der Tritt in den Verkehr gebracht wird. In der Gebrauchsanleitung ist anzugeben, dass diese vor der Benutzung des Trittes gelesen werden muss. Die im Folgenden aufgelisteten Texte auf zusätzlichen Sicherheitssymbolen brauchen nicht übersetzt zu werden: a) max.; b) min.; c) H2O; d) Oil; e) Up; f) Stop. <i>The producer shall be responsible for the content of the safety marking and user instructions and the provision of the instructions for each step Stool. The safety marking and user instructions shall be in the language of the country where the step stool is originally placed on the market.</i> <i>The user instruction shall indicate that it shall be read before using the step stool.</i> <i>The distributor shall ensure that the safety marking and user instructions are provided for each step stool and that the user instructions are provided in the official languages of the country where the ladder is placed on the market.</i> <i>The following list of text within supplementary safety information symbols need not be translated:</i> a) max.; b) min.; c) H2O; d) Oil; e) Up; f) Stop.	Checked ok. P, German language. P P Informative.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 32 von 59

Test report no.:

Page 32 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3	Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung Marking and user instruction		
6.3.1	Allgemeines General		
	Alle unter Abschnitt 6.3 angegebenen Kennzeichnungen müssen nach EN 131-2 dauerhaft auf der Trittoberfläche angebracht werden. Unter 6.3.2, 6.3.3 und 6.3.5 sind die Mindestanforderungen an Kennzeichnung und Gebrauchsanleitungen angegeben. Die Gebrauchsanleitung muss die zu überprüfenden Teile auflisten. Die Liste der mindestens zu überprüfenden Teile ist in Anhang A enthalten. Einzelheiten zu den Beurteilungskriterien müssen in den Gebrauchsanleitungen enthalten oder auf dem Tritt gekennzeichnet sein; Die Gebrauchsanleitung muss mit dem Tritt mitgeliefert werden und sollte zusätzlich auf der Website des Herstellers zur Verfügung stehen. Die Gebrauchsanleitung muss den Namen und die Anschrift des Herstellers und/oder Händlers einschließlich der Website-Adresse enthalten. Die Gebrauchsanleitungen müssen alle auf dem Tritt angebrachten Sicherheitskennzeichnungen wiedergeben. Die Anzahl der Sicherheitszeichen sollte soweit begrenzt werden, dass der Benutzer diese erfassen und bei der Benutzung der Leiter beachten kann. Die Gebrauchsanleitungen müssen nach EN 82079-1 in den offiziellen Sprachen des Landes abgefasst sein, in dem der Tritt in den Verkehr gebracht wird. Die Schriftgröße der Gebrauchsanleitung muss den Anforderungen nach EN 82079-1, Abschnitt 6.2.1, Tabelle 2 entsprechen.	Checked ok.	P F N/A N/T ☒ ☐ ☐ ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 33 von 59

Test report no.:

Page 33 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 6.3.1 <i>Continuation item 6.3.1</i> <i>All marking detailed under Clause 6.3 shall be fixed permanently, according to EN 131-2, to the step stool surface.</i> <i>In 6.3.2, 6.3.3 and 6.3.5, the minimum requirements for marking and user instructions are specified.</i> <i>The user instruction shall list the items to be inspected and checked. The minimum list of items is shown in Annex A.</i> <i>Details of how to obtain the pass/fail criteria shall be in the user instructions or marked on the step stool;</i> <i>The user instruction shall be supplied with the step stool and should be made available on the producer's website also.</i> <i>The user instruction shall include identity and address of the producer and/or distributor including website address.</i> <i>User instructions shall repeat all safety markings which are on the step stool.</i> <i>The maximum number of safety signs should be reduced to a number that users are able to identify and comply with when using the ladder.</i> <i>The user instructions shall be written in the official languages of the country where the step stool is placed on the market in accordance with EN 82079-1. The font size of the instruction manual shall comply with the requirements of EN 82079-1, Section 6.2.1, Table 2.</i>	P Informative. P P P P P, font size is 9pt claimed by client.	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 34 von 59

Test report no.:

Page 34 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.2	Grundlegende Kennzeichnung an dem Tritt Basic marking on the step stool		
	Grundlegende Kennzeichnungsangaben dürfen in Form von Sicherheitszeichen oder Text erscheinen. Die Kennzeichnung muss die folgenden Angaben enthalten: <i>Basic marking information may be given in the form of safety signs or text. The marking shall include:</i> a) Name und Anschrift des Herstellers und/oder Händlers einschließlich Website-Adresse für Informationen über den Tritt und die Angabe zu einer eindeutigen Produktidentifizierung (z.B. Artikelnummer, Typbezeichnung etc.). <i>a) Identity and address of the producer and/or distributor including website address for information about the step stool and the specification of a unique product identification (e.g. article number, type designation, etc.)</i> ANMERKUNG Die EU-Richtlinie 2001/95/EG fordert eine Anschrift des Händlers innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, wenn der Hersteller außerhalb der Europäischen Gemeinschaft ansässig ist. <i>NOTE EU Directive 2001/95/EC requires an address of the distributor inside the European Community if the producer is established outside the European Community.</i> b) Angaben des Herstellers zum Nutzungsbereich. Dabei ist vom Hersteller auf Nutzungsformen und Umgebungseinflüsse hinzuweisen, für die das Produkt nicht geeignet ist (z. B. nur zur Verwendung im Innenbereich) <i>b) The manufacturers declaration of suitability of use. The manufacturer shall advise of any limit of use to which the product is allowed and any environment for which it is unsuitable (e.g. "for indoor use only")</i> c) Monat und Jahr der Herstellung und/oder Seriennummer (darf auch gestempelt sein); <i>c) month and year of production and/or serial number (may also be stamped);</i> d) höchstmögliche Nutzlast (in kg); <i>d) maximal total load (in kg);</i>	Checked ok. P P, in door use only exists. P P	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 35 von 59

Test report no.:

Page 35 of 59

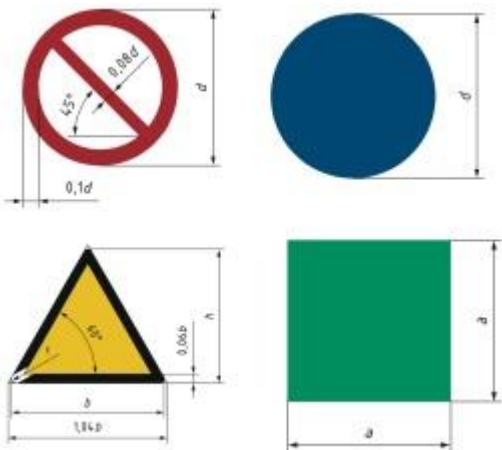
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 6.3.2 <i>Continuation item 6.3.2</i> e) Anmerkung EK5/AK1: Der Tritt darf nur mit EN 14183 gekennzeichnet werden, wenn auch die Typenbezeichnung nach Absatz 4 angebracht wird. e) <i>Note EK5/AK1:</i> <i>Marking with EN 14183 is only allowed, if the typename according to clause 4 is also shown.</i> Information a), b), c) und d) müssen ebenfalls auf der Verpackung erscheinen oder anderweitig für den Nutzer vor dem Kauf deutlich sichtbar sein. <i>Information a), b), c) and d) shall also appear on the packaging or be otherwise clearly visible to the consumer before the purchase.</i>	P	
6.3.3	Grundlegende Sicherheitskennzeichnung an dem Tritt <i>Basic safety marking on the step stool</i>		
6.3.3.1	Allgemeines <i>General</i>		
	Die grundlegende Sicherheitskennzeichnung muss an allen Tritten und allen einzeln verwendbaren Trittteilen in Form von leicht erkennbaren Symbolen angebracht sein. <i>The basic safety marking shall be attached to all step stools and step stool parts which can be used separately as an easily viewed symbol.</i>	Informative.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 36 von 59

Test report no.:

Page 36 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.4	Sicherheitszeichen Safety signs		
6.3.4.1	Allgemeine Sicherheitszeichen Basic safety signs		
	Die geometrische Form von allgemeinen Sicherheitszeichen muss mit ISO 3864-1 und ISO 3864-3 in Übereinstimmung stehen und auf der Vorlage von EN ISO 7010 für Sicherheitszeichen basieren, wobei eine Mindestgröße von d und h von 15 mm eingehalten werden muss (siehe Bild 8). <i>The geometric shape of basic safety signs shall be in accordance with ISO 3864-1, ISO 3864-3 and be based upon the EN ISO 7010 template for safety signs with a minimum size d and h of 15 mm (see Figure 8).</i>  a) Verbotsszeichen b) Gebotszeichen c) Warnzeichen d) Rettungszeichen <i>a) Prohibition sign b) Mandatory action sign c) Warning sign d) Safe condition sign</i> Bild 8 - Allgemeine Sicherheitszeichen nach ISO 3864-1 <i>Figure 8 - Basic safety signs according to ISO 3864-1</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.4.2	Zusätzliche Sicherheitsinformationssymbole Supplementary safety information symbols		
	Die zusätzlichen Sicherheitsinformationssymbole dienen zur Anleitung des Benutzers des Trittes über das, was für eine sichere Benutzung des Trittes erforderlich und was nicht erlaubt ist, um Unfälle z. B. durch Sturz vom Tritt zu verhindern. „Erforderlich“ ist durch einen grünen Haken und „nicht erlaubt“ durch ein rotes Kreuz gekennzeichnet (siehe Beispiele in Bild 9).	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 37 von 59

Test report no.:

Page 37 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 6.3.4.2 <i>Continuation item 6.3.4.2</i> Im Vergleich zu den allgemeinen Sicherheitszeichen nach 6.3.4.1 dürfen zusätzliche Sicherheitsinformationssymbole Zahlen, Buchstaben und mehr Einzelheiten enthalten. Die Mindesthöhe h von zusätzlichen Sicherheitsinformationssymbolen beträgt 15 mm. <i>The supplementary safety information symbols are meant to instruct the user of a step stool about what is necessary and what is not allowed for a safe use of a ladder in order to avoid accidents e.g. by falling from the ladder. "Necessary" is indicated by a green tick and "Not allowed" is indicated by a red X (see examples in Figure 9).</i> <i>Compared to the basic safety signs according to 6.3.4.1 supplementary safety information symbols may include numbers, letters and more detailed (finer) symbols.</i> <i>The minimum height h of supplementary safety information symbols is 15 mm.</i> Anmerkung: Bei den Symbolen auf denen eine Leiter dargestellt ist, kann von dem Symbol abgewichen werden, wenn die Sinnhaftigkeit eindeutig erkennbar ist. Note: <i>With the symbols on which a ladder is represented, the symbol can be deviated from if the sense is clearly recognizable.</i>   a) b) a) erforderliche Handlung b) nicht erlaubt a) <i>Necessary action</i> b) <i>Not allowed</i> Bild 9 - Zusätzliche Sicherheitsinformationssymbole <i>Figure 9- Supplementary safety information symbols</i>	See above.	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 38 von 59

Test report no.:

Page 38 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5	Grundlegende Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen für Tritte Basic safety marking and user instructions for step stools		
	Die Tabelle stellt die Mindestanforderungen an Sicherheitskennzeichnung, Gebrauchsanleitungen und an die verbindlichen Symbole für Tritte dar. <i>The table shows the minimum requirements for safety marking, user instructions and the mandatory symbols for step stools.</i>		
6.3.5.1	 Warnung, Sturz von dem Tritt Dieses Warnzeichen muss bei jeder Kennzeichnung auf dem Tritt an erster Stelle stehen. <i>Warning, fall from the step stool. This warning sign shall appear on each marking on the step stool at the first place.</i> EN ISO 7010-W008		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.2	 Anleitung beachten <i>Refer to instruction manual/booklet</i> EN ISO 7010-M002		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 39 von 59

Test report no.:

Page 39 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5.3	 Tritt nach Lieferung überprüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung des Trites auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keinen beschädigten Tritt benutzen. <i>Inspect the step stool after delivery. Before every use visually check the step stool is not damaged and is safe to use. Do not use a damaged step stool.</i> (hier Beispiel) (here example)		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.4	 höchstmögliche Nutzlast <i>Maximum total load</i>		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 40 von 59

Test report no.:

Page 40 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5.5	 Den Tritt nicht auf einem unebenen oder losen Untergrund benutzen. <i>Do not use the step stool on a unlevel or unfirm base.</i> (hier Beispiel) (here example)		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.6	 Seitliches Hinauslehnen vermeiden. <i>Do not overreach.</i> (hier Beispiel) (here example)		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 41 von 59

Test report no.:

Page 41 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5.7	 Den Tritt nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen. <i>Do not erect step stool on contaminated ground.</i> (hier Beispiel) <i>(here example)</i>		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.8	 höchstmögliche Anzahl der Benutzer <i>Maximum number of users</i> (hier Beispiel) <i>(here example)</i>		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 42 von 59

Test report no.:

Page 42 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5.9	 Den Tritt nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen. <i>Do not ascend or descend unless you are facing the step stool.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) <i>(here example or Text only)</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.10	 Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Tritten bewirken, z. B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden. <i>Avoid work that imposes a sideways load on step stools, such as side-on drilling through solid materials.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) <i>(here example or Text only)</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.11	 Bei Benutzung eines Trittes keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist <i>Do not carry equipment which is heavy or difficult to handle while using a step stool.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) <i>(here example or Text only)</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 43 von 59

Test report no.:

Page 43 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5. 12	 Den Tritt nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen. <i>Do not wear unsuitable footwear when climbing a step stool.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) <i>(here example or Text only)</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 13	 Den Tritt im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung des Trittes zu einer Gefährdung der Sicherheit führen. <i>Do not use the step stool if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make step stool use unsafe.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) <i>(here example or Text only)</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 14	Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf dem Tritt bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko). <i>Do not spend long periods on a step stool without regular breaks (tiredness is a risk).</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 15	Sicherstellen, dass der Tritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist. <i>Ensure the step stool is suitable for the task.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 16	Einen verunreinigten Tritt, z. B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen <i>Do not use the step stool if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow.</i>		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 44 von 59

Test report no.:

Page 44 of 59


Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.17	Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden. <i>For professional use a risk assessment shall be carried out respecting the legislation in the country of use.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.18	Wenn der Tritt in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich. <i>When positioning the step stool take into account risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5.19a	EN ISO 7010-W012  Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und den Tritt nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen. <i>Warning, electricity hazard Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the step stool where electrical risks occur.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 45 von 59

Test report no.:

Page 45 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5. 19b	 Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und den Tritt nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen. <i>Warning, electricity hazard Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the step stool where electrical risks occur.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) (here example or Text only)		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 20	Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Tritte benutzen. <i>Use non-conductive step stools for unavoidable live electrical work.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 21	Die Konstruktion des Trittes nicht verändern. <i>Do not modify the step stool design.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 22	Während des Stehens auf dem Tritt diesen nicht bewegen. <i>Do not move a step stool while standing on it.</i>		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 46 von 59

Test report no.:

Page 46 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5. 23	 Nicht von dem Tritt auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen. <i>Do not step off the side of step stool onto another surface.</i> (hier Beispiel) (here example)		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 24	 Den Tritt vor Benutzung vollständig öffnen <i>Open the step stoolr fully before use.</i> (hier Beispiel) (here example)		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 25	 Den Tritt nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden. (wenn vorhanden) <i>Use the ladder with restraint devices engaged only. (if available)</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) (here example or Text only)		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Not available.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 47 von 59

Test report no.:

Page 47 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
6.3.5. 26	 Tritte dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür ausgelegt. <i>Step stools shall not be used as a leaning ladder unless it is designed to do so.</i> (hier Beispiel oder Ausschließlich Text) (here example or Text only)		
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
6.3.5. 27	 Horizontale Oberflächen, die der Plattform eines Trittes ähneln, jedoch nicht dafür ausgelegt sind (z. B. Arbeitsablage aus Kunststoff), müssen deutlich auf der Oberfläche markiert sein (falls konstruktions-bedingt erforderlich). <i>Any horizontal surface which looks like a platform on a step stool that is not designed for standing on (e.g. a plastic work tray) shall be clearly indicated on that surface, (only if necessary due to design of ladder).</i> EN ISO 7010-PO24		
	Sicherheitskennzeichnung (Symbol) <i>Safety marking (Symbol)</i>	N/A	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Gebrauchsanleitung (Text oder Text und Symbol) <i>Userinstruction (Text or text and symbol)</i>	N/A	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
6.4	Reparatur, Wartung und Lagerung Repair, maintenance and storage		
	Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem Tritt müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden. ANMERKUNG Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers. Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.	Exists in the user manual.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 48 von 59

Test report no.:

Page 48 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 6.4 <i>Continuation item 6.4</i> Tritte sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers gelagert werden. Tritte, die aus Thermoplast, duromerem Kunststoff und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe enthalten, sollten außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Tritte aus Holz sollten an einem trockenen Ort aufbewahrt und dürfen nicht mit undurchsichtigen und dampfdichten Anstrichen versehen werden. <i>Repairs and maintenance shall be carried out by a competent person and be in accordance with the producer's instructions.</i> <i>NOTE A competent person is someone who has the skills to carry out repairs or maintenance, e.g. by a training by the manufacturer.</i> <i>For repair and replacement of parts, e.g. feet, if necessary contact the producer or distributor.</i> <i>Step stools should be stored in accordance with the producer's instructions.</i> <i>Step stools made of or using thermoplastic, thermo-setting plastic and reinforced plastic materials should be stored out of direct sunlight.</i> <i>Step stools made of wood should be stored in a dry place and shall not be coated with opaque and vapour-tight paints.</i>	See above.	
6.5	Anhang A(normativ) Liste der zu überprüfenden Teile <i>Annex A (normative) List of items to be inspected</i> Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes berücksichtigt werden: 1) überprüfen, dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind; 2) überprüfen, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;	Exists in the user manual.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 49 von 59

Test report no.:

Page 49 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 6.5 <i>Continuation item 6.5</i> 3) überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind; 4) überprüfen, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind; 5) überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind; 6) überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind; 7) überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen; 8) überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen; 9) überprüfen, dass Trittfüße/Fußkappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind; 10) überprüfen, dass der gesamte Tritt frei von Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett); 11) überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren; 12) überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist. 13) Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte der Tritt NICHT benutzt werden. Bei speziellen Trittartarten müssen weitere vom Hersteller angegebene Teile berücksichtigt werden.	See above.	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 50 von 59

Test report no.:

Page 50 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Fortsetzung Punkt 6.5 <i>Continuation item 6.5</i> <i>For regular inspection, the following items shall be taken into account:</i> <i>1) check that the stiles/legs (uprights) are not bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded or rotten;</i> <i>2) check that the stiles/legs around the fixing points for other components are in good condition;</i> <i>3) check that fixings (usually rivets, screws or bolts) are not missing, loose, or corroded;</i> <i>4) check that rungs/steps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;</i> <i>5) check that the hinges between front and rear sections are not damaged, loose or corroded;</i> <i>6) check that the locking stays horizontal, back rails and corner braces are not missing, bent, loose, corroded or damaged;</i> <i>7) check that the rung hooks are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the rungs;</i> <i>8) check that guide brackets are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the mating stile;</i> <i>9) check that step stool feet / end caps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;</i> <i>10) check that the entire step stool is free from contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);</i> <i>11) check that locking catches (if fitted) are not damaged or corroded and function correctly;</i> <i>12) check that the platform (if fitted) has no missing parts or fixings and is not damaged or corroded.</i> <i>13) If any of the above checks cannot be fully satisfied, you should NOT use the step stool.</i> <i>For special step stool types, further items identified by the manufacturer shall be taken into account.</i>	See above.	

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 51 von 59

Test report no.:

Page 51 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests		Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
7	Prüfreihefolge Test sequence			
	Die mechanischen Prüfungen müssen in folgender Reihenfolge durchgeführt werden. The mechanical tests shall be carried out in the following order.			
	Punkt Clause	Prüfung Test		
	5.2	Zusatzprüfung für Tritte mit Rollen Additional test for steps with castors		
	4.6.3	Ermittlung der Reibungszahl Determination of friction coefficient		
	5.3	Überprüfung der Dauerhaltbarkeit der Gelenkverbindung Checking the durability of the joint connection		
	4.6.2	Senkrechte Belastung der Sprossen/Stufen und Plattformen (Fortsetzung) Vertical static load test of steps and platforms (Continuation)		
	5.4	Überprüfung der Plattform Testing the platform		
	4.6.4	Prüfung der Sitzfläche Seat Suitability Test		

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 52 von 59

Test report no.:

Page 52 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	EK5/AK1 - Beschlüsse des Erfahrungsaustauschkreises „Gerüste, Leitern und Tritte“ EK5/AK1 – Decisions from the expert group “Scaffoldings, Ladders, and Stepstools”		
	zusätzliche Anforderungen <i>additional requirements</i>		
Lfd. Nr	Es ist hier die EK5/AK1 Beschlussliste in der aktuellsten Fassung mit zu berücksichtigen <i>The latest version of the EK5 / AK1 decision list must be taken into account</i>		
2	Werbeschriften als Prüfungsunterlagen <i>Advertising material as test documents</i>	No advertising material provided.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
18	Starlock-Verbindungen an Gelenkachsen, Achsen-Klemmkappen. <i>Starlock connection on hinge joint axle, axis-locking caps.</i>	No such construction.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
20	Standicherheit von Treppentritten mit trapezförmiger Standfläche EN 14183:2003, Maße b1 und b2. <i>Stability of step stools wit trapezoidal standing surface EN 14183:2003, dimensions b1 and b2.</i>	Not trapezoidal standing surface.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
22	Neigung der Stufen bei Stehleitern und Tritten <i>Tilt of the steps on standing stepladder and step stools</i>	Checked ok for all models The platform and step is 0° for all models.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
24	Ablageschale für Stehleitern mit Plattform sowie für Tritte <i>Tray for stepladders with platform and step stools</i>	Not tray.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 53 von 59

Test report no.:

Page 53 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
41	Druckfeste Aussteifungen bei Tritten. <i>Compression security device on step stools.</i>	Not such type.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
51	Höhe einstufiger Tritte. <i>Height of single-step step stools.</i>	For model 6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool only, is a single-step step stool, with height of 299mm.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
53	Stirnseitige Haltevorrichtung an Tritten <i>Front-site handholds on stepstools</i>	Not front-site handholds.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
55	Steigungswinkel bei Treppentritten. <i>Ascending angle with stair type step stools.</i>	Fulfill EN 14183.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
56	Aufwippen der Stufen bei Leiterritten. <i>Kick-up of steps on step stools.</i>	During normal use, no such risk was found, and tested also according to EN 131-2/A2:2017, clause 5.10 all models with 0°.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
58	Montagetritte und verfahrbare Leitertritte mit Haltevorrichtungen bzw. Transportbügeln Handlauf/Haltebügel. <i>Assembly step stools (stair type step stools) and step stool with fixed or folding legs with handrail or handling devices</i>	6900 also with transport handle, which height is 595 mm < 600 mm.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 54 von 59

Test report no.:

Page 54 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
63	Anforderungen an die Haltbarkeit von Leiter- und Trittfüßen sowie Gurtbändern. <i>Requirements for durability of ladder- and step stool feet and webbing belts.</i>	No webbing belts. Feet are made of TPE, after 250h aging test according to ISO 4892-2, tested with positive results. The difference before and after 250h aging is less than 4,6% < 20,0%.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
69	Abstandsmaße an geteilten Plattformen/zwischen Stufen. <i>Distance between shared platform/Steps.</i>	Checked ok, No gap detected.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
70	Kennzeichnung von tragbaren Leitern nach EN 131-3 und Tritten <i>Marking of portable ladders according to EN 131-3 and step stools</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 55 von 59

Test report no.:

Page 55 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
74	Prüfung von Tritten unter verschiedenen Temperaturen (-20° C, RT, 60° C). <i>Test of rolling step stools under different temperature (-20°C, RT, +60°C).</i>	Test on model 6900. For other models, products are not changed, refer to report 60406344 001. 2600N strength test before temperature test: Model 6900: Top surface: b = 450mm, f_{max} = 2,25mm f_{measured} = 1,05mm; 3rd step: b = 478mm, f_{max} = 2,39mm f_{measured} = 0,93mm; 2nd step: b = 502mm, f_{max} = 2,51mm f_{measured} = 0,67mm; Bottom step: b = 530mm , f_{max} = 2,65mm f_{measured} = 0,83mm; 2600 N strength test at -20°C: No visual crack, function well. 2600 N strength test at +60°C: No visual crack, function well. 2600N strength test after temperature test: Model 6900: Top surface: b = 450mm, f_{max} = 2,25mm f_{measured} = 0,89mm; 3rd step: b = 478mm, f_{max} = 2,39mm f_{measured} = 0,46mm; 2nd step: b = 502mm, f_{max} = 2,51mm f_{measured} = 0,79mm; Bottom step: b = 530mm , f_{max} = 2,65mm f_{measured} = 1,02mm;	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 56 von 59

Test report no.:

Page 56 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
78	Faltbare einstufige Tritte aus Kunststoff <i>Foldable one-step step stool made of plastic</i>	Not foldable products.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
84	Fußauszugsprüfung nach EN 131-2 <i>Foot pull test according to EN 131-2</i>	Tested ok, no damage is found under 150N.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
89	Ermittlung der Dauerhaltbarkeit von Aufklebern <i>Determination of durability of labels</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
91	Ermittlung der Plattformgröße bei Tritten. <i>Determination of platform size for step stools.</i>	Informative.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
113	Leitern und Tritte mit erhöhter Nennlast <i>Ladders and stepstools with increased nominal load</i>	All are 150kg declared by client.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
122	Angaben von technischen Daten in der Benutzer-information <i>Technical information in the user manual</i>	Checked ok.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 57 von 59

Test report no.:

Page 57 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
125	Prüfgrundsatz für Tritte, Kennzeichnung zum beruflichen bzw. nicht beruflichen Gebrauch <i>Test template for step stools, Marking referring the professional and non-professional use</i>	Informative.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 58 von 59

Test report no.:

Page 58 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Anlage zu Beschluss Nr. 67 (155) Annex to Decision No. 67 (155)		
	Produkt Product	Gummi-/Kunststoffbauteil Rubber / plastic components	PAK-Prüfung? PAHs testing?
	Gerüste, Leiter, Tritt	Fahrrollen	Nein, Kontakt nicht erforderlich
	Leiter	Ablage	Nein, Kontakt nur kurzzeitig
	Leiter	Seitenhandlauf	Ja
	Stehleiter	Werkzeugablageschale	Nein, Kontakt vernachlässigbar
	Leiter, Tritt	Füße, Fußkappen	Nein, Kontakt nicht erforderlich
	Leiter, Tritt	Stufenendkappen	Nein, Kontakt vernachlässigbar
	Tritt aus Vollkunststoff ---		Nur, wenn Barfußbegehung im Privatbereich nicht ausgeschlossen werden kann
	Tritt mit Stufenbelägen ---		Nur, wenn auch im Privatbereich zu erwarten (Begründung: siehe Tritte aus Vollkunststoff)
	Gerüste, Leitern, Tritte	Profilendkappen	Nein, Kontakt vernachlässigbar
	<i>Scaffold, ladder, step stool</i>	<i>Castors</i>	<i>No, contact not necessary</i>
	<i>Ladder</i>	<i>Storages</i>	<i>No, contact only for a short time</i>
	<i>Ladder</i>	<i>Lateral handrail</i>	Yes
	<i>Standing ladder</i>	<i>Tools storage tray</i>	<i>No, contact negligible</i>
	<i>Ladder, step stool</i>	<i>Feet, feet caps</i>	<i>No, contact not necessary</i>
	<i>Ladder, step stool</i>	<i>Step end caps</i>	<i>No, contact negligible</i>
	<i>Step stool made full plastic</i>	---	<i>Only, when bare feet perpetration in of private use cannot be excluded</i>
	<i>Step stool with step</i>	---	<i>Only, when also expected to be used in private area (Rationale: see also Step stool made of full plastic)</i>
	<i>Scaffold, ladder, step stool</i>	<i>Profile end caps</i>	<i>No, contact negligible</i>

Prüfbericht-Nr.: 60406344 002

Seite 59 von 59

Test report no.:

Page 59 of 59

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
--------------------------	---	--	----------------------------

Absatz / Paragraph 4.4.1 Funktionsmaße / Functional dimensions:

Messergebnisse / Results of measurements (mm)

	h	a	b₁	b₂ (Steigschenkel / ascending leg)	b₂ (Stützchenkel / supporting leg)	b₃
Typ / Type 6600	299 mm	299 mm*	458 mm	min 487,9 ist / is 527mm	min 487,9 ist / is 527mm	N/A
Typ / Type 6700	498 mm	249 mm	449 / 464 mm	min 513,8 ist / is 575mm	min 513,8 ist / is 575mm	N/A
Typ / Type 6800	730,5 mm	243,5 mm	431 / 444 mm	min 517,1 ist / is 585mm	min 517,1 ist / is 585mm	N/A
Typ / Type 6900	999,2 mm	249,2 mm	450 / 464 mm	min 563,92 ist / is 590mm	min 563,92 ist / is 590mm	N/A

b₅	b₆	b₇	b₈	α	β
306 mm	N/A	N/A	306 mm	-	85°
300 / 315 mm	N/A	N/A	300 / 315 mm	45,5°	84°
291 / 307 mm	N/A	N/A	291 / 307 mm	45,8°	85°
302 / 315 mm	N/A	N/A	222 mm	46,5°	86°

Remark:

*299mm is deviated from EN 14183 but accepted by EK5/AK1 Clause 51.

--- Ende des Prüfberichts / End of Test Report ---

Attachment 1: Information of the GS Body

Material list for the PAH risk assessment; only materials accessible without tools shall be listed.

Product designation: Rigid stair type steps

Certificate Number: S 50697439 0001

Report Number: 60406344 002

Material / component #	Arrangement / Function of the materials	Name / Description of the material	PAH relevant 1)	Certificates, Institute, Report-No., Date	Category	Odor	Strength	Colour	Correction of the details by the Body necessary? 2)	chem. testing necessary ?	Test result (PAH limit complied with)	Attachment test report (e.g. TRLP)
1	Body	HDPE (Plastic) / Yellow Test for all models	☒ Yes ☐ No	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. 244266962a 001 2020-11-06	☐ 1 ☐ 2a ☒ 2b ☐ 3a ☐ 3b	☐ Yes ☒ No	☐ soft ☐ flexible ☒ rigid	☒ black or dark ☐ White or bright	☒ No ☐ Yes	☐ No ☒ Yes	☒ ok ☐ not ok	
2	Steps	Abrasive belt / Black Test for all models	☒ Yes ☐ No	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. 244266962a 001 2020-11-06	☐ 1 ☐ 2a ☒ 2b ☐ 3a ☐ 3b	☐ Yes ☒ No	☐ soft ☐ flexible ☒ rigid	☒ black or dark ☐ White or bright	☒ No ☐ Yes	☐ No ☒ Yes	☒ ok ☐ not ok	
3	Handrail	Coating / Yellow Model: 6900 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	☒ Yes ☐ No	TÜV Rheinland (Suzhou) Co., Ltd. 326132588b 001 2025-12-02	☐ 1 ☐ 2a ☒ 2b ☐ 3a ☐ 3b	☐ Yes ☒ No	☐ soft ☐ flexible ☒ rigid	☒ black or dark ☐ White or bright	☒ No ☐ Yes	☐ No ☒ Yes	☒ ok ☐ not ok	
4	Feet	Si-Rubber / Black (6600; 6700) TPE / Black (6800, 6900)	☐ Yes ☒ No	N/A	☐ 1 ☐ 2a ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b	☐ Yes ☒ No	☐ soft ☐ flexible ☒ rigid	☒ black or dark ☐ White or bright	☐ No ☐ Yes	☒ No ☐ Yes	☐ ok ☐ not ok	

1) Input of all PAH considered materials

2) Attachment 1 of the manufacturer

The general risk assessment for the above mentioned product shows a PAH relevance:

☒ Yes 1)

☐ No

☐ short justification

Bin Ma / PE _____ 2025.12.1
11:13:34
+08'00'

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	Attachment 2 of 60406344 002	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	326132588	Seite 1 von 11 Page 1 of 11
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2025-09-28	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	TWINCO (Xiamen) Office Supplies Co., Ltd. No. 105, Xiaguang Road, Xin Yang Industrial Area, Hai Cang District, Xiamen City, 361012 Fujian, P.R. China			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Rigid stair type steps			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool, 6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool, 6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool, 6900 Twin Heavy Duty Safety Stepstool (new model)			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	GS certificate for 5 years validation and adding a new model			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	2 PfG 2516:2014-11 Checkliste für die Warenkontrollprüfung <i>Checklist for the Product Control Test</i>			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2025-10-13			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A004111966-009~014			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2025-10-13 - 2025-11-17			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Workshop 16, Pingqian (Taicang) Industrial Park			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Suzhou) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: <i>tested by:</i>	 2025.12.11 13:14:00 +08'00'	genehmigt von: <i>authorized by:</i>	2025.12.11 13:49:24 +08'00'	
Datum: <i>Date:</i>		Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i>		
Stellung / Position:	Bin Ma / PE	Stellung / Position:	Chengjia Shi / Authorizer	
Sonstiges / <i>Other:</i>	The construction check was performed to proof the conformity of the sample with the originally-certificated product. In the meanwhile, the label and manual had been checked and fulfil the requirement.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
* Legend:	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002
Test report no.:

Seite 2 von 11
Page 2 of 11

Anmerkungen Remarks

- | | |
|----------|--|
| 1 | <p>Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben.
Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden.</p> <p><i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i></p> |
| 2 | <p>Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. Informationen zur Verifizierung der Authentizität unserer Dokumente erhalten Sie auf folgender Webseite: go.tuv.com/digital-signature</p> <p><i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. For information on verifying the authenticity of our documents, please visit the following website: go.tuv.com/digital-signature</i></p> |
| 3 | <p>Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben.
Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt.</p> <p><i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report.
Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i></p> |
| 4 | <p>Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnissen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezüglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019.</p> <p><i>The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.</i></p> |

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002
Test report no.:

Seite 3 von 11
Page 3 of 11

Produktbeschreibung
Product description

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Rigid stair type steps (Claimed max. permissible load 150 kg)
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	Refer to CDF
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	./..
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	./..
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	Steel, plastic, etc.
6	Sonstiges <i>Other</i>	Test sample(s), as well sample information, description, product details and intended usage was provided by customer.
7	Prüfmusterbereitstellung: <i>Test sample obtaining</i>	☒ Sending by customer ☐ Sampling by TÜV Rheinland Group ☐ others:

Details see report pages 3 and 4	Details see report pages 3 and 4
----------------------------------	----------------------------------

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002
Test report no.:

Seite 4 von 11
Page 4 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PFG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
0	Anwendungsbereich/Scope Anwendbar für die Feststellung der Baugleichheit von Produkten im Rahmen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsschema zur Vergabe des GS Zeichen und privater Zeichen. Feststellung der Baugleichheit von Mustern an Hand der Dokumentation bereits geprüfter und zugelassener Produkte, inklusive physischer Prüfung der Konstruktion und geeigneter Prüfungen der anwendbaren Produktnorm. / <i>Applicable for the determination of type conformity based on the TÜV Rheinland LGA Products GmbH certification scheme granting GS marks and private marks. Construction verification of samples against documentation of previously approved samples, including physical construction check and suitable type approval requirements of the product standard.</i>		
1	Produkt Product		
	Zertifikatsnummer <i>Certificate number</i>	Original license S 50477156 0001	-/-
	Produkt <i>Product</i>	Rigid stair type steps	-/-
	Produziert am (mm/yyyy) <i>Manufactured at (mm/yyyy)</i>	10/2025	-/-
	Fertigungsstättennummer <i>Factory number</i>	2069887	-/-
	Äußere Erscheinung des Musters stimmt mit der Fotodokumentation überein. <i>Outer appearance of the drawn sample is same as in photo documentation.</i>	Outer appearances of samples are the same as the certified products.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Interner Aufbau stimmt mit der Fotodokumentation überein. <i>Internal construction of the drawn sample is same as in photo documentation.</i>	Internal constructions of samples are the same as the certified products.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Es wurden nur sicherheitsrelevanten Komponenten verbaut, die im CDF oder Prüfbericht benannt sind. <i>Only safety relevant components as described in CDF or Test Report have been used in the drawn sample.</i>	Products are the same as certified products.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
2	Typenschild Label		
	Das Typenschild entspricht dem zertifizierten Typenschild. <i>The label is same as the certified label.</i>	The digital label from client is the same as previous certified one.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Der Ausweisinhaber, Importeur oder Bevollmächtigte ist auf dem Typenschild benannt. <i>The license holder, importer or authorized representative is displayed in the label.</i>	The license holder is displayed in the label.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Die Adresse (bei GS zwingend eine aus dem EWR) ist auf dem Typenschild benannt. <i>Complete postal address (for GS it must be a European address) is mentioned in the label.</i>	Mentioned.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 5 von 11

Test report no.:

Page 5 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PFG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Bei Fail: in Bedienungsanleitung angegeben <i>If fail: in the user manual</i>		P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Bei Fail: auf der Verpackung angegeben <i>if fail: on packaging</i>		P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Wenn eine CE Markierung notwendig ist, wurde diese auf dem Typenschild in dem richtigen Layout abgebildet. <i>If CE marking is mandatory, it's on the product and complies with the design restrictions.</i>	No CE marking.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Wenn ein TÜV Rheinland Zeichen abgebildet ist, entspricht dies den Vorgaben. <i>In event a TUV Mark is displayed it complies with the design restrictions.</i>	GS Mark.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
3	Bedienungs-, Installations-, Aufbauanleitung User Manual, Installation - / Assembly Manual		
	Liegt in der richtigen Sprache vor, bei GS zwingend in deutscher Sprache, und entspricht dem zertifizierten. <i>Is available in the correct language (German version a must for GS) and the same as certified one.</i>	The digital manual from client is the same as previous certified one.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Wenn ein TÜV Rheinland Zeichen abgebildet ist, entspricht dies den Vorgaben. <i>In event a TUV Mark is displayed it complies with the design restrictions.</i>	No TUV Mark in manual.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Wenn eine Herstelleradresse angegeben ist, wurde diese komplett (bei GS zwingend eine Adresse im EWR) angegeben und stimmt mit der vom Typen-schild überein. <i>If the license holder and/or importer, authorized representative is displayed with address, it's complete (for GS it must be a European address) and correlates with the information on the rating label.</i>	Information of license holder and address is in the user manual.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Wenn die Serviceadresse von der vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten abweicht, ist das akzeptabel. <i>If the address for service inquiries differs from manufacturer's, importer's or authorized representative's, it's acceptable.</i>	Informative.	-/-
4	Verpackung Packaging/Gift box		
	Wenn ein TÜV Rheinland Zeichen abgebildet ist, entspricht dies den Vorgaben. <i>In event a TUV Mark is displayed it complies with the design restrictions.</i>	No packaging.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 6 von 11

Test report no.:

Page 6 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PfG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Der Ausweisinhaber, Importeur und/oder Bevollmächtigte ist mit auf der Verpackung benannt. <i>The license holder, importer and/or authorized representative are displayed with complete address on the packaging.</i>	No packaging.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
	Auf der Verpackung wird das Produkt nicht anders beworben als es die Zertifizierung beschreibt. Z.B. Kinder werden mit der Verpackung explizit angesprochen und aus dem Zertifikat geht hervor, dass es kein Spielzeug ist. <i>Packaging does not imply another use as certified. E.g. the package explicitly addresses but the certificate excludes use by children.</i>	No packaging.	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 7 von 11

Test report no.:

Page 7 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PFG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

Folgend werden die Anforderungen und deren Ergebnis genannt, die als Nachweis für die Produktverifizierung die in der Checkliste benannten Punkte dienen.

Following the requirements and the result, which serve as evidences during product verification checklist:

	Norm/Anforderung Standard/Requirement	Messergebnisse – Bemerkungen Measuring results - Remarks	-/-														
1	Dimension check: (tolerance ±5%)		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐														
	<table><tr><td rowspan="2">6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool</td><td colspan="2">Dimensions and Weight</td></tr><tr><td>CDF Parameter value</td><td>Actual Measurements</td></tr><tr><td>Total weight</td><td>3,37 kg</td><td>3,36 kg →P</td></tr><tr><td>Height</td><td>299 mm</td><td>299 mm →P</td></tr><tr><td>Width</td><td>527 mm</td><td>526 mm →P</td></tr></table>			6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	Dimensions and Weight		CDF Parameter value	Actual Measurements	Total weight	3,37 kg	3,36 kg →P	Height	299 mm	299 mm →P	Width	527 mm	526 mm →P
	6600 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	Dimensions and Weight															
		CDF Parameter value		Actual Measurements													
	Total weight	3,37 kg		3,36 kg →P													
	Height	299 mm		299 mm →P													
	Width	527 mm		526 mm →P													
	<table><tr><td rowspan="2">6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool</td><td colspan="2">Dimensions and Weight</td></tr><tr><td>CDF Parameter value</td><td>Actual Measurements</td></tr><tr><td>Total weight</td><td>7,61 kg</td><td>7,60 kg →P</td></tr><tr><td>Height</td><td>498 mm</td><td>497 mm →P</td></tr><tr><td>Width</td><td>575 mm</td><td>576 mm →P</td></tr></table>			6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	Dimensions and Weight		CDF Parameter value	Actual Measurements	Total weight	7,61 kg	7,60 kg →P	Height	498 mm	497 mm →P	Width	575 mm	576 mm →P
	6700 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	Dimensions and Weight															
		CDF Parameter value		Actual Measurements													
	Total weight	7,61 kg		7,60 kg →P													
	Height	498 mm		497 mm →P													
	Width	575 mm		576 mm →P													
	<table><tr><td rowspan="2">6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool</td><td colspan="2">Dimensions and Weight</td></tr><tr><td>CDF Parameter value</td><td>Actual Measurements</td></tr><tr><td>Total weight</td><td>11,60 kg</td><td>11,59 kg →P</td></tr><tr><td>Height</td><td>730,5 mm</td><td>730,5 mm →P</td></tr><tr><td>Width</td><td>585 mm</td><td>583 mm →P</td></tr></table>			6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	Dimensions and Weight		CDF Parameter value	Actual Measurements	Total weight	11,60 kg	11,59 kg →P	Height	730,5 mm	730,5 mm →P	Width	585 mm	583 mm →P
	6800 Twin Heavy Duty Safety Stepstool	Dimensions and Weight															
		CDF Parameter value		Actual Measurements													
	Total weight	11,60 kg		11,59 kg →P													
	Height	730,5 mm		730,5 mm →P													
	Width	585 mm		583 mm →P													
2	Verification test:																
	4.6.2 Senkrechte Belastung der Sprossen/Stufen und Plattformen (EK5/AK1 19-01: 2019-07) Vertical static load test of steps and platforms																

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 8 von 11

Test report no.:

Page 8 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PFG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Bei allen in dieser Norm behandelten Typen von Tritten ist diese Prüfung an jeder Stufe, Plattform und Sitzfläche durchzuführen. Eine Polsterung der Sitzfläche ist vor der Prüfung zu entfernen. Der Tritt ist in Gebrauchstellung, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, auf eine feste, ebene Unterlage zu stellen. Die Last wird mittig und gleichmäßig über eine Fläche von 100 mm × 100 mm verteilt aufgebracht. Zunächst wird eine Vorlast von 200 N für die Dauer von 1 min aufgebracht. Die Lage nach Entfernen der Vorlast gibt den Nullpunkt an. Eine Prüfkraft von 2 600 N wird für die Dauer von 1 min langsam aufgebracht, wobei darauf zu achten ist, dass ein stoßweises Belasten vermieden wird. Nach der Entlastung ist die bleibende Verformung zu messen und aufzuzeichnen. Die Messung muss 1 min nach der Entlastung erfolgen. Außerdem ist die Breite der geprüften Oberfläche zu messen. <i>All types of products covered by this standard shall be subjected to this test on each step, platform and seat. The padding of a padded seat shall be removed for this test. The product shall be placed on a firm, flat surface and deployed for use as detailed in the instructions for use. Loading shall be applied centrally and evenly distributed over an area of 100 × 100 mm.</i> <i>Firstly apply a pre-load of 200 N for the duration of one minute. After this remove the pre-load and set measuring equipment to read the resulting position of the surface as a datum. A test load of 2 600 N shall be applied slowly for 1 minute, taking care to avoid shock-free loading and the remove the load. Measure and record the permanent deflection from the datum. Measurement shall be carried out 1 min after the load removal.</i> <i>Also measure the width of the surface being tested.</i>		
	Es ist zu prüfen und aufzuzeichnen, ob Risse oder Brüche an der Plattform und den Stufen aufgetreten sind. Es dürfen die Plattform und die Stufen keine Beschädigungen wie Brüche oder Risse aufweisen. <i>Examine and record any cracks or ruptures of materials.</i> <i>The platform and the steps shall show no signs of damage such as fractures or cracks.</i> <i>The platform and the steps shall show no signs of damage such as fractures or cracks.</i>	Test on all models No cracks or ruptures after the test was detectable.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 9 von 11

Test report no.:

Page 9 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PfG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Eine bleibende Verformung darf höchstens 0,5 % der Breite der Plattform oder der Stufe betragen. Die Messung muss innerhalb von 1 min nach der Entlastung erfolgen. <i>Any permanent deflection of metal or plastic parts shall be max. 0,5 % of the length of the platform or the step length. Measurement shall be carried out 1 min after load removal.</i>	Test at temperature test: 6600: Platform: b = 458mm, f_{max} = 2,29mm f_{measured} = 0,66mm; 6700: Platform: b = 450mm , f_{max} = 2,25mm f_{measured} = 0,81mm; step: b = 495mm, f_{max} = 2,975mm f_{measured} = 0,91mm; 6800: Platform: b = 430mm , f_{max} = 2,15mm f_{measured} = 0,85mm; 2nd step: b = 469mm , f_{max} = 2,345mm f_{measured} = 1,03mm; 1st step: b = 507mm , f_{max} = 2,535mm f_{measured} = 0,95mm.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	4.6.3 Ermittlung der Reibungszahl (EK5/AK1 19-01: 2019-07) <i>Determination of friction coefficient</i>		

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 10 von 11

Test report no.:

Page 10 of 11

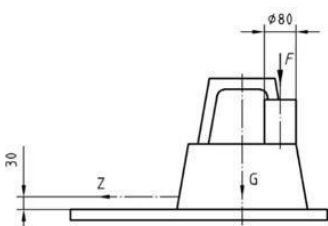
Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PFG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Der Tritt wird auf eine ebene, 2 mm dicke Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL) HPL EN 438- S333 gestellt. Eine Last F von 125 N wird in der Mitte der untersten Stufe, in gleicher Weise wie in 4.6.2, aufgebracht. Mit einer geeigneten Messeinrichtung wird die horizontale Mindest-Zugkraft gemessen, die erforderlich ist, um die Reibungskraft zu überwinden, so dass der Tritt zu Gleiten beginnt. Das Gewicht G des Trittes in Newton ist zu bestimmen. <i>Position the product on a 2 mm plain decorative high-pressure laminate (HPL) HPL EN 438-S333. Apply a load F of 125 N to the centre of the bottom step (positioned as in clause 5.2).</i> <i>Using appropriate measuring equipment measure the minimum horizontal pulling force Z required to overcome friction and cause the product to slide. Measure the weight of the product in Newtons G.</i> Anmerkung EK5/AK1: Für die Prüfung ist hier als Prüfuntergrund gemäß EK5/AK1 Beschluss 94 die glatte Seite der Siebdruckplatte zu verwenden. <i>Remark EK5/AK1:</i> <i>For the test, the smooth side of the plywood plate shall be used as the test substrate in accordance with EK5/AK1 Decision 94.</i>		

Prüfbericht-Nr.: Attachment 2 of 60406344 002

Seite 11 von 11

Test report no.:

Page 11 of 11

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests 2 PFG 2516:2014-11	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	Die Reibungszahl wird wie folgt berechnet: Die Reibungszahl $\mu = \frac{Z}{G + F}$ muss $\geq 0,20$ sein. Prüftemperatur (20 $\pm$ 5) °C, Prüfdauer: 1 min. <i>Calculate the coefficient of friction using:</i> <i>Friction coefficient</i> $\mu = \frac{Z}{G + F}$ shall be $\geq 0,20$ <i>Test temperature (20 $\pm$ 5) ° C,</i> <i>Test duration: 1 min.</i> μ...die Reibungszahl / friction coefficient Z...die horizontale Zugkraft in Newton / the horizontal pulling force in Newtons G...die Gewichtskraft des Trittes in Newton / G is the weight force of the step stool in Newtons F...die Zusatzlast von 125 N / additional load of 125 N	Feet are made of TPE for all models. Tested friction coefficient: 6600: 0,27 > 0,20 6700: 0,28 > 0,20 6800: 0,31 > 0,20	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
	Maße in Millimeter Dimensions in millimetres  Bild 6 — Bestimmung der Reibungszahl am Beispiel eines tonnenförmigen Trittes Figure 6 — Determination of friction coefficient using a dome type step stool		

- End of Report -