

Prix & Qualité

service de l'eau potable

DU SERVICE PUBLIC

Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable du Houlme
La cour, chemin du château d'eau – 61220 SAINT HILAIRE DE BRIOUZE
☎ 02.33.37.71.96 - siaepduhoulme@gmail.com



Caractérisation technique du service public de l'eau potable	1
Périmètre du service et population desservie	1
Nombre d'abonnés et volumes consommés en 2024 (365j)	2
Évolution des abonnés et des consommations sur 10 ans	3
Conditions d'exploitation du service	4
Prestations assurées dans le cadre du service	4
Ressources en eau et unité de production	4
Volumes produits et achetés	5
Longueur du réseau de distribution	5
Volumes vendus	5
Volumes consommés non vendus	5
Bilan des volumes mis en œuvre (sur 365 j)	6
Évolution interannuelle des volumes caractéristiques	6
Tarification et recettes du service public de l'eau potable	7
Frais d'accès au service	7
Composantes du prix du service de l'eau potable	7
Fixation des tarifs en vigueur (au 1/01/2025)	7
Facture type (Base 120 m ³)	7
Évolution du prix de l'eau (Base 120 m ³)	8
Recettes d'exploitation	8
Indicateurs de performance du service de l'eau potable	9
Protection des ressources en eau	9
Qualité de l'eau	9
Gestion patrimoniale du réseau	9
Performance du réseau	11
Renouvellement des réseaux	11
Financement des investissements du service de l'eau potable	12
Travaux engagés au cours de l'exercice	12
Etat de la dette pour l'ensemble du syndicat	12
Amortissements réalisés	12
Programme de travaux (budget 2025)	12
Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau	12
Aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité	12
Tableau récapitulatif des indicateurs réglementaires	13

Caractérisation technique du service public de l'eau potable

PERIMETRE DU SERVICE ET POPULATION DESSERVIE



Issu en 2001 de la fusion des anciens syndicats intercommunaux des régions d'Athis et de Briouze avec le syndicat mixte de production du Houleme lequel associait ces deux mêmes syndicats à la commune de Putanges, le Syndicat d'Eau du Houleme s'est étendu au 1^{er} janvier 2014 au territoire du SIAEP de Neuvy au Houleme, regroupant ainsi un total de 45 communes.

Le 1^{er} janvier 2016, la création des communes nouvelles d'ATHIS VAL DE ROUVRE et de PUTANGES LE LAC a réduit le nombre de communes adhérentes de 45 à 30 ; puis en 2018 l'extension territoriale de Flers Agglo, compétente en eau potable, a induit sa transformation en **syndicat mixte fermé**, Flers Agglo y adhérant désormais selon le mécanisme dérogatoire de « représentation-substitution » introduit par la loi NOTRE.

A ce jour, le Syndicat d'Eau du Houleme, dessert donc en quasi-intégralité 30 communes, et quelques abonnés sur les communes de BELLOU en HOULME et de CAHAN, soit un total de **7 639 abonnés pour l'ensemble du territoire syndical** dont la **gestion a été unifiée à compter du 1^{er} avril 2023** et confiée à **un seul opérateur, la SAUR**, au travers d'un nouveau contrat de délégation de service et ce, **pour 12 ans, soit jusqu'au 31/03/2035**.



Syndicat d'eau du Houleme

Rapport de
l'Exercice
2024


	2023			2024		
	Nb Abonné	Volumes vendus	Conso Moyenne	Nb Abonné	Volumes vendus	Conso Moyenne
ATHIS VAL DE ROUVRE	2 210	166 688 m³	75 m³/abo	2 236	163 441 m³	73 m³/abo
BAZOCHE-AU-HOULME	220	17 370 m³	79 m³/abo	222	20 772 m³	94 m³/abo
BELLOU-EN-HOULME	14	1 050 m³	75 m³/abo	14	518 m³	37 m³/abo
BRIOUZE	865	46 346 m³	54 m³/abo	876	57 565 m³	66 m³/abo
CAHAN	4	130 m³	33 m³/abo	4	243 m³	61 m³/abo
CHAMPCERIE	75	6 104 m³	81 m³/abo	74	12 522 m³	169 m³/abo
CRAMENIL	78	3 814 m³	49 m³/abo	79	3 267 m³	41 m³/abo
DURCET	133	8 373 m³	63 m³/abo	133	8 928 m³	67 m³/abo
FAVEROLLES	71	3 665 m³	52 m³/abo	70	3 260 m³	47 m³/abo
LA LANDE DE LOUGE	18	1 903 m³	106 m³/abo	18	988 m³	55 m³/abo
LA LANDE-SAINT-SIMEON	84	5 761 m³	69 m³/abo	85	7 696 m³	91 m³/abo
LE GRAIS	84	4 657 m³	55 m³/abo	85	4 851 m³	57 m³/abo
LE MENIL DE BRIOUZE	267	17 053 m³	64 m³/abo	263	20 095 m³	76 m³/abo
LES ISLES BARDEL	51	2 698 m³	53 m³/abo	54	4 407 m³	82 m³/abo
LES YVETEAUX	50	2 099 m³	42 m³/abo	47	6 524 m³	139 m³/abo
LIGNOU	71	3 366 m³	47 m³/abo	70	3 786 m³	54 m³/abo
LONLAY LE TESSON	98	7 518 m³	77 m³/abo	102	7 550 m³	74 m³/abo
LOUGE SUR MAIRE	139	18 668 m³	134 m³/abo	141	9 621 m³	68 m³/abo
MENIL-GONDOUIN	84	5 869 m³	70 m³/abo	85	4 819 m³	57 m³/abo
MENIL-HERMEI	127	7 480 m³	59 m³/abo	129	7 365 m³	57 m³/abo
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE	252	14 380 m³	57 m³/abo	252	14 509 m³	58 m³/abo
MENIL-VIN	38	3 129 m³	82 m³/abo	39	2 179 m³	56 m³/abo
MONTREUIL AU HOULME	52	2 955 m³	57 m³/abo	52	3 725 m³	72 m³/abo
NEUVY AU HOULME	96	11 836 m³	123 m³/abo	101	11 488 m³	114 m³/abo
POINTEL	153	14 741 m³	96 m³/abo	152	11 965 m³	79 m³/abo
PUTANGES LE LAC	1 307	94 836 m³	73 m³/abo	1 298	89 735 m³	69 m³/abo
SAINT ANDRE DE BRIOUZE	72	14 360 m³	199 m³/abo	73	4 535 m³	62 m³/abo
SAINT HILAIRE DE BRIOUZE	131	42 089 m³	321 m³/abo	133	50 977 m³	383 m³/abo
SAINT PHILBERT-SUR-ORNE	98	8 050 m³	82 m³/abo	98	6 088 m³	62 m³/abo
Ste HONORINE-LA-CHARDONNE	364	28 288 m³	78 m³/abo	365	37 748 m³	103 m³/abo
Ste HONORINE-LA-GUILLAUME	222	9 665 m³	44 m³/abo	222	11 079 m³	50 m³/abo
SAINTE OPPORTUNE	111	8 604 m³	78 m³/abo	113	11 113 m³	98 m³/abo
TOTAUX	7 639	583 545 m³	76 m³/abo	7 685	603 361 m³	79 m³/abo



Syndicat d'eau du Houleme

Rapport de
l'Exercice
2024

Evolution du nombre d'abonnés et de la consommation totale sur 10 ans

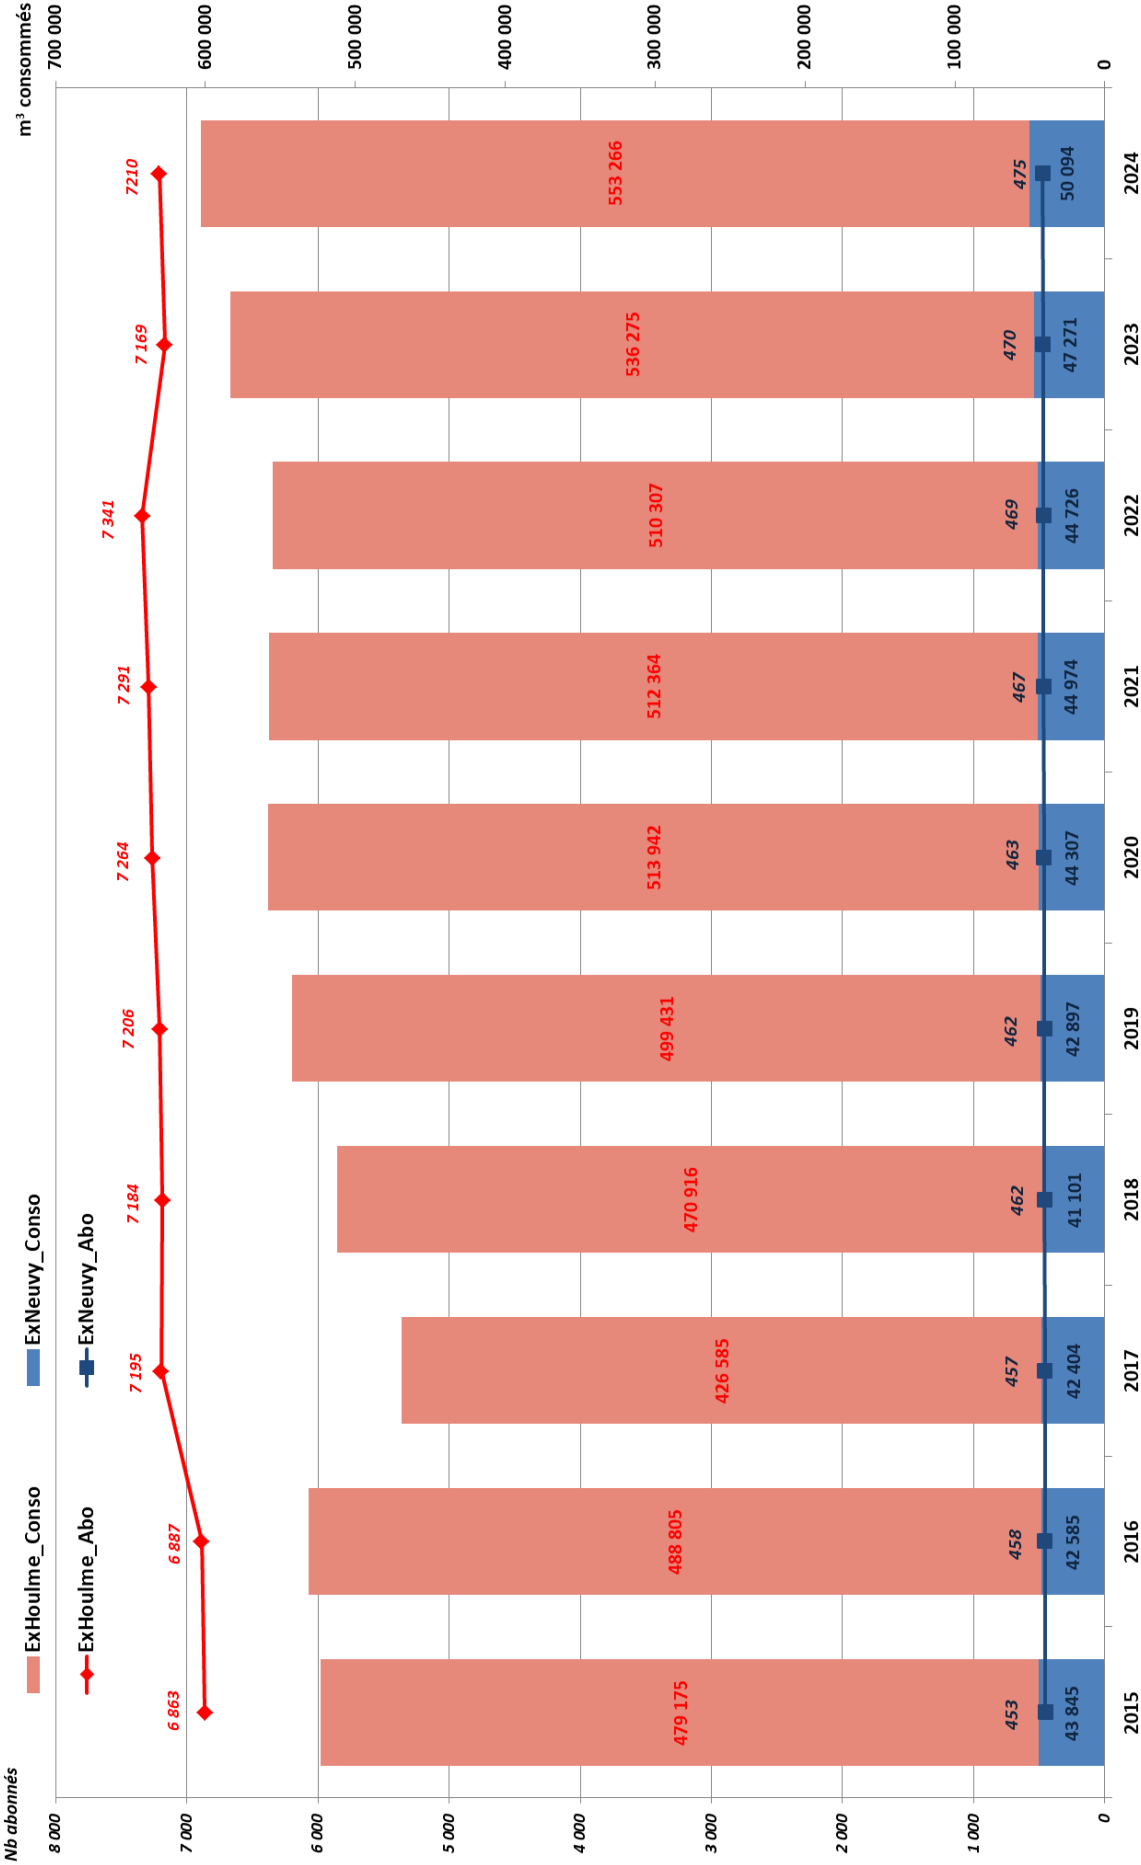

CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE



Les deux syndicats historiques ont délégué la gestion du service de l'eau potable à des sociétés fermières (les « délégataires »), la SAUR sur les communes de Neuvy au Houlme, Bazoches au Houlme, Champcerie ainsi que Putanges le Lac pour une fraction de cette commune, et VEOLIA Eau pour le reste du territoire.

Les deux contrats d'affermage correspondants se sont terminés au 31/03/2023 et depuis cette date, l'ensemble du territoire est géré par la SAUR.

PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE



Si le Syndicat du Houlme prend en charge les travaux de **renouvellement du génie civil (ouvrages et accessoires), des espaces verts, des canalisations et des branchements d'un même tronçon**, de multiples prestations sont déléguées à la SAUR :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs, tenue et mise à jour du plan du réseau et des ouvrages dans son intégralité (Système d'Information Géographique)
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances clients
Mise en service	des nouveaux branchements
Entretien	exclusivement à la charge du délégataire dans une logique préventive voire curative en tant que de besoin, il porte sur l'ensemble des biens dont la gestion lui a été déléguée : captages, clôtures, voiries, espaces verts, canalisations, ouvrages de traitement et de stockage, vannes, branchements, équipements électromécaniques, compteurs, télégestion, etc.
Renouvellement	de la télégestion, des branchements isolés, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des équipements hydrauliques, des vannes et, spécifiquement pour VEOLIA, le renouvellement annuel de l'équivalent de 500 mètres de réseau en domaine rural (disposition caduque au 31/03/2023)
Engagements sur la performance de la distribution	Depuis 1/04/2023 : objectifs de rendement différenciés par ancien territoire (en 2023, 78% pour ex Houlme et 88% pour ex Neuvy) avec une augmentation progressive sur la durée du contrat

RESSOURCES EN EAU ET UNITE DE PRODUCTION



Jusqu'en fin d'année 2013, la partie du service gérée par VEOLIA Eau était alimentée à partir de trois usines de production d'eau potable implantées à proximité immédiate de trois prises d'eau distinctes en rivière, deux sur la Rouvre (Laudière et Pont de Taillebois), et une sur l'Orne (Grande Ile). Compte tenu de l'obsolescence de ces trois usines, le Syndicat d'Eau du Houlme a investi dans la construction d'une **nouvelle unité de traitement** pour les remplacer.

Cette usine, implantée à Saint Hilaire de Briouze, est **en service depuis décembre 2013** et reste alimentée alternativement par la Rouvre (ressource théoriquement principale) et l'Orne, à partir, respectivement des prises d'eau de Laudière et Grande Ile, lesquelles ont toutes deux fait l'objet de travaux afin de porter leur capacité de prélèvement à 200 m³/h.

La prise d'eau du Pont de Taillebois est, quant à elle, désaffectée depuis fin 2013.

Ouvrage	Débit nominal [m ³ /h]	Prélèvement 2023 [m ³]	Prélèvement 2024 [m ³]	Δ %
Prise d'eau de "La Grande Ile" LA FRESNAYE-AU-SAUVAGE	200	309 221	178 976	- 42 %
Prise d'eau de "Laudière" POINTEL	200	660 753	715 131	+ 8 %
Total des prélèvements [m ³]		969 974	894 107	- 8 %

VOLUMES PRODUITS ET ACHETES



Volumes produits annuellement

Capacité de production [m³/j]	Production en m³ 2023	Production en m³ 2024	Δ %
3 600	831 101	852 858	+ 2,6 %

Volumes achetés à d'autres services

Import depuis :	2023 [m³]	2024 [m³]	Δ %
Flers Agglo pour l'alimentation de Durcet depuis Landigou, soit, en réalité, un rachat d'une eau antérieurement vendue à l'Agglo pour l'alimentation de Landigou	21 047	19 066	- 9 %
Syndicat de Production d'Eau Potable du Sud Calvados via Falaise pour l'alimentation de l'ex-SIAEP de Neuvy au Houleme	52 529	60 264	+ 14,7 %
Total des importations [m³]	73 576	79 330	+ 7,8 %

LONGUEUR DU RESEAU DE DISTRIBUTION



Linéaire du réseau en mètres (hors branchements) :	2023 [m]	2024 [m]	Δ %
Ex Houleme	748 082	749 561	NS
Ex Neuvy	78 636	78 636	0 %
Linéaire cumulé des deux services	826 718	828 197	NS

VOLUMES VENDUS



Export vers :	2023 [m³]	2024 [m³]	Δ %
Flers Agglo pour l'alimentation de Landigou	59 576	65 169	+ 9,4 %
Flers Agglo pour l'alimentation de l'ex SIAEP de Messei	59 821	80 425	+ 34,4 %
Ville de Falaise	2 166	2 072	- 4 %
Total des exportations [m³]	121 563	147 667	+ 21,5 %
Vente aux abonnés du service (Volumes comptabilisés_365j) :	2023 [m³]	2024 [m³]	Δ %
Ex SIAEP du Houleme (territoire VEOLIA jusqu'au 31/03/2023)	536 274	553 266	+ 3 %
Ex SIAEP de Neuvy au Houleme	47 271	50 095	+ 6 %
Total des ventes aux abonnés [m³]	583 545	603 361	+ 3,4 %
Total des ventes [m³]	705 108	751 028	+ 6,5 %

VOLUMES CONSOMMES NON VENDUS




Une partie des volumes consommés ne fait pas l'objet d'une comptabilisation précise.

Il s'agit des **volumes dits de « service » du réseau** (purges, nettoyage des réservoirs, appareillages de mesures en ligne) et des **consommations sans comptage**, principalement pour la **défense incendie** (manœuvre et essai des dispositifs de protection) et ponctuellement pour le lavage de voiries publiques, l'arrosage d'espaces verts et l'alimentation de certaines fontaines publiques.


Volumes consommés non vendus	Réseau Houleme (365 jours)			Réseau Neuvy (365 jours)		
	2023	2024	Δ %	2023	2024	Δ %
Consommations sans comptage	3 546 m³	2 431 m³	- 31,4 %	570 m³	302 m³	- 47 %
Volumes de service	13 925 m³	3 025 m³	- 78,3 %	750 m³	750 m³	--
TOTAUX	17 471 m³	5 456 m³	- 68,7 %	1 320 m³	1 052 m³	- 20,3

BILAN DES VOLUMES MIS EN ŒUVRE (sur 365 j)


➤ Réseau alimenté par l'usine du Houleme :

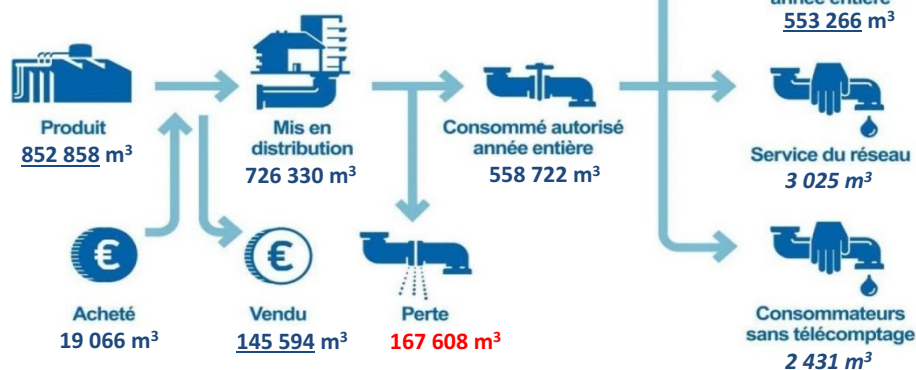

➤ Réseau alimenté par l'import Eaux Sud 14 :

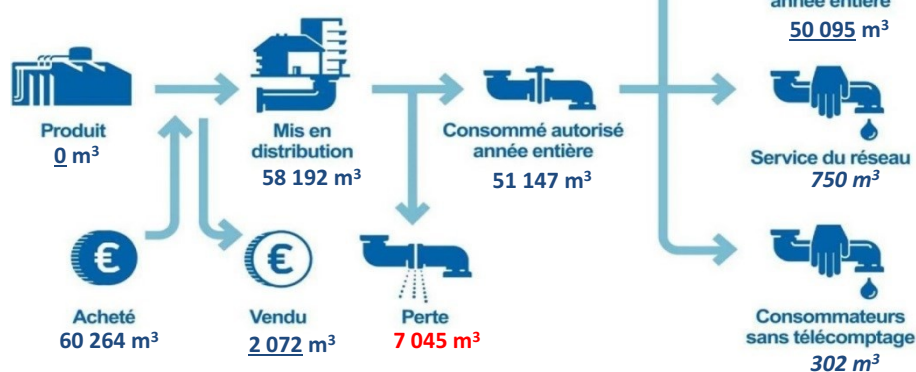

ÉVOLUTION INTERANNUELLE DES VOLUMES CARACTERISTIQUES

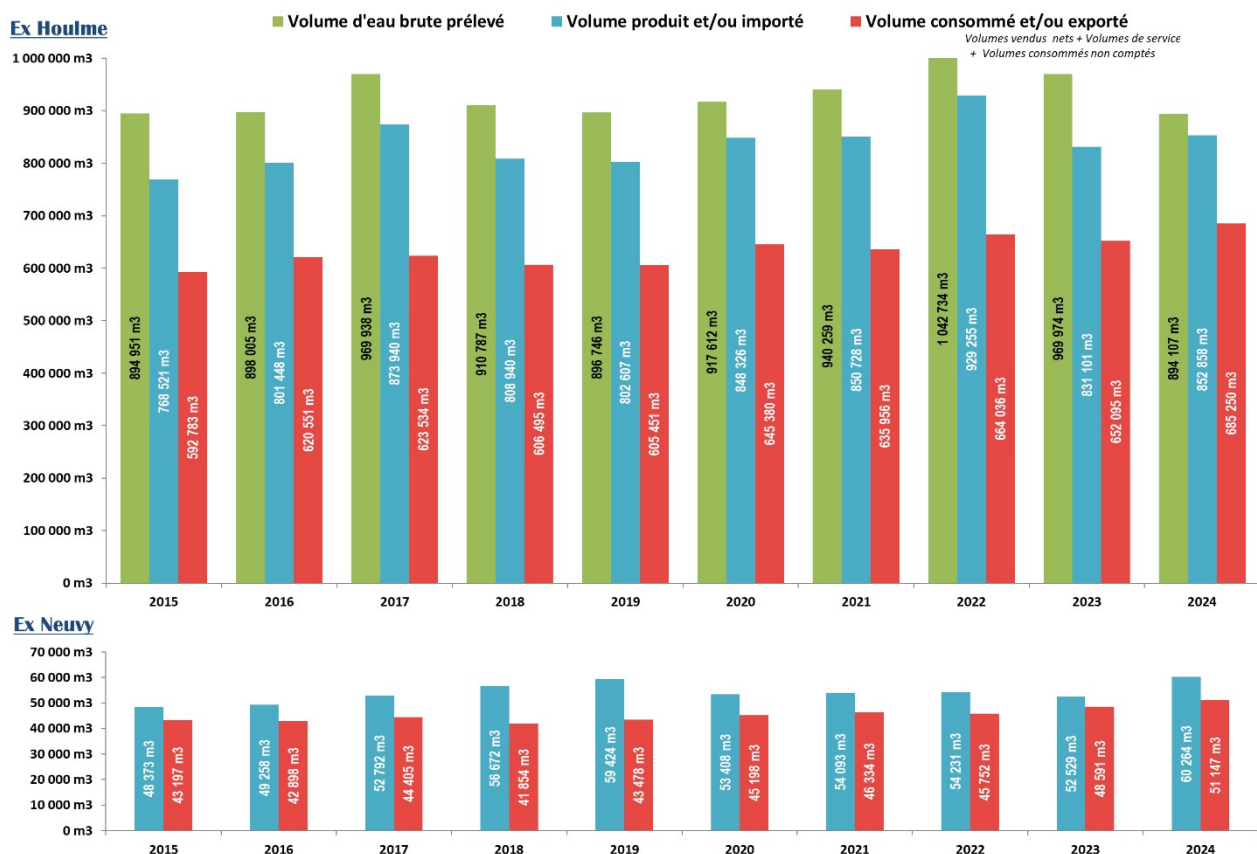

Tarification et recettes du service public de l'eau potable

FRAIS D'ACCES AU SERVICE



Avec le nouveau contrat, en vigueur depuis le 1^{er} avril 2023, les **frais d'ouverture pour mise en service de branchement** sont portés à **38 € HT** en valeur de base du contrat. Ils feront l'objet d'une **révision annuelle**, au 1^{er} janvier de chaque année, selon les mêmes conditions que les parts fixe et variable.

COMPOSANTES DU PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE



Le prix du service de l'eau potable comprend :

- ✓ une **partie fixe ou abonnement**, payable d'avance et semestriellement, se répartissant entre le Syndicat (« la surtaxe ») et le concessionnaire du service (la « part concessionnaire ») ;
- ✓ une **partie variable, proportionnelle à la consommation d'eau potable**, et se répartissant également entre le Syndicat et le concessionnaire, les volumes étant relevés annuellement et les consommations payables au vu du relevé. S'agissant d'une facturation semestrielle, la facture intermédiaire (début juillet) est établie sur la base d'une consommation estimée, laquelle sera ajustée lors de la facturation de fin d'année (payable en janvier N+1) ;
- ✓ des **redevances dites de « protection de ressource », de « consommation d'eau potable » et de « performance des réseaux d'eau potable »** perçues par l'Agence de l'Eau Seine Normandie ;
- ✓ de la **TVA (5,5% y compris sur les redevances)** collectée pour le compte de l'État.

FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR (AU 1/01/2025)



La **part du Syndicat (« surtaxe »)** est fixée chaque année par l'assemblée délibérante pour l'année N+1. Inchangée depuis 2012, cette surtaxe a été modifiée avec le nouveau contrat de délégation de service public applicable depuis le 1^{er} avril 2023 : **67€ HT de part fixe + 1,3215 € HT / m³ pour la part variable** dont 0,022 € HT/m³ au profit du Syndicat Départemental de l'Eau (organisation qualitative et quantitative de la ressource) pour le financement d'une partie de ses frais de fonctionnement.

La **part revenant au concessionnaire SAUR** est fixée par le nouveau contrat de concession : **52,10 € HT de part fixe + 1,0193 € HT / m³ en valeurs de base au 1/01/2023**, ces tarifs évoluant selon la formule de révision prévue au contrat.

FACTURE TYPE (Base 120 m³)




Éléments de tarification de l'eau	1 ^{er} janvier 2024		1 ^{er} janvier 2025	
	SIAEP Houlme	SAUR	SIAEP Houlme	SAUR
Abonnement ordinaire [€ HT/an] inclus dans la facture 120 m³	67,00	55,11	67,00	53,61
Part proportionnelle [€ HT/m³]	1,3215	1,0781	1,3215	1,0489
<i>Cotisation pour fonctionnement SDE [€ HT/m³]</i>	0,022	--	0,022	--
Redevances Agence de l'Eau [€ HT/m³]	0,27		0,511	
✓ Protection de la ressource en eau	0,05		0,051	
✓ Pollution (<=2024) / Consommation (>=2025)	0,22		0,46	
✓ Performance des réseaux d'eau potable (>=2025)	Mise en place à partir de 2025		Non répercutée sur l'abonné	
TVA	5,5 %		5,5%	

Décomposition du prix sur une base 120 m ³	1 ^{er} janvier 2024	1 ^{er} janvier 2025
SAUR	184,48 €	179,48 €
SIAEP du Houlme	225,58 €	225,58 €
Redevance pour protection de la ressource en eau	6 €	6,12 €
Redevance Pollution (2024) / Consommation (2025)	26,40 €	55,20 €
TVA (5,5%)	24,34 €	25,65 €
Total [€ TTC]	466,80 €	492,03 €
Prix au m³ [€ TTC]	3,89 € / m³	4,10 € / m³



Syndicat d'eau du Houleme

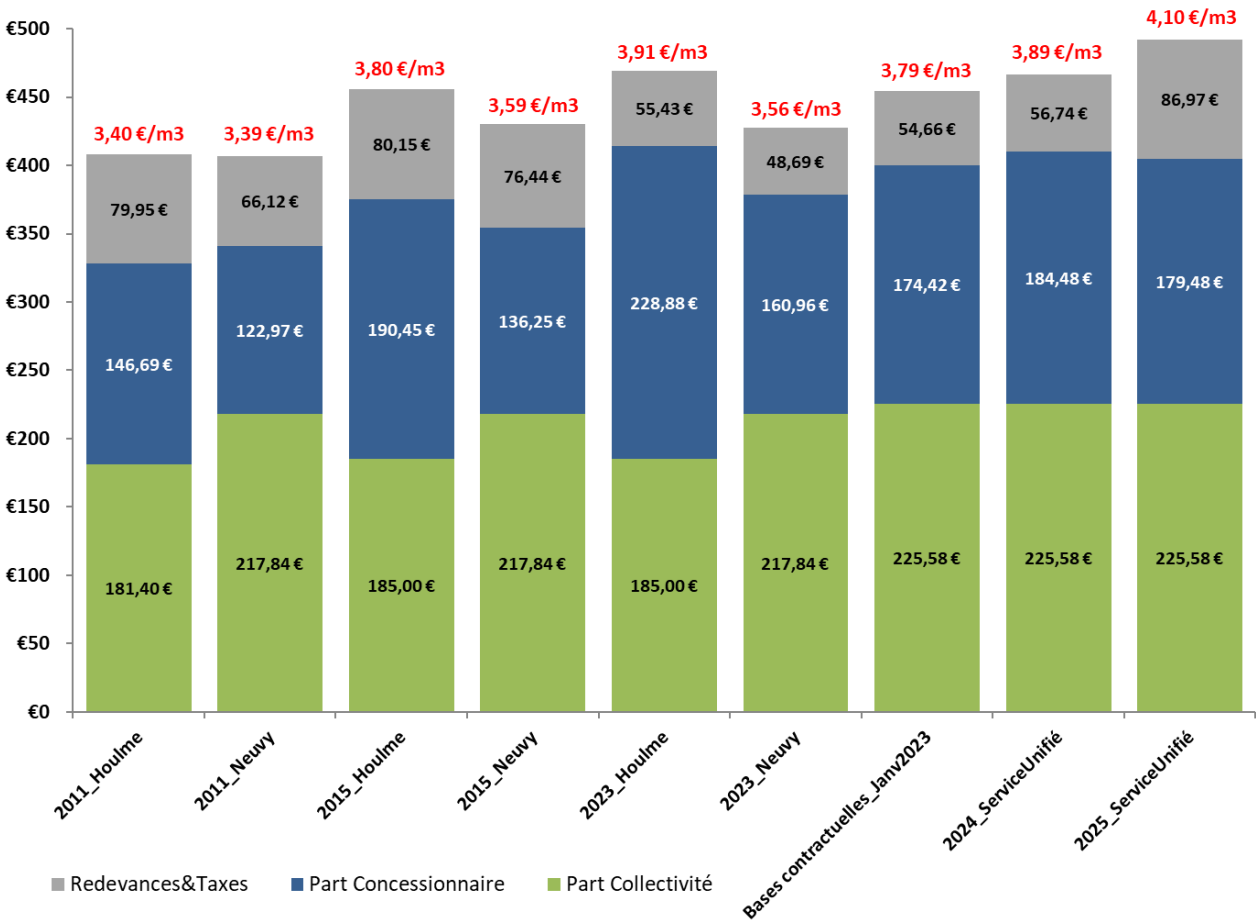

RECETTES D'EXPLOITATION



Recettes de l'exploitant (ventes d'eau et produits accessoires)

	2023 (VEOLIA + SAUR)	2024 (SAUR)	Δ %
Total recettes ventes d'eau (abonnés + ventes en gros)	1 192 543 €	1 199 366 €	+ 0,5%
Recettes liées aux travaux	53 889 €	37 024 €	- 31,3%
Produits accessoires	55 214 €	51 663 €	- 6,43%
Recettes totales de l'exploitant	1 301 646 €	1 288 053 €	- 1,04%

Recettes des Organismes Publics (ventes d'eau) sur les services unifiés

	2023	2024	Δ %
Surtaxe SIAEP du Houleme	1 335 358 €	1 317 770 €	-1,32%
Redevances Agence de l'Eau (prélèvement et pollution domestique)	134 633 €	161 449 €	+19,92%
TVA	146 439 €	147 322 €	+0,60%
Total des recettes publiques	1 616 430 €	1 626 541 €	+0,63%

Indicateurs de performance du service de l'eau potable

PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

La réglementation définit une procédure particulière pour la **protection des ressources en eau** (captage, forage, etc.), procédure dont l'état d'avancement est déterminé selon le barème suivant :

0%	aucune action de protection
20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	avis de l'hydrogéologue rendu
50%	dossier déposé en préfecture
60%	arrêté préfectoral
80%	arrêté préfectoral mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
100%	mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté préfectoral

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année **2024**, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de **60%**.

QUALITE DE L'EAU

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Résultats du contrôle réglementaire sur le réseau Houleme

Analyses :	Nombre de prélèvements	Prélèvements non conformes	% de conformité	Paramètres non conformes
bactériologiques	33	0	100 %	/
physico-chimiques	44	4	90,9 %	Métabolites Pesticides

Résultats du contrôle réglementaire sur le réseau Neuvy

Analyses :	Nombre de prélèvements	Prélèvements non conformes	% de conformité	Paramètres non conformes
bactériologiques	5	0	100 %	/
physico-chimiques	5	0	100 %	/

GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

Les modalités de calcul de cet indice sont définies par l'arrêté du 2 décembre 2013 et se décomposent en 3 niveaux d'analyse :

1. **Plans des réseaux** (partie A sur **15 points**)
2. **Inventaire des réseaux** (partie B sur **30 points**)
3. **Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux** (partie C sur **75 points**)

L'indice du service est obtenu par cumul des points des 3 parties selon les règles suivantes :

-  les **30 points d'inventaire des réseaux (partie B)** ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
-  les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

CALCUL DE L'INDICE DE CONNAISSANCE PATRIMONIALE

	nombre de points	Services unifiés	
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX - 15 points		15	
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 30 points décomptés si la totalité des points a été obtenue pour la partie A		30	
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		Oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		99,82%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	99,40%	15
PARTIE C : ELEMENTS DE CONNAISSANCE & GESTION DES RESEAUX 75 points décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B		55	
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
TOTAL (indicateur P103.2B)	120	100	

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

Pour pouvoir considérer que le service dispose du **descriptif détaillé des ouvrages de distribution** d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales, il est nécessaire d'obtenir un **minimum de 40 points pour le cumul des parties A et B**, en deçà duquel, un **doublément de la redevance « prélèvement »** est appliqué.

PERFORMANCE DU RESEAU

Rendement du réseau de distribution (Rdt) Rendement global (%)

(consommations comptabilisées + exportations + estimation des consommations sans comptage + volume de service) / (volume produit + importations)


Indice Linéaire des Volumes Non Comptés (ILVNC) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)

(estimation des consommations sans comptage + volume de service + pertes) / longueur du réseau hors branchements / 365 jours

Indice Linéaire de Pertes en Réseau (ILP) Indice linéaire de pertes en réseau (m3/j/km)

volumes perdus en distribution / longueur du réseau hors branchements / 365 jours

Ex Houllme - VEOLIA jusqu'au 31/03/2023, SAUR depuis le 01/04/2023

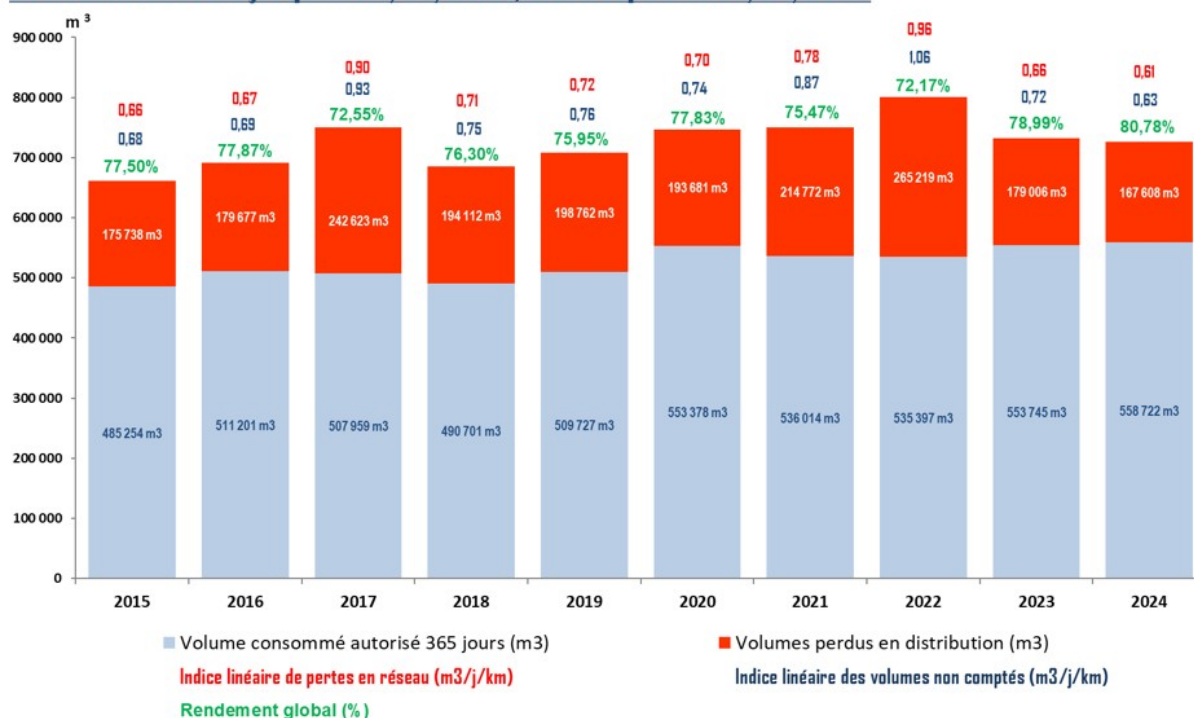

Ex Neuvy - SAUR



RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice (km)	2020	2021	2022	2023	2024	Moyenne sur 5 ans
Ex SIAEP de Neuvy (alimenté par import)	0	0	0	0	0	0
Ex SIAEP du Houllme (alimenté par usine)	3,34	6,11	0	0,81	0,48	2,148
Linéaire total en km	3,34	6,11	0	0,81	0,48	2,148

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

Taux moyen de renouvellement des réseaux pour l'ensemble du territoire syndical : **0,26%**

Financement des investissements du service de l'eau potable

TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE

Objet des travaux	Montant engagé de travaux	Subventions perçues
Renouvellement de canalisations	450 000 €	0 €

ETAT DE LA DETTE POUR L'ENSEMBLE DU SYNDICAT

	2023	2024
Encours de la dette au 31 décembre (<i>capital uniquement</i>)	1 879 419 €	3 641 133 €
Amortissement du capital au cours de l'exercice	224 538 €	238 286 €
Intérêts payés au cours de l'exercice	78 469 €	147 862 €

AMORTISSEMENTS REALISES

	2020	2021	2022	2023	2024
Montant de la dotation aux amortissements	680 298 €	644 229 €	675 423 €	686 460 €	664 642 €

PROGRAMME DE TRAVAUX (BUDGET 2025)

Objet des travaux	Prévisionnel	Subventions potentielles
Diverses extensions et déplacements de canalisations (travaux inopinés)	50 000 €	Conseil Départemental
Renouvellement de canalisations	500 000 €	--
Clôtures Périmètres de Protection	100 000 €	--
Réaménagement prise d'eau Rouvre avec installation d'un dégrilleur	100 000 €	--
Clôtures périmètres de protection immédiat	100 000 €	--
Local de stockage de chlore sur l'usine	60 000 €	

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2023	2024
Nombre d'abandon de créance	2	?
Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	77 € HT	421 € HT

Tableau récapitulatif des indicateurs réglementaires

Indicateurs descriptifs du service unifié		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	16 042
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³]	4,10
D151.0	Délai maximum d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service [en jour ouvrable]	2
Indicateurs de performance du service unifié		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	91,8%
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	100
P104.3	Rendement du réseau de distribution	81 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	0,6
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	0,6
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,26 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	60%
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]	0,0007
P151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées [nombre/1000 habitants]	6,90
P152.1	Respect du délai contractuel d'ouverture de branchement des nouveaux abonnés	99 %
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	3,8 années
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	0,84 %
P155.1	Taux de réclamation [nombre/1000 habitants]	1,17