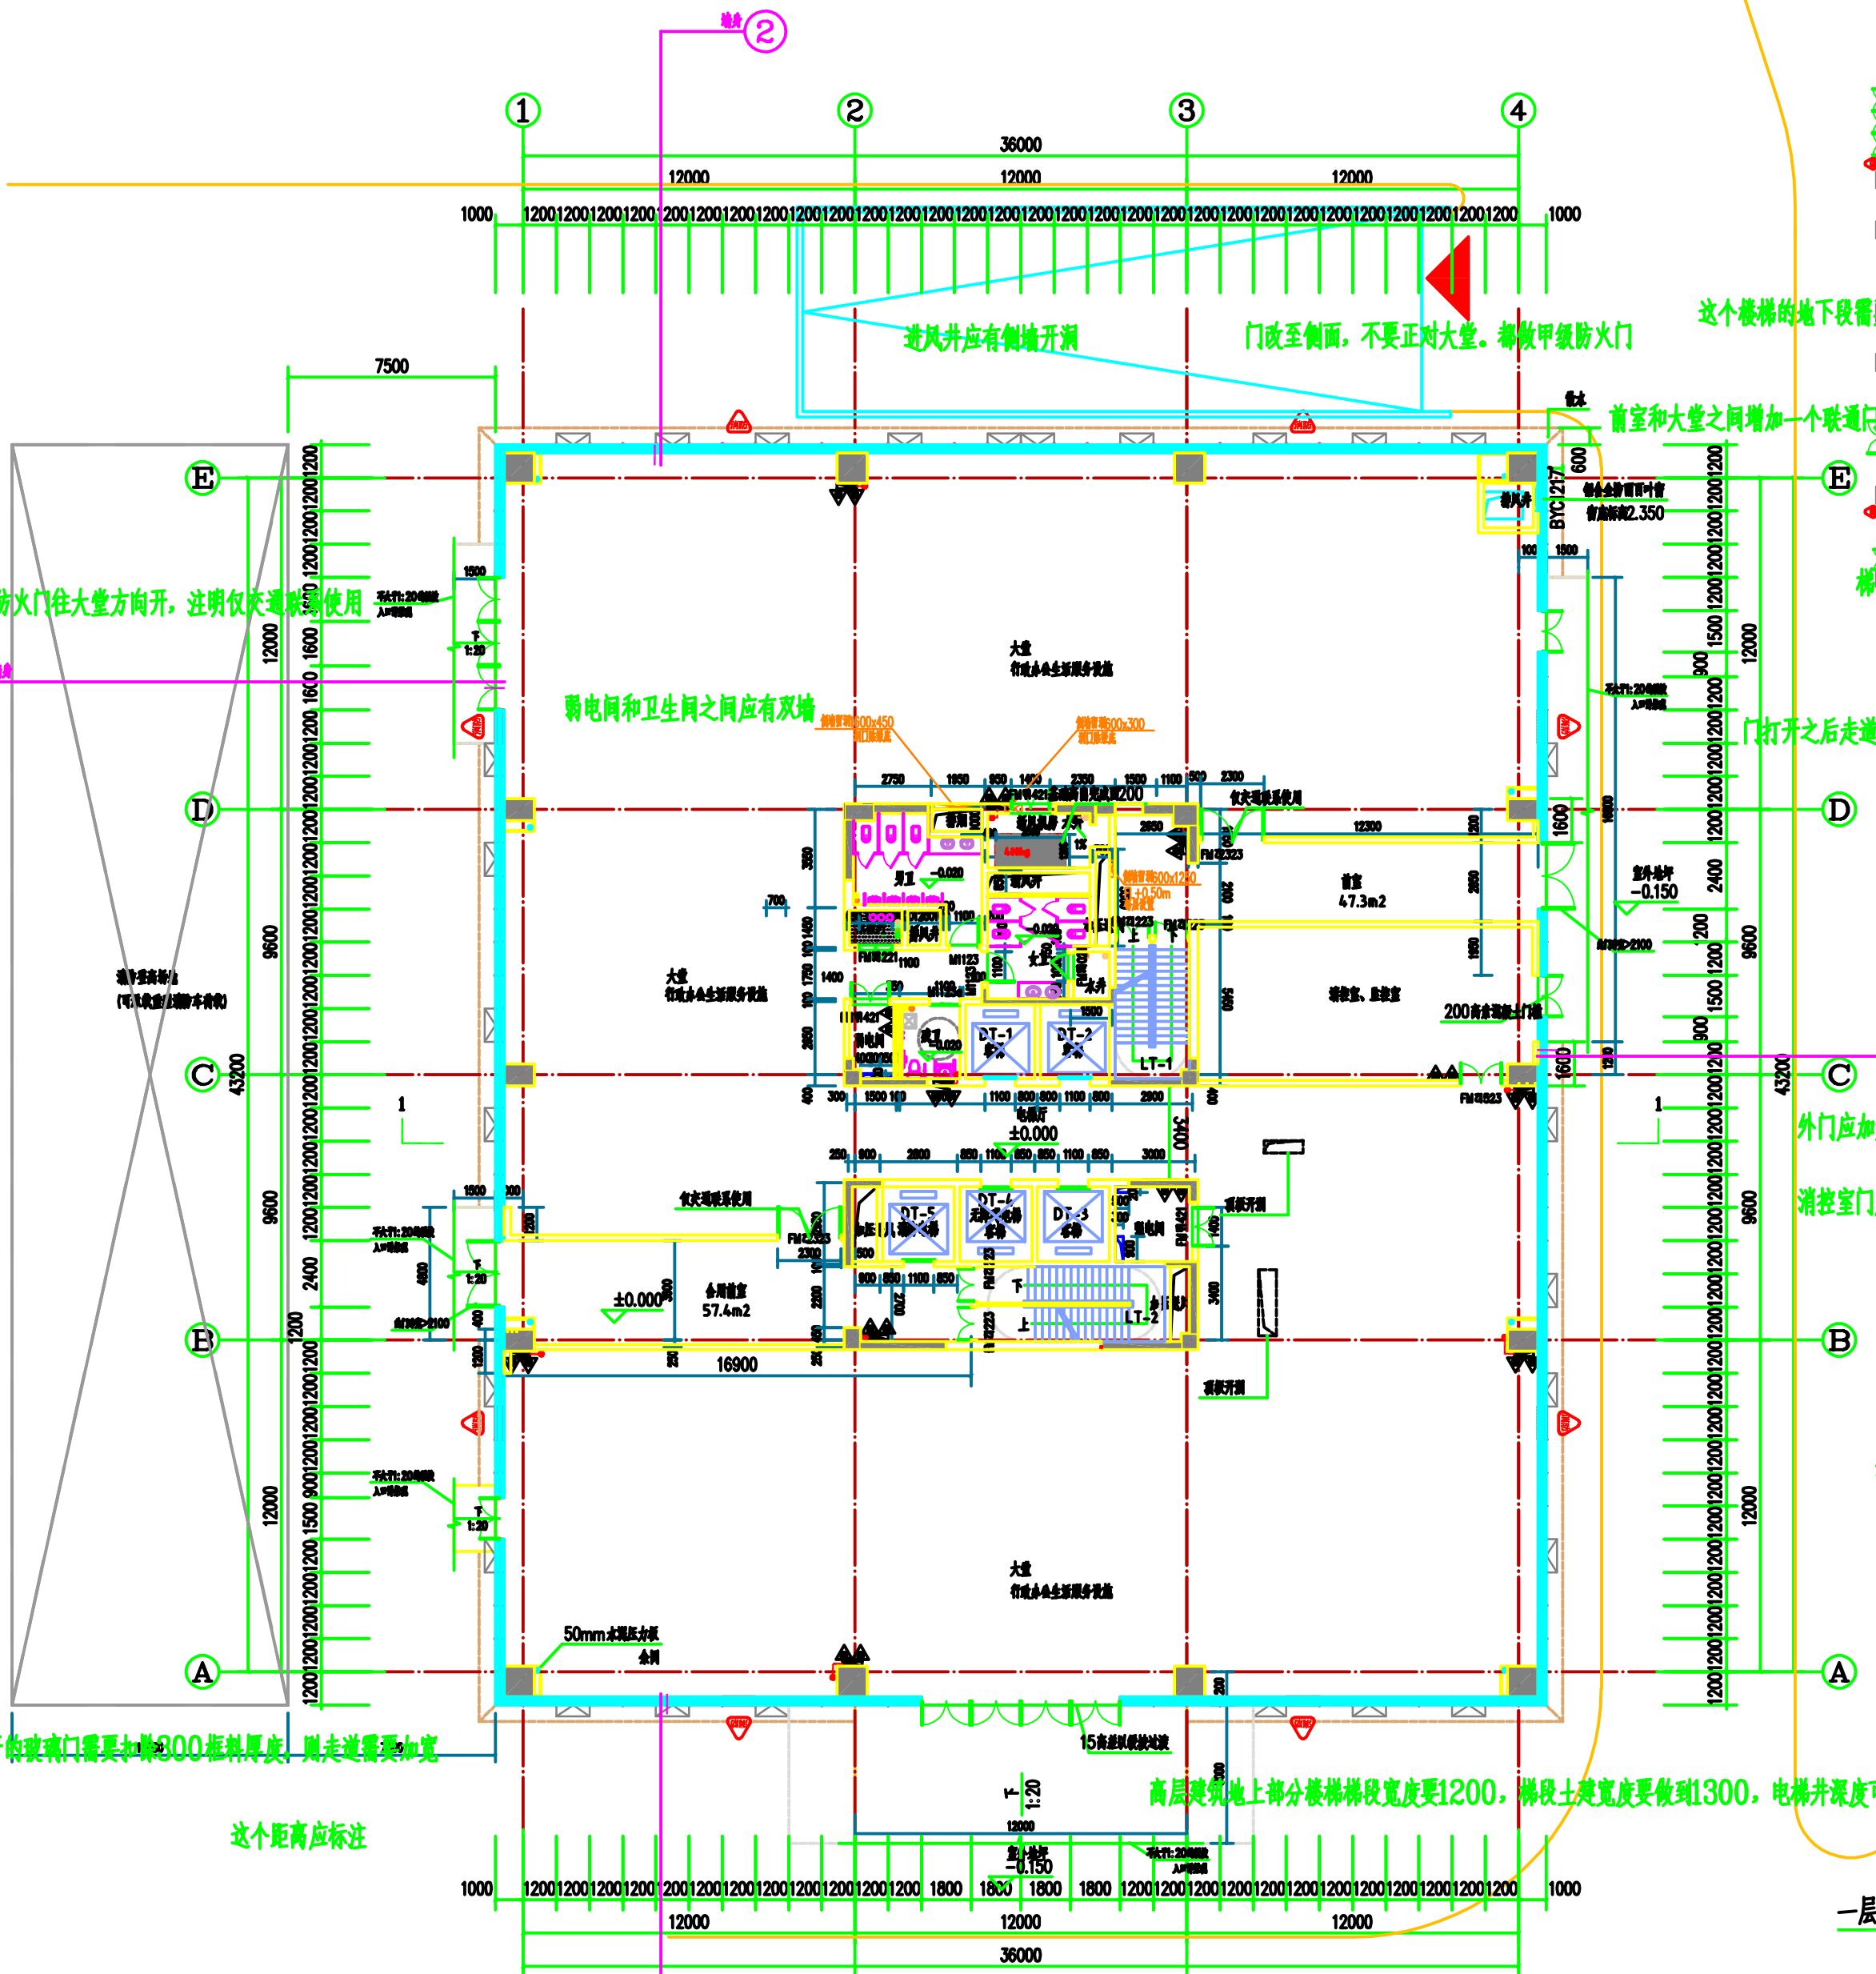

进风井应有侧墙开洞

门改至侧面，不要正对大堂。都做甲级防火门

前室和大堂之间增加一个联通门便于使用，加个乙级防火门往大堂方向开，注明仅交通联系使用

弱电间和卫生间之间应有双墙

注明可承载重型消防车荷载

外门应加大，净宽应大于2100，考虑到框料的影响，双开的玻璃门需要扣除300框料厚度，则走道需要加宽

消控室门应有土建挡水门槛

这个楼梯的地下段需要做加压送风机房

高层建筑地上部分楼梯梯段宽度要1200，梯段土建宽度要做到1300，电梯井深度可以缩小

这个距离应标注

外门应加大，净宽应大于2100，考虑到框料的影响，双开的玻璃门需要扣除300框料厚度，则走道需要加宽

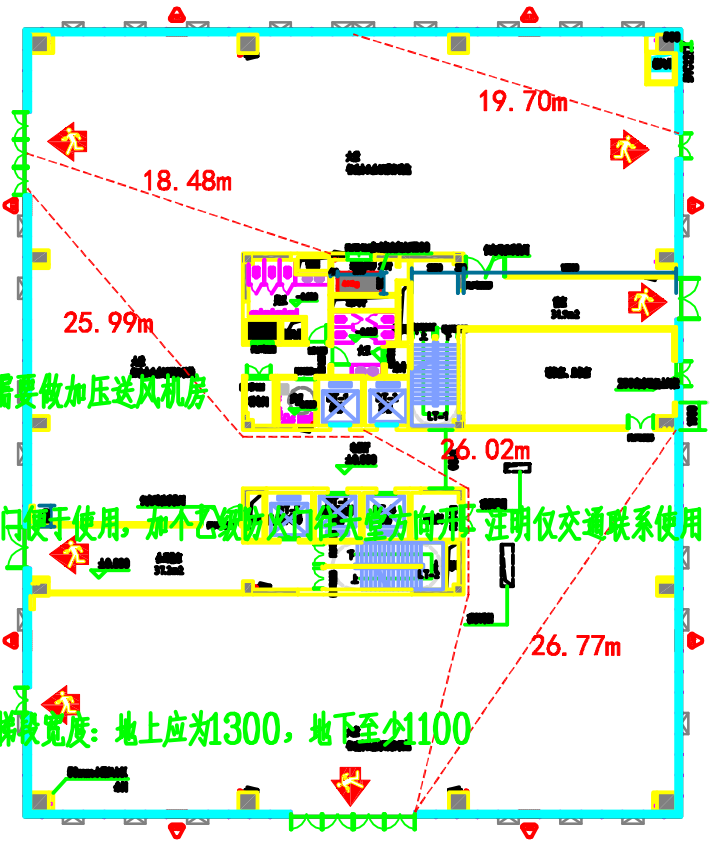

这个楼梯的地下段需要做加压送风机房

前室和大堂之间增加一个联通门便于使用，加个乙级防火门往大堂方向开，注明仅交通联系使用

梯段宽度：地上应为1300，地下至少1100

一层防火分区示意图

防火分区1：2975m²
计算疏散宽度：2975/9/100×1=3.30m
实际疏散宽度：7.2+4.8+1.5+1.5+2.4+2.4=19.8m

门打开之后走道宽度应满足12[illegible]+900（地下）=2100

一层平面图 1:150

降板表

功能区域	建筑标高	结构标高
办公	H	H-0.100
楼梯	H	H-0.050
卫生间	H-0.020	H-0.100
设备间、管井		随临近标高降板

注：未表达部分详见各层平面图。

楼层表

层数	层高	层数	层高
1F	5000	覆土	1200
2F	4500	室内外高差	150
3F~13F	4200		

图例

	[illegible]混凝土构件，定位与尺寸详结构施工图	●	[illegible]
	[illegible]混凝土构件，定位与尺寸详结构施工图	●●	[illegible]
	[illegible]300[illegible](B06)，[illegible]		[illegible]
	[illegible]250[illegible](B06)，[illegible]	□	[illegible]
	[illegible]200[illegible]ALC[illegible]/[illegible](B06)[illegible]	○	[illegible]
	[illegible]		[illegible]/[illegible]([illegible])
	MF/ABC3×2[illegible]灭火器	▦	[illegible]
	消火栓[illegible]		
●	[illegible]		
	灭火器[illegible]([illegible])		

技术说明

1.未注明[illegible]
2.平面门窗标注均为洞口尺寸。
未注明门垛[illegible]0/100mm。
3.楼梯、电梯、卫生间等做法，详各放大详图。
4.平面图中所示各类[illegible]，仅表示外包尺寸和定位，各类石材、金属、玻璃幕墙、建筑外门窗、[illegible]，另行专业厂家二次深化设计。
5.所有涉及[illegible]
[illegible]
6.所有有坠落[illegible]800[illegible]，均需设置防护栏杆。
栏杆防护高度>900，顶部水平荷载不小于1KN/m。
7.所有[illegible]（如有），均需设置防护栏杆。临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，顶部水平荷载不小于1KN/m。
8.建筑找坡：a、图中已标注找坡坡度时，按其要求施工；
b、图中未标注找坡坡度时，室外地面、平台、雨棚、卫生间、[illegible]1%，[illegible]
c、[illegible]
[illegible]250[illegible]
[illegible]
d、卫生间及所有有水设备用房[illegible]
[illegible]250[illegible]
[illegible]
9.电梯设计要求：a、电梯参数均为一般参考数据，
待业主[illegible]厂家后，另行深化设计；
b、所有与电梯有关[illegible]
[illegible]方可施工；
c、电梯门口需设置1.0%反坡。
10.所有管井[illegible]
[illegible]200[illegible]
[illegible]
[illegible]200[illegible]
[illegible]300[illegible]
11.[illegible]
12.[illegible]12J201-H19。
13.所有安全玻璃，均需满足《[illegible]》
JGJ 113-2015[illegible]。
14.所有设备用房[illegible]防火门，[illegible]防火门。
15.[illegible]
16.一层[illegible]、二层、三层、[illegible]
[illegible]
17.本项目所有[illegible]
[illegible]
18.本项目[illegible]
19.消火栓[illegible]
[illegible]，不可包柱，平面中已标注。
20.[illegible]1800[illegible]
21.所有设备[illegible]
22.首层所有外门（[illegible]）净宽应大于等于1200。
[illegible]

注释：　NOTES:

版本序号 Rev.	日期 Date	修改人 Amended by	复核人 Checked by	摘要 Summary
修改记录 Modification note				

设计单位　DESIGN INSTITUTE
苏州城发建筑设计院有限公司
SUZHOU URBAN-DEVELOPMENT ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

注册执业专用章　REGISTER ENGINEER STAMP

出图专用章　DRAWING STAMP

签字栏			日期
审定	夏平		
审核	魏轶炫		
项目负责	朱晶秋		
专业负责	朱晶秋		
校对	徐盛	徐盛	
设计	陈露	陈露	
制图	陈露	陈露	
会签栏			日期
建筑			
结构	沈也腾		
给排水	陈加兵		
电气	宋琳琳		
暖通	丁婵	丁婵	

建设单位　CLIENT
苏州申惠科技产业发展有限公司

项目名称　PROJECT TITLE
新建春旺智能制造创新港(北区)项目

子项名称　SUBENTRY TITLE
1#研发中心

图名　DWG TITLE
一层平面图

设计编号 Design No.	2022CF-017	版本序号 Rev.	00
子项编号 Item No.	01	图纸编号 Dwg No.	A-01-101
设计阶段 Design Stage	施工图	出图日期 Date	2022.10