


Audit de saturation — 4096 tirages Sobol de la boîte v5

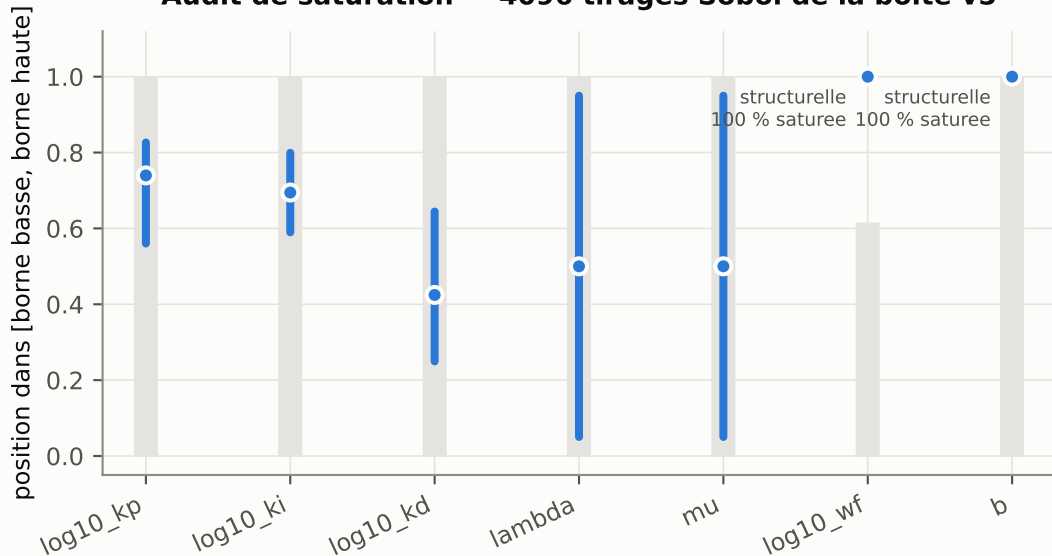

gris : intervalle autorisé [borne basse, borne haute] bleu : p05-p95 et médiane de theta brut (un point au-dessus du gris = valeur brute hors borne)