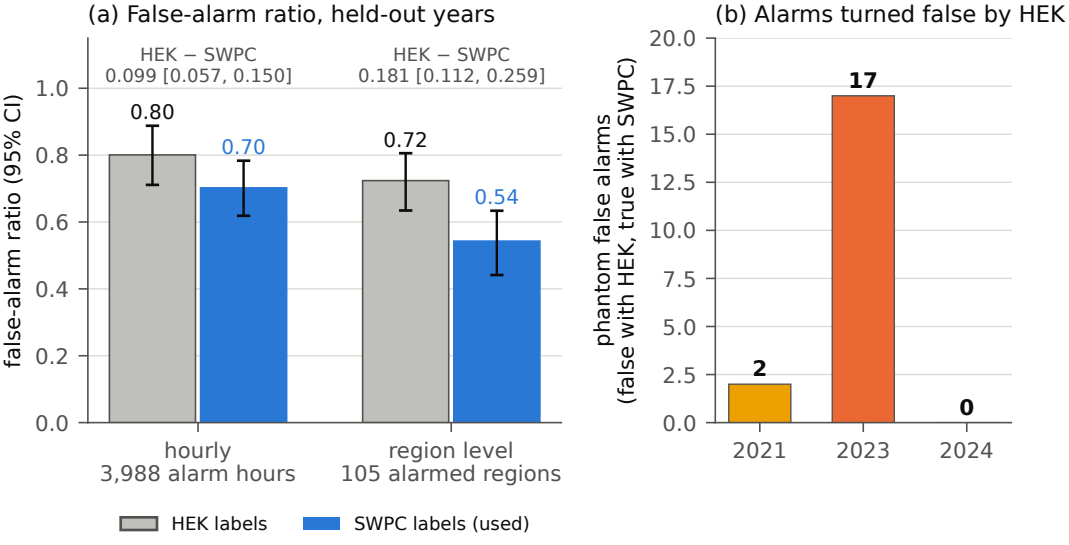
(a) False-alarm ratio, held-out years
false-alarm ratio (95% CI)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
HEK − SWPC
0.099 [0.057, 0.150]
HEK − SWPC
0.181 [0.112, 0.259]
0.80
0.70
0.72
0.54
hourly
3,988 alarm hours
region level
105 alarmed regions
HEK labels
SWPC labels (used)
(b) Alarms turned false by HEK
phantom false alarms
(false with HEK, true with SWPC)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
2
17
0
2021
2023
2024