


## Panel Εξαερισμού

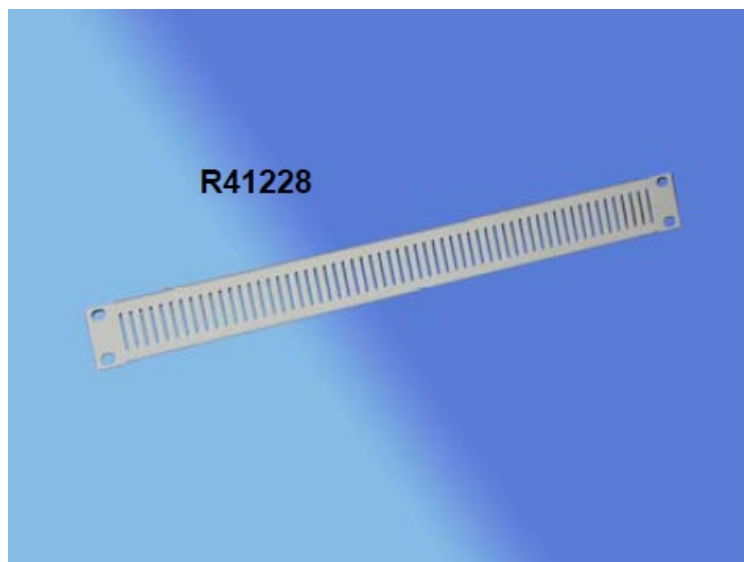

Η χρήση τους αποσκοπεί στην κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του ικριώματος. Τοποθετούνται στο εμπρόσθιο ή και στο οπίσθιο μέρος του ικριώματος στους κάθετους φορείς εξοπλισμού 19". Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα πάχους 1,25mm και είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα χρώματος RAL 7032.

Κωδικός	Ύψος (U)
R41228	1
R41229	2
R41230	3