


JING-ZHANG / 2026 / OPEN CALL

京张呼吸：可验证的城市气候与公共健康共同体

让人、城市与算力共享一口可验证的清新空气

JING-ZHANG
BREATHING
COMMONS

CONCEPTUAL / PROVISIONAL
HUMAN REVIEW REQUIRED

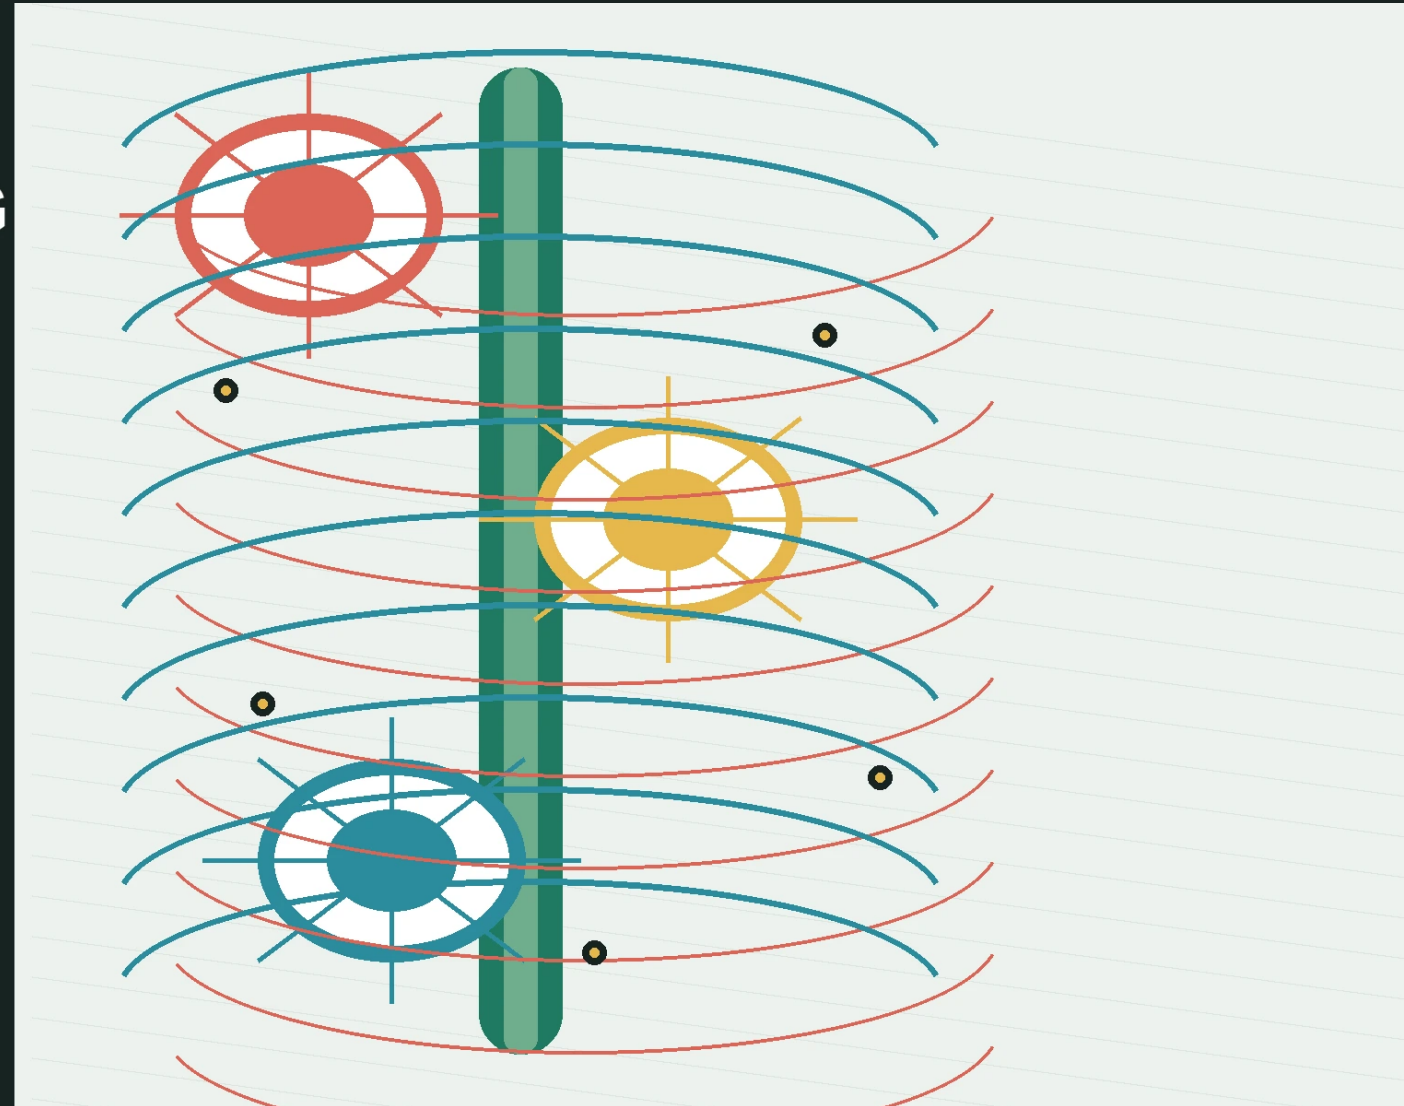


概念性表达 · 临时粗略几何 · 需人工复核

一脊、三肺、两翼

总体范围与呼吸主脊

临时几何转译为北向向右的空间序列；不代表官方红线

JZ / 01

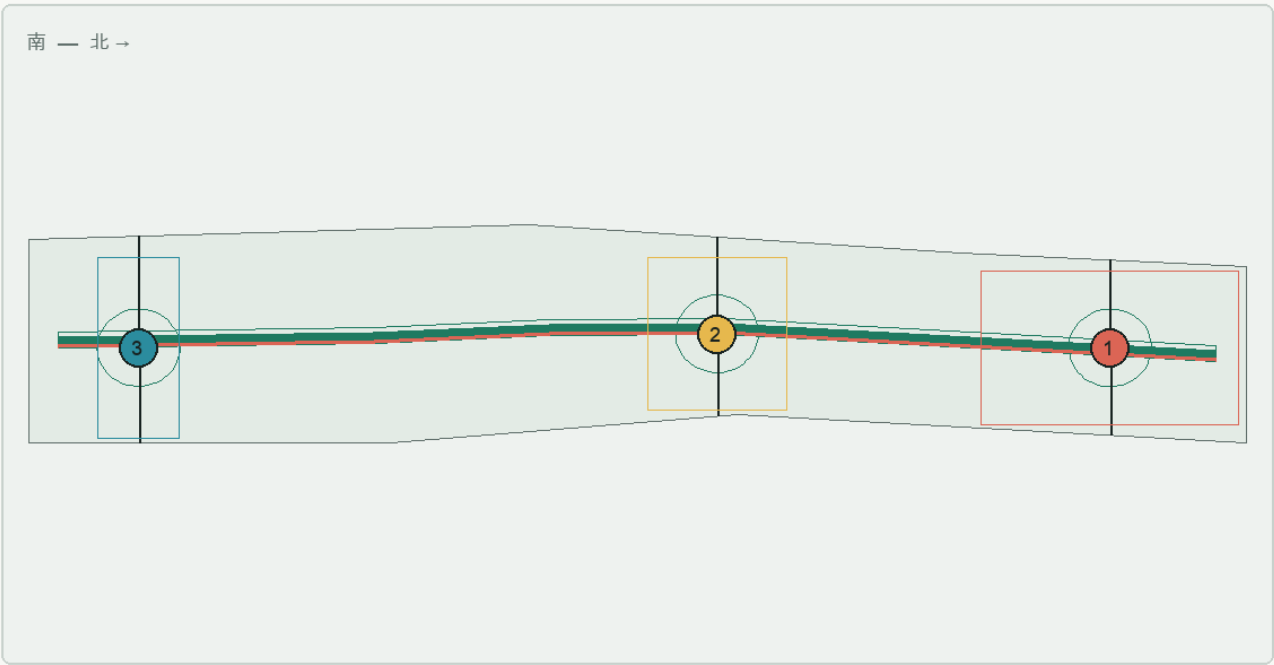

公共运行契约

- 测量 / 服务
最少数据 + 人工路径
- 复核 / 暂停
异常、投诉、不确定
- 停止 / 退出
隐私、无障碍、责任失败

六类可迁移公共单元

- 01 空气观察站
- 02 遮荫停靠室
- 03 安静共译点
- 04 蓝绿风廊口
- 05 余热回馈点
- 06 人工接管服务厅

呼吸主脊把遮荫、步行、骑行、无障碍停留、环境观察和可见的人工接管合为一体。众智园验证环境 A I，北京 AI 原点社区验证跨代日常服务，大钟寺探索城市交换，但不声称临时矩形已经核实站区边界。

01 清算验证肺

02 跨代生活肺

03 城市交换肺

用地结构与公共界面断面


概念分区用于复算；先保证遮荫、通行、人工服务与设备可撤除

JZ / 01

三处重点区域：总平面证据与差异任务

临时范围内叠加概念建筑、绿地、路径与实际相交节点；不是现状底图或法定总图

JZ / 01

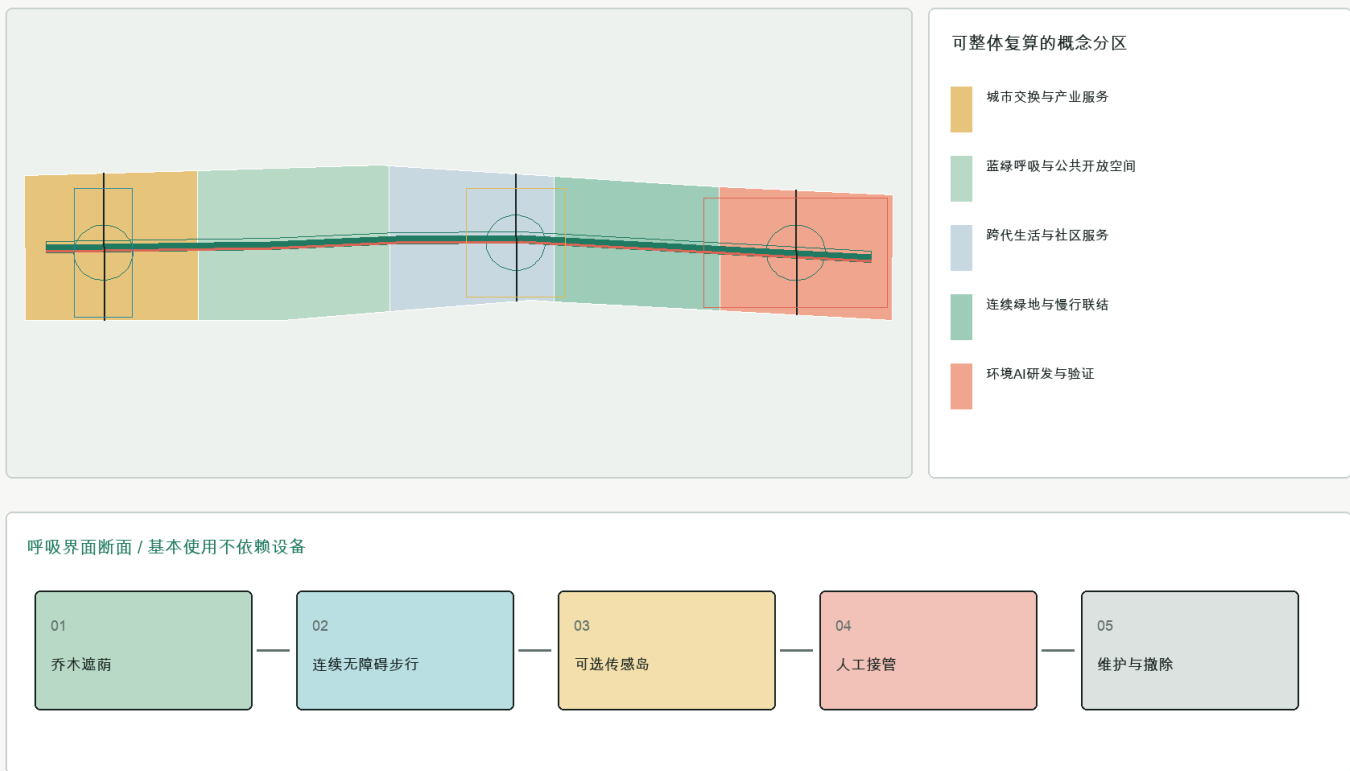


位置鲁棒的空间单元

空气观察站、遮荫停靠室、安静共译点、蓝绿风廊口、余热公共回馈点、人工接管与无障碍服务厅六类单元，可在官方 polygons、现场基线和市政条件到位后整体重算和重新落位；机制不依赖伪精确站点坐标。


移动、蓝绿与人工接管

同一空间数据支持 12 个离散节点；节点之外默认不连续采集

JZ / 01

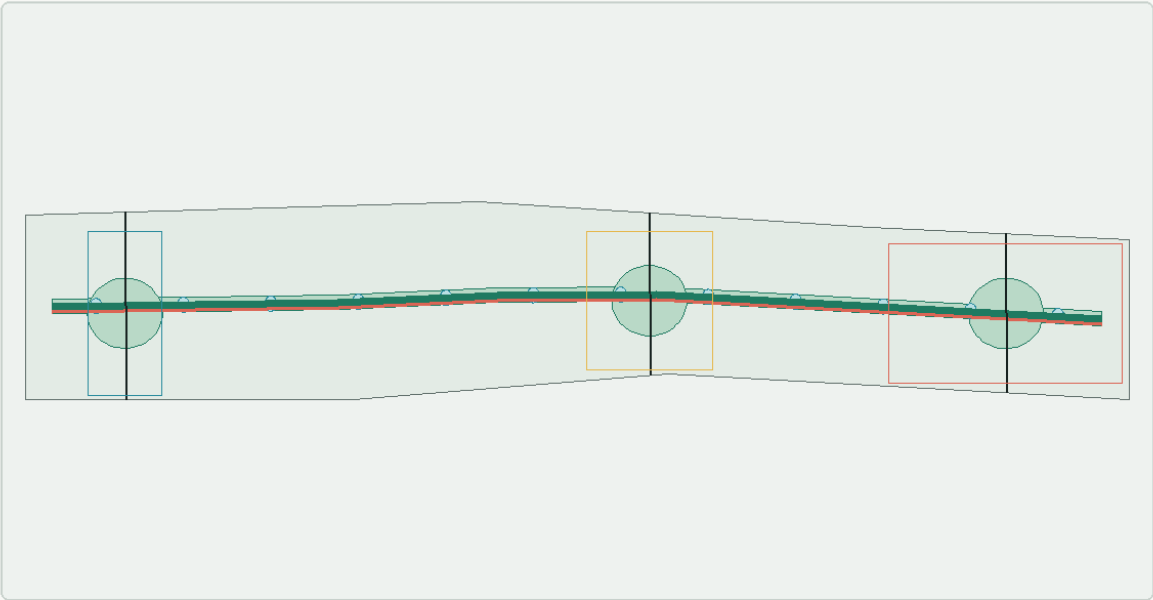

- 路径保证
- 无需手机、无需账号
 - 连续、可找到的人工接管
 - 命名节点之外默认不采集
 - 路径受阻即停用数字建议
- 12 个节点 * 全线连续采集

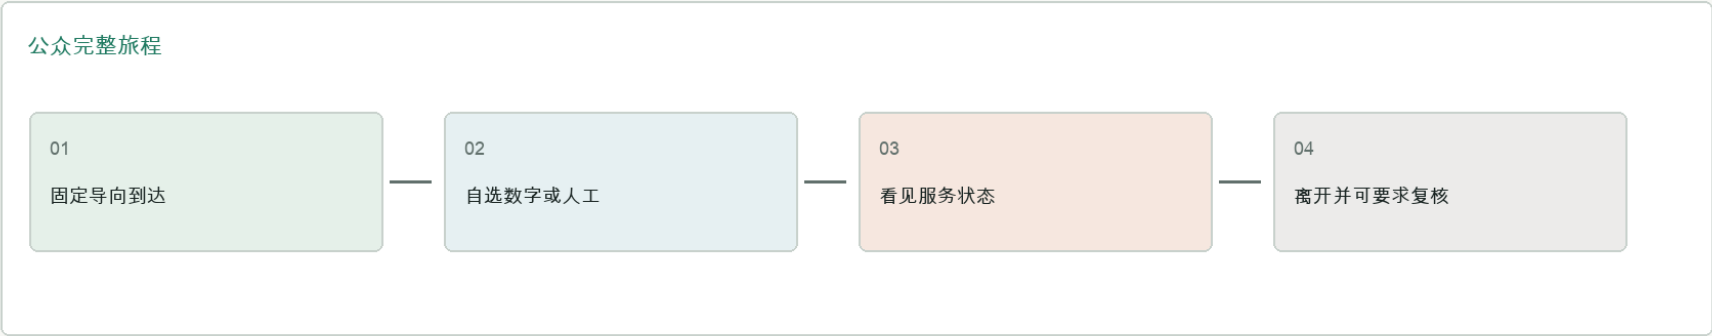

指标、六道验收门与复算链

空间值来自图层；验收门均为 not run，控规与现场绩效保持 unknown

JZ / 01

临时范围面积
11,412,825 sqm

概念用地分区
5

概念建筑载体
6

绿地比例
12.6%

场景节点覆盖率
0.9%

呼吸主臂
9,242.5 m

场景卡
12

人工接管路径
1

公共价值验收 / 尚未执行

EQ-01
无数字等价服务

PRIV-01
最小聚集与匿名性

TAKE-01
人工接管演练

ACC-01
无障碍全程走查

DATA-01
设备与数据可追溯

OPS-01
运维责任与成本边界

证据链

官方 / 临时输入

GeoJSON + 指标

图纸 + 双语报告

现场门禁证据

扩展 / 保留 / 退出

保持未知：容积率 · 高度 · 权属 · 市政 · 现场绩效 · 本地成本

数值精度不随临时几何变成官方红线。

AI 可以感知、预测和建议，但不能替代规划审批、建立个人画像或取消非数字路径。每个场景都配置人工复核者、传感异常或工作人员停止条件、数据最小化规则以及可见的服务替代方案。

01 无障碍舒适路线 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	02 热风险提示与人工服务 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	03 匿名环境感知 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务
04 低速运维机器人 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	05 蓝绿灌溉辅助 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	06 夜间照明与安静度协调 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务
07 算力余热公共回馈 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	08 公共空间舒适度提示 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	09 过敏与空气提示 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务
10 遗产材料环境监测 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	11 社区环境问答 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务	12 活动日临时呼吸客厅 人工复核 · 停止控制 · 无 AI 等价服务



0-18 个月

基线测量、公共空间许可、可逆试点



18-48 个月

主脊连续化、共享标准、市政协同



48 个月以后

在控规、权属和资金明确后推进片区更新

已知 / 未知 / 停止



已知：提交几何、派生比例、节点与分期数量。



未知：官方 polygons、控规条件、现状建筑、权属、市政和现场基线。



停止：传感异常、工作人员接管、隐私风险、服务不可达或评估失败。

扩展之前的六道公共价值验收门

当前状态全部为尚未执行。契约规定需要什么证据，不把方案目标冒充现场结果。

EQ-01
无数字等价服务

12/12 场景激活前登记可用的无数字等价服务。

PRIV-01
最小采集与匿名性

审查样本中未经授权的个人标识为零。

TAKE-01
人工接管演练

每个激活场景在开放前完成接管演练。

ACC-01
无障碍全程走查

三肺旅程不存在未关闭的无障碍阻断项。

DATA-01
设备与数据可追溯

全部激活设备登记与公众告知字段完整。

OPS-01
运维责任与成本边界

每个单元有授权运营方与可撤回成本边界。

安全与公共价值证据通过 → 扩展 / 安全通过但价值或成本不确定 → 局部保留 / 停止条件持续 → 退出

责任角色：主管部门 · 授权运营方 · 技术验证者 · 无障碍复核者 · 社区/公共健康复核者，全部 TBC