


五锁齐备，城市才允许智能行动

三个真实锚点转化为三种独立可用的联锁场

T1 / 清华园旧站

平行遗产月台

116.331760, 39.991510

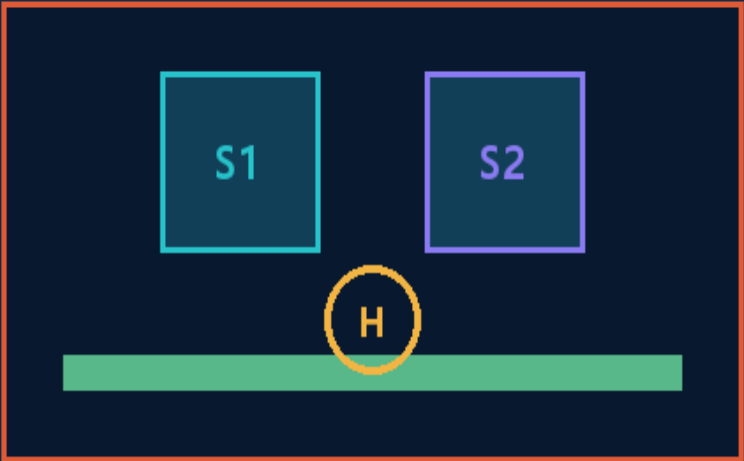


24×12 m | clear 2.4 m

普通服务线始终开放

T2 / 15号线到达口

编织知识交叉场

116.339530, 40.000673

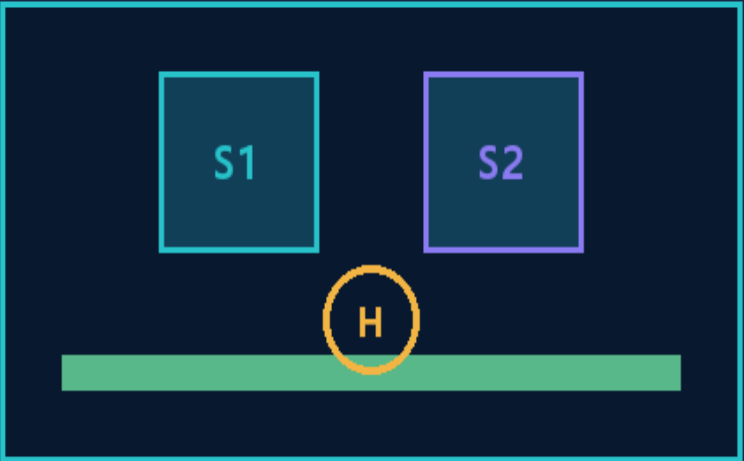


30×15 m | clear 2.2 m

普通服务线始终开放

T3 / 大钟寺

单队列三出口扇

116.345139, 39.966612

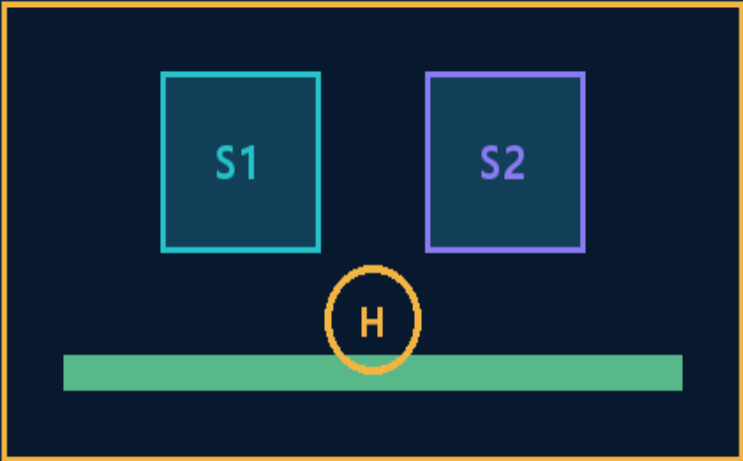

32×18 m | clear 2.4 m

普通服务线始终开放

五道实体—公共联锁

L1

公共基线

锁定后放行

L2

具名人工

锁定后放行

L3

权利与边界

锁定后放行

L4

证据可读

锁定后放行


L5

恢复就绪

锁定后放行

四条设计根进入比较，只有一条通过硬门槛

选择过程可追溯；代理分数不冒充专业评议

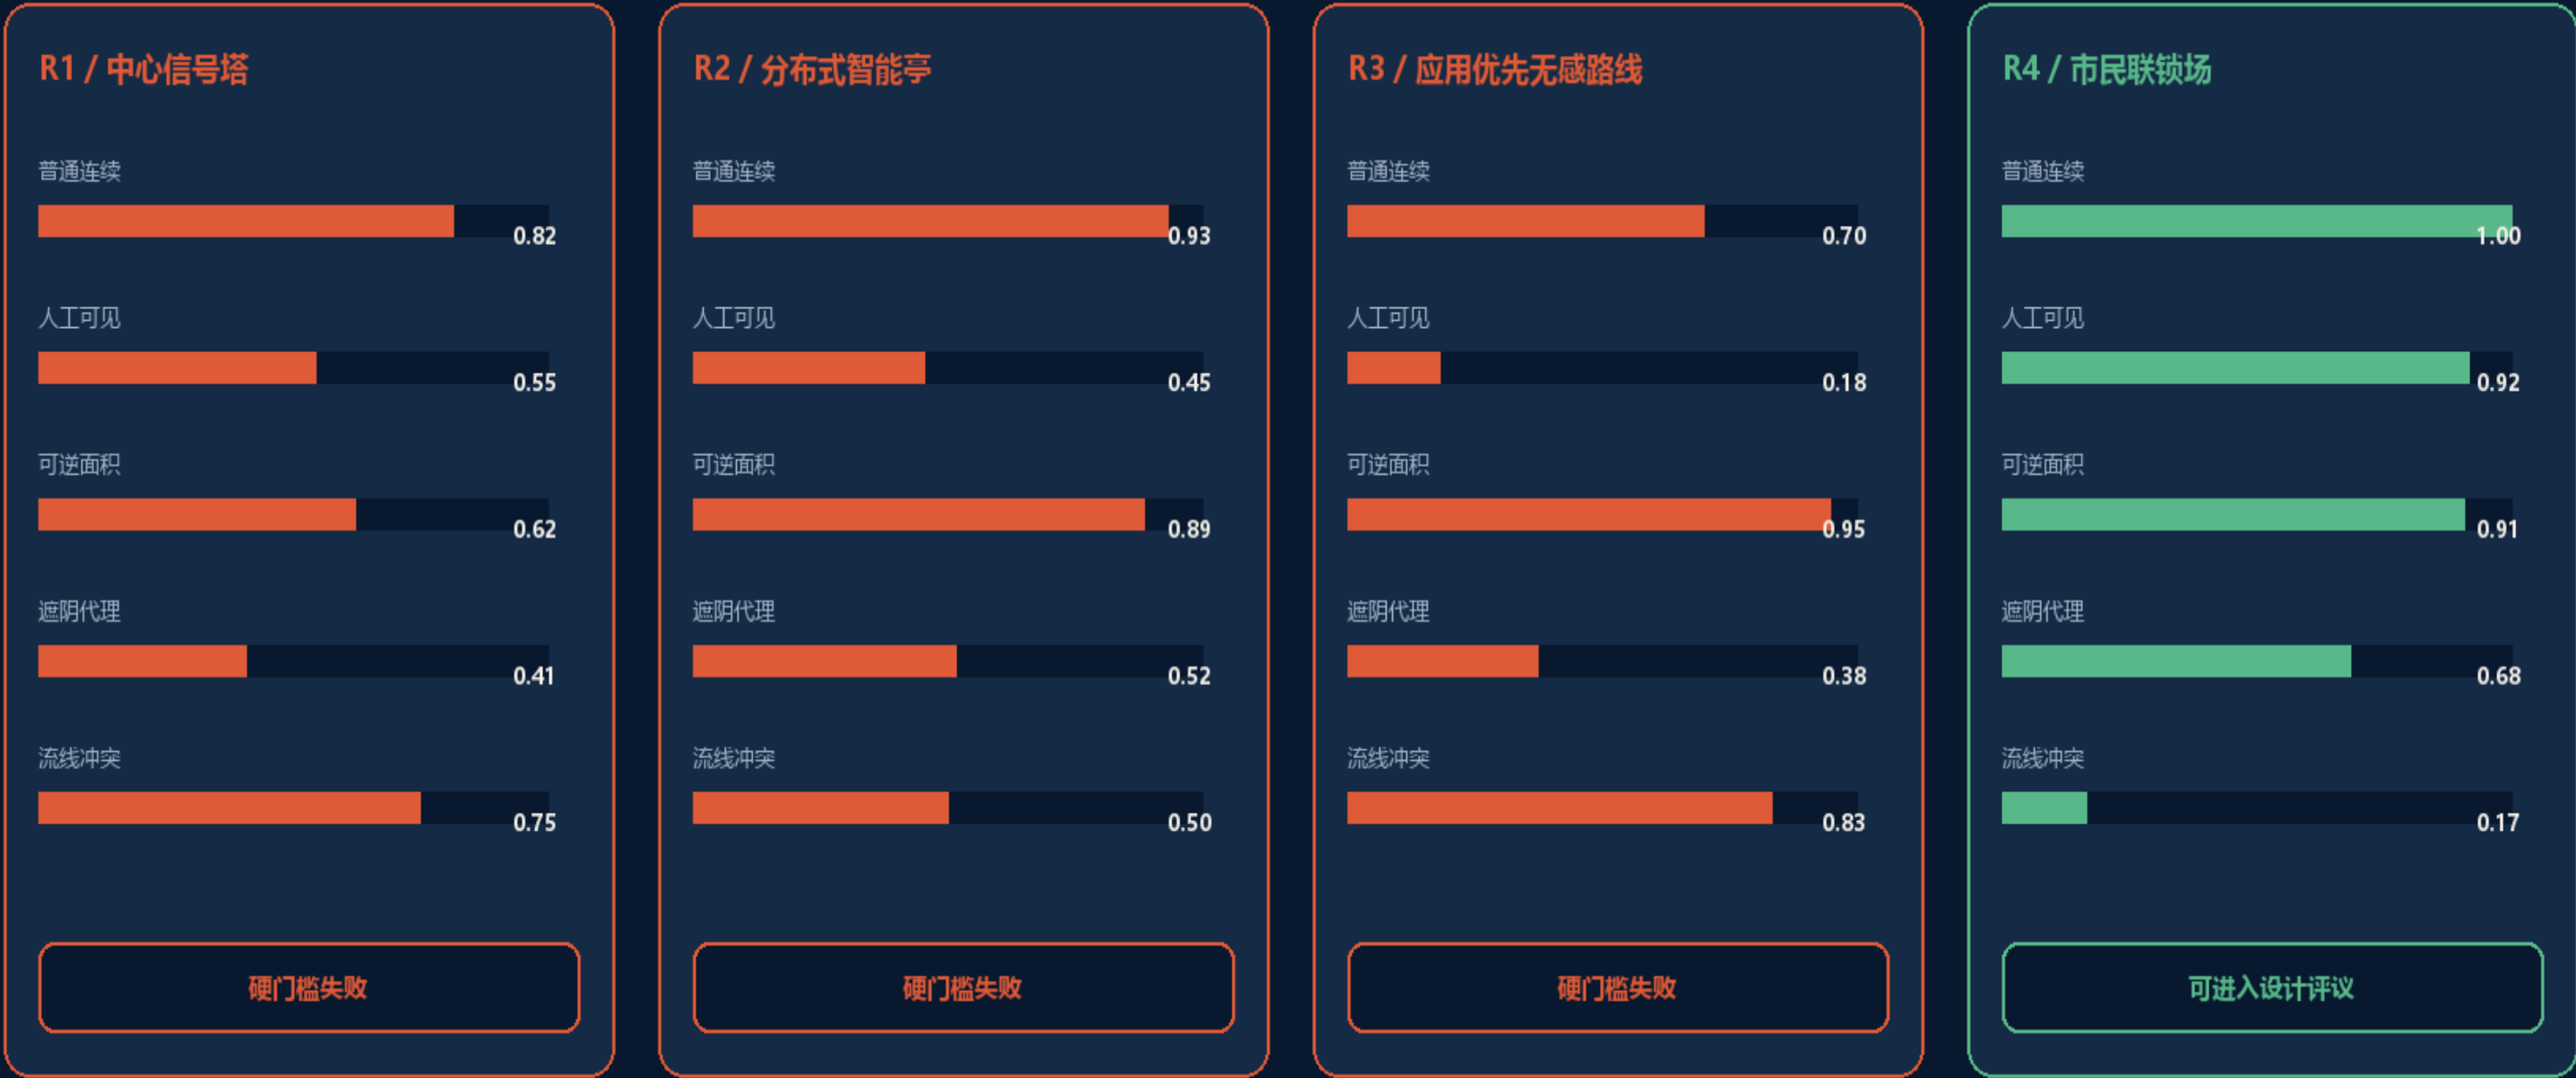

R4 / 市民联锁场


唯一同时满足普通服务连续、人工责任可见、智能面积可逆且流线冲突代理不高于 25% 的设计根。

三处场地，三种可建造关系

同一套五锁；不同平面拓扑、尺寸与公共任务

T1 / 平行遗产月台

样机控制盒 24×12 米

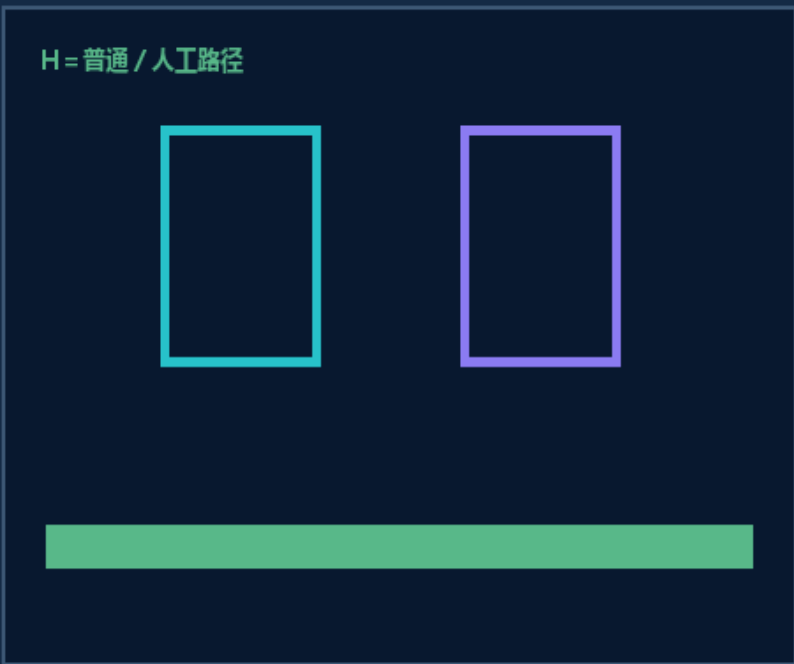


连续净宽	2.4 m
回转空间	Ø 1.5 m
可拆智能位	2 × 3×3 m
夏季遮阴代理	67%
冬季无影代理	81%

方案代理值；G0 现场复核

T2 / 编织知识交叉场

样机控制盒 30×15 米

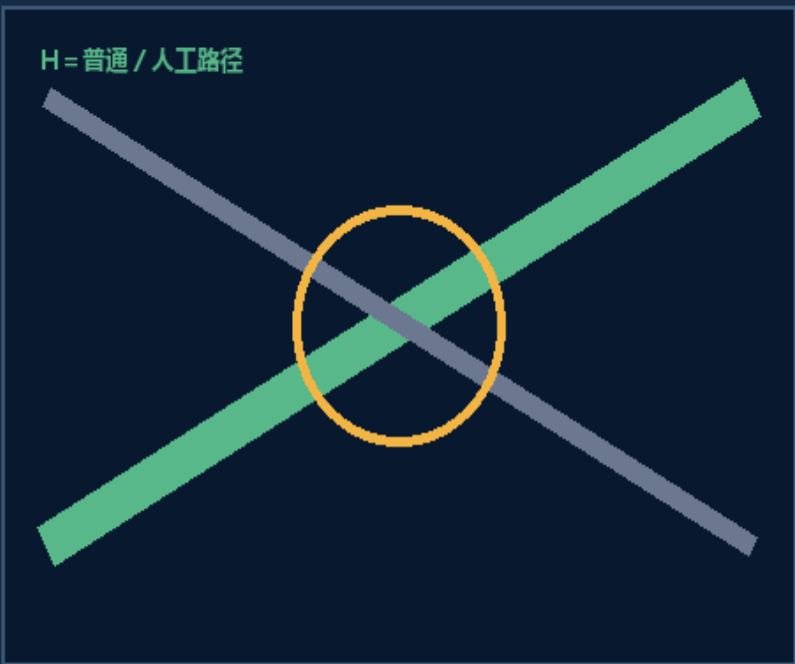


连续净宽	2.2 m
回转空间	Ø 1.5 m
可拆智能位	2 × 3×4.5 m
夏季遮阴代理	73%
冬季无影代理	78%

方案代理值；G0 现场复核

T3 / 单队列三出口扇

样机控制盒 32×18 米

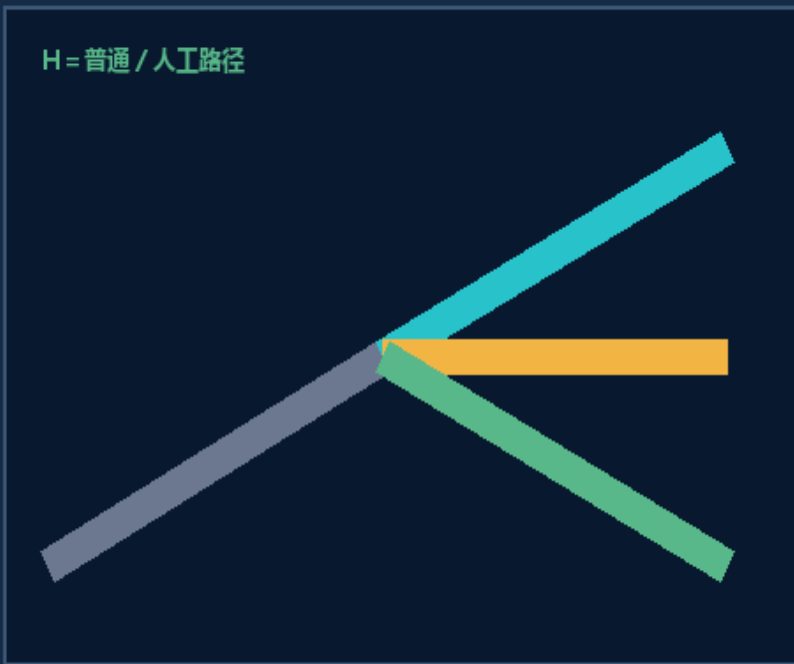

连续净宽	2.4 m
回转空间	Ø 1.5 m
可拆智能位	2 × 3×6 m
夏季遮阴代理	70%
冬季无影代理	75%

方案代理值；G0 现场复核

普通服务线始终保持绿灯

无障碍几何、遮阴代理与人工接管先于智能放行

T1 / 平行遗产月台

夏季遮阴



冬季无影



clear 2.4 m | turn Ø1.5 m

T2 / 编织知识交叉场

夏季遮阴



冬季无影



clear 2.2 m | turn Ø1.5 m

T3 / 单队列三出口扇

夏季遮阴



冬季无影



clear 2.4 m | turn Ø1.5 m

联锁放行顺序

01

普通任务可完成

02

人工责任可见

03

权利边界锁定

04

证据断电可读

05

恢复已经演练

不放行


任一锁缺失，AI 保持不可见，同一任务沿 H 普通 / 人工路径继续完成。

四十八次试验；失败也是被设计的结果

十二个城市场景 × 四类夹具，生成哈希寻址的路线卡



夹具矩阵

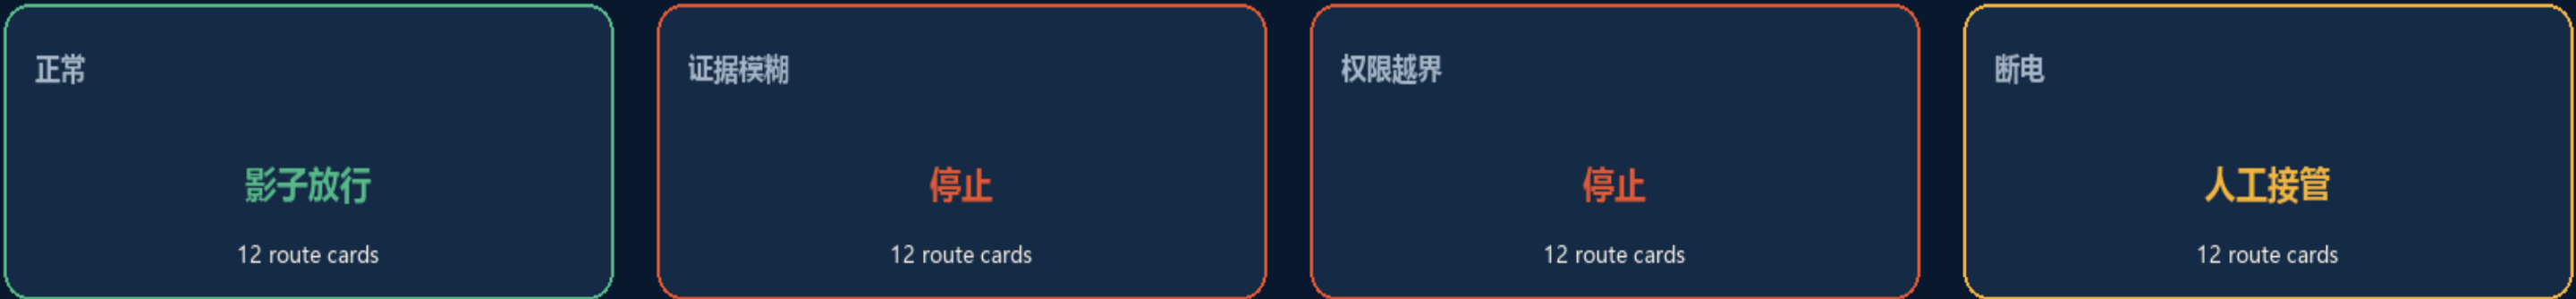

路线卡 / 公共回执

task_id	site_id	topology_id	ordinary_route
agent_scope	human_owner	lock_state	dissent
outcome	recovery	expiry	receipt_hash

合成夹具只检验设计合同，不是现场结果或安全认证。

首百日行动包 + RACI 责任矩阵

先锁定事实和责任，再做 3 米可逆样机，不直接进入永久建设



工作包	Planning	Site operator	University	Community	Safety / rights	交付物
边界/权属/管线	A	R	C	I	C	资料锁定单
普通等价路径	A	R	C	C	C	连续通行样机
AI 服务合同	A	C	R	C	C	服务责任卡
无障碍复验	C	R	C	A	R	失败回执
数据/申诉/退出	A	R	C	C	R	权利台账
年度人工接管演练	C	A	C	R	R	续期/退出决定

A accountable · R responsible · C consulted · I informed

七项公共权利，就是 AI 场景验收线

任一权利缺失，场景不得通过 G2 试点门


	居民家庭	行动不便者	高校师生	开发者	服务维护者	访客
无设备参与	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
匿名提案	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
数据退出	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
人工复核	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
状态知情	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
结果申诉	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
无障碍开放	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用

G2 放行规则

普通路径 + 具名人工责任 + 申诉 + 无障碍恢复 + 到期退出，五项同时成立

3 米信息月台样机：先证明能用、能停、能恢复

用可逆剖面验证遮阳、通行、人工接管与公开证据

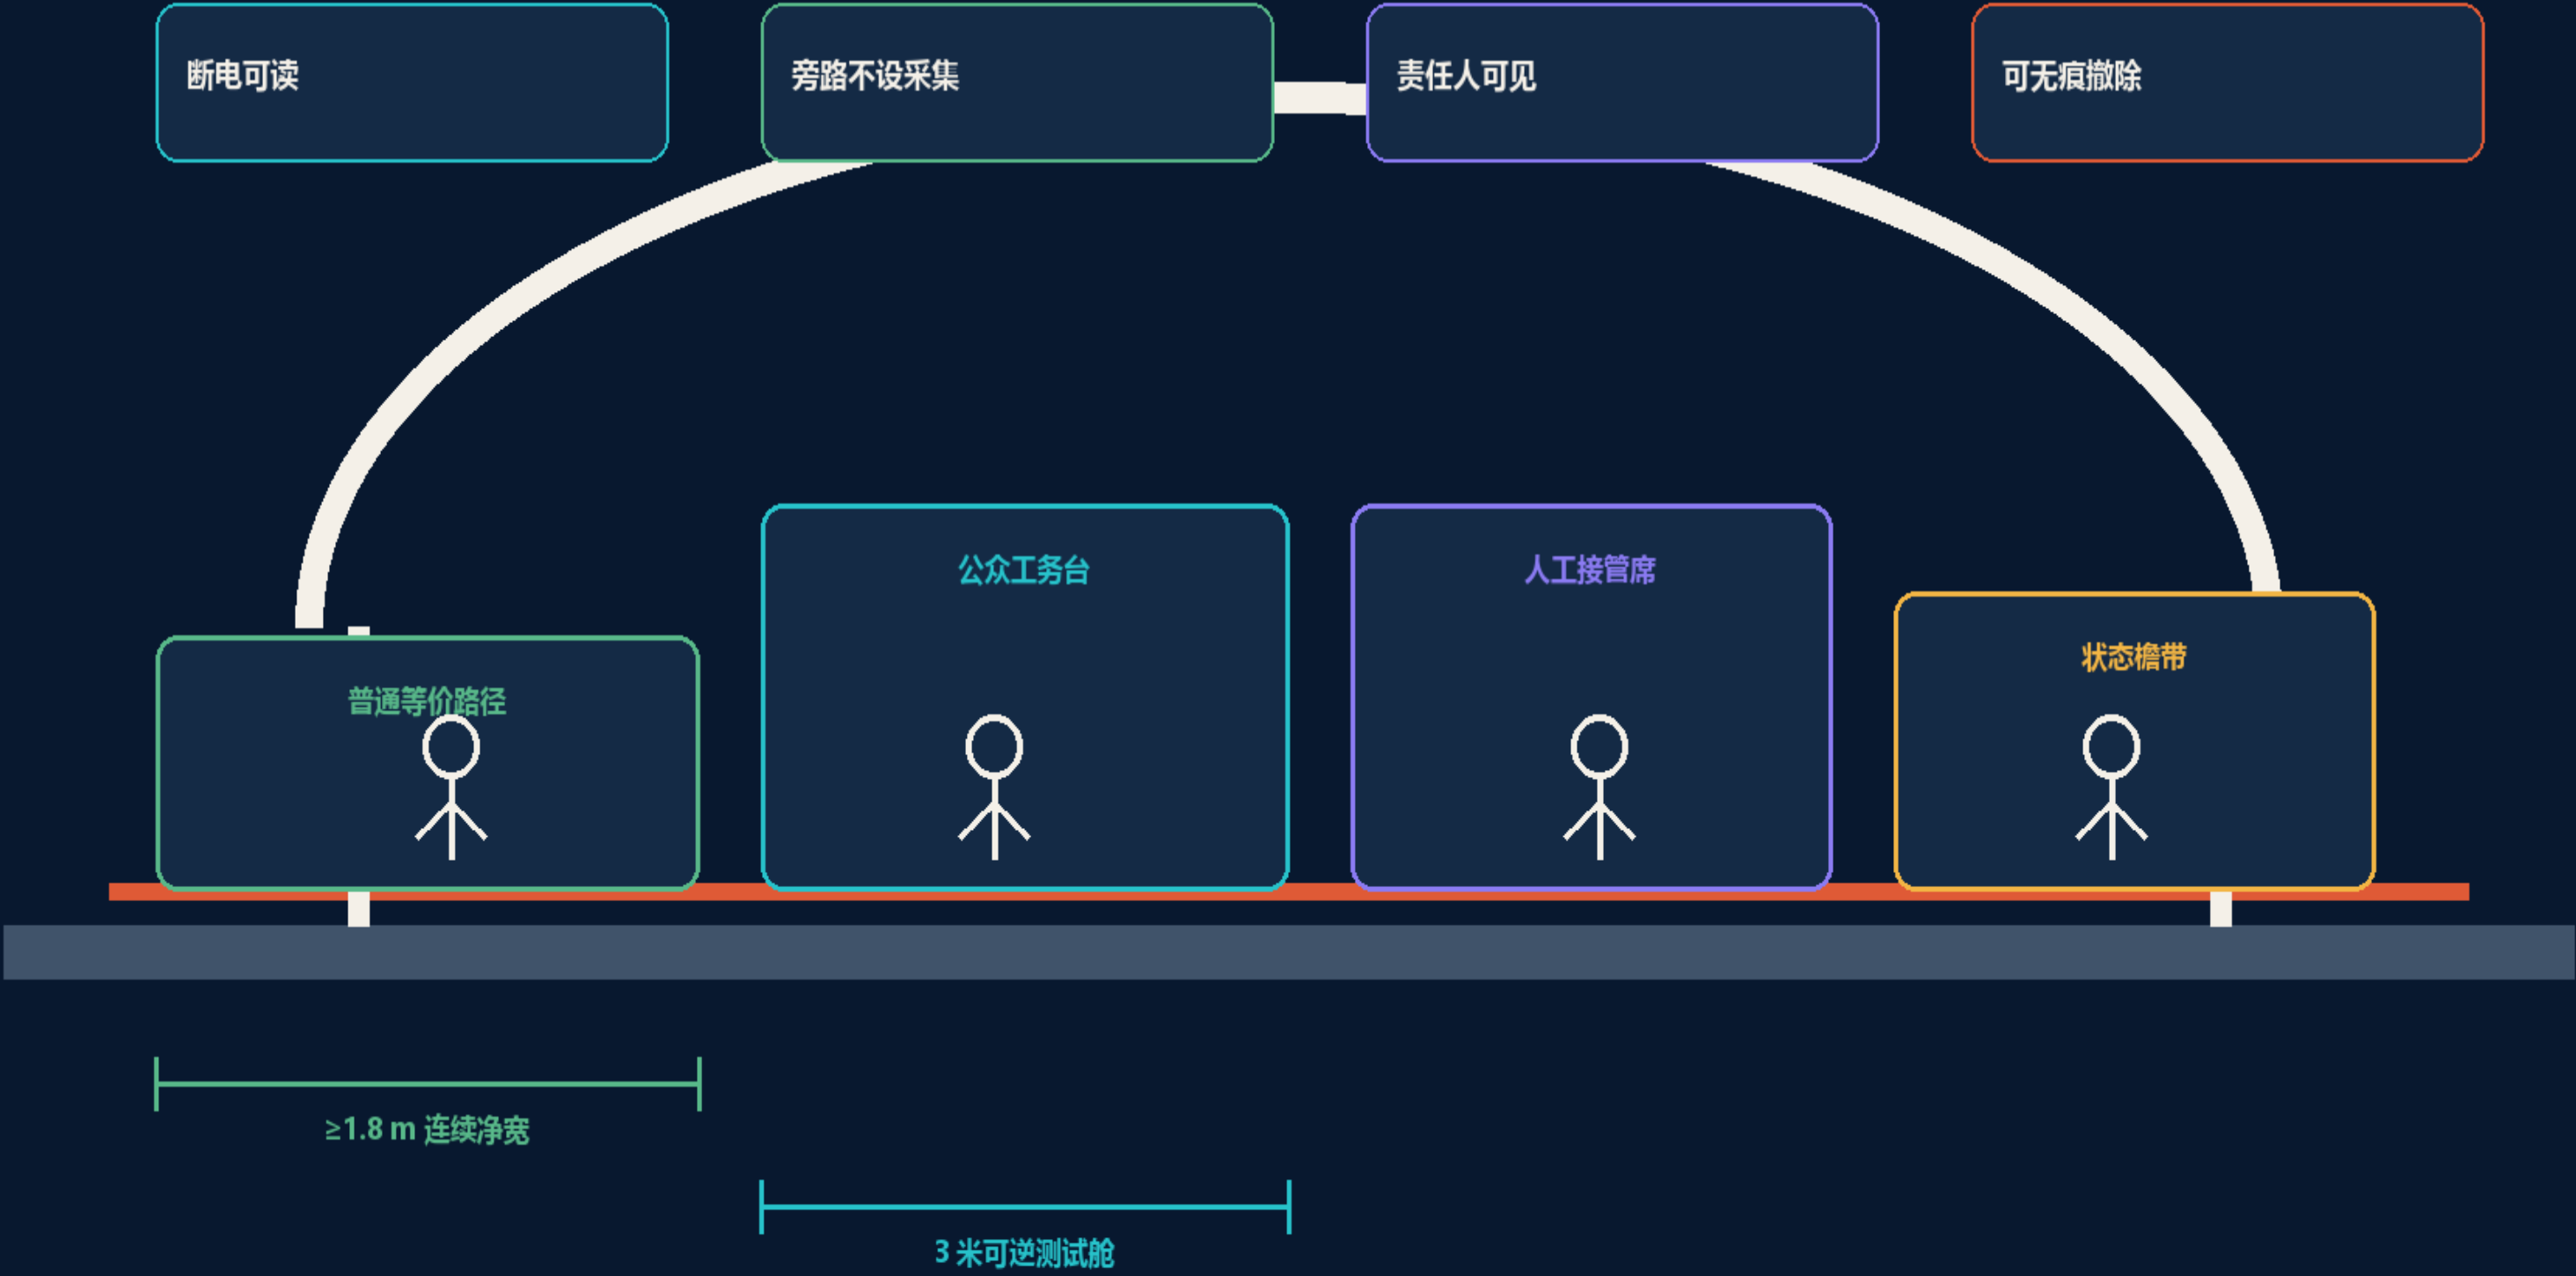

三类行业测试合同：不是展示，是可停止的试验

医疗、教育、商业共用同一套公共放行协议

医疗

- 1 真实问题
- 2 限定边界
- 3 最小样机
- 4 人工接管
- 5 公众复验
- 6 到期退出

必须演练

- 分诊解释
- 最小数据
- 医护接管
- 误导演练

教育

- 1 真实问题
- 2 限定边界
- 3 最小样机
- 4 人工接管
- 5 公众复验
- 6 到期退出

必须演练

- 教师定义任务
- 未成年人保护
- 教师接管
- 偏差演练

商业

- 1 真实问题
- 2 限定边界
- 3 最小样机
- 4 人工接管
- 5 公众复验
- 6 到期退出

必须演练

- 推荐依据
- 禁止诱导
- 人工投诉
- 撤回演练