

건물 연돌현상 검토보고서


보고서 범위

- ☒ 연돌현상 예측평가
- ☐ 연돌현상 설계검토
- ☐ 연돌현상 시뮬레이션

보고서 작성일

2025.07.31

(주) 비티에어테크

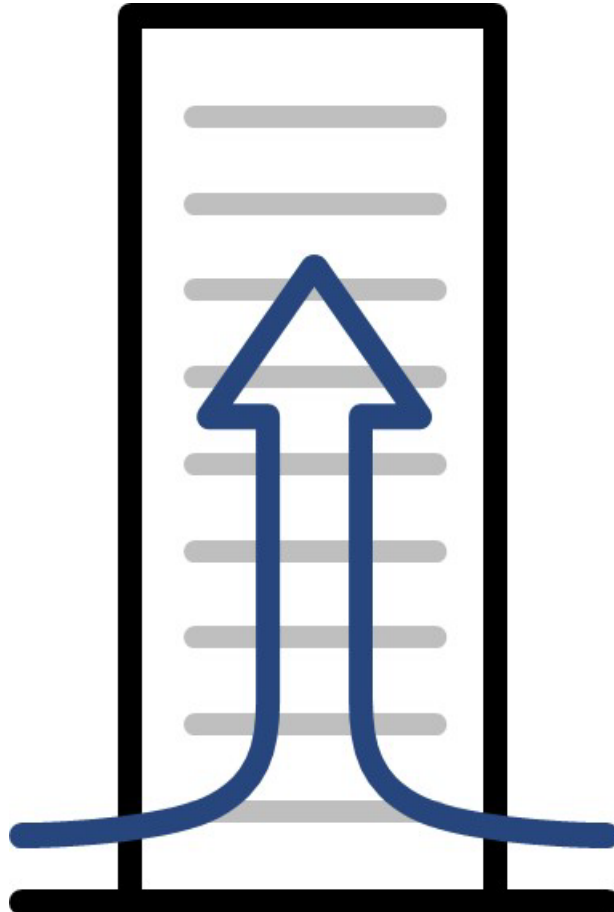


1. 연돌현상 검토결과 요약

■ 프로젝트 주요정보

프로젝트명	abcd 프로젝트	
건물용도	주거	
준공(예정)연도	2030년	
위치	서울	
건물높이	100 m	
건물층수	25 F (5 F)	

■ 연돌현상 검토결과

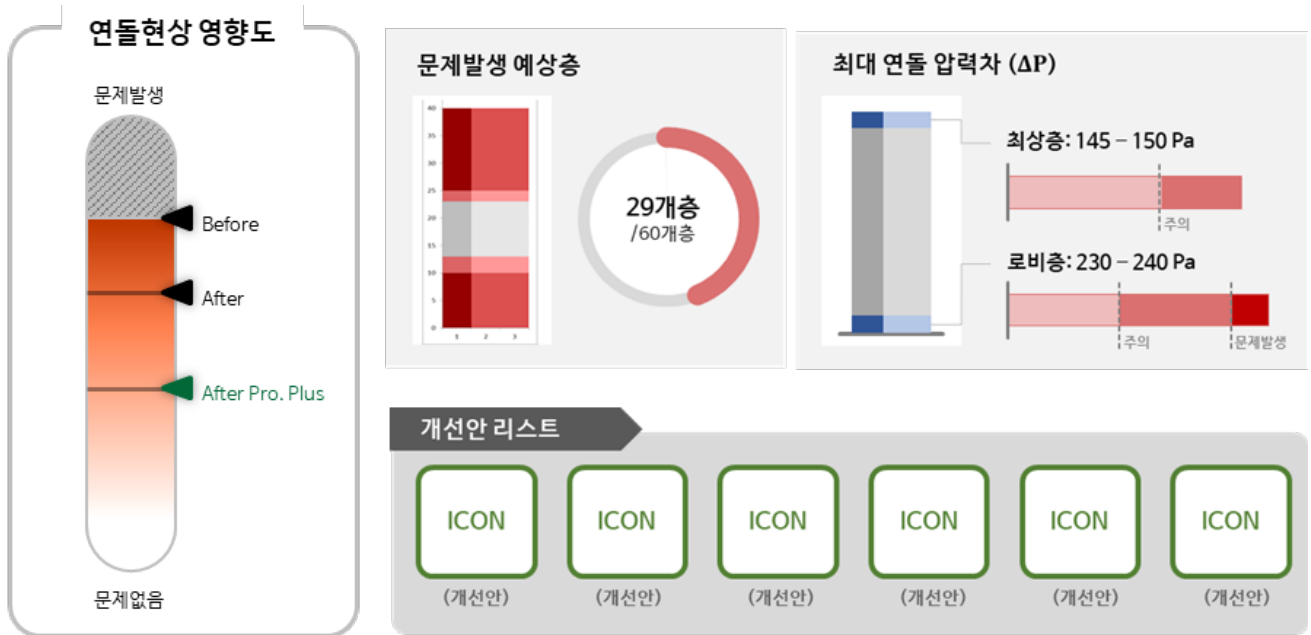

본 프로젝트는,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.

기준안 대비 최대 78% 저감효과를 기대할 수 있음



서명

Jo Jae-Hun, 000 Representative

2. 연돌현상 예측평가 결과

2.1 프로젝트 정보

일반정보	프로젝트명	abcd 프로젝트	위치	서울
	건물용도	주거	건물높이	100 m
	준공(예정)연도	2030년	건물층수	25 F (5 F)
매스계획	저층부 포디움	X	포디움 용도	-
			포디움 높이	-
승객용엘리베이터 샤프트 계획	수직조닝	싱글존	(저층존) 0 – 25 F (중층존) - (고층존) -	
	스카이라비	-	지하층 셔틀 엘리베이터	O
계단실 샤프트 계획	수직조닝	싱글존	(저층존) 0 – 25 F (중층존) - (고층존) -	
기본 건축계획	엘리베이터 홀 구획	O	(선택사항)	X
	(선택사항)	O	(선택사항)	X
공기유동 특이사항	옥상정원	O	로비층 외 출입층	X
	(선택사항)	O	(선택사항)	X
	(선택사항)	O	(선택사항)	X

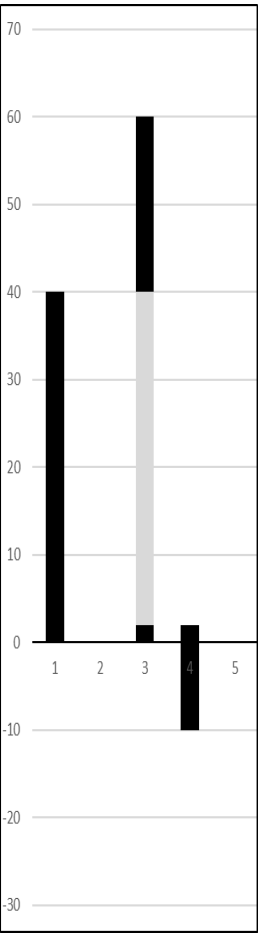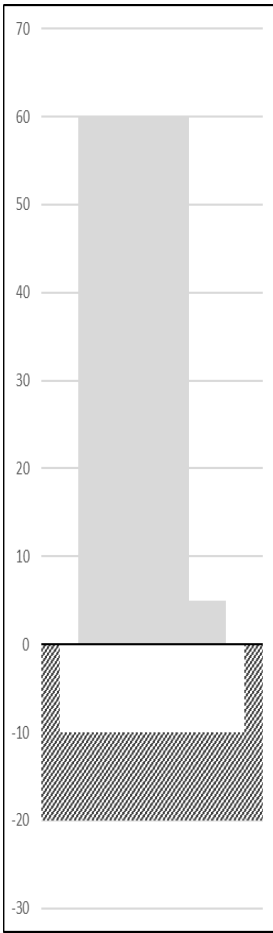

2.2 압력차 검토 결과

■ 주요 문제 및 하자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.



화재 및 피난 안전

화재 및 피난 안전 화재 및 피난 안전 화재

개선안 설계도서 반영 필요



건축 요소/자재 하자

건축 요소/자재 하자건축 요소/자재 하자 건축 요

시뮬레이션 검토 필요



엘리베이터 도어 오작동 및 고장

화재 및 피난 안전 화재 및 피난 안전 화재 및 피난 안전화재 및 피난 안전 화재



도어 소음(휘슬링)


화재 및 피난 안전 화재 및 피난 안전 화재 및 피난 안전화재 및 피난 안전 화재



에너지 및 HVAC 시스템 설계 오류


에너지 및 HVAC 시스템 설계 오류 설명

시뮬레이션 검토 필요

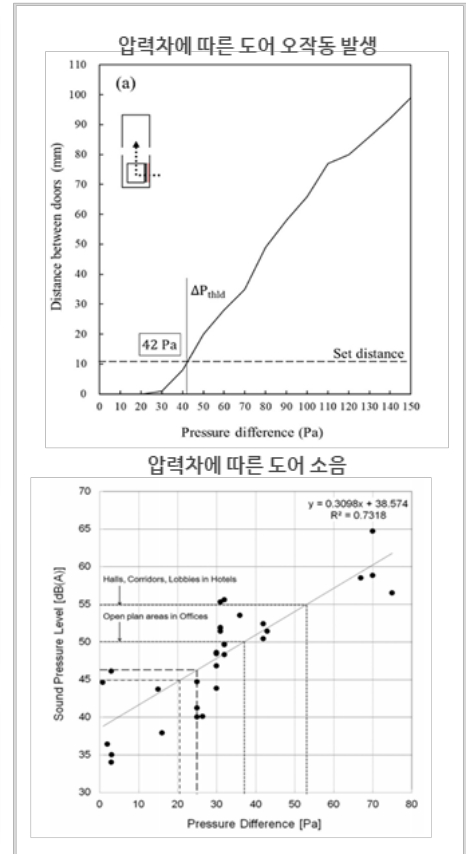

■ 문제 발생 예상층

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

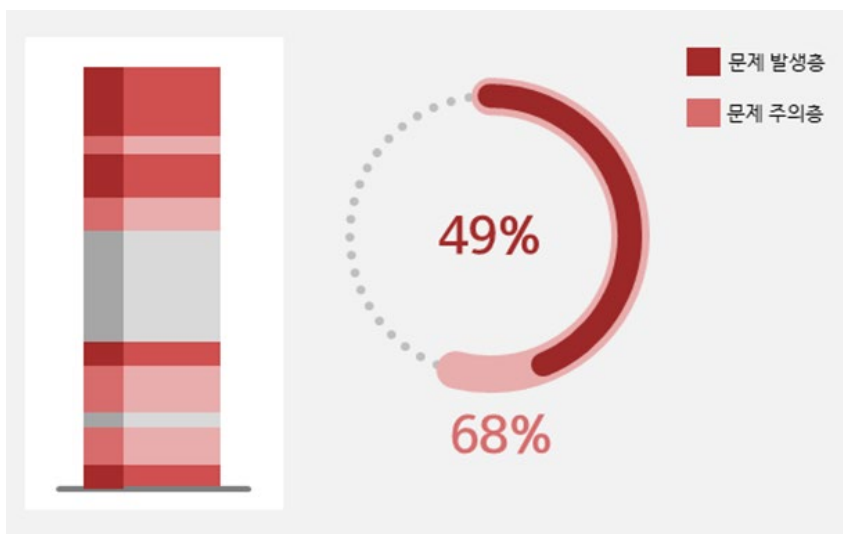


문제발생층	29 개층 / 60 개층
문제주의층	42 개층 / 60 개층

■ 압력분포 프로파일 및 중성대위치


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

$$\Delta P_s = (\rho_o - \rho_i)g(H_{NPL} - h)$$

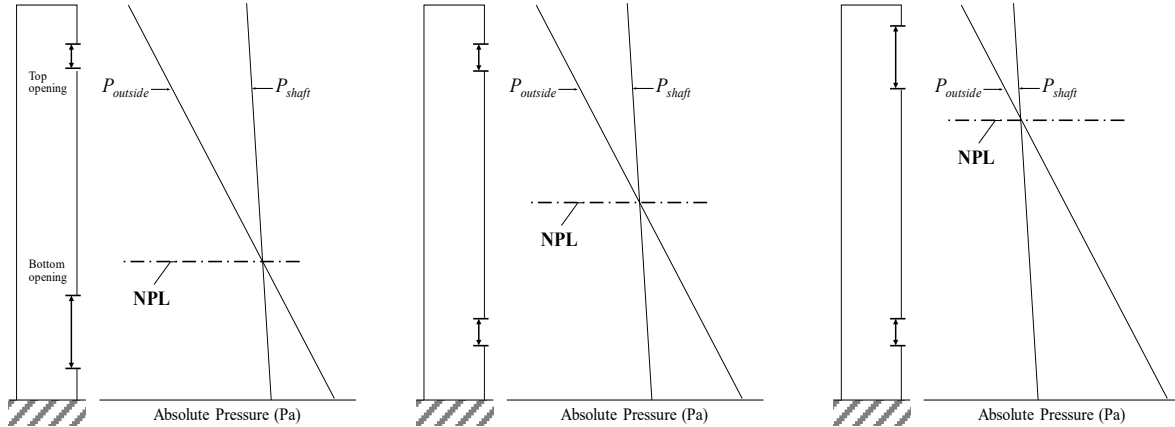


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

저층존 샤프트 중성대	중층존 샤프트 중성대	고층존 샤프트 중성대
13 F (42 m)	25 F (78 m)	43 F (135 m)

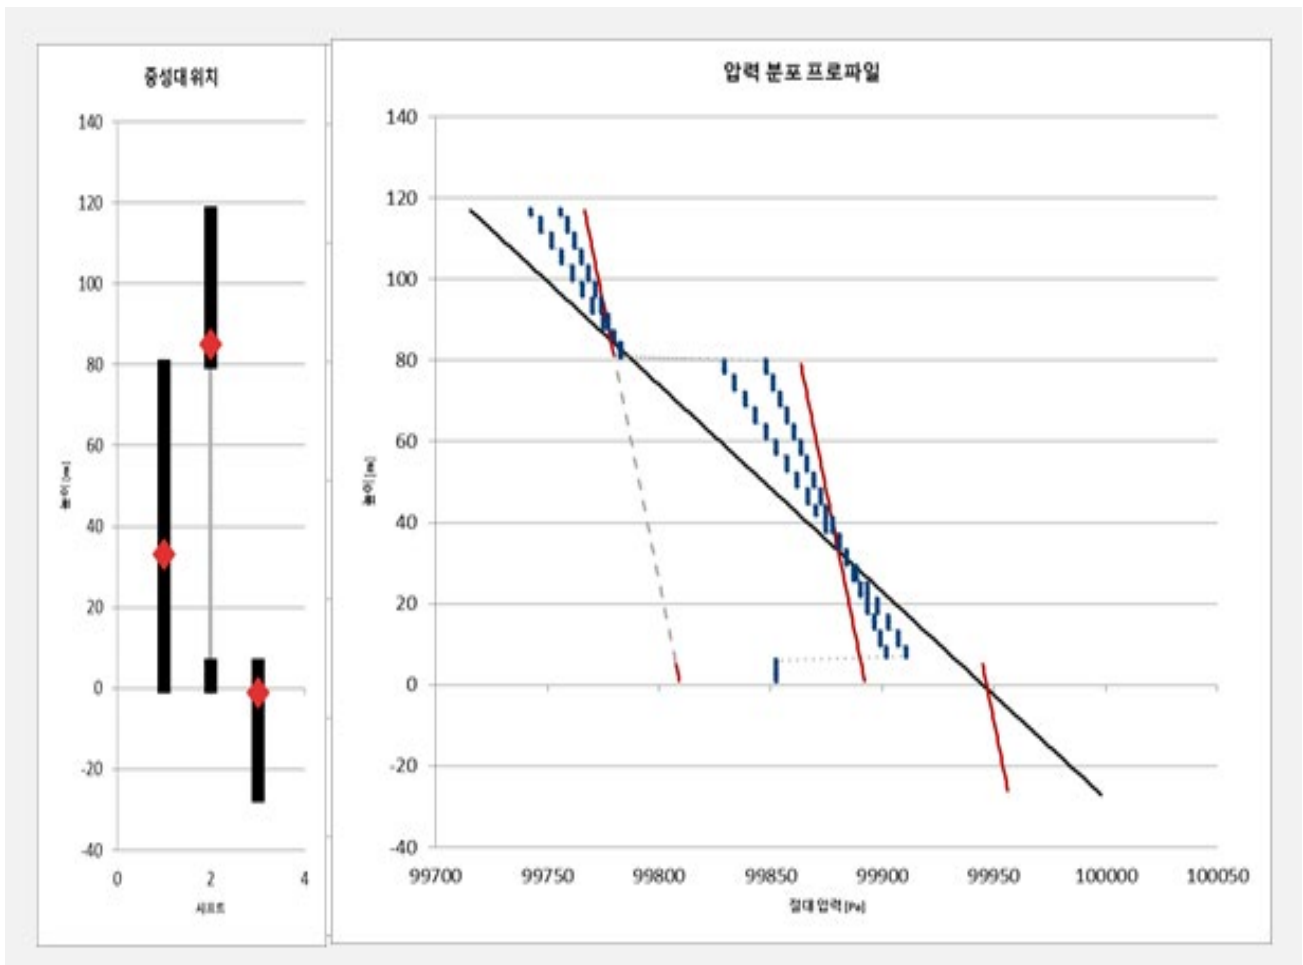

■ 주요층 압력차

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

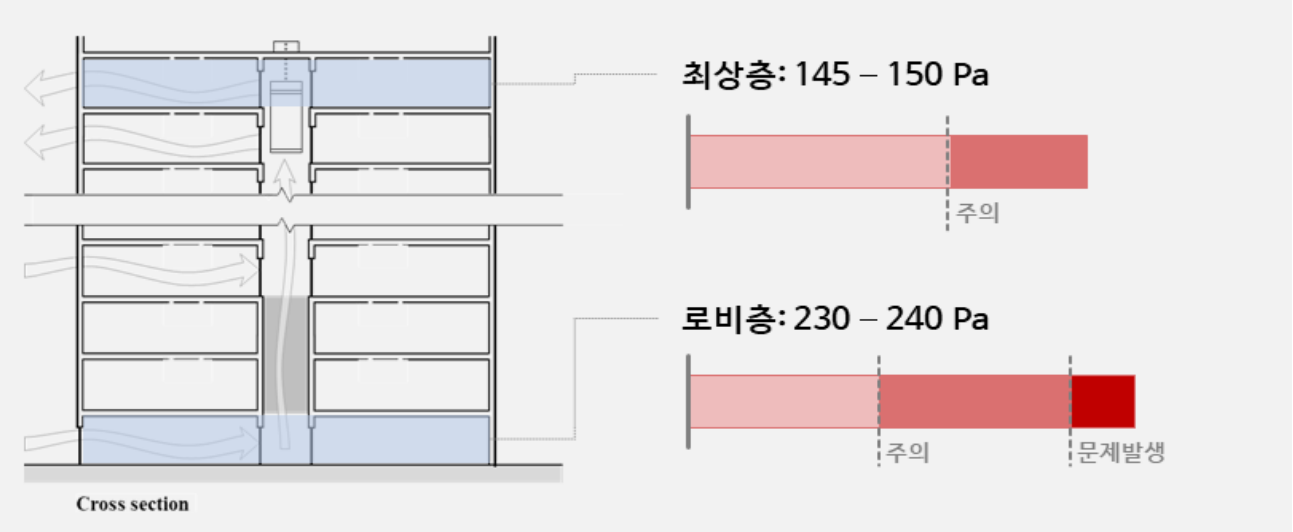


최상층	
실내외 최대압력차	145 -150 Pa
엘리베이터 도어 압력차	55 - 61 Pa

로비층	
실내외 최대압력차	230 - 240 Pa
엘리베이터 도어 압력차	62 - 72 Pa
출입도어 압력차	40 - 47 Pa

■ 난방시즌 압력차 변화

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

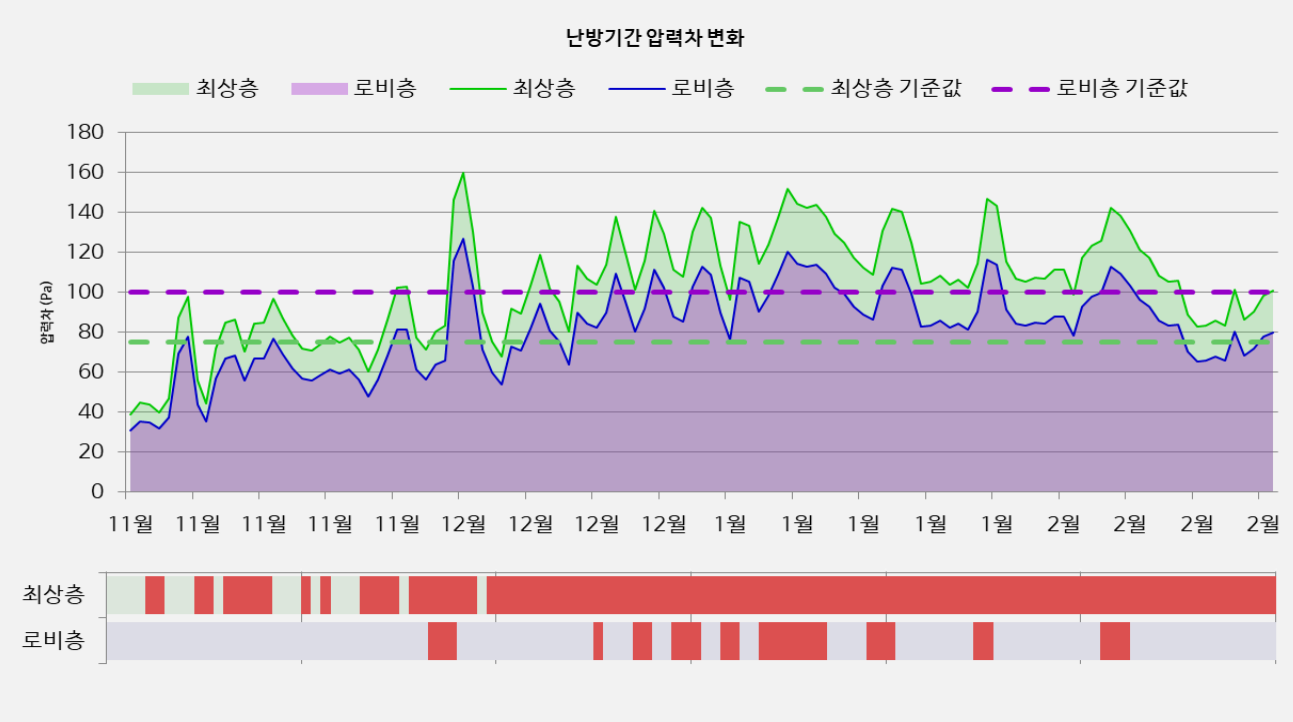

최상층	
기준압력 초과일수	34 - 41 일 / 120 일

로비층	
기준압력 초과일수	42 - 48 일 / 120 일

2.3 개선안 리스트

개선안		필요작업	주요 데이터
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	
(개선안)	(개선안설명)	(필요작업) (필요작업)	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

- Aliquam erat volutpat.
- Aliquam erat volutpat.


기존안 대비 최대 78% 저감효과를 기대할 수 있음

2.4 연돌현상 영향 저감효과


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ligula sapien, rutrum sed vestibulum eget, rhoncus ac erat.

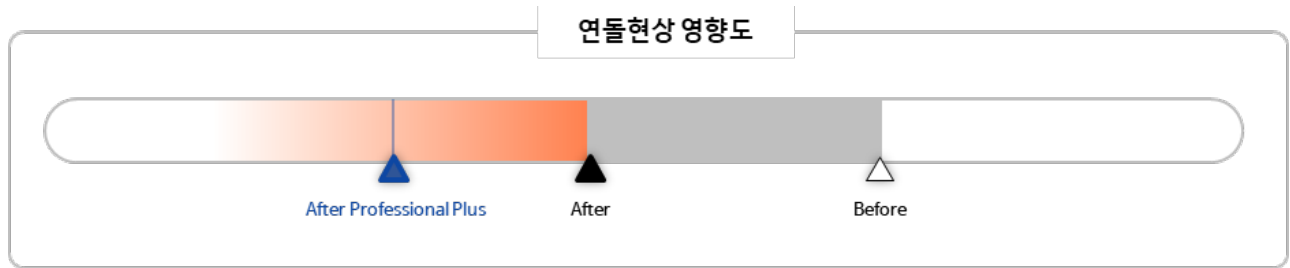

■ 문제 발생률

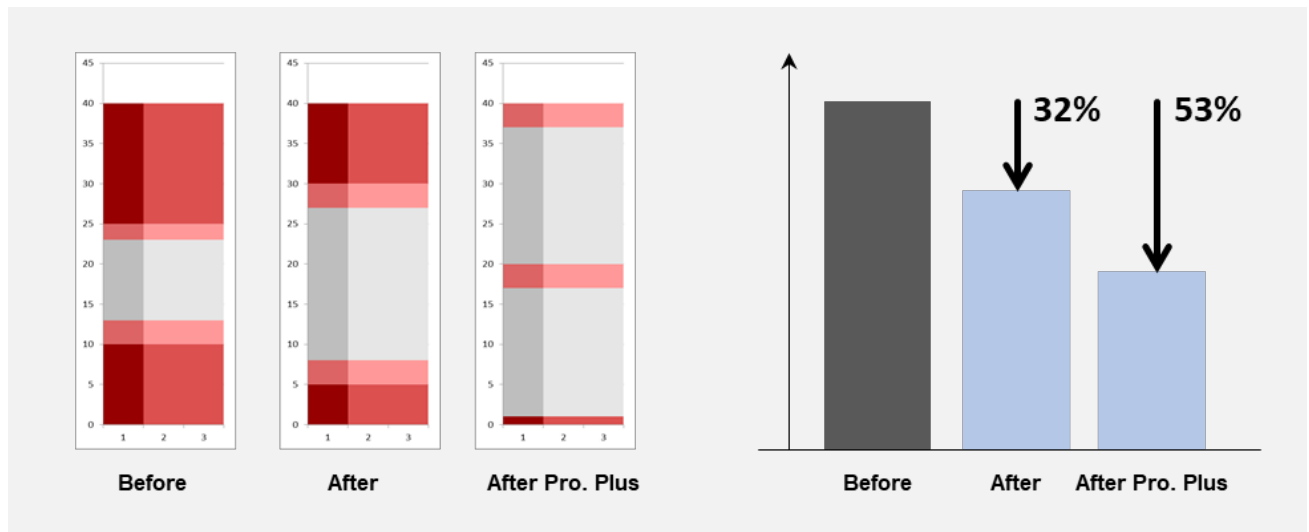

■ 난방시즌 침기부하

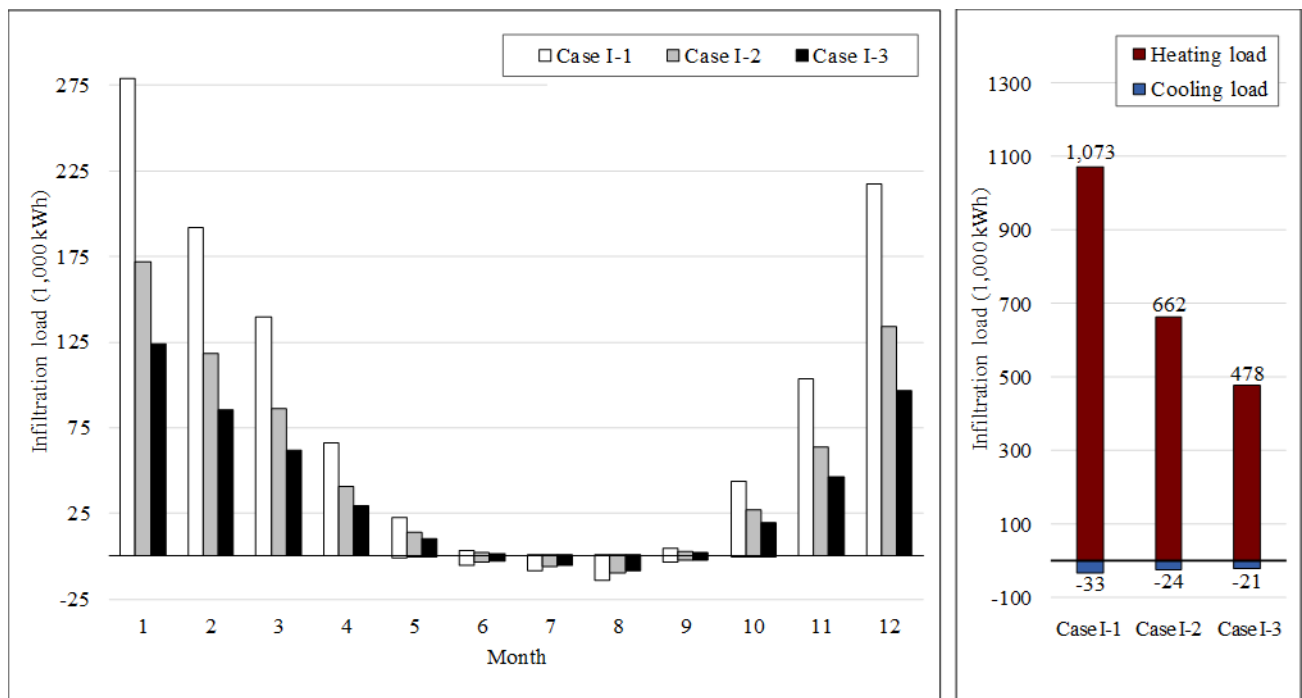

Appendix A 건물연돌효과 저감계획

연돌현상 예측평가

Mass balance 기반 중성대 예측을 통한 압력 분포 검토하고, 연돌현상에 의한 영향도 평가 및 개선안 방향을 설정함

연돌현상 설계검토

건축/설비도면 검토를 통한 개선안의 적용가능성을 분석하고, 계획 및 시공을 위한 개선안 상세도면 마련 예정

연돌현상 시뮬레이션

공기유동 시뮬레이션 기반 연돌효과 정밀 분석하여 층별/존별 데이터 및 관리 요소 마련 예정

연돌현상 영향도
53% 저감

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON



(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

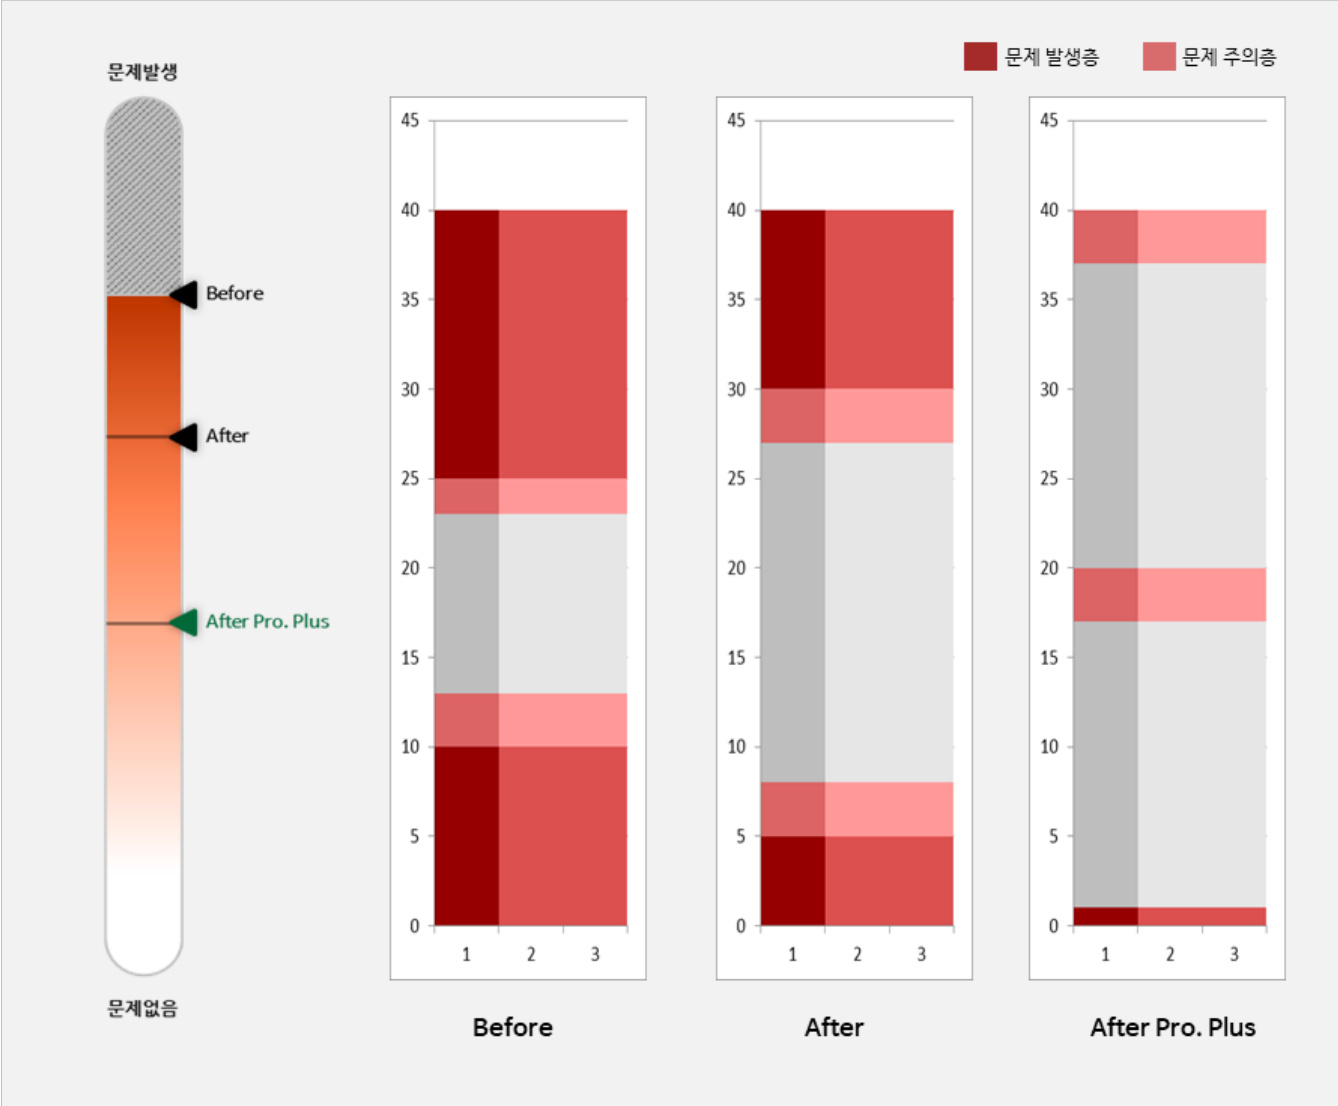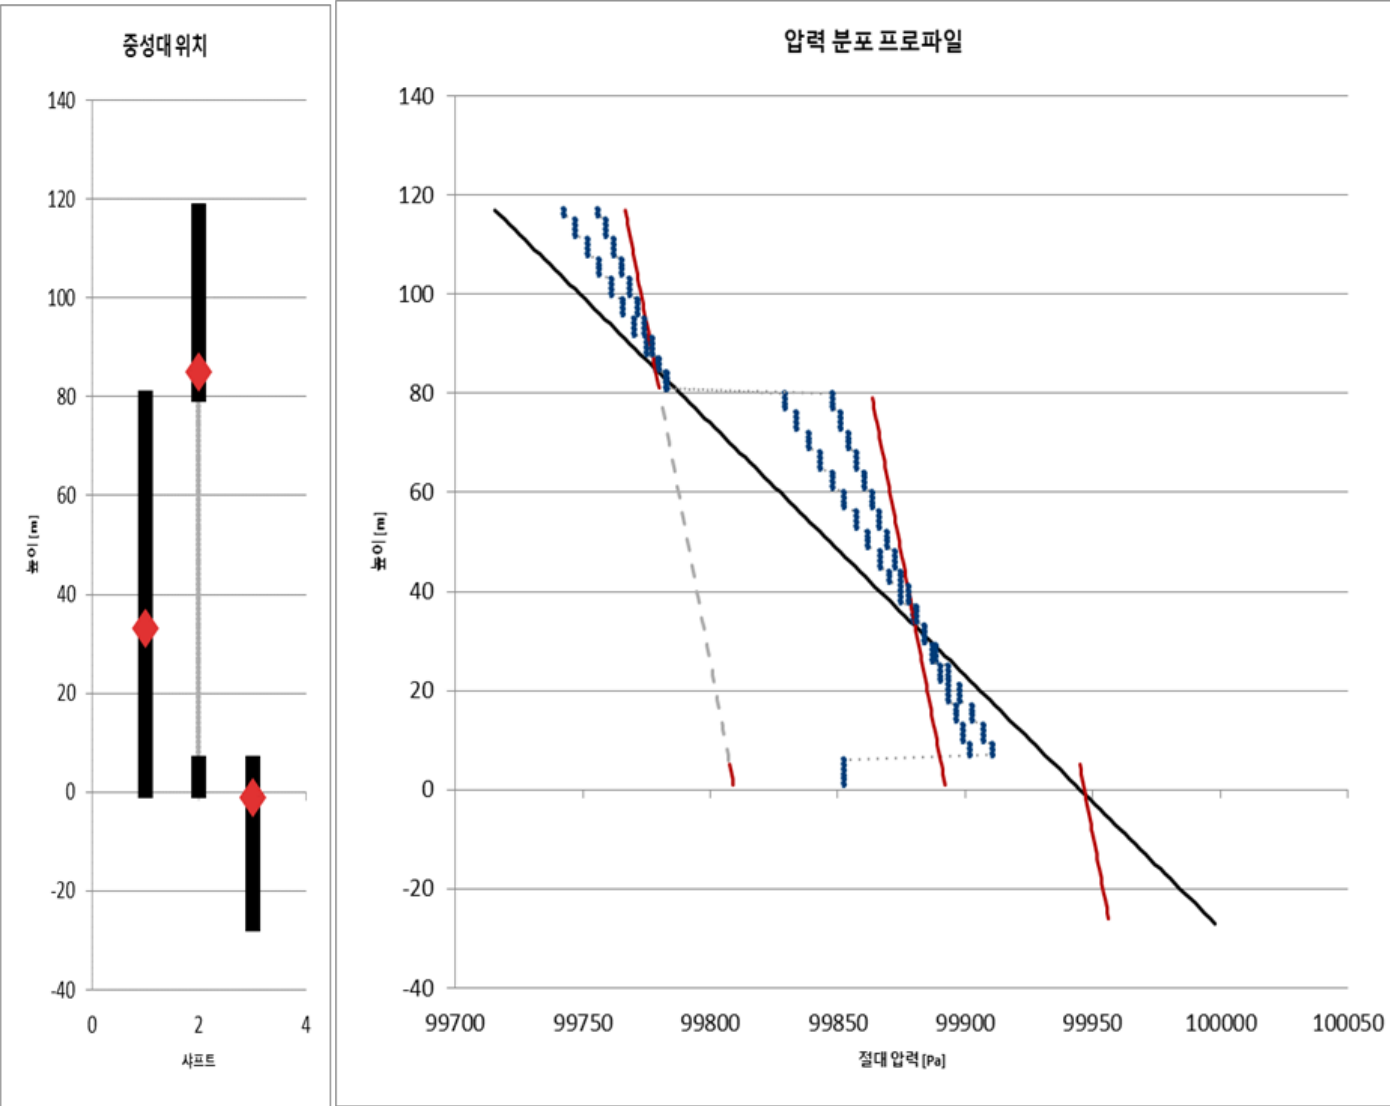

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

ICON

(개선안)

Appendix B 연돌효과 엔지니어링 서비스 범위

	연돌현상 예측평가	연돌현상 설계검토	연돌현상 시뮬레이션
연돌효과 예측			
영향도 평가	✓ 건물 내 영향도 평가	✓ 건물 내 영향도 평가	✓ 건물 내 영향도 평가
압력차 평가	✓ 주요층 압력차 데이터	✓ 주요층 압력차 데이터	✓ 주요층 압력차 데이터
문제/하자 평가	✓ 문제 예상 발생률	✓ 문제 예상 발생률	✓ 문제 예상 발생률
전문가 검토	✓ 전문가 검토 의견 및 요약서	✓ 전문가 검토 의견 및 요약서	✓ 전문가 검토 의견 및 요약서
해결방안			
개선안	✓ 개선안 리스트 및 상세 데이터	✓ 개선안 리스트 및 상세 데이터	✓ 개선안 리스트 및 상세 데이터
맞춤형 개선안	-	✓ 건축/설비 도면 검토를 통한 개선안	✓ 건축/설비 도면 검토를 통한 개선안
기밀화 구획도	-	✓ 기밀화 구획도	✓ 기밀화 구획도
시뮬레이션			
연돌현상 저감효과	-	-	✓ 개선전략 케이스별 저감효과 비교분석 개선전략 케이스별 압력분포 그래프
에너지/비용평가	-	-	✓ 층별/존별 에너지 및 비용 분석
건물 공기유동평가	-	-	✓ 층별/존별 공기유동 및 압력차 분석
결과물			
주요 결과물	<ul style="list-style-type: none"> 기술대응 요약서 연돌현상 예측평가 보고서 	<ul style="list-style-type: none"> 기술대응 요약서 연돌현상 예측평가 보고서 개선안 반영 설계도면 	<ul style="list-style-type: none"> 기술대응 요약서 연돌현상 예측평가 보고서 개선안 반영 설계도면 시뮬레이션 평가보고서
소요시간	1-2 일	1-2 주	2-3 주 (프로젝트에 따라 상이)
적정규모			
	~ 20층 규모 건물	~ 30층 규모 건물	~ 30층 규모 또는 30층 이상 건물