BOZZA - DATI DA CONFERMARE

SCHEMA ELETTRICO

QGBT_rigenera

O.D.L.	:	-
COMMESSA	:	-
DATA	:	-
REVISIONE	:	-
CERTIFICAZIONE	:	NORMA CEI EN 61439-1/2

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg	CAD: AutoCAD	Disegnato: -	Revisione N.: -	Data rev.: -		Descrizione: QGBT_rigenera	Commessa N.: -
		Approvato: -		Inizio progetto: -		COPERTINA	O.D.L. -
							Foglio N. 001
							Segue N. 002

ELENCO FOGLI E STATO REVISIONI

Foglio	Titolo Foglio	Revisione
1	COPERTINA	-
2	INDICE REVISIONI	-
3	POTENZA E MISURE	-
4	POTENZA E MISURE	-
5	POTENZA E MISURE	-
6	POTENZA E MISURE	-
7	POTENZA	-
8	POTENZA	-
9	POTENZA	-
10	POTENZA	-
11	POTENZA	-
12	POTENZA	-
13	POTENZA	-
14	POTENZA	-
15	POTENZA	-
16	POTENZA	-
17	POTENZA	-
18	POTENZA	-
19	POTENZA	-
20	POTENZA	-
21	POTENZA	-
22	POTENZA	-
23	POTENZA	-
24	POTENZA	-

ELENCO REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione	Disegnato
-	-	BOZZA	-

BOZZA - DATI DA CONFERMARE

TOTALE FOGLI: 24

bticino®

Viale Borri, 231
21100 (Va) Italy

CEI-EN61439-1/2

QGBT_rigenera			
Ue (V)	-	Ue Aux Vac/Vdc (V)	-/-
In (A)	-	F (Hz)	-
Icc (kA)	-	IP	-
Icw (kA)	-	Forma	-

ODL : -

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -

Data rev.: -

Inizio progetto: -

bticino®

Descrizione: QGBT_rigenera


INDICE REVISIONI

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	002
Segue N.	003

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale di impiego (Ue):	- V
Tensione nominale di isolamento (Ui):	- V
Frequenza nominale (f):	- Hz
Corrente nominale circuiti principali (In):	A
Corrente di corto circuito condizionata (Icc):	- kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw):	- kA
Tensione nominale circuiti ausil. V a.c. :	- V
V c.c. :	- V
Protezione contro i contatti diretti mediante barriere o involucri.	
Protezione contro i contatti indiretti mediante utilizzo circuiti di protezione.	
Tipi di messa a terra dei sistemi a cui l'apparecchiatura è destinata (TN, TT, IT) :	-

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

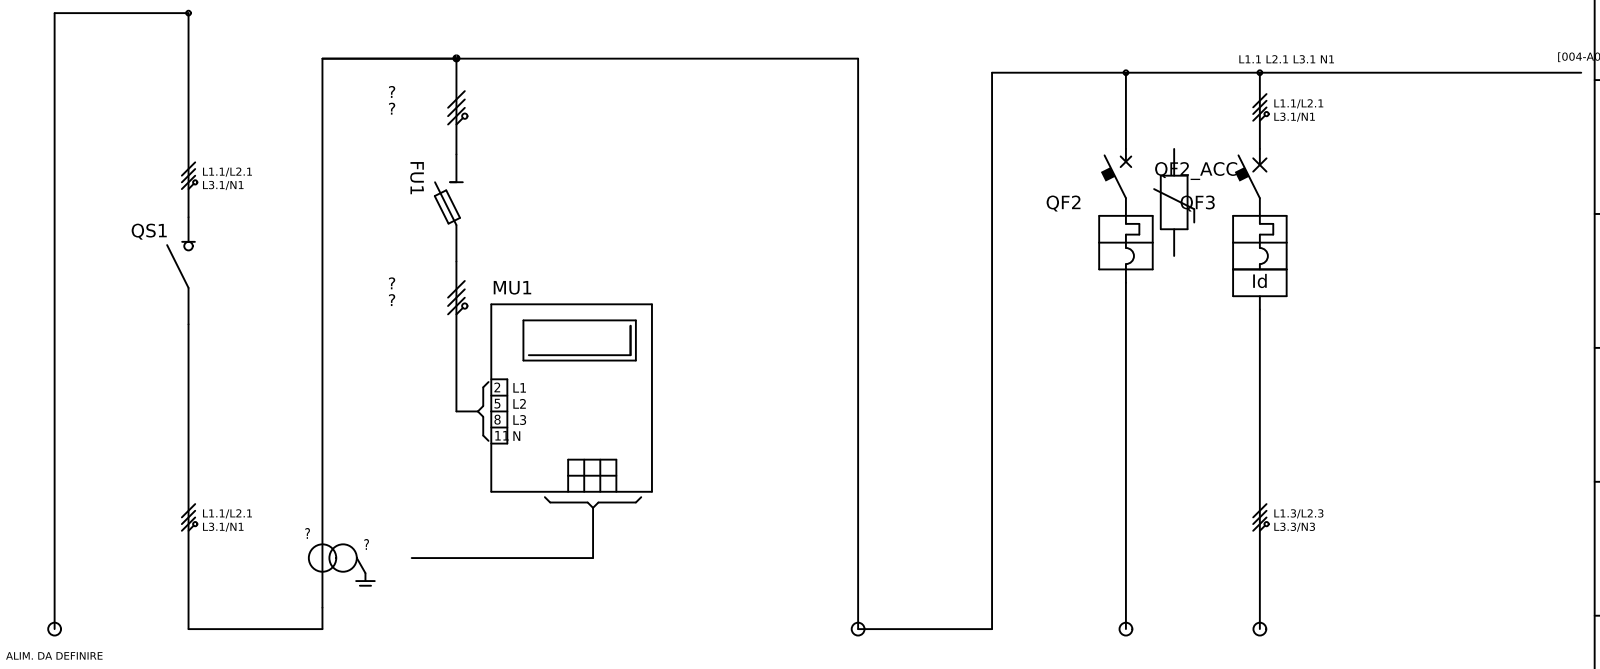

Circuito:			QS1	TA1	FU1		MU1			QF2	QF3	
Dicitura Utenza:			QUADRO	ROGOWSKI - DA CONFERMARE	PROTEZIONE PROPOSTA		STRUMENTO MISURA	QUADRO		TIPO 2 3P+N	QUADRO CENTRALE IDRICA	
Costruttore:			BTICINO							BTICINO	BTICINO	
Articolo:			T714WF/630B	ROG630M2	DA VERIF.		MFD41ORFCDT			FN84C40	FH84C63	
Tensione:			400V							400V	400V	
Potenza:												
Campo regolazione:												
Taratura:										4P/40A	4P/63A	
Curva-Im:										C	C	
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):										10kA	12.5kA	
Differenziale tipo/taratura:											A/500mA	
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:										F10AB4	G45A63	
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:											FG16OM16	
Composizione cavo:								DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	
Lunghezza (m):											100	

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -

Data rev.: -


Inizio progetto: -

bticino®

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	003
Segue N.	004

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

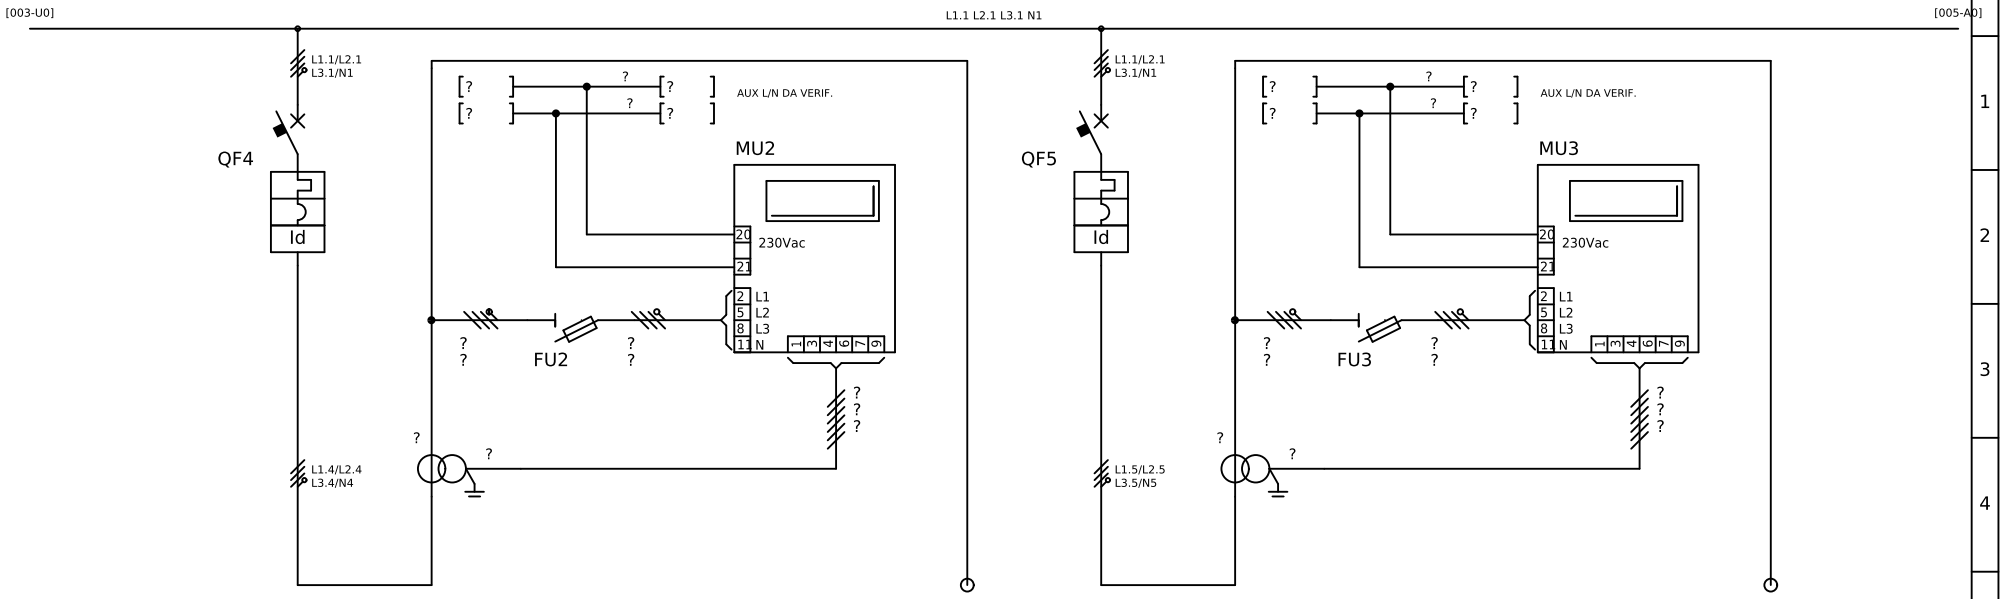

Circuito:	QF4	TA2	FU2		MU2		QF5	TA3	FU3		MU3	
Dicitura Utenza:	BACKUP CLIC TNA	TA - DA CONFERMARE	PROTEZIONE MISURA		STRUMENTO MISURA	BACKUP CLIC TNA	QUADRO CLIMA PARTE DESTRA	TA - DA CONFERMARE	PROTEZIONE MISURA		STRUMENTO MISURA	QUADRO CLIMA PARTE DESTRA
Costruttore:	BTICINO						BTICINO					
Articolo:	FT84C100	F8TB100	F323N		MFD4421		FT84C125	F8TB125	F323N		MFD4421	
Tensione:	400V						400V					
Potenza:												
Campo regolazione:												
Taratura:	4P/100A						DA VERIF.					
Curva-Im:	C						C					
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	16kA						16kA					
Differenziale tipo/taratura:	A/0.5/IST.						A/1/IST.					
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G47XF125						G47XF125					
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:						FG1I60M16						FG16M16
Composizione cavo:						DA VERIF.						DA VERIF.
Lunghezza (m):						100						

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	004
Segue N.	005

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

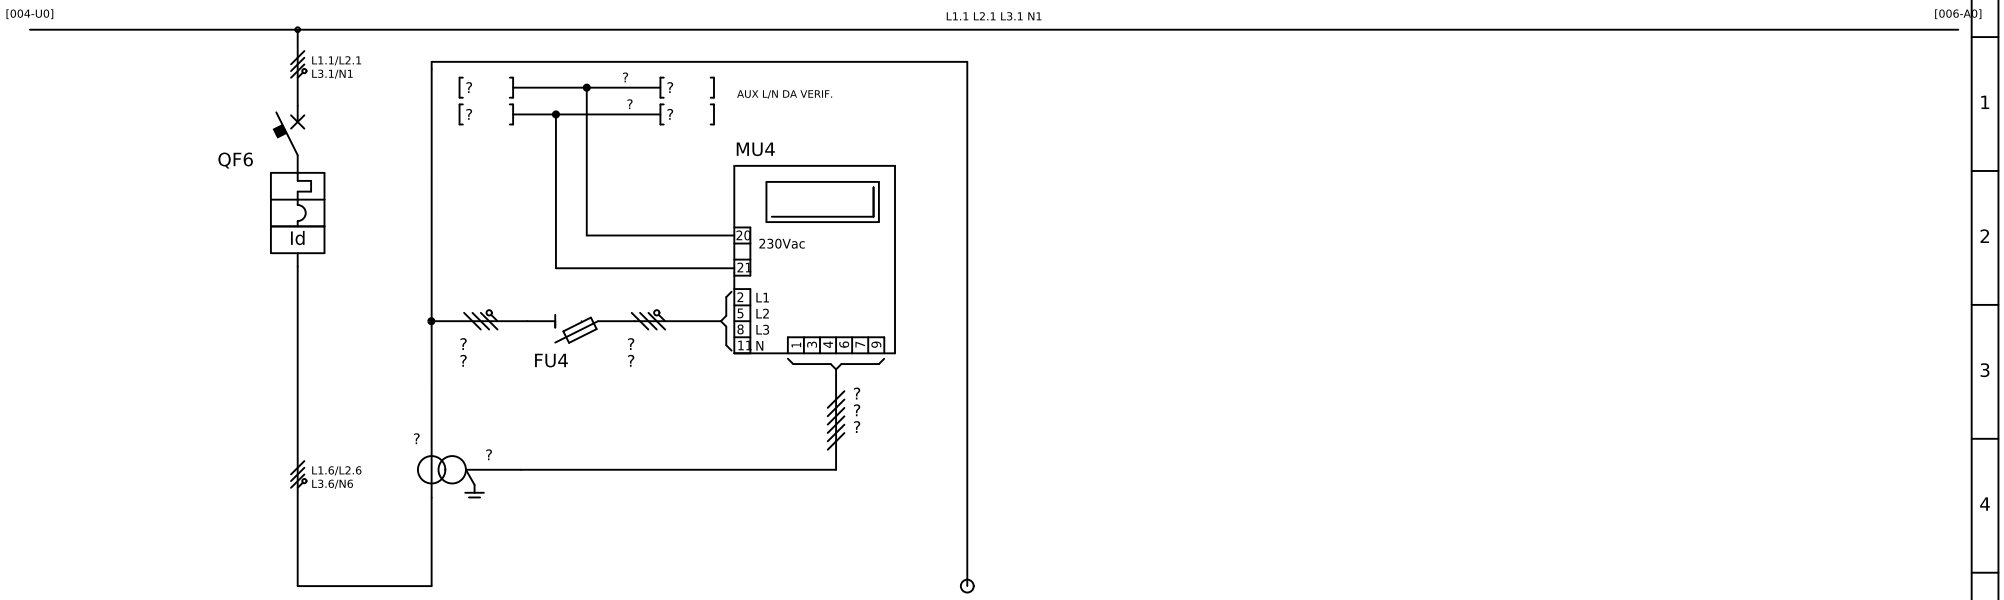

Circuito:	QF6	TA4	FU4		MU4							
Dicitura Utenza:	QUADRO CLIMA PARTE SINISTRA	TA - DA CONFERMARE	PROTEZIONE MISURA		STRUMENTO MISURA	QUADRO CLIMA PARTE SINISTRA						
Costruttore:	BTICINO											
Articolo:	T714E160DB	F8TB160	F323N		MFD4421							
Tensione:	400V											
Potenza:												
Campo regolazione:												
Taratura:	DA VERIF.											
Curva-Im:	DA VERIF.											
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	16kA											
Differenziale tipo/taratura:	A/1/IST.											
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:												
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:						FG16M16						
Composizione cavo:						DA VERIF.						
Lunghezza (m):						160						

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -

Data rev.: -


Inizio progetto: -

bticino®

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	005
Segue N.	006

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

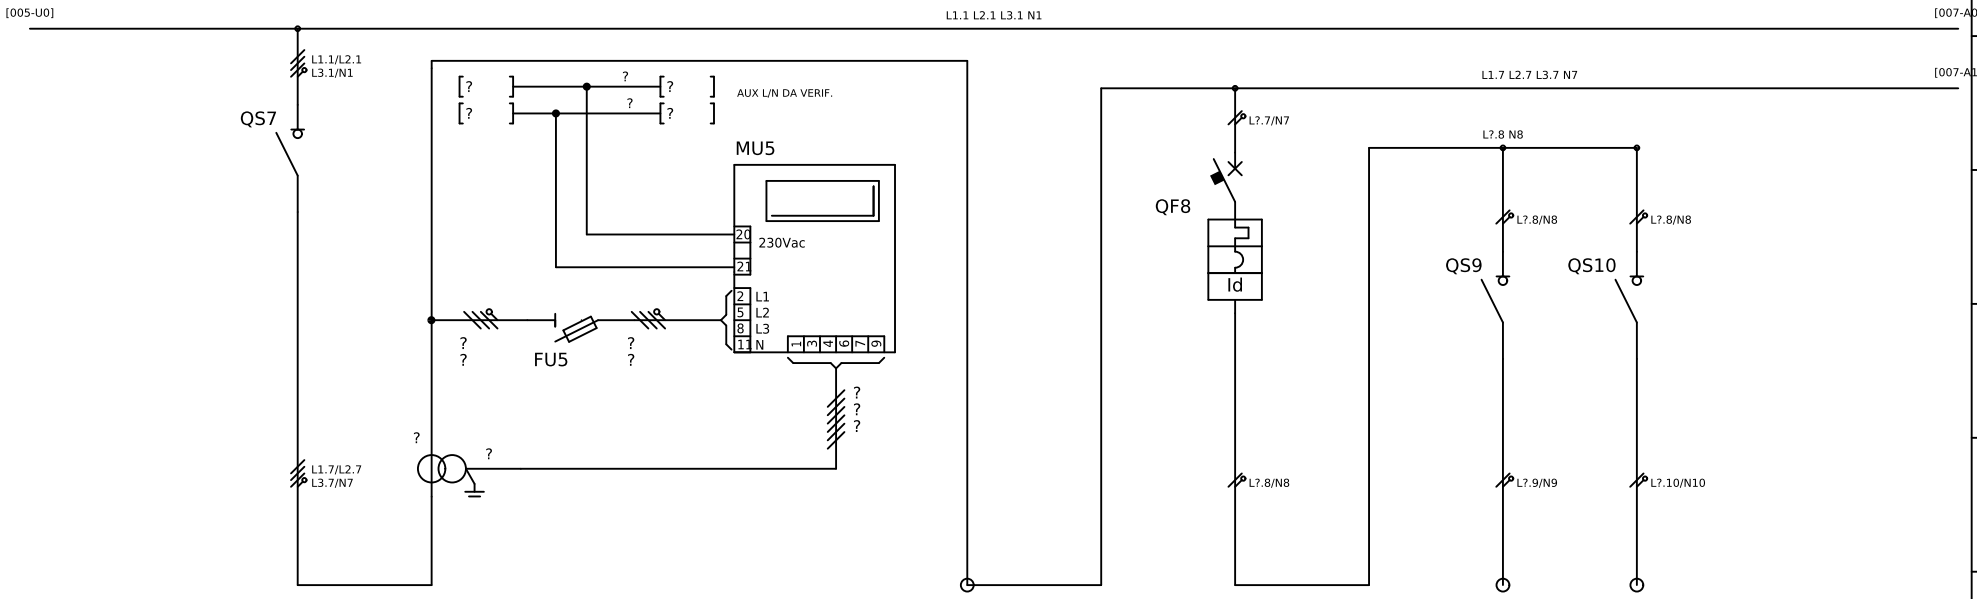

Circuito:	QS7	TA5	FU5		MU5			QF8		QS9	QS10	
Dicitura Utenza:	LUCI INTERNE	TA - DA CONFERMARE	PROTEZIONE PROPOSTA		STRUMENTO MISURA	LUCI INTERNE		LOCALE IT E QUADRI		IT E QUADRI	LOCALE IT E QUADRI	
Costruttore:	BTICINO							BTICINO		BTICINO	BTICINO	
Articolo:	FT4A100	F8TB100	DA VERIF.		MFD4421			FA81NC10		F72A16	F72A16	
Tensione:	400V							230V		230V	230V	
Potenza:												
Campo regolazione:										2P/16A	2P/16A	
Taratura:								1P+N/10A				
Curva-Im:								C				
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):								DA VERIF.				
Differenziale tipo/taratura:								A/30mA				
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:								G23A32				
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:								FG1GOM16		FG16OM16	FG16OM16	
Composizione cavo:						DA VERIF.		3G1.5		3G1.5	3G1.5	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -

Data rev.: -


Inizio progetto: -

bticino®

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	006
Segue N.	007

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

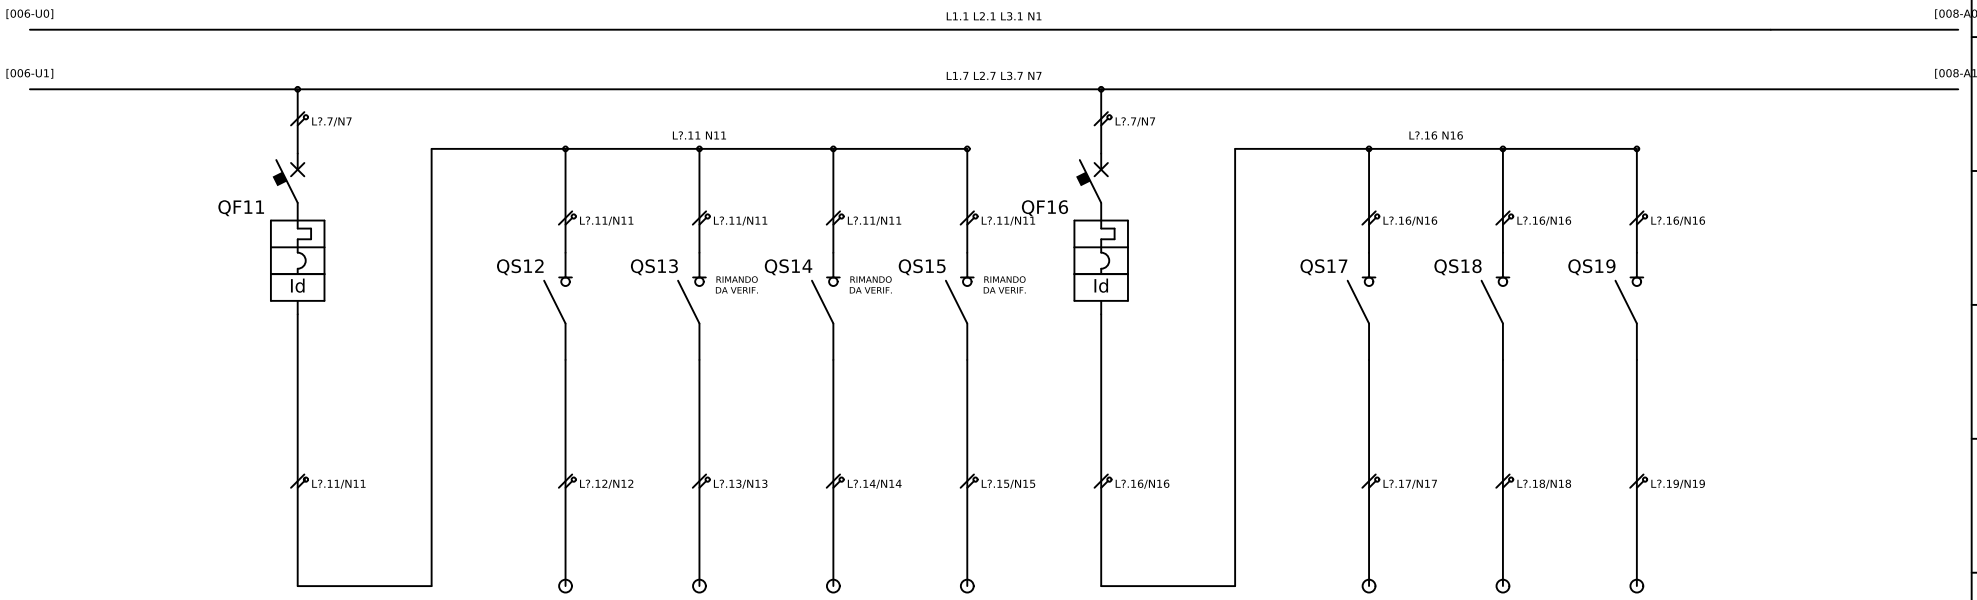

Circuito:	QF11		QS12	QS13	QS14	QS15	QF16		QS17	QS18	QS19	
Dicitura Utenza:	DANNI ZONA PRESE CORR E KIT?HENETTE		ZONA PRESIDENTE	Utenza da leggere	KITCHENETTE	DANNI ZONA PRESE CORR KIT?HENETTE	SALA CONSIGLIO E SEGRETERIA		CONSIGLIO	SEGRETERIA	SEGRETERIA	
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	
Articolo:	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	
Tensione:	230V		230V	230V	230V	230V	230V		230V	230V	230V	
Potenza:												
Campo regolazione:			2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A	
Taratura:	1P+N/10A						1P+N/10A					
Curva-Im:	C						C					
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	DA VERIF.						DA VERIF.					
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA						A/30mA					
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G23A32						G23A32					
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16GOM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16GOM16	FG16GOM16	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	
Composizione cavo:	3G1.5		DA VERIF.	3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5		3G1.5	3G1.5	3G1.5	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.: -
O.D.L.: -
Foglio N.: 007
Segue N.: 008

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

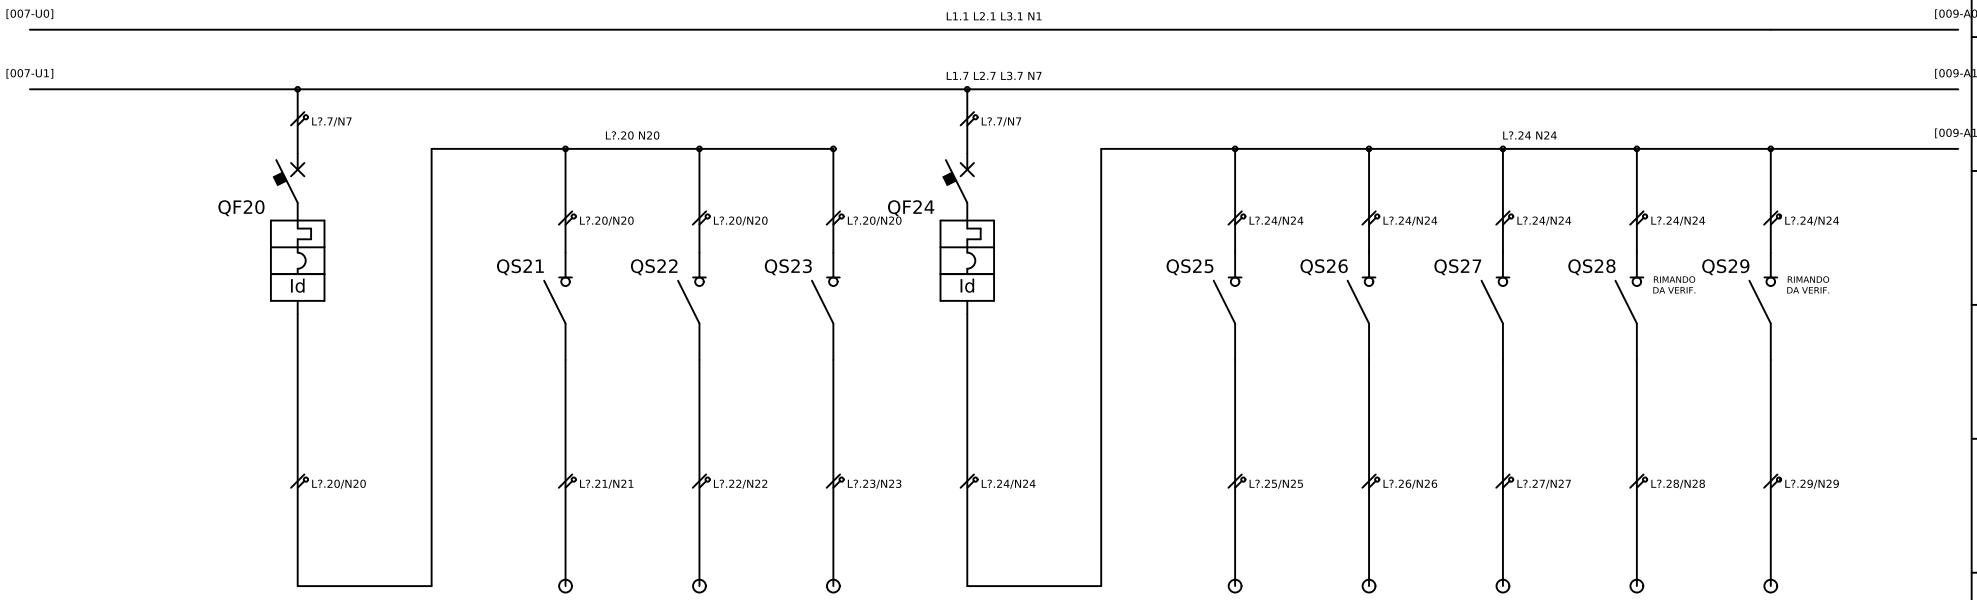

Circuito:	QF20		QS21	QS22	QS23	QF24		QS25	QS26	QS27	QS28	QS29
Dicitura Utenza:	UFFICIO E UAUX DIREZIONALE 1		Utenza da leggere	DIREZIONALE 1	UFF. DIREZIONALE 1	Utenza da leggere		Utenza da leggere	Utenza da leggere	Utenza da leggere	Utenza da leggere	Utenza da leggere
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO
Articolo:	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	F72A16
Tensione:	230V		230V	230V	230V	230V		230V	230V	230V	230V	230V
Potenza:												
Campo regolazione:			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A
Taratura:	1P+N/10A					1P+N/10A						
Curva-Im:	C					C						
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	DA VERIF.					DA VERIF.						
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA					A/30mA						
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G23A32					G23A32						
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
Composizione cavo:	3G1.5		DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	3G1.5		3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	008
Segue N.	009

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

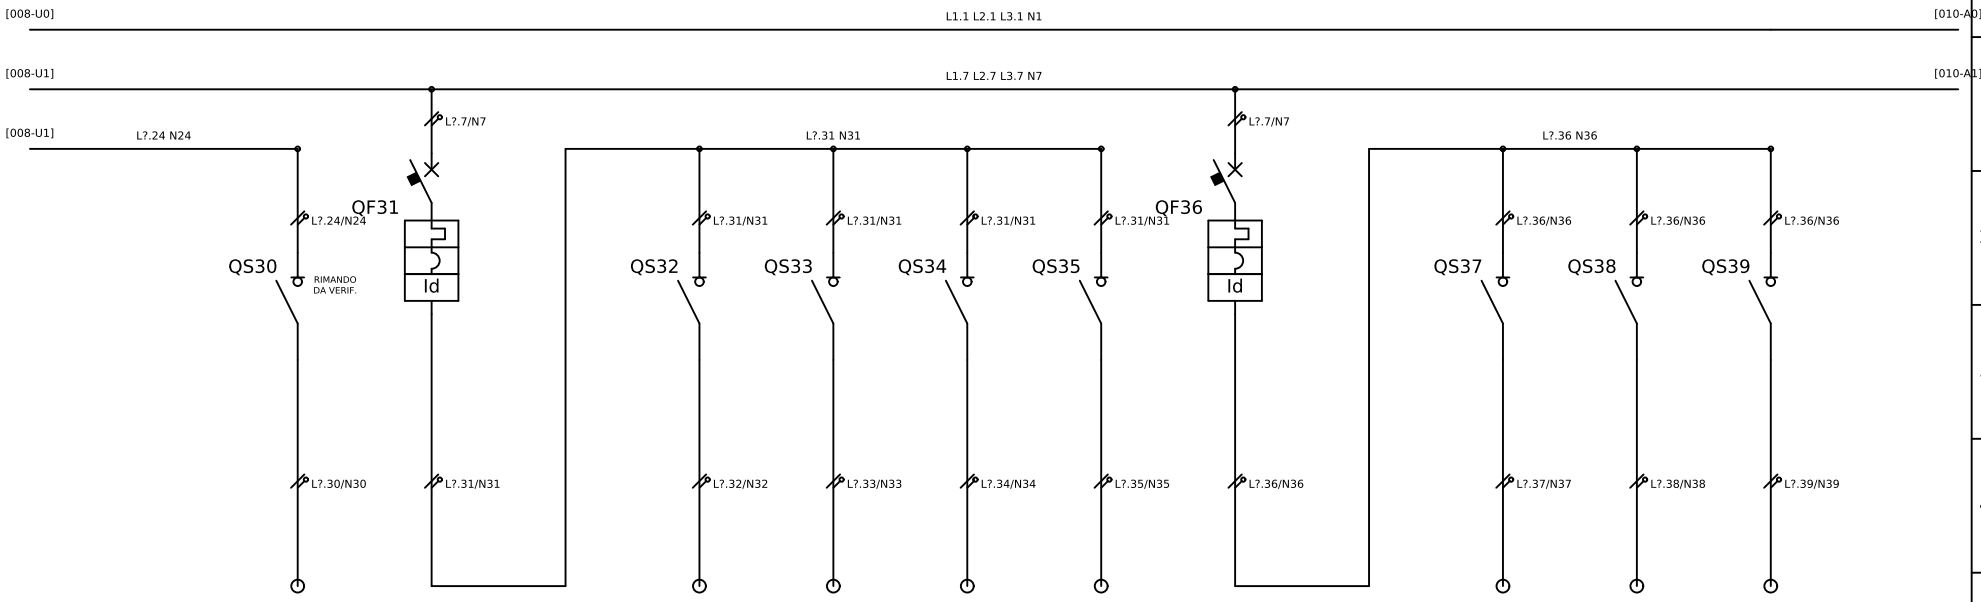

Circuito:	QS30	QF31		QS32	QS33	QS34	QS35	QF36		QS37	QS38	QS39
Dicitura Utenza:	Utenza da leggere	BAGNI ZONA INGRESSO ARCHIVIO E STAMPA		INGRESSO	Utenza da leggere	Utenza da leggere	ARCHIVIO E STAMPA	CORRIDOIO INGRESSO E RIPOSTIGLIO		INGRESSO	RIPOSTIGLIO	RIPOSTIGLIO
Costruttore:	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO
Articolo:	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16
Tensione:	230V	230V		230V	230V	230V	230V	230V		230V	230V	230V
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A
Taratura:		1P+N/10A						1P+N/10A				
Curva-Im:		C						C				
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):		DA VERIF.						DA VERIF.				
Differenziale tipo/taratura:		A/30mA						A/30mA				
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:		G23A32						G23A32				
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16	FG16GOM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		FG16OM16	FG1GOM16	FG1GOM16
Composizione cavo:	3G1.5	DA VERIF.		3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5		3G1.5	3G1.5	3G1.5
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	009
Segue N.	010

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

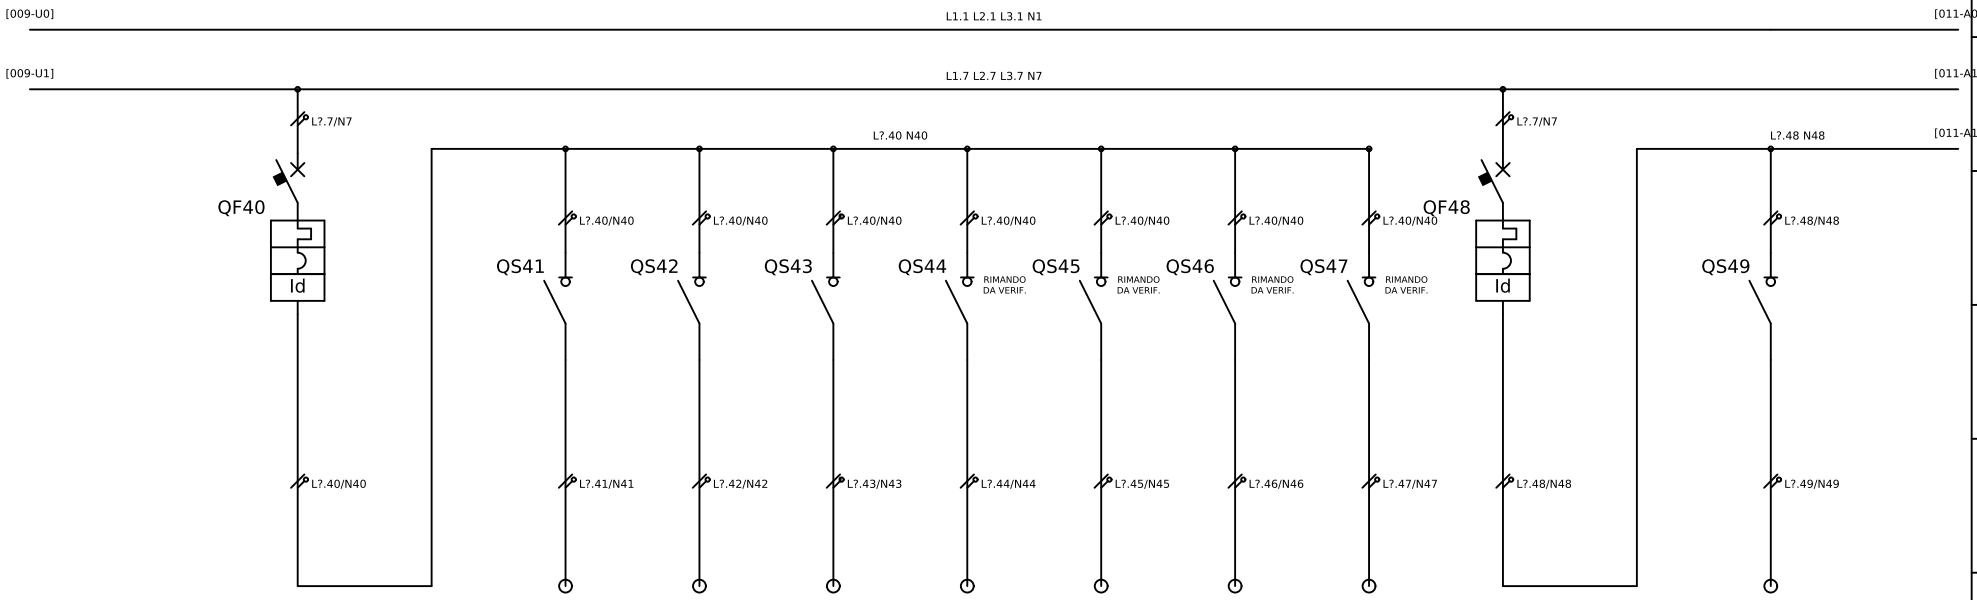

Circuito:	QF40		QS41	QS42	QS43	QS44	QS45	QS46	QS47	QF48		QS49
Dicitura Utenza:	ure. ARIA 4, C, O, 4, Ur CONTRO. GEST 1 EF 2		AMMINISTRAZIONE 1	AMMINISTRAZIONE 2	AMMINISTRAZIONE 3	AMMINISTRAZLUNG 4	CONTROLLO GESTIONE 1	CONTROLLO GESTIONE 2	CONTRO. GEST 1 & 2	OPERATIVO 1, 2 £ 3		AMMINISTRAZIONE 3
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO
Articolo:	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16
Tensione:	230V		230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V		230V
Potenza:												
Campo regolazione:			2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A
Taratura:	1P+N/10A									1P+N/10A		
Curva-Im:	C									C		
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	DA VERIF.									DA VERIF.		
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA									A/30mA		
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G23A32									G23A32		
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16UM16		FG16OM16
Composizione cavo:	3G1.5		3G1.5	3G1.5	3G1.5	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	DA VERIF.		DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	010
Segue N.	011

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

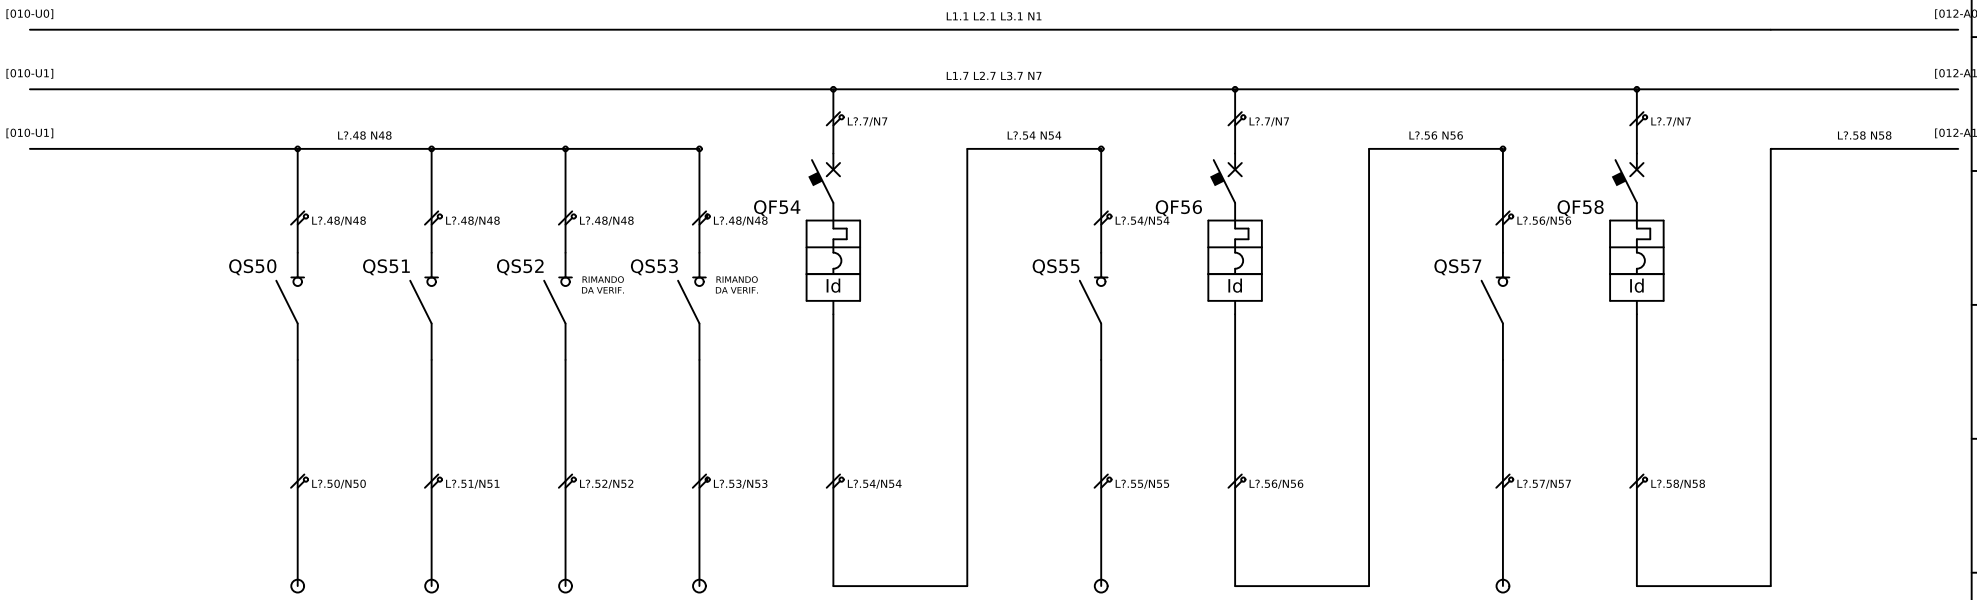

Circuito:	QS50	QS51	QS52	QS53	QF54		QS55	QF56		QS57	QF58	
Dicitura Utenza:	OPERATIVO 1	OPERATIVO 2	OPERATIVO ?	OPERATIVO 1,2 £3	LABORATORIO RIUNIONI		LABORATORIO RIUNIONI	AREA ACCOGLIENZA		AREA ACCOGLIENZA	MENSA	
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	
Articolo:	F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	FA81NC10		F72A16	FA81NC10	
Tensione:	230V	230V	230V	230V	230V		230V	230V		230V	230V	
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A			2P/16A		
Taratura:					1P+N/10A			1P+N/10A			1P+N/10A	
Curva-Im:					C			C			C	
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):					DA VERIF.			DA VERIF.			DA VERIF.	
Differenziale tipo/taratura:					A/30mA			A/30mA			A/30mA	
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:					G23A32			G23A32			G23A32	
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16UM16		FG16OM16	FG16UM16		FG16OM16	FG16UM16	
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	3G1.5	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	011
Segue N.	012

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

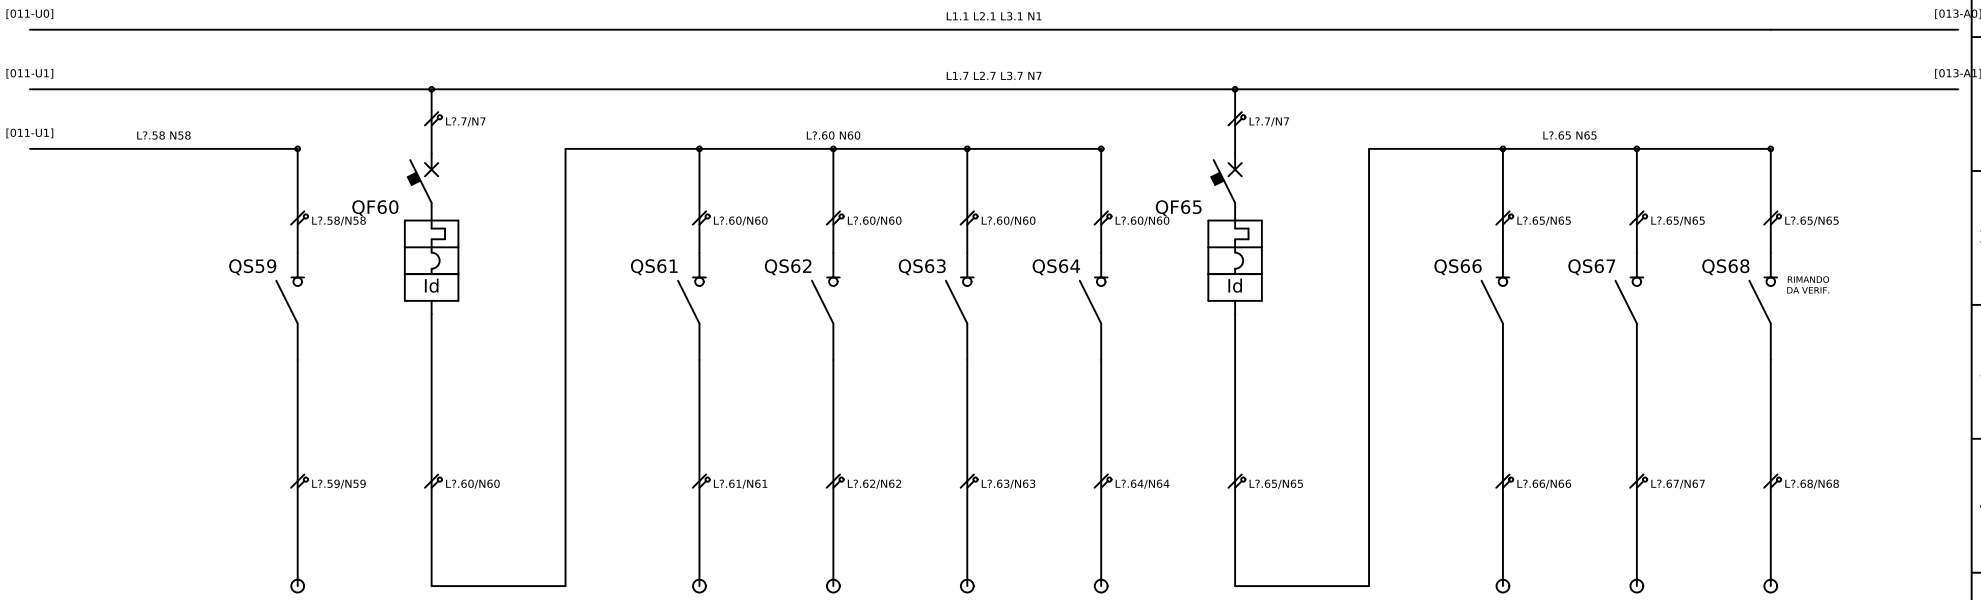

Circuito:	QS59	QF60		QS61	QS62	QS63	QS64	QF65		QS66	QS67	QS68
Dicitura Utenza:	LINEA	"TOC. SERVIZIO LAB		LABORATORIO	LABORATORIO	SERVIZIO LABORATORIO	LOC, SERVIZIO LAB	MATEREOTECA 2 PIANI		PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	MATEREOTECA
Costruttore:	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO
Articolo:	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16
Tensione:	230V	230V		230V	230V	230V	230V	230V		230V	230V	230V
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A
Taratura:		1P+N/10A						1P+N/10A				
Curva-Im:		C						C				
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):		DA VERIF.						DA VERIF.				
Differenziale tipo/taratura:		A/30mA						A/30mA				
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:		G23A32						G23A32				
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16U0MI16		FG16O0M16	FG16OM16	FG16OM16
Composizione cavo:	3G1.5	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	DA VERIF.	DA VERIF.		3G1.5	3G1.5	DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	012
Segue N.	013

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

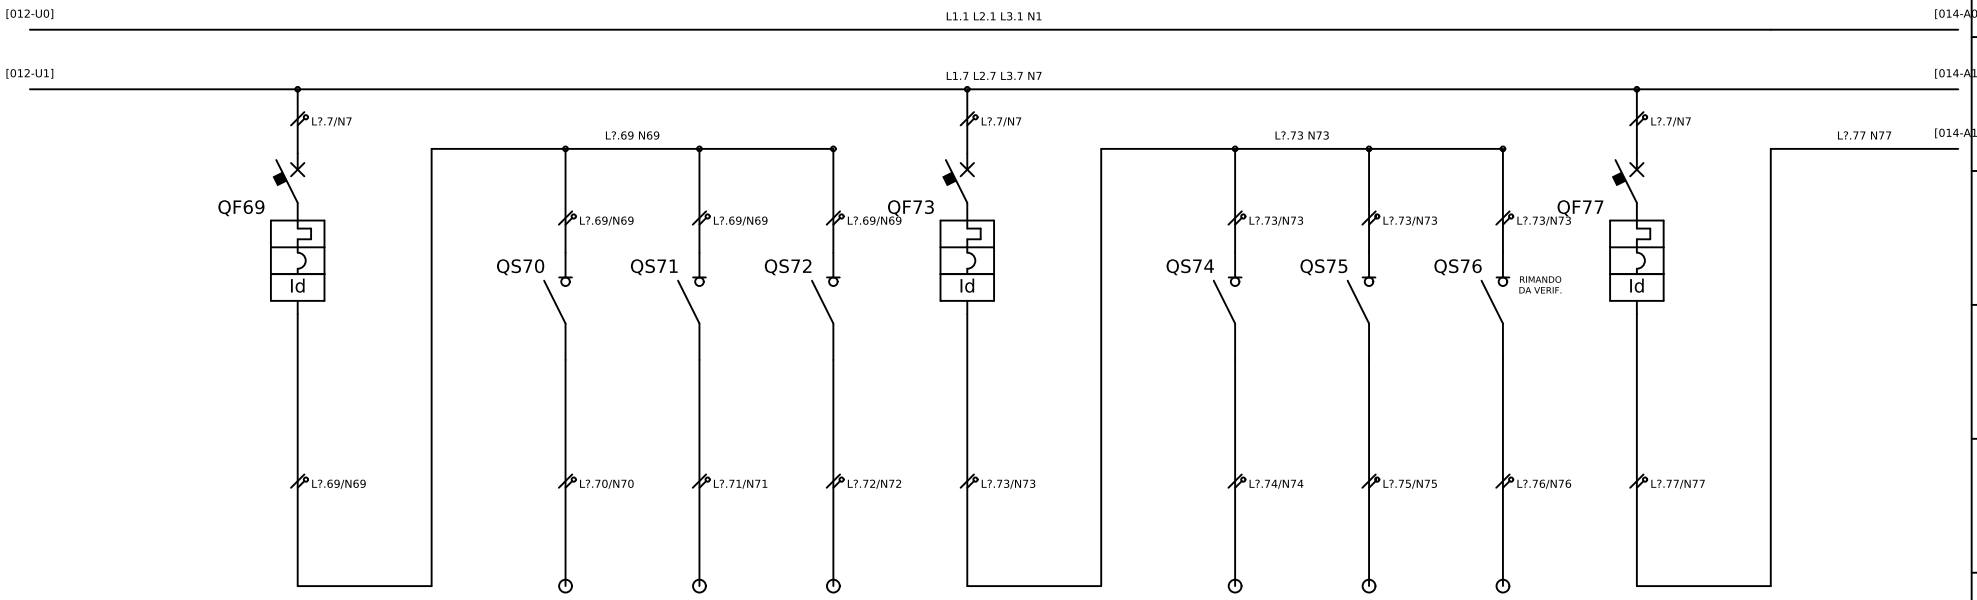

Circuito:	QF69		QS70	QS71	QS72	QF73		QS74	QS75	QS76	QF77	
Dicitura Utenza:	DEPOSITO 2 PIANI		PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	DEPOSITO	CORRIDOIO SHOWROOM		SHOWROOM I/c	SHOWROOM I/7c	CORR. SHOWROOM	BAGNI E SPOGLIATOI	
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	
Articolo:	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10	
Tensione:	230V		230V	230V	230V	230V		230V	230V	230V	230V	
Potenza:												
Campo regolazione:			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A		
Taratura:	1P+N/10A					1P+N/10A					1P+N/10A	
Curva-Im:	C					C					C	
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	DA VERIF.					DA VERIF.					DA VERIF.	
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA					A/30mA					A/30mA	
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G23A32					G23A32					G23A32	
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16GOM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	
Composizione cavo:	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	DA VERIF.	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	013
Segue N.	014

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

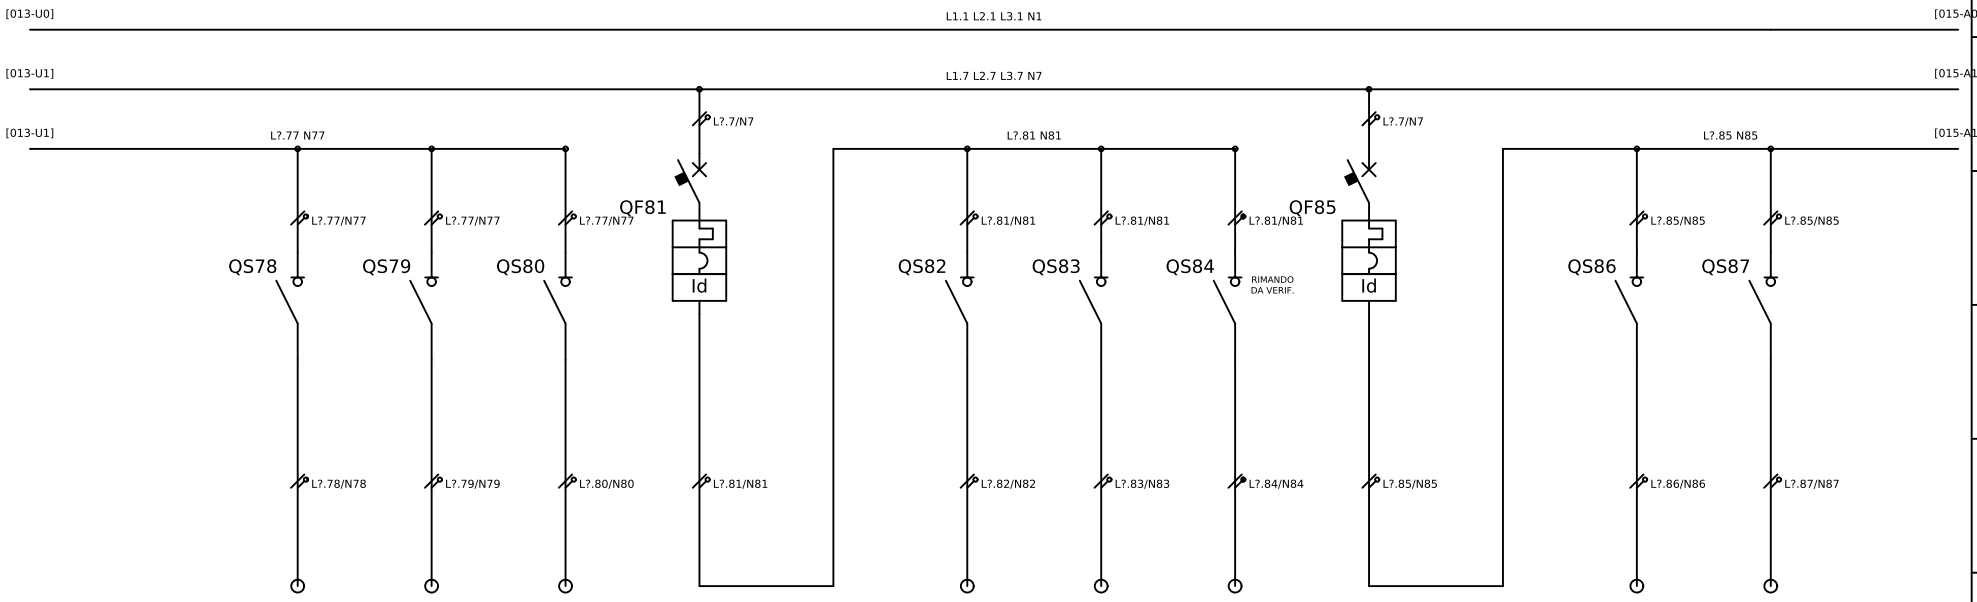

Circuito:	QS78	QS79	QS80	QF81		QS82	QS83	QS84	QF85		QS86	QS87
Dicitura Utenza:	SPOGLIATOIO E BAGNO	t BAGNO DUILIA	SPOGLIATOIO E BAGNO	BAGNI UFFICI		SERVIZIO PRIMO BLOCCO	BLOCCO	BAGNO UFFICI	CORRIDOIO UFFICI		ARRIVO ive	ORARIO ive
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO
Articolo:	F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16
Tensione:	230V	230V	230V	230V		230V	230V	230V	230V		230V	230V
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A
Taratura:				1P+N/10A					1P+N/10A			
Curva-Im:				C					C			
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):				DA VERIF.					DA VERIF.			
Differenziale tipo/taratura:				A/30mA					A/30mA			
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:				G23A32					G23A32			
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		FG16OM16	FG1GOM16
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	014
Segue N.	015

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

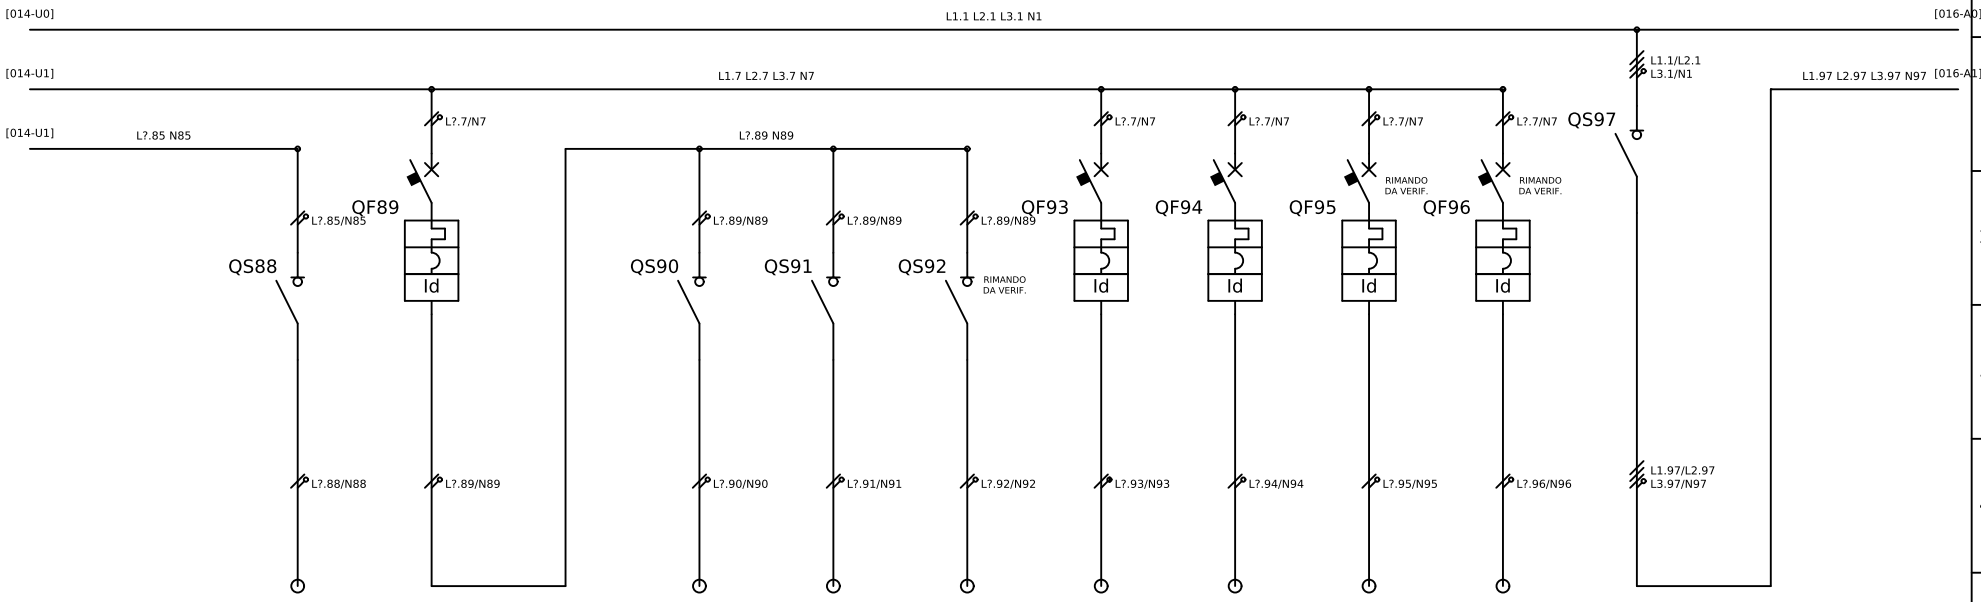

Circuito:	QS88	QF89		QS90	QS91	QS92	QF93	QF94	QF95	QF96	QS97	
Dicitura Utenza:	CORRIDOIO UFFICI	CUCINA E BAGNI CUCINA		Utenza da leggere	Utenza da leggere	CUCINA LC BAGNI CUCINA	EMERGENZA SAUF PITTO??A?MI	“ALLA PORTE US.	Utenza da leggere	Utenza da leggere	PRESE FM	
Costruttore:	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	
Articolo:	F72A16	FA81NC10		F72A16	F72A16	F72A16	FA81NC10	FA81NC10	FA81NC16	FA81NC16	T7134WF/160	
Tensione:	230V	230V		230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	400V	
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A						
Taratura:		1P+N/10A					1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A	1P+N/16A		
Curva-Im:		C					C	C	C	C		
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):		DA VERIF.					DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		
Differenziale tipo/taratura:		A/30mA					A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA		
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:		G23A32					G23A32	G23A32	G23A32	G23A32		
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG1GOM16	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16		
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	015
Segue N.	016

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

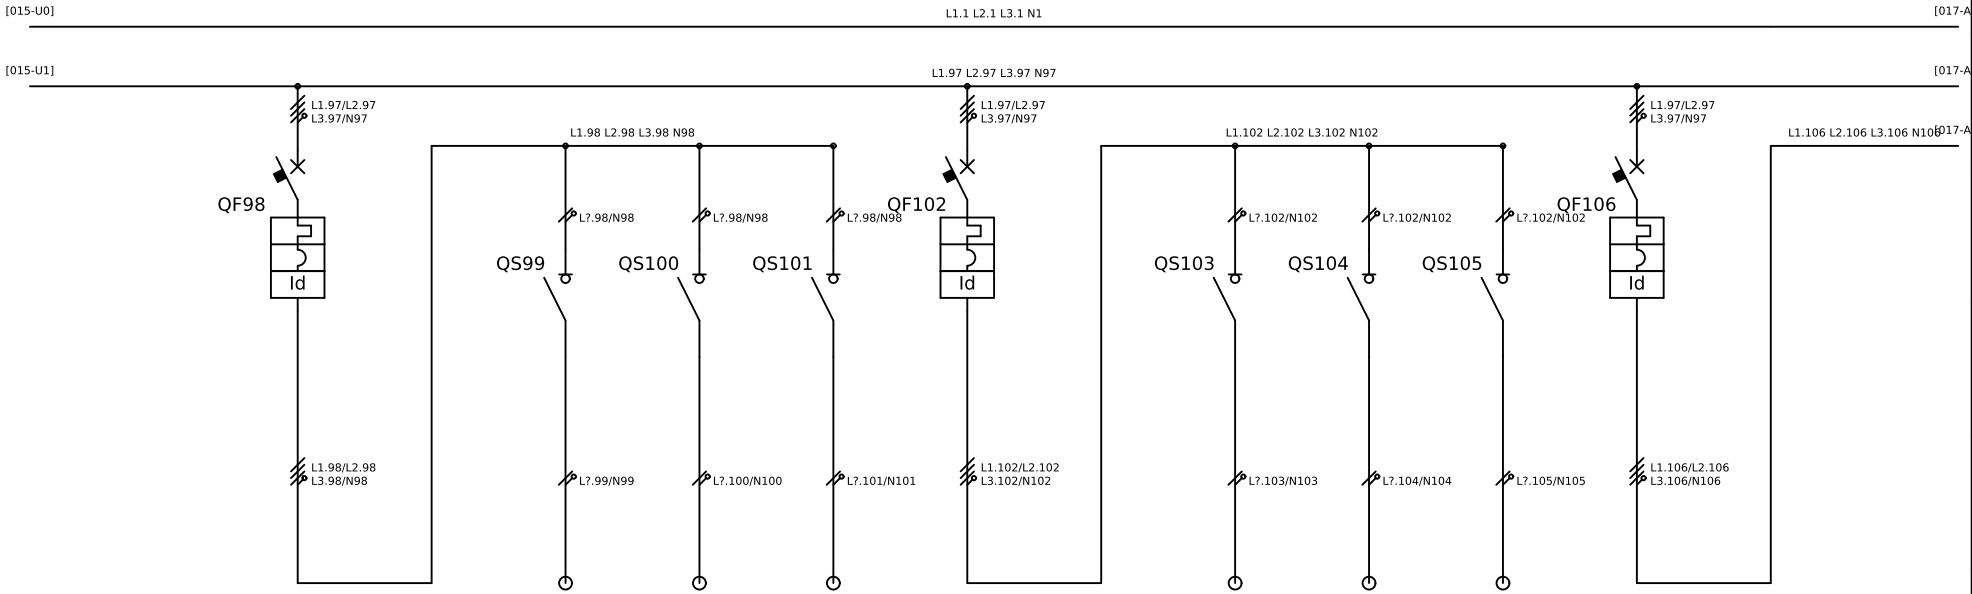

Circuito:	QF98		QS99	QS100	QS101	QF102		QS103	QS104	QS105	QF106	
Dicitura Utenza:	E BAGNI ZONA 1		SALA CONSIGLIO	SEGRE TERRA	BAGNI ZONA 1	CORR. E COFFE		Ur F LULU	UFFICIO DIREZIONALE 1	BREAK	?RESE UFF. DIR. 2, 3 E 4	
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	
Articolo:	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16	
Tensione:	400V		230V	230V	230V	400V		230V	230V	230V	400V	
Potenza:												
Campo regolazione:			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A		
Taratura:	4P/16A					4P/16A					4P/16A	
Curva-Im:	C					C					C	
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	10kA					10kA					10kA	
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA					A/30mA					A/30mA	
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G43A32					G43A32					G43A32	
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16					FG16OM16					FG16OM16	
Composizione cavo:	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	016
Segue N.	017

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

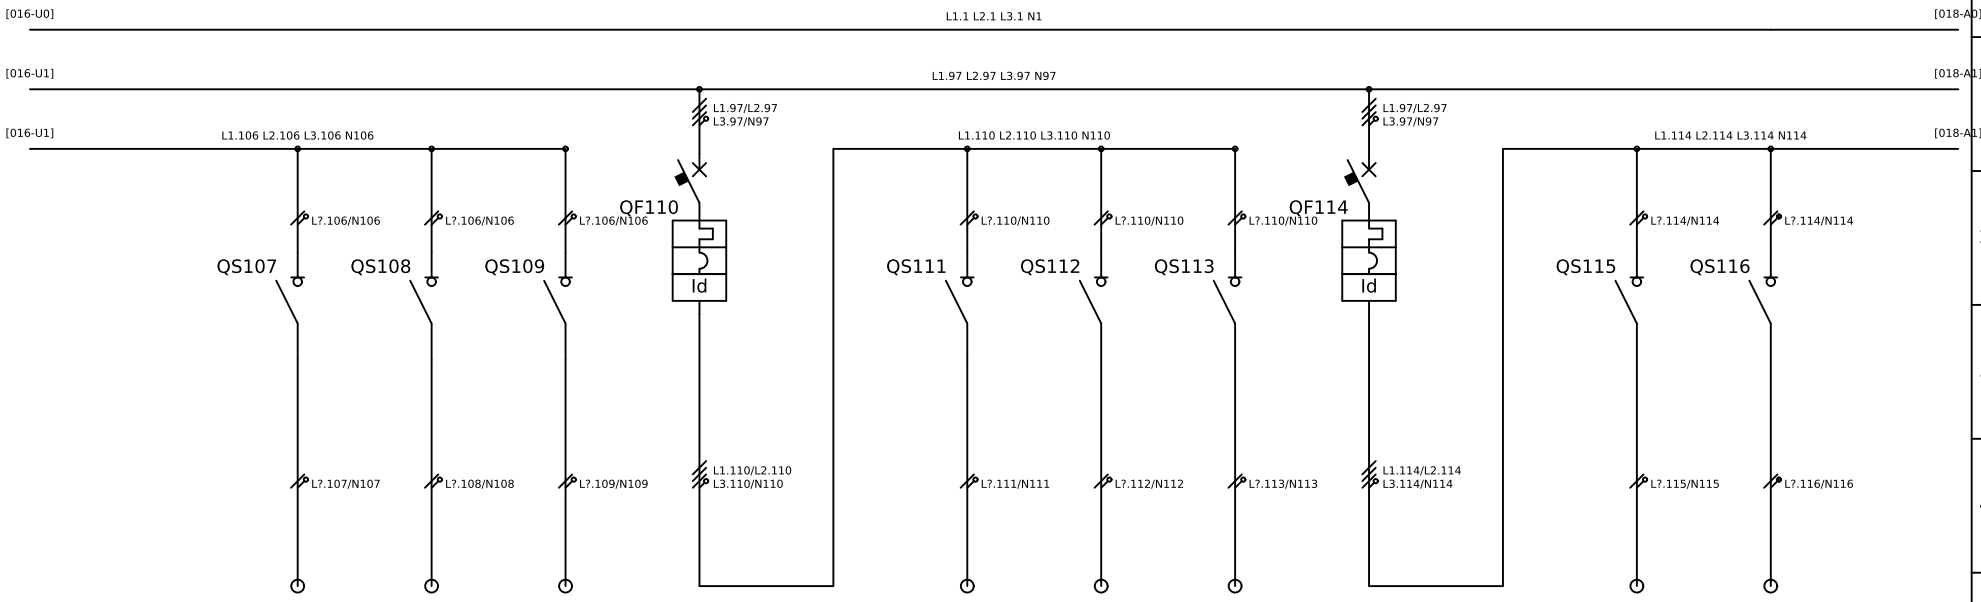

Circuito:	QS107	QS108	QS109	QF110		QS111	QS112	QS113	QF114		QS115	QS116
Dicitura Utenza:	UFFICIO DIREZIONALE ¢&	UFFICIO DIREZIONALE 3	UFFICIO DIREZIONALE 4	OU" BAGNI ZONA 2		UFFICIO DIREZIONALE 3	UFFICIO DIREZIONALE 6	BAGNI ZONA 2	°RESE UFF. AMM. 1, 2 E 3		i i iii	Utenza da leggere
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO
Articolo:	F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16
Tensione:	230V	230V	230V	400V		230V	230V	230V	400V		230V	230V
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A
Taratura:				4P/16A					4P/16A			
Curva-Im:				C					C			
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):				10kA					10kA			
Differenziale tipo/taratura:				A/30mA					A/30mA			
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:				G43A32					G43A32			
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:				FG16OM16					FG16UM16			
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	017
Segue N.	018

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

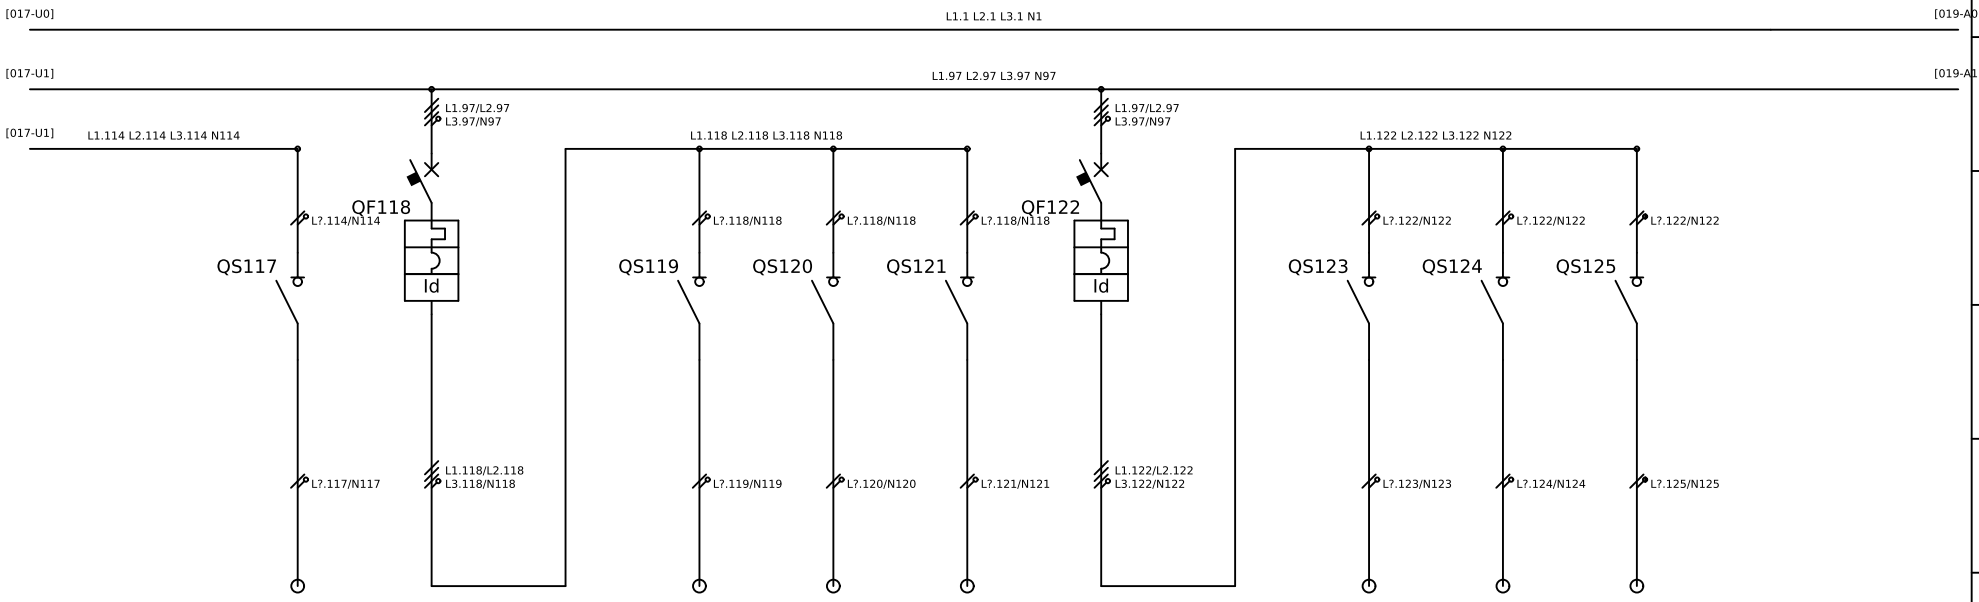

Circuito:	QS117	QF118		QS119	QS120	QS121	QF122		QS123	QS124	QS125	
Dicitura Utenza:	Utenza da leggere	RIP., ARCHIVIO E STAMPA		LISTE 4 So	ZONA 3	~~" ZONA 3	GESTIONE 1		CONTROLLO GESTIONE 1	CONTROLLO GESTIONE 1	CONTROLLO GESTIONE 1	
Costruttore:	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	
Articolo:	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	
Tensione:	230V	400V		230V	230V	230V	400V		230V	230V	230V	
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A	
Taratura:		4P/16A					4P/16A					
Curva-Im:		C					C					
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):		10kA					10kA					
Differenziale tipo/taratura:		A/30mA					A/30mA					
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:		G43A32					G43A32					
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:		FG16OM16					FG16OM16					
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	018
Segue N.	019

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

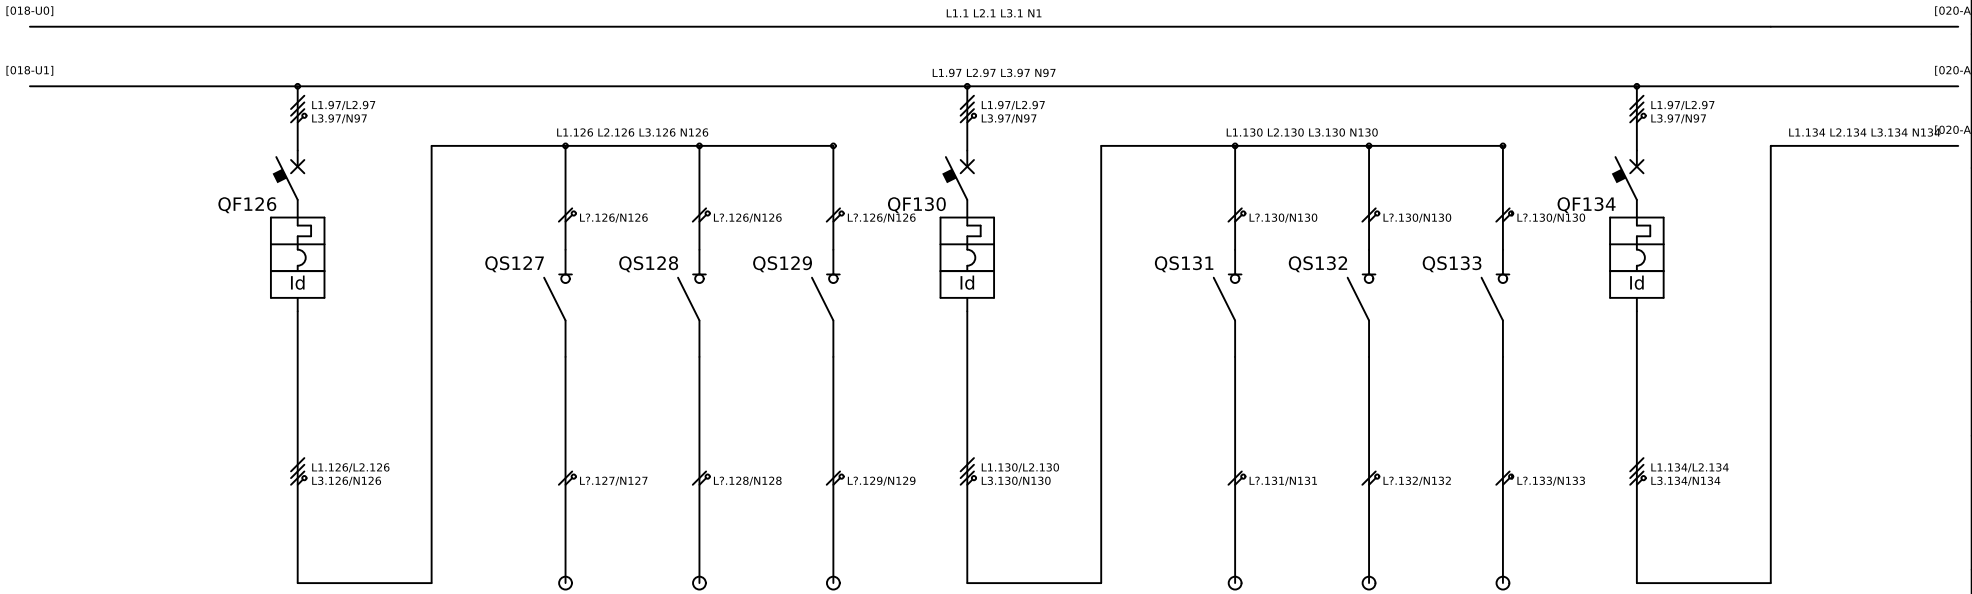

Circuito:	QF126		QS127	QS128	QS129	QF130		QS131	QS132	QS133	QF134	
Dicitura Utenza:	GESTIONE 2		CONTROLLO GESTIONE 2	CONTROLLO GESTIONE 2	CONTROLLO GESTIONE 2	OPERATIVO 1 E 2		UFFICIO AMMINISTRAZIONE ?	UFFICIO OPERATIVO 1	UFFICIO OPERATIVO ¢&	LABORATORIO E LOUNGE	
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	
Articolo:	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16	
Tensione:	400V		230V	230V	230V	400V		230V	230V	230V	400V	
Potenza:												
Campo regolazione:			2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A		
Taratura:	4P/16A					4P/16A					4P/16A	
Curva-Im:	C					C					C	
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	10kA					10kA					10kA	
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA					A/30mA					A/30mA	
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G43A32					G43A32					G43A32	
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16					FG16OM16					FG16OM16	
Composizione cavo:	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	019
Segue N.	020

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

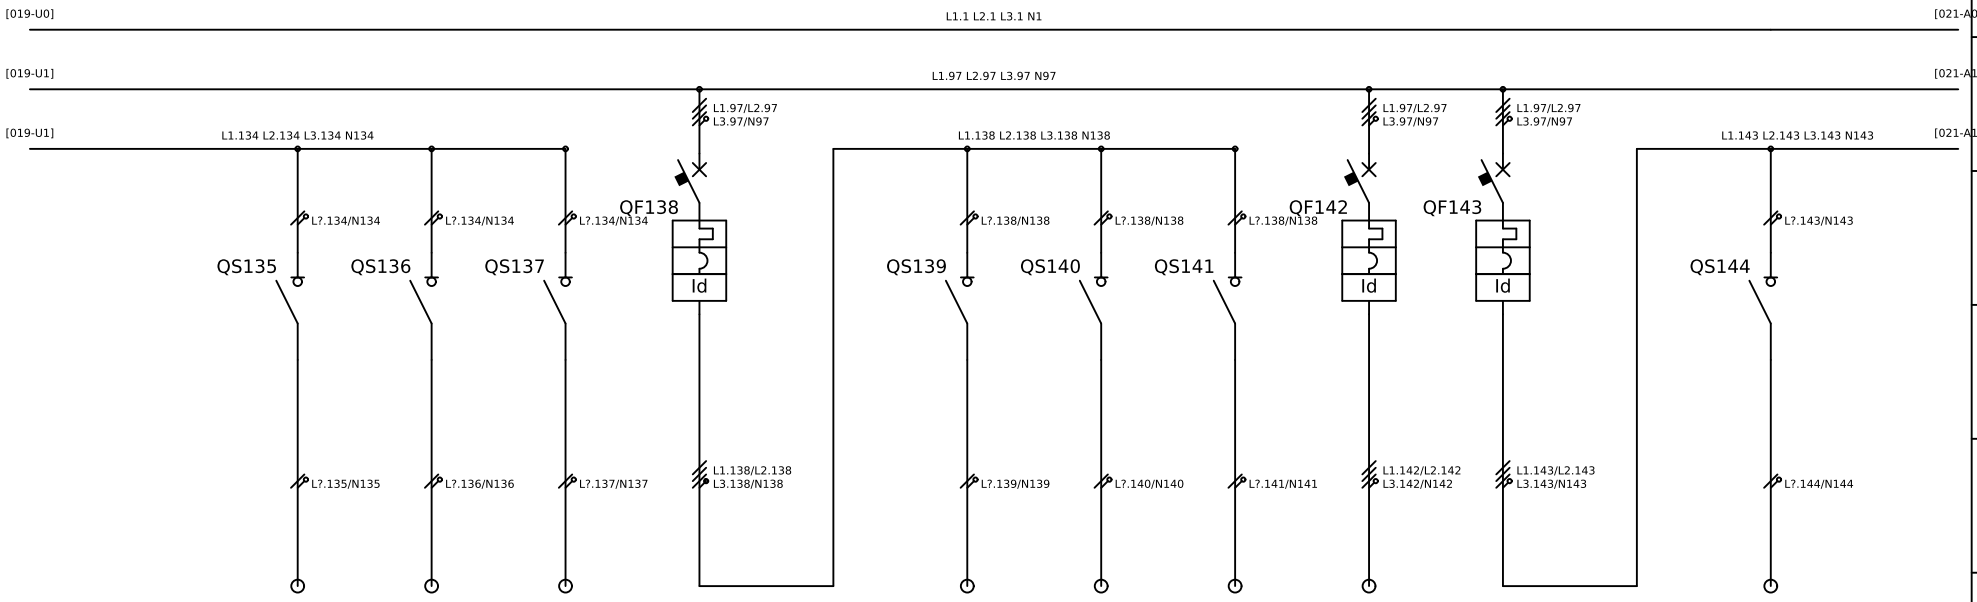

Circuito:	QS135	QS136	QS137	QF138		QS139	QS140	QS141	QF142	QF143		QS144
Dicitura Utenza:	UFFICIO OPERATIVO 3	LABORATORIO RIUNIONI	LOUNGE	CORR. ZONA 4		DEPOSITO 1 ZONA 4	DEPOSITO 2 ZONA 4	CORRIDOIO	PRESE RISTORANTE	"SERVIZIO LAB.		LABORATORIO
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO
Articolo:	F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16		F72A16	F72A16	F72A16	FN84C16	FN84C16		F72A16
Tensione:	230V	230V	230V	400V		230V	230V	230V	400V	400V		230V
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A	2P/16A	2P/16A			2P/16A	2P/16A	2P/16A				2P/16A
Taratura:				4P/16A					4P/16A	4P/16A		
Curva-Im:				C					C	C		
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):				10kA					10kA	10kA		
Differenziale tipo/taratura:				A/30mA					A/30mA	A/30mA		
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:				G43A32					G43A32	G43A32		
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:				FG16OM16					FG16OM16	FG16OM16		
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -

Data rev.: -


Inizio progetto: -

bticino®

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	020
Segue N.	021

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

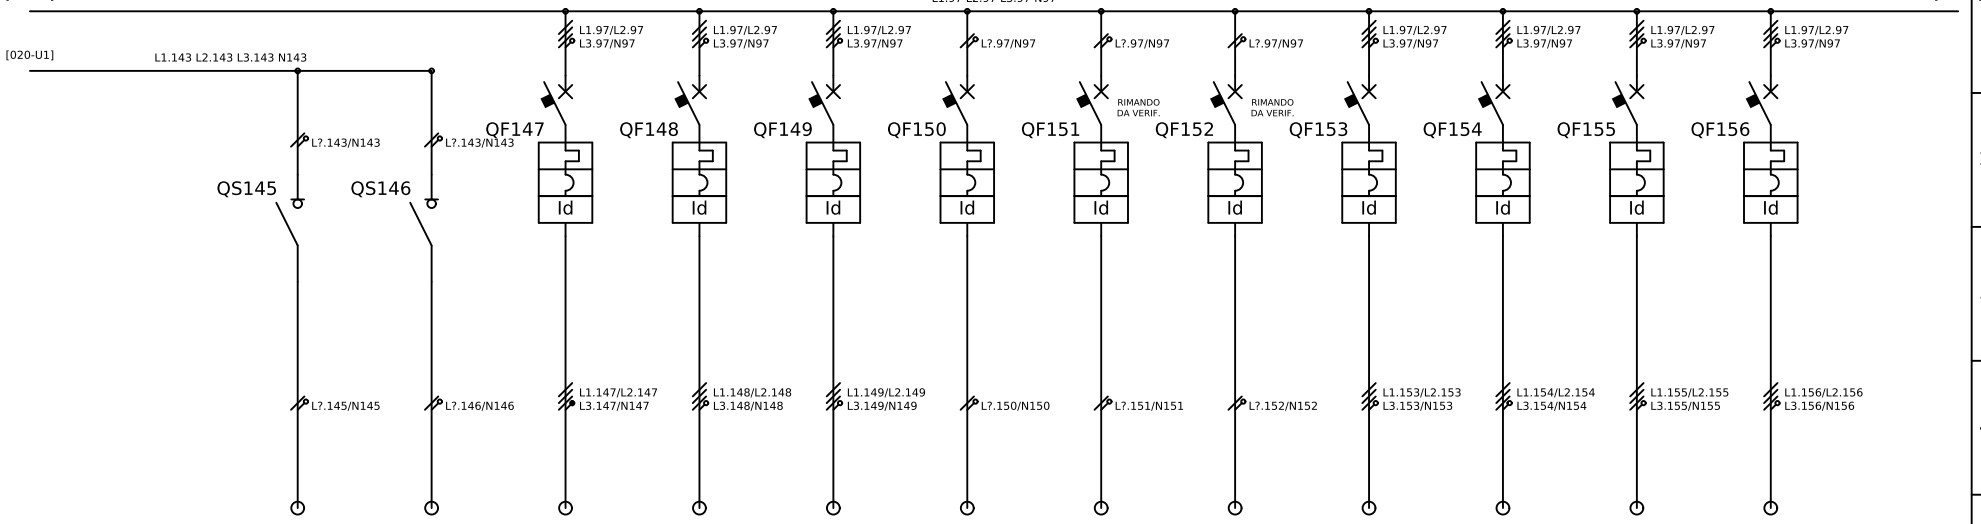

Circuito:	QS145	QS146	QF147	QF148	QF149	QF150	QF151	QF152	QF153	QF154	QF155	QF156
Dicitura Utenza:	UF FIUTO LABORATORIO	"LABORATORIO	PRESE SHOWROOM 1/3	PRESE SHOWROOM 1/3	PRESE SHOWROOM 1/3	PROIETTORI	Utenza da leggere	Utenza da leggere	PRESE DEPOSITO 2 PIANI	PRESE MATEREOTECA	PRESE LOCALE IT	PRESE LOCALE QUADRI
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO
Articolo:	F72A16	F72A16	FN84C16	FN84C16	FN84C16	GN8813A16	GN8813A16	GN8813A16	FN84C16	FN84C16	FN84C16	FN84C16
Tensione:	230V	230V	400V	400V	400V	230V	230V	230V	400V	400V	400V	400V
Potenza:												
Campo regolazione:	2P/16A	2P/16A										
Taratura:			4P/16A	4P/16A	4P/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	4P/16A	4P/16A	4P/16A	4P/16A
Curva-Im:			C	C	C	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	C	C	C	C
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):			10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
Differenziale tipo/taratura:			A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:			G43A32	G43A32	G43A32				G43A32	G43A32	G43A32	G43A32
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:			FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16	FG16UM16		
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	021
Segue N.	022

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

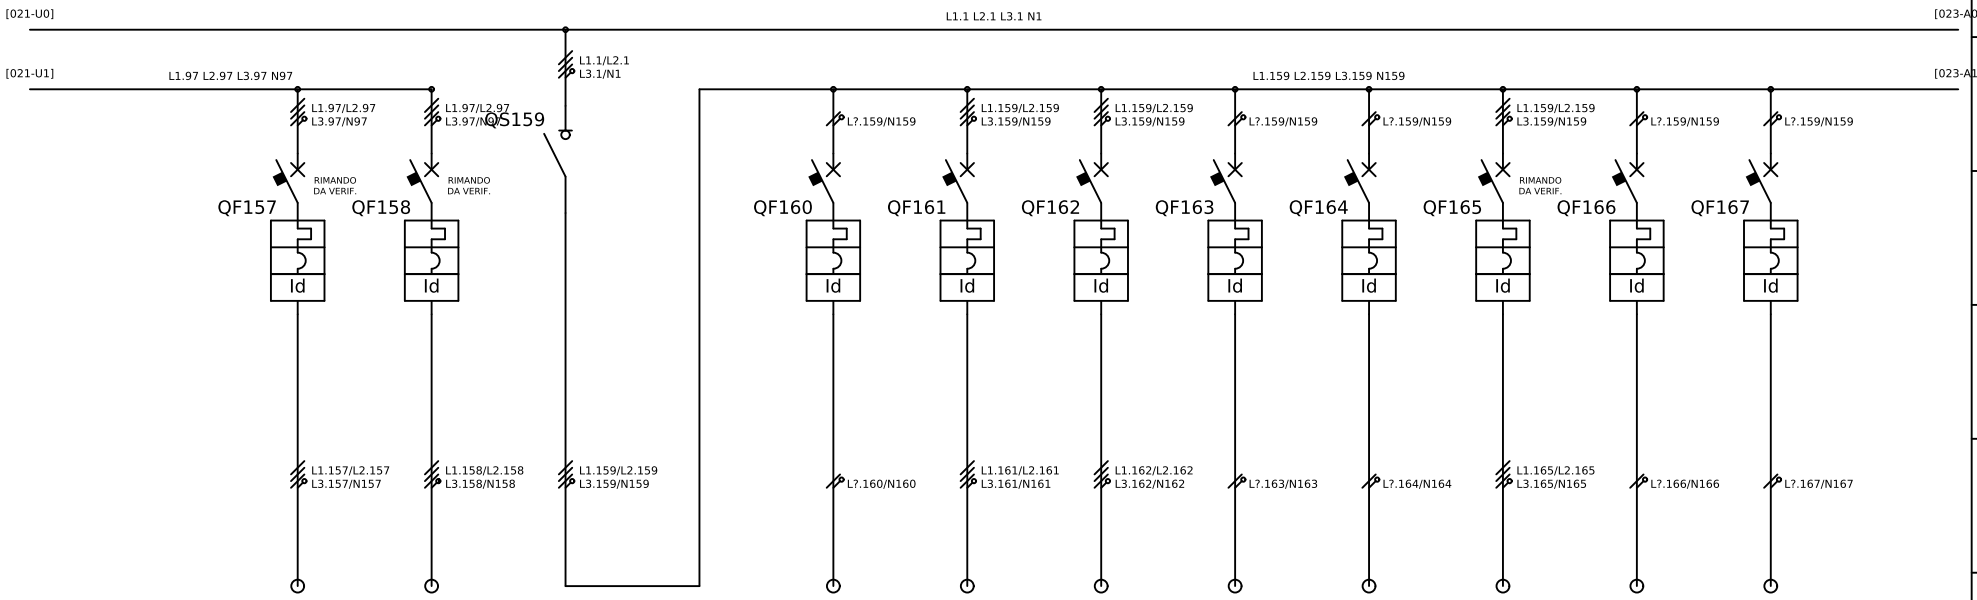

Circuito:	QF157	QF158	QS159		QF160	QF161	QF162	QF163	QF164	QF165	QF166	QF167
Dicitura Utenza:	Utenza da leggere	Utenza da leggere	IMPIANTI SPECIALI		IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI	RACK DALI	RACK DALI	RACK DATI SHOWROOM	RIUN DALI UFFICI	Utenza da leggere	Utenza da leggere	SERV
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO
Articolo:	FN84C16	FN84C16	F74A63		GN8814A16	FN84C16	FN84C16	GN8814A16	GN8814A16	FN84C16	GN8814A10	GN8814A10
Tensione:	400V	400V	400V		230V	400V	400V	230V	230V	400V	230V	230V
Potenza:												
Campo regolazione:			4P/63A									
Taratura:	4P/16A	4P/16A			1P+N/16A	4P/16A	4P/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	4P/16A	1P+N/10A	1P+N/10A
Curva-Im:	C	C			DA VERIF.	C	C	DA VERIF.	DA VERIF.	C	DA VERIF.	DA VERIF.
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	10kA	10kA			10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA	A/30mA			A/300mA	A/300mA	A/300mA	A/300mA	A/300mA	A/30mA	A/300mA	A/300mA
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:	G43A32	G43A32				G44A32	G44A32			G43A32		
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:						FG16OM16	FG16GOM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16GOM16	FG16OM16	FG16OM16
Composizione cavo:	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	3G1.5	3G1.5
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	022
Segue N.	023

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

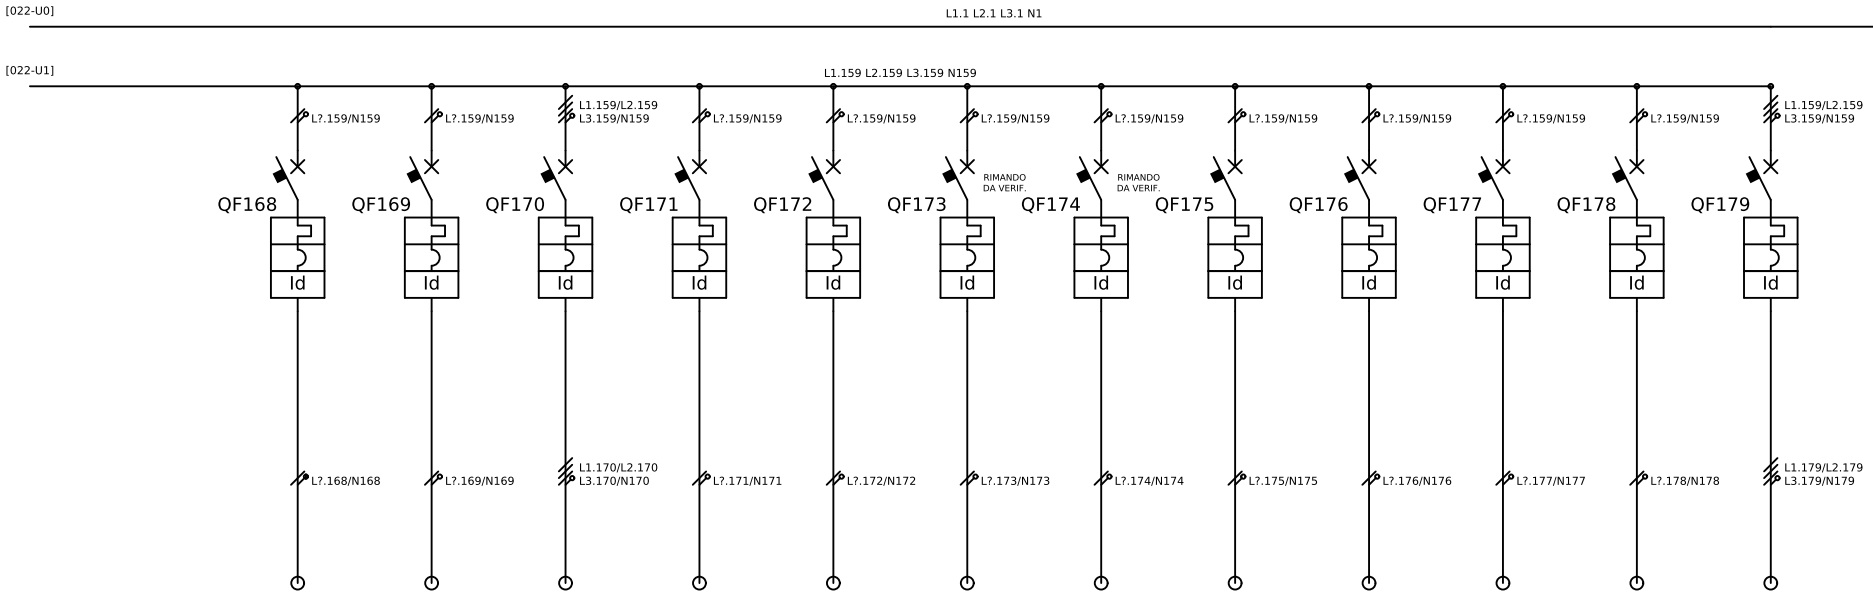

Circuito:	QF168	QF169	QF170	QF171	QF172	QF173	QF174	QF175	QF176	QF177	QF178	QF179
Dicitura Utenza:	KULTUR unu	RIPETITORI WIFI	LUN TRUCK ALLE SOL	LIV	ALLARMI ANTINTRUSIONE	CURA	CURA	IMPIANTO ANTINCENDIO DEPOSITO 2 PIANI	IMPIANTO ANTINCENDIO MATEREOTECA	DIFFUSIONE SONORA	CONTROLLO LUCI DALI	pro LF CUNSULLL
Costruttore:	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO
Articolo:	GN8813A10	GN8814A10	FN84C16	GN8813A10	GN8813A16	GN8813A16	GN8813A16	GN8813A16	GN8813A16	GN8814A10	GN8814A10	FN84C10
Tensione:	230V	230V	400V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	400V
Potenza:												
Campo regolazione:												
Taratura:	1P+N/10A	1P+N/10A	4P/16A	1P+N/10A	1P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/10A	1P+N/10A	4P/10A
Curva-Im:	DA VERIF.	DA VERIF.	C	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	C
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
Differenziale tipo/taratura:	A/30mA	A/300mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/300mA	A/300mA	A/300mA
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:			G43A32									G44A32
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG1I60M16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16O0M16
Composizione cavo:	3G1.5	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	3G2.5	3G2.5	3G2.5	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -


Data rev.: -

Inizio progetto: -

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	023
Segue N.	024

BOZZA - DATI E ALIMENTAZIONI NON CONFERMATI

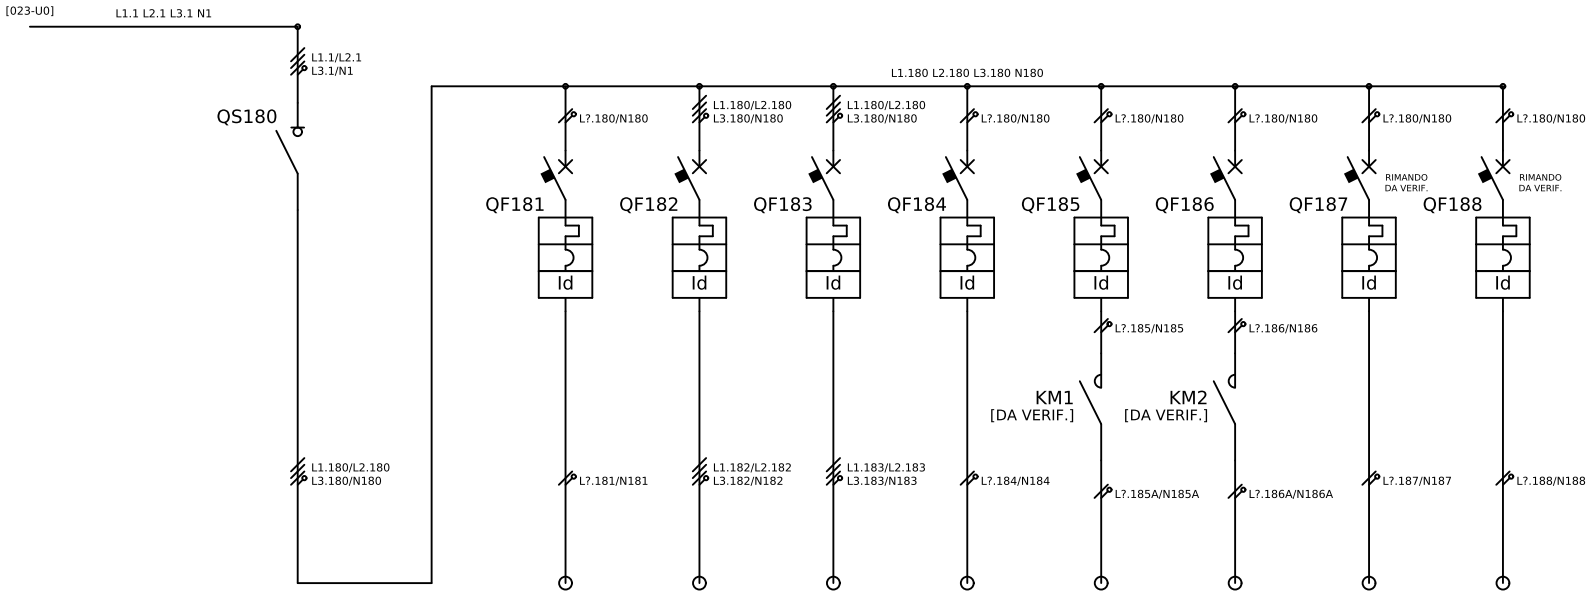

Circuito:	QS180		QF181	QF182	QF183	QF184	QF185	QF186	QF187	QF188		
Dicitura Utenza:	LUCI ESTERNE		CONTROLLO ACCESSI ESTERNO	CANCELLO 1	CANCELLO 2	CANCELLO PERSONALE	LUCI ESTERNE LATO SINISTRO ? RETRO	LUCI ESTERNE LATO DESTRO ? INGRESSO	SCORTA	SCORTA		
Costruttore:	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO		
Articolo:	F74A32		GN8813A16	FN84C16	FN84C16	GN8813A10	GN8813A10	GN8813A10	GN8813A10	GN8813A10		
Tensione:	400V		230V	400V	400V	230V	230V	230V	230V	230V		
Potenza:												
Campo regolazione:	4P/32A											
Taratura:			1P+N/16A	4P/16A	4P/16A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A		
Curva-Im:			DA VERIF.	C	C	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):			10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA		
Differenziale tipo/taratura:			A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA	A/30mA		
Sezione collegamenti:												
Sezione morsetti:												
Accessori:				G43A32	G43A32							
Accessori:												
Accessori:												
Corrente d'impiego:												
Tipo cavo:			FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		
Composizione cavo:	DA VERIF.		DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.	DA VERIF.		
Lunghezza (m):												

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: schema.dwg
CAD: AutoCAD

Disegnato: -

Approvato: -

Revisione N.: -

Data rev.: -

Inizio progetto: -

bticino®

Descrizione: QGBT_rigenera

Commessa N.:	-
O.D.L.	-
Foglio N.	024
Segue N.	-