1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COMMITTENTE

SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.

IMPIANTO

-

QUADRO

QUADRO ELETTRICO
Q.AUX BESS


CARATTERISTICHE QUADRO			
IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V] 400	FREQ. [Hz] 50		
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 63			
Icc PRESUNTA SUL QUADRO [kA] 4,5			
Icc NOMINALE DEL QUADRO [kA] 4,5			
SISTEMA DI NEUTRO TN-S			
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A] /	Icc [kA] /		
CARPENTERIA BTICINO LDX400			
FORMA DI SEGREGAZIONE	IP 65		
DIMENSIONI QUADRO [mm]			
L= 660	H= 1050	P= 217	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	[X] — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	[X] — CEI EN 60947-2
	[ ] — CEI EN 60898
CARPENTERIA	[X] — CEI EN 61439-2
	[ ] — CEI 23-48
	CEI 23-49
	CEI 23-51

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email: mailbox@forelectric.it

REV2				MATRICOLA: M26407	COMMESSA: 26187	CLIENTE: SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.	FOGLIO *SHEET* 1
REV1							
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.	SCHEMA ELETTRICO			SEGUE *NEXT* 2
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA				

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.

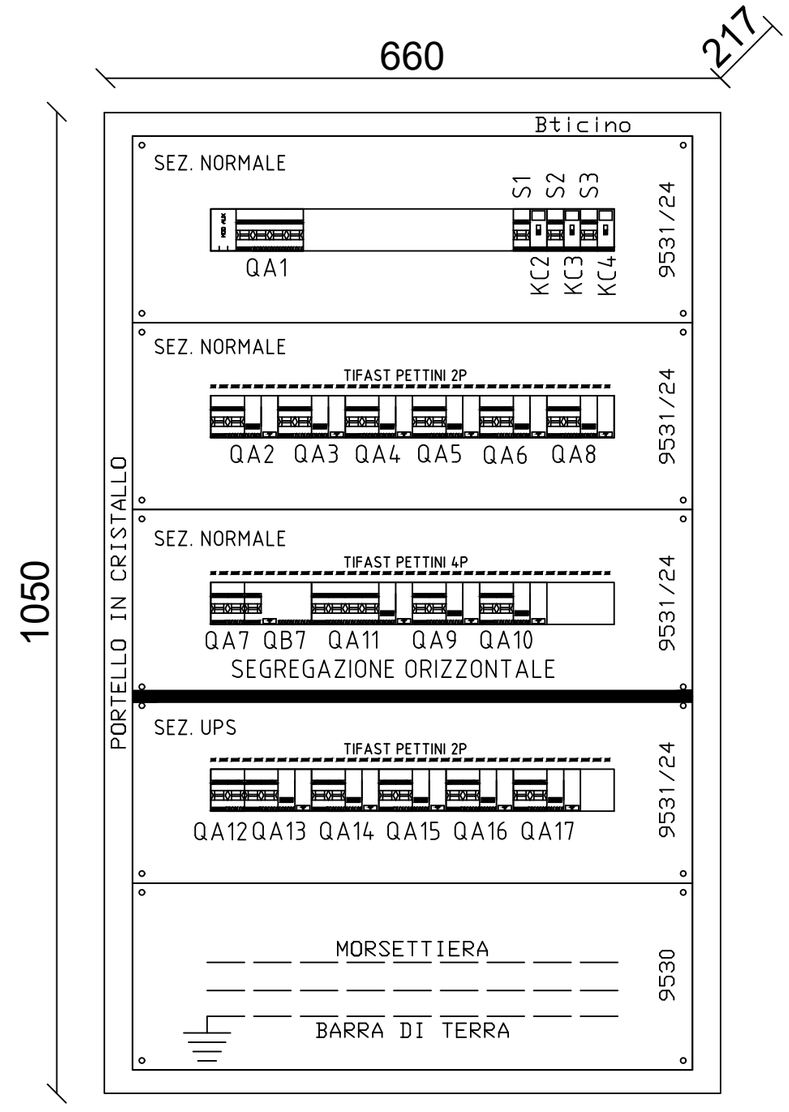

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email:mailbox@forelectric.it

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
REV2			
REV1			
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.

MATRICOLA:	COMMESSA:	CLIENTE:	FOGLIO *SHEET*
M26407	26187	SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.	2
SCHEMA ELETTRICO			SEGUE *NEXT* 3


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RETE	
REGIME N	TN–S
TENSIONE	400V

DISTRIBUZIONE	
A MONTE	
RIFERIMENTO	

I INSTALL. (A)		
I TOTALE (A)		
I DISPON. (A)		
ICC MAX (KA)		
△U (%)		

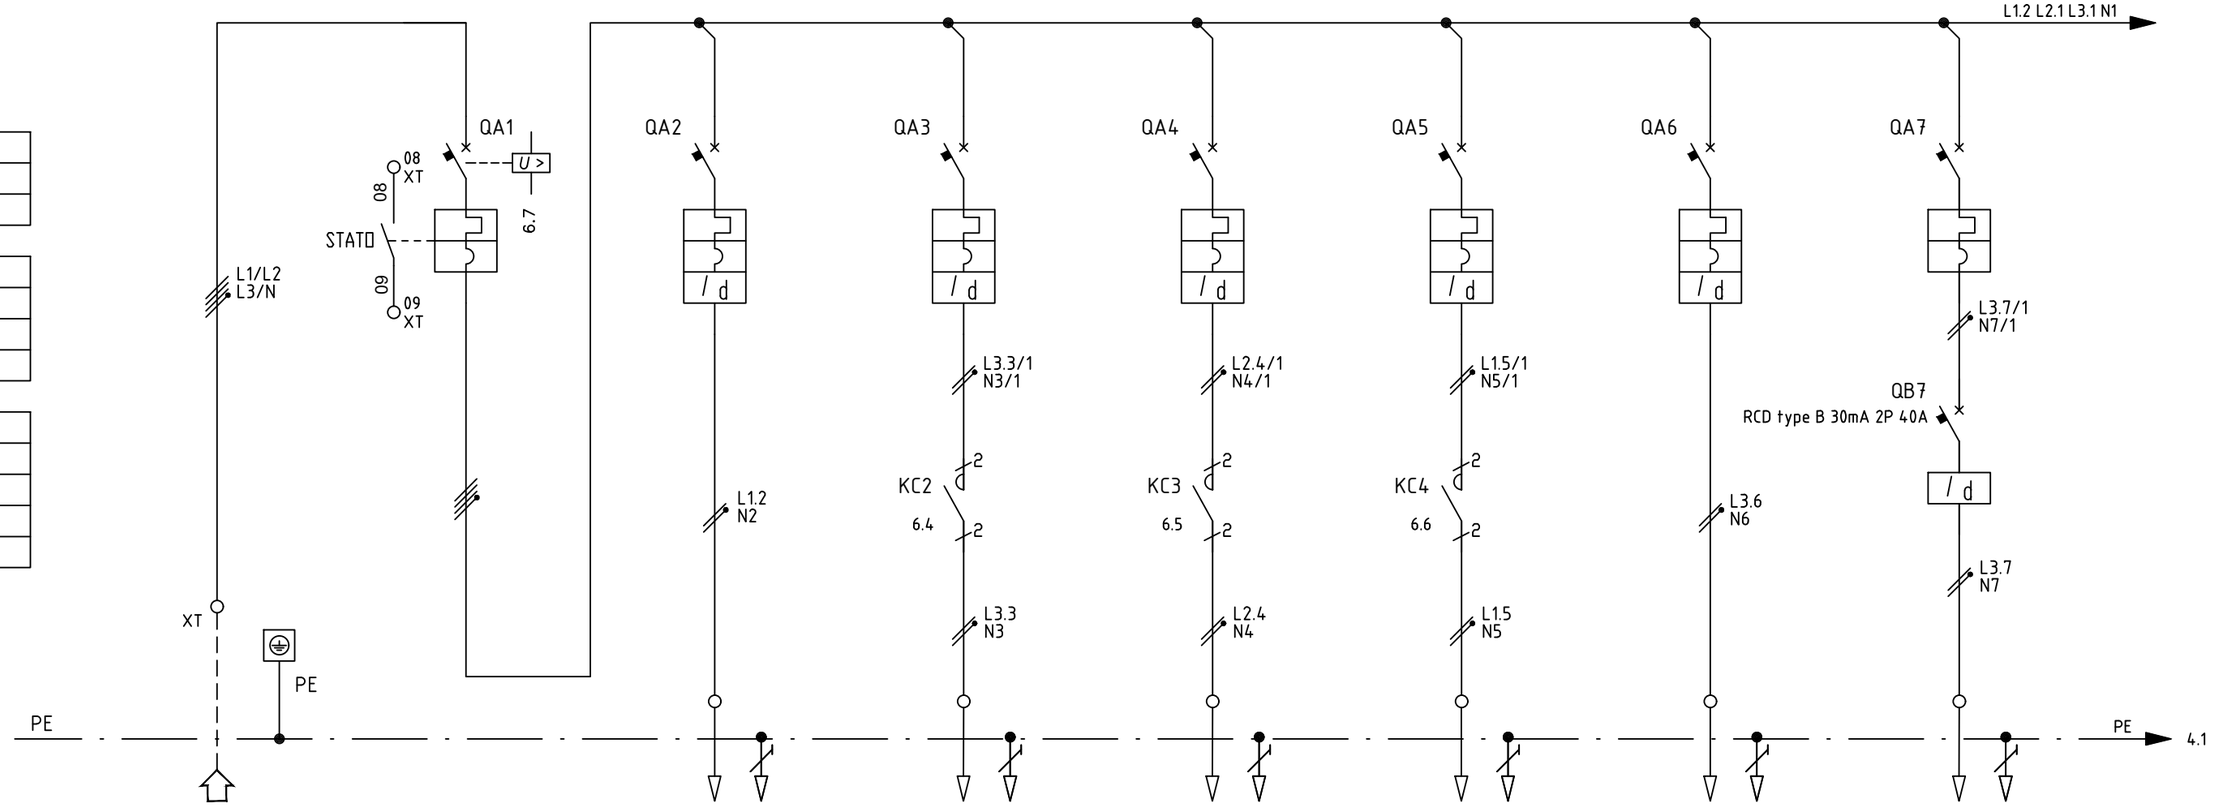

CIRCUITO	MORSETTI									
	CIRCUITO									
	DENOMINAZIONE	ARRIVO LINEA	GENERALE SEZIONE NORMALE	LUCI E PRESE CABINA	ESTRATTORE VANO QUADRI	ESTRATTORE VANO TRAFI	BARRE DI VENTILAZIONE	ALIMENTAZIONE AUX QGBT	ALIMENTAZIONE UPS SOTTOCAMPO 2kVA CEI 0–16	
	POTENZA (kW) / CORRENTE (A)									
COLLEGAMENTO	TIPO	FG16R16		FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	
	LUNGHEZZA (m) / △ V (%)	xx								
	IB (A) / IZ (A)									
	ICC Min (KA) / ICC Max (KA)									
	N° / CAVO (mmq)	xx		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	NEUTRO (mmq) / PE o PEN (mmq)	Separato								
PROTEZIONE E COMANDO	POLI / In (A)		4 / 63	2P / 16	2P / 16	2P / 16	2P / 16	2P / 10	2P / 32	
	Id (A) / tr (ms)			0,03 cl.A / ISTANTANEO	0,03 cl.A / ISTANTANEO	0,03 cl.A / ISTANTANEO	0,03 cl.A / ISTANTANEO	0,03 cl.A / ISTANTANEO	0,03 cl.B / DIFF. PURO	
	PI (kA)		6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	CARATTERISTICA SGANCIATORI		CURVA C	CURVA C	CURVA C	CURVA C	CURVA C	CURVA C	CURVA C	
	CODICE INTERRUTTORE		FN84C63	FA82C16+G23A32	FA82C16+G23A32	FA82C16+G23A32	FA82C16+G23A32	FA82C10+G23A32	FA82C32+G723B40	
	TIPO INTERRUTTORE		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	
	FUSIBILE (A)									
	TIPO FUSIBILE									
	CONTATTORE (A)				FT1A2N230	FT1A2N230	FT1A2N230			
	TIPO CONTATTORE				25A – AC3	25A – AC3	25A – AC3			
	RELE' TERMICO (A)									

NOTE

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email: mailbox@forelectric.it

REV2			
REV1			
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

MATRICOLA: M26407
COMMESSA: 26187

SCHEMA ELETTRICO


CLIENTE: SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.

FOGLIO *SHEET* 3

SEGUE *NEXT* 4

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

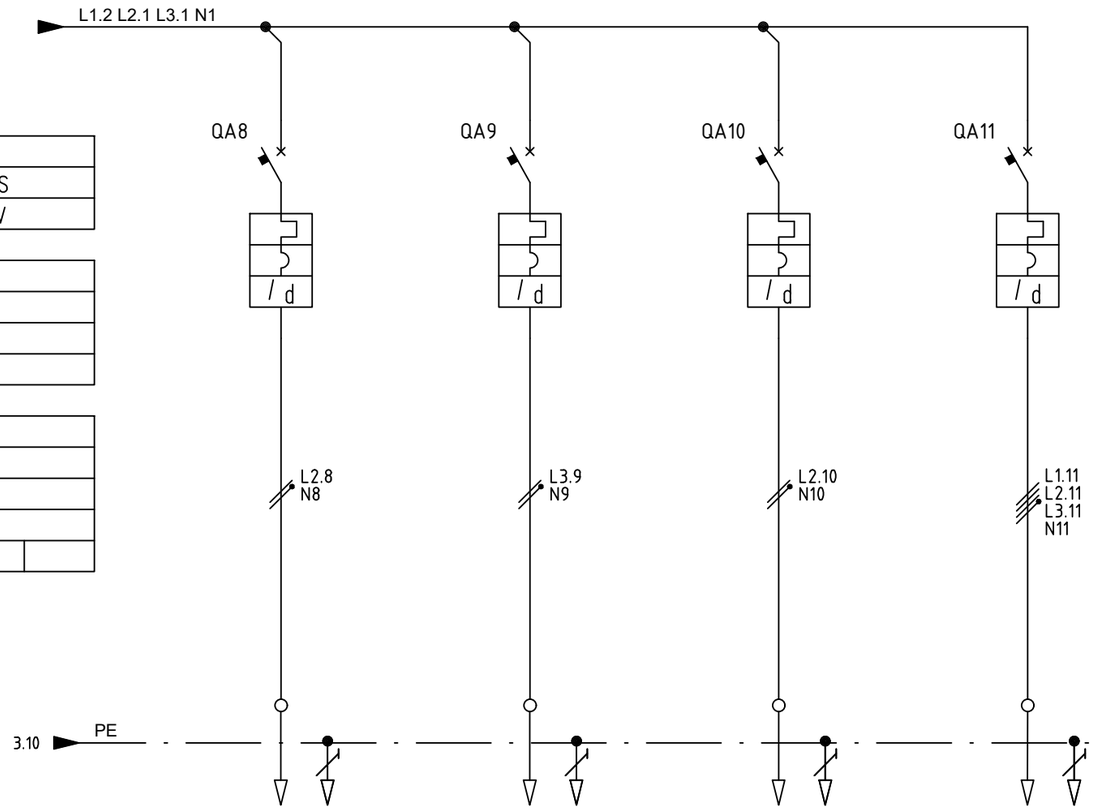

RETE	
REGIME N	TN–S
TENSIONE	400V

DISTRIBUZIONE	
A MONTE	
RIFERIMENTO	

I INSTALL. (A)	
I TOTALE (A)	
I DISPON. (A)	
ICC MAX (KA)	
△U (%)	

CIRCUITO	MORSETTI																		
	CIRCUITO																		
	DENOMINAZIONE		DISPONIBILE		DISPONIBILE		DISPONIBILE		DISPONIBILE										
	POTENZA (kW)	CORRENTE (A)																	
COLLEGAMENTO	TIPO		FG16OR16		FG16OR16		FG16OR16		FG16OR16										
	LUNGHEZZA (m)	△ V (%)																	
	IB (A)	IZ (A)																	
	ICC Min (KA)	ICC Max (KA)																	
	N°	CAVO (mmq)		xxx		xxx		xxx		xxx									
	NEUTRO (mmq)	Separato																	
	PE o PEN (mmq)																		
PROTEZIONE E COMANDO	POLI	In (A)	2P	16	2P	32	2P	16	4	32									
	Id (A)	tr (ms)	0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO									
	PI (kA)		4,5		4,5		4,5		6										
	CARATTERISTICA SGANCIATORI		CURVA C		CURVA C		CURVA C		CURVA C										
	CODICE INTERRUTTORE		FA82C16+G23A32		FA82C32+G23A32		FA82C16+G23A32		FN84C32+G43A32										
	TIPO INTERRUTTORE		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO										
	FUSIBILE (A)																		
	TIPO FUSIBILE																		
	CONTATTORE (A)																		
	TIPO CONTATTORE																		
	RELE' TERMICO (A)																		

NOTE

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email:mailbox@forelectric.it

REV2			
REV1			
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

MATRICOLA: M26407
COMMESSA: 26187
CLIENTE: SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.
SCHEMA ELETTRICO
FOGLIO *SHEET* 4
SEGUE *NEXT* 5


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RETE	
REGIME N	TN-S
TENSIONE	400V

DISTRIBUZIONE	
A MONTE	
RIFERIMENTO	

I INSTALL. (A)	
I TOTALE (A)	
I DISPON. (A)	
ICC MAX (KA)	
△U (%)	

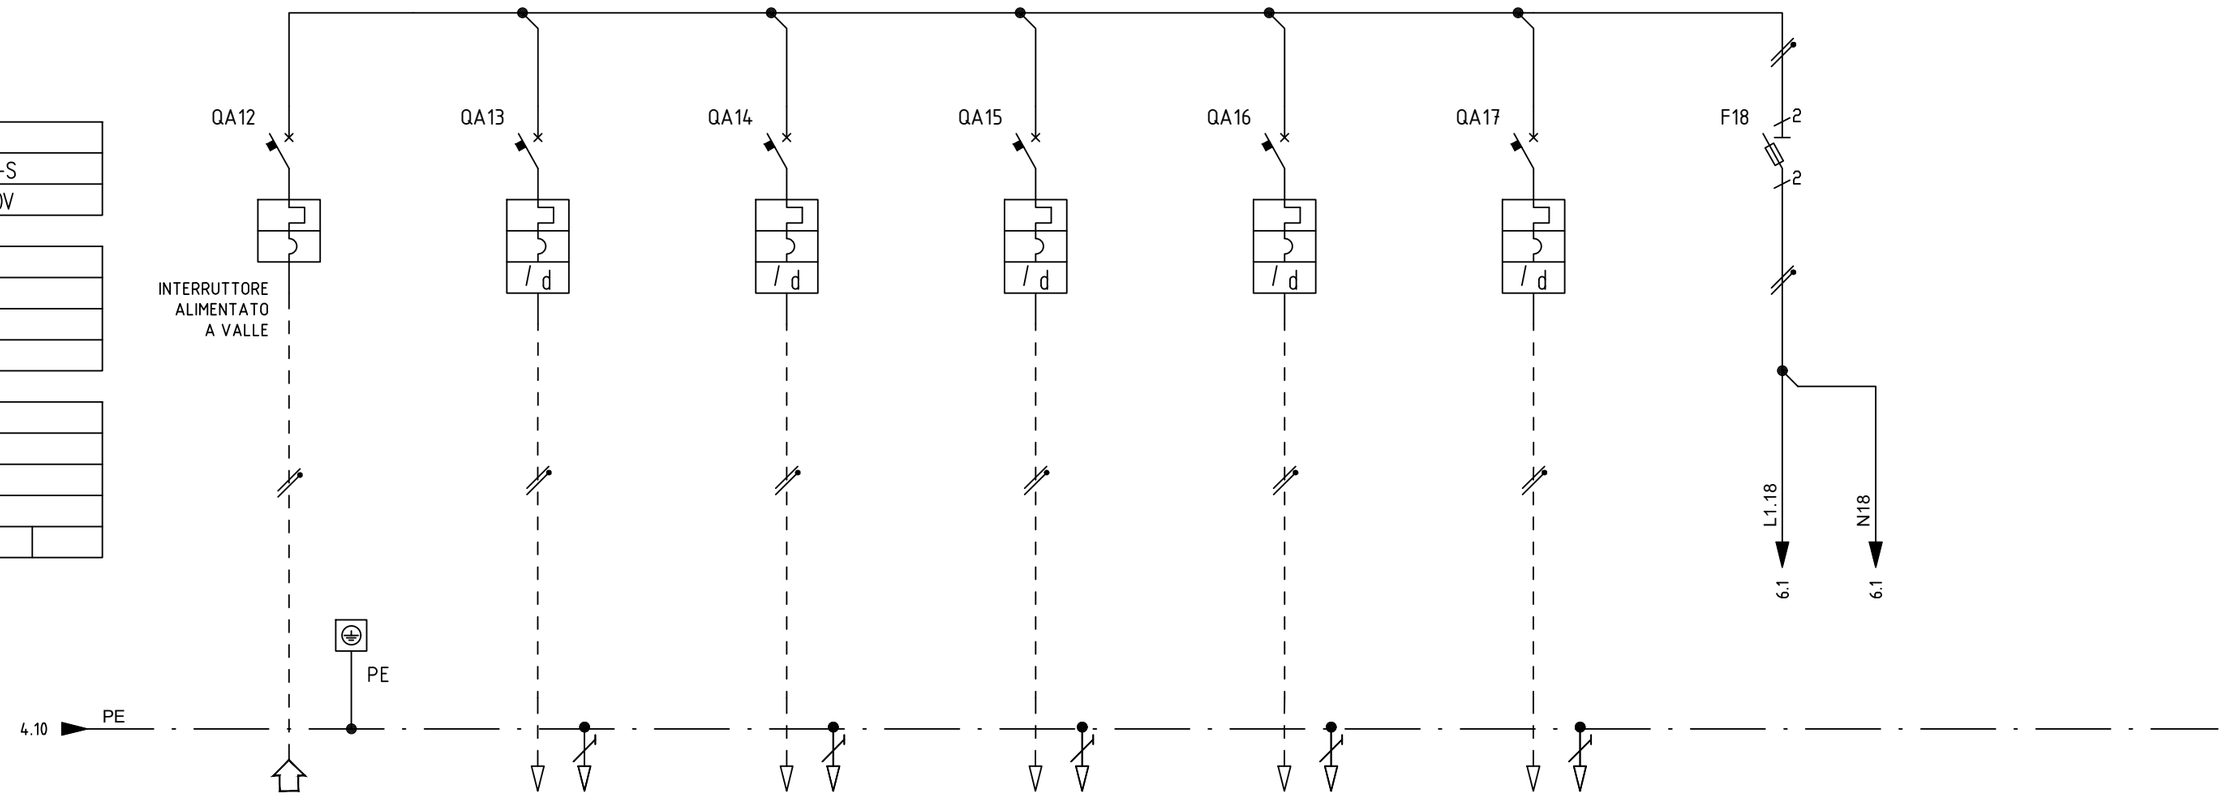

CIRCUITO	MORSETTI																				
	CIRCUITO																				
	DENOMINAZIONE		GENERALE SEZIONE NORMALE LINEA DA UPS 2KVA		ALIMENTAZIONE AUX QGBT SOTTO UPS		ALIMENTAZIONE RACK SOTTOCAMPO		DISPONIBILE		DISPONIBILE		DISPONIBILE		AUX 230VAC					
	POTENZA (kW)	CORRENTE (A)																			
COLLEGAMENTO	TIPO				FG16OR16		FG16OR16														
	LUNGHEZZA (m)	△ V (%)																			
	IB (A)	IZ (A)																			
	ICC Min (KA)	ICC Max (KA)																			
	N°	CAVO (mmq)				xxx		xxx													
	NEUTRO (mmq)	Separato																			
	PE o PEN (mmq)																				
PROTEZIONE E COMANDO	POLI	In (A)	2	32	2P	10	2P	10	2P	10	2P	16	2P	16	1P+N	32					
	Id (A)	tr (ms)			0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO	0,03 cl.A	ISTANTANEO							
	PI (kA)		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5								
	CARATTERISTICA SGANCIATORI		CURVA C		CURVA C		CURVA C		CURVA C		CURVA C		CURVA C								
	CODICE INTERRUTTORE		FA82C32		FA82C10+G23A32		FA82C10+G23A32		FA82C10+G23A32		FA82C10+G23A32		FA82C10+G23A32								
	TIPO INTERRUTTORE		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO						
	FUSIBILE (A)														Gg 2A						
	TIPO FUSIBILE														F321N						
	CONTATTORE (A)																				
	TIPO CONTATTORE																				
	RELE' TERMICO (A)																				


NOTE

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email:mailbox@forelectric.it

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
REV2			
REV1			
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.

MATRICOLA: M26407
COMMESSA: 26187
SCHEMA ELETTRICO
CLIENTE: SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.
FOGLIO *SHEET* 5
SEGUE *NEXT* 6

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.

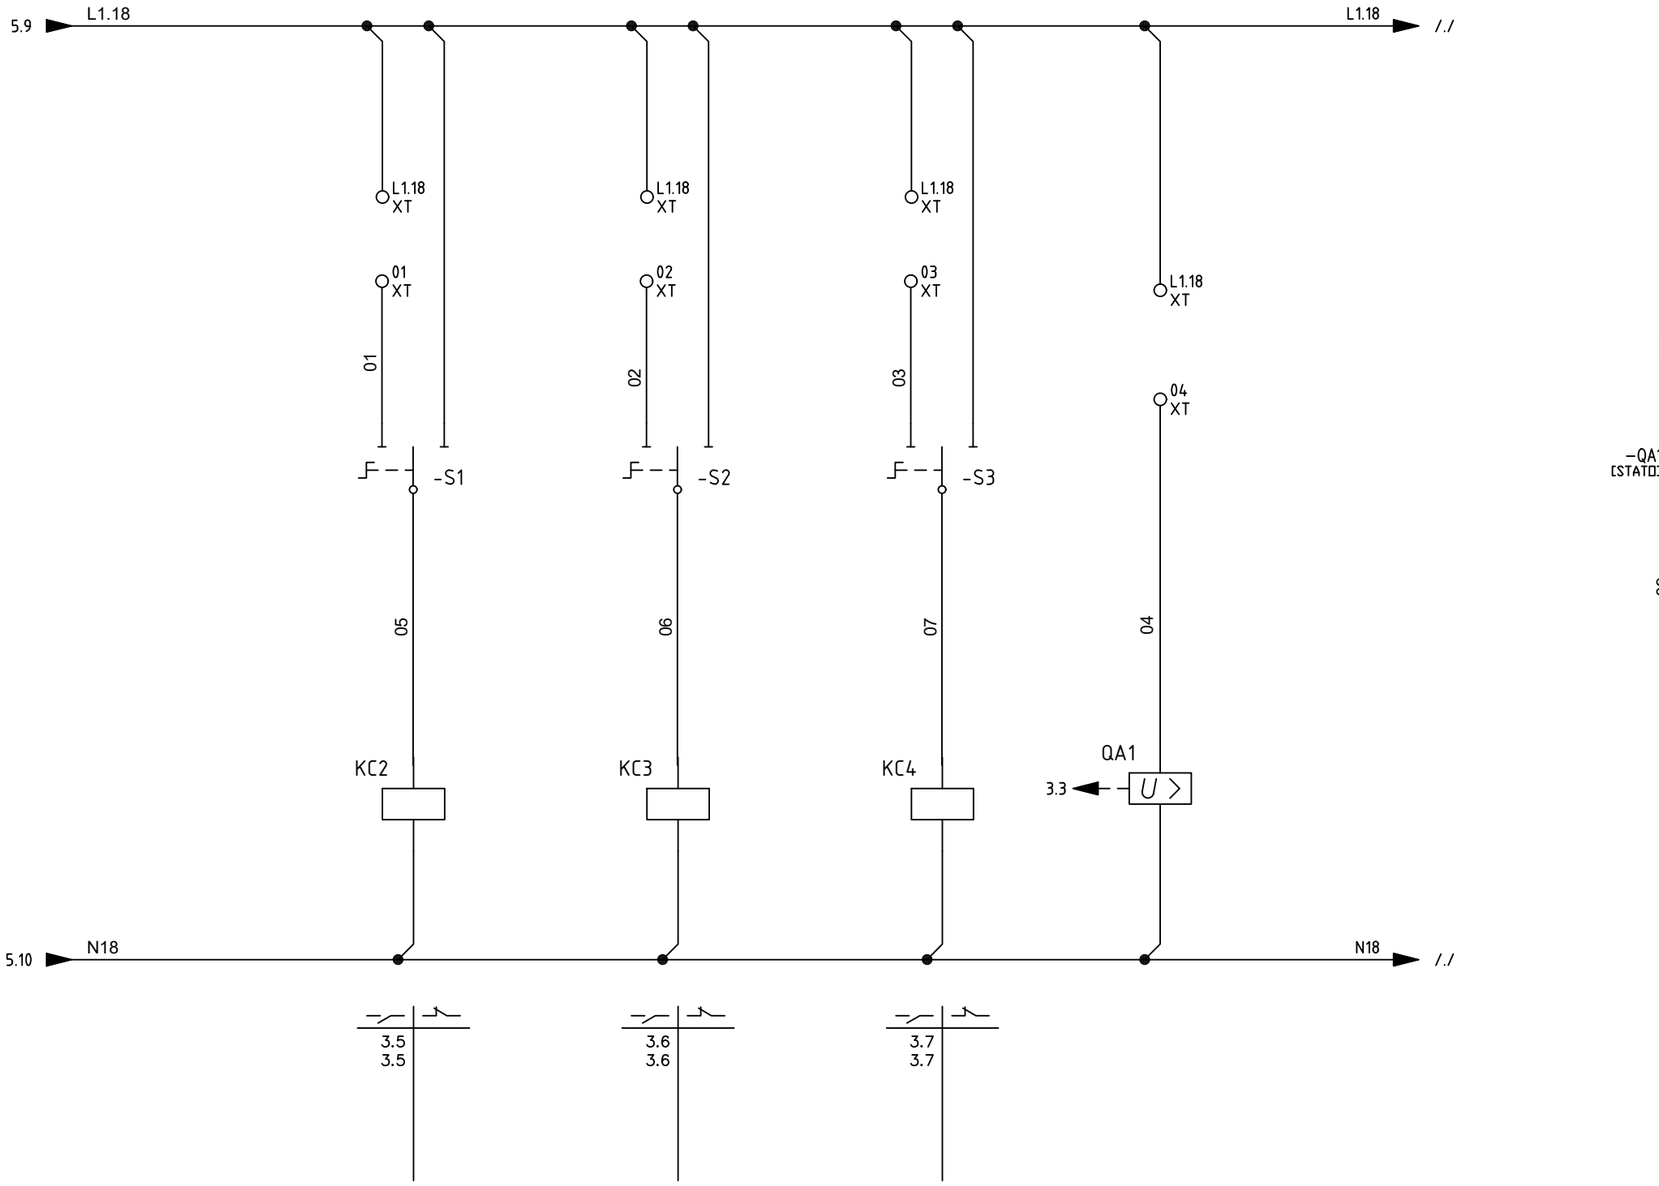

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email: mailbox@forelectric.it

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
REV2			
REV1			
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.

MATRICOLA:	COMMESSA:	CLIENTE:	FOGLIO *SHEET*
M26407	26187	SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.	6
SCHEMA ELETTRICO			SEGUE *NEXT* 7

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Articolo	Descrizione	Q.tà DB	Sigla
BTIFT1A2N230	btdin - contactor 2NO 25A coil 230Vac AC3	3	KC2;KC3;KC4
BTI93600QS	mas - setto separatore orizz MAS400 L=600	1	CARPENTERIA
BTIG43A32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA A	1	QA11
BTIG23A32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA A	13	QA2;QA3;QA4;QA5;QA6;QA8; QA9;QA10;QA13;QA14;QA15;QA16;QA17
BTI9530	mas - pannello cieco 600x200	1	CARPENTERIA
BTI9531/24	mas - pannello 24 din 600x200	4	CARPENTERIA
BTI93600NC	MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400	4	CARPENTERIA
BTI92600C	mas - coppia supporti per canaline l=600	4	CARPENTERIA
BTIFA82C10	btdin45 - magnetot 2P curva C 10A 4,5kA	6	QA6;QA13;QA14;QA15;QA16;QA17
BTIFA82C16	btdin45 - magnetot 2P curva C 16A 4,5kA	6	QA2;QA3;QA4;QA8;QA10
BTIFA82C32	btdin45 - magnetot 2P curva C 32A 4,5kA	2	QA7;QA9
BTIFN84C32	btdin60 - magnetot 4P curva C 32A 6kA	1	QA11
BTIFN84C63	btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA	1	QA1
BTIF80RC05	btdin - contat aux/scattato 1NO/NC 0,5mod	1	QA1
BTIF80ST2	btdin - bobina apertura 110/415Vac/Vdc	1	QA1
BTI93650Q	mas LDX 400 - quadro 600x1000	1	CARPENTERIA
BTIF61N32C	btdin -COMMUT A ZERO C.LE 32A	3	S1;S2;S3
BTIG723B40	btdin - RCD type B 30mA 2P 40A	1	QB7

FOR ELECTRIC S.r.l.
Via di Meleto, 2a Strada in Chianti (FI)
Tel. 055/858568 – Fax. 055/8588823
email: mailbox@forelectric.it

REV2				MATRICOLA: M26407	COMMESSA: 26187	CLIENTE: SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.
REV1						
REV0	Schema costruttivo	25/05/2026	Corazzi L.	SCHEMA ELETTRICO		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA			

FOGLIO *SHEET* 7
SEGUE *NEXT* /

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento nè, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.