- Implantation des luminaires d'éclairage normal donnée à titre indicatif.
L'entreprise devra confirmer son implantation des luminaires par des notes de calculs à la remise de son offre.
- Implantation des luminaires d'éclairage de sécurité suivant réglementation à confirmer par entreprise.

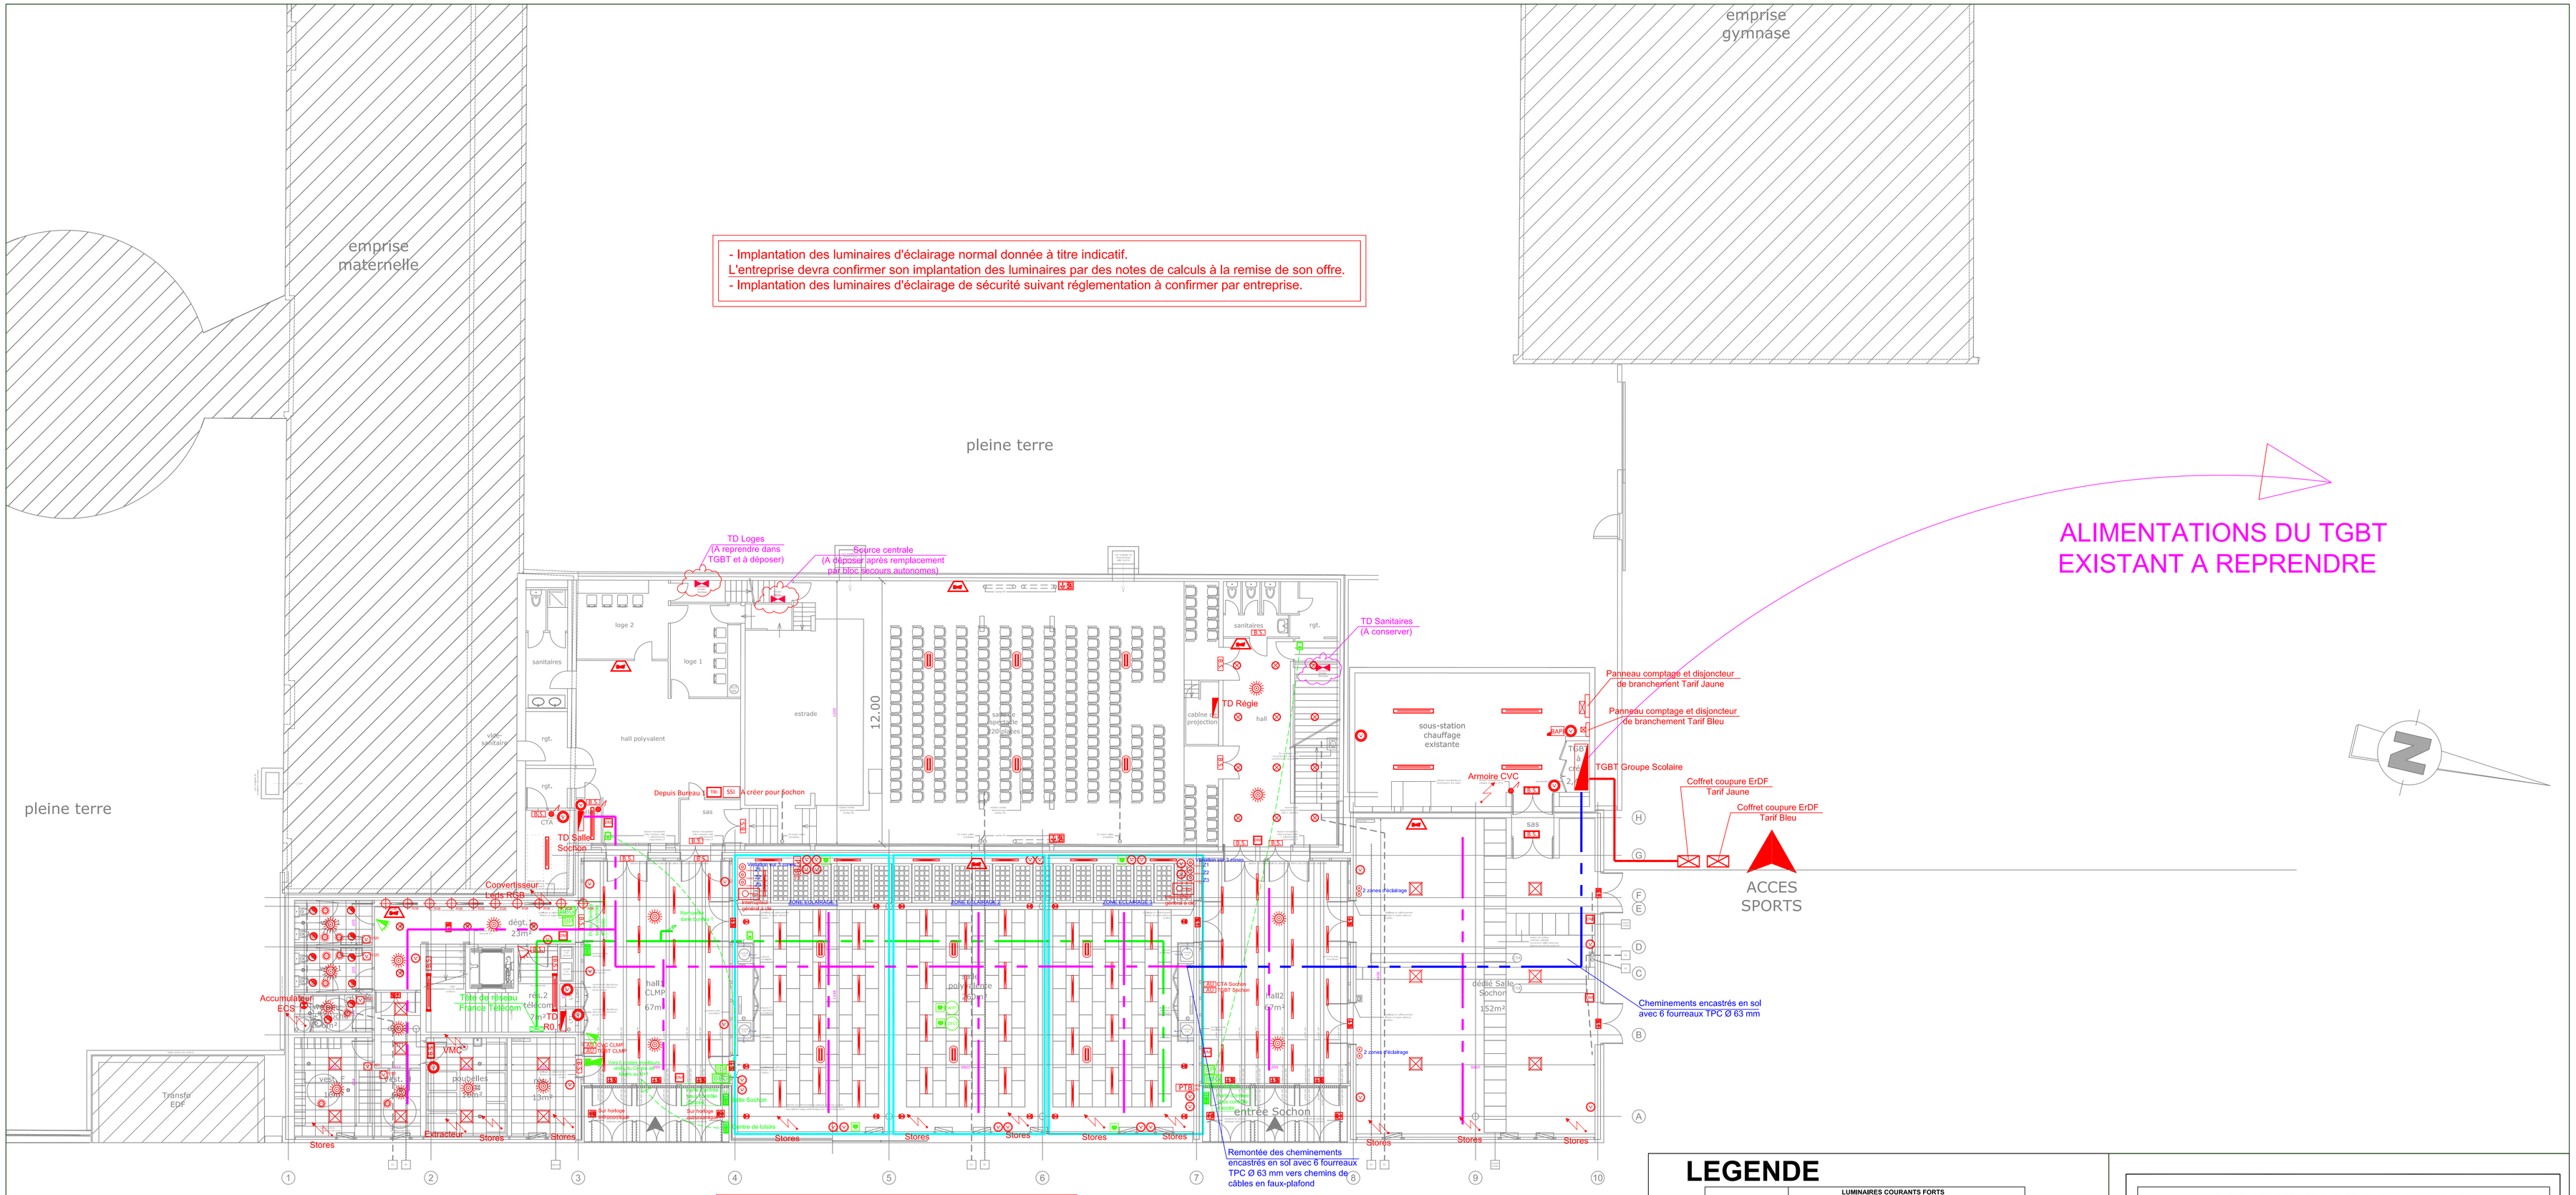

PLAN DE PRINCIPE - IMPLANTATION DEFINITIVE
A ADAPTER SUIVANT PLANS ARCHITECTE

LEGENDE

SYMBOLE	DESIGNATION
LUMINAIRES COURANTS FORTS	
	Détecteurs de présence 300° et 360°
	Interrupteurs SA, DA, Va-et-Vient et SA étanche
	Boutons poussoirs lumineux (normal et étanche) et variateur
	Interrupteur à clé
	Luminaire plafonnier linéaire à leds en suspension (Type 1)
	Luminaire plafonnier linéaire à leds encastré dimmable (Type 2)
	Spot décoratif à leds RGB (Type 3)
	Plafonnier Industriel étanche à leds (Type 4)
	Applique tubulaire industrielle à leds (Type 5)
	Lanterne décorative à leds en suspension (Type 6)
	Downlight à leds 1800 lumens avec collerette décorative (Type 7)
	Mini downlight à leds 900 à 1300 lumens IP 44 (Type 8)
	Spot intérieur encastré étanche à leds (Type 9)
	Spot intérieur encastré en faux-plafond à leds pour faisceau décoratif (Type 10)
	Spot extérieur étanche en applique à leds pour faisceau décoratif (Type 11)
	Spot extérieur étanche orientable à leds et encastré en sol (Type 12)
	Encastré 600 x 600 à leds 4000 lumens sans gradation (Type 13)
B.S.	Bloc de sécurité BAES SATI à leds pour l'évacuation (drapeau ou saillie) 60 lm
B.S.	Bloc de sécurité étanche BAES SATI à leds pour l'évacuation (saillie)
	Bloc de sécurité BAES à leds pour ambiance 300 lumens
	Bloc de sécurité portatif à leds 120 lumens

SYMBOLE	DESIGNATION
APPAREILLAGE COURANTS FORTS	
	Prise de courant normale10/16A + T (PCN) / PC 32 A + N + T
	Prise de courant 10/16A + T étanche
PTB	Poste de travail informatique pour les bureaux(3 PCN et 2 RJ45)
	Prise de courant 10/16A + T en hauteur à 1,20 m
	Alimentation électrique
	Tableau électrique Basse Tension
AU	Arrêt d'urgence
	Goulotte PVC à 2 compartiments - Descente murale PVC 2 compartiments
	Chemin de câbles Courants forts
	Chemin de câbles Courants faibles

SYMBOLE	DESIGNATION
APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES	
	Prise RJ45 Catégorie 6 (Pour mémoire, voir PTB, PTC et PTP précédemment)
	Borne WIFI
	Borne DECT
TRI	Tableau de report d'informations
	Diffuseur sonore et lumineux 90 dB / Diffuseur sonore 90 dB
H H	Ventouses électromagnétiques Porte DAS
	Déclencheur manuel
	Portiers et moniteurs de vidéophonie ou d'interphonie
	Détecteur de mouvement bi-technologie
	Sirène alarme Intrusion 110 dB
	Bouton poussoir de sortie
	Boîtier Bris de Glace Vert

MAIRIE D'ARGENTEUIL
GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE
Création d'un Centre de Loisirs et extension Salle spectacle Sochon
Rue Yves Farges - 95100 ARGENTEUIL

Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Ouvre	Contrôle Technique	Coordination SPS
Maître d'Ouvrage MAIRIE D'ARGENTEUIL 12,14, Bld Léon Feix 95100 ARGENTEUIL	**Maître d'Oeuvre OPC** 2SCP 10, rue Paul Langevin 93270 SEVRAN **BET Electricité et Fluides** ACIE 4, Bld Albert 1er 94130 NOGENT-SUR-MARNE	**BCT** DEKRA Industrial SAS AGENCE PARIS Bât Cedarline 21-23 Rue du Petit Abb 93600 CERGY	**Diagnostiqueur Amiante**

Ind.	Date	Modifications apportées sur le plan
1	20/07/16	Remarques MO
0	24/06/16	Création du document

Ce document est la propriété de la Société ACIE et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite.

ACIE | Projet : ARGENTEUIL CLJC | **LOT N° 03**

Désignation :
LOT ELECTRICITE
IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Courants forts et faibles - **Rez-de-Chaussée**

Dessiné par :	BE	Phase :	DCE	Réf. dossier :	ACIE 160518
Vérifié par :	AL	Date :	20/07/16	PLAN N° :	**ELE 02.0**
Approuvé par :	FL	Echelle :	1/100		