



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12707

净水机水效检验检测报告

报告编号：_____EWCjs-22-402_____

产品名称：_____怡口牌 800CPRO 型反渗透纯水机_____

规格型号：_____800CPRO_____

生产者名称：_____昆山怡口净水系统有限公司_____



检验检测单位 (盖章)：中国家用电器研究院

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效,报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
- 6、一般情况,委托检验仅对来样负责。



检 验 检 测 报 告

报告编号： EWCjs-22-402

第 1 页 共 7 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 800CPRO 型 反渗透纯水机	委托日期	2022 年 03 月 07 日
规格型号	800CPRO	到样日期	2022 年 03 月 07 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/ 批号	2022-01-07	样品状态	产品包装完好 产品无异常
检验和判定 依据	GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》 GB/T5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检 验 结 论	经检验,所检项目符合 GB 34914-2021 的相关要求, 其水效等级为 3 级。 (以下空白)  签发日期：2022 年 04 月 06 日 (检验检测专用章)		

批准：王小谦

审核：李瑞敏

主检：张姣园

检 验 检 测 报 告

报告编号： EWCjs-22-402

第 2 页 共 7 页

样 品 描 述 及 说 明	产品参数			
	类型	■反渗透净水机 □纳滤净水机		
	标称的净水流量	0.1 L/min		
	额定总净水量	2000 L		
	压力罐（储水罐）	■有 □参与处理工艺 ■不参与处理工艺		□无
	运行模式	在规定的进水压力下通水		
	外形尺寸 长×宽×高（mm）	318*89*406		
	重量（kg）	6.37		
	网络功能	□有 ■无		
	滤芯更换提醒	□有 ■无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	颗粒活性炭滤芯组件	GAC	(12-30)目，170g,	2 支
	芳香聚酰胺反渗透膜滤芯组件	RO	膜面积：5000cm ² ， RO-100	1 支
	其他说明: ——			

检 验 检 测 报 告

报告编号： EWCjs-22-402

第 3 页 共 7 页

一、样品照片、压力罐照片（如有）

产品名称：怡口牌800CPRO型反渗透纯水机

型号：800CPRO

原水水质：市政自来水

净水流量：6L/h

额定总净水量：2000L

进水压力：0.28-0.6MPa

工作压力：0.28-0.6MPa

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求

卫生许可批准文号：（苏）卫水字（2018）第3200-0122号

执行标准号：Q/320583 AYYK004-2020

生产日期：2022/01/07

产品序列号：2372201071990

注意事项：1.严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
2.定期清洗和更换滤芯。

生产企业：昆山怡口净水系统有限公司

服务热线：400-887-0190 6012267 REV C

地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房 邮编：215300

800CPRO（铭牌）



800CPRO（整体）

二、关键零部件照片



800CPRO（滤芯）

样
品
照
片


电
测
203

检 验 检 测 报 告

报告编号：EWCjs-22-402

第 4 页 共 7 页

二、关键零部件照片

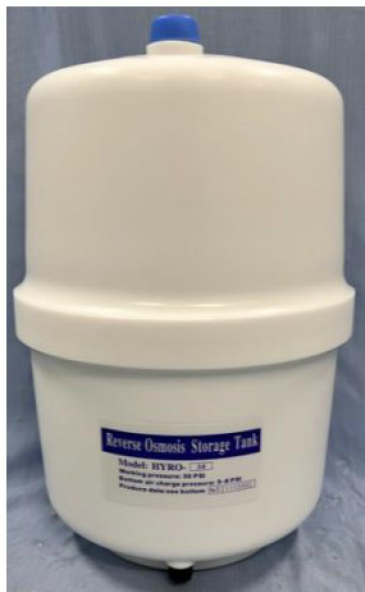

800CPRO (储水罐)



800CPRO (颗粒活性炭滤芯)

样
品
照
片

检 验 检 测 报 告

报告编号：EWCjs-22-402

第 5 页 共 7 页

样 品 照 片	二、关键零部件照片 A vertical, cylindrical white filter cartridge with a label. The label includes the text "800CPRO" and "颗粒活性炭滤芯". 800CPRO (颗粒活性炭滤芯) A vertical, cylindrical white filter cartridge with a label. The label includes the text "800CPRO" and "反渗透膜滤芯". 800CPRO (反渗透膜滤芯) 三、水处理工艺图 原水 ——> 颗粒活性炭 ——> 反渗透膜 (无增压泵) ——> 颗粒活性炭 ——> 纯水
----------------------------	--

检 验 检 测 报 告

报告编号：EWCjs-22-402

第 6 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
1	总净水量			净水机的总净水量不小于额定总净水量_2.0 L 1 级：≥4000 L 2 级：≥3000 L 3 级：≥2000 L	2000.3L	P
2	净水产水率			1 级 净水产水率≥65% 2 级 净水产水率≥55% 3 级 净水产水率≥45%	51.8%	P
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 0.1L/min	0.20L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	93.2%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	87.8%	P
		2 5 % 段末	净水流量	不小于标称值 0.1L/min	0.21L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	92.9%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	87.3%	P
		5 0 % 段末	净水流量	不小于标称值 0.1L/min	0.20L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	92.5%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	86.5%	P

检测印章

检 验 检 测 报 告

报告编号：EWCjs-22-402

第 7 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	75%段末	净水流量	不小于标称值 0.1L/min	0.20L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	92.1%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	85.7%	P
		100%段末	净水流量	不小于标称值 0.1L/min	0.18L/min	P
			总硬度（以CaCO ₃ 计）	反渗透净水机≥90%	91.7%	P
			电导率	反渗透净水机≥85%	85.1%	P
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

（ 本页以下空白 ）