

报告编号: SHJSQ20004228002



150020113519



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1614

检 验 报 告

产品名称 怡口牌 800GPRO 型反渗透纯水机

检验类别 委托检测

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

报告日期 2020 年 04 月 16 日



中检集团理化检测有限公司

CCIC PHYSICAL AND CHEMICAL TESTING CO., LTD

地址: 上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A4 1-3 层

邮编: 201512

电话: 021-37285127

网址: <http://www.cciclab.com>

传真: 021-37285075

电邮: cciclab@cciclab.com



检 验 报 告


报告编号: SHJSQ20004228002
 页码/总页: 1页/5页

委托单位	昆山怡口净水系统有限公司	制造单位	/
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	委托日期	2020 年 04 月 02 日
样品名称	怡口牌 800GPRO 型反渗透纯水机	样品接收日期	2020 年 04 月 02 日
型号/规格	800GPRO	样品数量	1 台
样品等级	合格	样品状态	包装完整
生产日期/批号	见机身	商标	ECOWATER 怡口净水
检验依据	GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率共 3 项。		
检验结论	送检样品检验项目检验合格		

主检人: 吴冬萍



审核人: 施晶晶



批准人: 李娟



日期:

2020. 4. 16

日期:

2020. 4. 16

日期: 2020. 4. 16



检 验 报 告

报告编号：SHJSQ20004228002
页码/总页： 2页/ 5页

样品描述及说明

产品参数				
额定净水流量	6L/h			
额定总净水量	2000 L			
带储水容器	[√]是 []否			
滤芯报警	[]支持 [√]不支持			
包装尺寸 (长×宽×高)	/			
关键零部件				
名称	型号	制造商	技术数据	描述
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
其他说明:关键零部件信息委托方未提供。				



检 验 报 告

报告编号: SHJSQ20004228002


页码/总页: 3页/ 5页

样品照片

一、样品照片(含水箱):



二、样品规格型号 (铭牌):

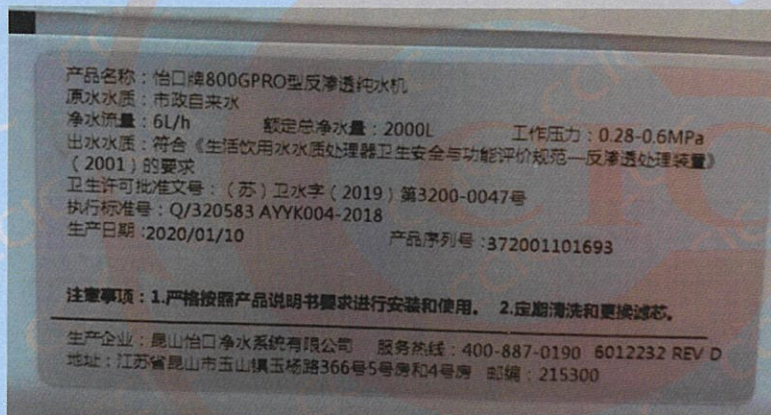

三、关键零部件照片:



检验报告

报告编号：SHJSQ20004228002
页码/总页： 4页/ 5页

检验结果			
标准条款	检验项目及检验要求	检验结果	判定
4.1 总净水量	净水机的总净水量应不小于标称值。 标称总净水量： 2000 L。	2000 L	合格
4.2 净水流量	净水机在达到标称总净水量时，其净水流量应不小于标称值。 标称净水流量： 0.10L/min。	0.18 L/min	合格
4.3 浓缩水	用于售水用途的净水机应配备浓缩水回收利用装置。	——	——
4.4 净水机水效等级	各等级净水机的净水产水率应符合：	52%	3 级
	净水机水效等级 净水产水率		
	1 级 ≥60%		
	2 级 ≥55%		
	3 级 ≥50%		
	4 级 ≥45%		
	5 级 ≥35%		
4.5 净水机水效限定值	净水机水效等级 5 级中规定的净水产水率。 净水机水效等级 5 级： ≥35%	52%	合格
4.6 净水机节水评价值	净水机水效等级 2 级中规定的净水产水率。 净水机水效等级 2 级： ≥55%	——	——
说明：本报告中“通 过”表示该项检验方法/检验结果符合标准要求； “合 格”表示该章结果符合标准要求； “不通过”表示该项检验方法/检验结果不符合标准要求； “不合格”表示该章检验结果不符合标准要求； “——”表示该项要求不适用或此次未进行			



检验报告

报告编号: SHJSQ20004228002
页码/总页: 5页/5页

净水产水率试验检验结果			
第 1 次采样			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	92%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	88%	通过
净水流量	≥标称净水流量(0.10 L/min)	0.17 L/min	通过
第 2 次采样			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	91%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	89%	通过
净水流量	≥标称净水流量(0.10 L/min)	0.17 L/min	通过
第 3 次采样			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	94%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	89%	通过
净水流量	≥标称净水流量(0.10 L/min)	0.17 L/min	通过
第 4 次采样			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	96%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	90%	通过
净水流量	≥标称净水流量(0.10 L/min)	0.18 L/min	通过
第 5 次采样			
测定项目	去除率要求	测试结果	判定
总硬度去除率	≥90%	97%	通过
溶解性总固体去除率	≥85%	91%	通过
净水流量	≥标称净水流量(0.10 L/min)	0.18 L/min	通过

—— 报告正文结束 ——



声 明

1. 检验报告涂改、缺页无效。
2. 检验报告未经授权签字人签字、未盖章无效。
3. 如无特别书面约定，检验报告仅反映对本次检验样品的测试结果。
4. 针对来样检验的样品，分析报告结果仅适用于收到的样品。当客户知道样品偏离了规定条件仍要求进行检验时，由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 客户提供的信息可能影响结果的有效性时，其产生的后果由客户承担。
6. 未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
7. 本报告未经许可不得作为媒体宣传。
8. 委托人对检验报告有异议的，应在收到检验报告之日起 15 天内向实验室提出，否则，视为委托人接受检验报告。

实验室：中检集团理化检测有限公司

地 址：上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A4 1-3 层

邮 编：201512

电 话：021-37285127

网 址：<http://www.cciclab.com>

传 真：021-37285075

电 邮：cciclab@cciclab.com

